
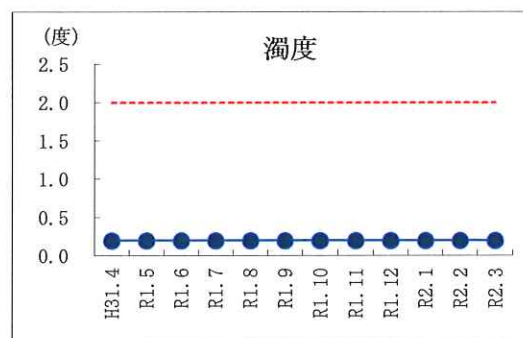

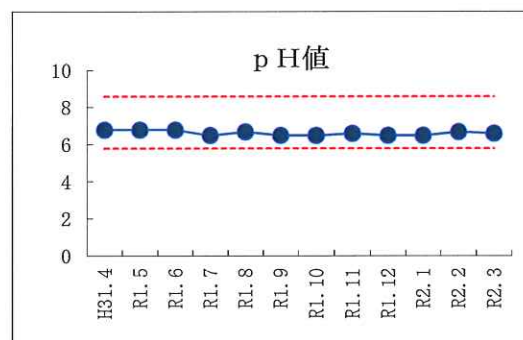

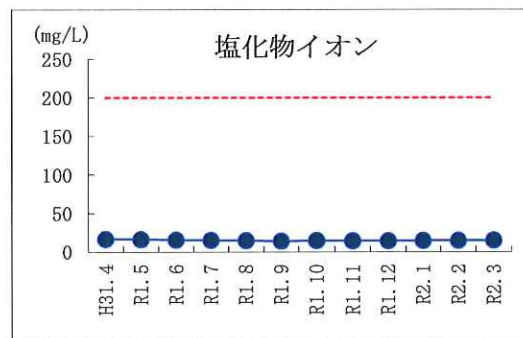


松永 (松永納骨堂)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	6.0	17.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	6.3	17.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	6.2	16.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	8.5	15.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	8.1	15.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	7.2	14.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	7.2	15.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	6.8	15.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	6.8	15.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	7.1	15.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	6.6	15.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	7.1	15.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2









(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

御領(馬渡共同納骨堂)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	4.2	10.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	4.2	10.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	4.2	10.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	1.2	0.7
R1. 7. 17	0	検出されず	4.4	10.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	4.0	9.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.6	0.9
R1. 9. 18	0	検出されず	4.2	9.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	4.5	10.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	5.2	11.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	5.3	11.4	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	5.8	12.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
R2. 2. 12	0	検出されず	5.7	12.1	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	4.2	10.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

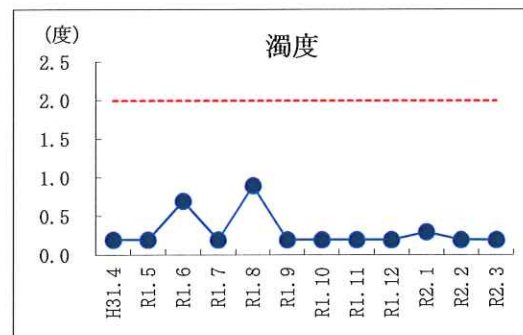
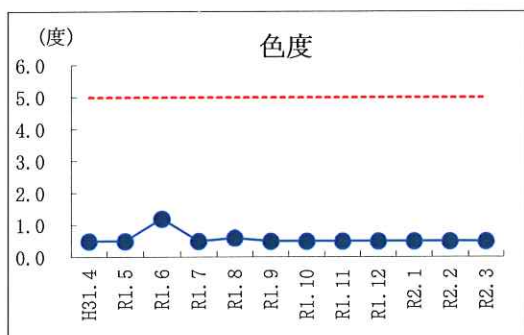
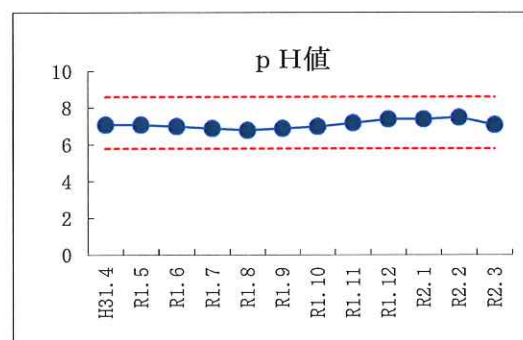

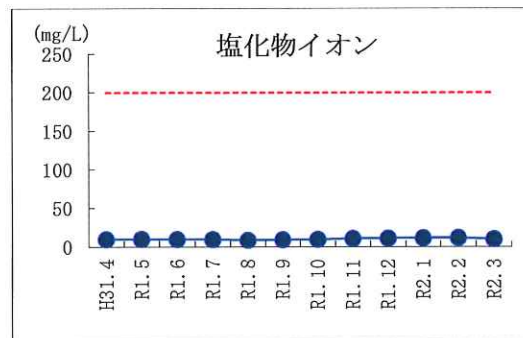



(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

中央(中村公民館)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	5.5	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	4.8	10.6	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	5.4	11.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	5.3	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	5.6	11.5	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	5.6	11.6	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	5.6	12.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	5.7	11.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	5.6	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	5.8	12.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	5.6	11.9	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	5.7	12.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

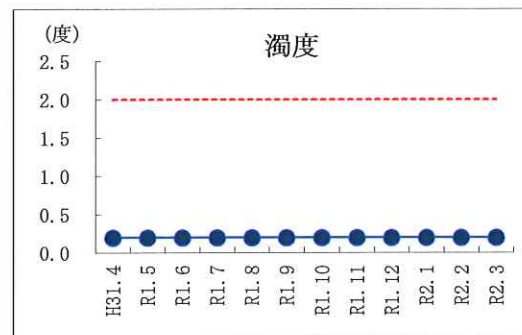
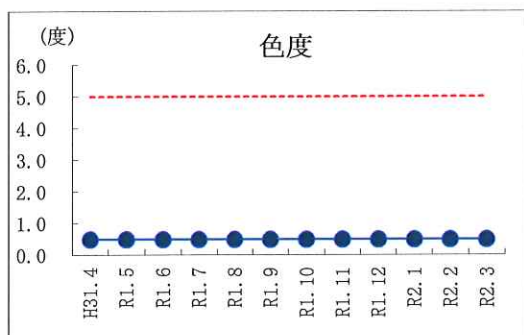
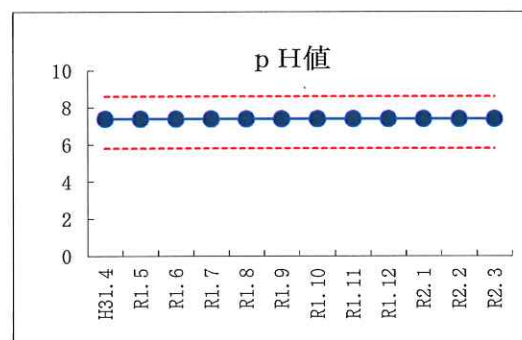

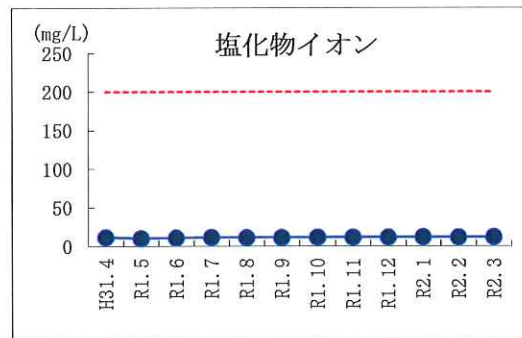



(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

西部(別府小学校)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	0.3	10.6	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	0.3	10.8	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	0.3	11.2	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	0.3	10.9	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	0.3	10.9	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	0.3	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	0.3	11.1	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	0.3	11.2	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

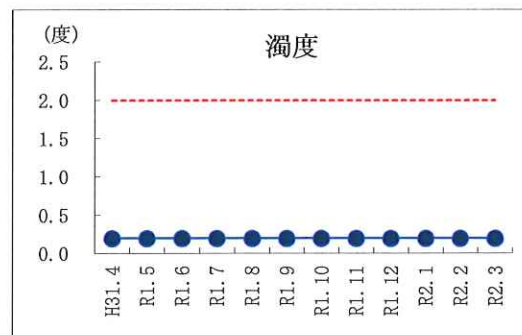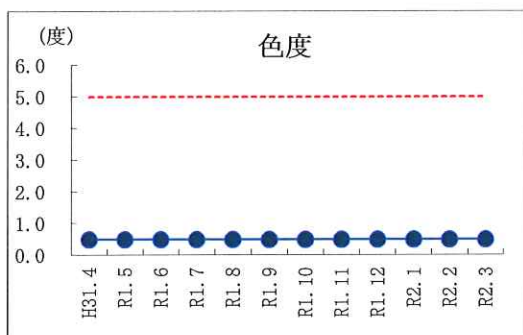
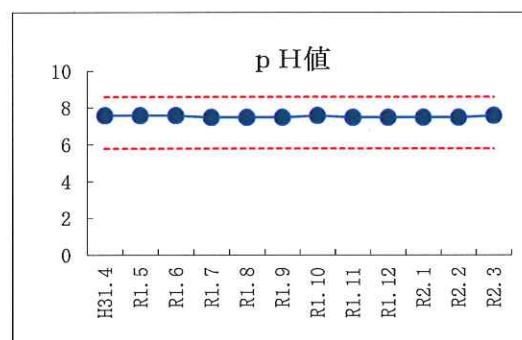
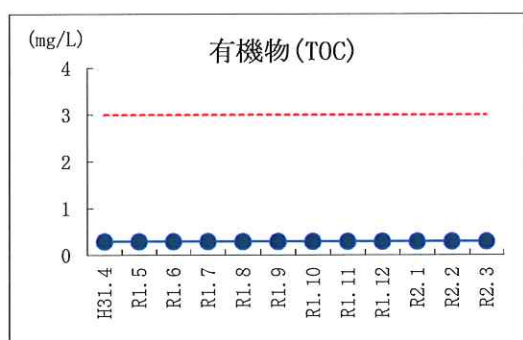
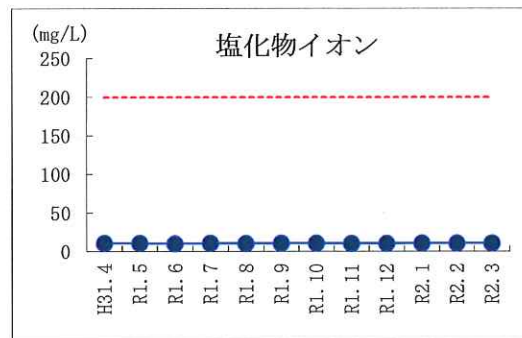
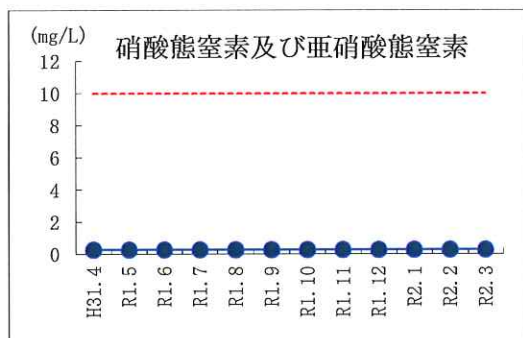


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

石垣(次下納骨堂)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	1.8	10.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	1	検出されず	1.7	9.5	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	1.7	9.6	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	1.9	10.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	3.7	12.3	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	5.1	13.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	1	検出されず	5.7	14.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	5.3	14.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	4.6	13.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	1	検出されず	4.8	13.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	4.7	13.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	5.2	14.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2


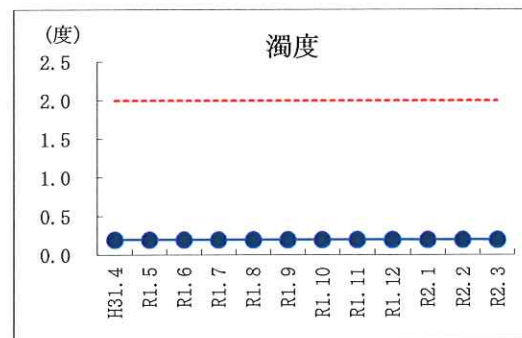

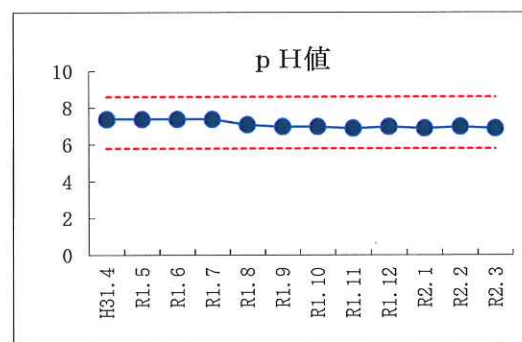
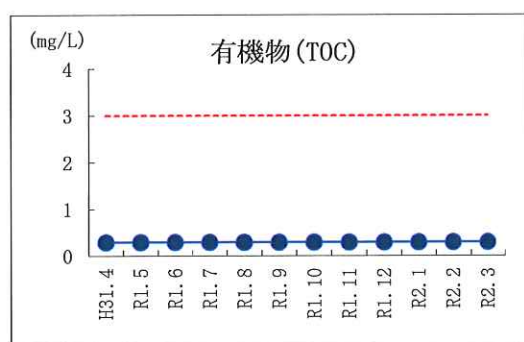
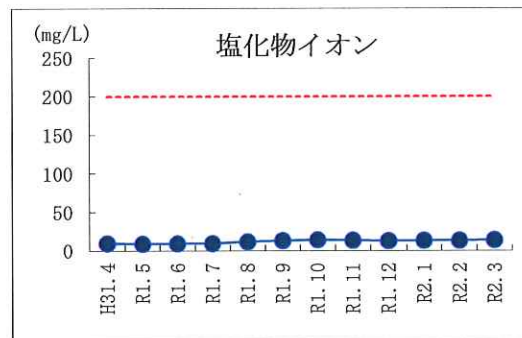


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

青戸(青戸小学校)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	5.7	8.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	5.4	8.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	5.6	8.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	6.1	8.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	6.6	8.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	6.3	8.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	6.3	8.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	6.2	8.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	6.2	8.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	10	検出されず	6.4	9.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	6.1	8.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	5.7	8.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

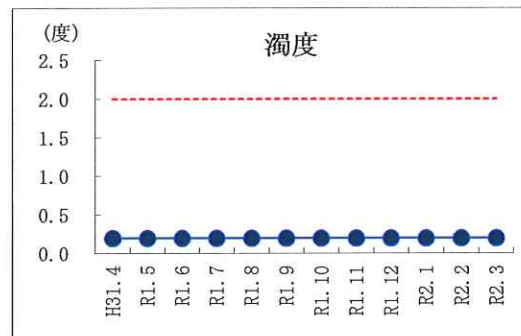
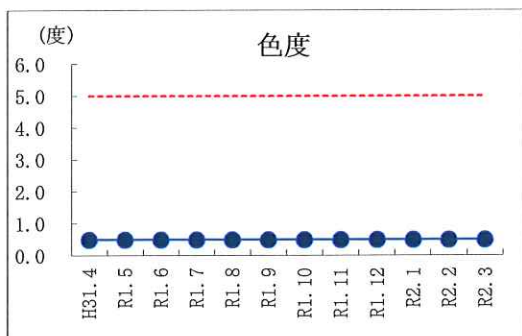
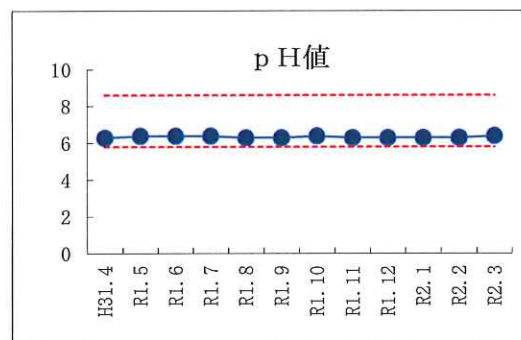
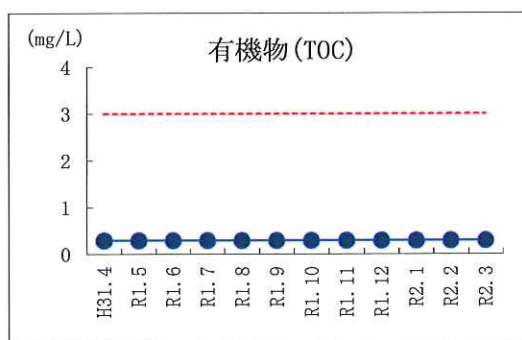
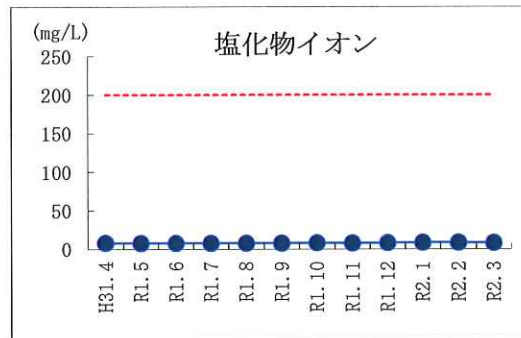
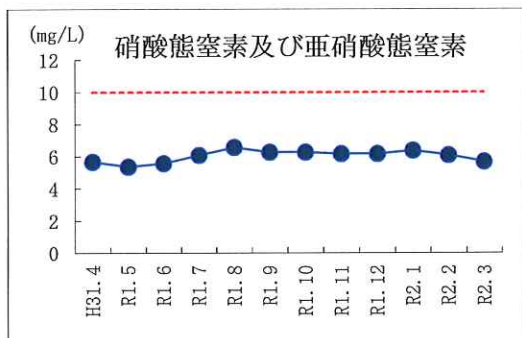


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

足貝(上瀝墓地)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	2.2	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	2.4	7.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	2.3	7.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	3.1	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	2.4	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	2.4	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	2.4	8.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	2.5	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	2.3	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	2.3	8.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	2.4	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

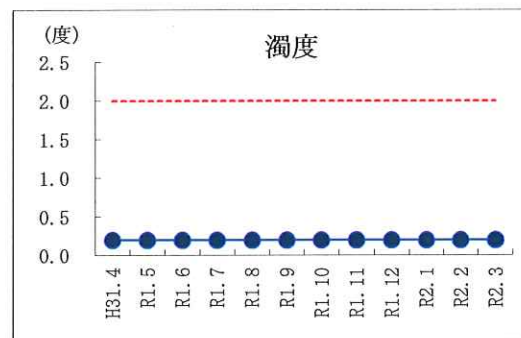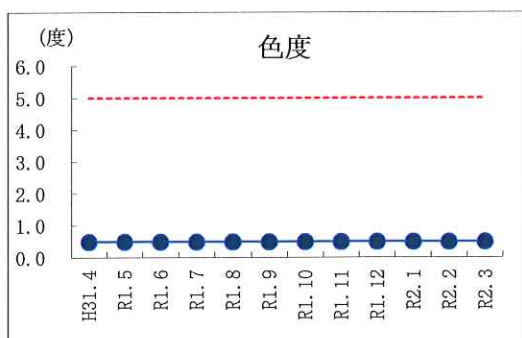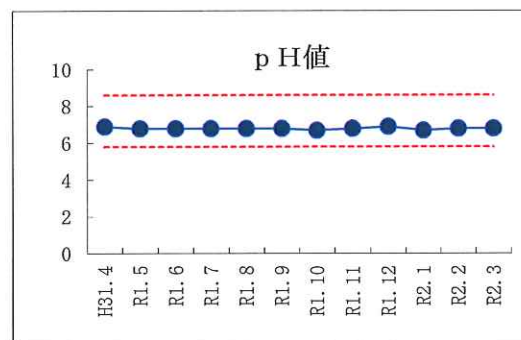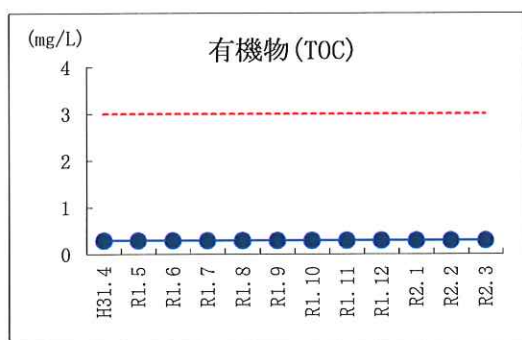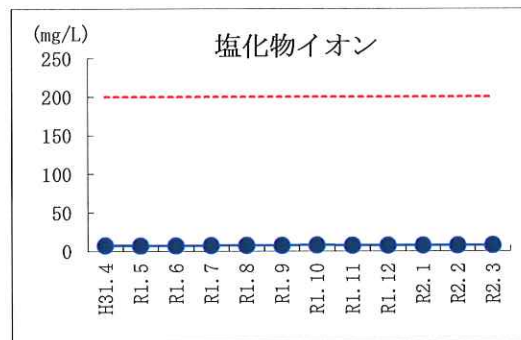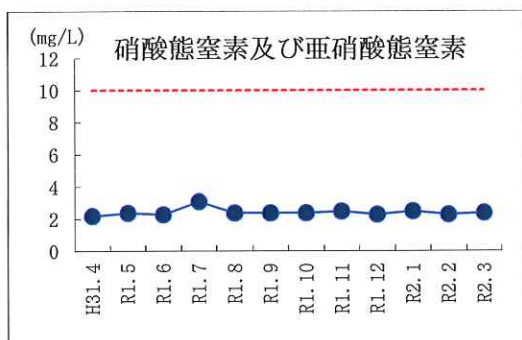

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市颯娃)

水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

長崎(長崎墓地)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H 値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.17	0	検出されず	1.8	23.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.15	0	検出されず	1.8	21.7	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.12	0	検出されず	1.9	22.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.17	0	検出されず	2.7	22.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.21	0	検出されず	2.6	24.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.18	0	検出されず	2.3	23.0	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.9	0	検出されず	2.3	24.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.13	0	検出されず	2.0	22.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.17	0	検出されず	2.0	23.1	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.15	0	検出されず	2.0	23.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.12	0	検出されず	1.9	22.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.11	0	検出されず	1.9	23.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

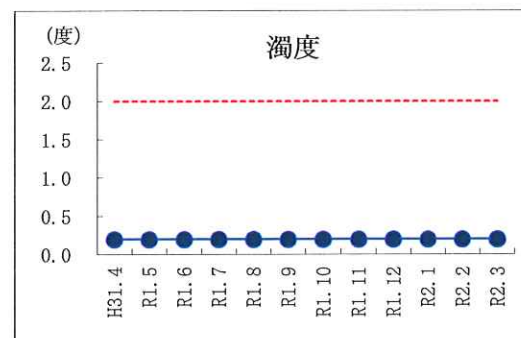

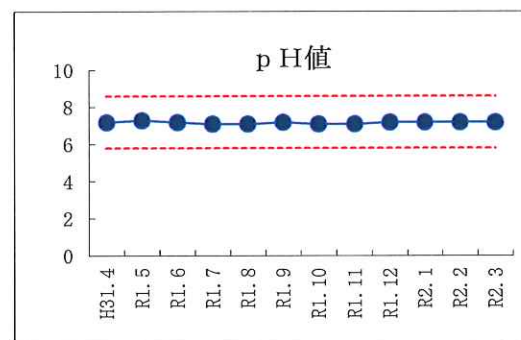

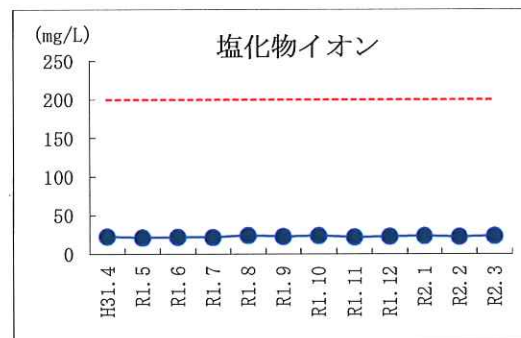



(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

只角(只角公民館)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H 値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.17	0	検出されず	2.5	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.15	0	検出されず	2.4	7.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.12	0	検出されず	2.6	7.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.17	0	検出されず	3.4	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.21	0	検出されず	2.9	8.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.18	0	検出されず	2.9	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.9	0	検出されず	2.9	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.13	0	検出されず	2.8	7.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.17	0	検出されず	2.7	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.15	0	検出されず	2.6	8.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.12	0	検出されず	2.6	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.11	0	検出されず	2.7	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

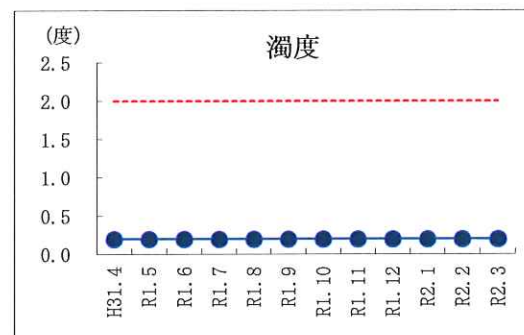
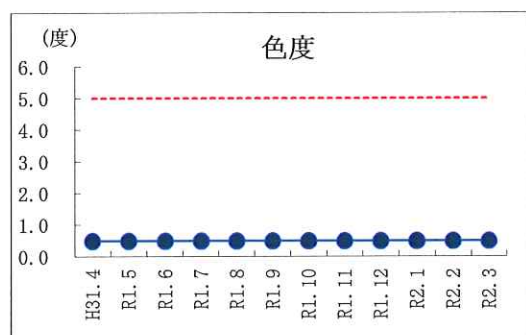

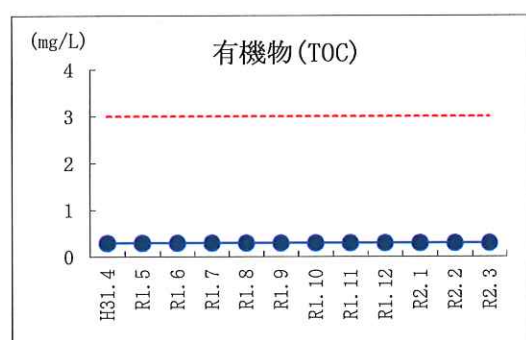

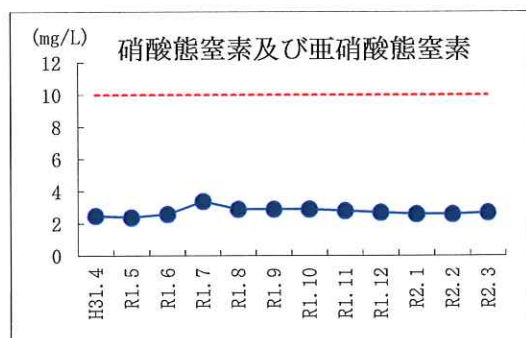


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

谷場(谷場墓地)

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.17	0	検出されず	2.4	7.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.15	0	検出されず	2.2	7.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.12	0	検出されず	2.6	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.17	0	検出されず	3.0	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.21	0	検出されず	2.8	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.18	0	検出されず	2.7	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.9	0	検出されず	2.7	7.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.13	0	検出されず	2.8	7.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.17	0	検出されず	2.6	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.15	0	検出されず	2.6	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.12	1	検出されず	2.3	8.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.11	0	検出されず	2.2	7.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

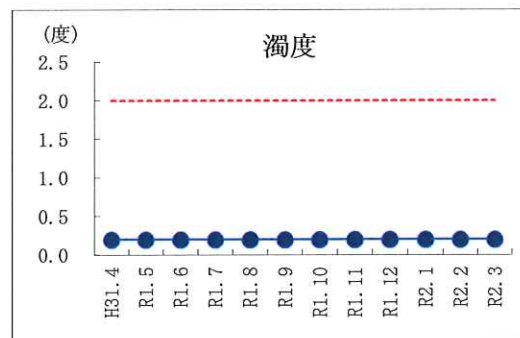
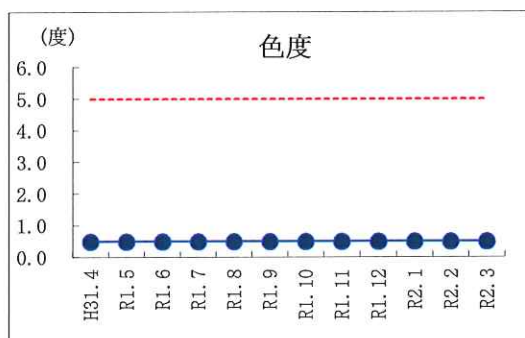
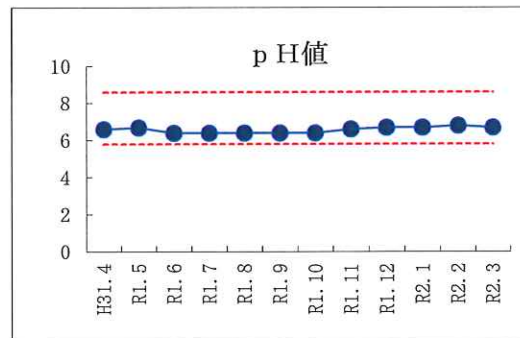
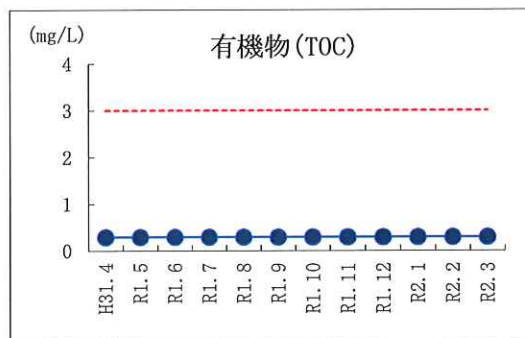
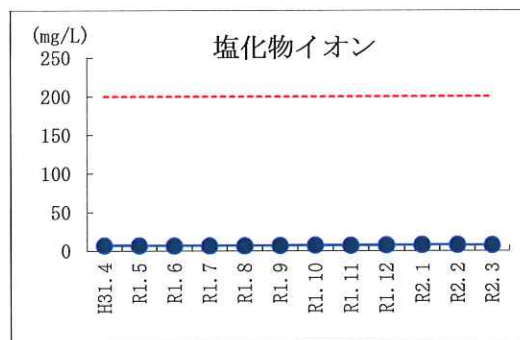
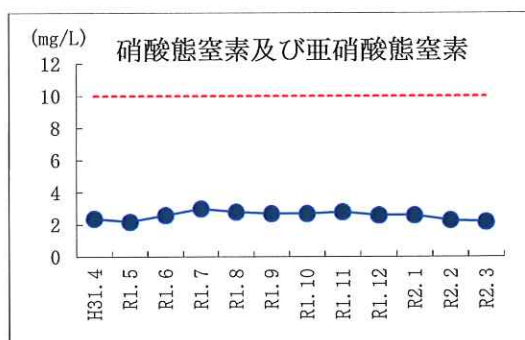


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

嶽(梶山墓地)

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.17	0	検出されず	5.4	12.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.15	3	検出されず	5.3	12.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.12	0	検出されず	5.2	11.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.17	0	検出されず	3.8	11.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.21	0	検出されず	4.1	11.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.18	0	検出されず	4.8	11.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.9	0	検出されず	5.1	12.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.13	0	検出されず	5.2	12.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.17	0	検出されず	5.1	12.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.15	0	検出されず	5.4	12.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.12	0	検出されず	5.3	12.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.11	0	検出されず	5.2	12.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

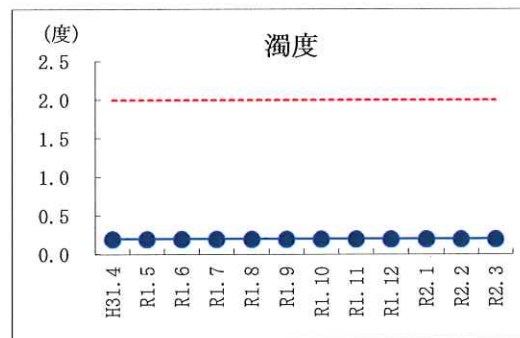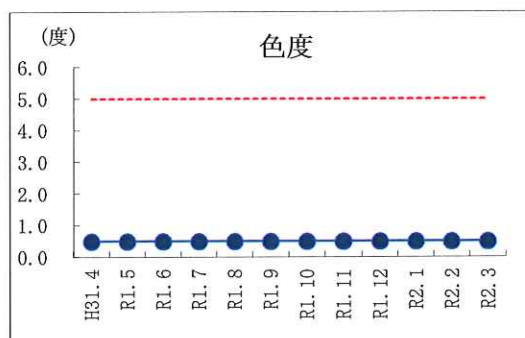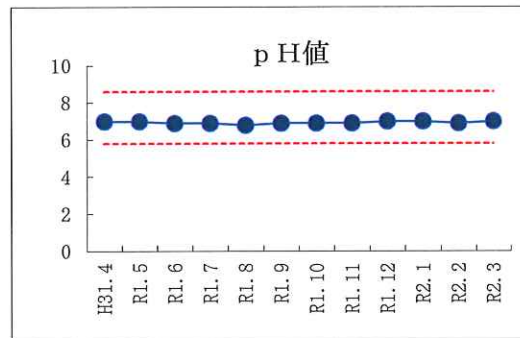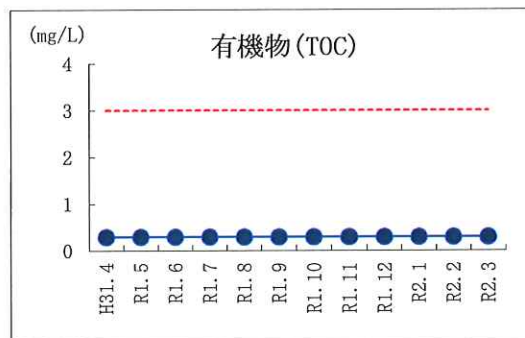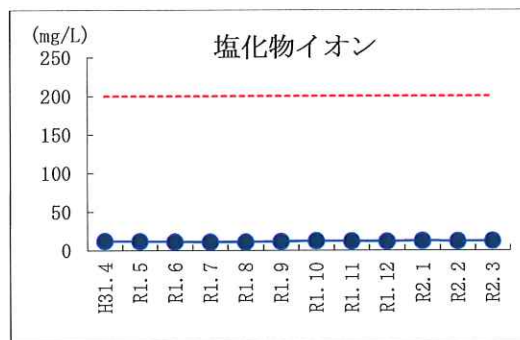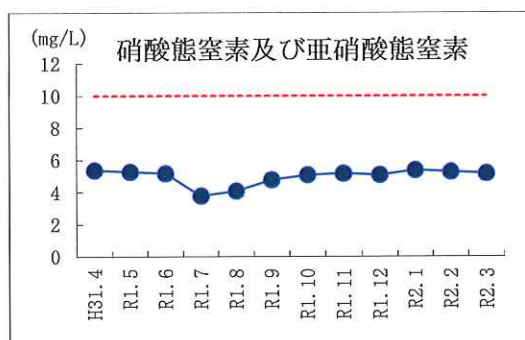

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市顚娃)

水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

栗ヶ窪(栗ヶ窪小学校)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H 値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	2.2	9.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	1.7	7.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	2.3	8.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	2.2	8.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	2.6	9.5	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	2.4	9.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	1	検出されず	2.6	9.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	2.0	9.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	1.4	9.1	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	1.4	9.5	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	1.3	9.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	2.2	9.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

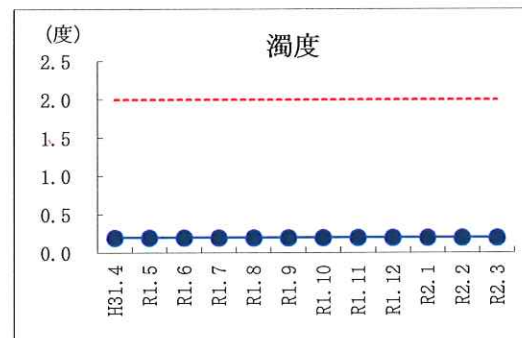

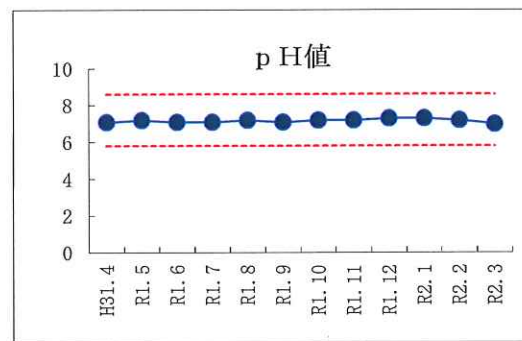
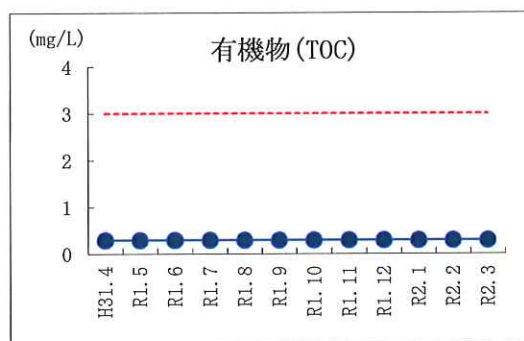
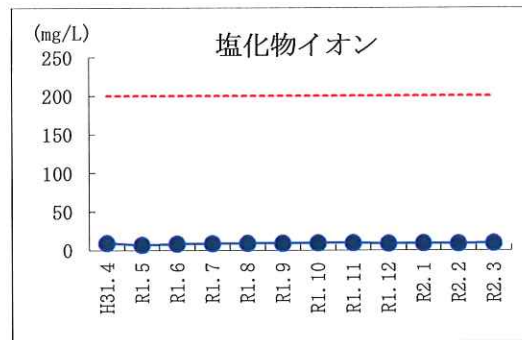



(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

ヲヤシ平 (浦芝原基地)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	1.0	10.6	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	2	検出されず	1.0	10.7	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	1.0	10.2	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	1.0	10.5	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	1.0	10.3	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	1.0	10.5	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	14	検出されず	1.1	11.1	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	1.0	10.8	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	1.0	10.9	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	1.1	11.2	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	1.1	11.0	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	1.0	10.6	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

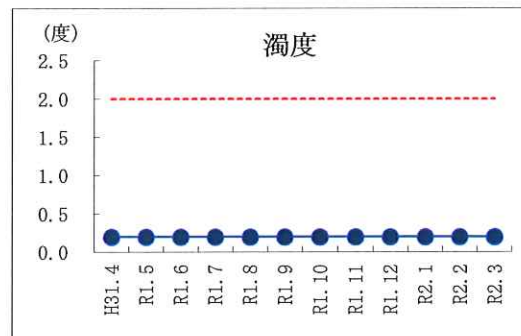
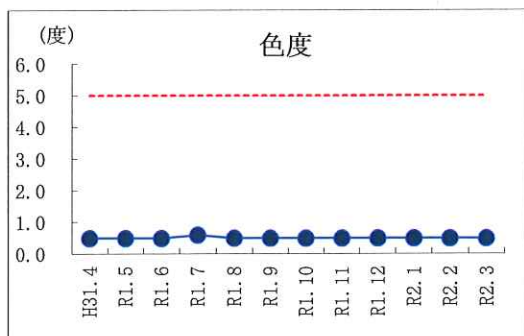
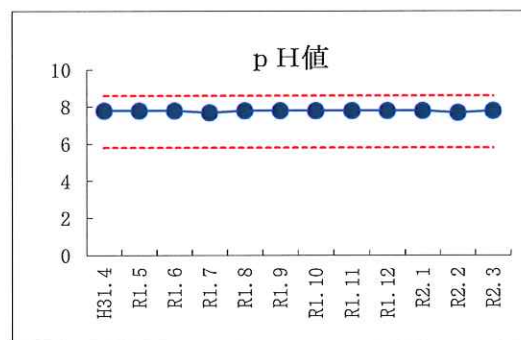

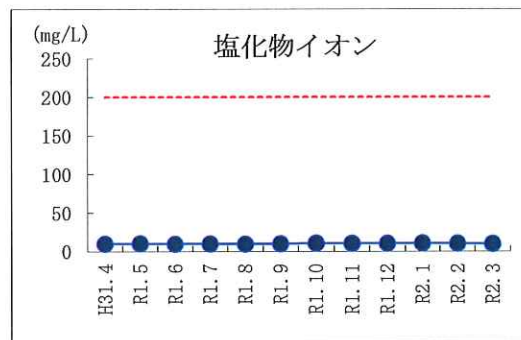



(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

新牧(新牧公民館)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H 値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31. 4. 17	0	検出されず	0.9	7.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 5. 15	0	検出されず	0.9	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 6. 12	0	検出されず	0.9	7.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 7. 17	0	検出されず	1.2	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 8. 21	0	検出されず	1.0	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 9. 18	0	検出されず	0.9	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 10. 9	0	検出されず	0.9	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 11. 13	0	検出されず	0.9	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1. 12. 17	0	検出されず	0.8	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 1. 15	0	検出されず	0.9	7.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 2. 12	0	検出されず	0.9	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2. 3. 11	0	検出されず	0.9	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

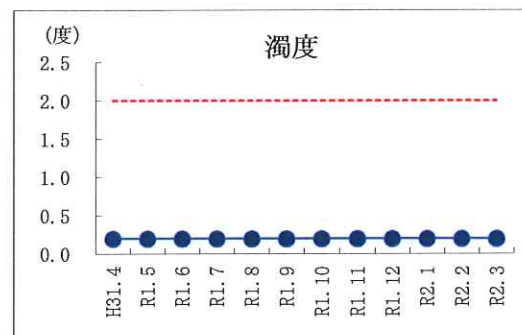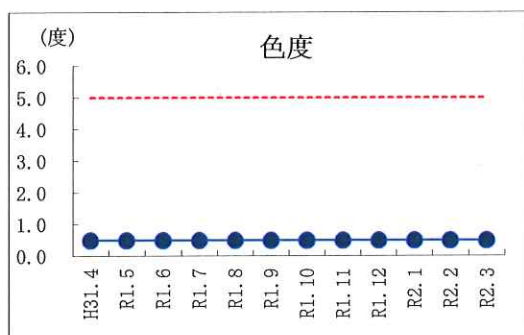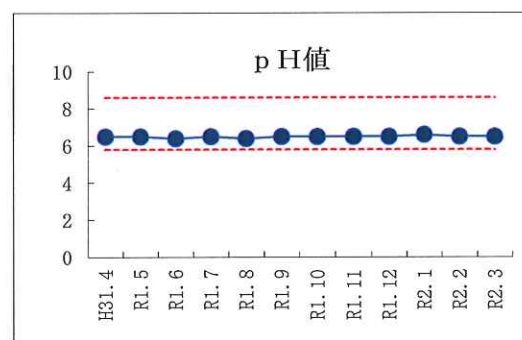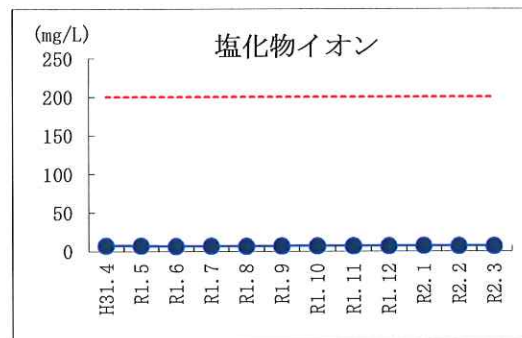

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)






(南九州市顚娃)

水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

熊ヶ谷(熊ヶ谷墓地)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.17	0	検出されず	2.1	7.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.15	0	検出されず	1.9	5.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.12	0	検出されず	1.9	6.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
R1.7.17	0	検出されず	3.2	7.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	2.8	1.9
R1.8.21	0	検出されず	2.0	7.3	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.5	< 0.2
R1.9.18	0	検出されず	1.7	7.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	1.7	1.1
R1.10.9	0	検出されず	2.2	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	1.0	0.7
R1.11.13	0	検出されず	1.4	7.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.17	0	検出されず	2.2	7.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	1.5	1.3
R2.1.23	0	検出されず	3.6	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
R2.2.12	0	検出されず	3.5	8.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.11	0	検出されず	3.2	7.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	1.0	1.0

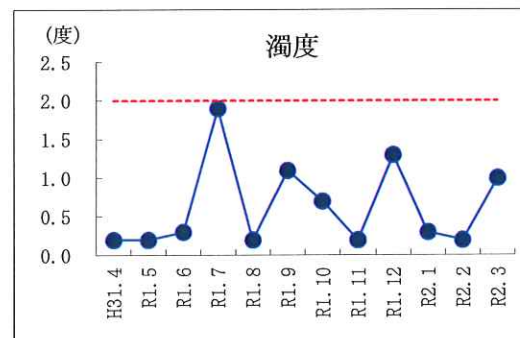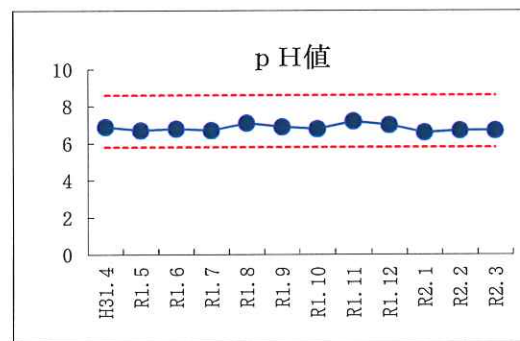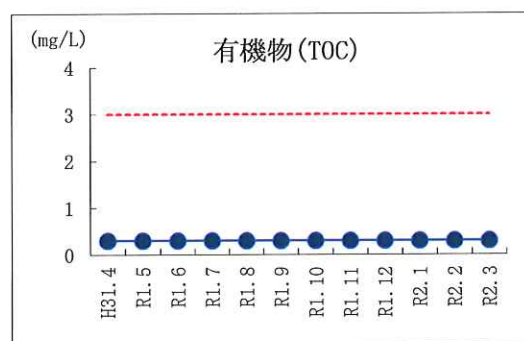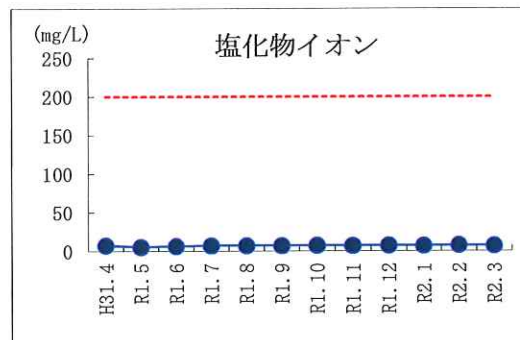

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市顚娃)

水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

曲谷(下野板金塗装)

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.17	0	検出されず	2.9	7.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.15	0	検出されず	2.7	6.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.12	0	検出されず	2.9	6.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.17	0	検出されず	3.7	6.9	< 0.3	6.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.21	0	検出されず	3.5	6.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	0.7	< 0.2
R1.9.18	0	検出されず	3.2	6.7	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.9	0	検出されず	3.3	7.5	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.13	0	検出されず	3.6	7.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.17	0	検出されず	3.4	7.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.15	0	検出されず	3.5	7.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.12	0	検出されず	3.1	7.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.11	0	検出されず	3.2	7.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

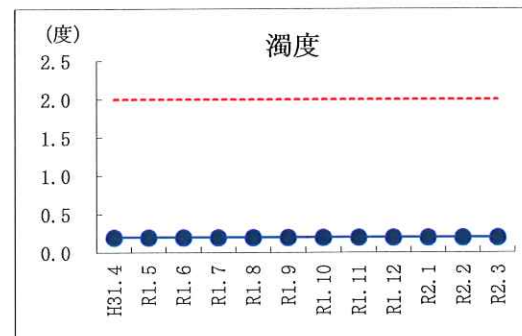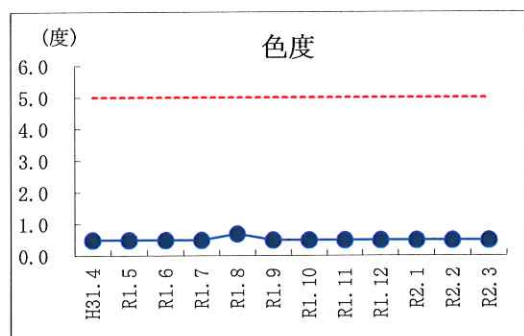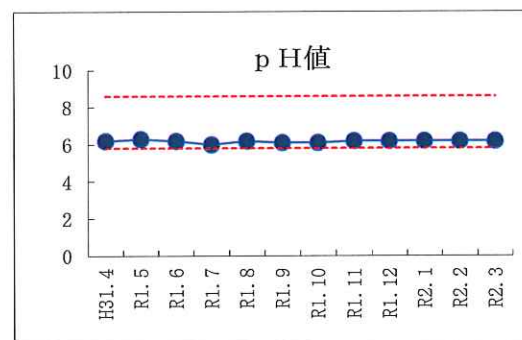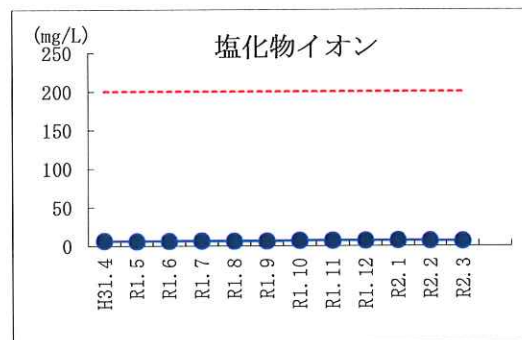

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)