
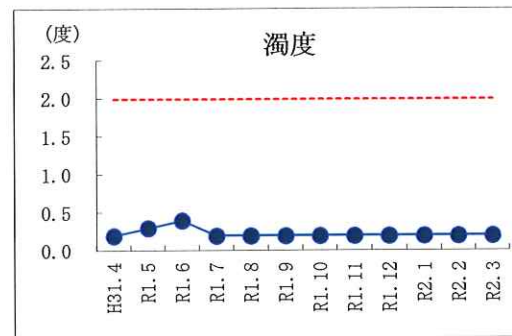
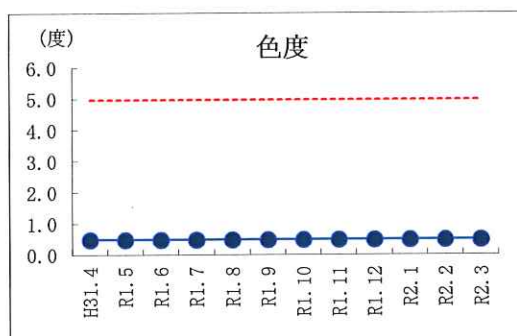
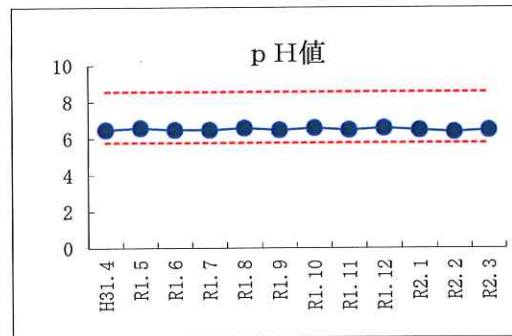
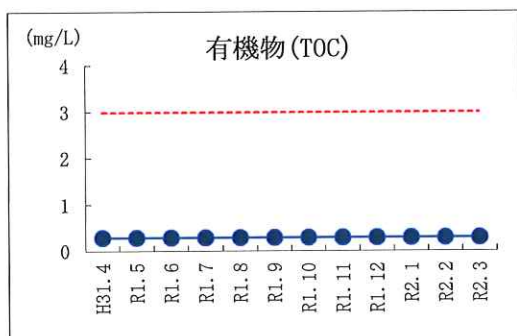
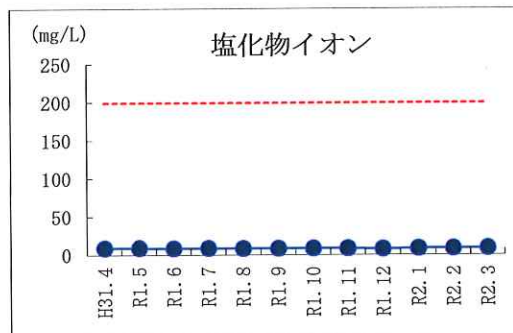


古殿共同納骨堂

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	2.8	9.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
R1.5.8	0	検出されず	2.8	9.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
R1.6.5	0	検出されず	2.6	9.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
R1.7.9	0	検出されず	2.6	9.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
R1.8.7	0	検出されず	2.7	9.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	2.7	9.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	2.6	9.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	2.9	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	2.8	8.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	3.1	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	2.9	9.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	3.1	9.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

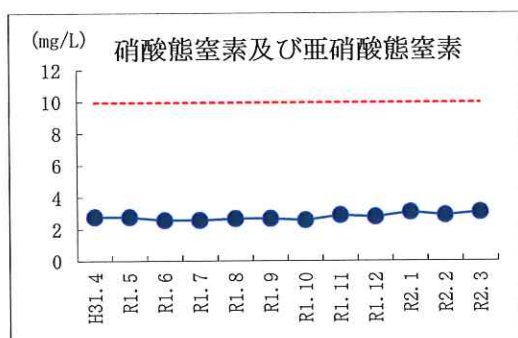

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市川辺)

*** 水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

南区消防車庫

浄水







受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	2.6	10.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	2.7	11.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	2.6	11.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	2.9	11.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	2.9	11.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	0.5	1.5
R1.9.4	0	検出されず	2.9	11.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.8	0.8
R1.10.2	1	検出されず	2.8	10.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	2.9	11.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	2.7	10.3	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	2.8	11.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	2.6	10.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	2.8	11.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

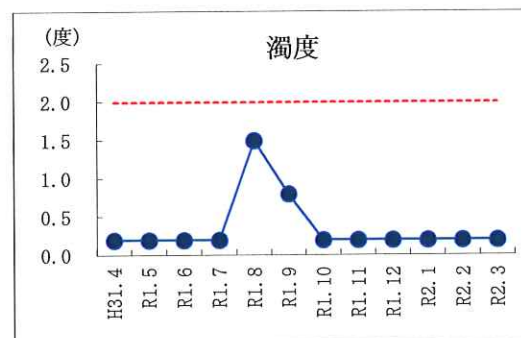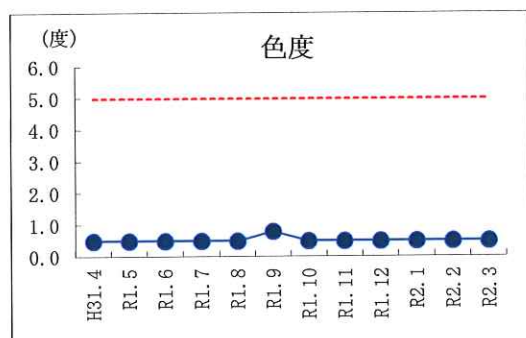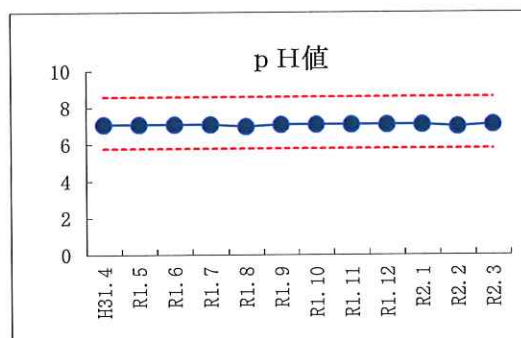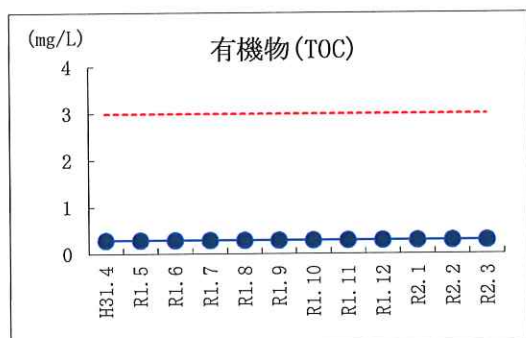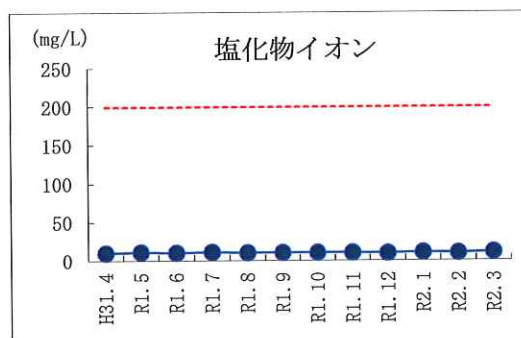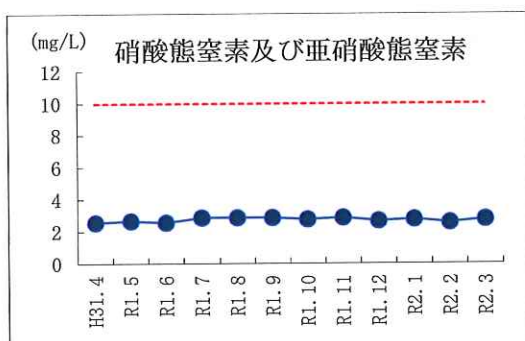

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

柳公民館

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	3.0	10.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	3.7	11.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	3.5	11.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	3.7	11.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	4.2	10.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	4.3	11.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	3.6	10.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	4.0	11.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	3.7	10.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	3.8	11.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	2	検出されず	3.6	11.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	4.0	11.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

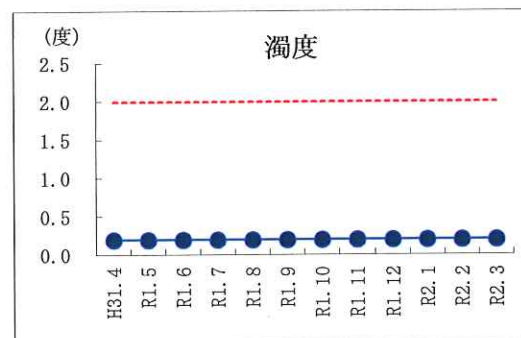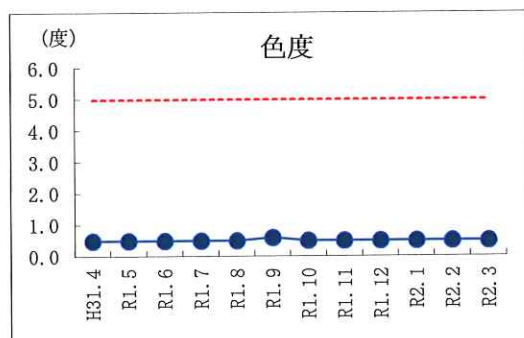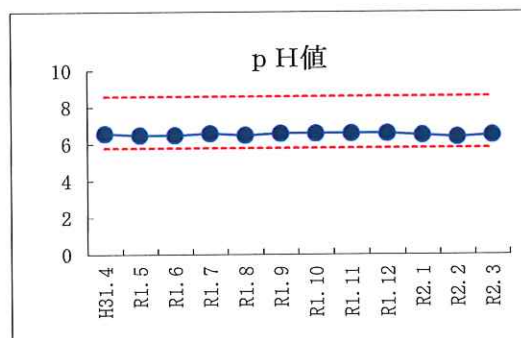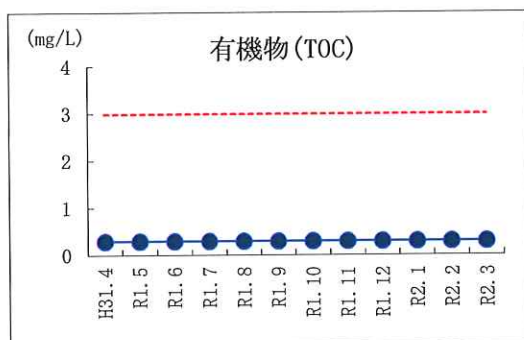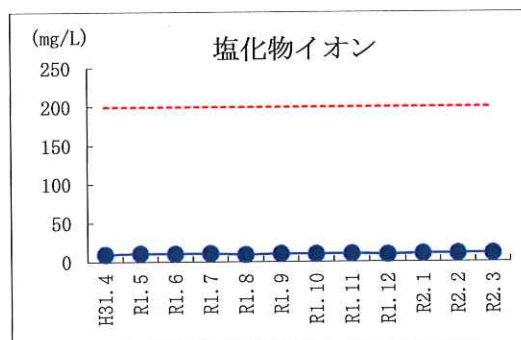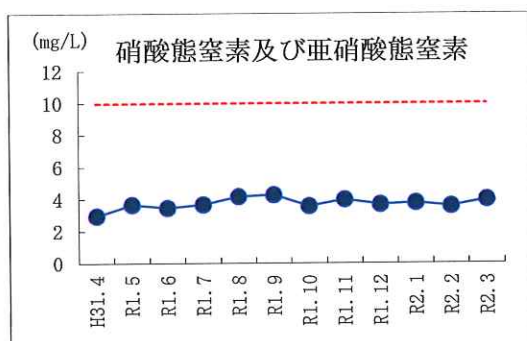

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市川辺)

水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

東木場消防車庫

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	5.5	11.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	5.5	12.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	5.2	11.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	5.4	12.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	5.7	11.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	5.2	11.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	16	検出されず	5.4	11.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	5.5	11.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	5.2	11.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	5.3	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	5.3	12.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	5.6	13.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

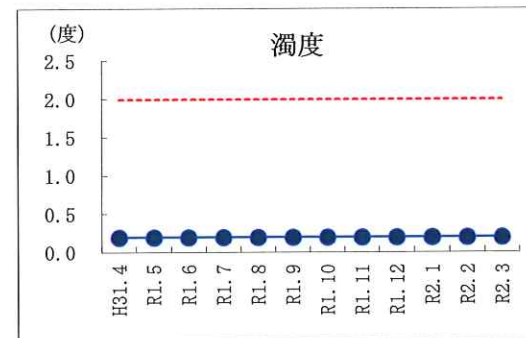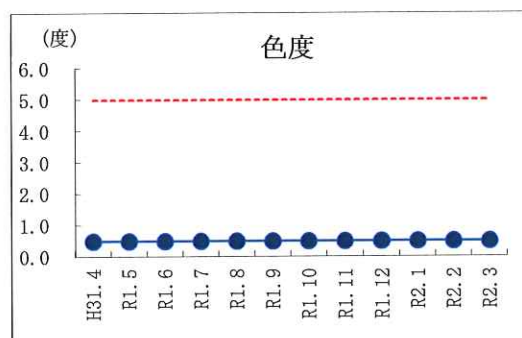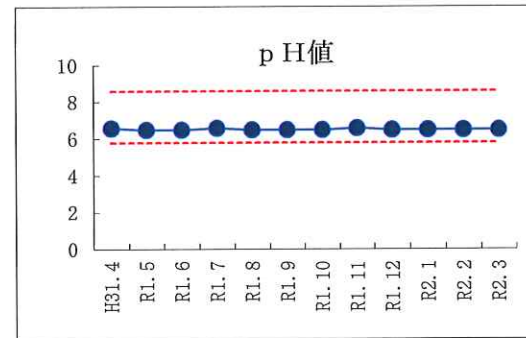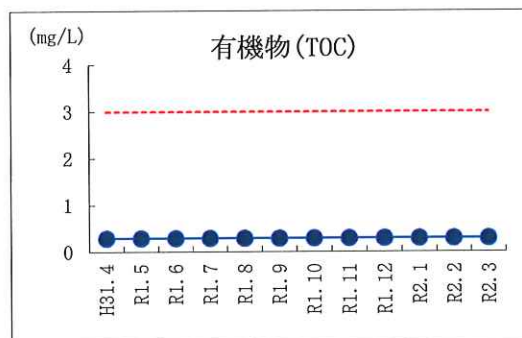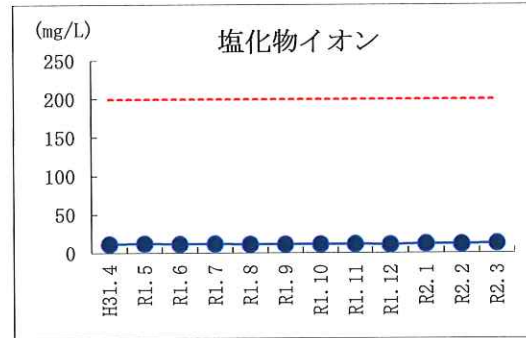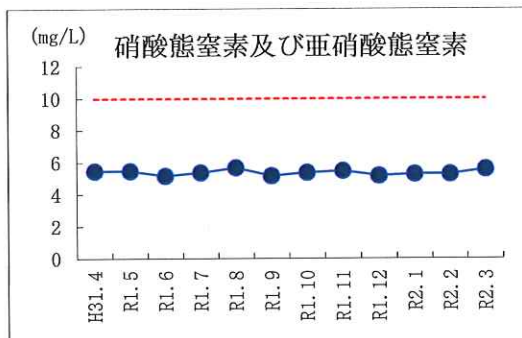

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市川辺)

*** 水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

西木場消防車庫

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	0.5	12.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	0.5	12.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	0.5	12.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	0.5	12.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	0.6	11.5	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	0.7	10.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	0.6	11.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	0.6	11.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	0.6	10.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	0.5	12.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	0.5	11.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	0.6	13.0	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

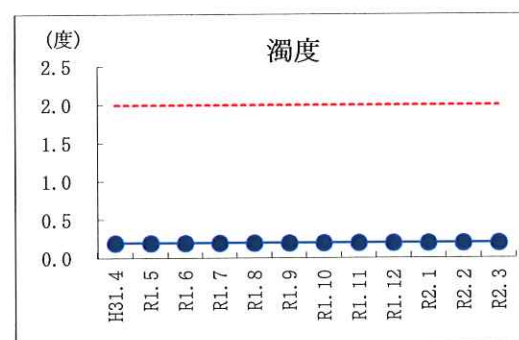
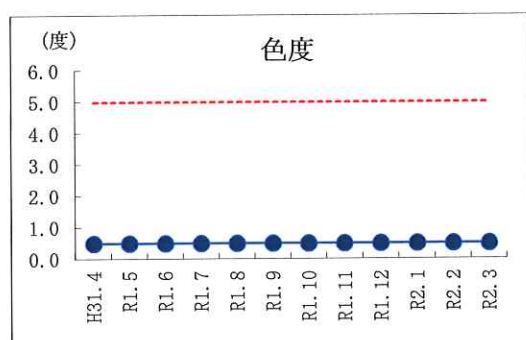
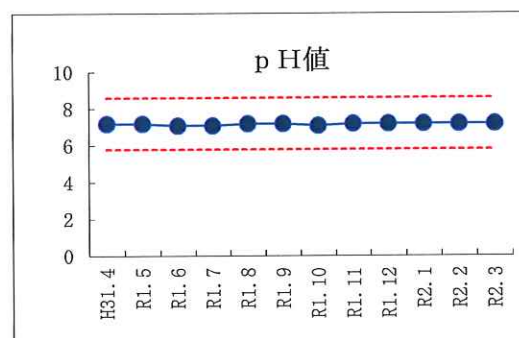
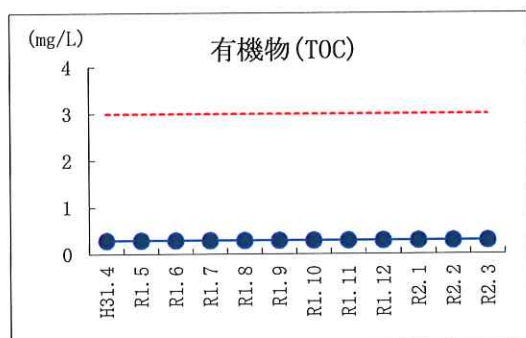
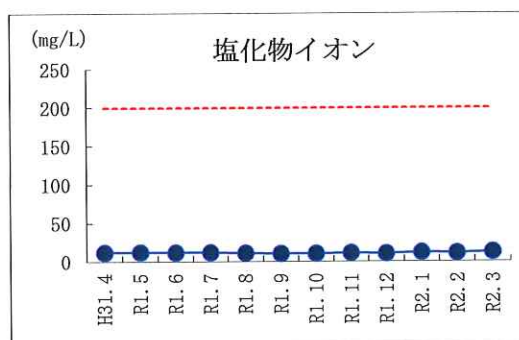
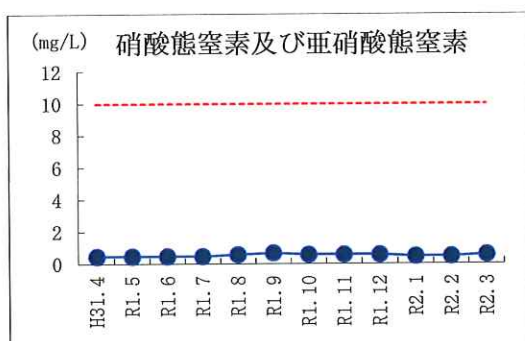


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

浄水

大丸分団消防拠点施設

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	1.3	8.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	1.4	10.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	1.3	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	2.3	10.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	1.7	8.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	1.5	9.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	1.4	9.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	1.5	9.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	1.4	8.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	1.4	9.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	46	検出されず	1.3	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	1.7	9.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

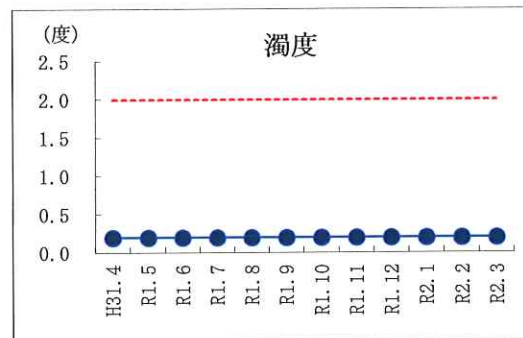
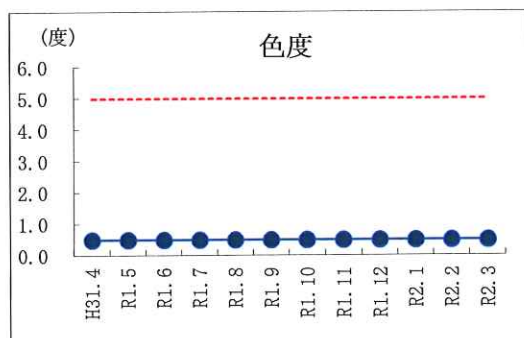
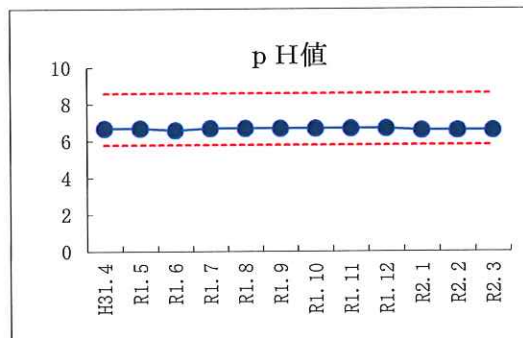
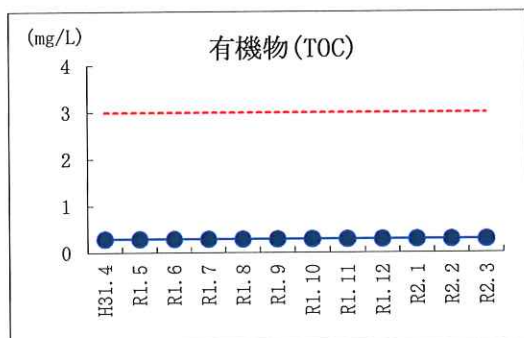
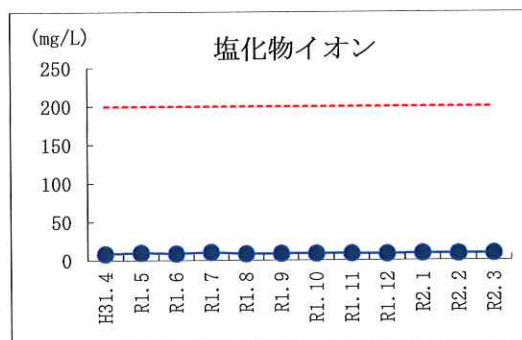
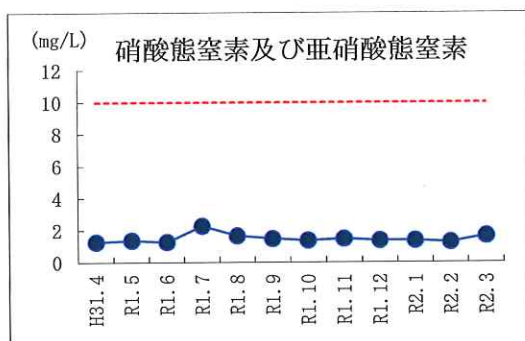


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

下之口自治公民館

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	2.5	10.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	2.5	10.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	2.5	9.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	2.7	10.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	2.5	9.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	2.5	9.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	2.5	9.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	2.7	9.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	2.6	9.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	2.7	10.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	2.5	9.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	2.9	10.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

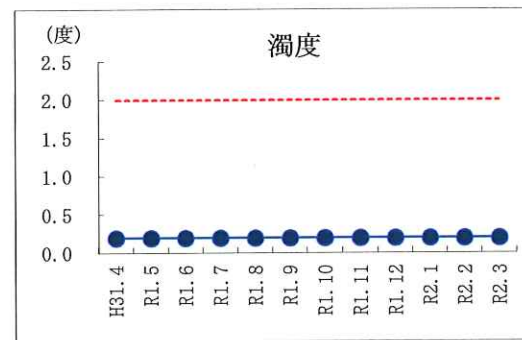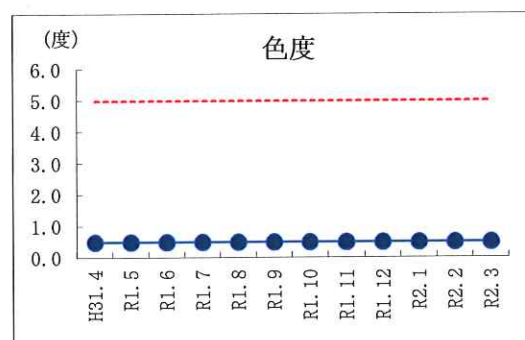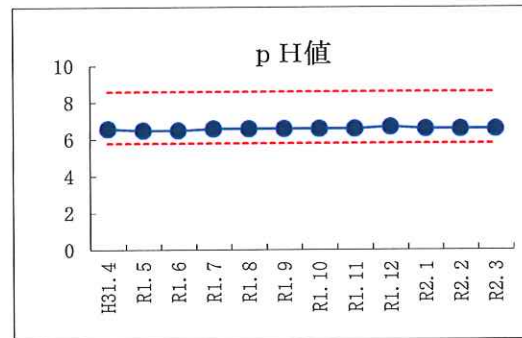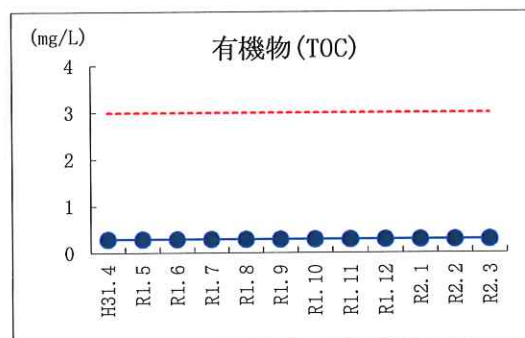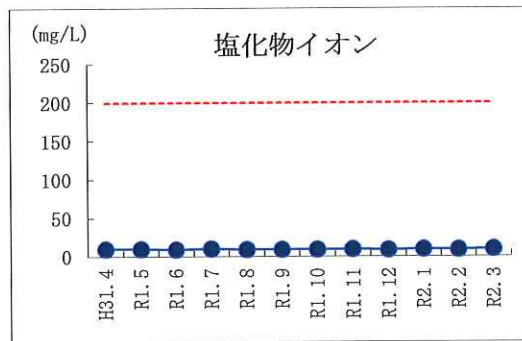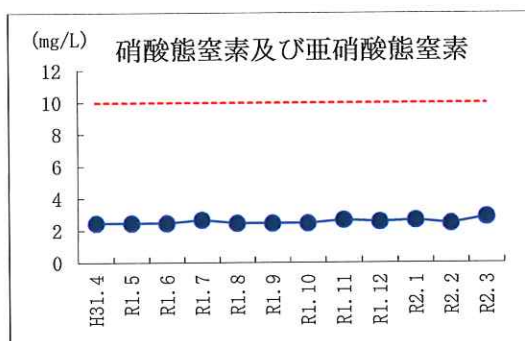

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市川辺)

*** 水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

神姫消防車庫

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	0.5	8.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	0.5	9.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	0.5	8.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	0	検出されず	0.5	9.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	0.5	8.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	0.5	8.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	0.6	9.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	0.6	8.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	1	検出されず	0.6	9.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	0.5	8.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	0	検出されず	0.6	9.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

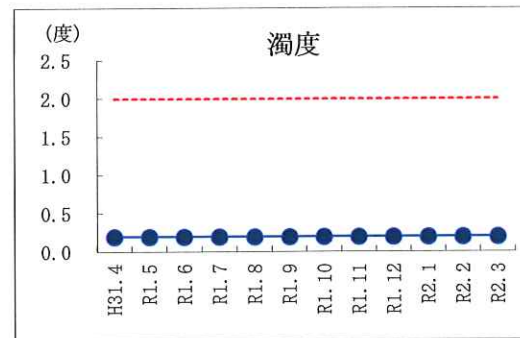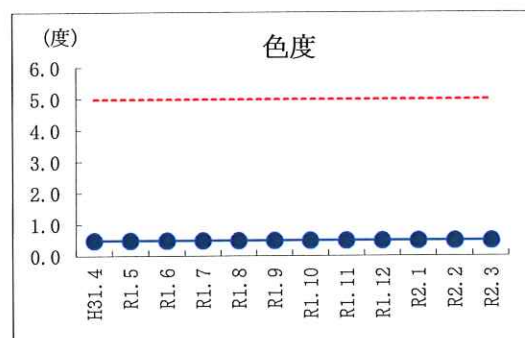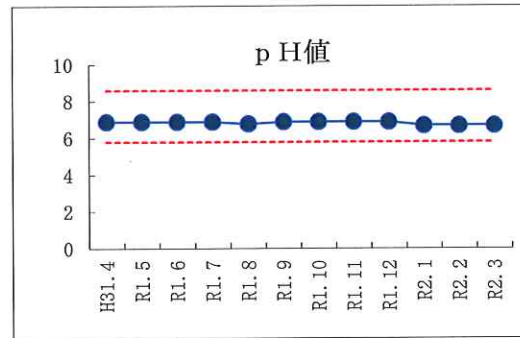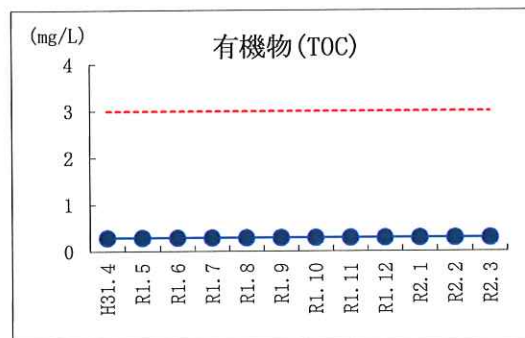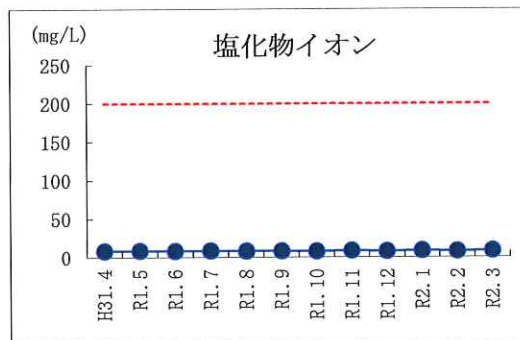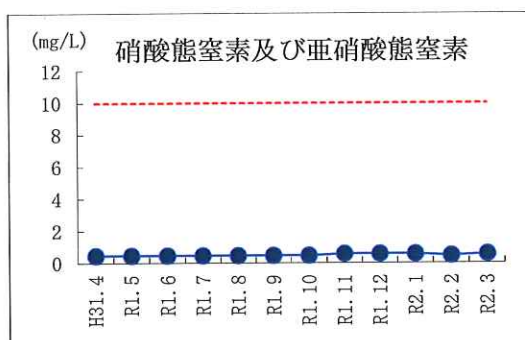

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)







(南九州市川辺)

水源別の毎月検査結果 (令和1年度)

市之原基地

浄水

受付日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	0.7	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.5.8	0	検出されず	0.7	8.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.6.5	0	検出されず	0.7	7.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.7.9	1	検出されず	1.3	7.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.8.7	0	検出されず	0.8	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.9.4	0	検出されず	0.8	7.9	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.10.2	0	検出されず	0.8	7.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.11.6	0	検出されず	0.8	8.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R1.12.4	0	検出されず	0.7	7.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.1.16	0	検出されず	0.7	8.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.2.5	0	検出されず	0.6	7.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
R2.3.3	1	検出されず	0.8	8.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

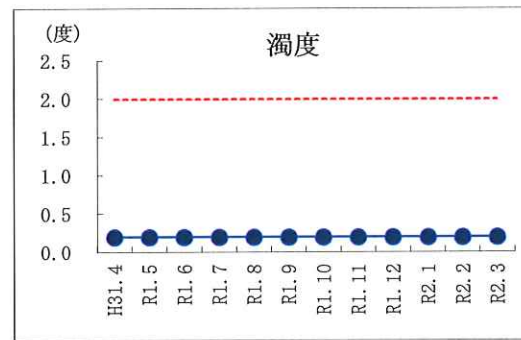
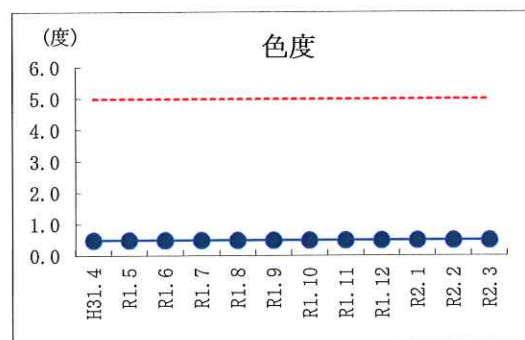
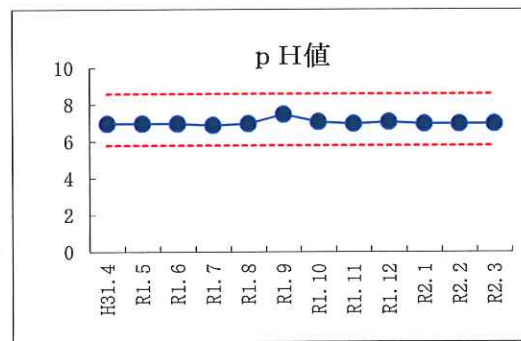
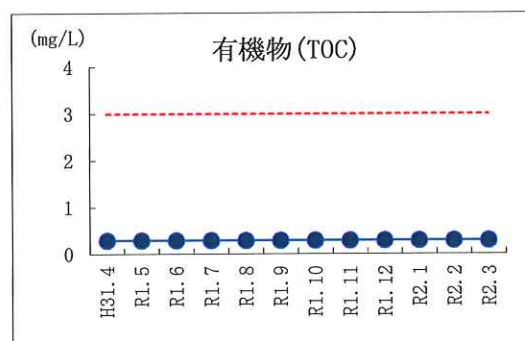
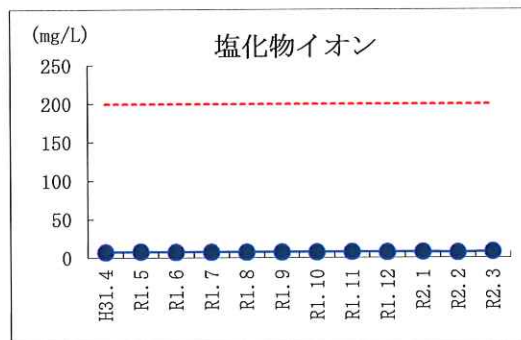
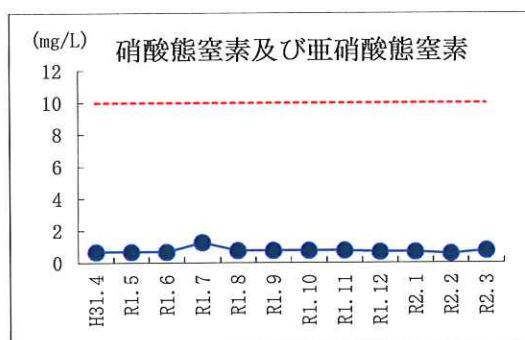


(グラフ中の赤点線は基準値を示す)

瀬戸山自治会

浄水

受 付 日	一般細菌 (個/ml)	大腸菌	窒 素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	p H値	味	臭気	色度(度)	濁度(度)
H31.4.16	0	検出されず	<0.1	6.8	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	2.9	0.4
R1.5.8	8	検出されず	<0.1	7.1	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	1.6	1.1
R1.6.5	9	検出されず	<0.1	6.8	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	2.1	0.7
R1.7.31	0	検出されず	<0.1	6.8	<0.3	6.9	異常なし	異常なし	4.1	1.3
R1.8.7	0	検出されず	<0.1	6.8	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.7	1.1
R1.9.4	76	検出されず	<0.1	6.4	<0.3	6.9	異常なし	異常なし	0.6	1.8
R1.10.2	0	検出されず	<0.1	6.5	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.3	0.7
R1.11.6	0	検出されず	<0.1	6.7	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	2.1	1.1
R1.12.4	0	検出されず	<0.1	6.4	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	2.0	1.6
R2.1.16	0	検出されず	<0.1	6.6	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	1.3	0.3
R2.2.5	0	検出されず	<0.1	6.1	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.4	0.3
R2.3.3	0	検出されず	<0.1	6.8	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	1.9	0.4

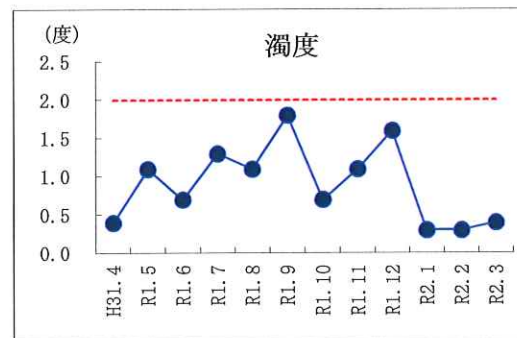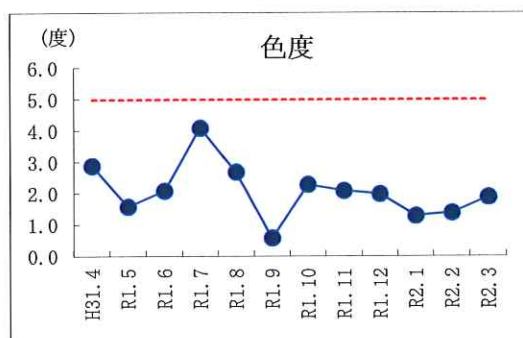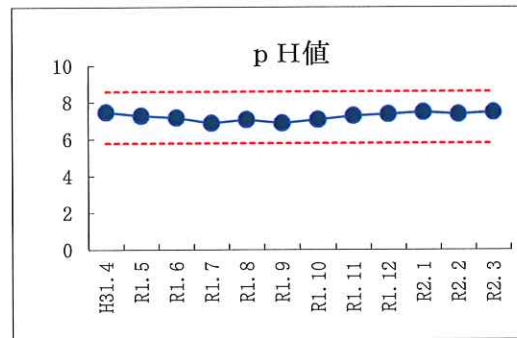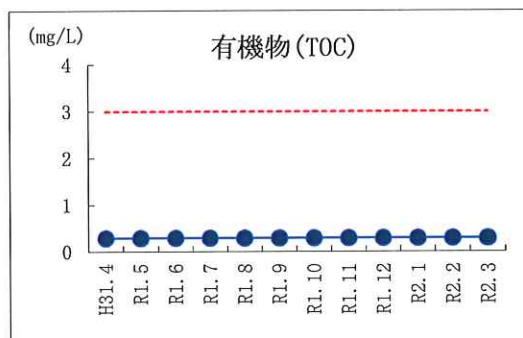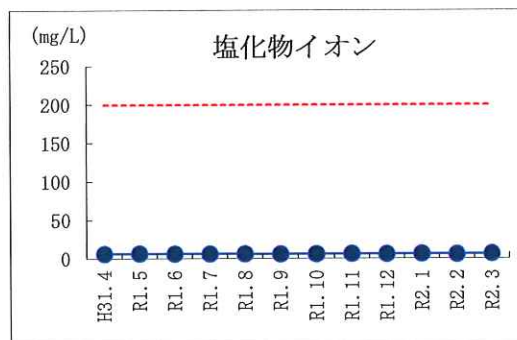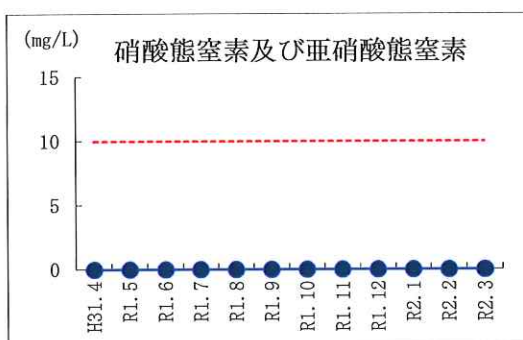

(グラフ中の赤点線は基準値を示す)