







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

松永 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	6.6	15.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	7.0	14.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	6.9	14.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	7.8	14.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	8.0	14.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	8.1	15.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	7.8	14.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	7.4	14.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	6.6	14.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	7.1	15.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	6.9	15.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	7.3	15.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

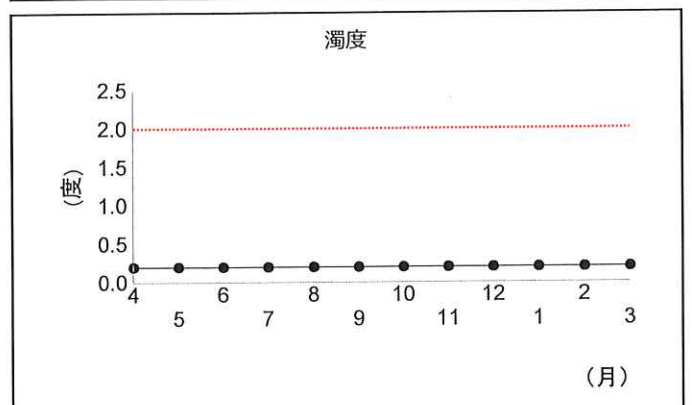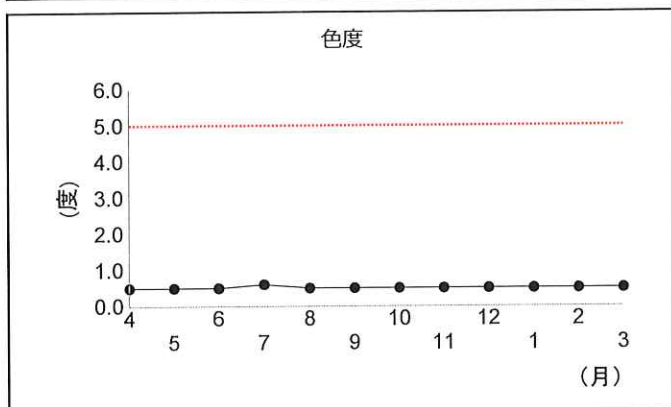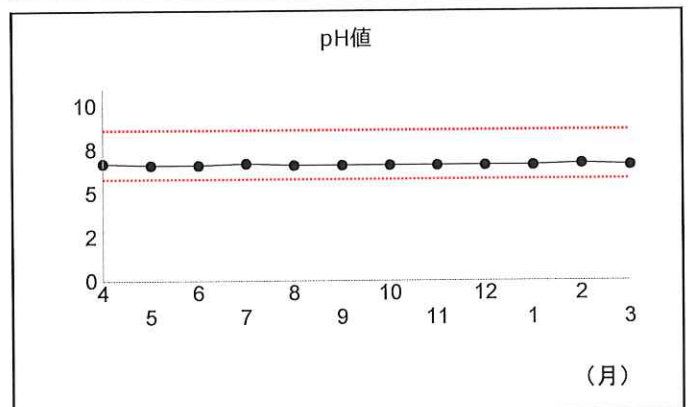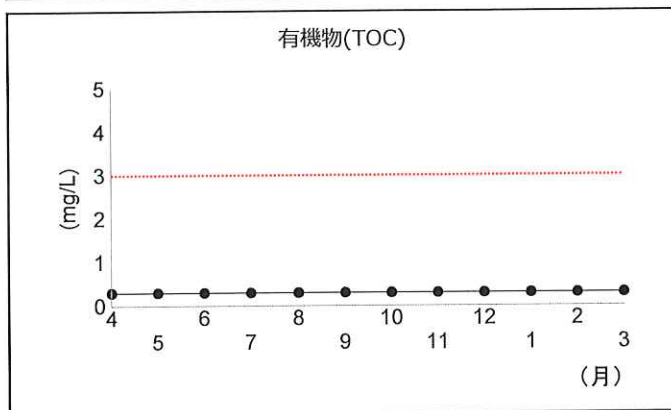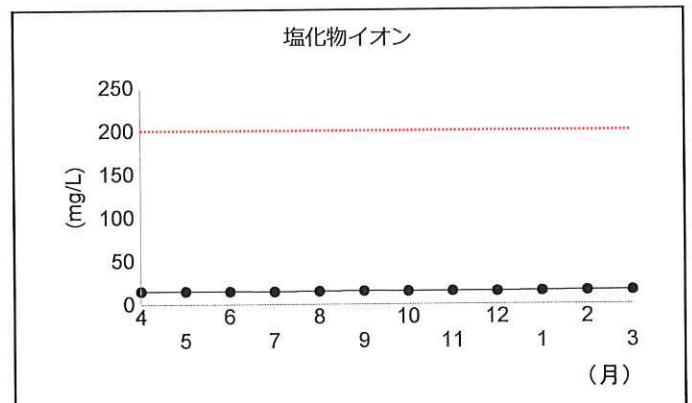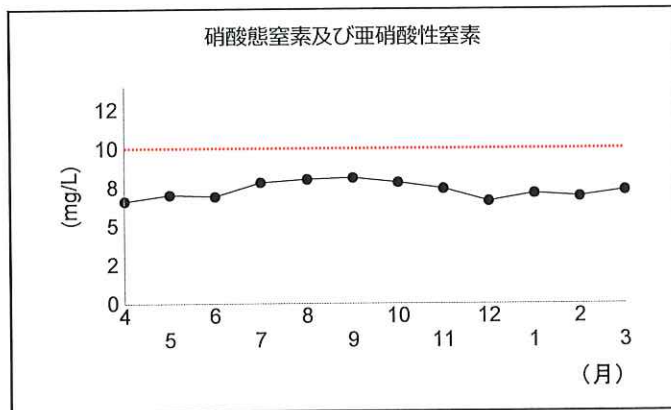

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

御領 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	1	検出されず	4.1	10.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
2020/05/19	1	検出されず	4.0	9.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	3.9	9.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	5	検出されず	4.9	10.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	1.0	0.3
2020/08/18	0	検出されず	3.4	8.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	3.4	8.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	3.5	8.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	3.9	9.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	4.5	10.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	5.3	11.6	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	5.5	12.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	5.8	12.4	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

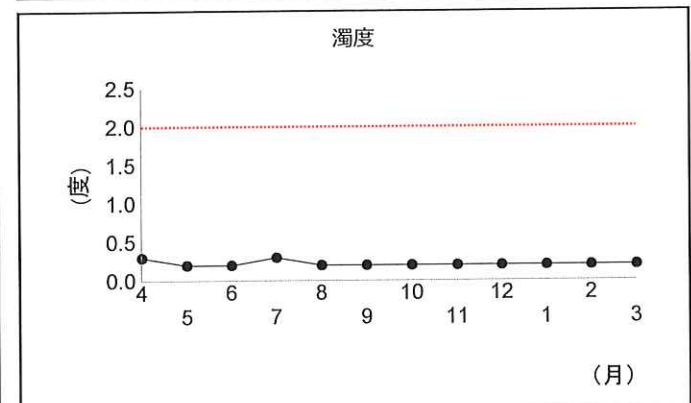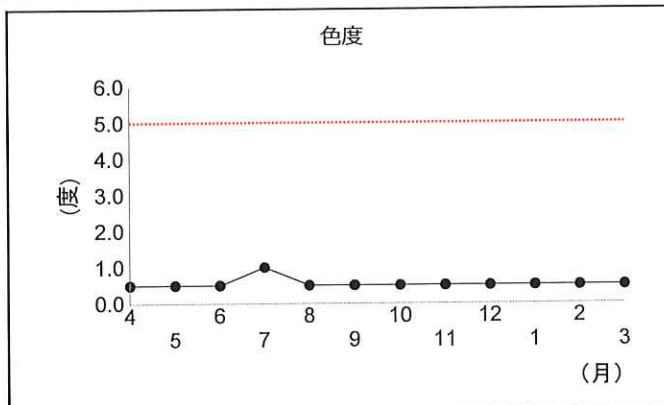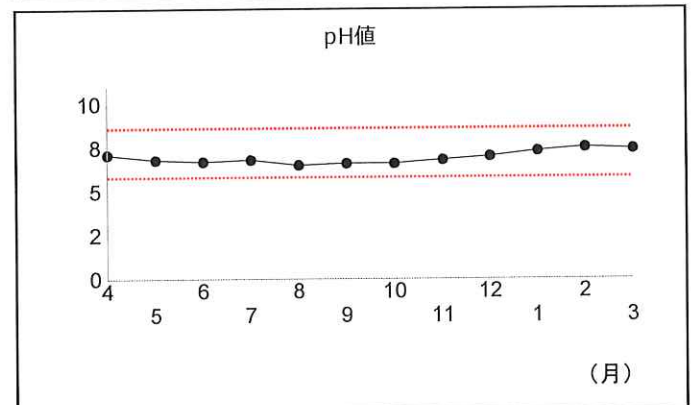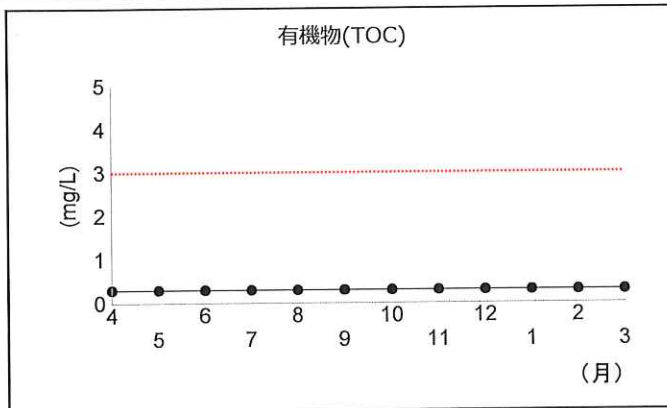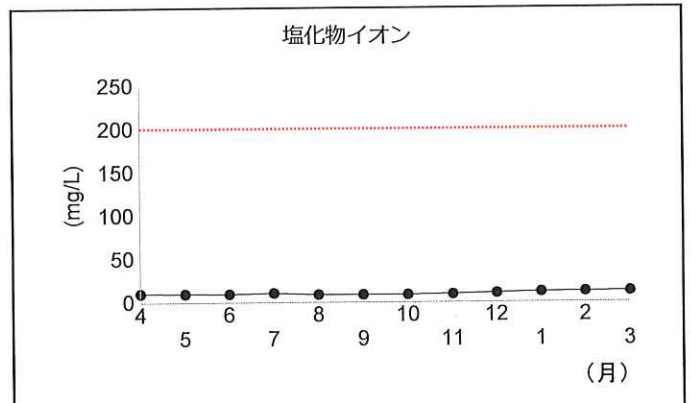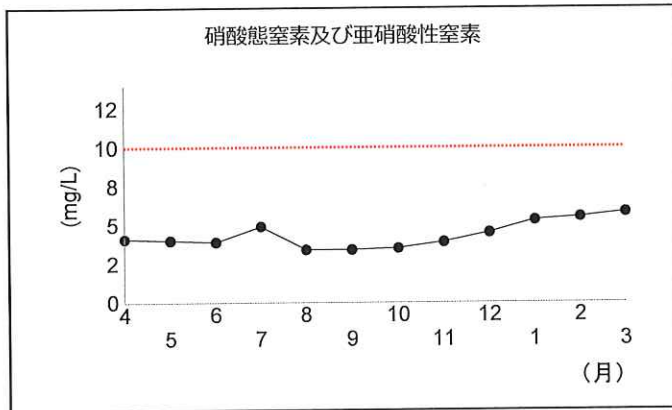

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

中央 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	5.5	11.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	5.6	12.0	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	5.6	11.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	5.6	12.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	0.7	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	5.3	11.9	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	5.6	12.5	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	5.5	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	5.5	11.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	5.5	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	5.9	12.1	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	5.6	12.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	6.0	13.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

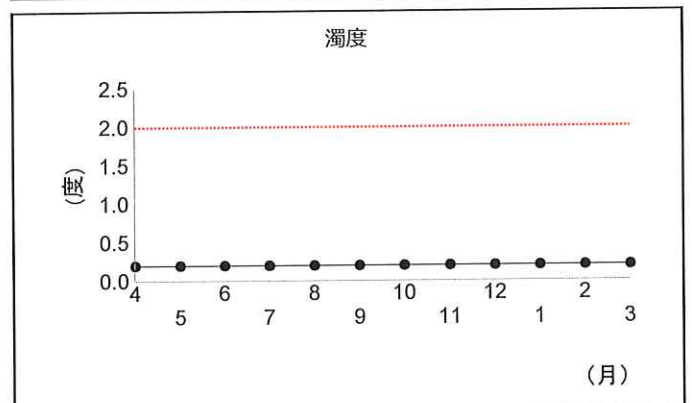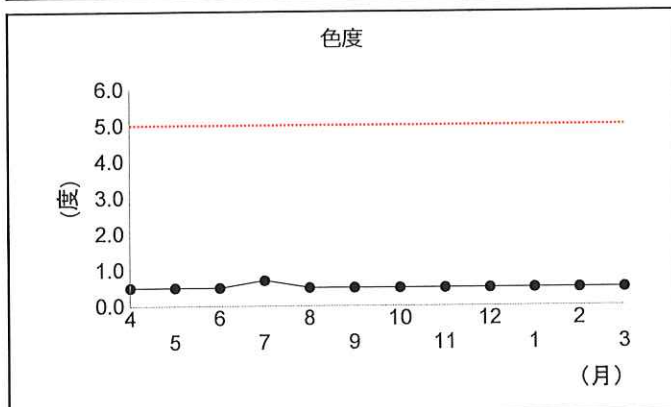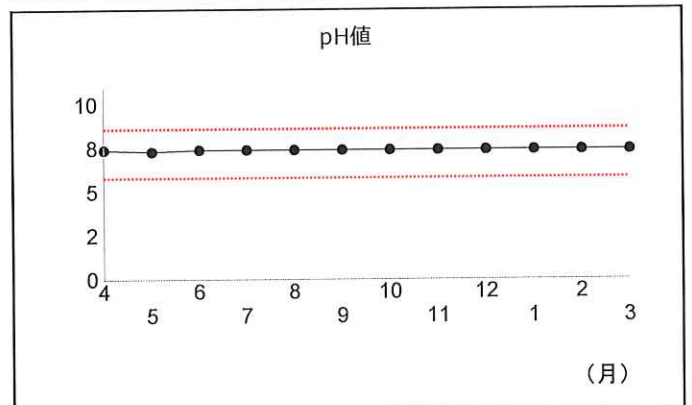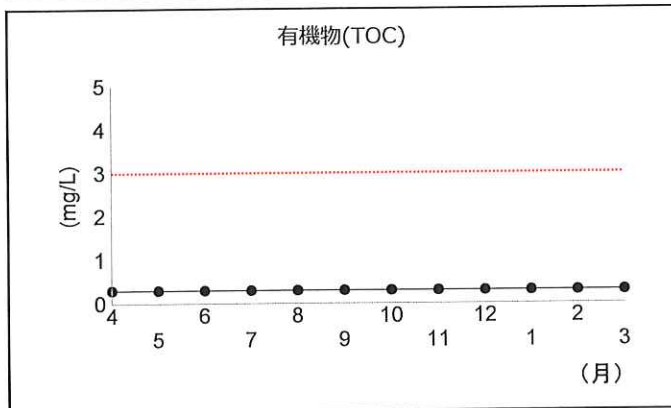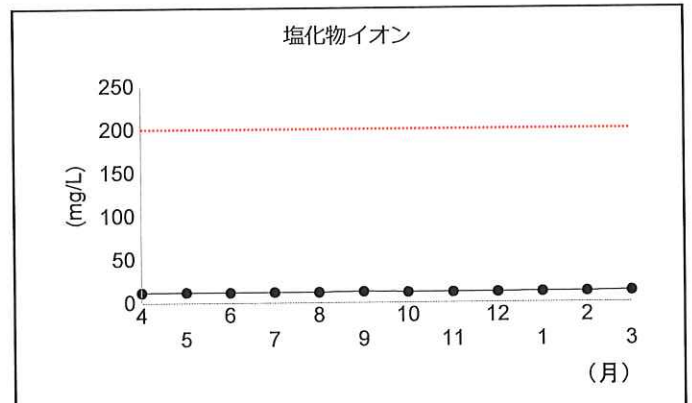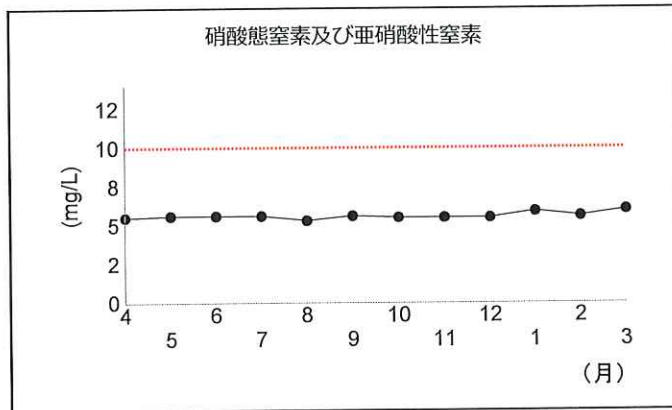

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

西部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	0.3	10.9	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	0.3	11.1	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	0.4	11.2	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	0.8	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	0.3	11.5	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	0.3	11.4	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	0.3	11.4	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	0.3	11.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	0.3	11.6	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	0.3	11.3	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	0.3	11.6	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

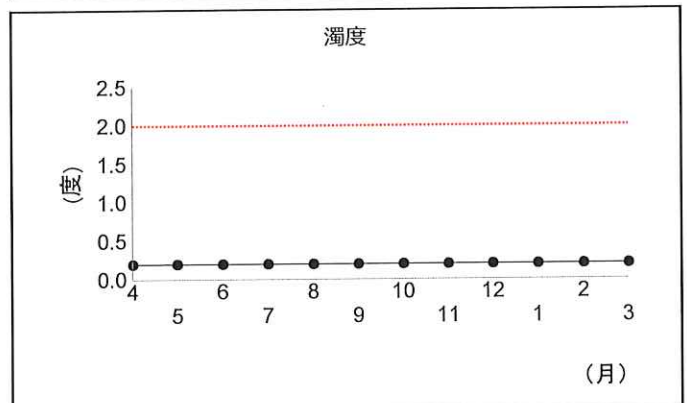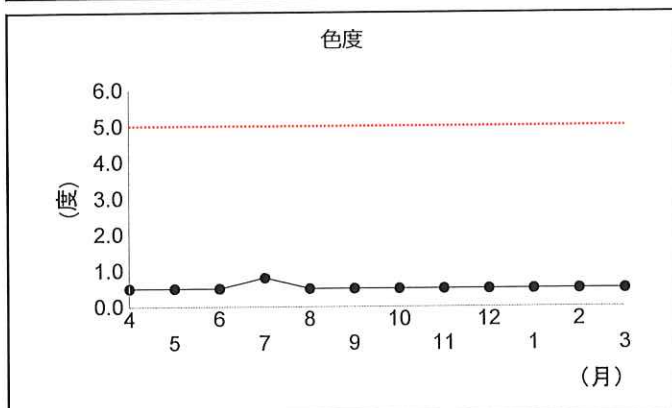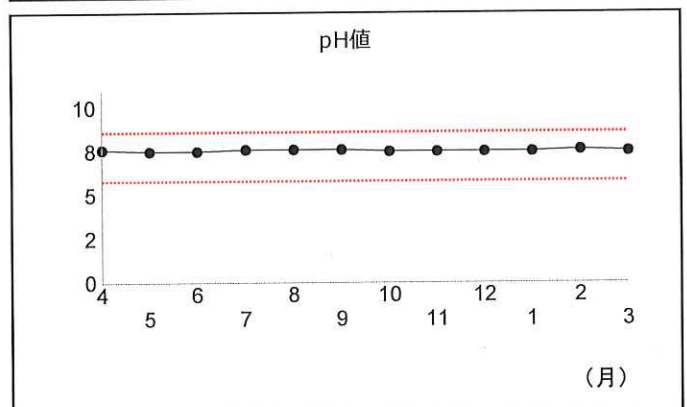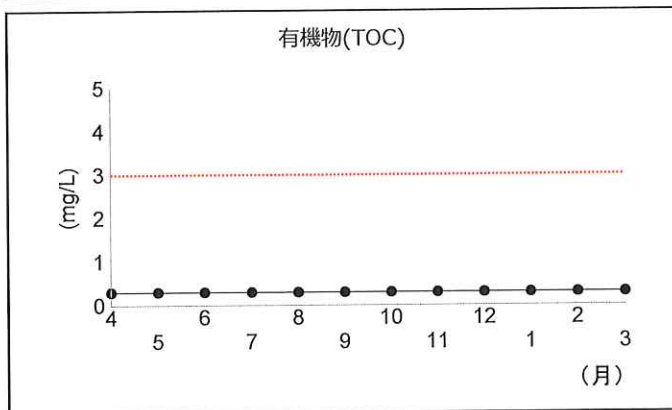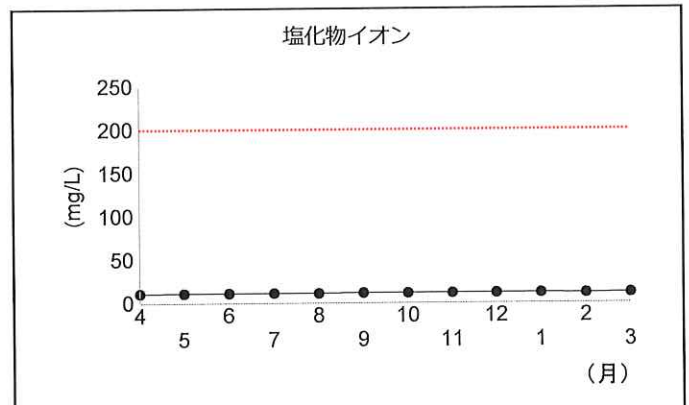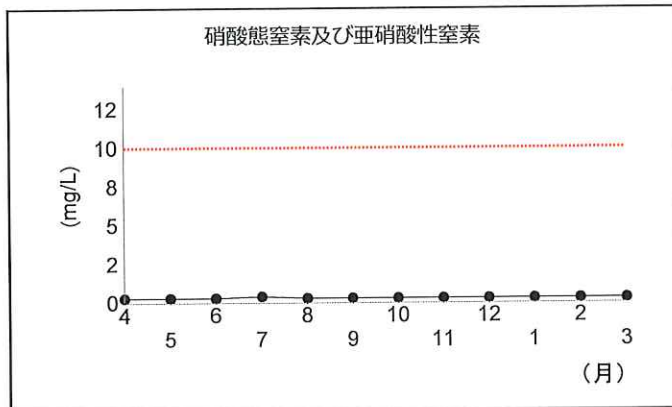

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

石垣 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	4.9	13.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	5.3	14.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	5.5	14.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	5.4	15.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	1.2	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	5.1	14.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	6.0	15.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	5.5	14.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	2	検出されず	5.4	14.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	5.5	14.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	5.7	14.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	4.9	13.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	5.1	14.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

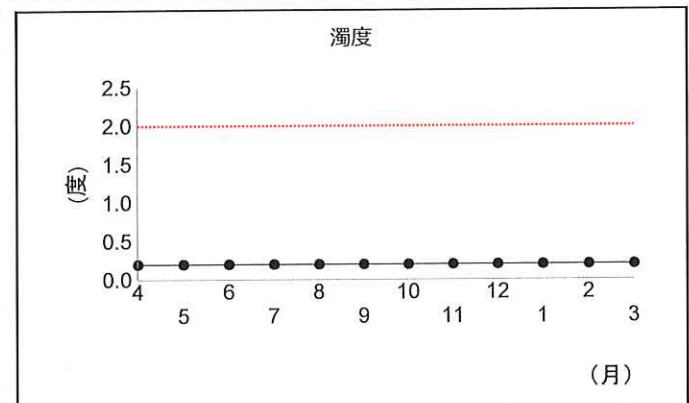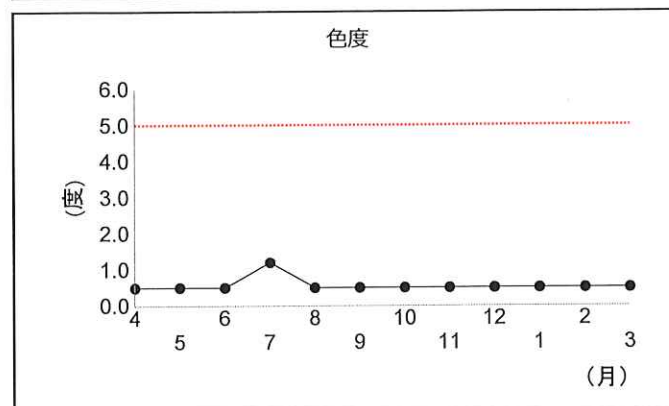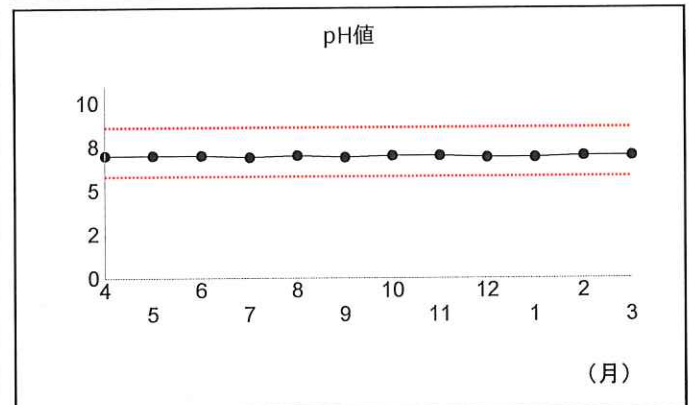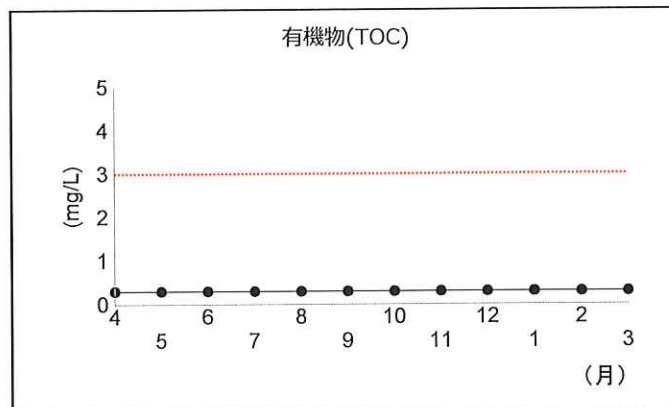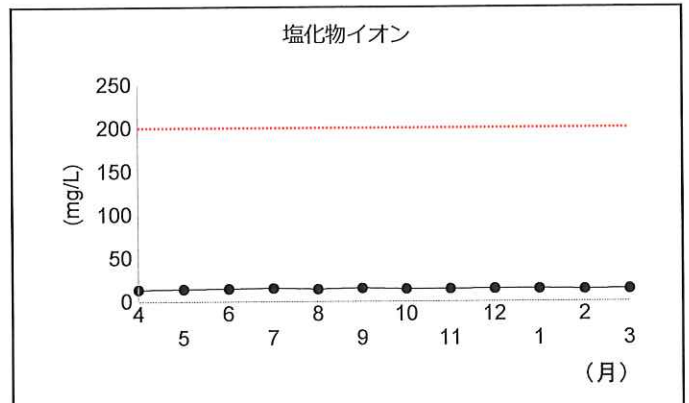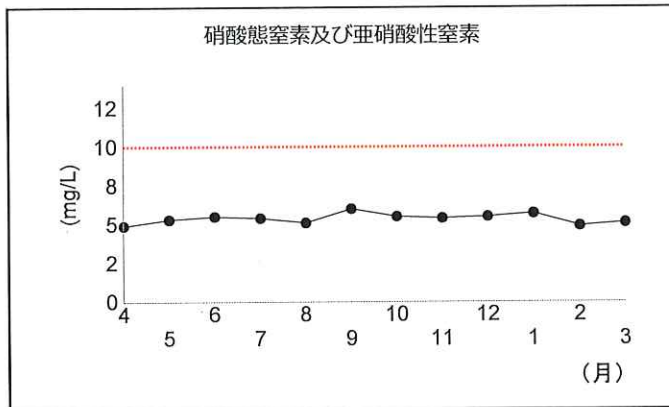

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

青戸 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	5.8	8.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	6.7	8.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	6.2	8.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	7.8	8.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	0.9	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	6.2	8.5	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	6.4	8.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	6.4	8.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	6.6	8.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	6.4	8.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	7.0	9.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	6.4	9.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	6.3	9.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

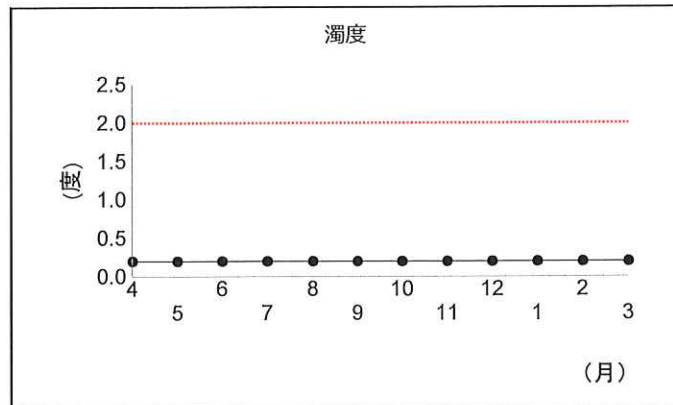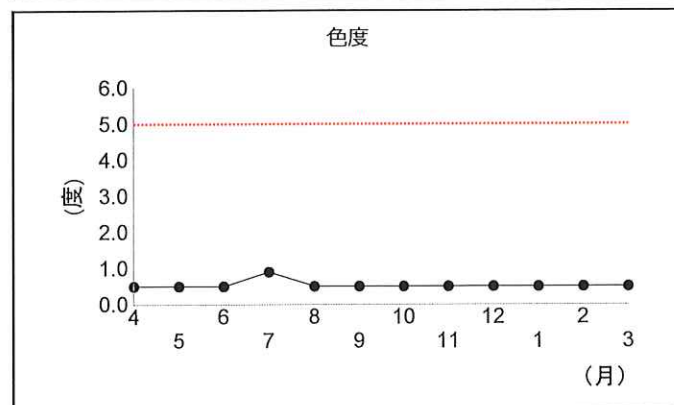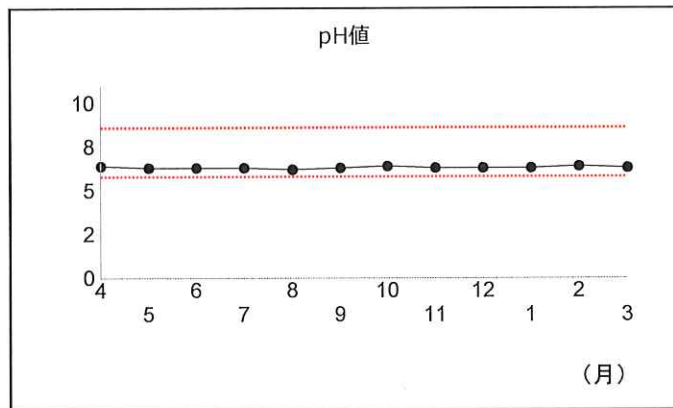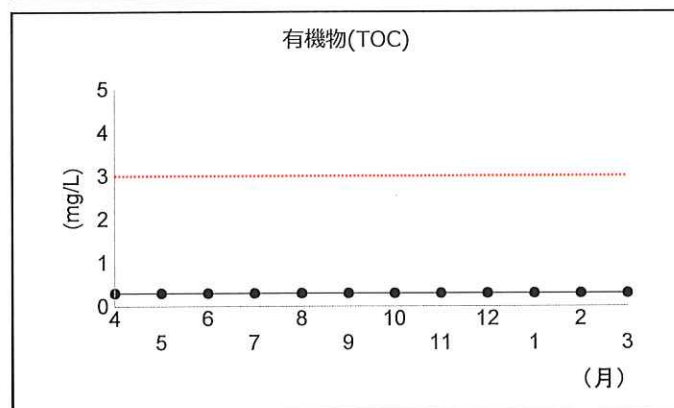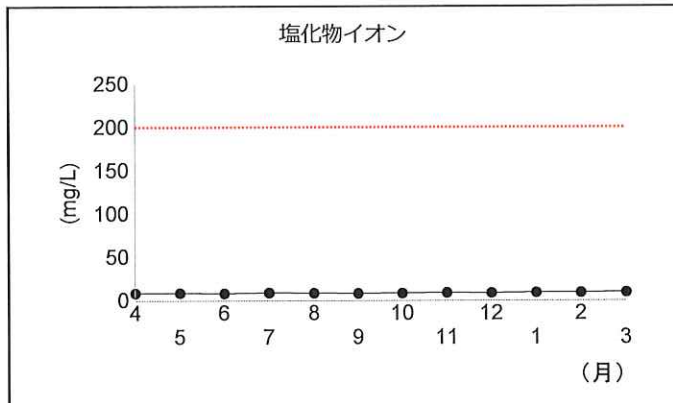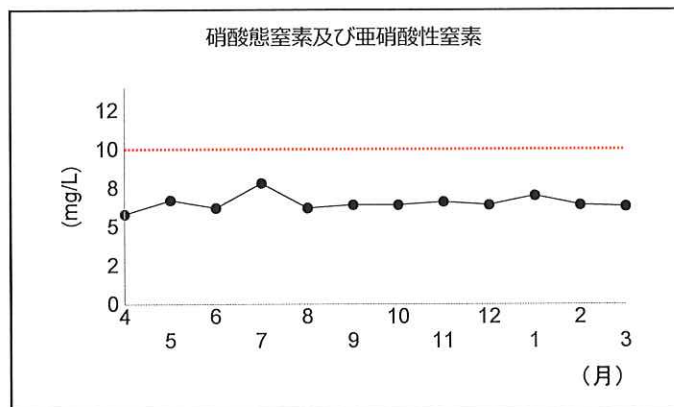

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

足貝 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	2.5	7.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	1	検出されず	2.5	7.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	0.6	0.3
2020/06/09	0	検出されず	2.6	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	3.7	8.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.8	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	2.2	7.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	3.1	8.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	2.4	8.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	2.6	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	2.4	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	2.4	8.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	2.5	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	2.4	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

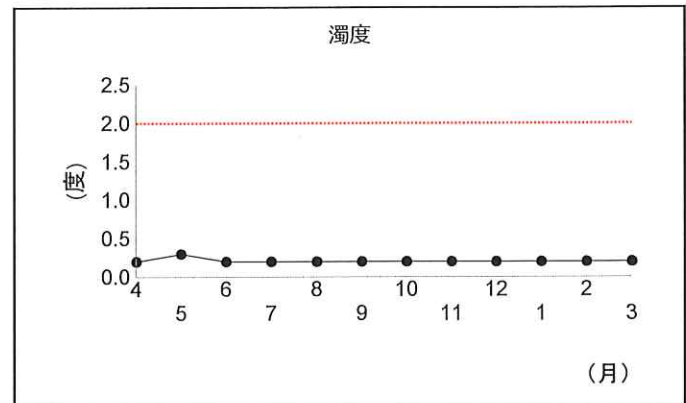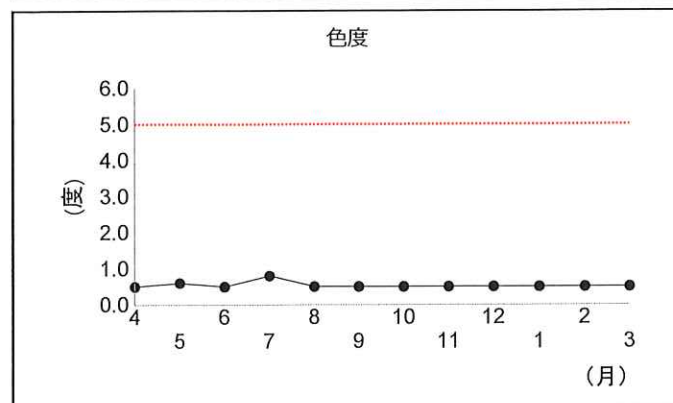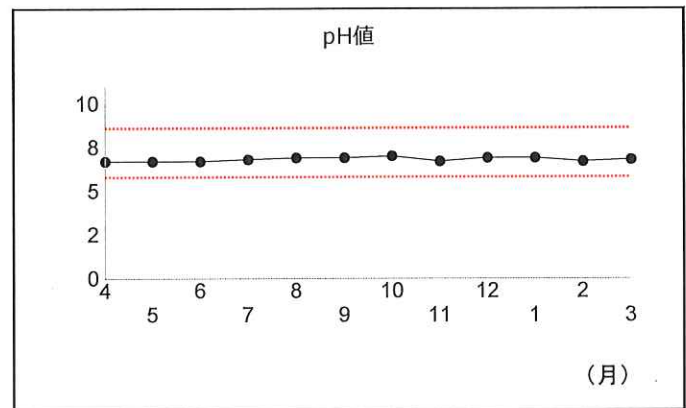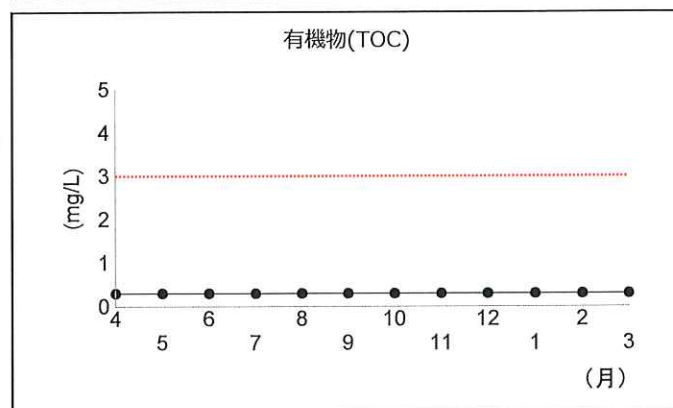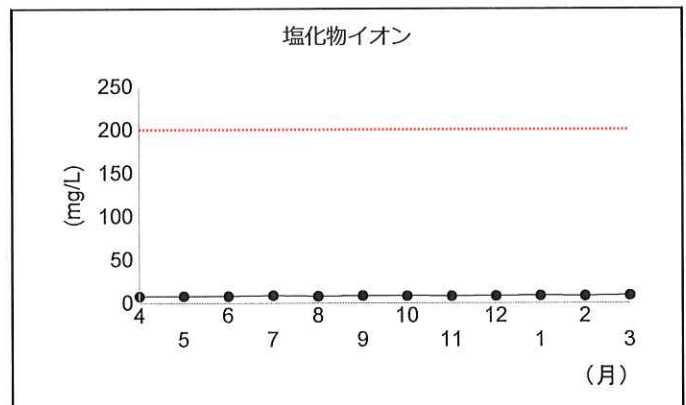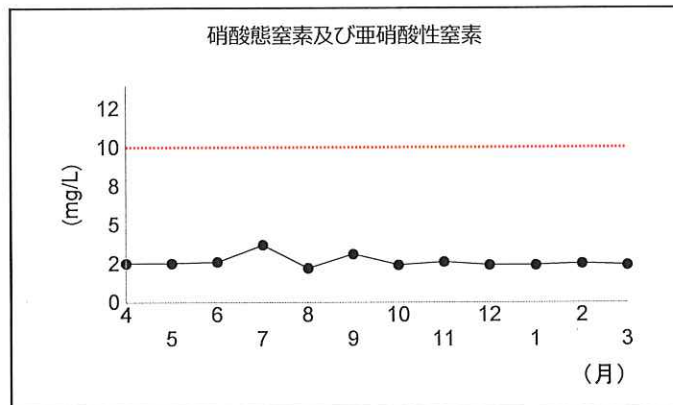

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

長崎 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	1.9	21.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	1.8	23.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	1.9	23.0	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	2.1	24.5	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	2.4	25.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	2.4	26.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	2.3	25.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	2.4	24.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	1	検出されず	2.2	24.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	2.1	24.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	2.0	23.8	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	2.1	24.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

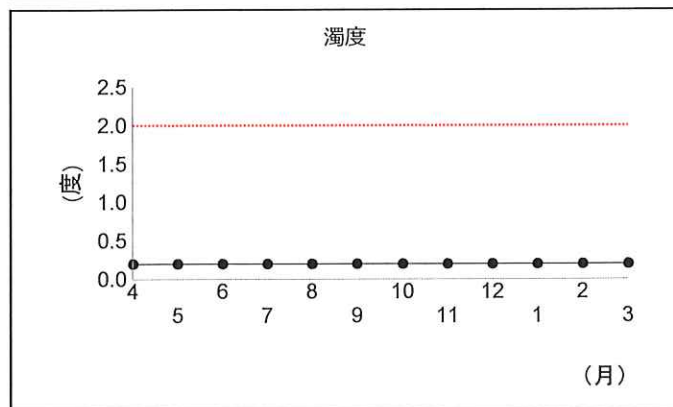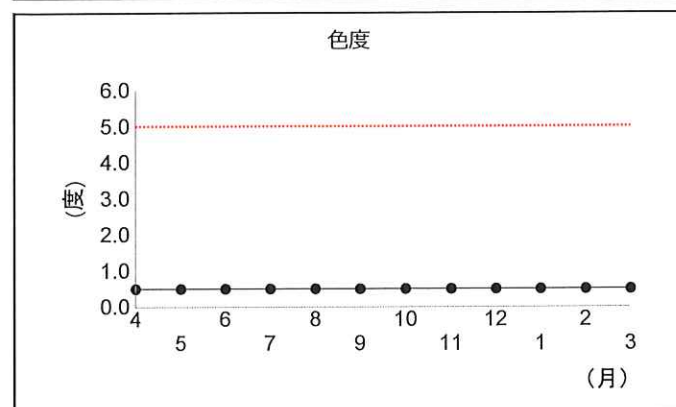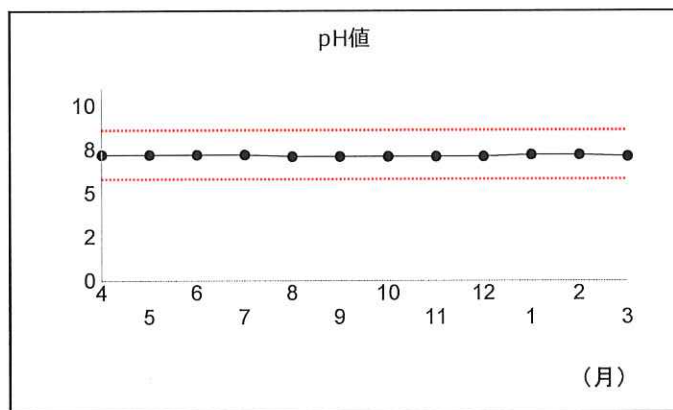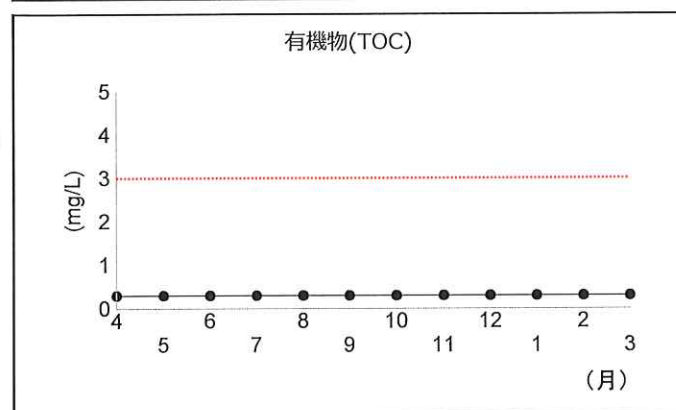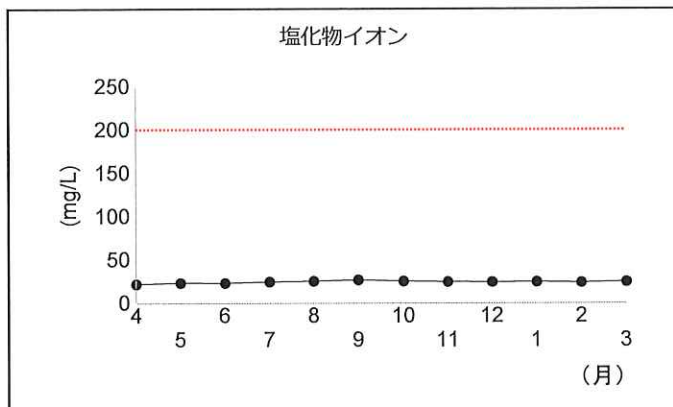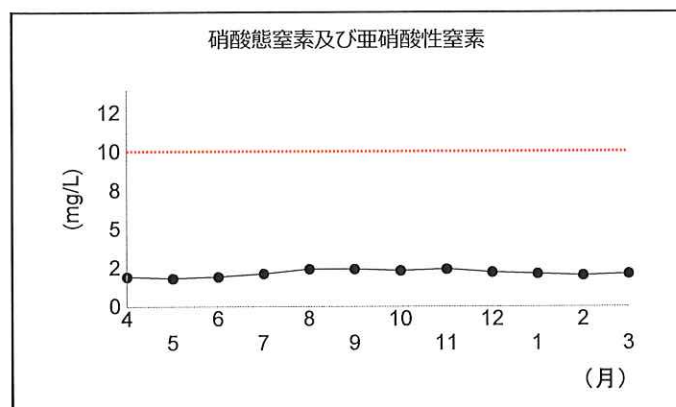

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

只角 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	2.6	8.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	2.7	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	2.8	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	4.3	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	2.9	8.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	3.5	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	2.9	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	2.8	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	2.8	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	3.0	8.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	2.7	8.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	2.7	8.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

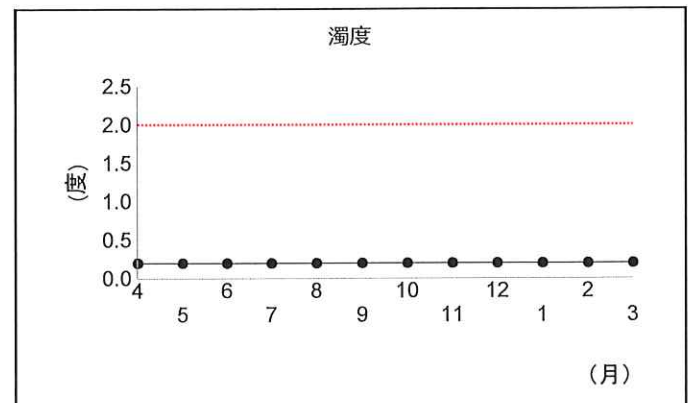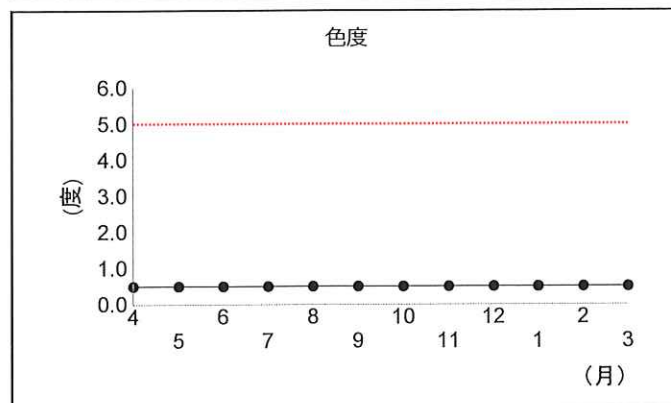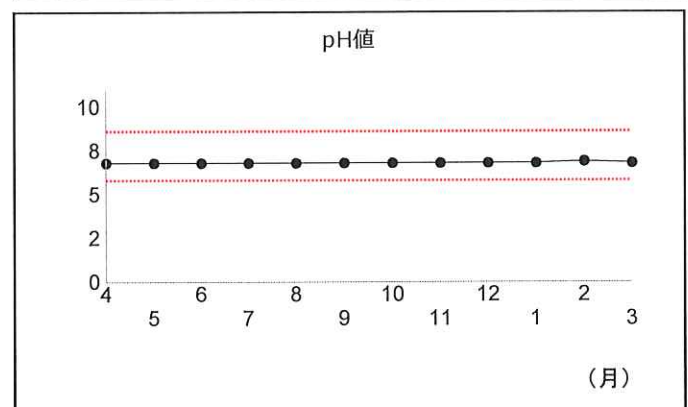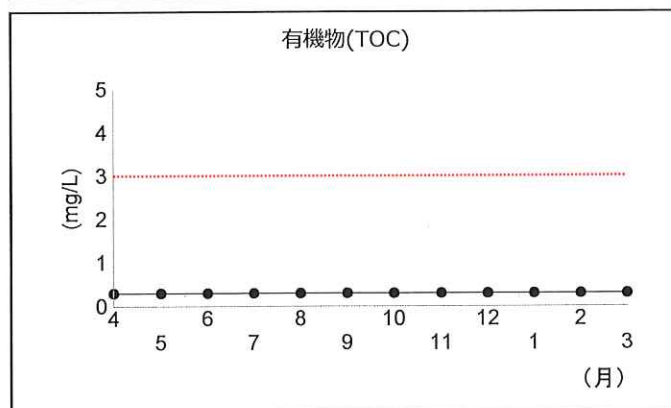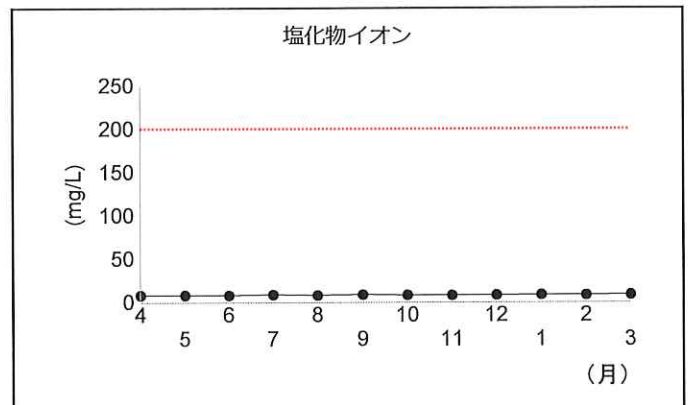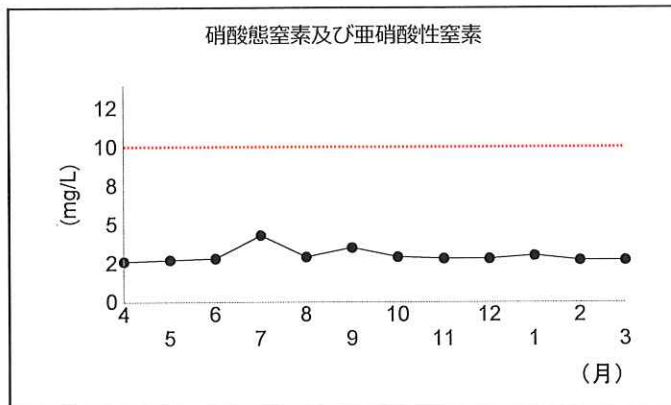

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

谷場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	2.4	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	2.7	7.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	2.8	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	4.0	7.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	2.9	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	3.0	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	3.0	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	2.9	7.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	3.0	7.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	2.8	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

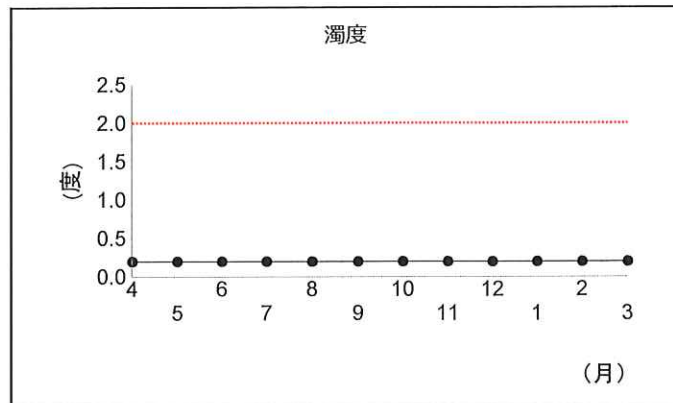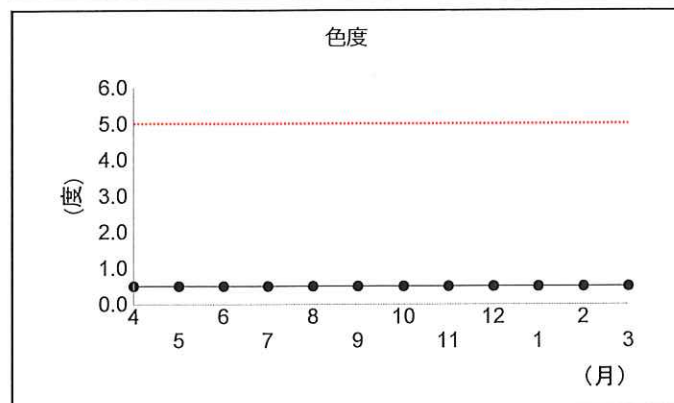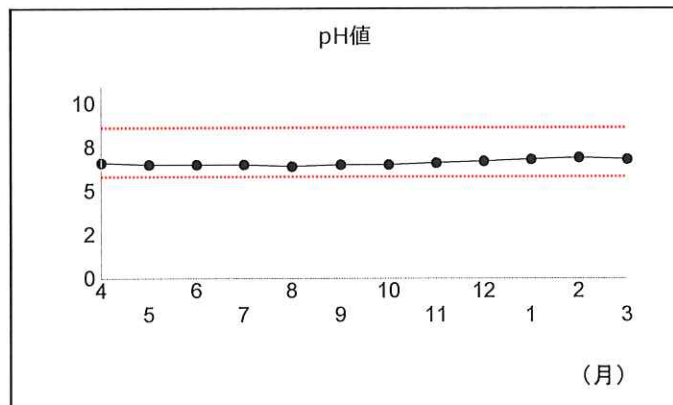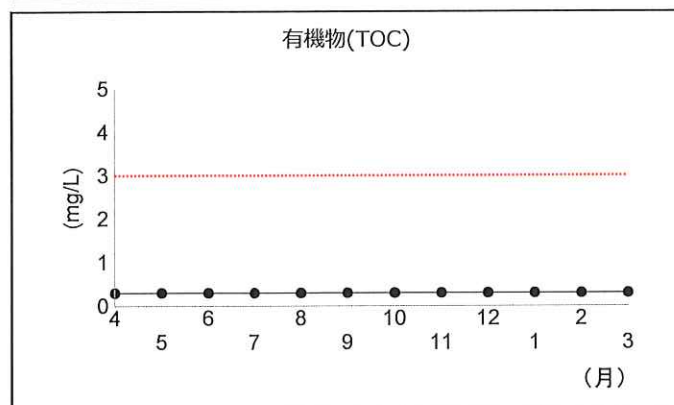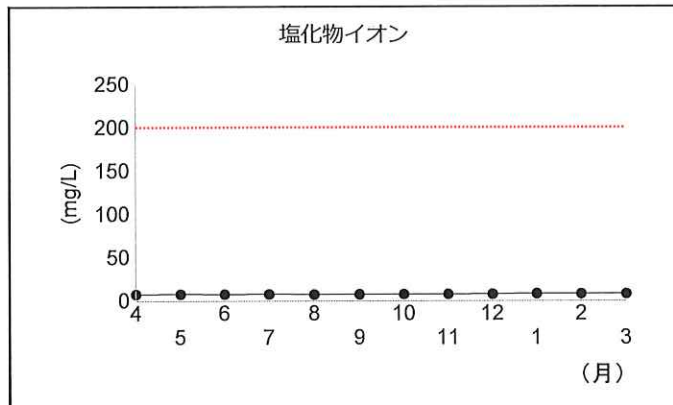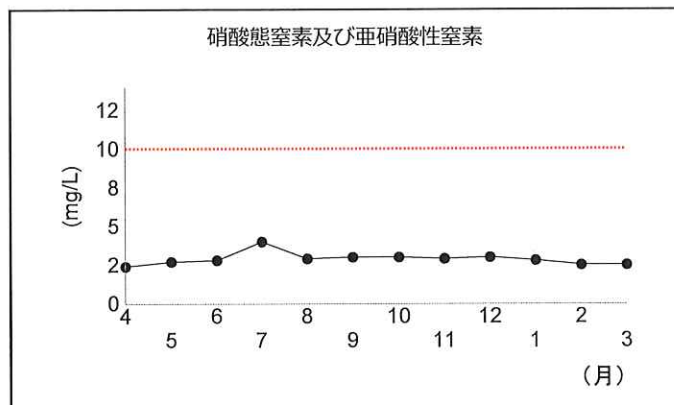

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

谷場(嶽) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	2	検出されず	5.2	12.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	5.2	12.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	5.2	12.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	5.7	12.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	3.7	11.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	4.3	12.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	4.5	12.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	4.6	12.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	4.8	12.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	5.2	12.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	5.0	13.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	5.3	13.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

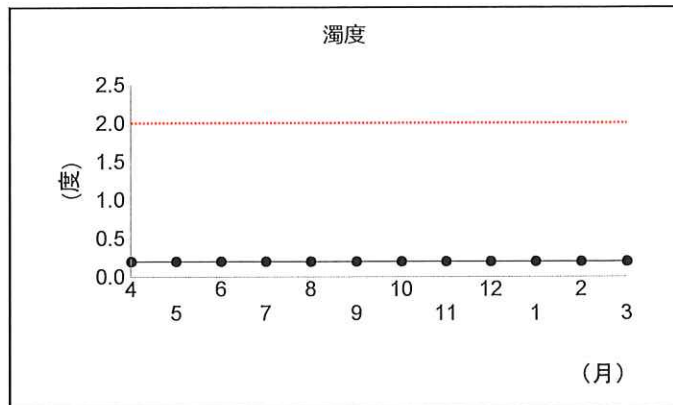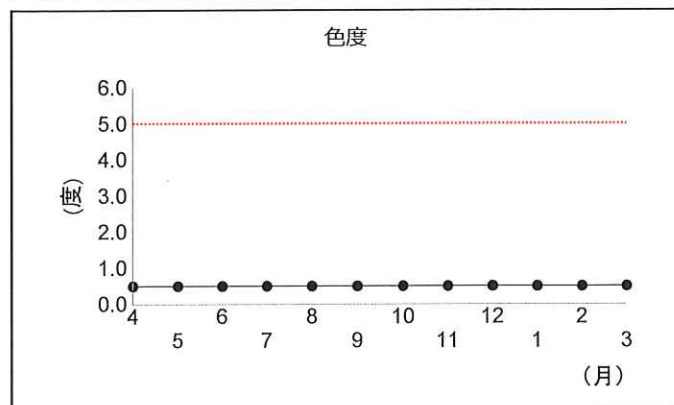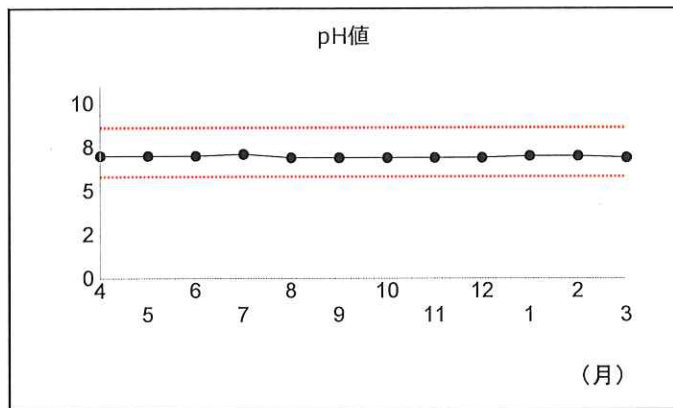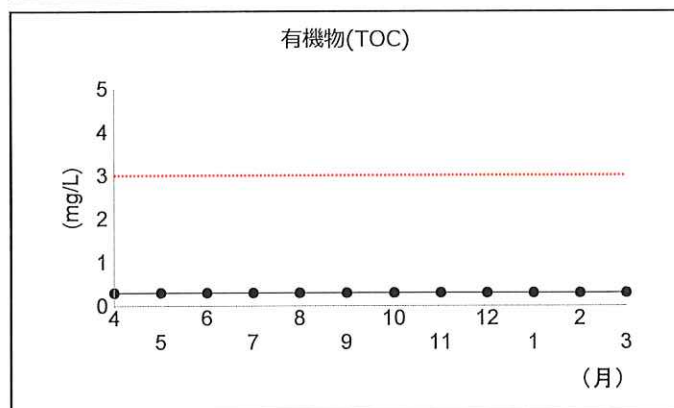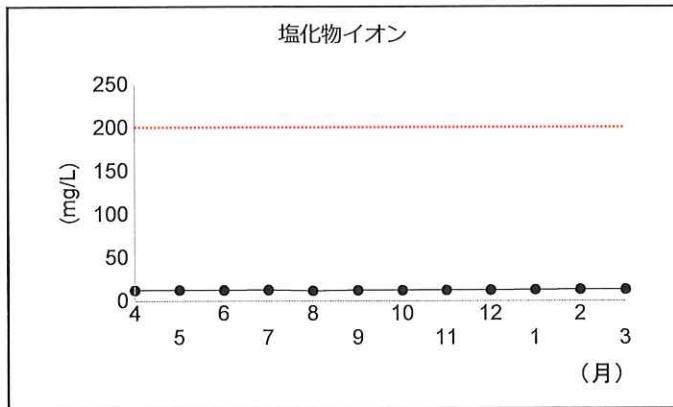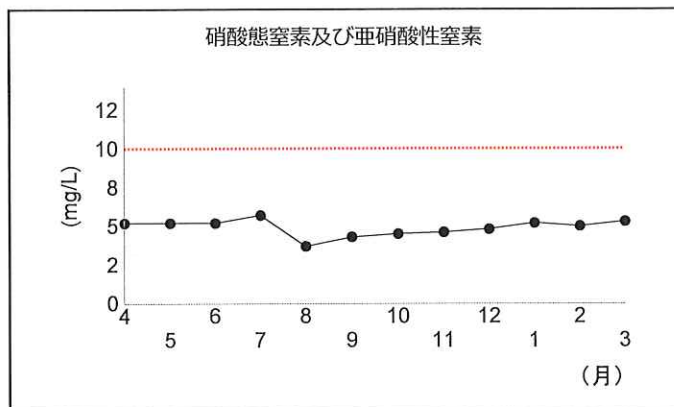

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

栗ヶ窪 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	2.3	9.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	2.4	9.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	2.4	9.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	4.3	8.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	2.2	9.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	2.1	9.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	2.3	9.3	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	2.9	9.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	2.4	9.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	1.6	9.8	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	1.5	9.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	1.4	9.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

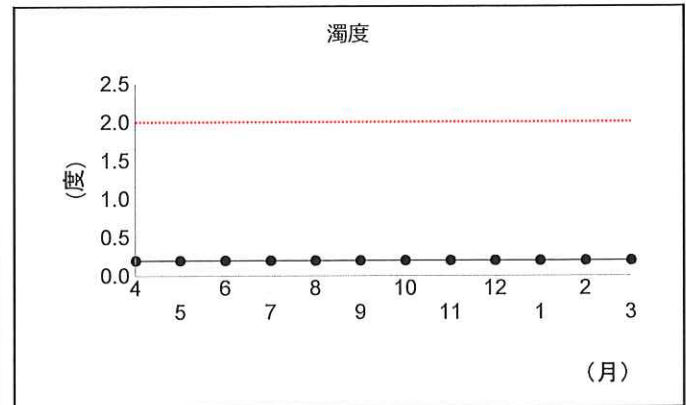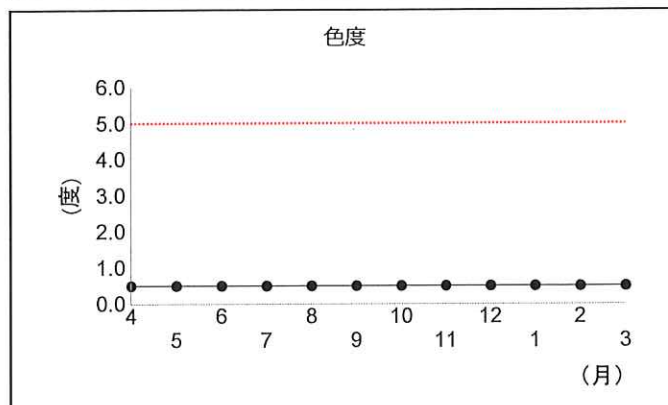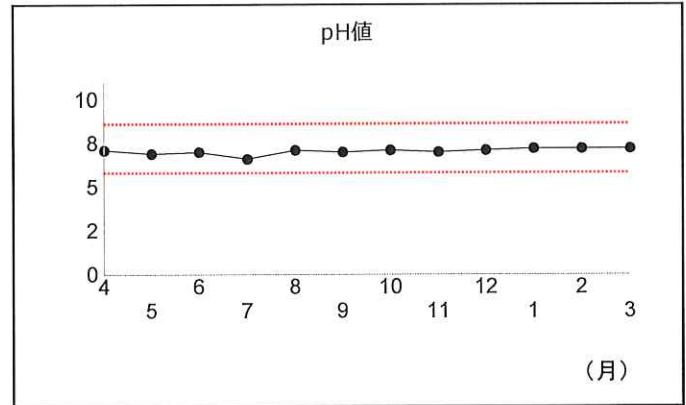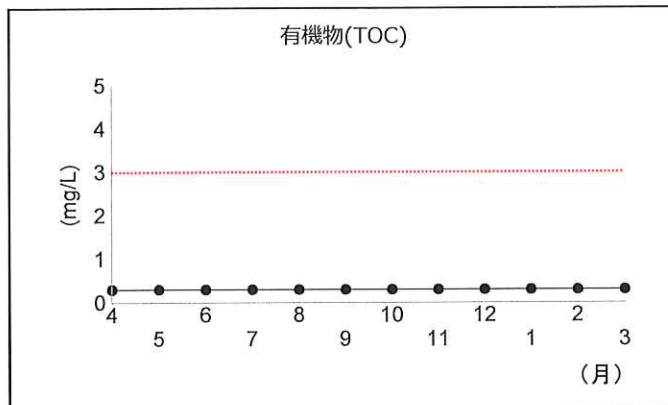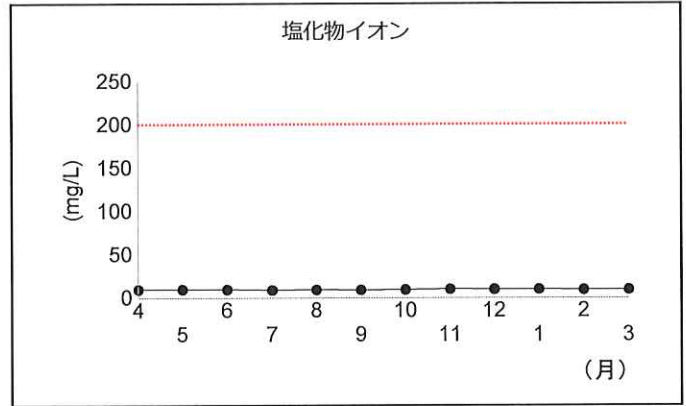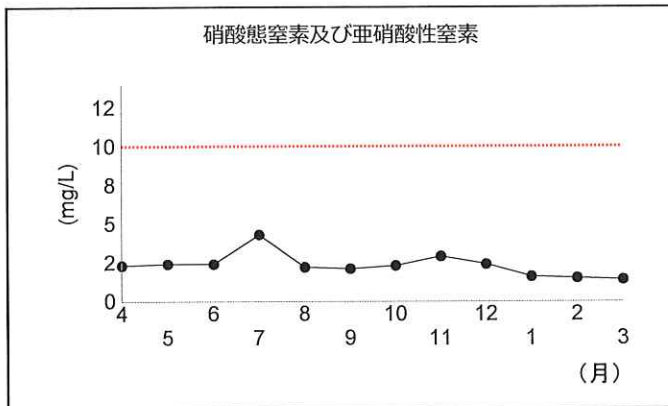

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

ヲヤシ平 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	1.0	10.6	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	1.0	10.6	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	1.1	10.7	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	1.1	10.7	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	1.1	10.5	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	1.1	11.0	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	1.1	11.1	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	1.1	11.0	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	1.1	11.0	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	1.2	11.3	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	1	検出されず	1.1	10.8	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	1.1	11.2	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

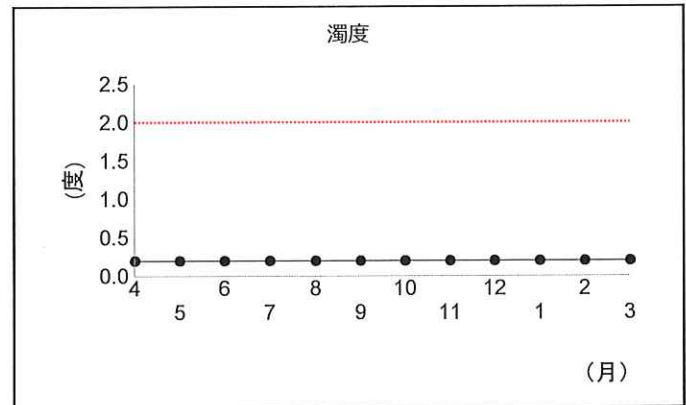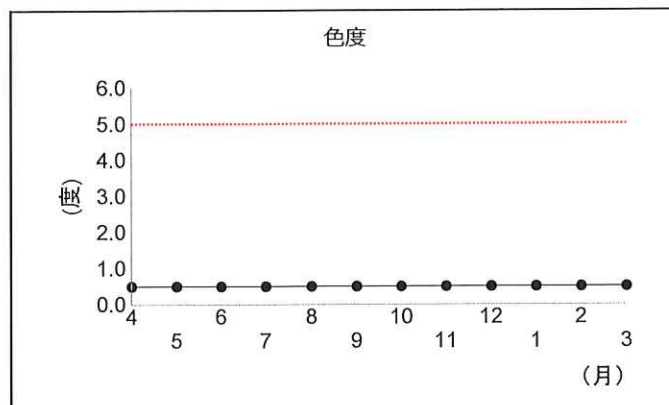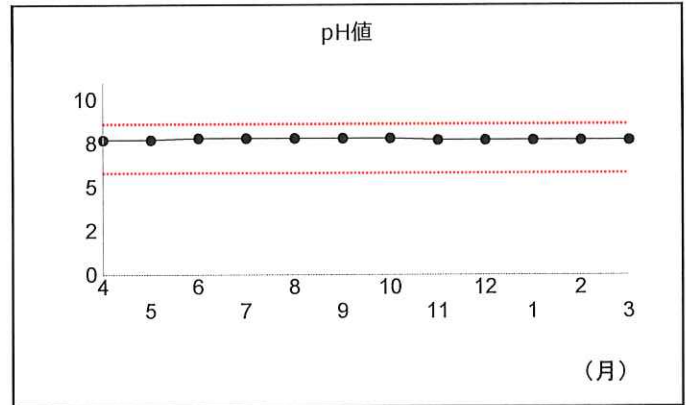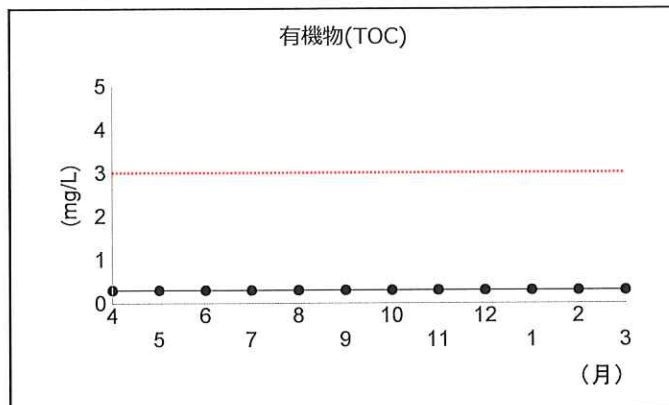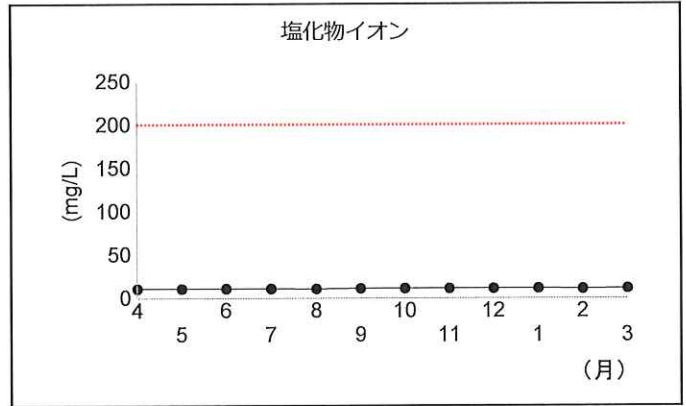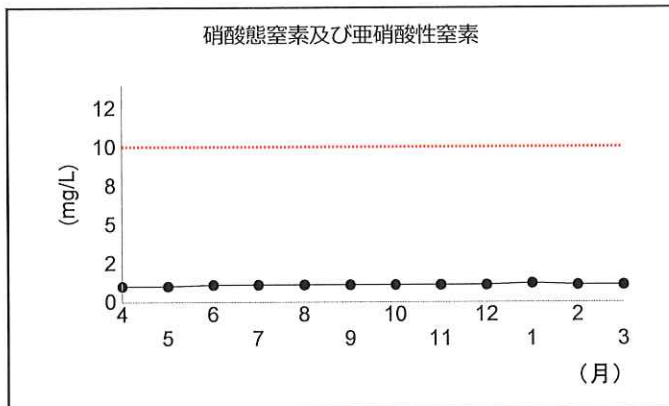

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

新牧 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	0.9	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	0.9	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	0.9	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	1.1	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	0.9	6.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	0.9	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	0.9	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	0.9	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	0.9	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	0.9	7.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	0.8	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	0.8	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

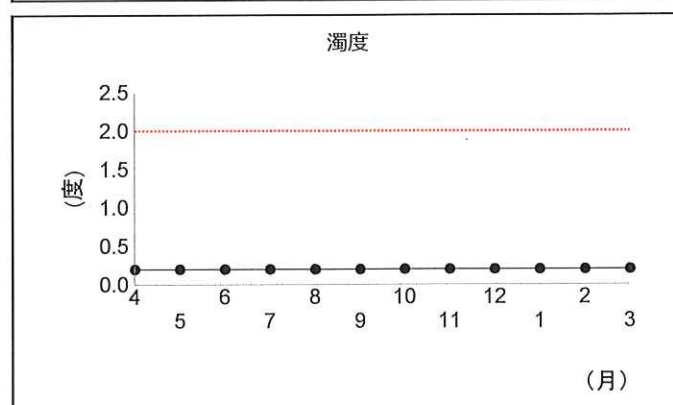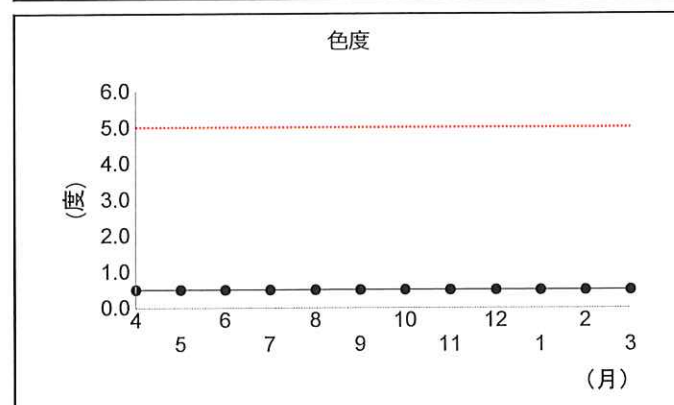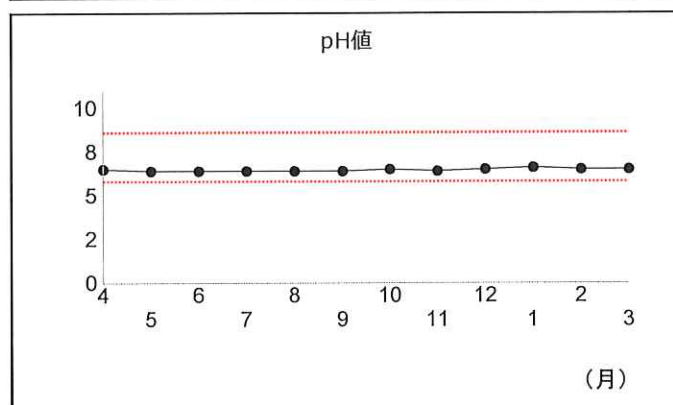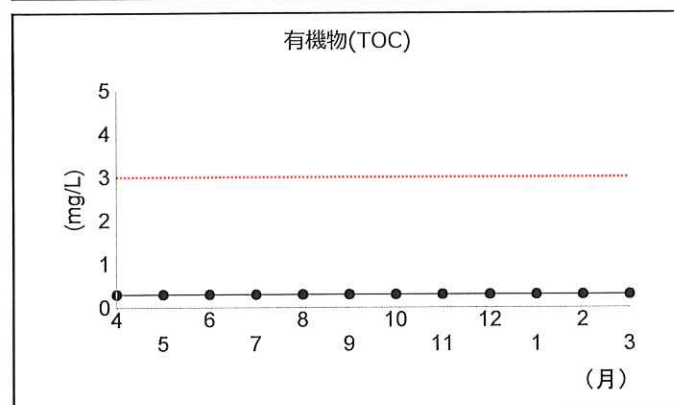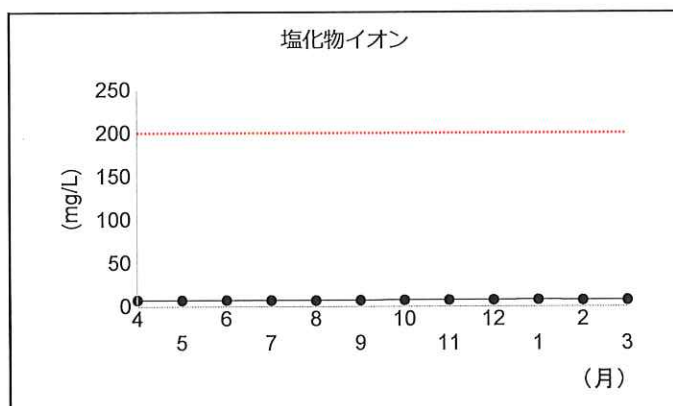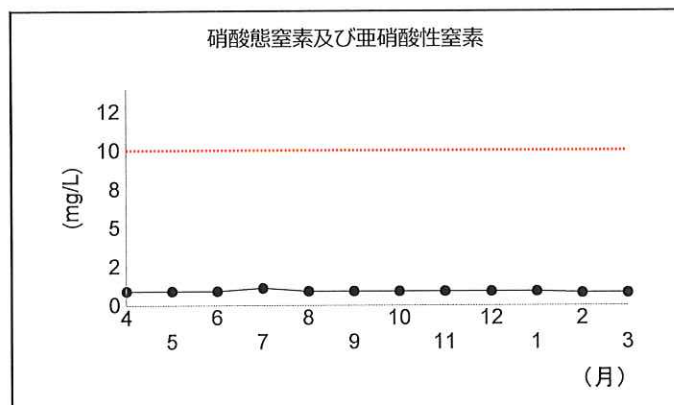

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

熊ヶ谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	3.8	7.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	2.9	7.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	2.2	7.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/07	0	検出されず	3.3	7.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	2.9	7.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	3.0	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	4.7	7.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	2.2	7.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	2.0	7.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	2.4	8.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	3.5	8.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	5.4	8.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

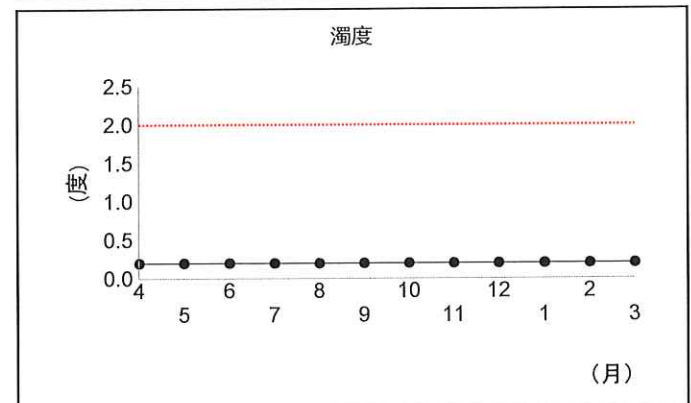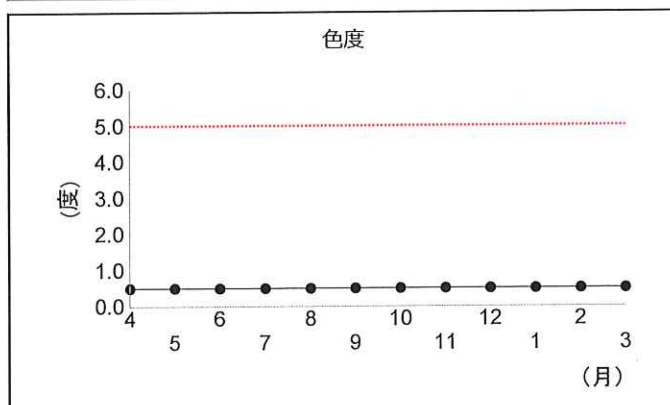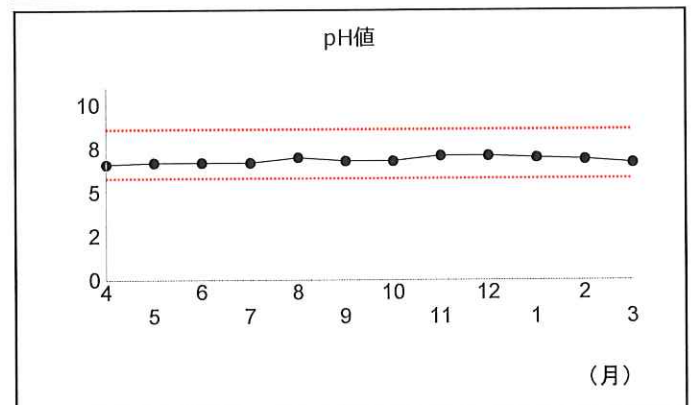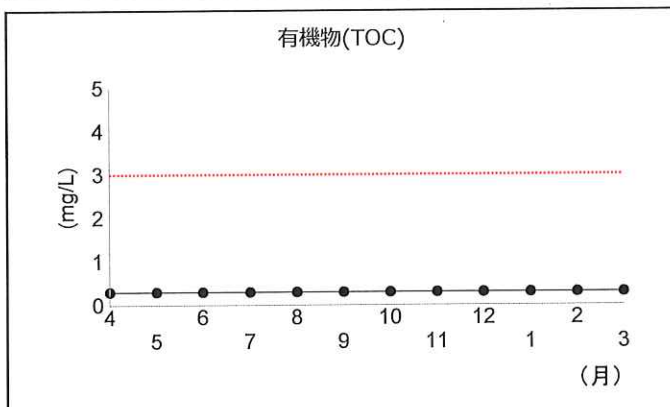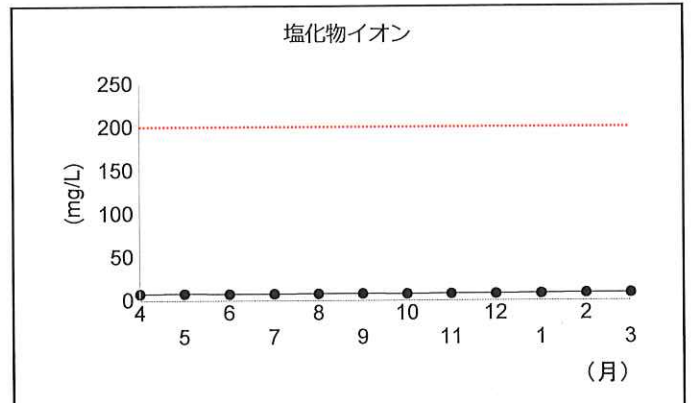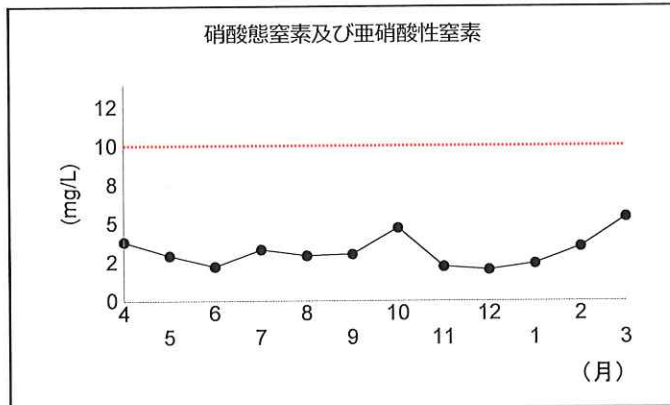

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

曲谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/14	0	検出されず	2.9	7.1	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/19	0	検出されず	6.0	6.9	< 0.3	6.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/09	0	検出されず	3.6	6.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/13	0	検出されず	6.2	7.2	< 0.3	5.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/18	0	検出されず	3.3	6.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/15	0	検出されず	3.4	7.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/13	0	検出されず	3.6	7.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	0.5	< 0.2
2020/11/10	0	検出されず	3.3	7.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/08	0	検出されず	3.5	7.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/12	0	検出されず	3.6	8.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/09	0	検出されず	3.4	7.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/09	0	検出されず	3.4	7.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	1.1	< 0.2

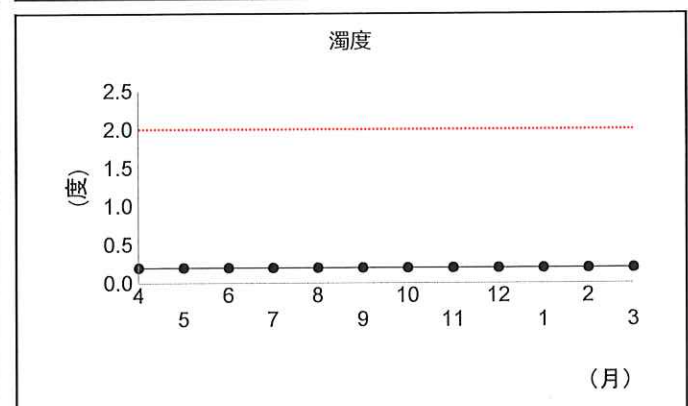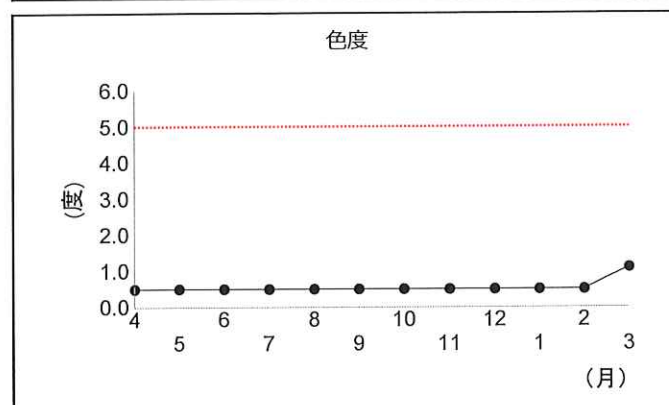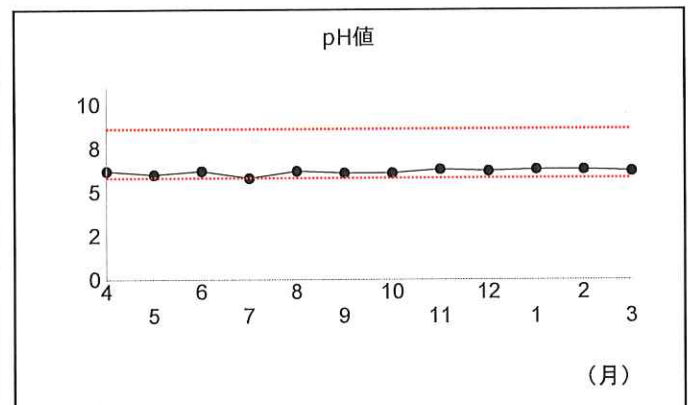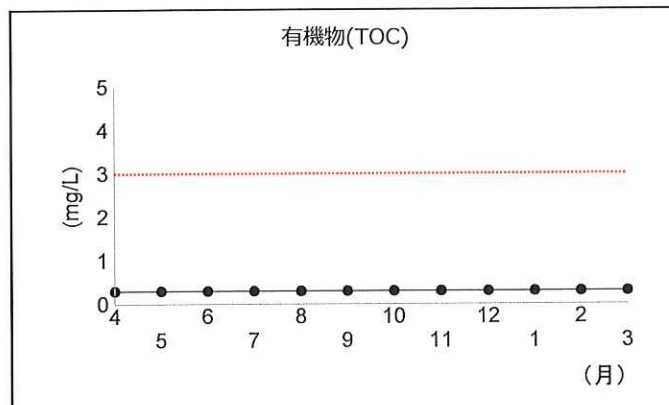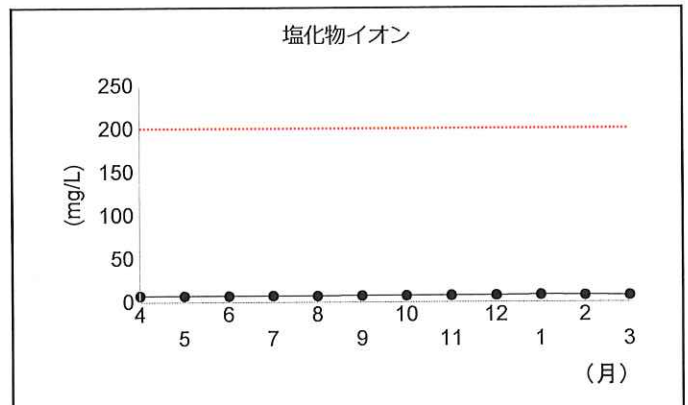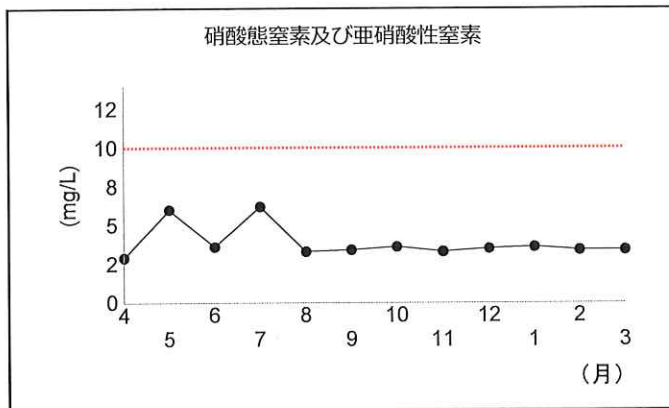

(グラフ内の点線は基準値を示す)