







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

清水 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	3.0	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	0	検出されず	2.9	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	2.8	9.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2020/07/01	0	検出されず	2.6	9.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	2.5	8.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	2.7	8.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	3.0	9.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	3.1	9.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	3.2	8.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	3.6	9.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	3.6	9.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	3.4	9.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

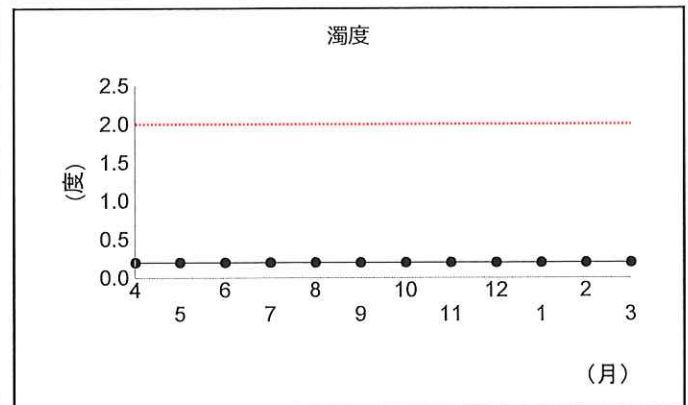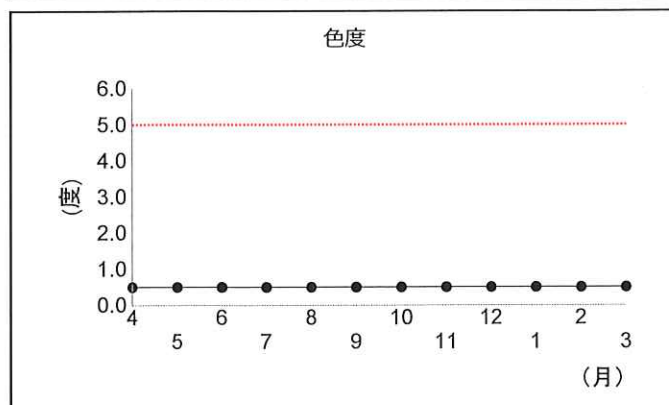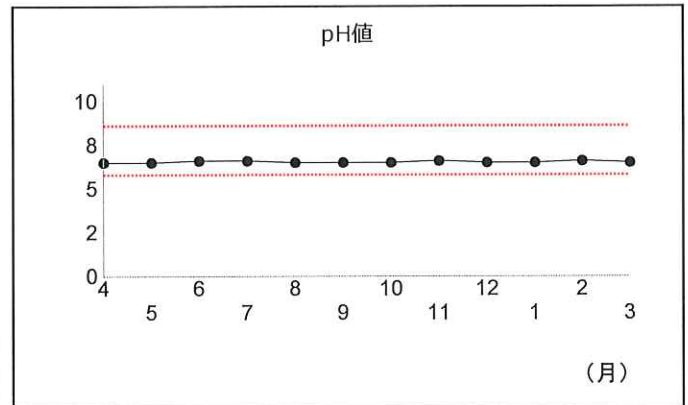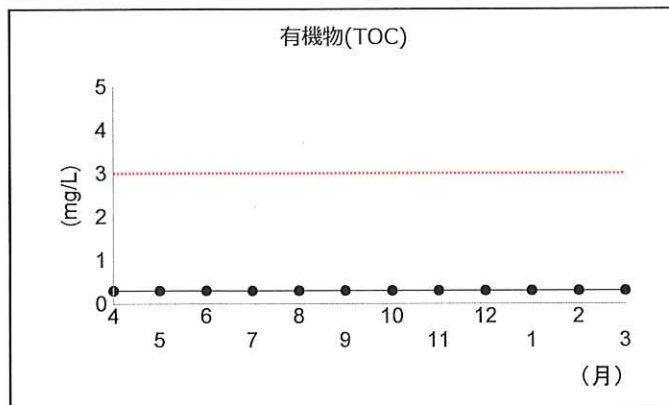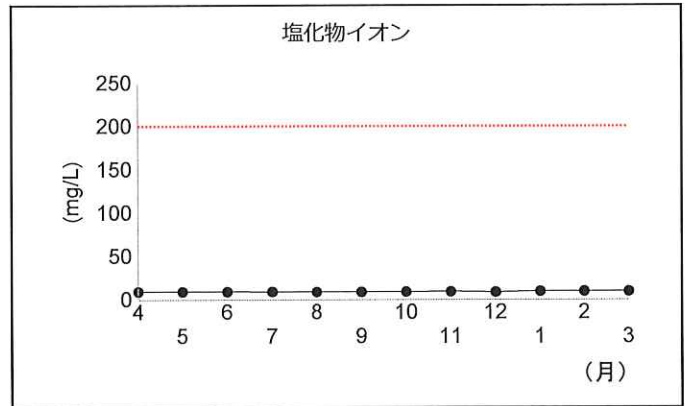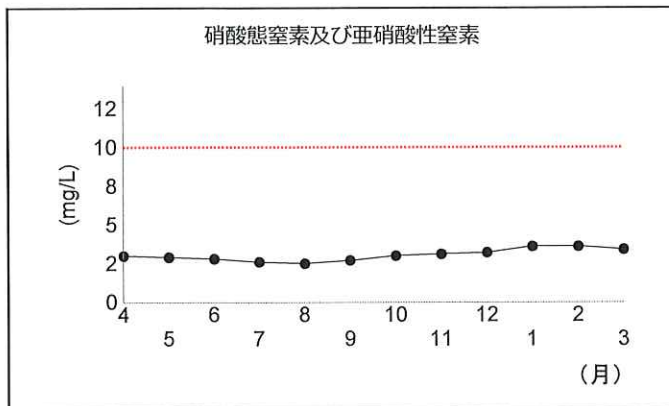

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

高田 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	2.7	10.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	0	検出されず	2.7	10.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	2.7	10.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/01	0	検出されず	2.9	11.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	2.9	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	3.1	11.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	3.1	11.3	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	3.0	11.5	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	2.9	10.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	3.2	11.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	3.0	11.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	3.1	11.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

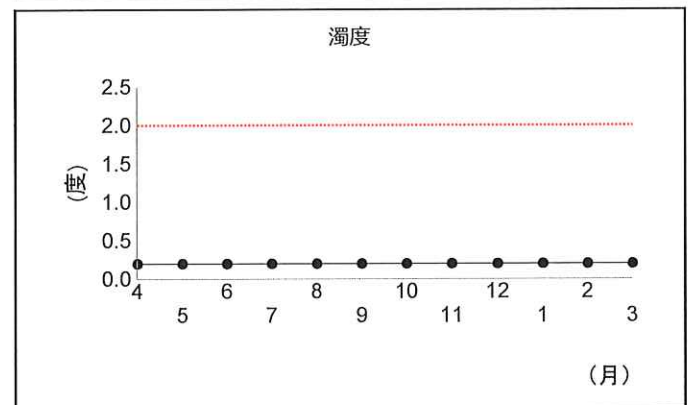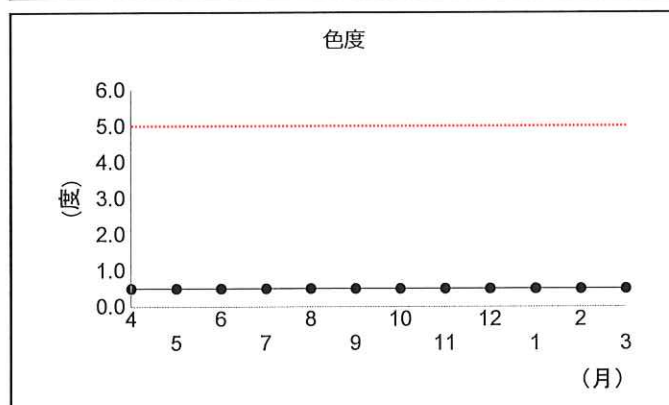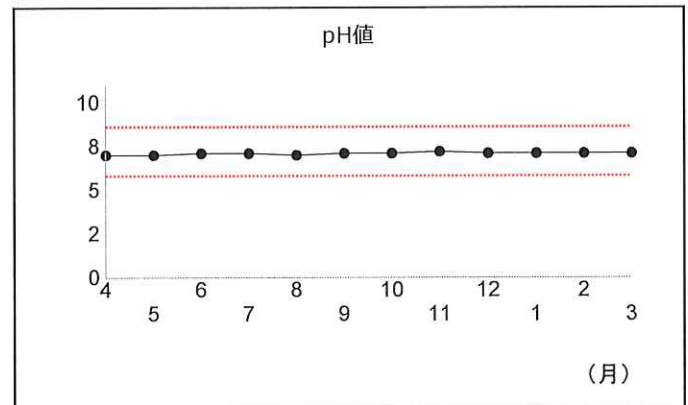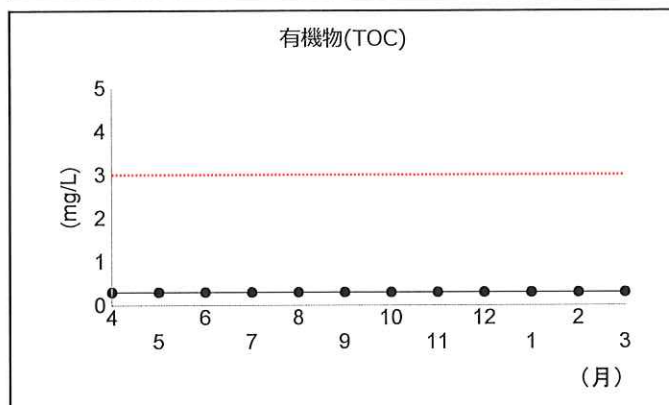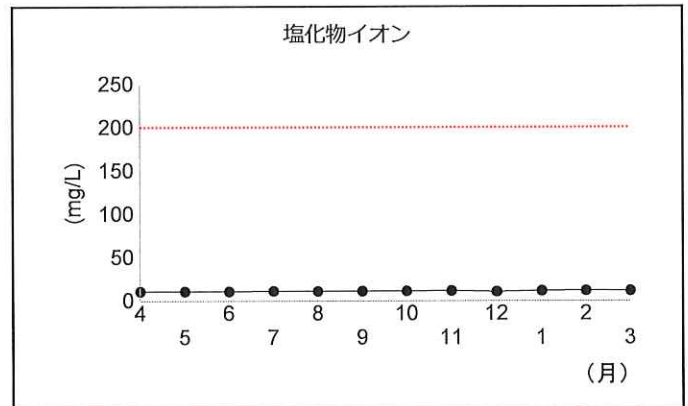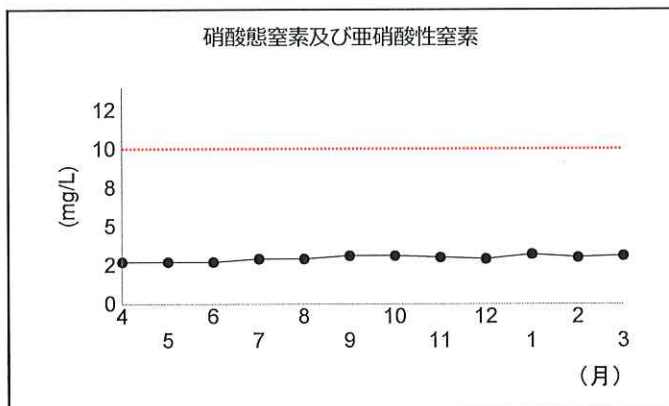

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

柳 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	3.8	11.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	0	検出されず	3.7	11.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	3.8	10.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/01	0	検出されず	4.2	11.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	4.3	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	4.6	11.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	4.1	11.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	4.1	11.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	3.9	10.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	4.2	11.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	4.1	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	3.9	11.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

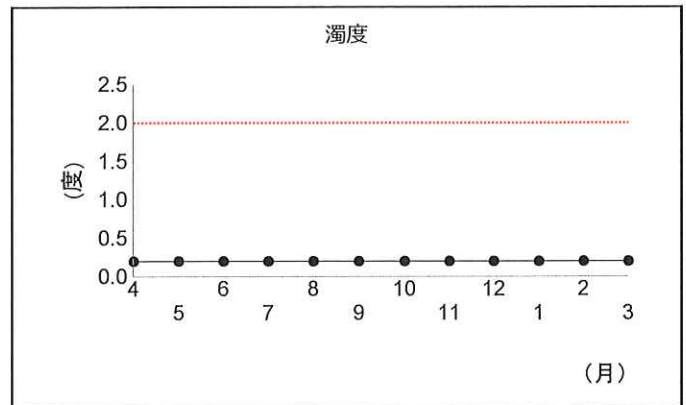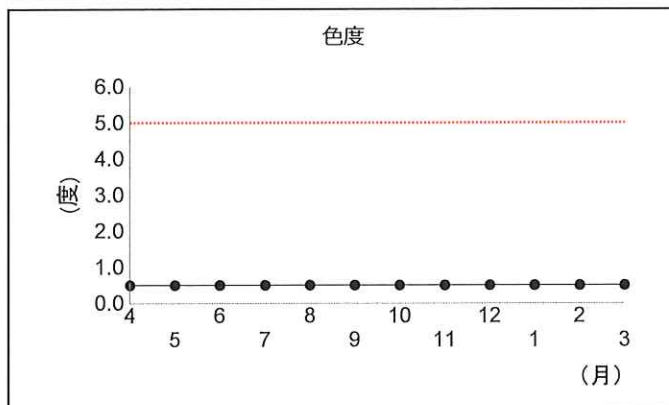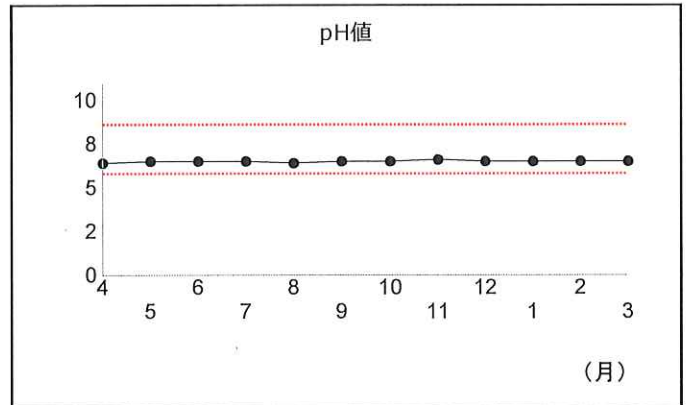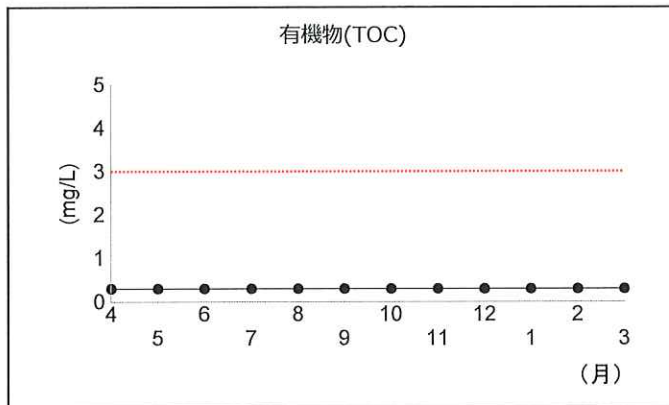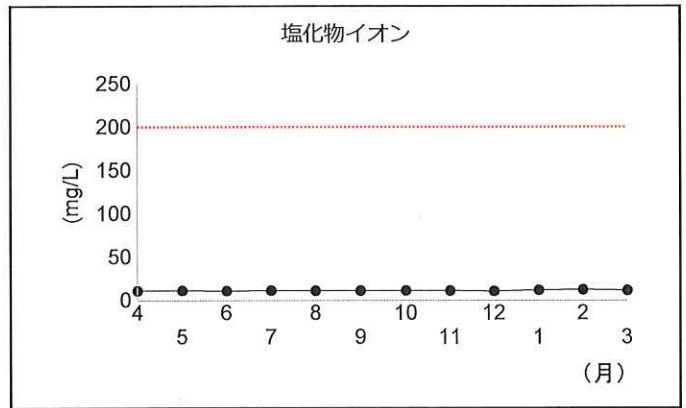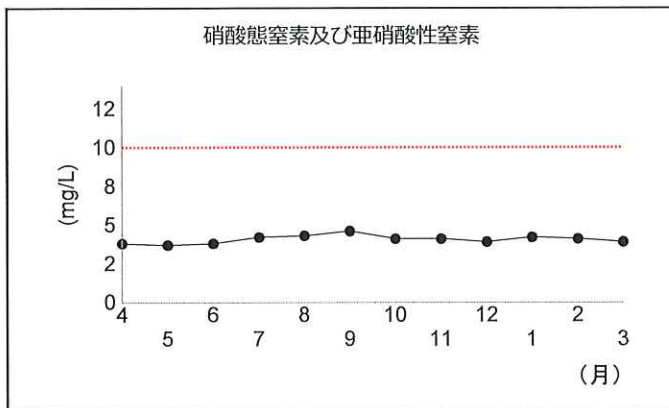

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

大久保 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	5.4	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	1	検出されず	5.5	12.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	5.7	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/01	0	検出されず	5.9	12.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	5.9	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	5.7	12.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	5.8	12.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	5.4	12.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	5.3	11.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	5.8	12.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	6.0	13.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	5.9	13.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

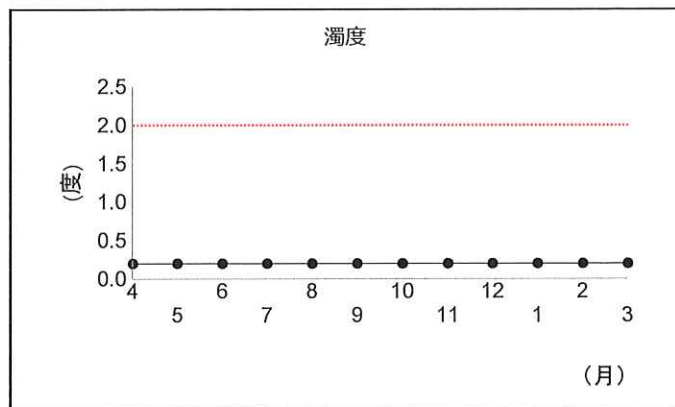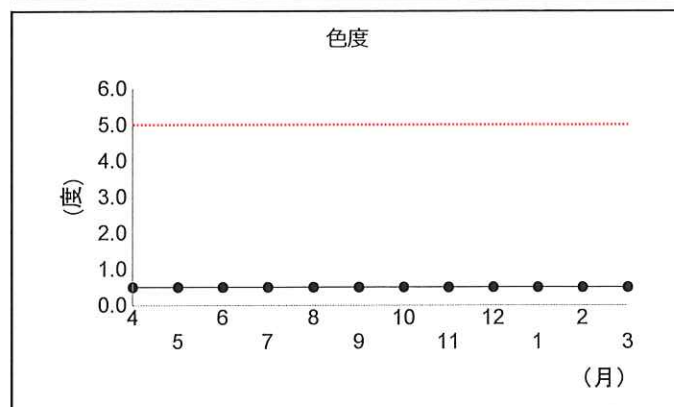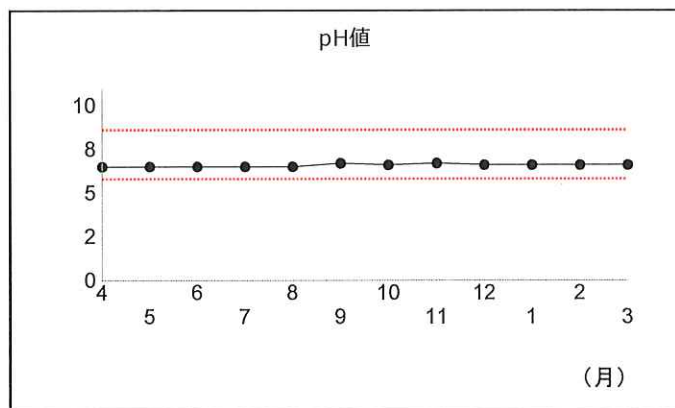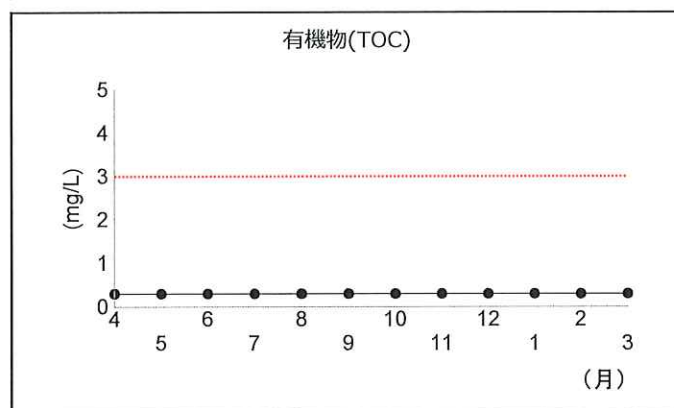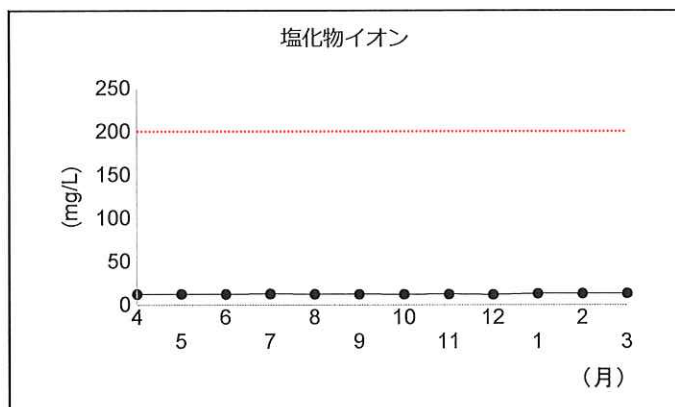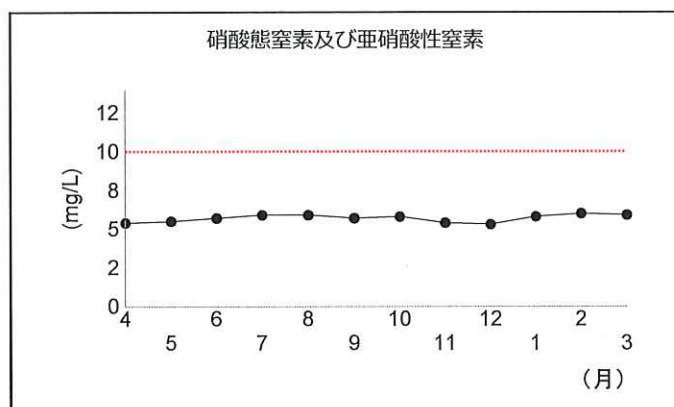

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

西木場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	0.5	12.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	0	検出されず	0.5	12.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	1	検出されず	0.5	12.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	0.7	< 0.2
2020/07/01	0	検出されず	0.6	12.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	0.7	10.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	0.8	11.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	0.7	12.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2020/11/04	0	検出されず	0.8	11.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	0.8	11.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	0.8	12.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	0.6	12.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	0.7	12.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.6	0.3

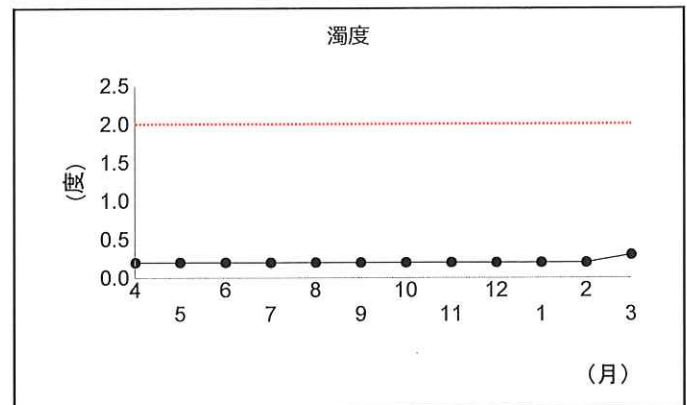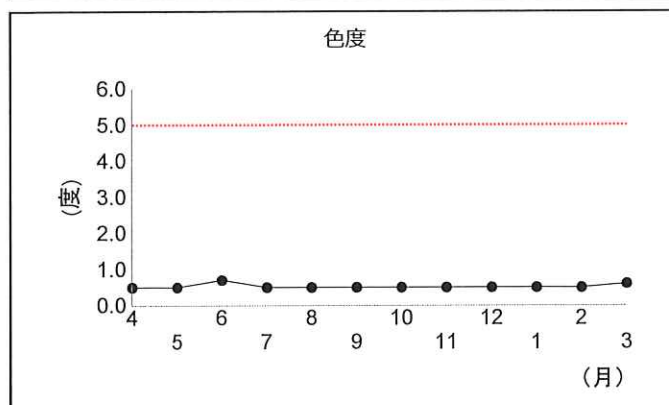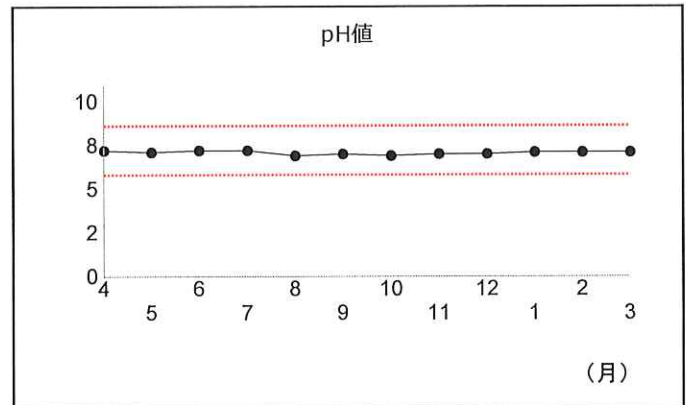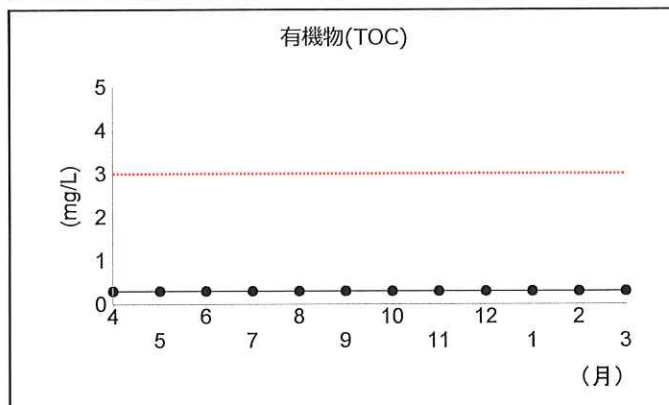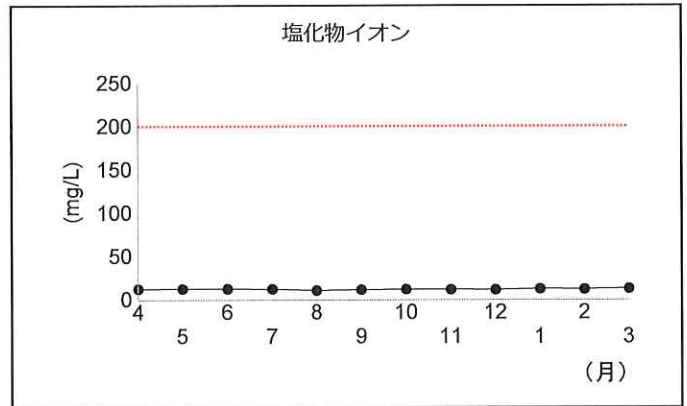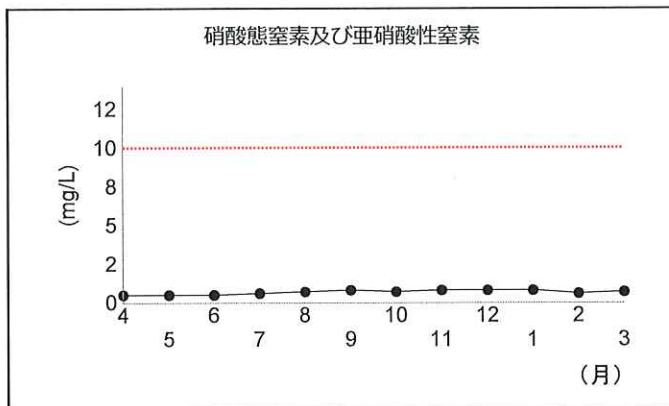

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

勝目 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	1.4	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	0	検出されず	1.4	9.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	1.5	9.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/01	0	検出されず	1.7	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	2.4	8.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	1.7	9.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	1.7	9.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	1.5	9.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	2	検出されず	1.5	8.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	1.6	9.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	1.5	10.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	1.5	9.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

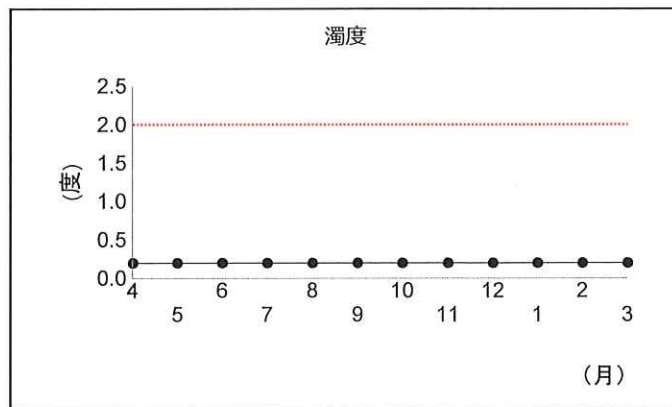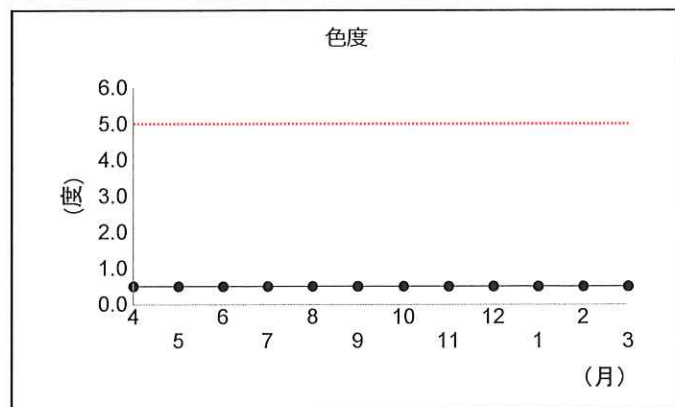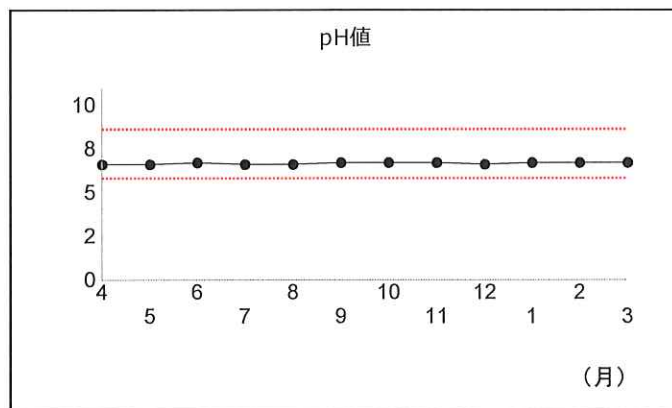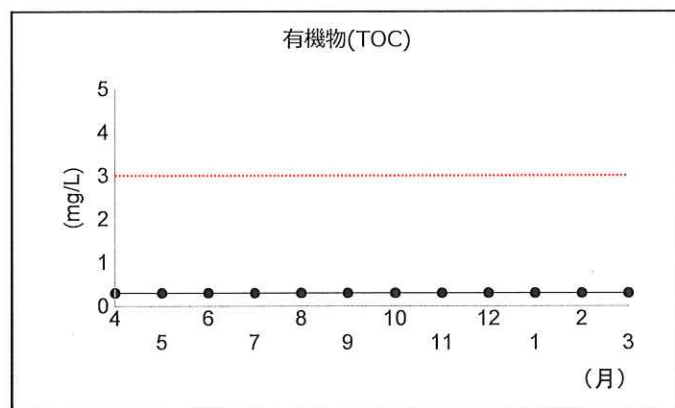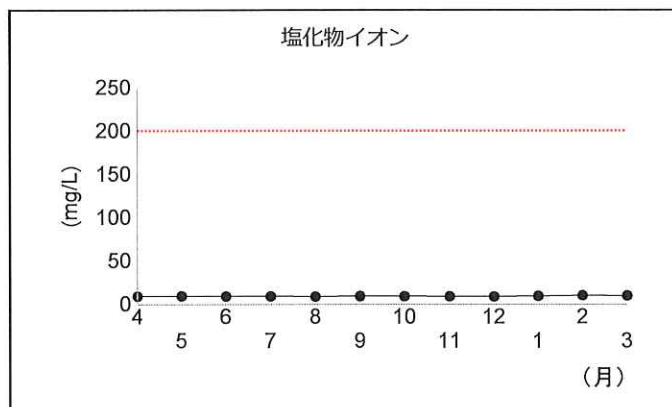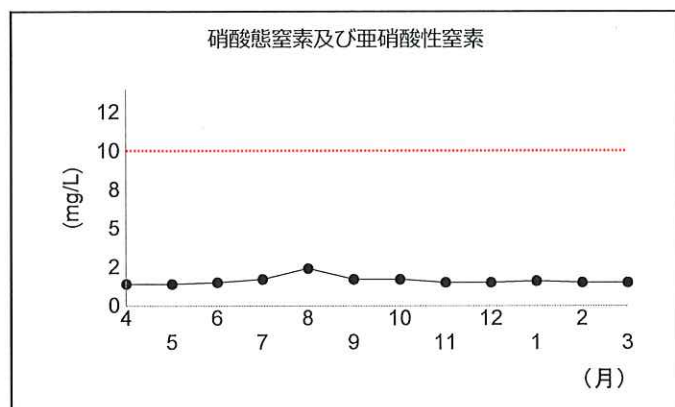

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

滝元 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	2.6	9.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	0	検出されず	2.6	9.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	2.6	9.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/01	0	検出されず	2.6	10.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	2.5	9.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	2.6	9.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	2.6	9.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	2.5	9.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	2.6	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	1	検出されず	2.9	10.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	2.8	10.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	2.9	10.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

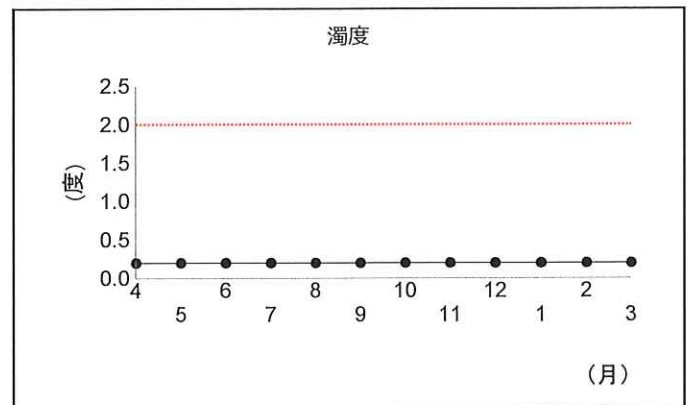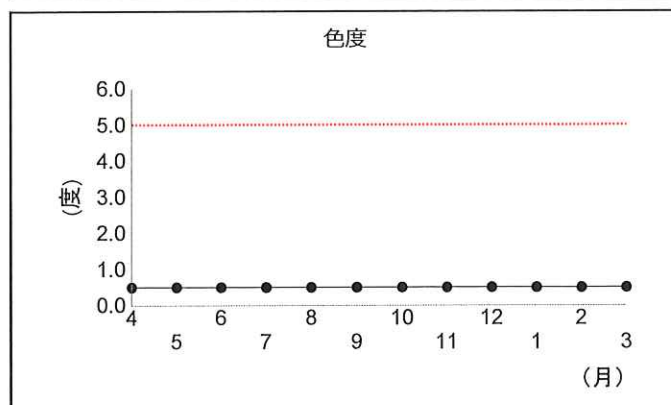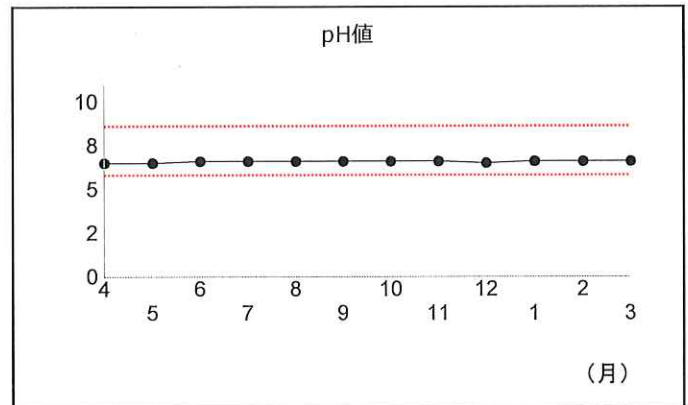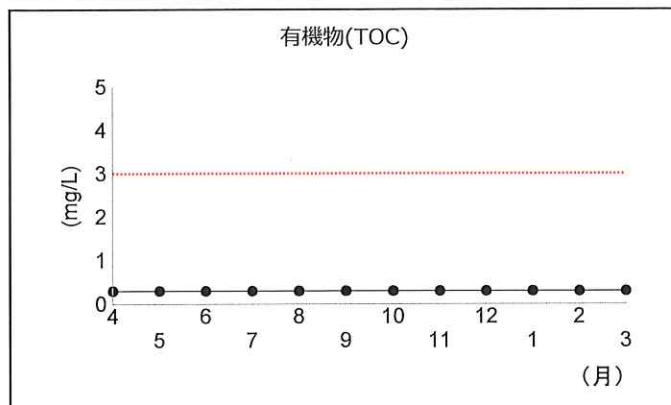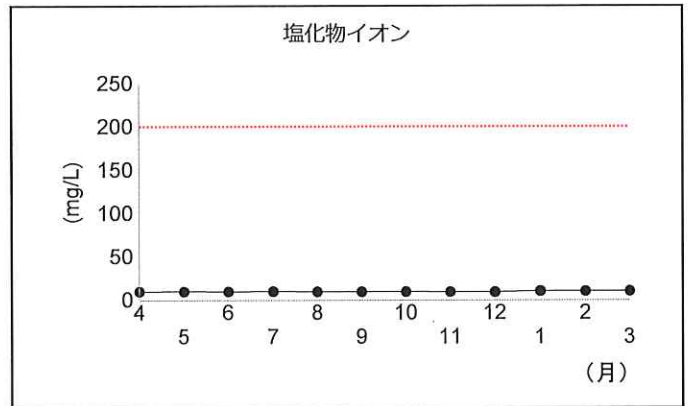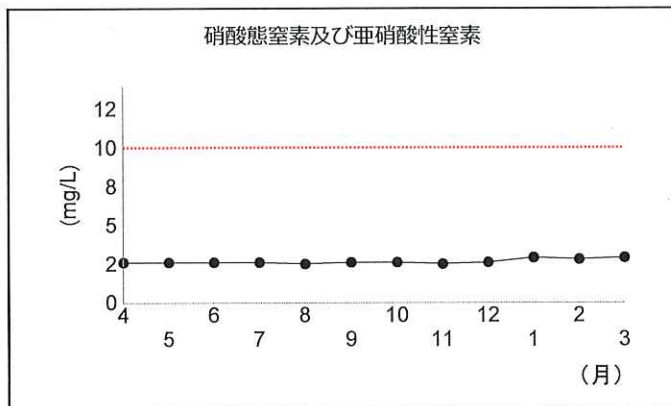

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

神殿 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	1	検出されず	0.6	8.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	1	検出されず	0.6	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2020/07/01	0	検出されず	0.5	9.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/04	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	0.5	9.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	0.5	9.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	0.5	8.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	0.5	8.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	0	検出されず	0.6	9.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	2	検出されず	0.5	9.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	1	検出されず	0.6	9.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

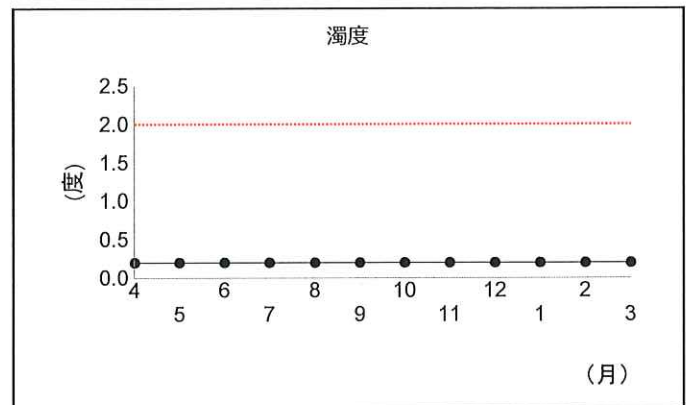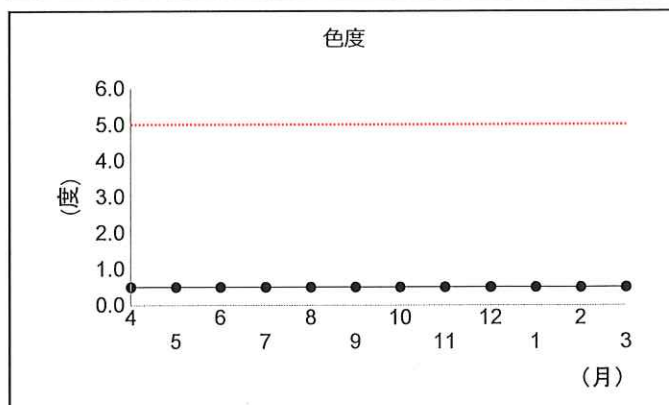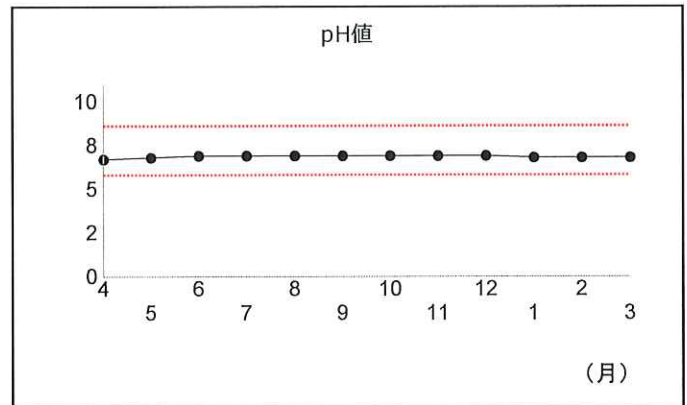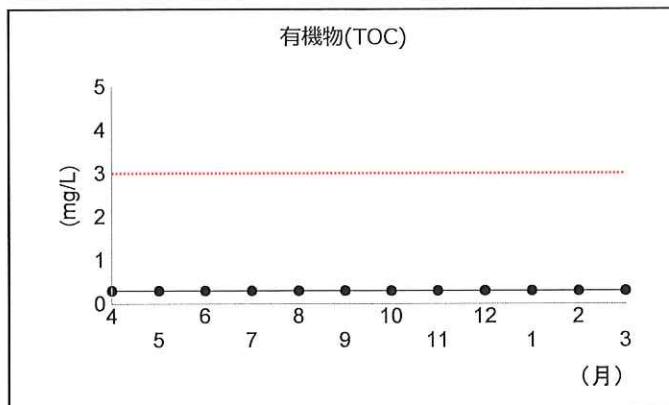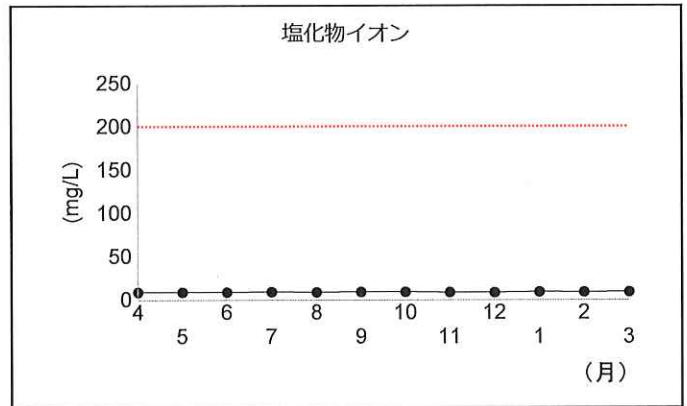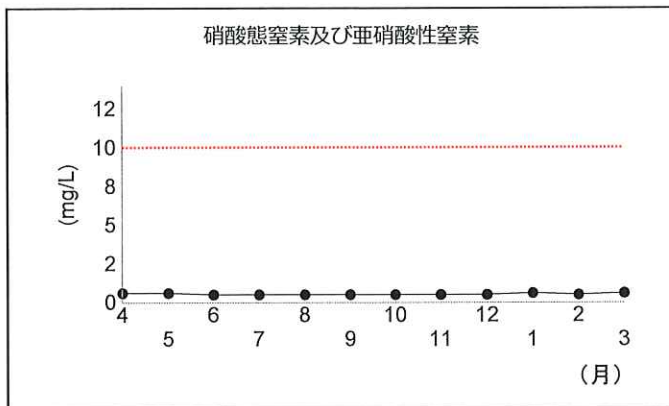

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

仁之野 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	0.7	7.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/12	2	検出されず	0.7	8.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	0.7	8.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	0.6	1.2
2020/07/01	0	検出されず	1.2	6.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.8	0.2
2020/08/04	0	検出されず	0.8	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/01	0	検出されず	0.8	7.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2020/10/06	0	検出されず	0.8	8.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/04	0	検出されず	0.8	8.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/01	0	検出されず	0.7	7.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/06	1	検出されず	0.8	8.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/02	1	検出されず	0.7	8.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/02	0	検出されず	0.7	9.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

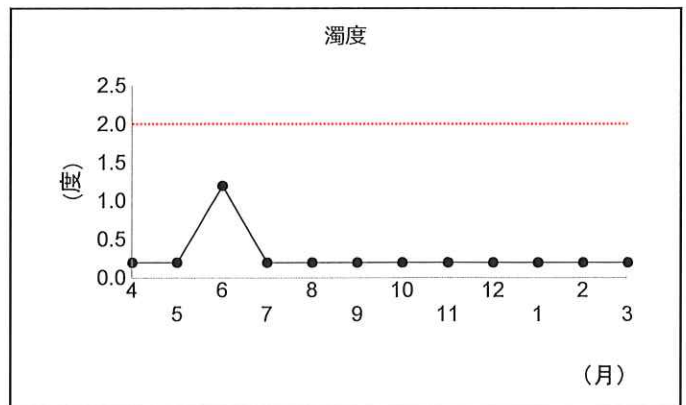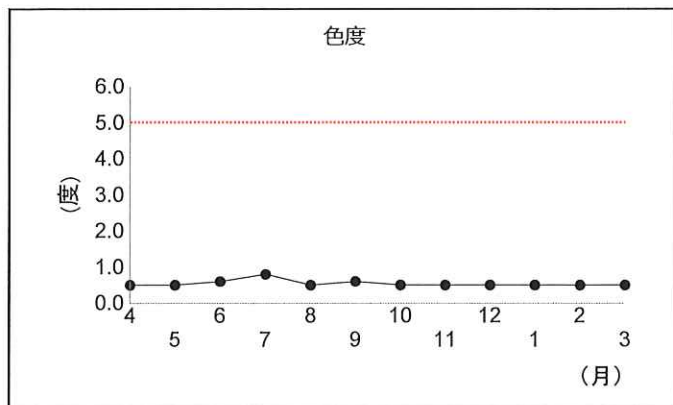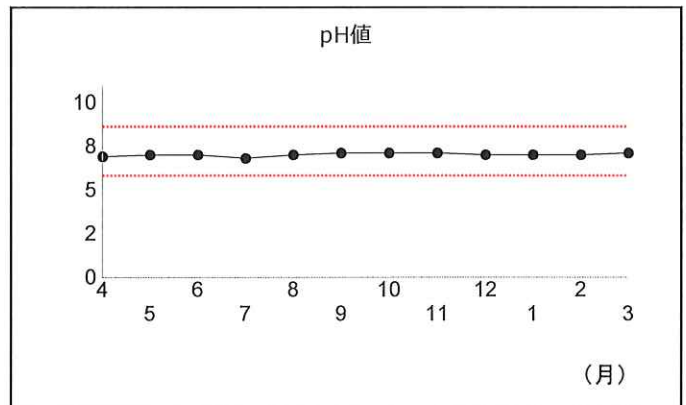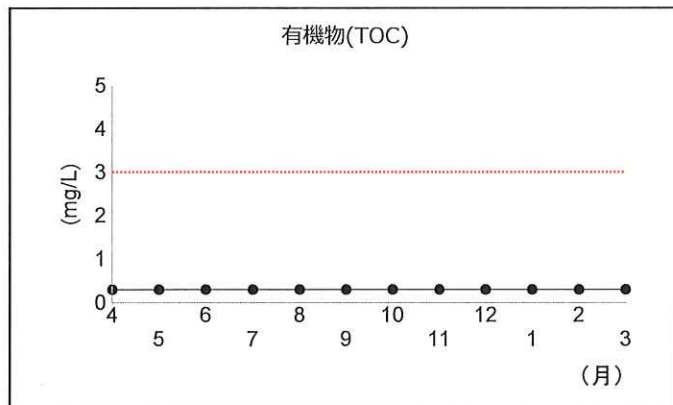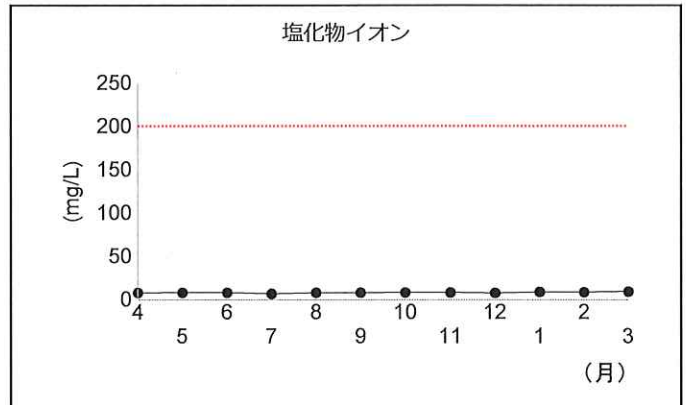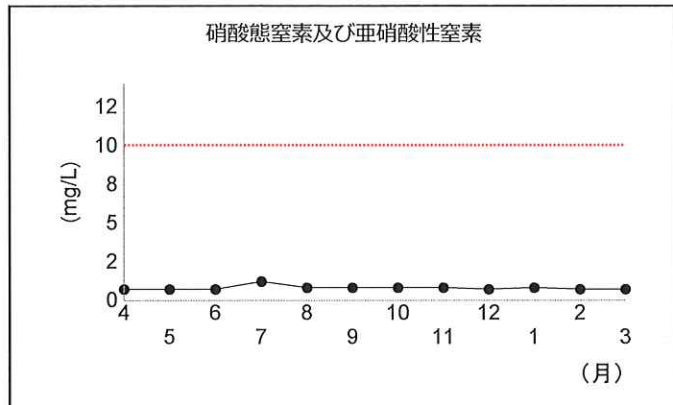

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

瀬戸山 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/08	0	検出されず	< 0.1	6.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.2	0.4
2020/05/12	0	検出されず	< 0.1	6.6	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	1.3	< 0.2
2020/06/02	0	検出されず	< 0.1	6.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	1.5	0.2
2020/07/30	3	検出されず	< 0.1	5.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	0.6	1.1
2020/08/04	6	検出されず	< 0.1	6.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	0.9
2020/09/01	0	検出されず	< 0.1	6.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.4	1.1
2020/10/06	0	検出されず	< 0.1	6.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.1	0.4
2020/11/04	0	検出されず	< 0.1	6.2	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	1.7	1.1
2020/12/01	0	検出されず	< 0.1	6.0	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	2.1	0.3
2021/01/06	0	検出されず	< 0.1	6.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	0.9	< 0.2
2021/02/02	0	検出されず	< 0.1	6.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	1.5	2.0
2021/03/02	0	検出されず	0.1	6.7	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	1.0	0.2

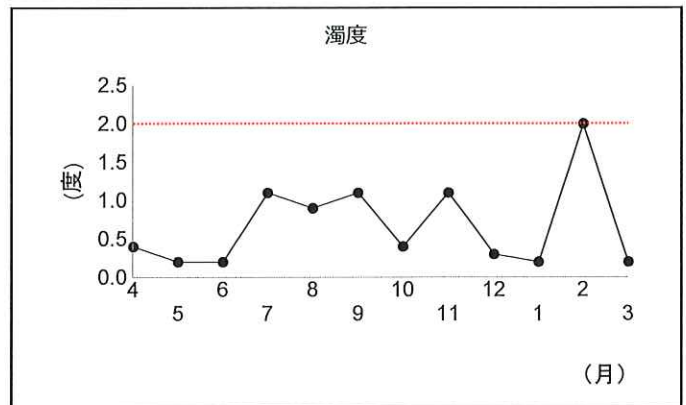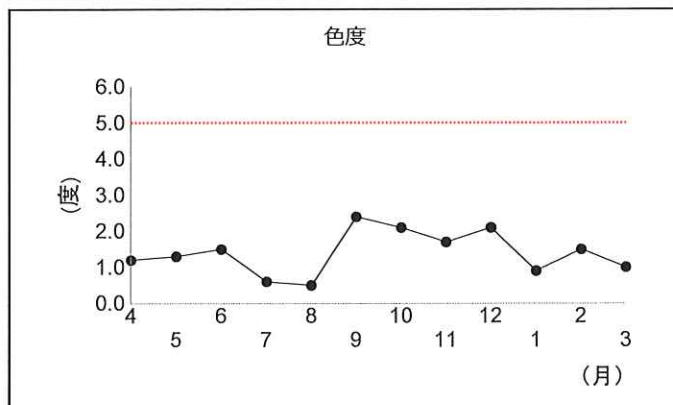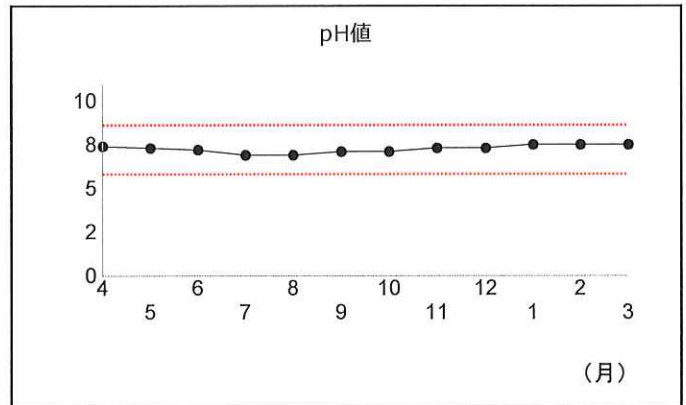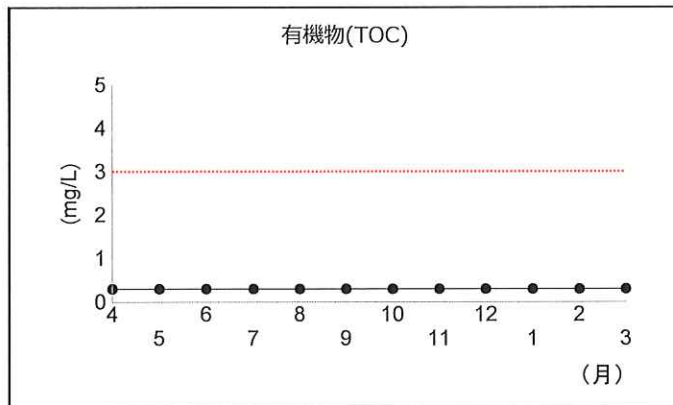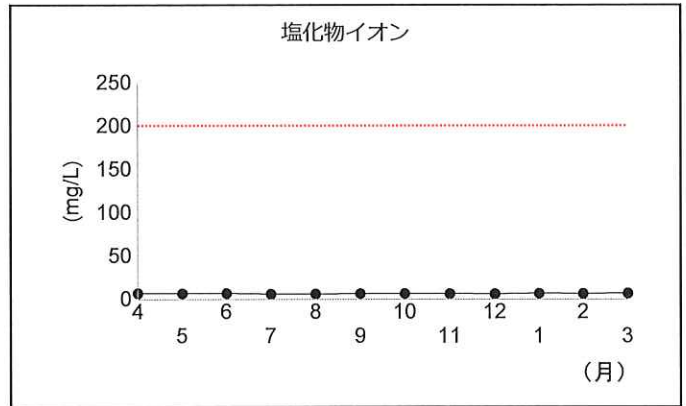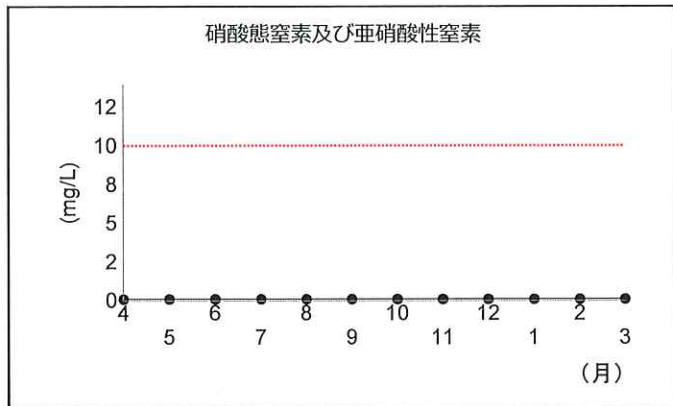

(グラフ内の点線は基準値を示す)