







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

松永 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	7.1	15.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	6.7	15.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	7.6	14.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	8.0	14.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	7.9	15.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	8.4	15.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	8.5	16.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	7.6	16.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2021/12/07	0	検出されず	7.0	17.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	1	検出されず	7.6	15.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	7.3	18.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	6.8	17.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

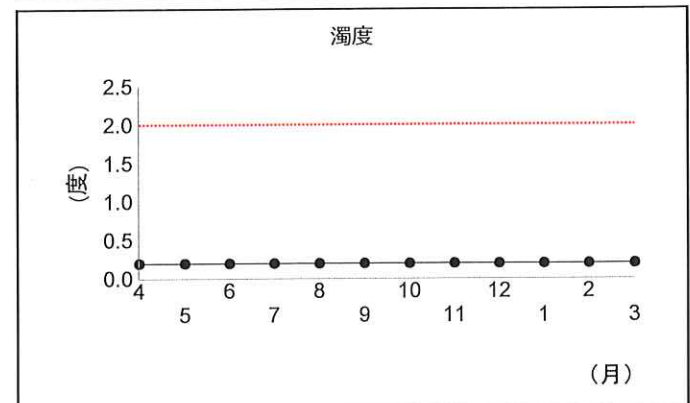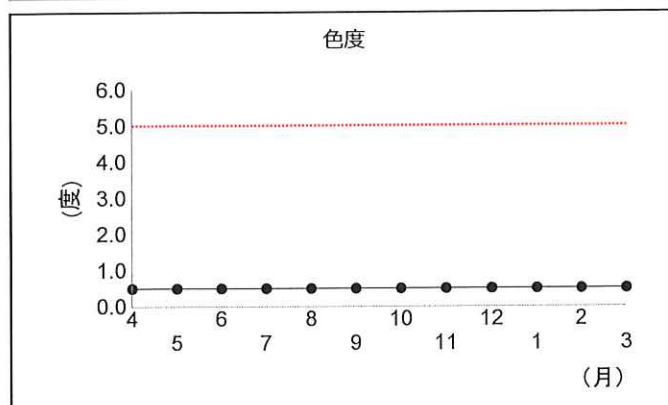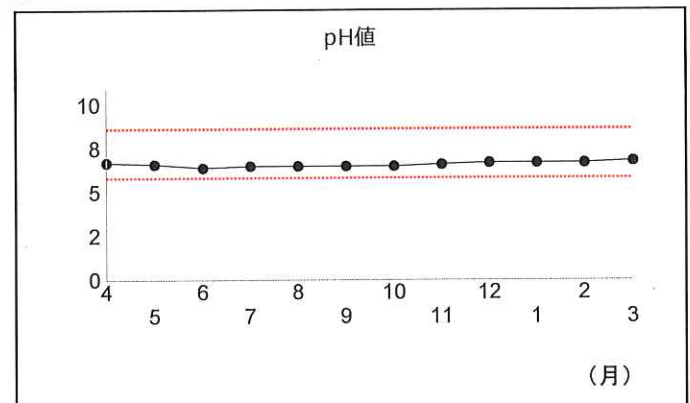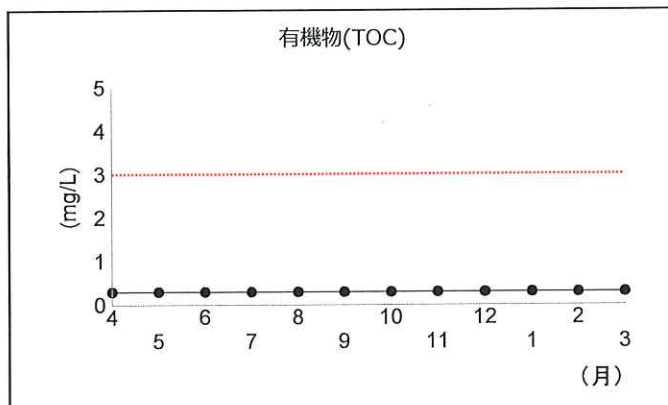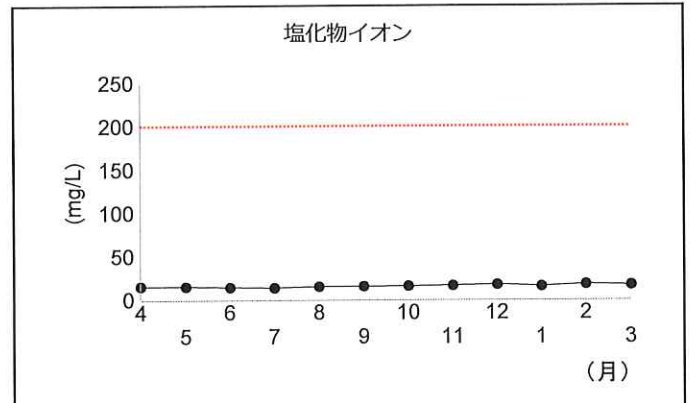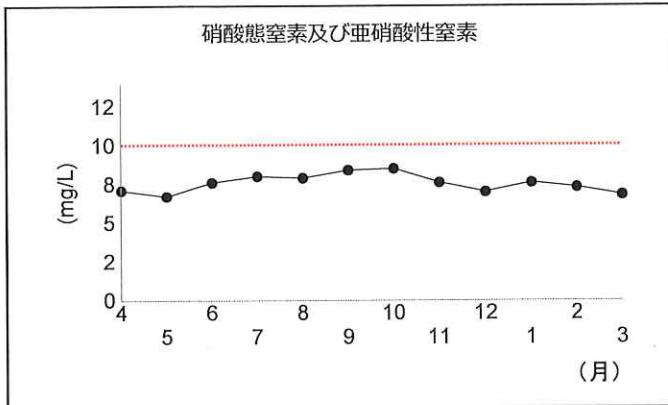

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

御領 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	6.3	15.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	3.5	9.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	3.9	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	3.5	8.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	3.4	8.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	3.4	8.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	3.5	8.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	4.1	9.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	4.8	10.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	5.7	11.7	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	0.6
2022/02/08	0	検出されず	5.6	11.8	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	5.8	12.1	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

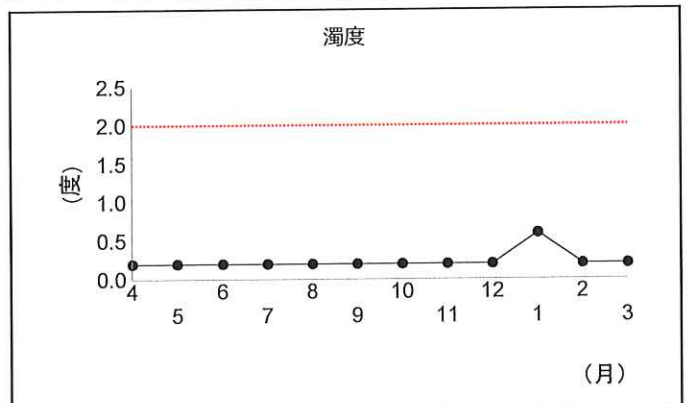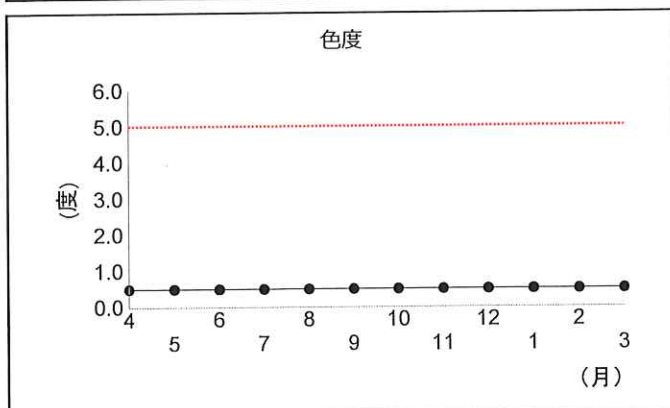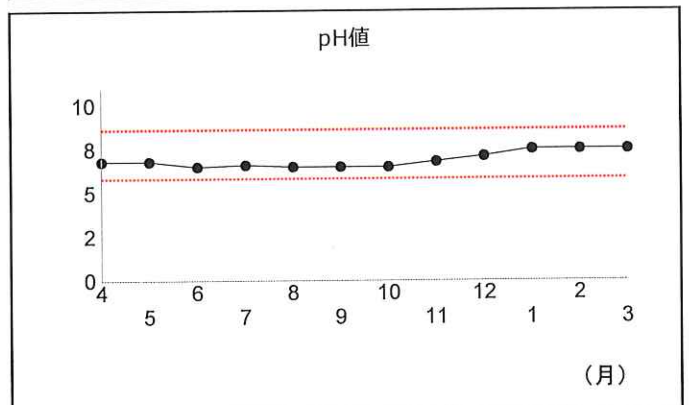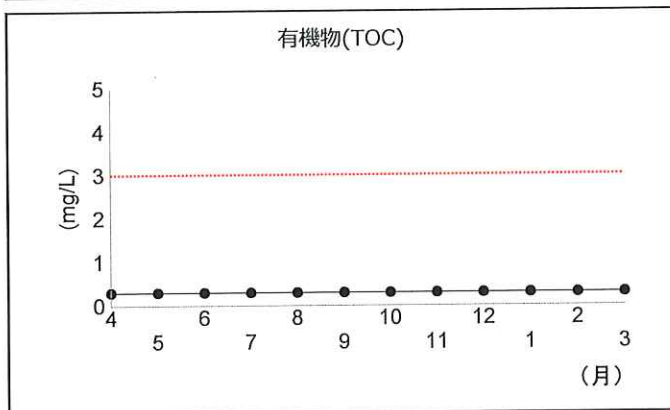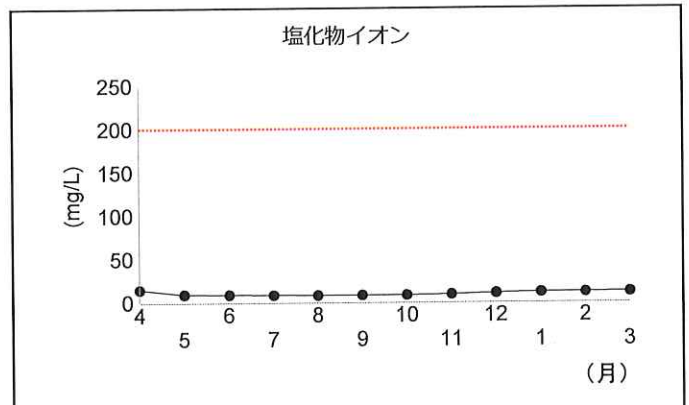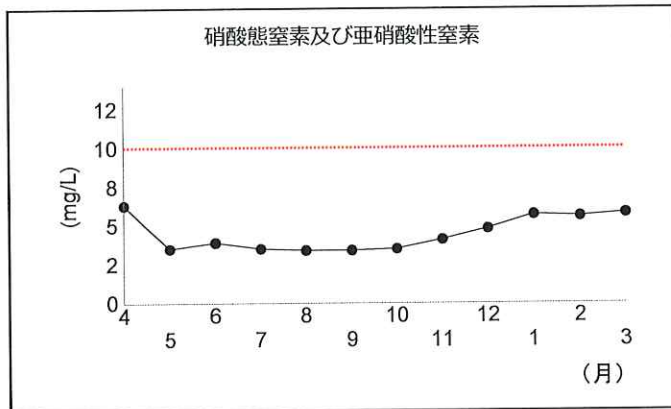

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

中央 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	5.6	12.0	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	5.6	12.3	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	2	検出されず	5.8	12.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	5.9	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	5.7	11.9	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	47	検出されず	5.5	12.3	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	6.6	11.8	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	5.7	11.5	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	5.7	11.9	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	5.9	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	5.7	11.9	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	5.7	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

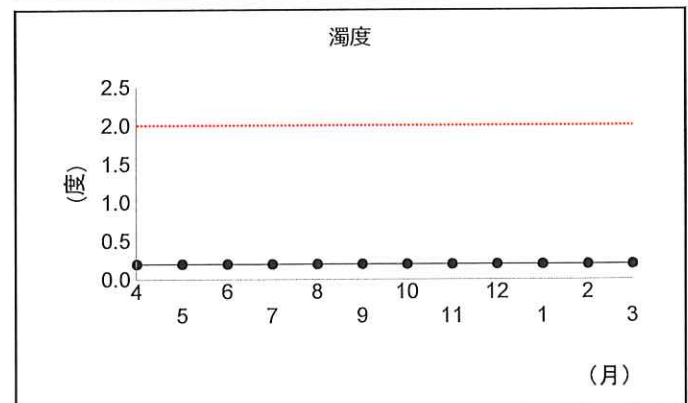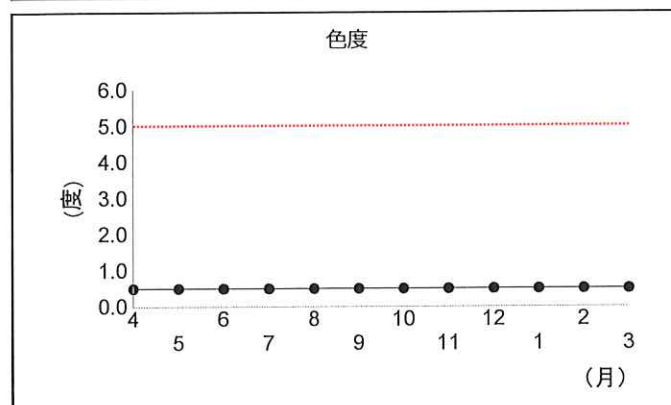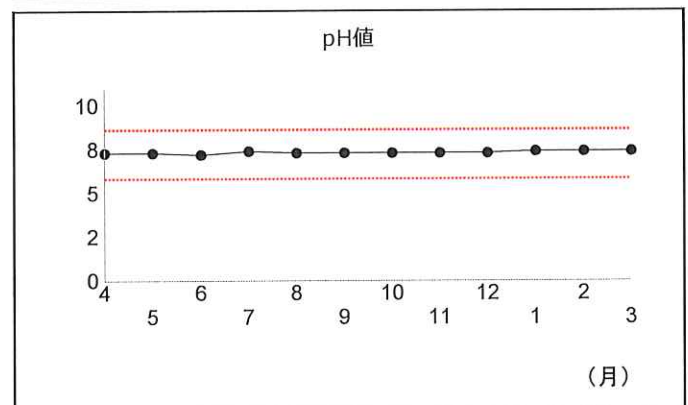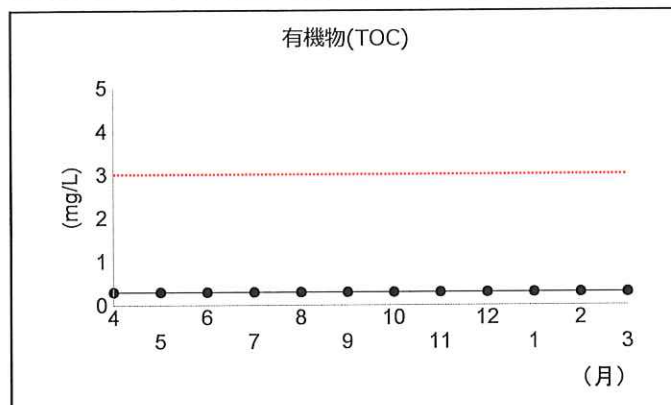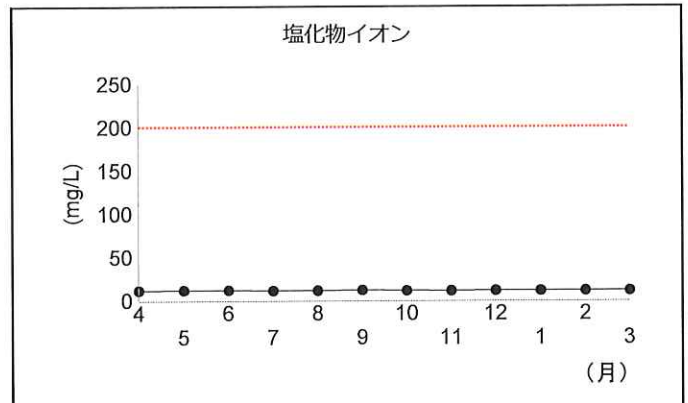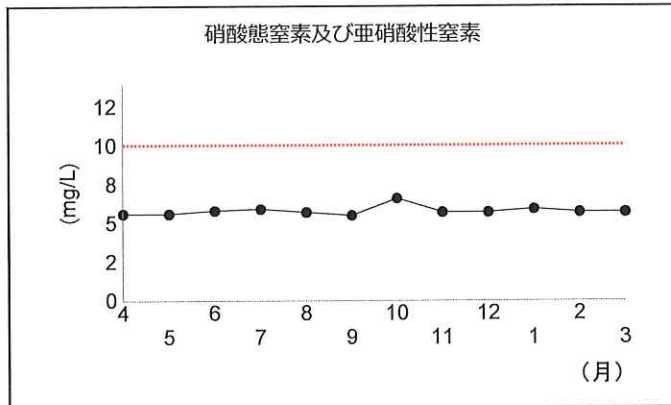

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

西部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	0.3	11.4	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	0.3	11.6	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	0.3	11.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	0.4	11.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	0.3	11.2	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	0.3	11.3	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	0.4	11.6	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	0.3	11.6	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	0.3	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	0.3	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

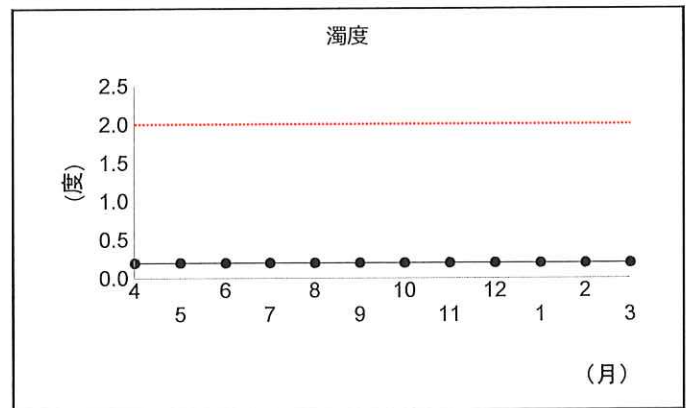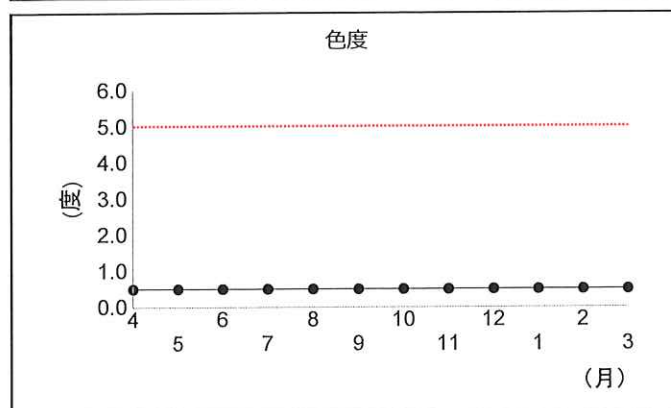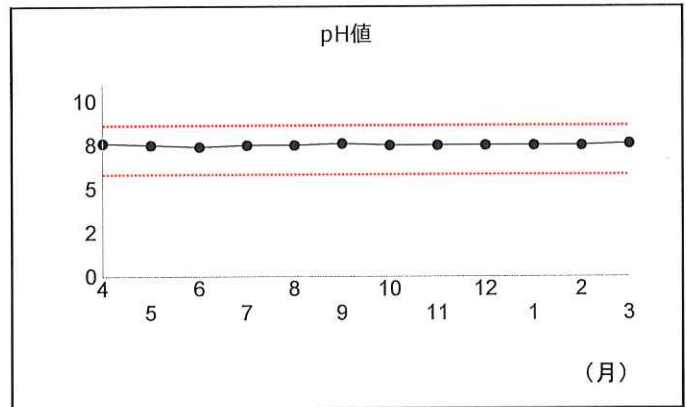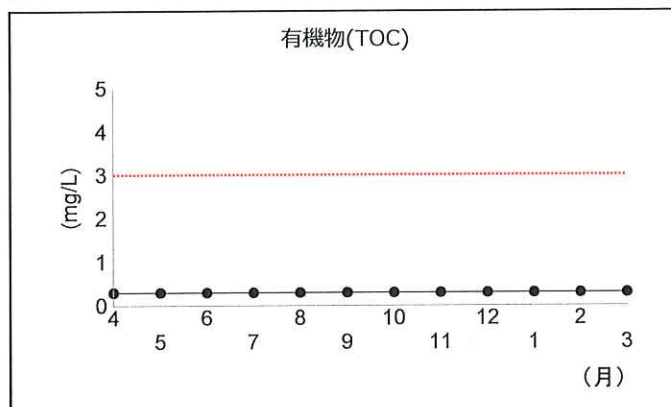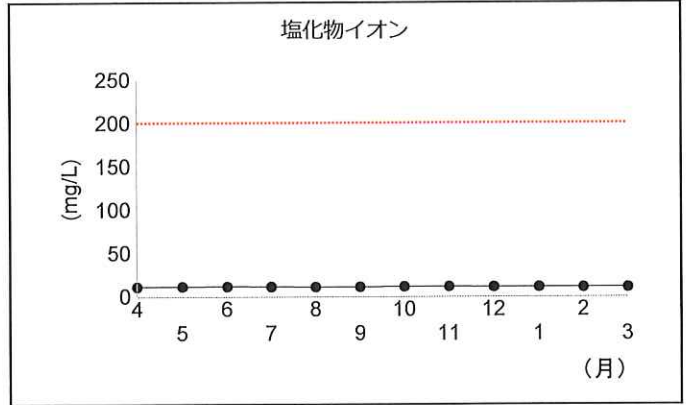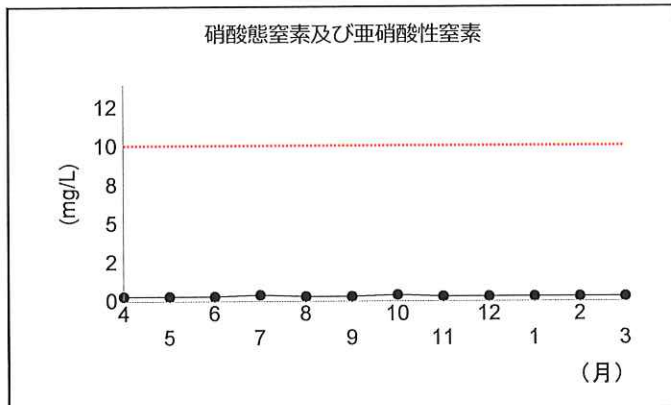

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

石垣 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	6.2	15.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	6.0	15.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	6.5	16.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	6.2	14.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	1	検出されず	5.9	15.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	6.5	15.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	6.5	15.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	6.6	15.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	6.5	15.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	7.0	14.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	1	検出されず	6.5	15.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	6.5	15.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

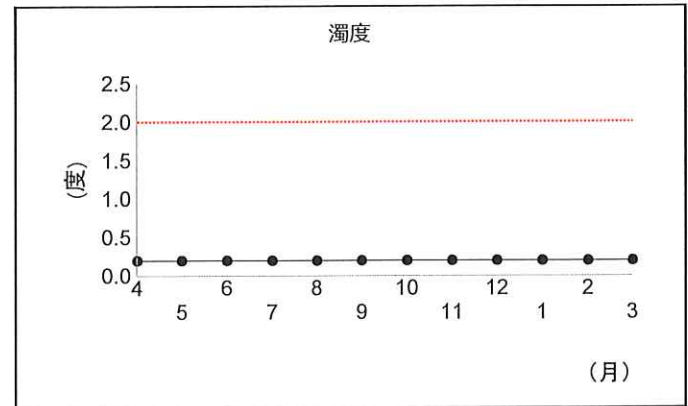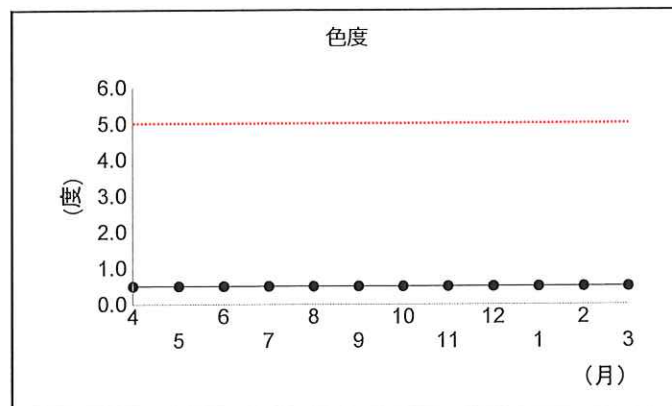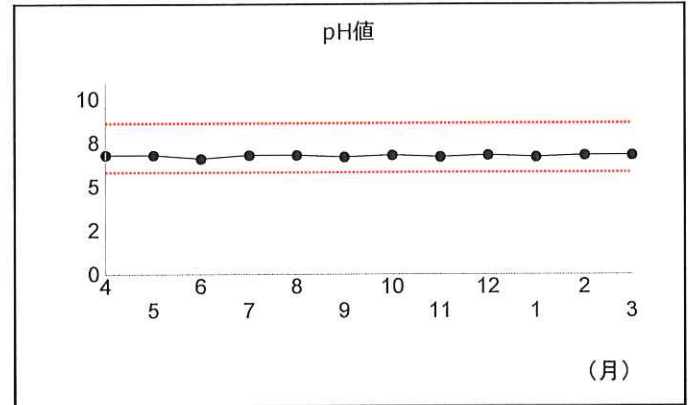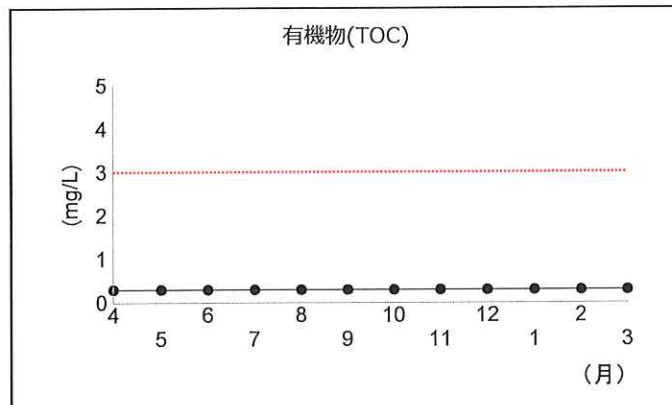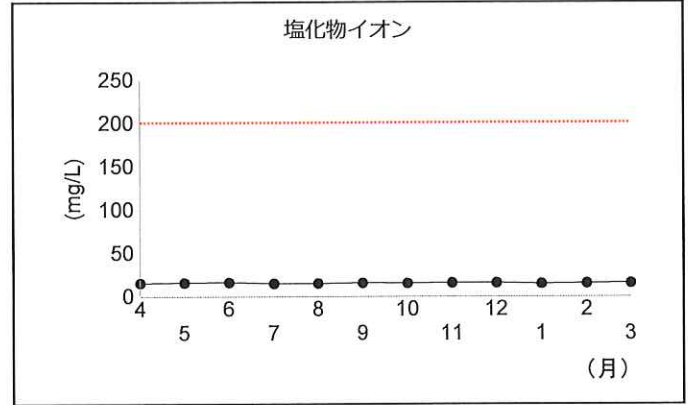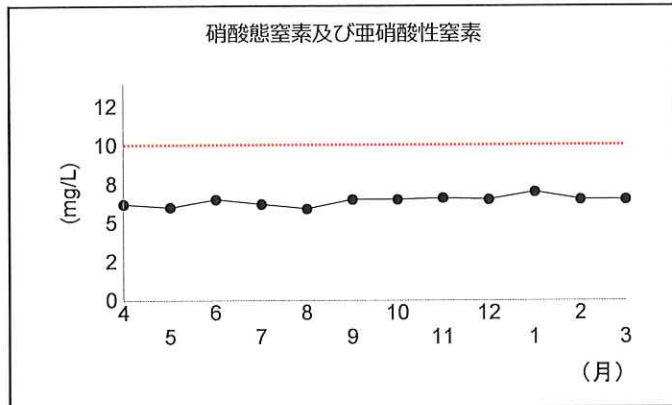

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

青戸 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	5.9	8.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	2	検出されず	6.2	9.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	6.3	9.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	6.5	8.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	7.7	11.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	7.2	9.7	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	7.9	11.1	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	8.4	12.4	0.4	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/23	0	検出されず	7.9	12.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	7.6	13.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	9.9	16.1	0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	6.9	12.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

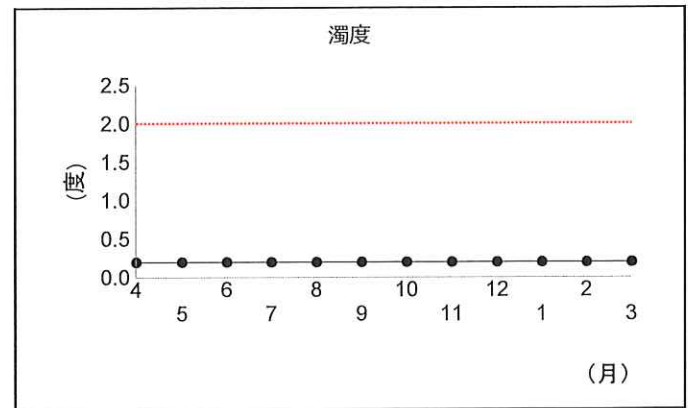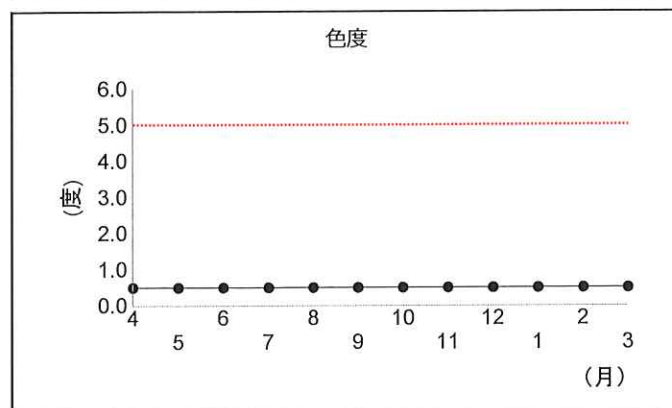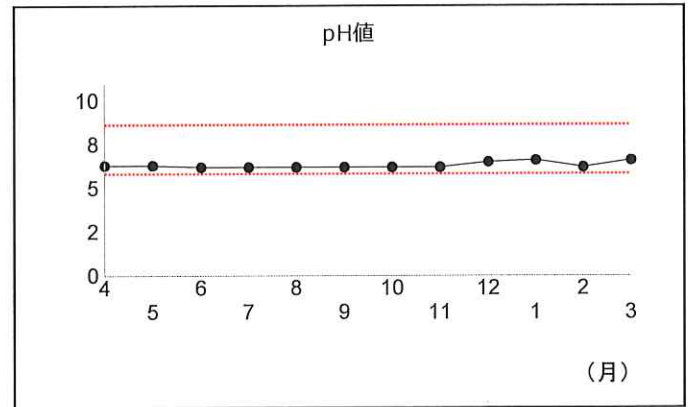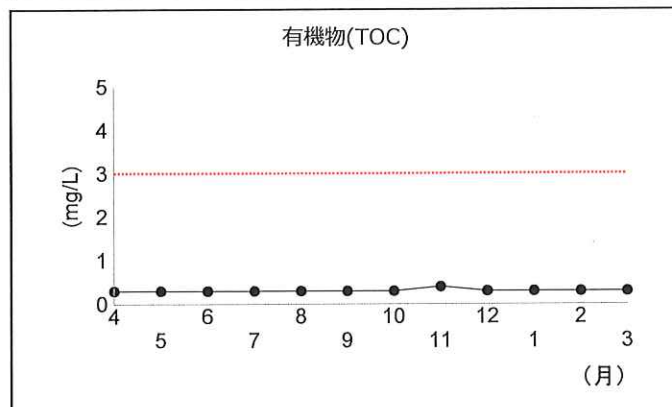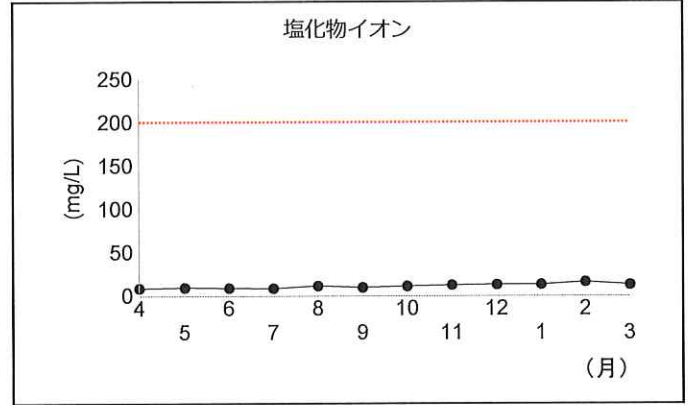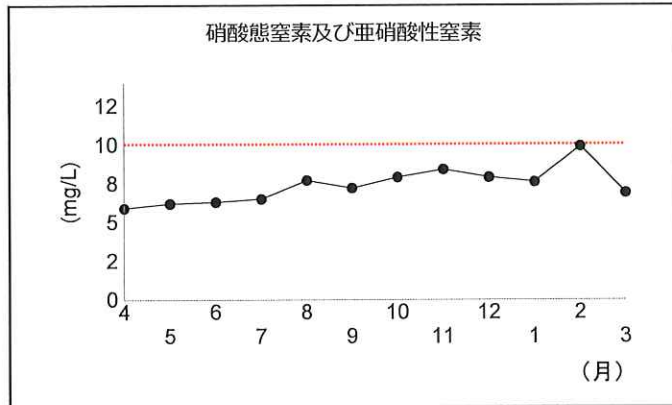

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

足貝 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	2.4	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	2.5	8.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	2.9	8.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	2.7	8.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	2.5	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	2.4	8.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2021/11/09	1	検出されず	2.5	8.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	2.6	8.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	2.4	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	2.4	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	1	検出されず	2.4	8.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

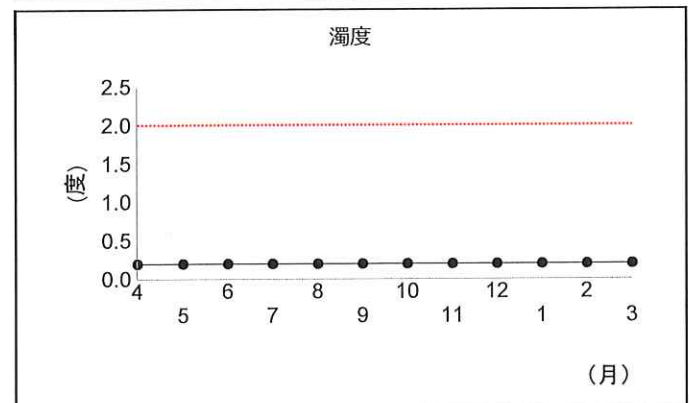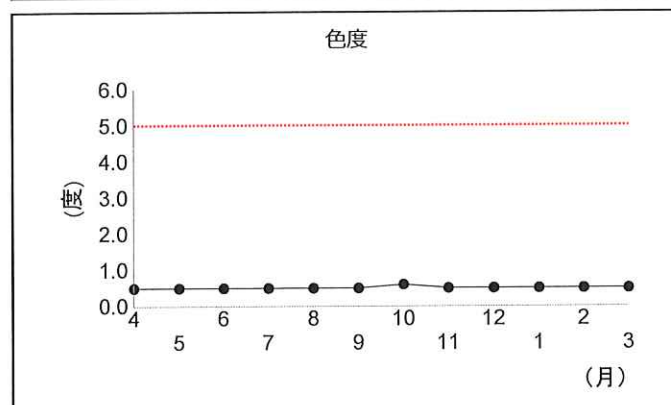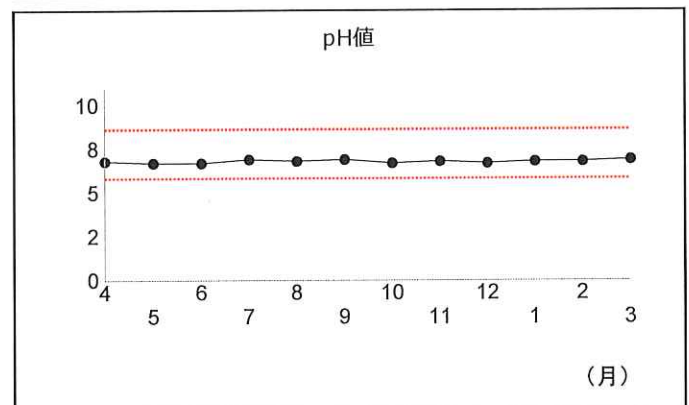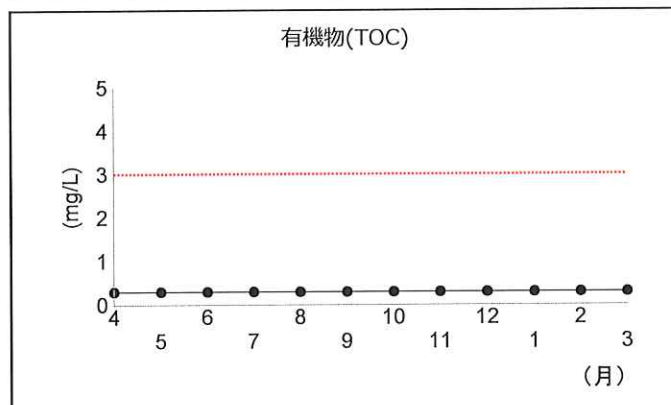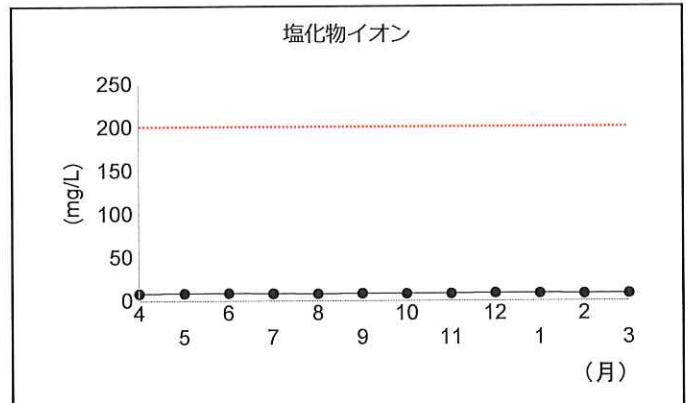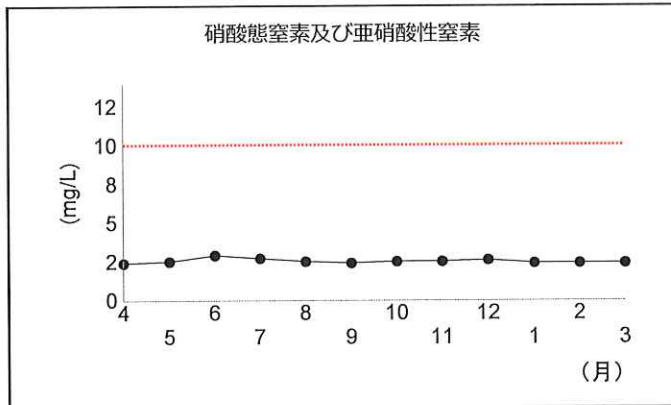

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

長崎 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	1.9	23.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	1.9	24.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	2.1	25.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	2.3	24.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	2.1	22.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	2.3	23.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	2.2	23.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	2.4	23.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	2.1	23.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	2.0	25.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	2.0	22.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	2.0	23.1	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

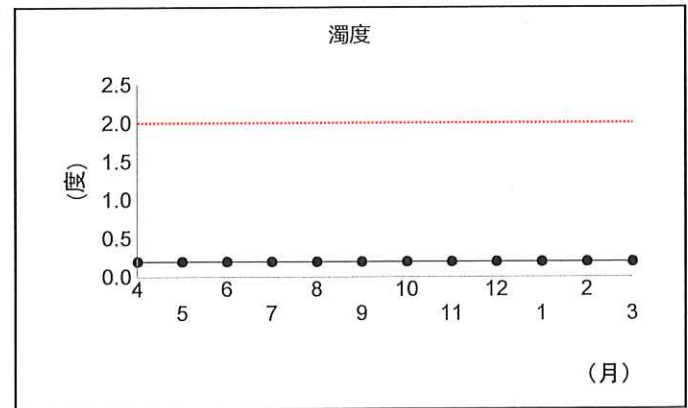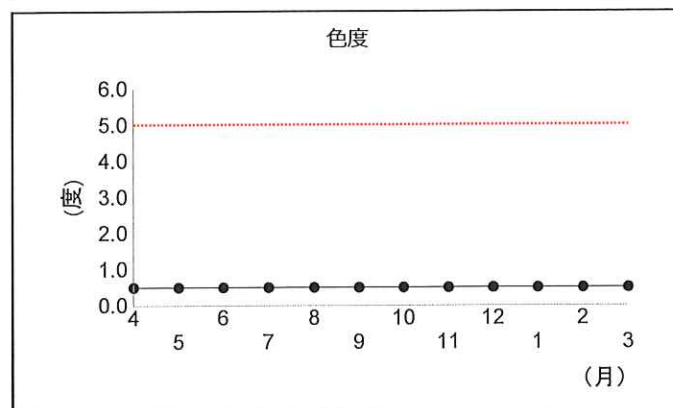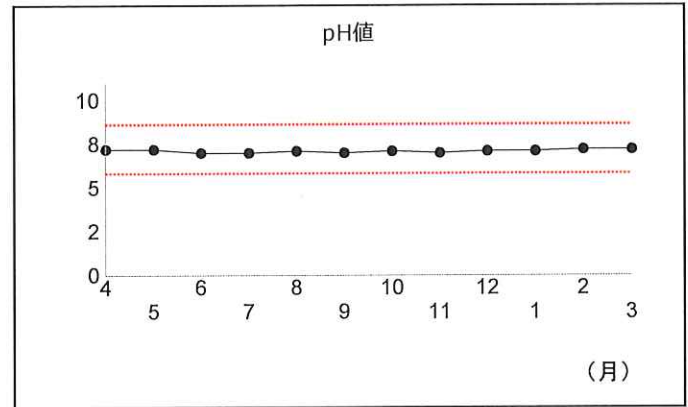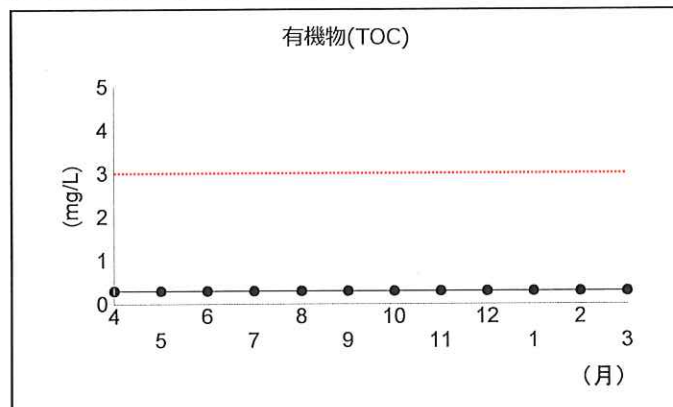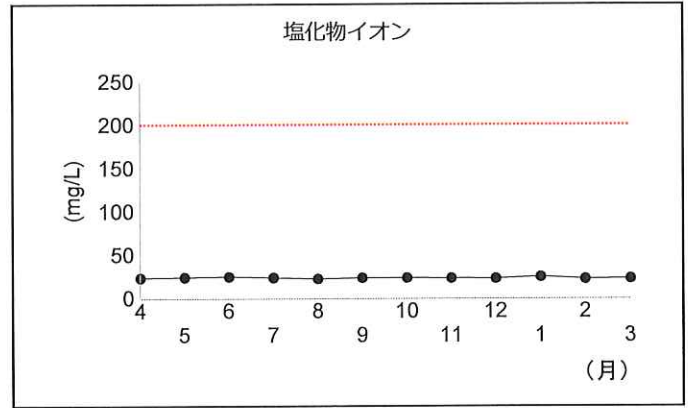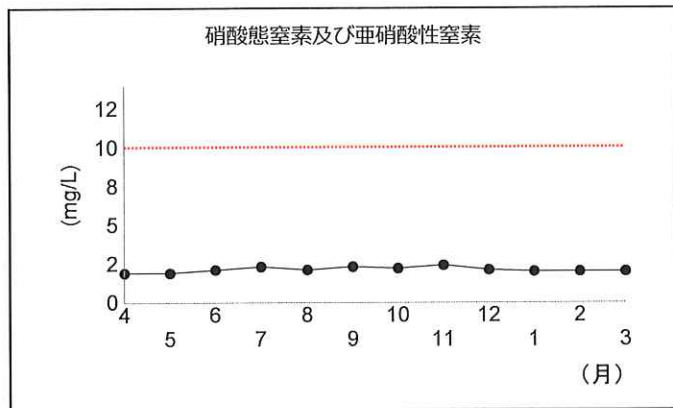

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

只角 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	2.6	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	2.5	8.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	3.3	8.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	3.2	8.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	2	検出されず	2.8	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	3.0	8.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	2.9	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	2.9	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	2.8	8.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	2.6	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	2.8	8.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	2.8	8.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

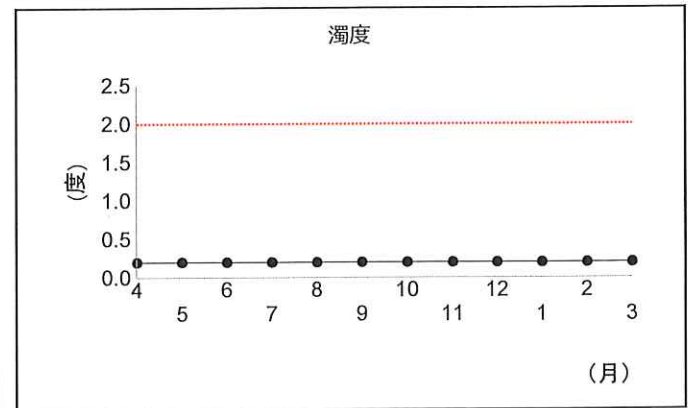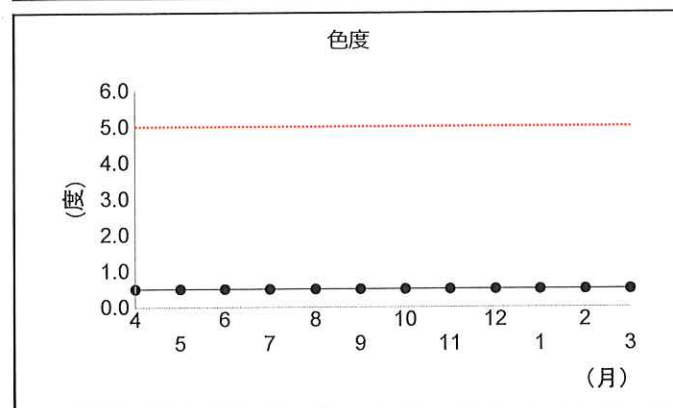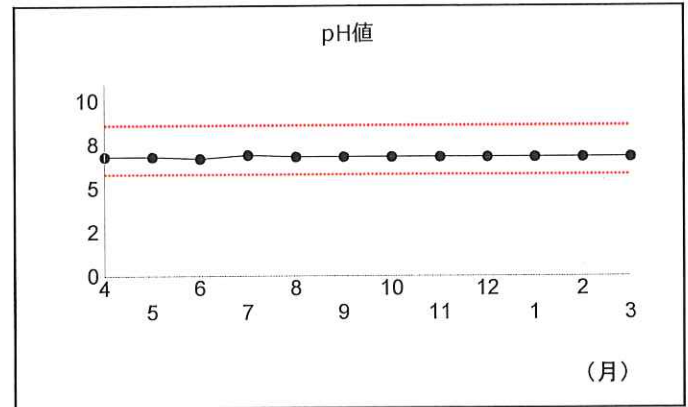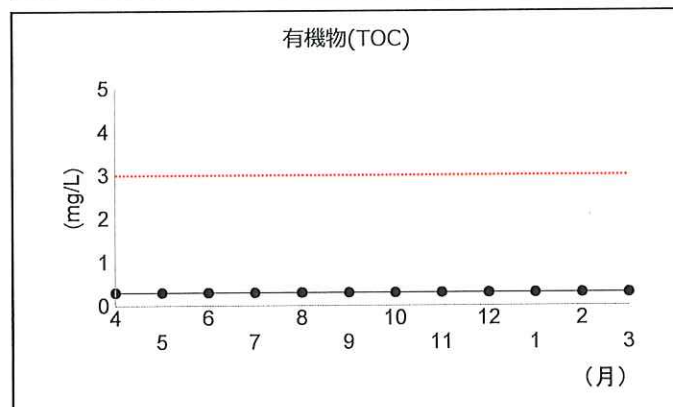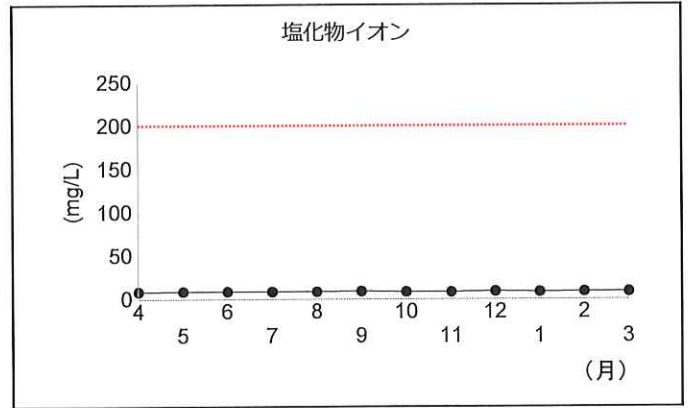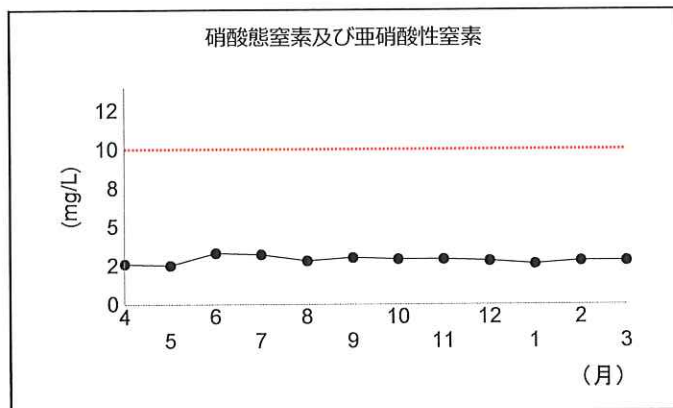

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

谷場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	2.3	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	2.3	8.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	3.2	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	3.2	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	2.9	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	3.0	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	3.0	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	2.9	7.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	3.1	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	2.5	7.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	2.6	8.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

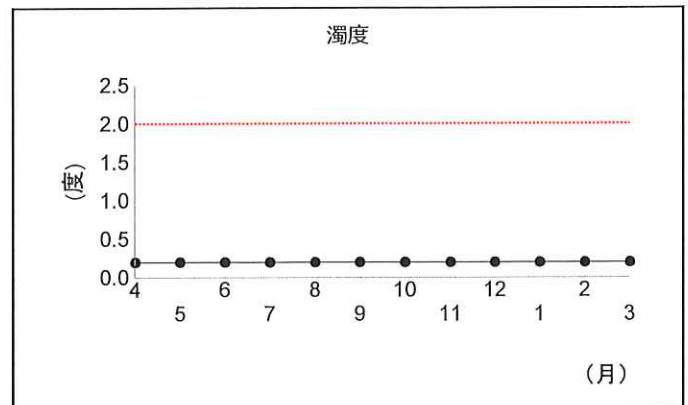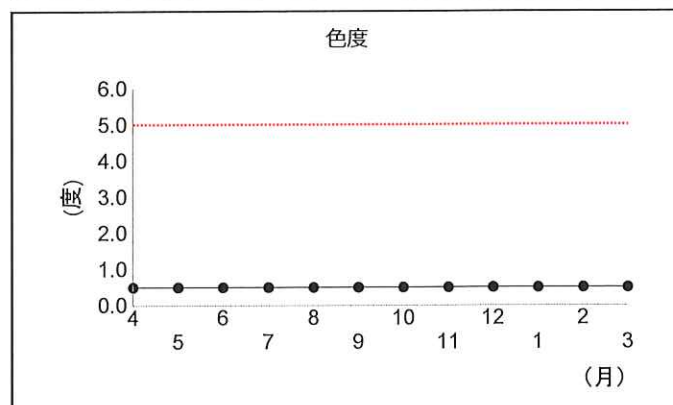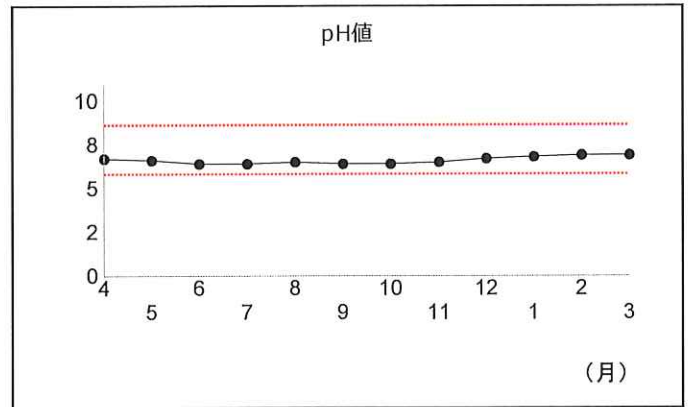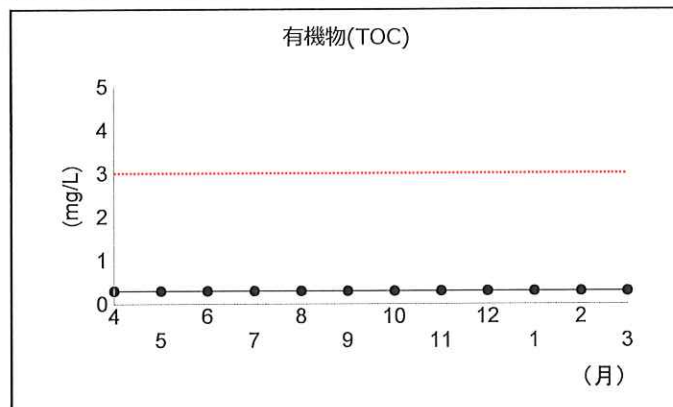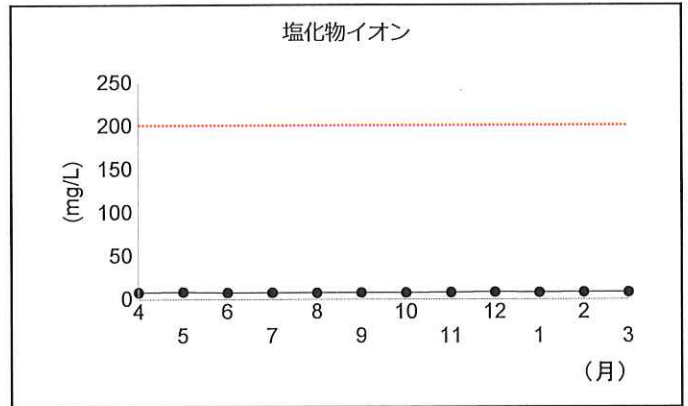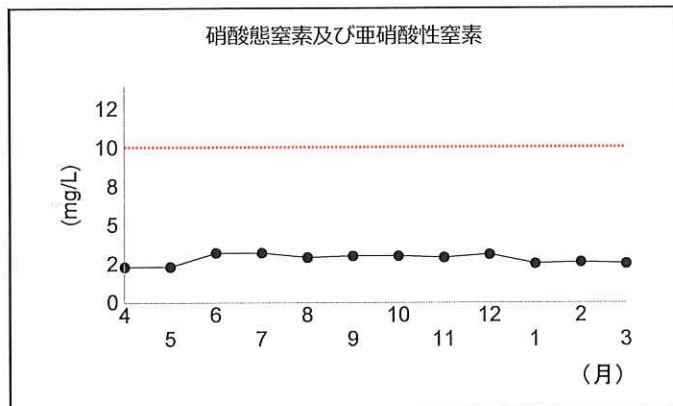

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道顕娃)

谷場(嶽) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	5.2	12.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	5.1	13.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	5.2	12.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	4.3	11.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	4.9	12.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	4.0	11.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	4.8	11.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	4.9	11.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	5.1	12.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	5.3	12.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	5.1	12.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	5.3	12.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

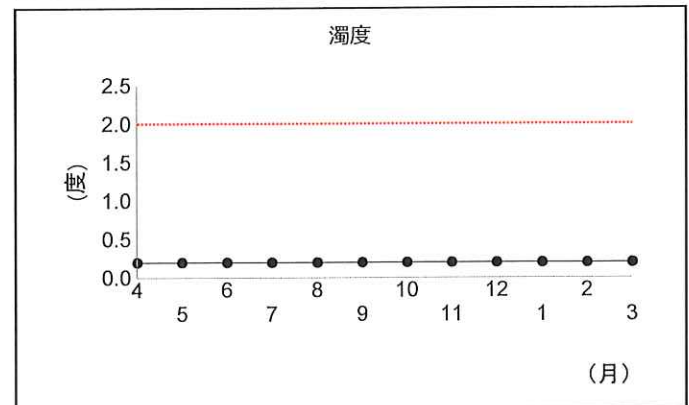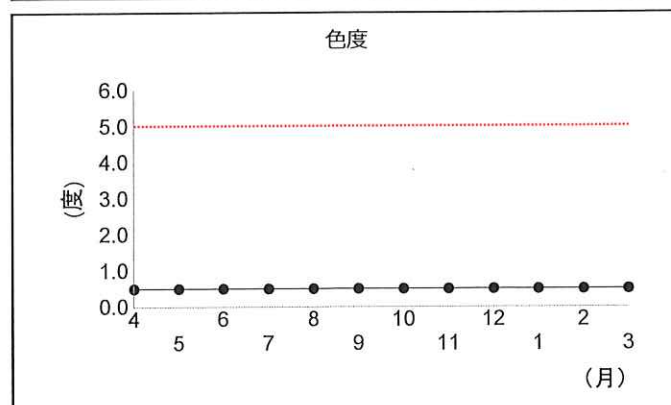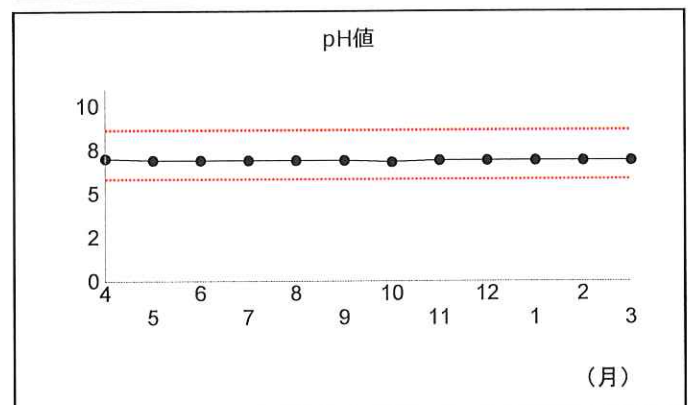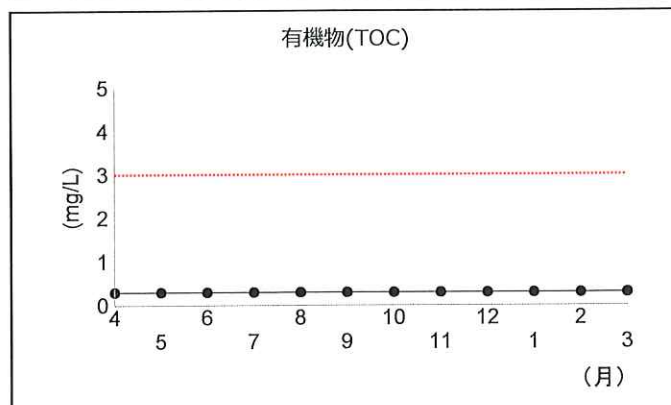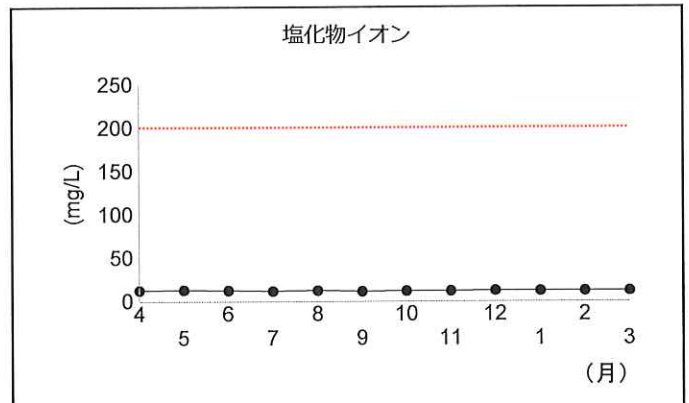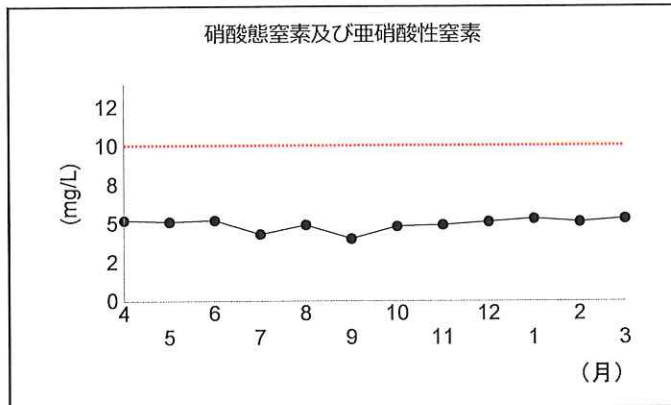

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

栗ヶ窪 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	1.9	9.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	2.3	10.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	2.7	9.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	2.5	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	2.8	9.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	2.0	9.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	2.8	9.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	2.8	9.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	1.9	9.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	1.5	9.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	1.5	9.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	2	検出されず	1.4	9.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

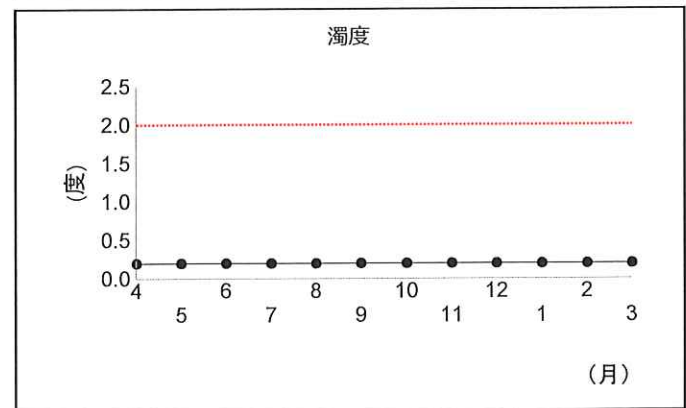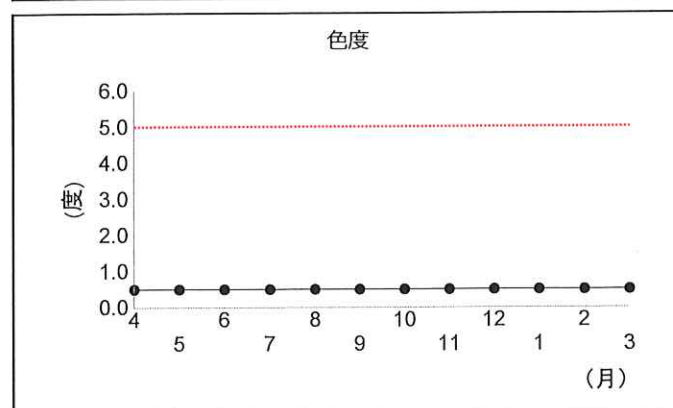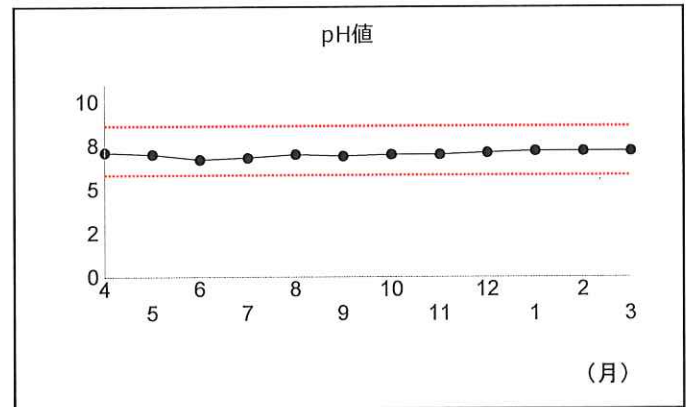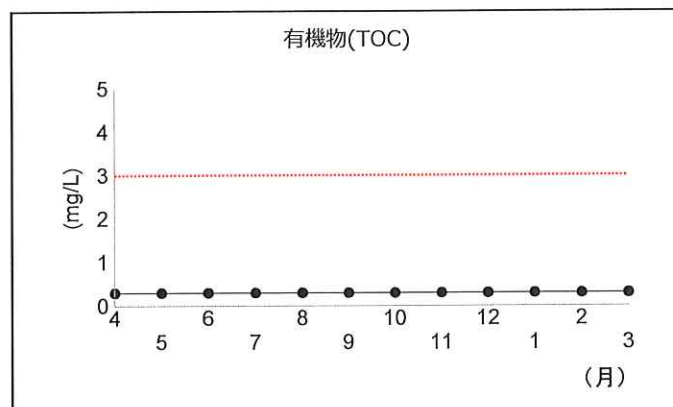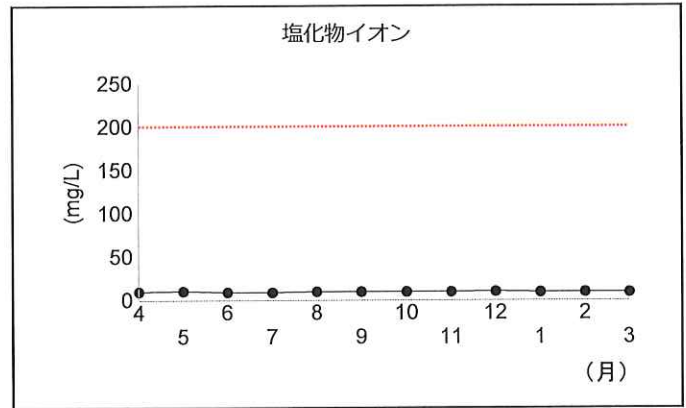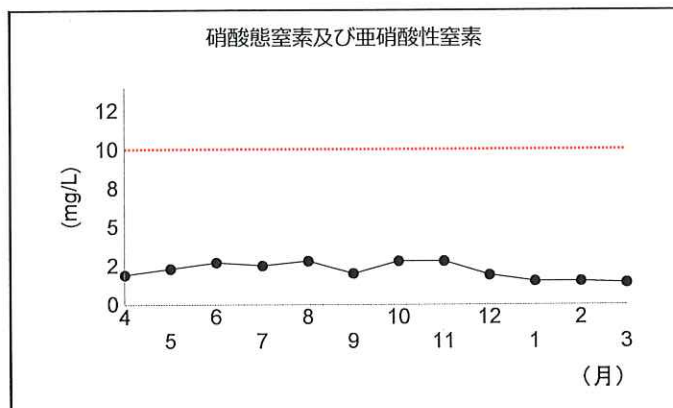

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

ヲヤシ平 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	1.1	11.0	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	1	検出されず	1.1	11.3	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	1.1	11.1	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	1.1	10.8	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	1.1	10.8	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	1.1	10.7	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	1.1	10.9	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	1.1	10.9	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	1.2	11.5	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	1.2	10.7	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	1.1	10.4	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	1.1	10.3	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

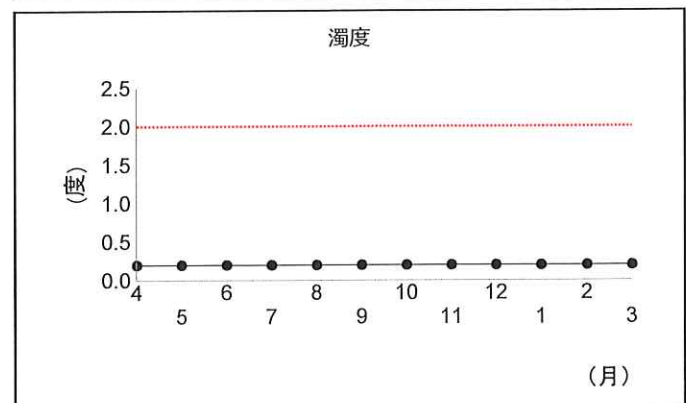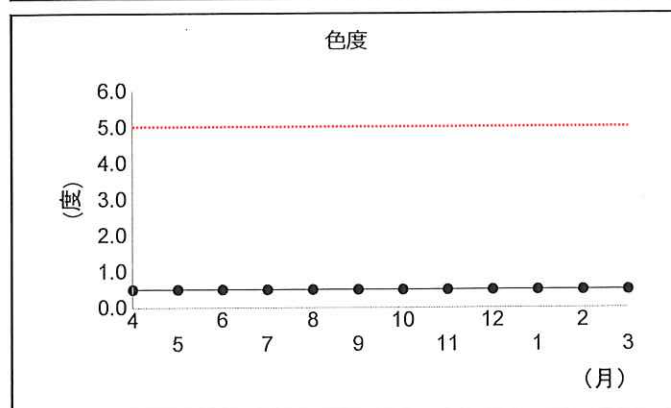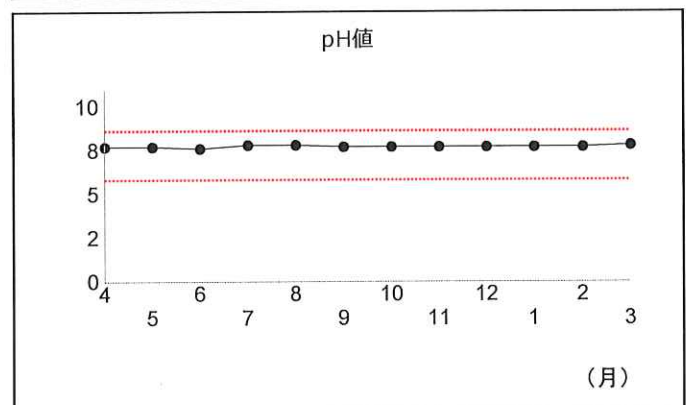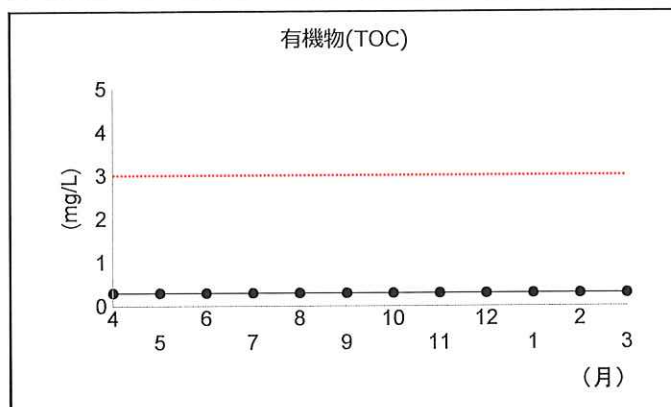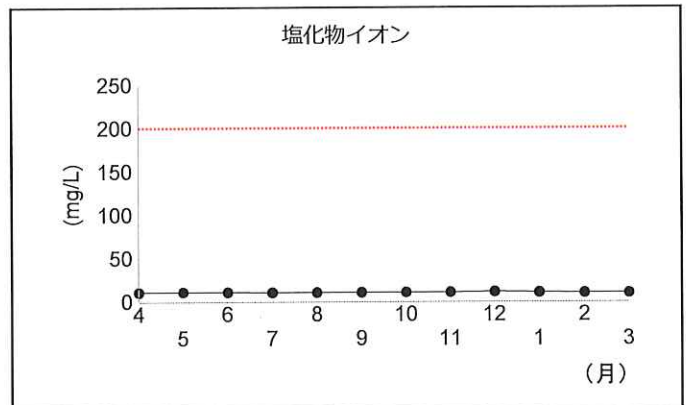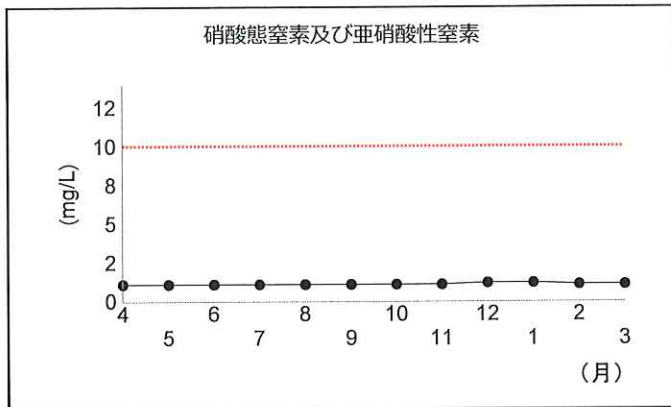

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

新牧 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	0.8	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	0.8	7.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	0.9	7.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	0.9	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	0.8	7.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	0.9	6.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	2	検出されず	0.8	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	0.8	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	0.8	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	0.8	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	0.8	7.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	0.7	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

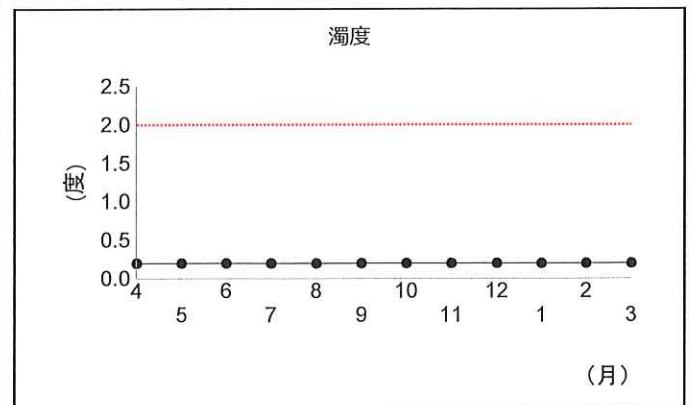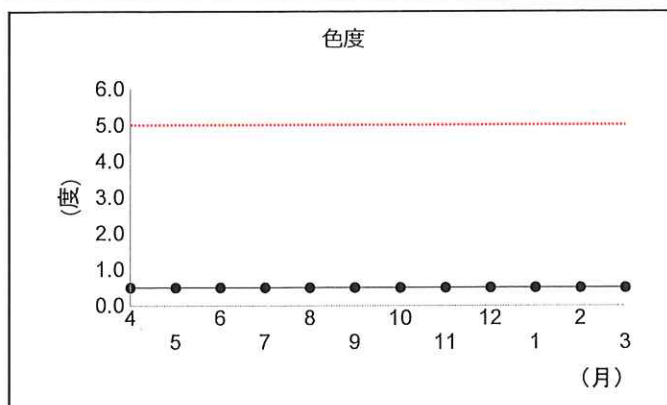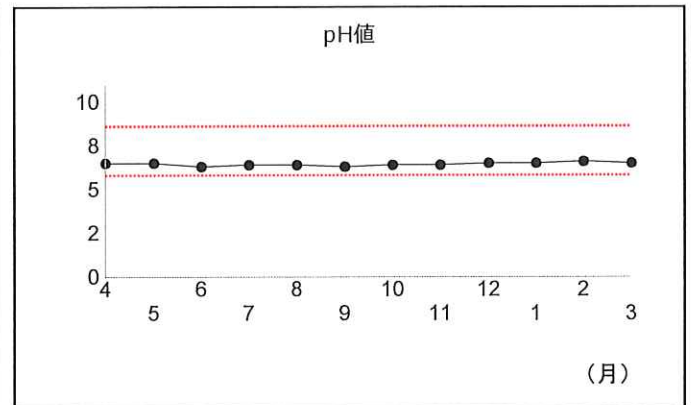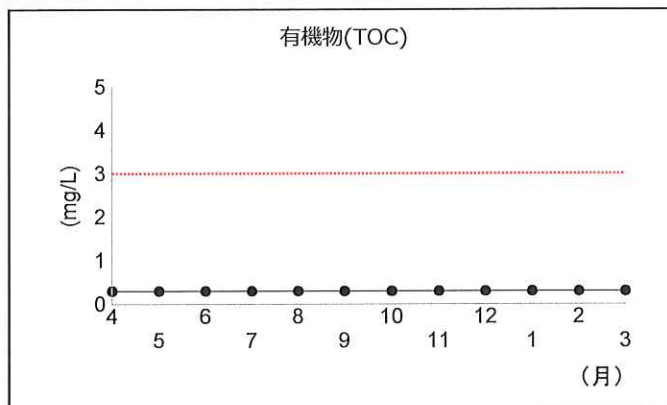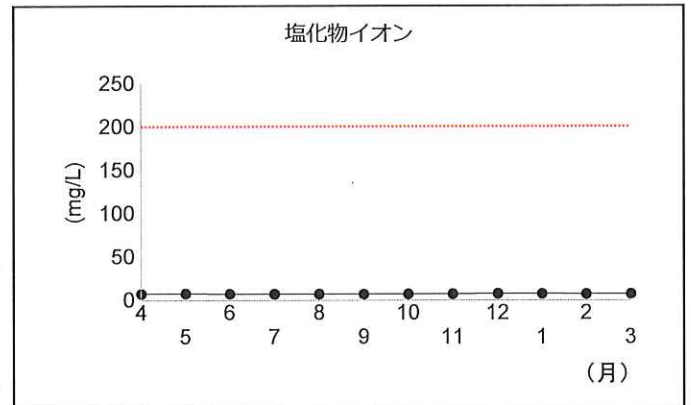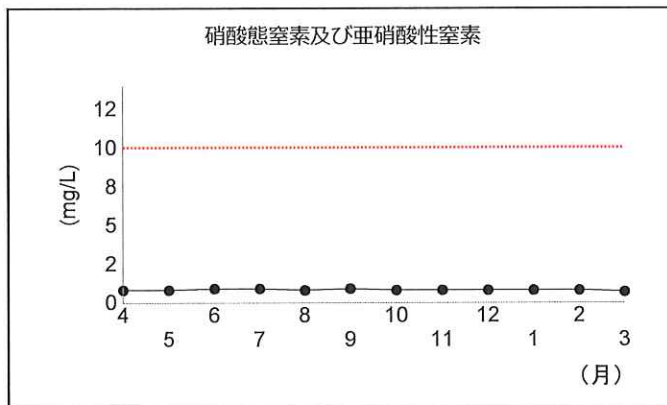

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

熊ヶ谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	4.2	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	4.1	8.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	4.0	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	4.9	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	4.1	7.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/09/07	1	検出されず	4.7	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	2.4	7.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	2.0	7.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	1.9	8.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	0	検出されず	3.3	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	5.5	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	5.6	8.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

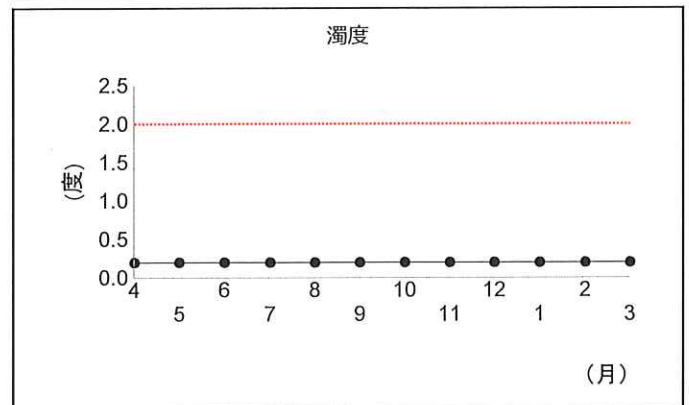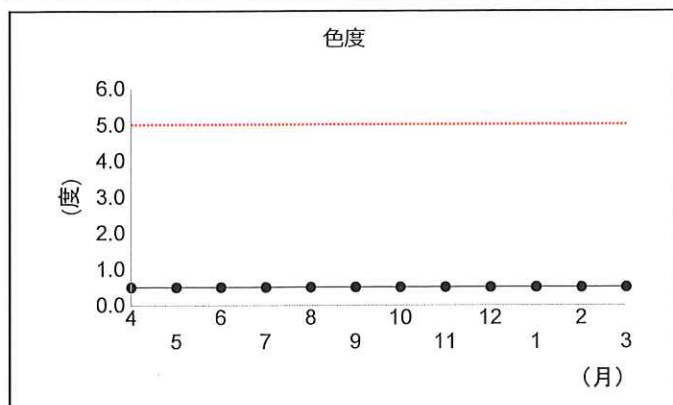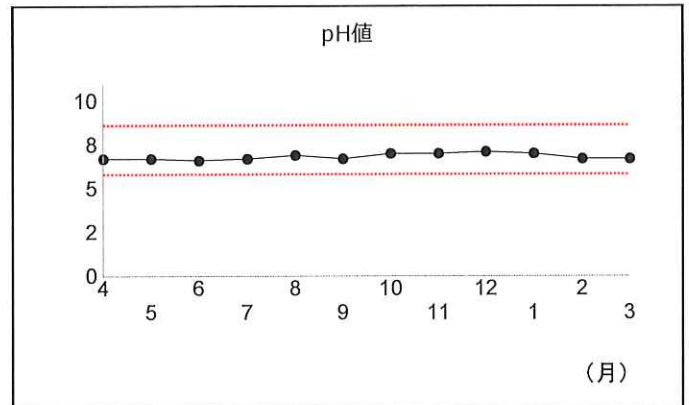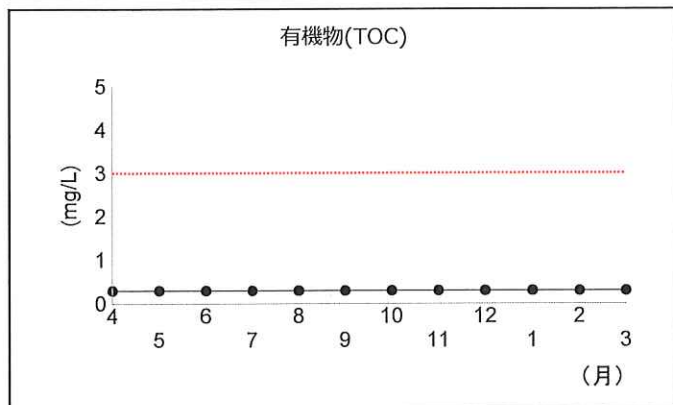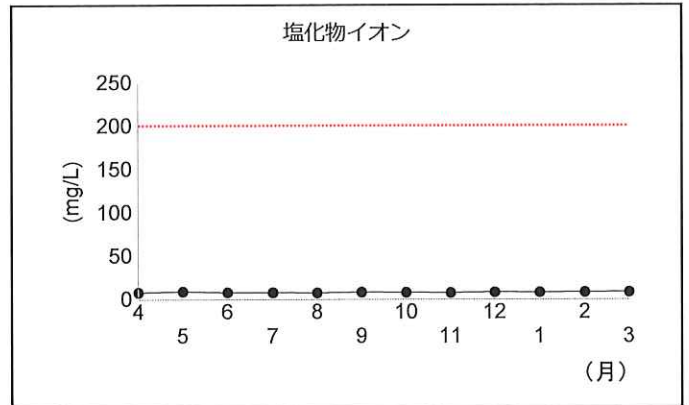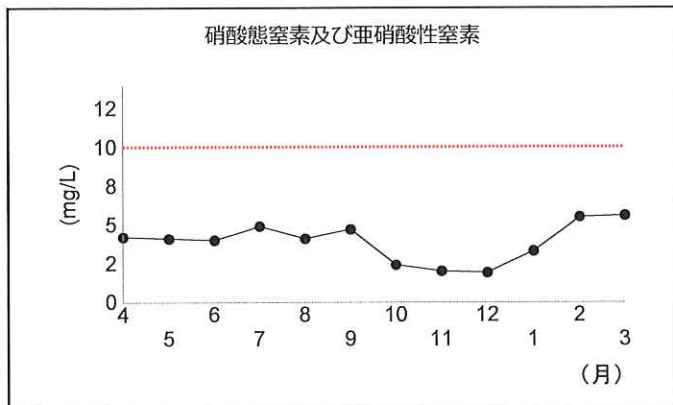

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和3年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

曲谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2021/04/13	0	検出されず	3.1	7.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/05/10	0	検出されず	3.2	7.7	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/06/08	0	検出されず	4.1	7.3	< 0.3	6.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/07/06	0	検出されず	4.3	7.2	< 0.3	6.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/08/10	0	検出されず	3.6	7.0	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	0.5	< 0.2
2021/09/07	0	検出されず	3.6	7.6	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/10/12	0	検出されず	3.6	7.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/11/09	0	検出されず	3.6	7.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/12/07	0	検出されず	3.6	7.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/01/11	1	検出されず	3.4	8.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/02/08	0	検出されず	3.5	7.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/03/08	0	検出されず	3.5	7.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

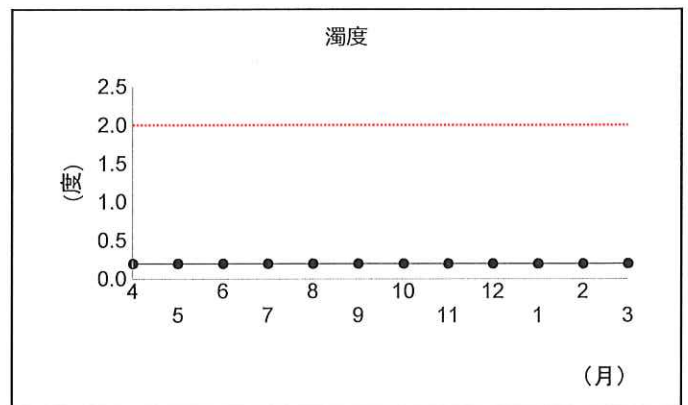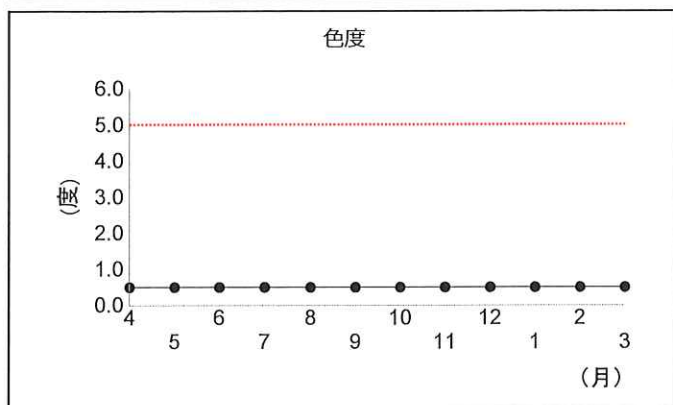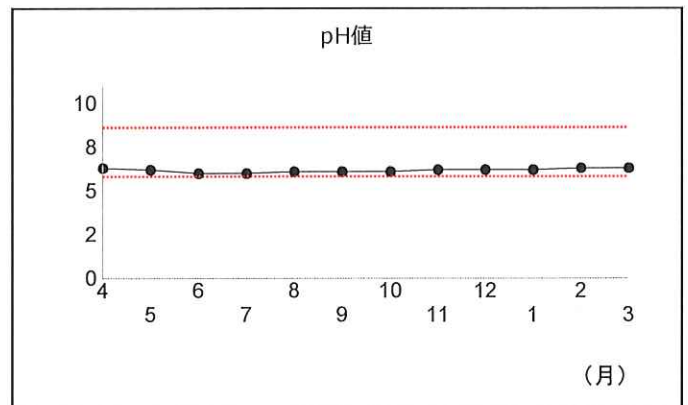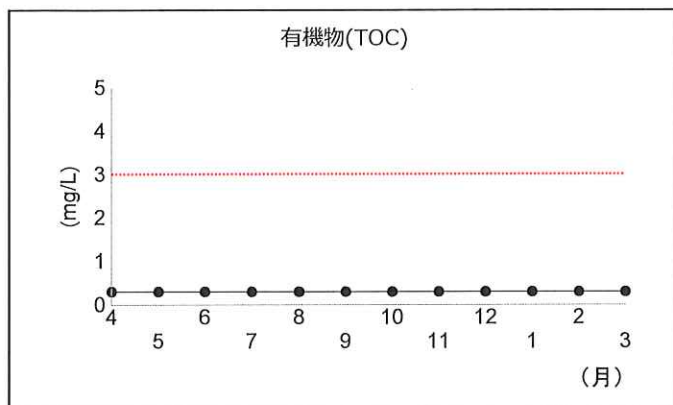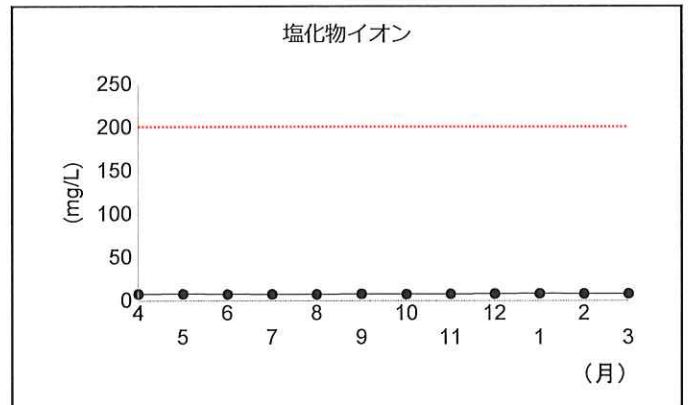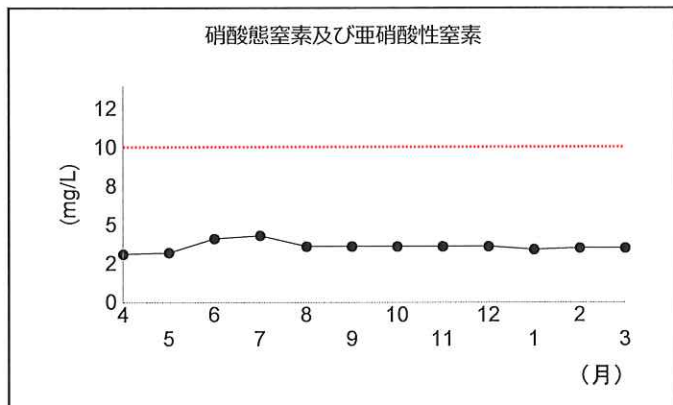

(グラフ内の点線は基準値を示す)