







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

北部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	2	検出されず	0.6	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	0.5	6.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	2	検出されず	0.6	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	0.6	6.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	0.6	6.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	0.6	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	0.7	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	0.6	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	0.6	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	0.6	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

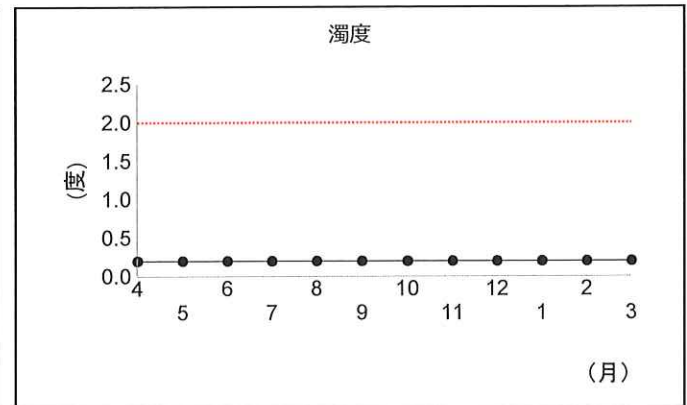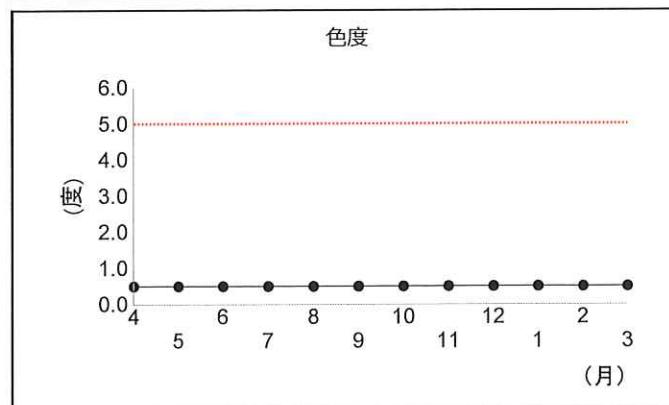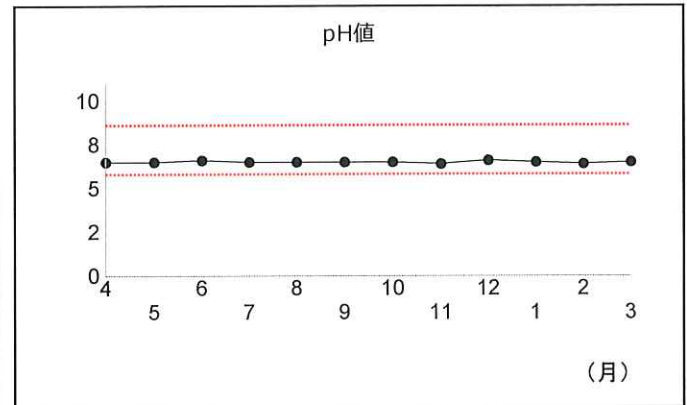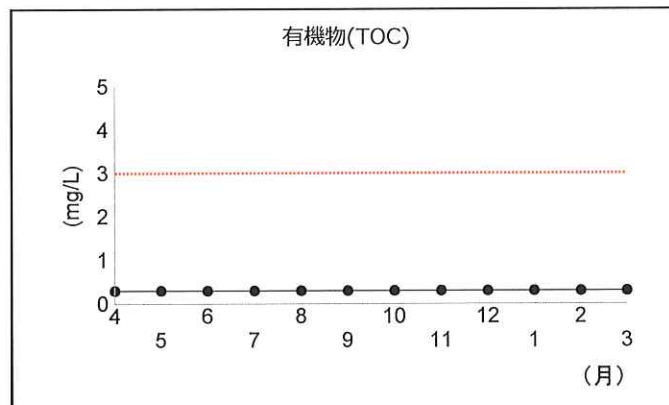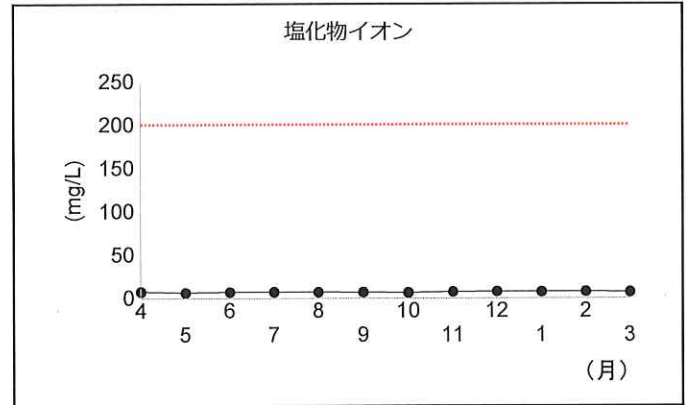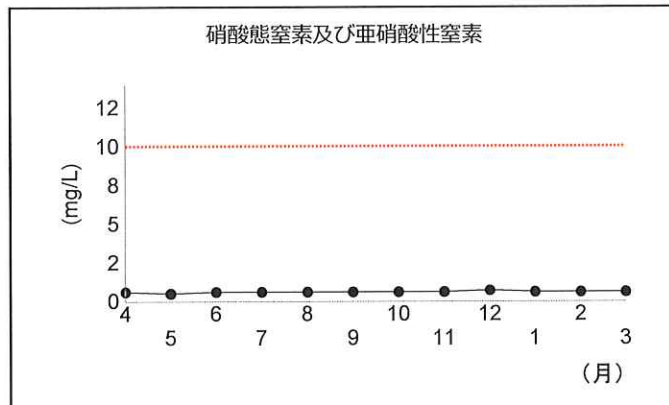

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

郡 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	1.7	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	1.8	7.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	1.8	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	0	検出されず	1.9	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	1.5	8.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	1.8	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	1.9	6.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	2.0	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	2.1	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	1.8	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	1.9	8.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	1.8	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

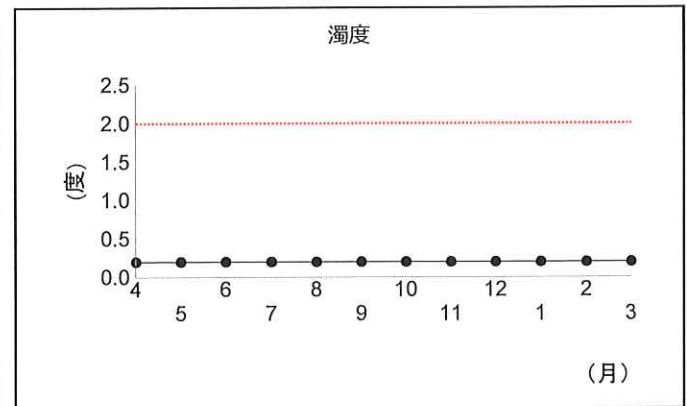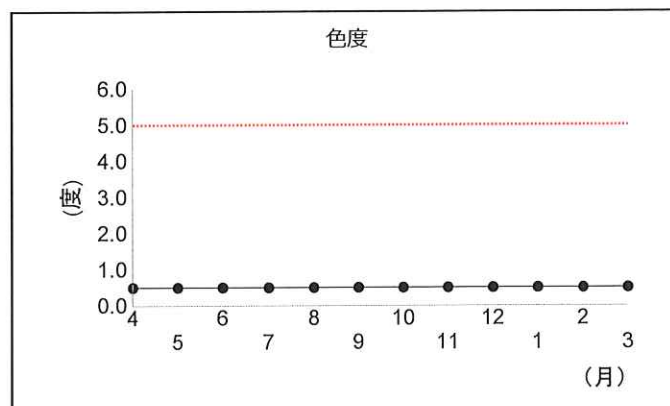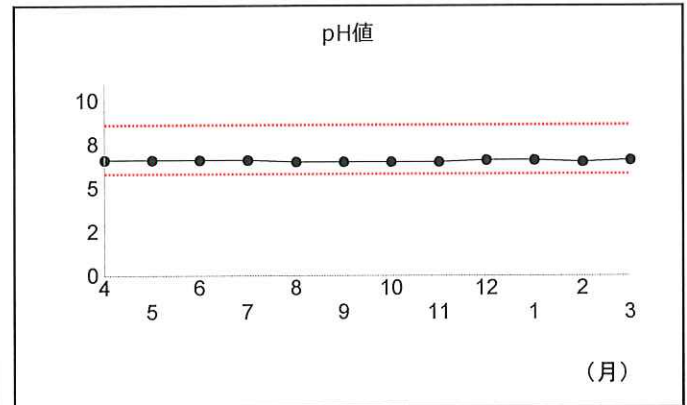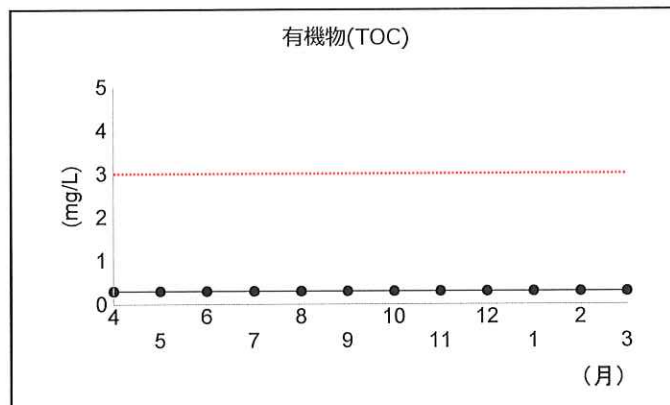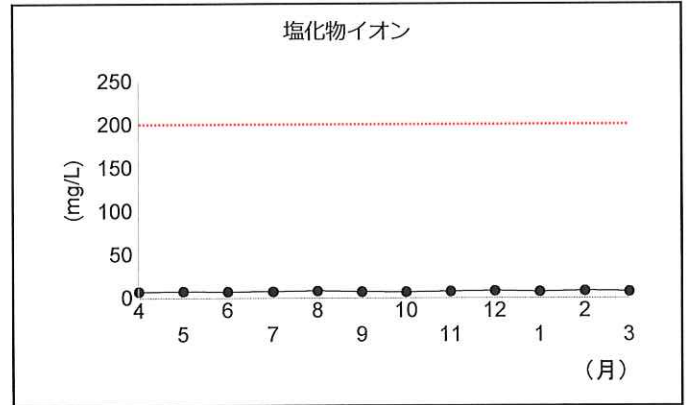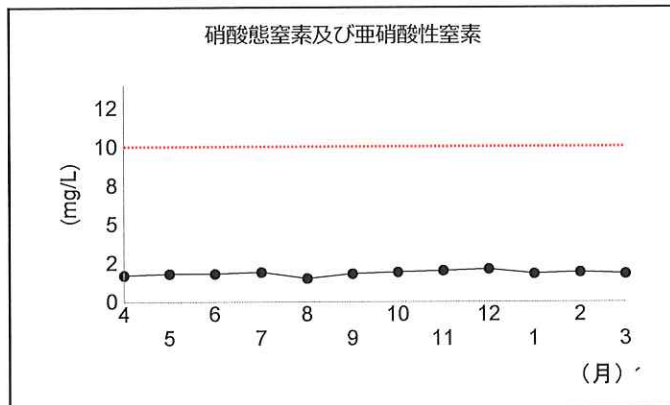

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

厚地 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	1.5	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	1.4	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	1.4	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	0	検出されず	1.3	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	1.3	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	1.3	8.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	1.4	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	1.4	8.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	1.4	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

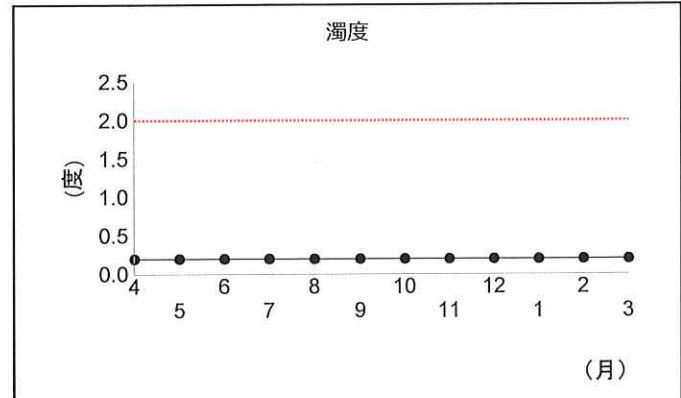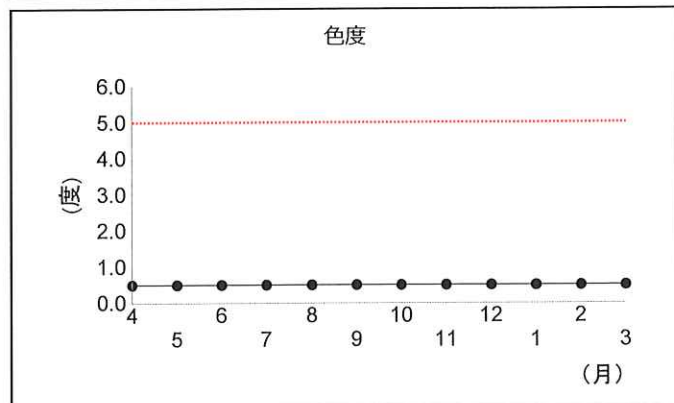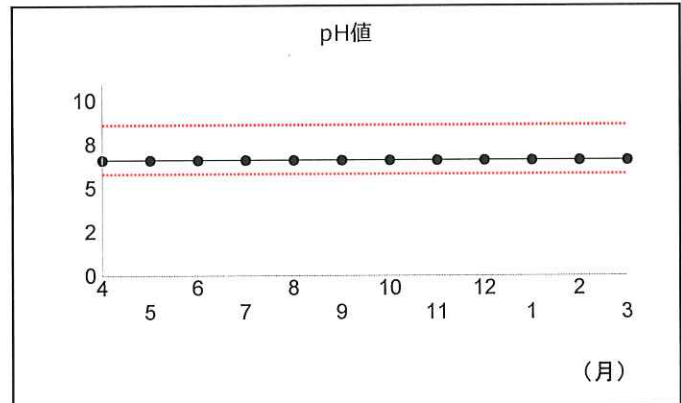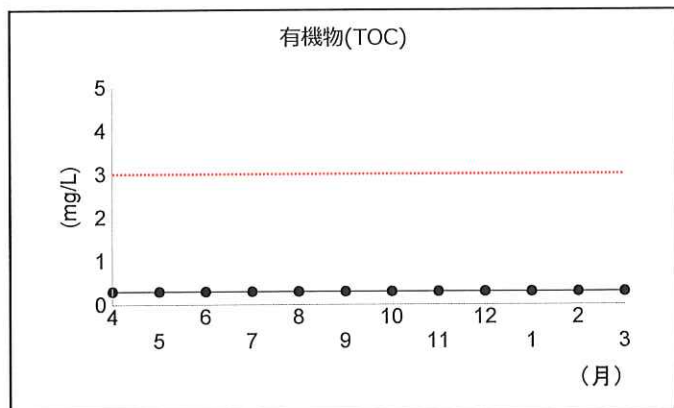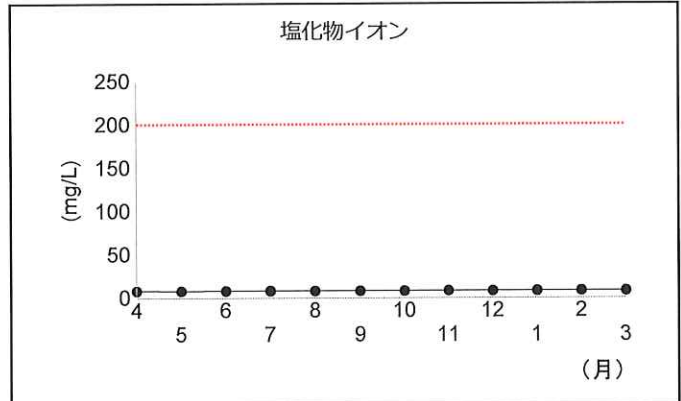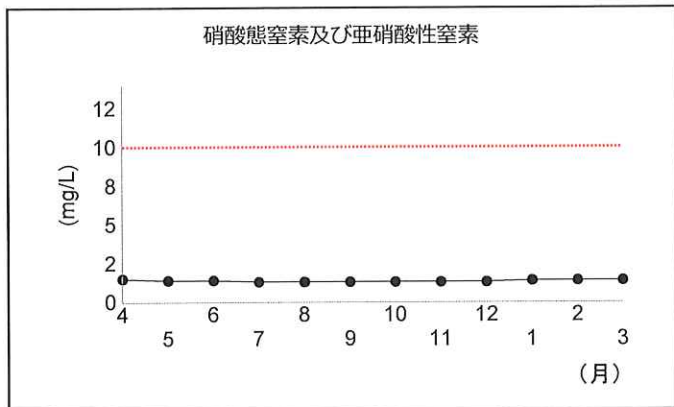

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	5.5	11.1	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	5.5	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	5.6	11.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	0	検出されず	5.6	11.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	5.7	11.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	5.5	10.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	5.1	10.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	5.8	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	6.1	11.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	5.8	10.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	5.9	11.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	5.7	11.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

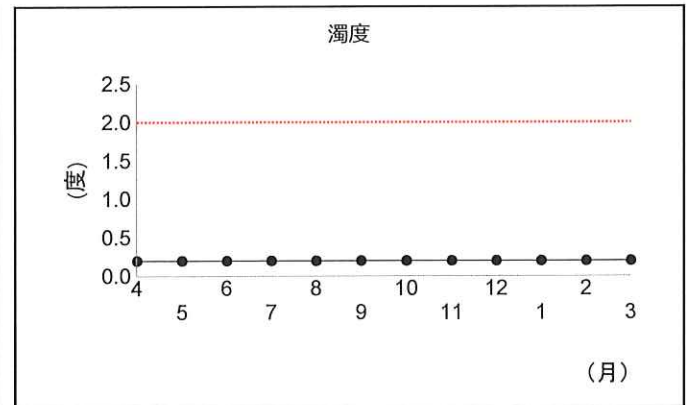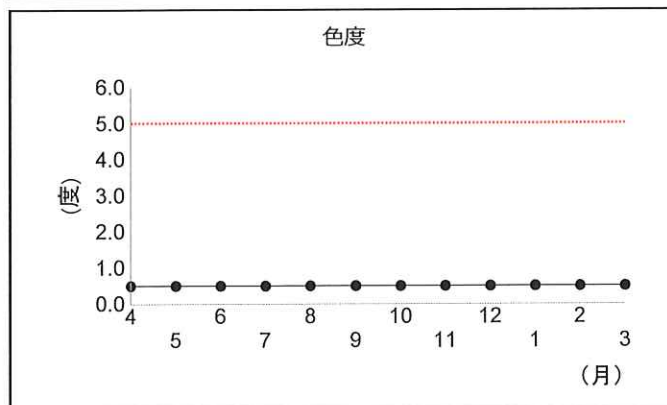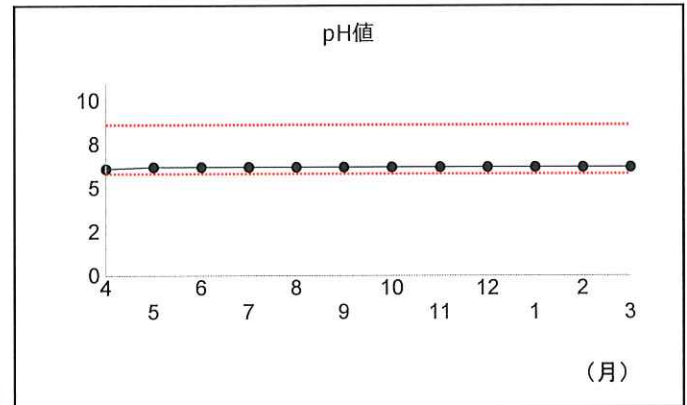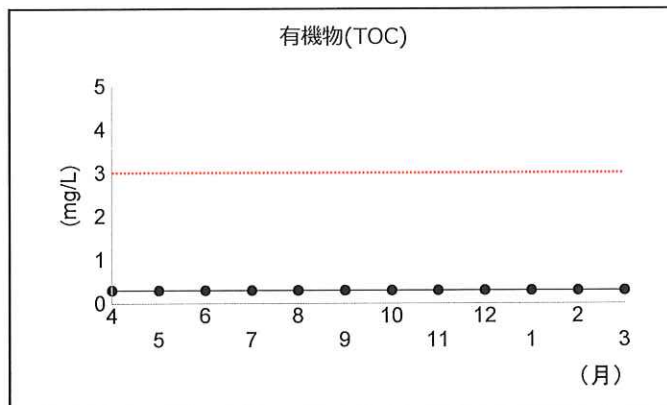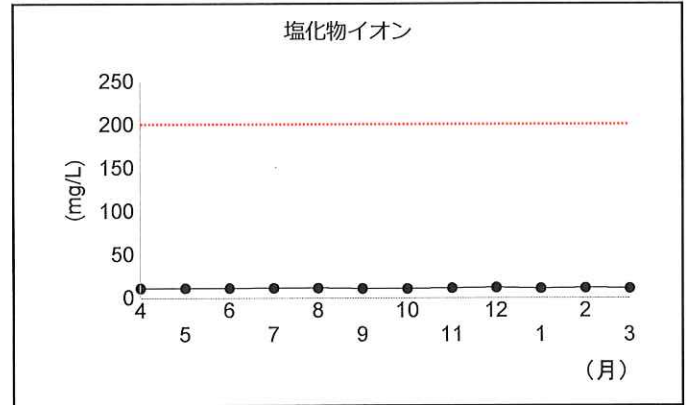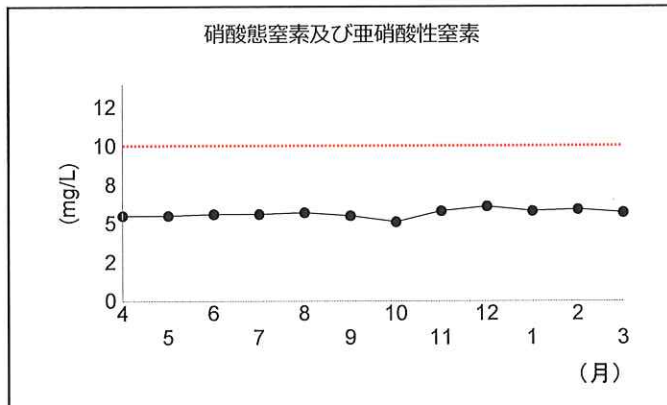

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部(加治佐) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	5.4	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	5.4	11.0	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	5.5	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	0	検出されず	5.6	11.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	5.7	11.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	5.5	10.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	5.2	10.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	5.8	11.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	5.5	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	5.8	11.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	5.9	11.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	5.8	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

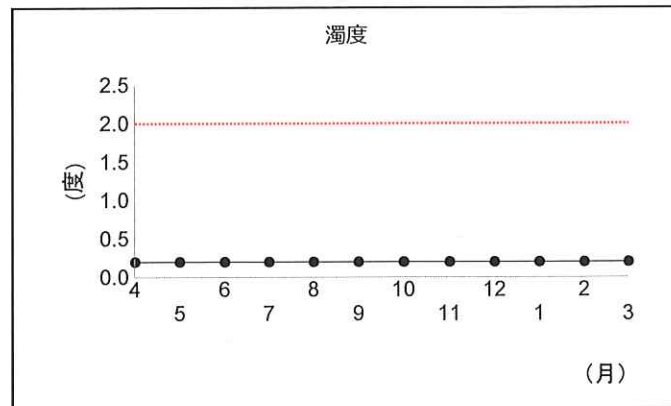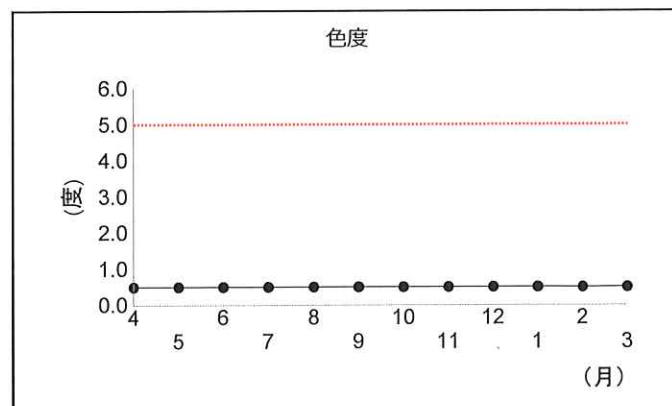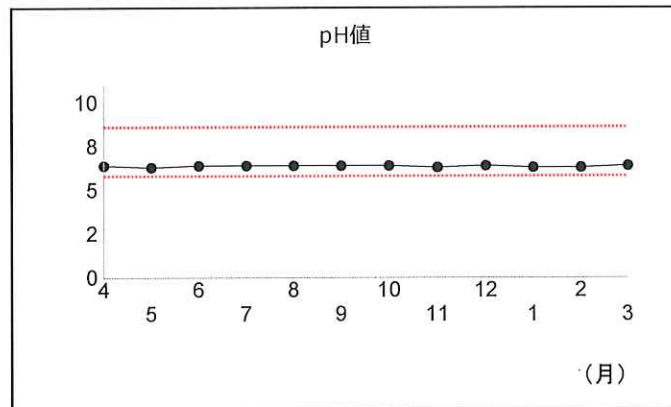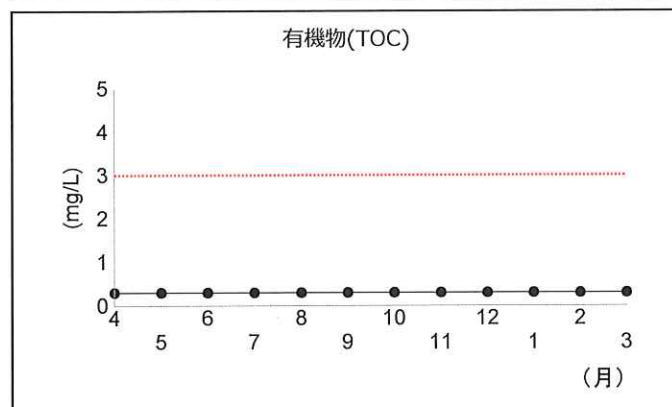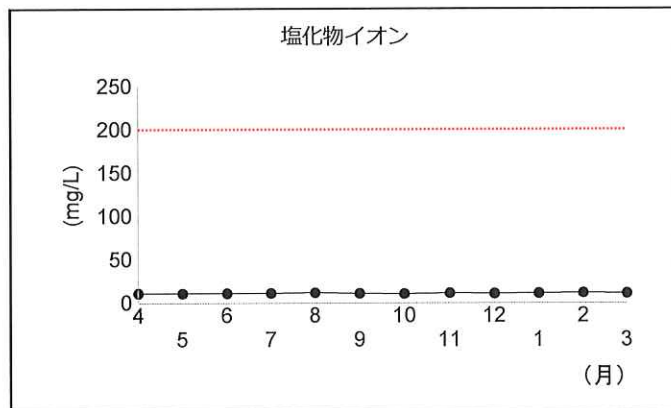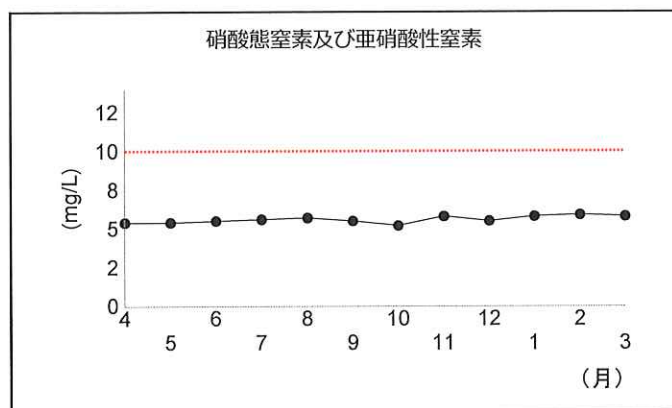

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松山) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	2.4	10.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	2.7	9.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	2.6	10.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	0	検出されず	3.1	10.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	3.0	10.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	2.9	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	3.8	10.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	3.1	10.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	2.7	10.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	2.9	11.0	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	2.8	10.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	3.0	10.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

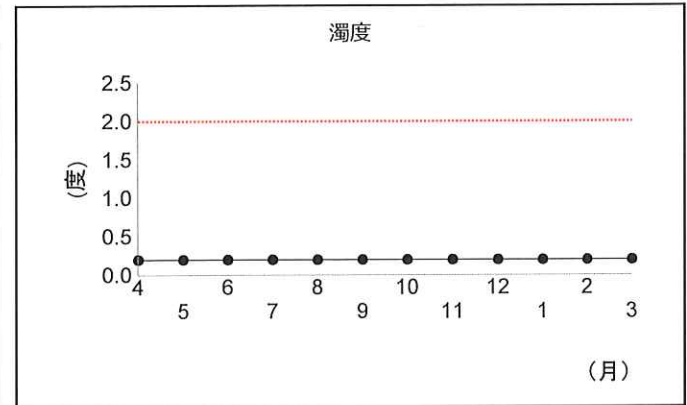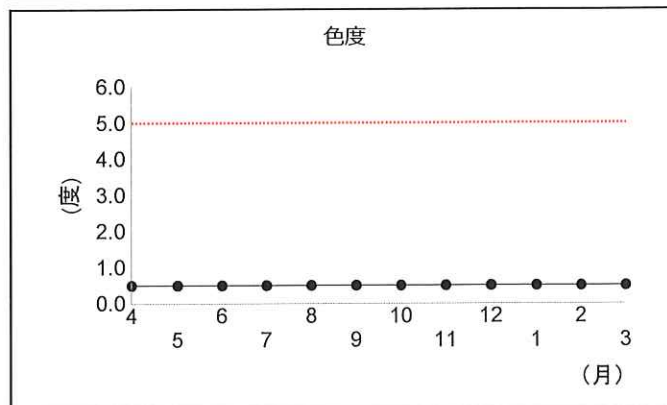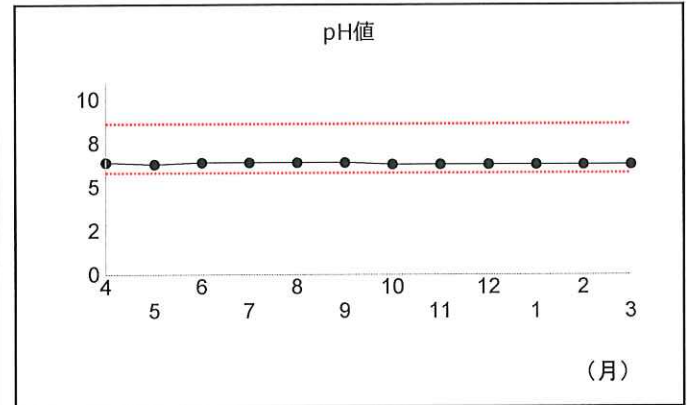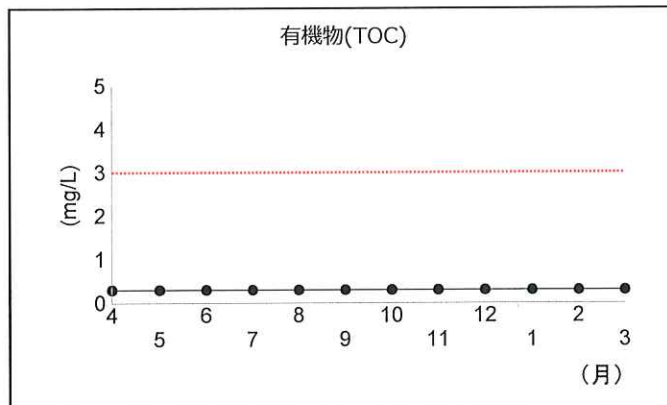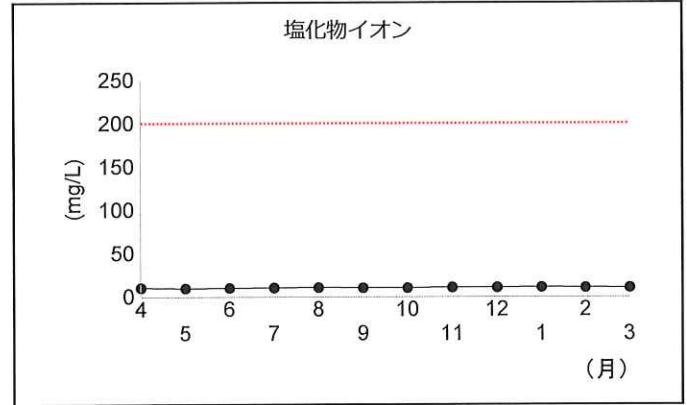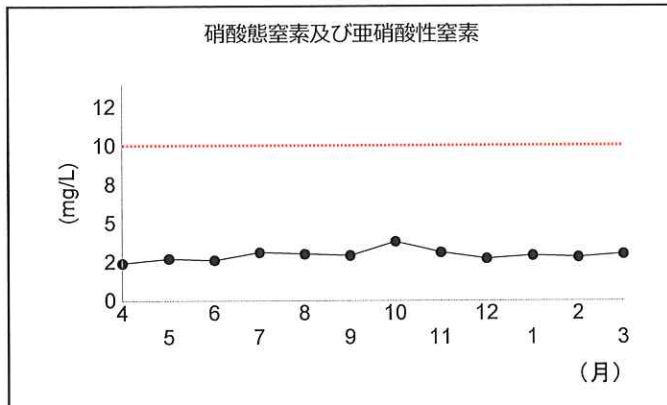

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松ヶ浦) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	7.5	67.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	7.8	65.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	7.7	65.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/06	2	検出されず	7.9	64.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	8.2	65.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	7.8	62.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	8.1	62.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	8.0	64.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	8.1	66.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	8.5	69.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	8.3	68.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	8.3	65.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

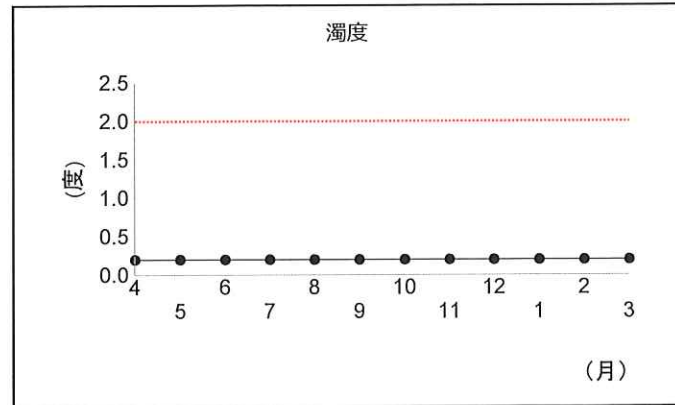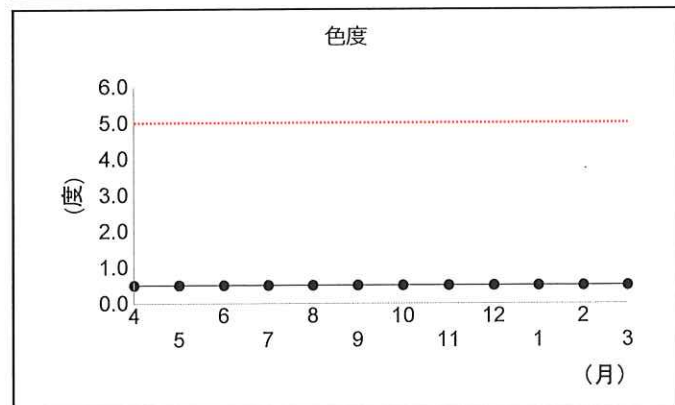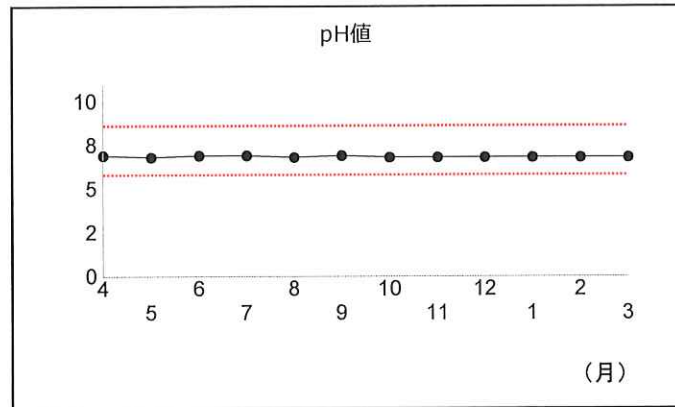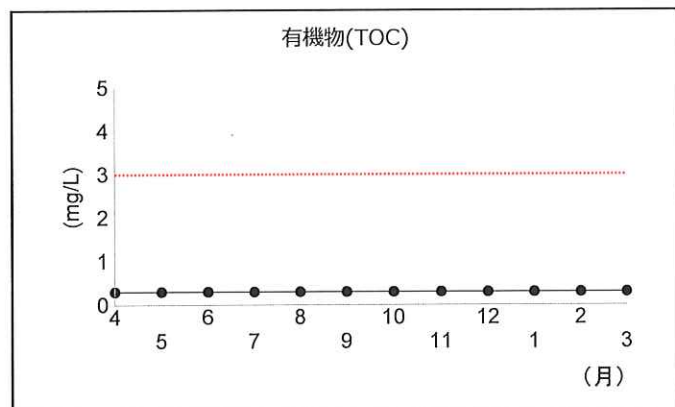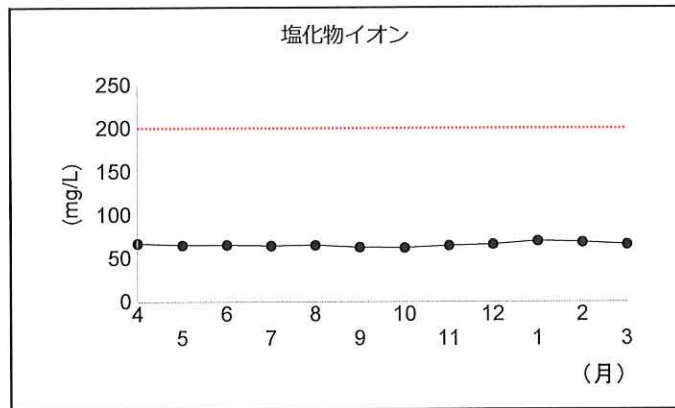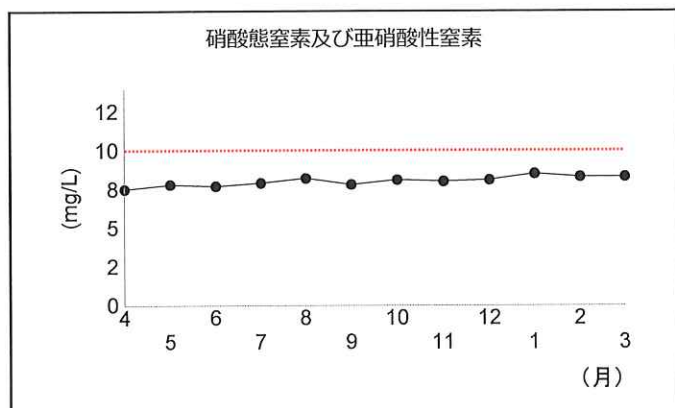

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

永里 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/13	0	検出されず	2.1	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/11	0	検出されず	1.6	7.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/08	0	検出されず	2.0	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.5
2022/07/06	0	検出されず	1.8	7.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/03	0	検出されず	1.8	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/07	0	検出されず	1.9	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/05	0	検出されず	1.8	7.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/01	0	検出されず	2.1	7.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/07	0	検出されず	1.9	8.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/10	0	検出されず	2.2	7.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/08	0	検出されず	2.1	7.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/08	0	検出されず	2.1	7.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

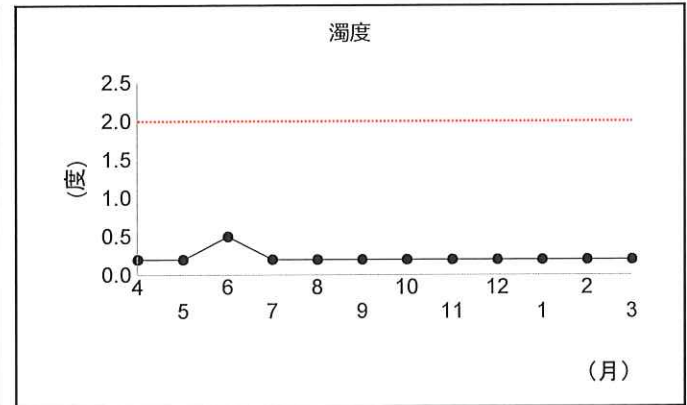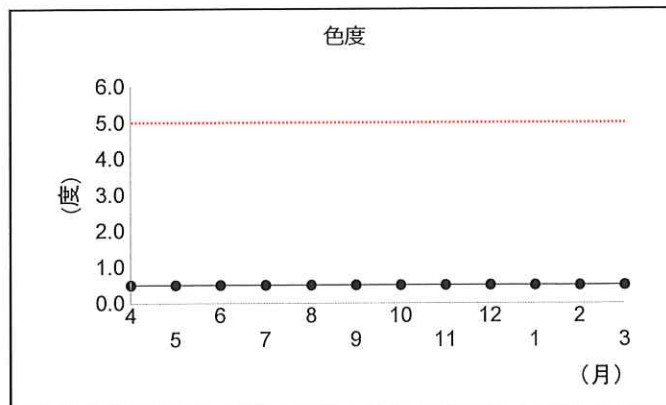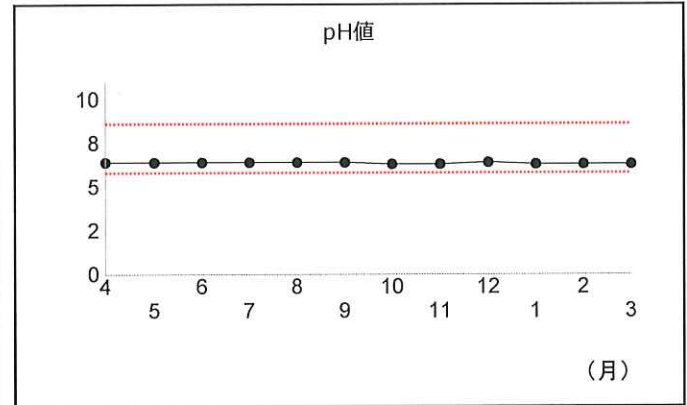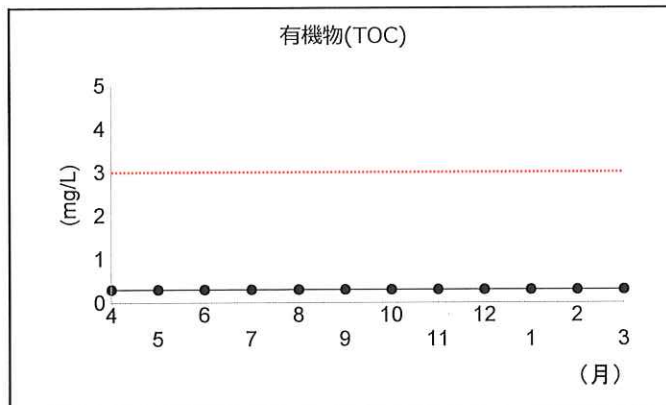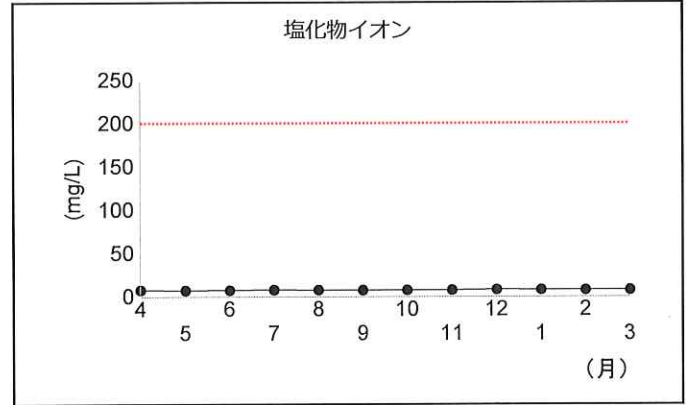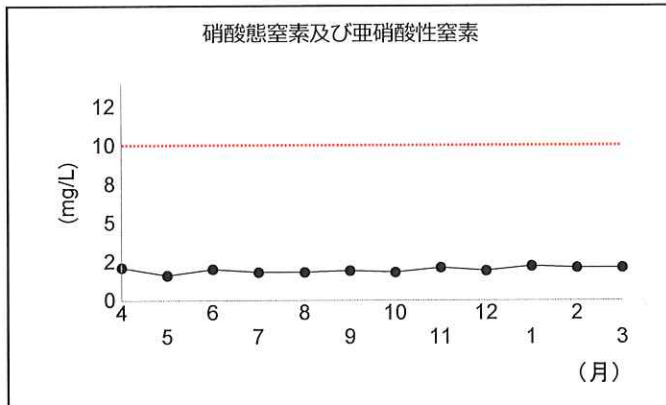

(グラフ内の点線は基準値を示す)