







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

松永 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	7.2	18.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	8.1	16.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2022/06/07	0	検出されず	8.2	16.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	9.3	16.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	8.3	16.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2022/09/13	0	検出されず	7.7	16.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	8.8	17.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	7.4	18.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
2022/12/13	0	検出されず	6.8	17.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	7.5	17.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	0.2
2023/02/07	0	検出されず	7.2	17.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	7.1	16.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

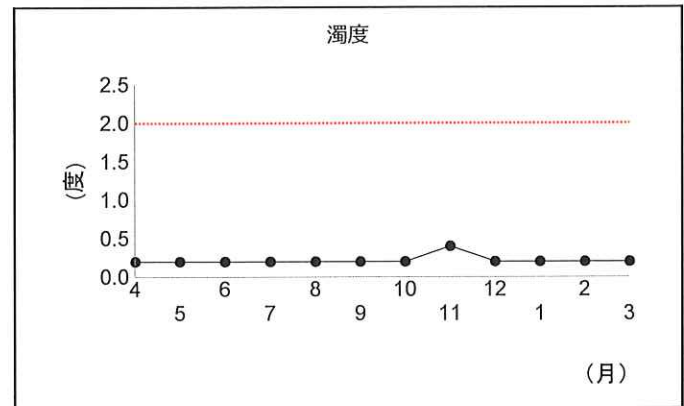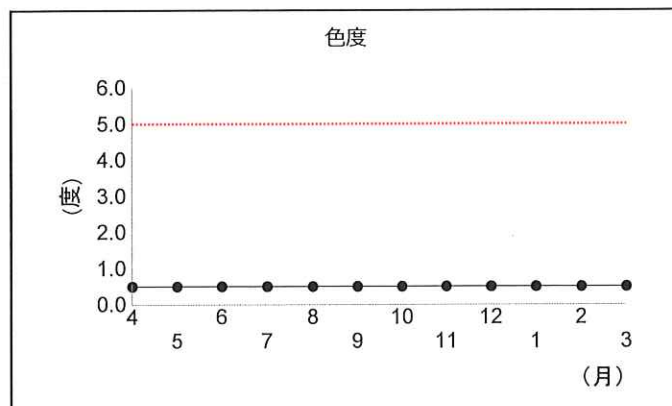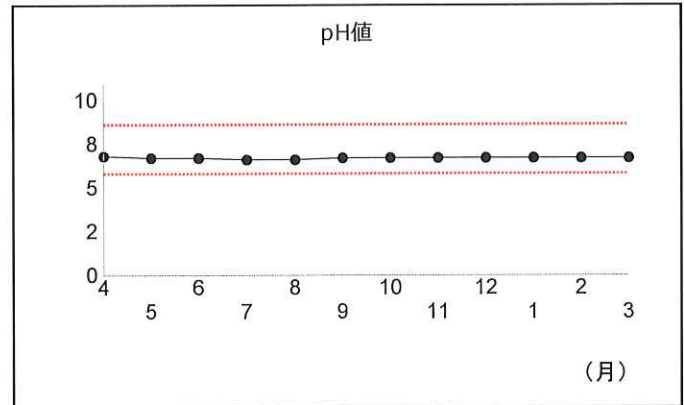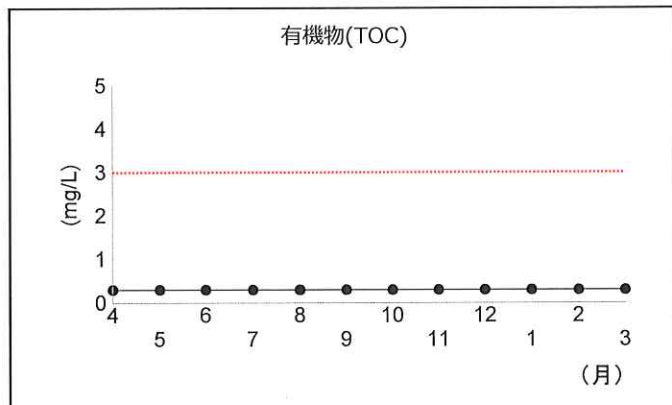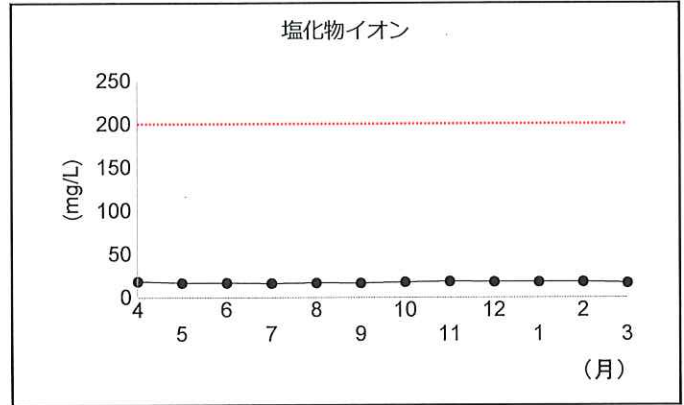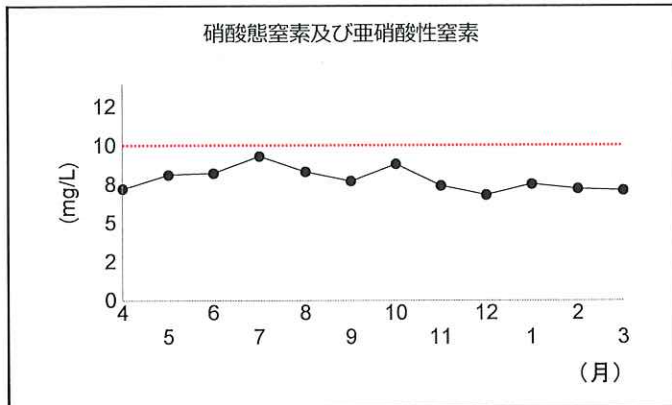

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

御領 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	6.1	12.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	5.9	13.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	5.8	11.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	5.1	10.4	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	5.8	12.2	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	5.7	11.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	5.4	11.1	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	5.9	12.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	5.4	11.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/26	0	検出されず	6.0	12.6	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	5.7	12.9	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	5.5	11.2	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

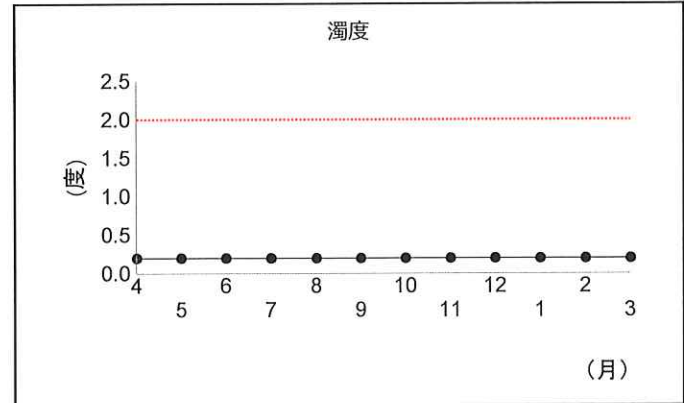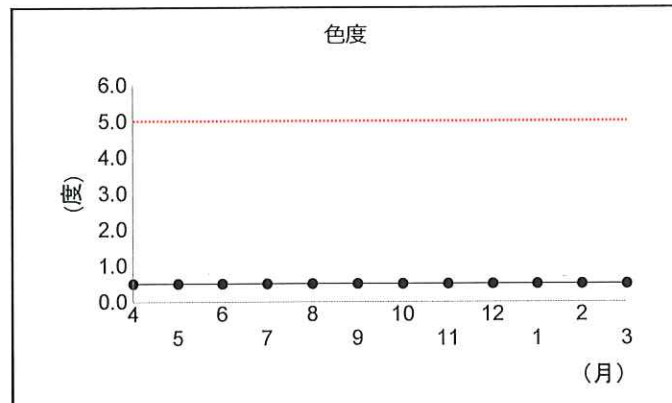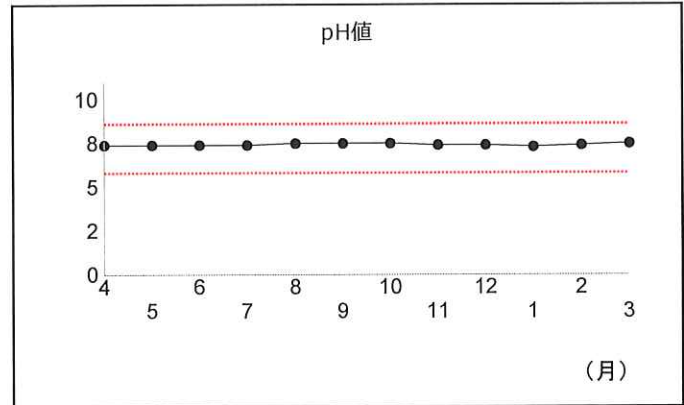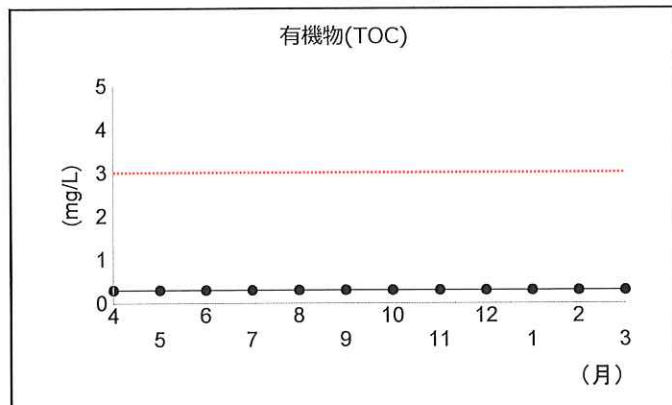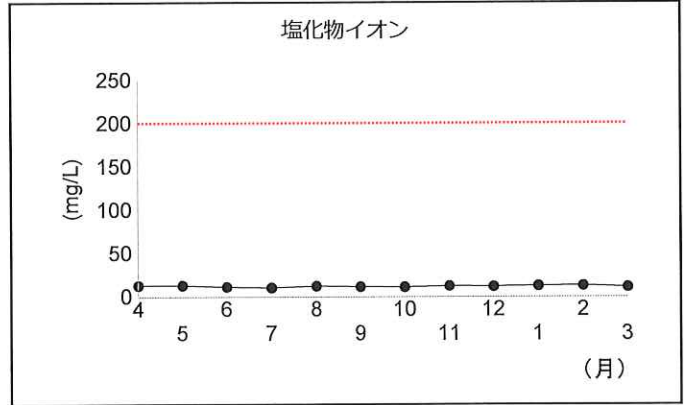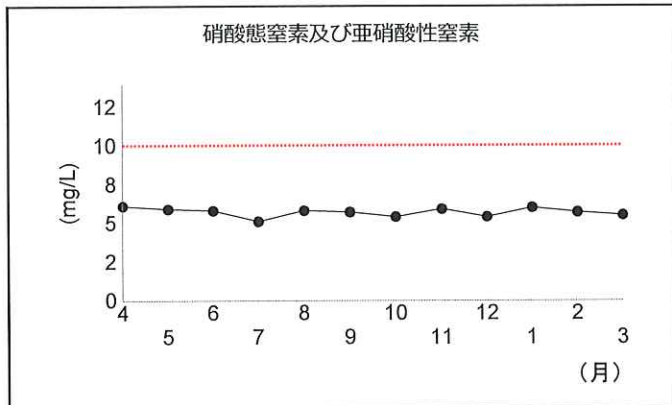

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

中央 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	5.4	11.2	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	6.0	12.0	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	5.8	10.3	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	5.8	12.1	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	5.8	12.0	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	5.8	11.5	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	5.3	11.1	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	6.0	12.5	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	5.4	11.4	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/26	0	検出されず	5.8	12.2	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	5.8	11.8	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	5.3	11.1	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

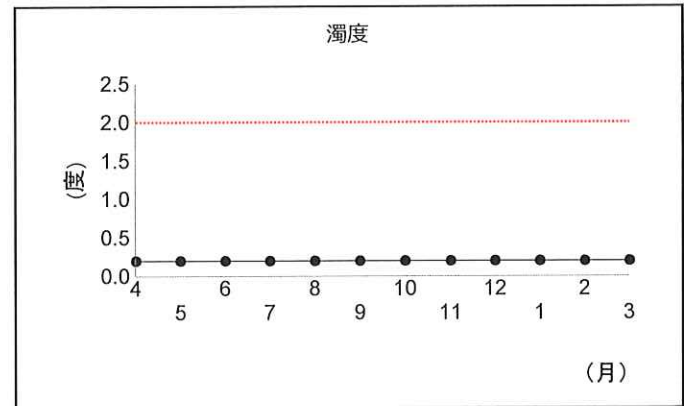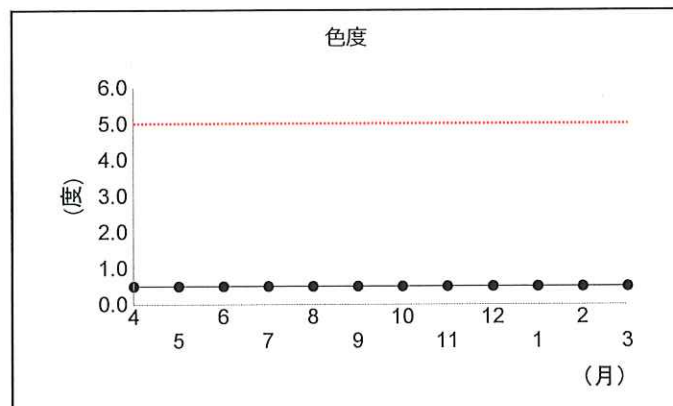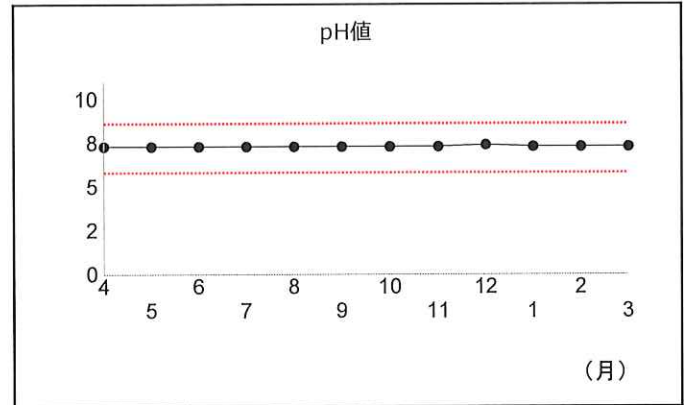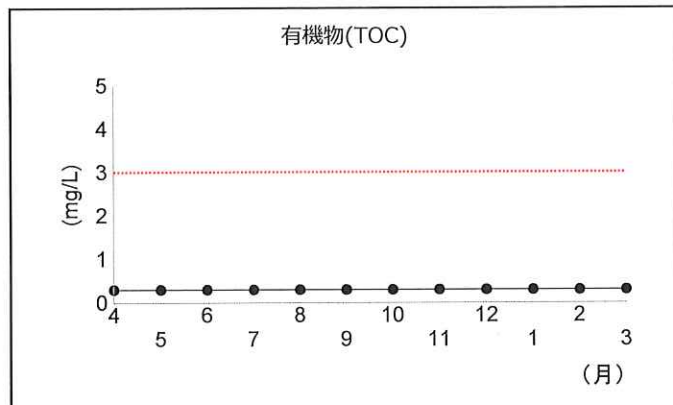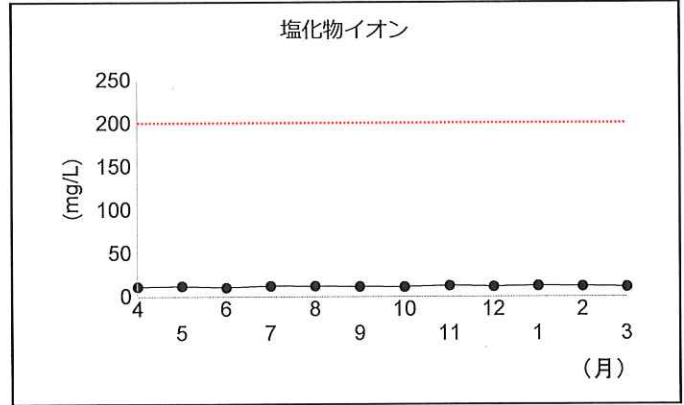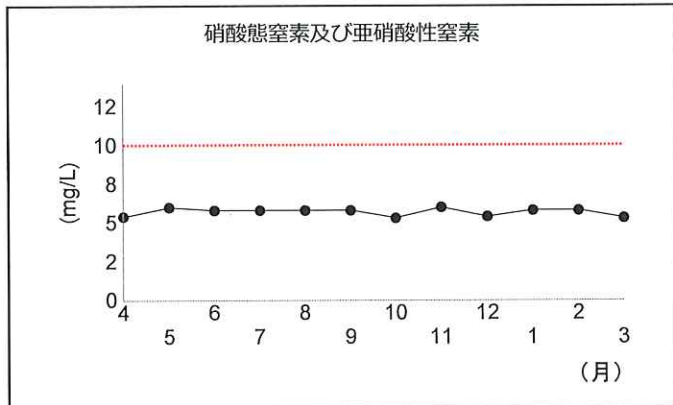

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

西部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	0.3	11.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	0.3	11.2	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	0.3	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	0.4	11.4	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	0.7	11.7	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	0.4	11.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	0.4	11.6	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	1	検出されず	0.4	11.9	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	0.4	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	0.4	11.6	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	0.4	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	0.4	10.8	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

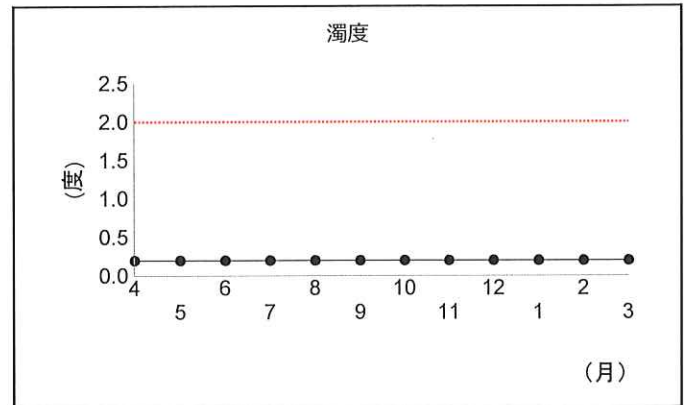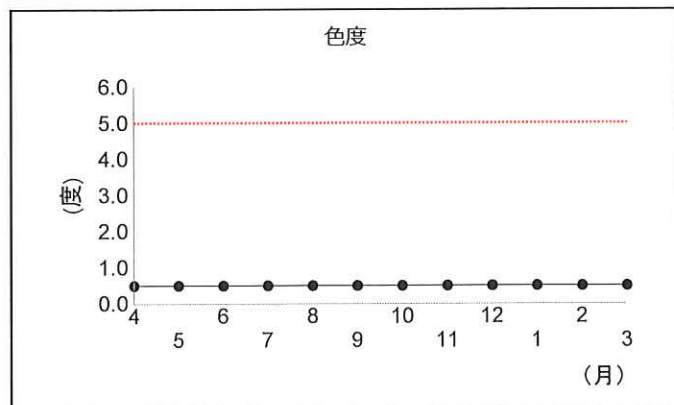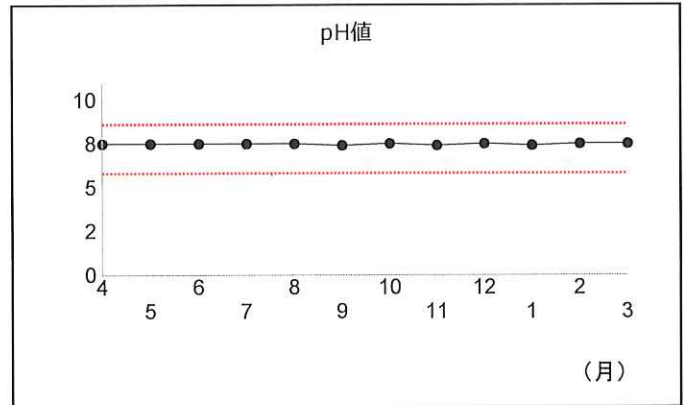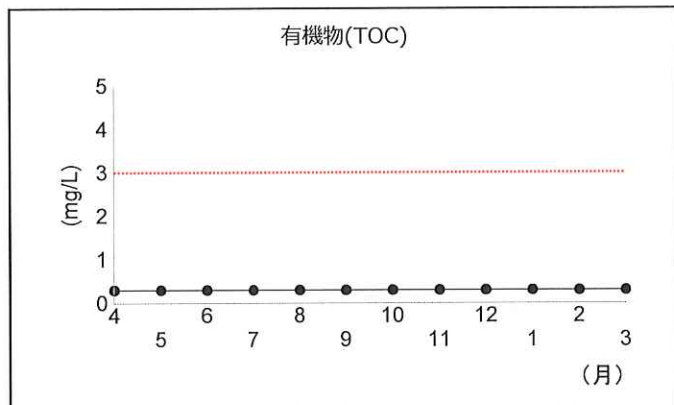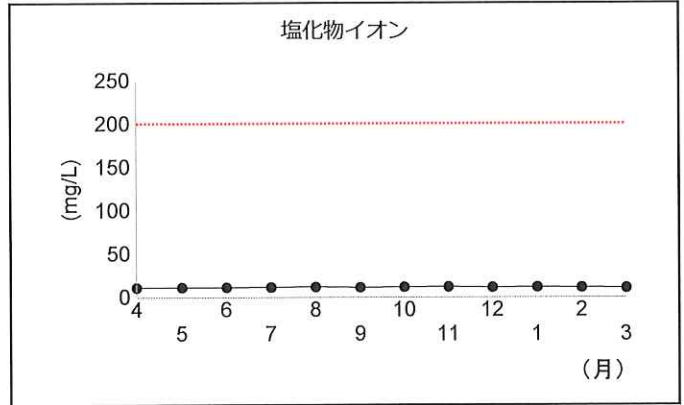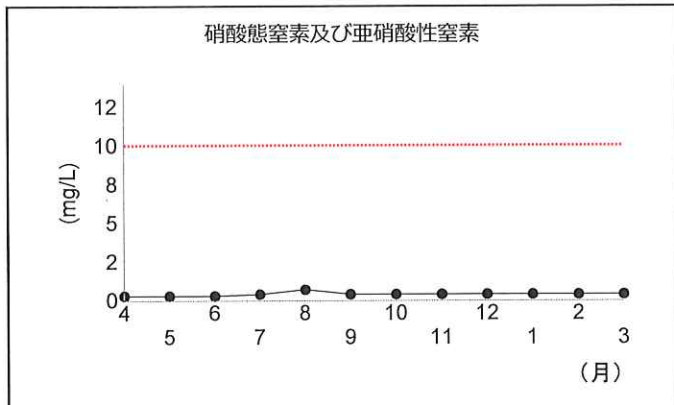

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

石垣 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	6.5	15.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	7.1	15.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	6.5	13.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	7.2	15.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	6.7	15.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	6.5	14.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	6.0	13.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	6.6	15.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	6.5	15.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	6.4	15.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	6.3	15.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	5.4	14.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

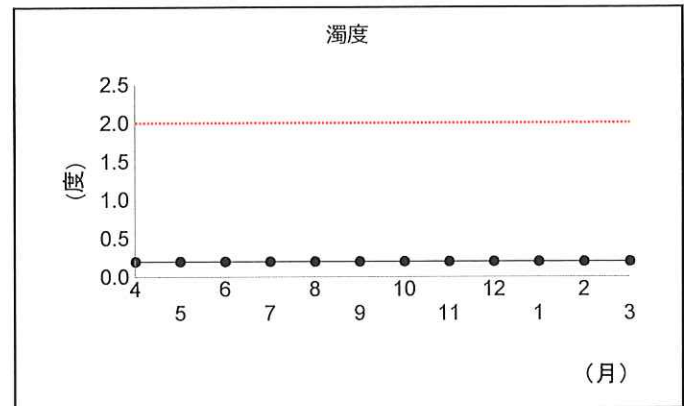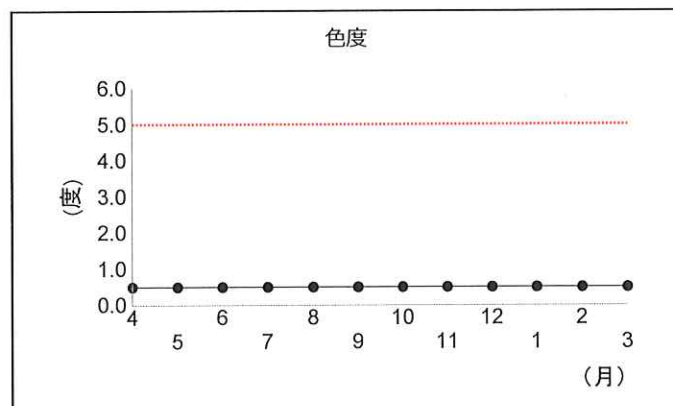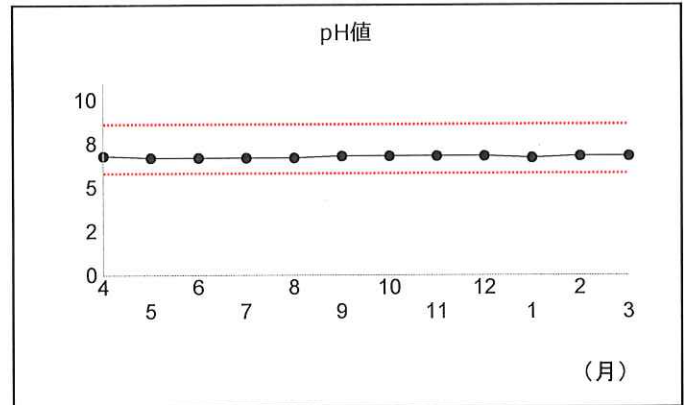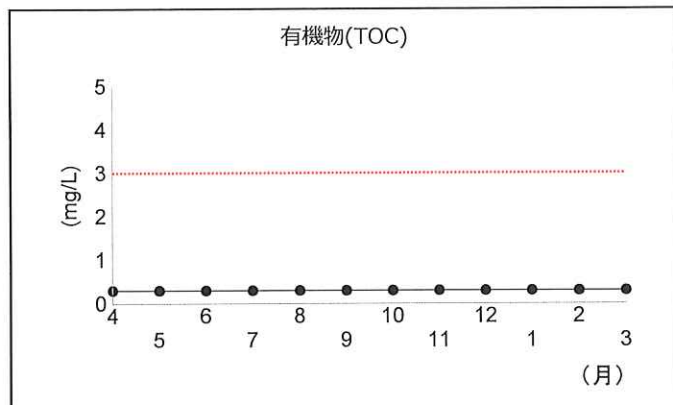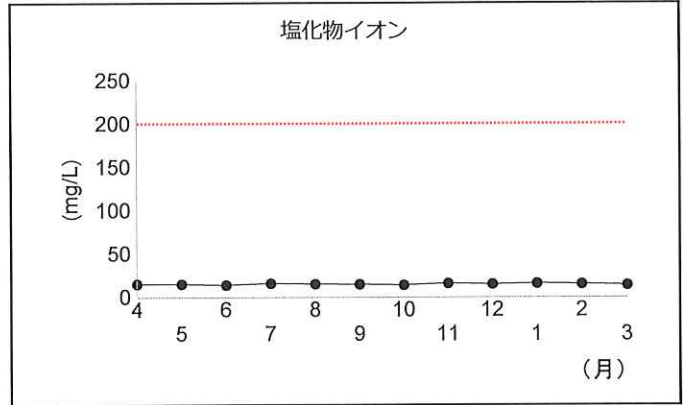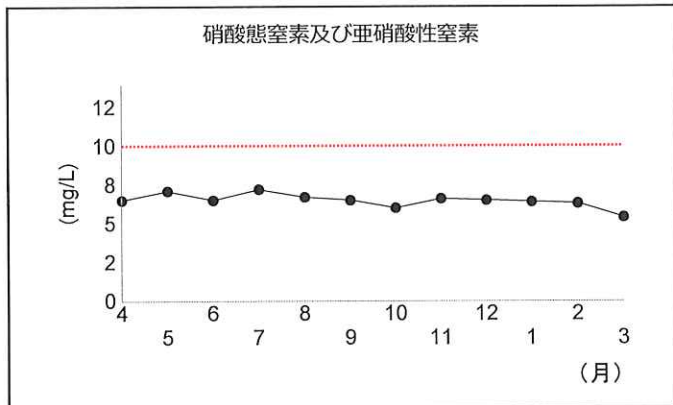

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

青戸 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	7.2	13.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	6.7	10.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	6.8	10.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	6.6	9.6	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	6.1	9.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	7.0	10.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	6.8	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	8.2	16.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	7.9	13.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	8.0	13.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	7.1	13.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	7.1	12.1	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

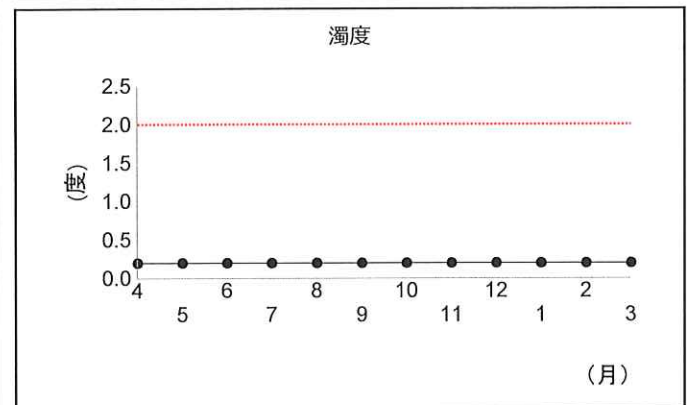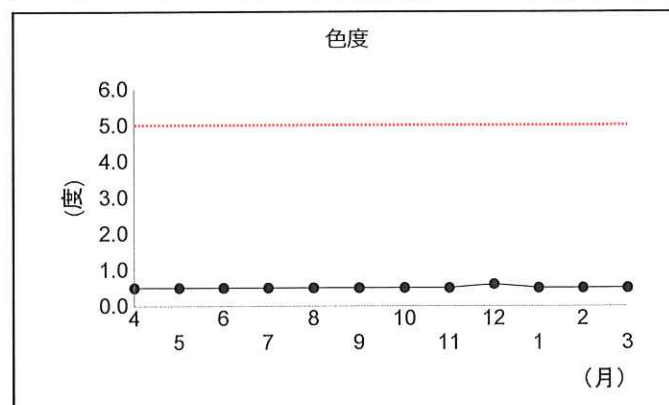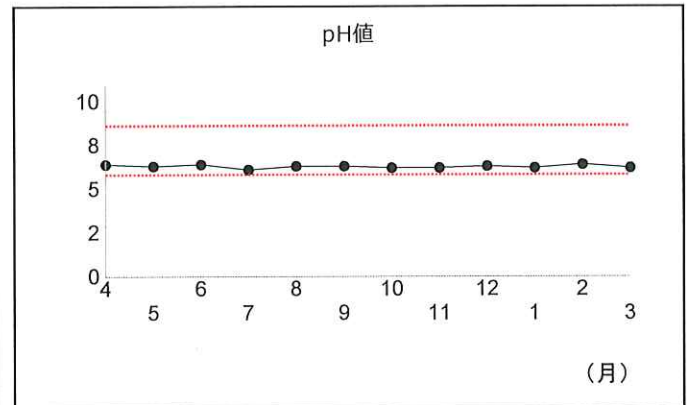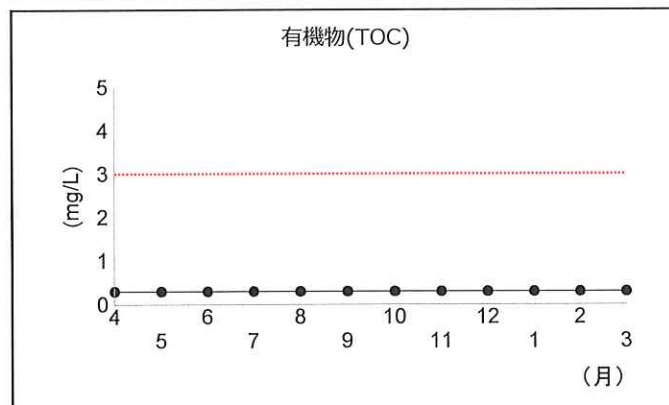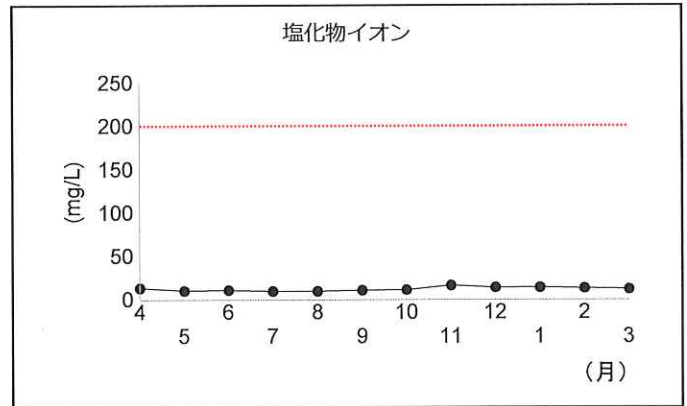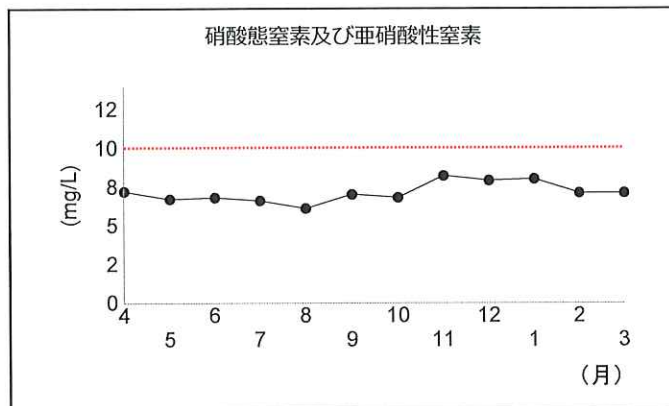

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

足貝 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	2.4	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	2.5	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	2.3	7.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	2	検出されず	2.8	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	2.4	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	2	検出されず	2.3	7.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	2.7	8.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	2.7	8.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	2.4	7.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	2.5	8.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	2.3	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	2.2	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

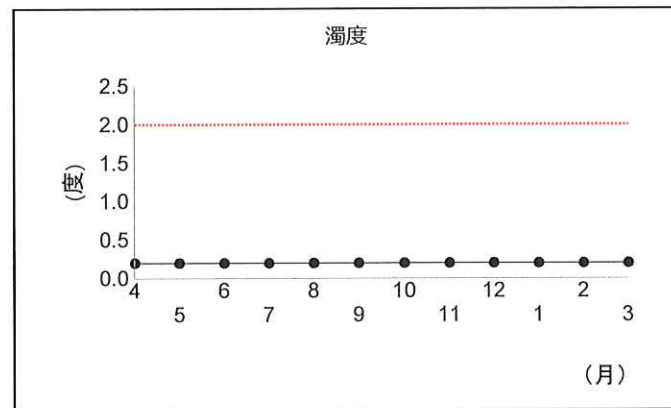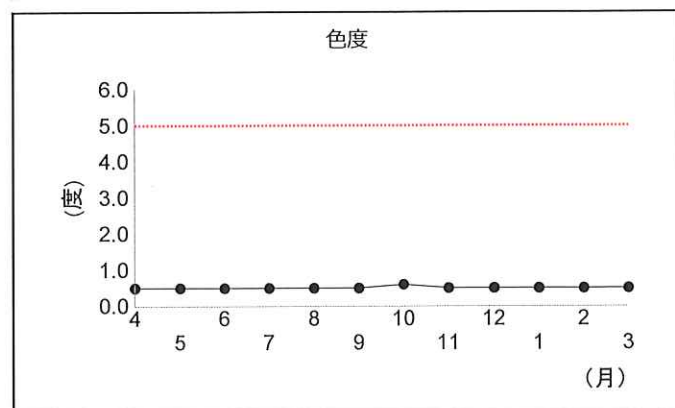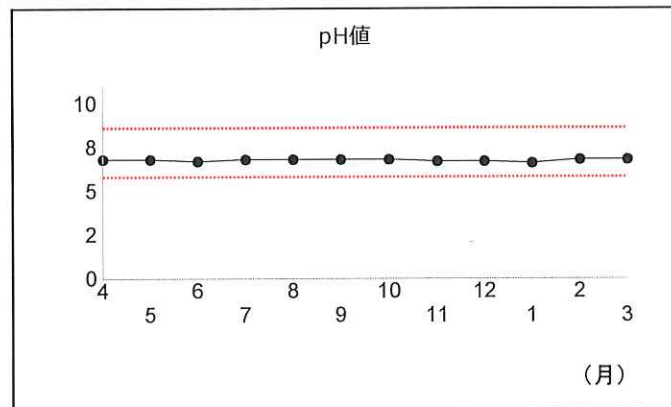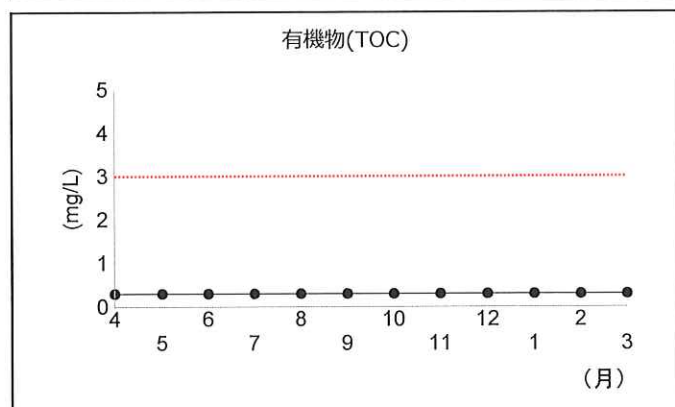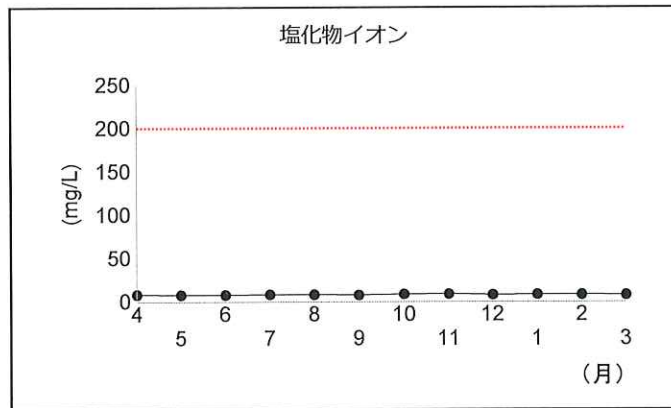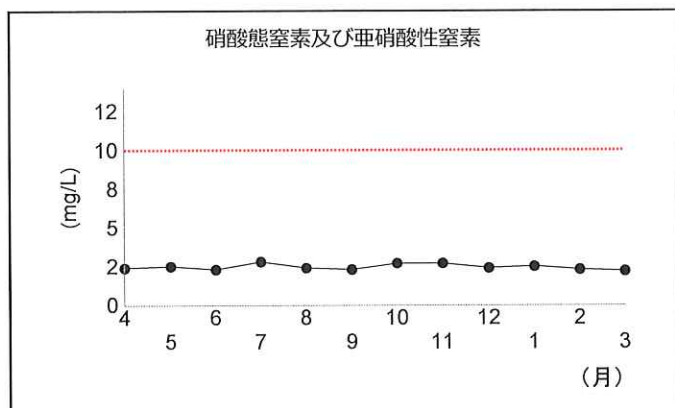

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

長崎 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	2.0	23.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	1.9	23.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	1	検出されず	1.9	24.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	2.1	22.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	2.2	23.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	2.0	21.1	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	2.3	25.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	2.2	24.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	1.9	21.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/26	0	検出されず	2.0	23.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	1.9	23.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	1.8	21.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

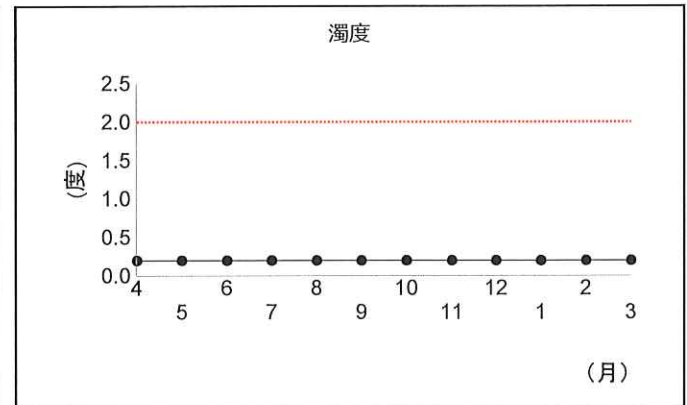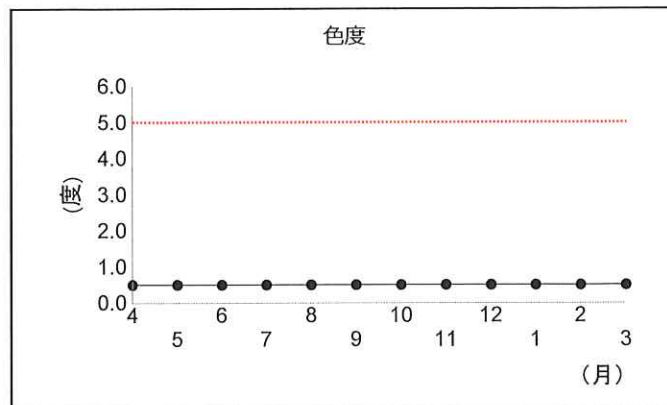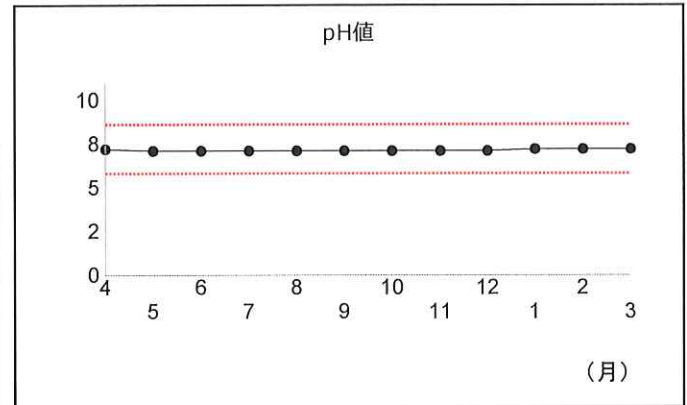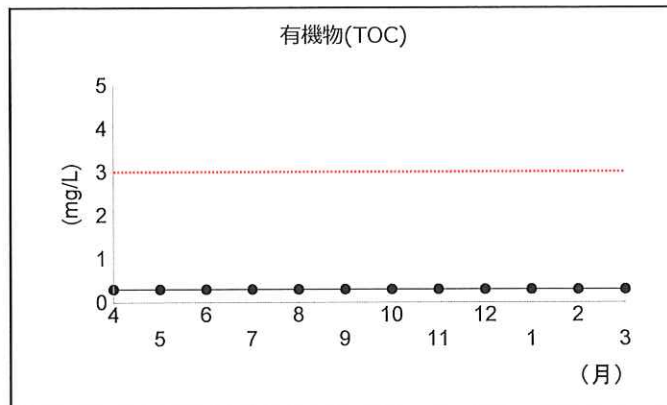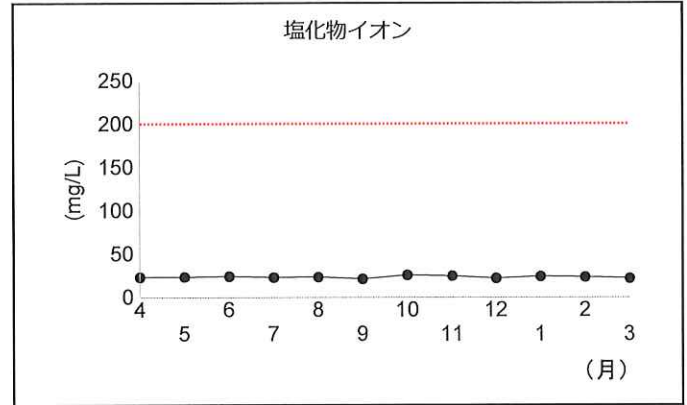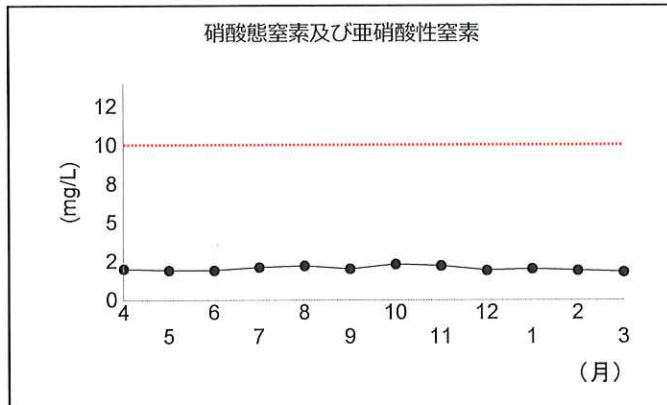

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

只角 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	2.7	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	3.0	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	2.6	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	3.2	8.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	2.9	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	2	検出されず	2.6	7.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	3.1	8.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	3.1	9.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	2.7	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	2.6	8.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	2.8	8.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	2.7	7.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

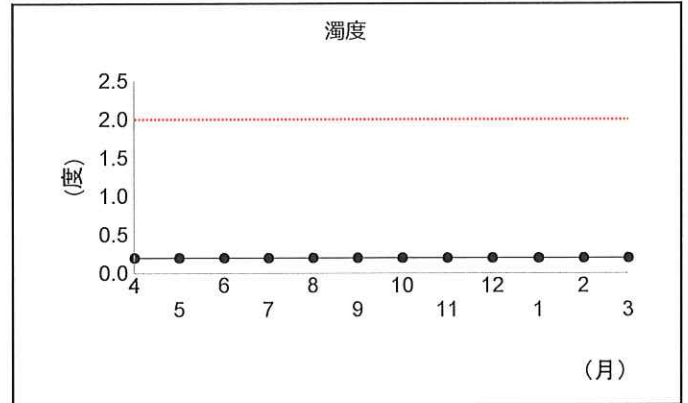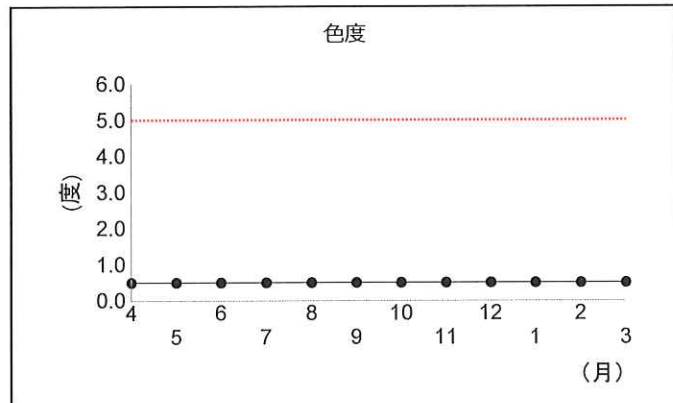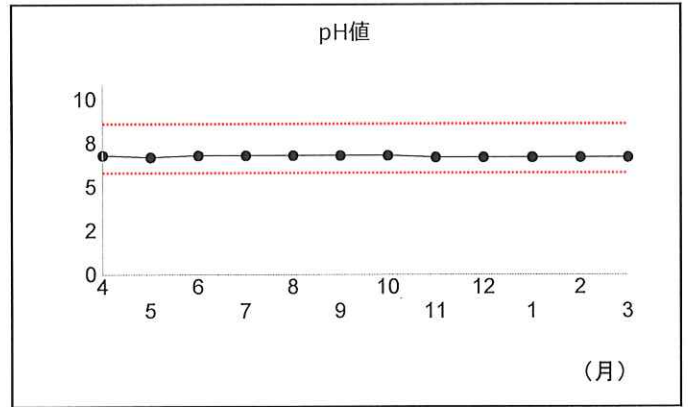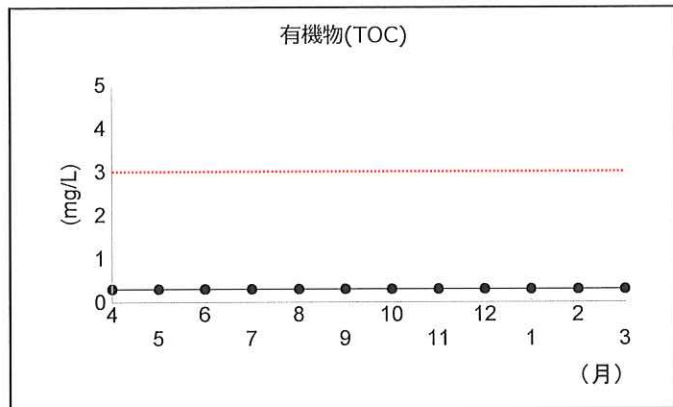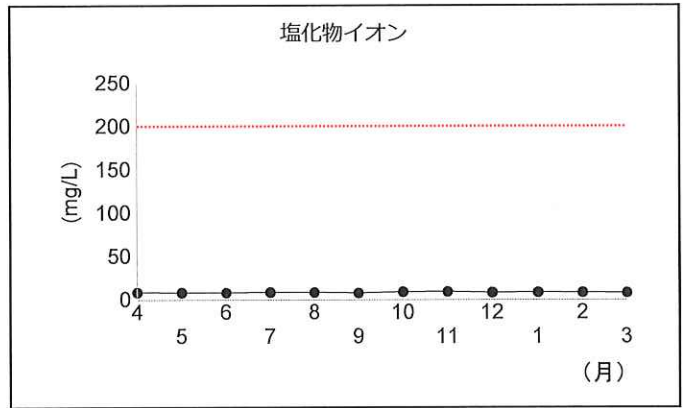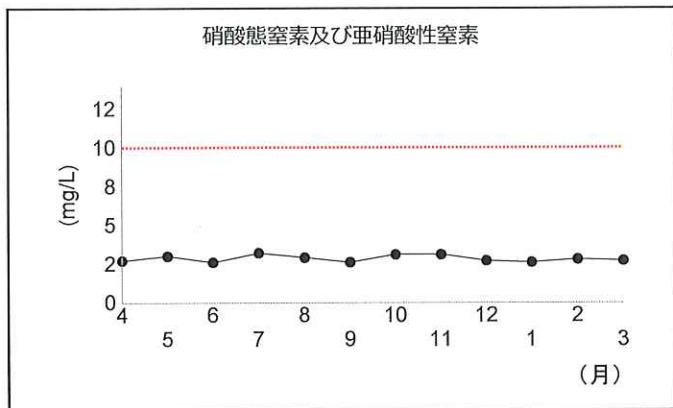

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

谷場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	3.0	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	2.7	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	2.9	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	2.8	7.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	2.5	6.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	28	検出されず	3.2	7.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	3.1	8.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	9	検出されず	2.5	7.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	2.7	7.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	2.6	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	2.6	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

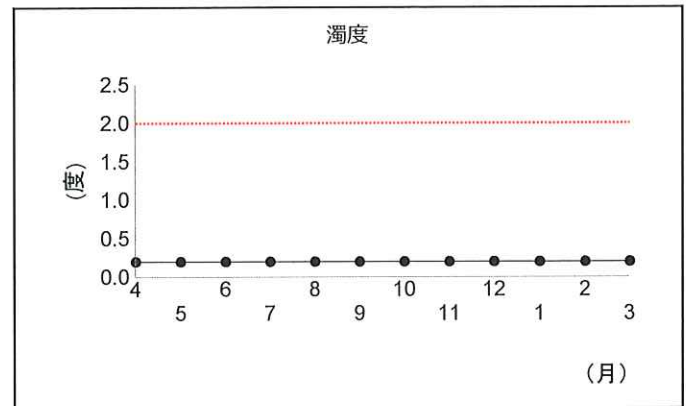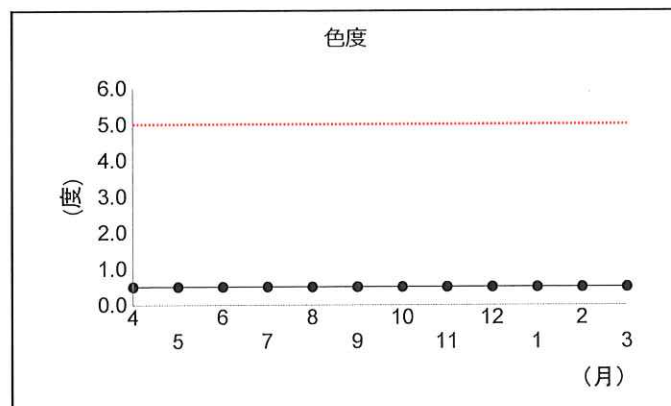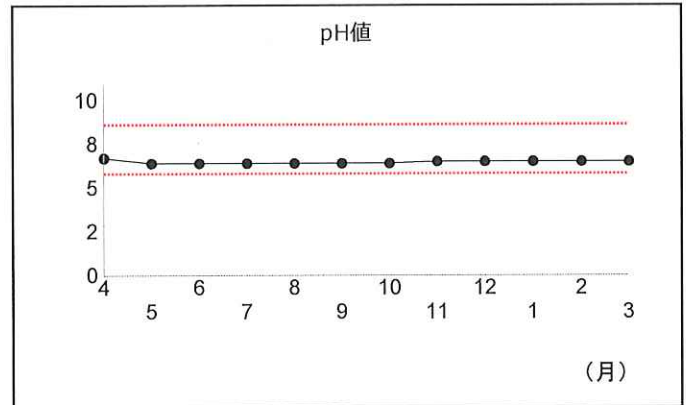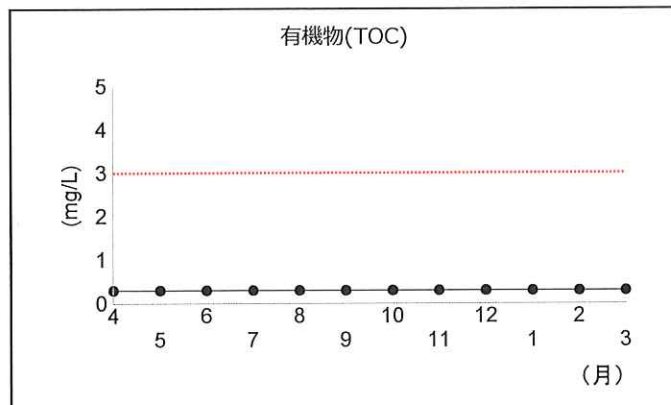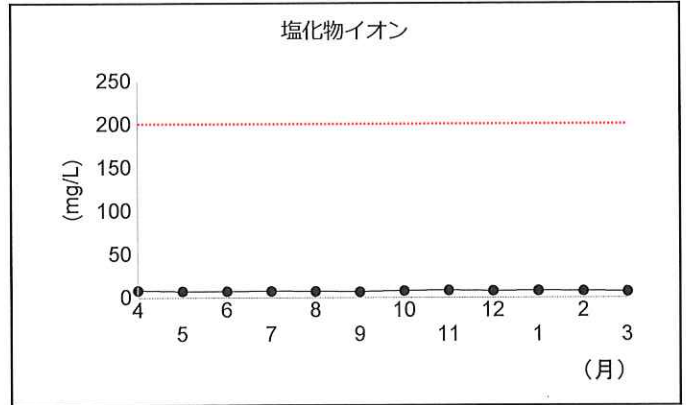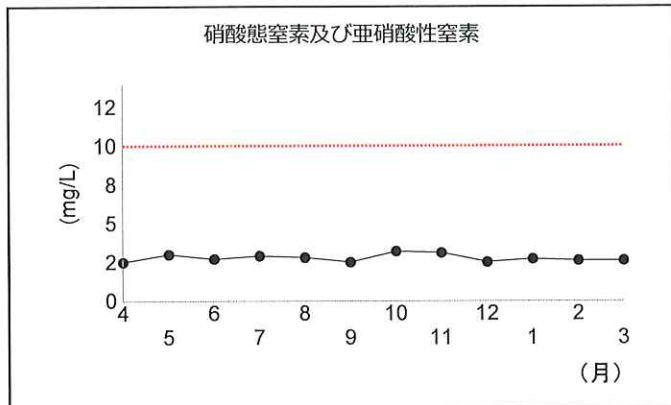

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

谷場(嶽) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	5.2	12.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	5.3	11.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	5.5	11.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	5.5	12.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	5.1	11.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	5.3	11.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	5.6	12.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	5.5	12.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	5.6	12.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	5.4	12.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	5.3	11.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	5.2	11.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

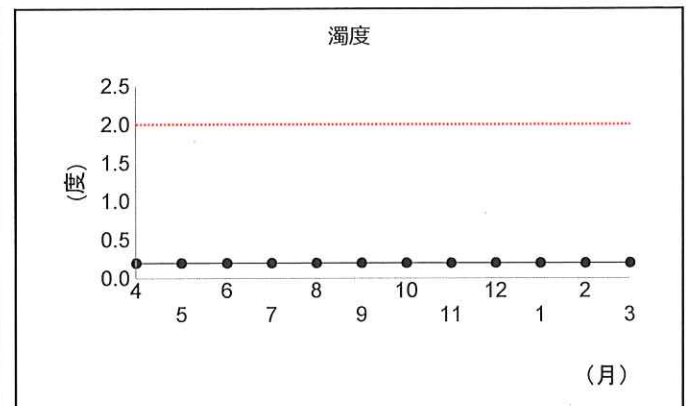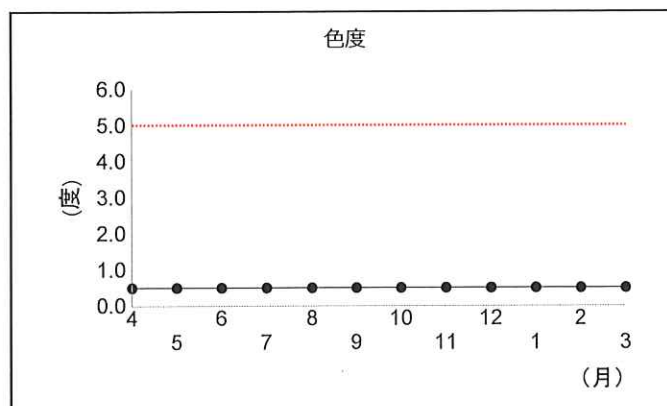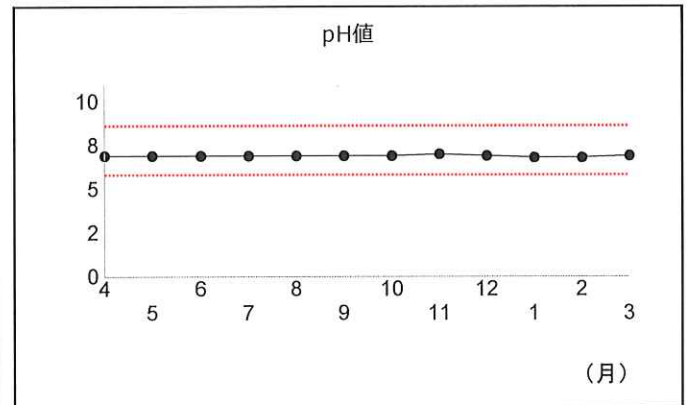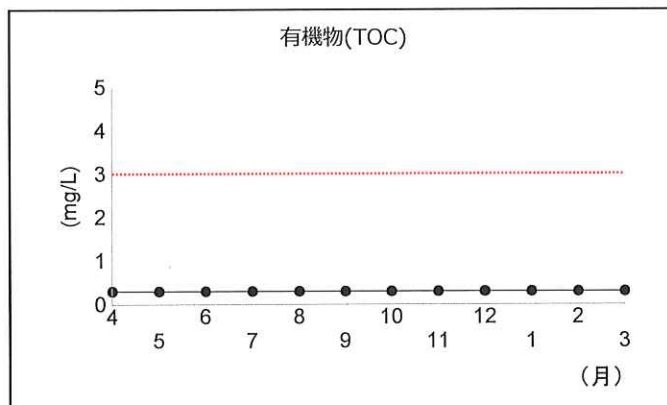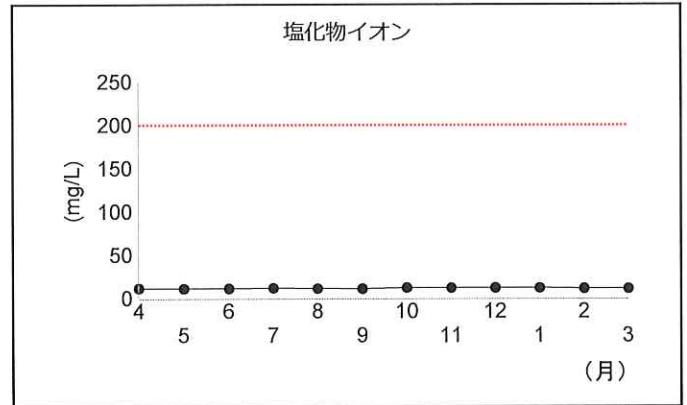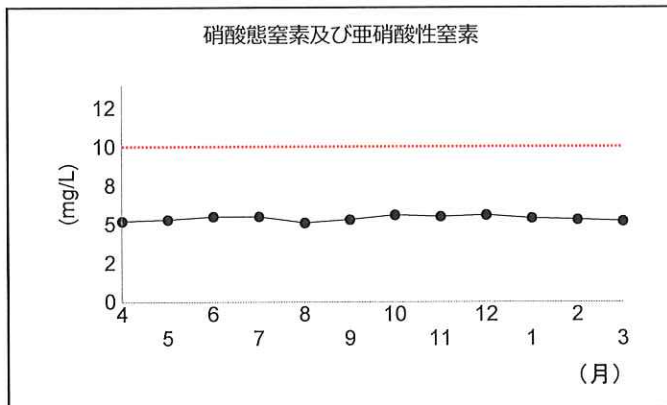

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

栗ヶ窪 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	1.4	9.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	2.4	9.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	2.3	9.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	2.2	9.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	2.0	10.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	2.5	9.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	3.2	10.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	3.1	10.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	2.0	8.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/26	0	検出されず	2.5	9.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	2.6	9.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	2.6	9.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

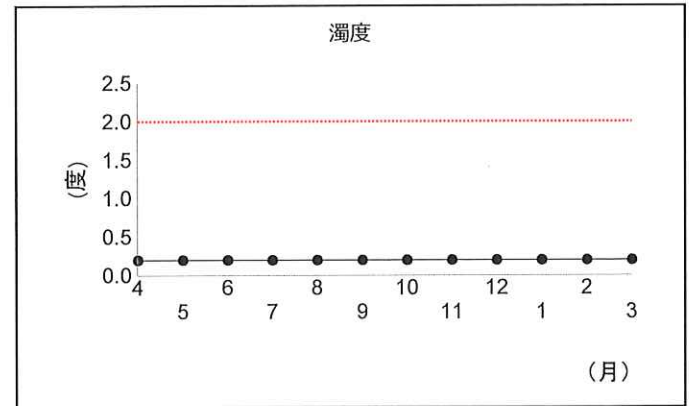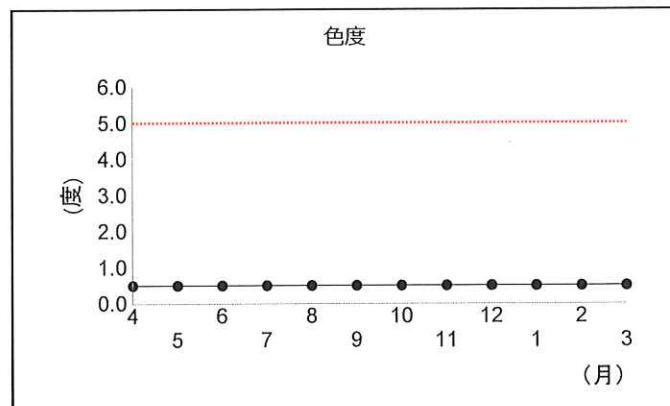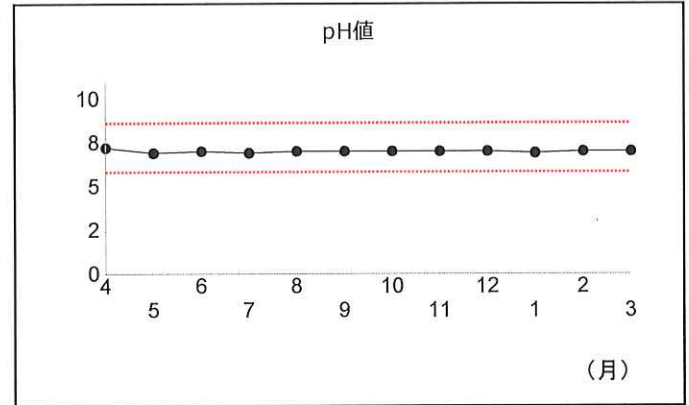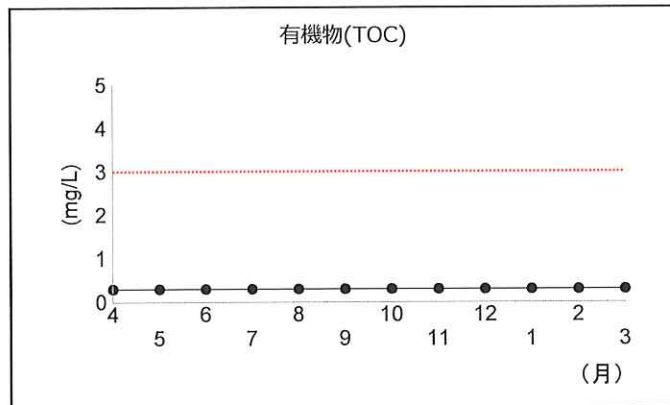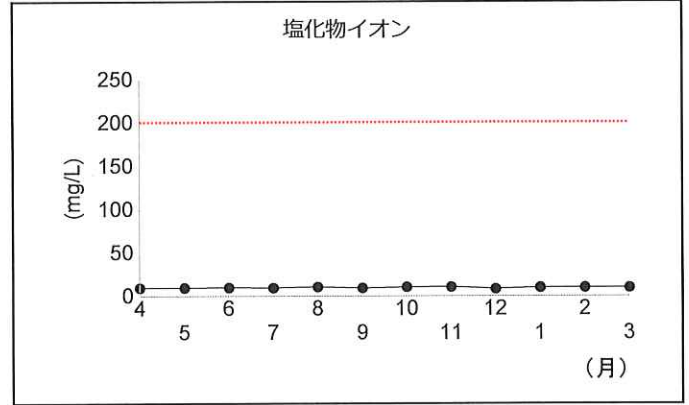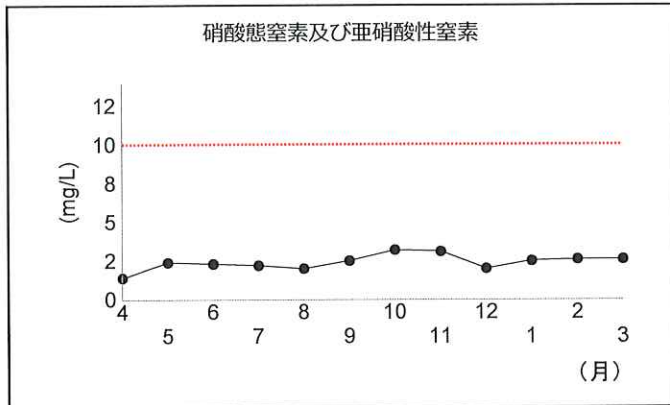

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

ヲヤシ平 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	1.1	10.4	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	1.2	10.6	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	1.2	10.8	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	1.1	10.8	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	1.2	10.8	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	2	検出されず	1.1	10.1	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	1.2	11.0	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	1.2	11.0	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	1	検出されず	1.0	9.9	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/26	0	検出されず	1.2	11.1	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	1.2	10.8	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	1.2	10.9	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

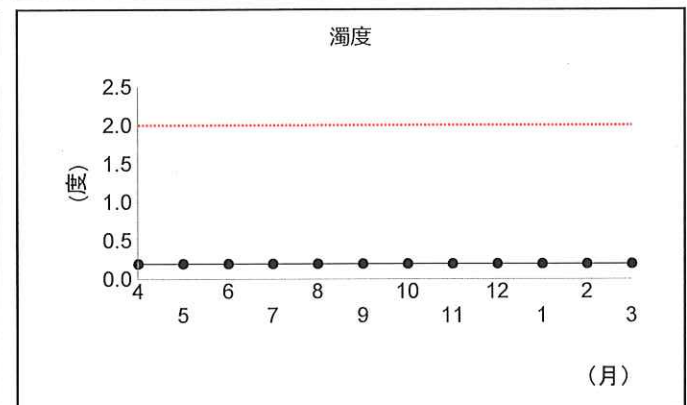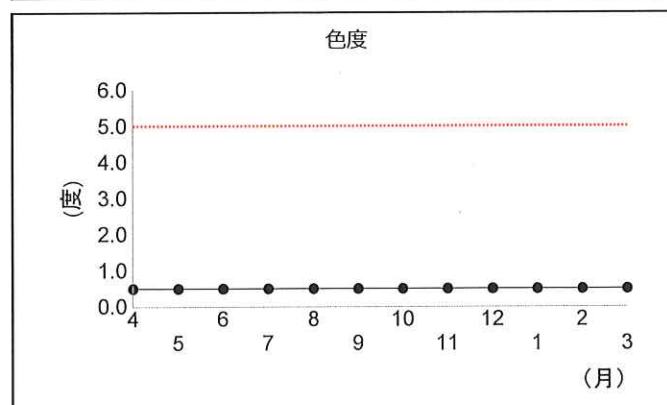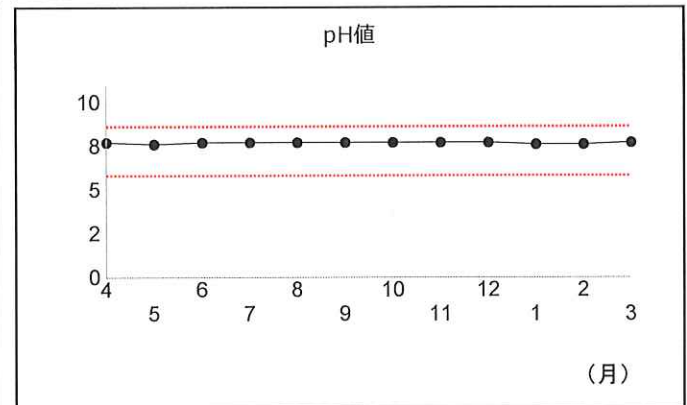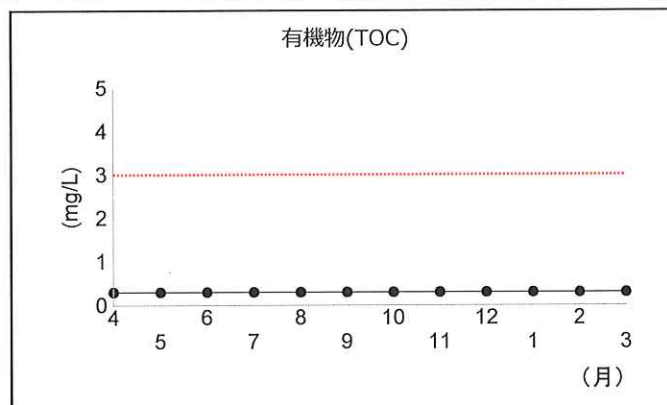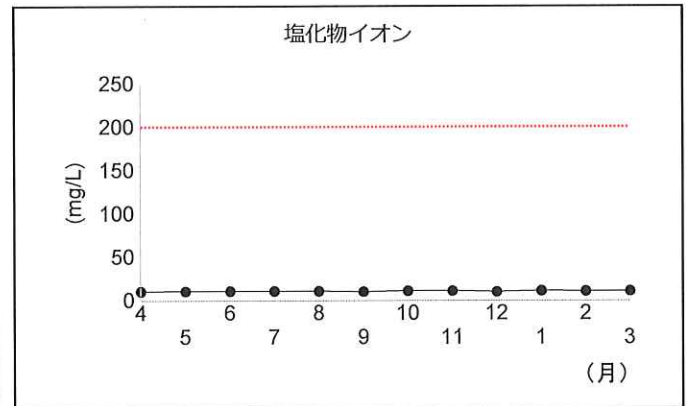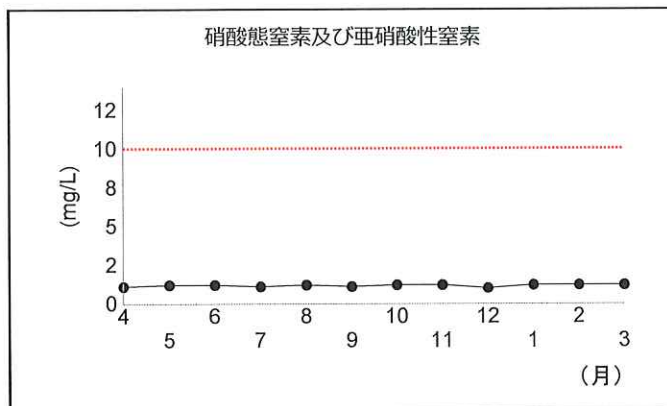

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

新牧 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	0.7	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	0.8	6.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	0.8	7.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	1	検出されず	0.8	6.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	0.8	7.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	0.7	6.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	0.8	7.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	0.8	7.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	0.7	6.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	0.7	7.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	0.8	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	0.8	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

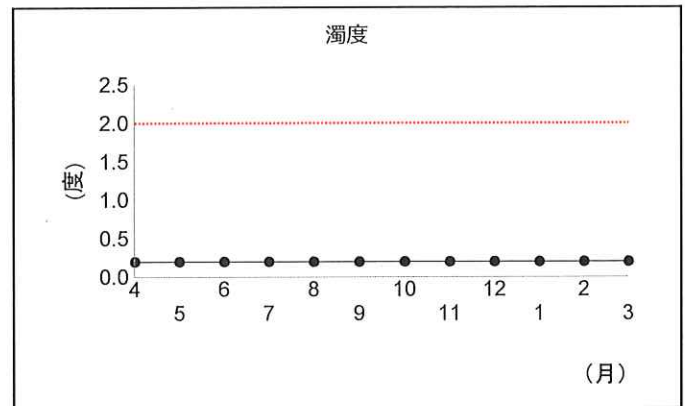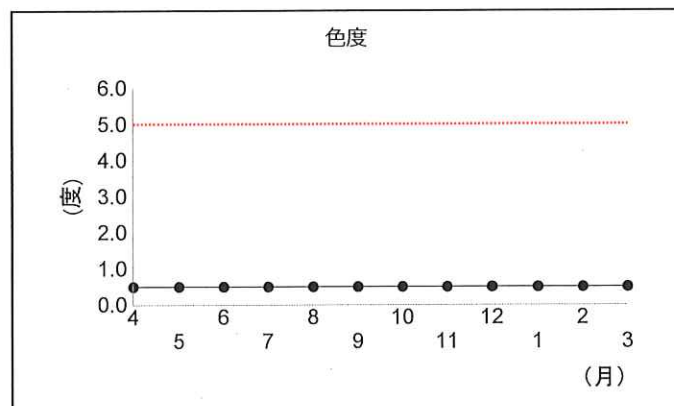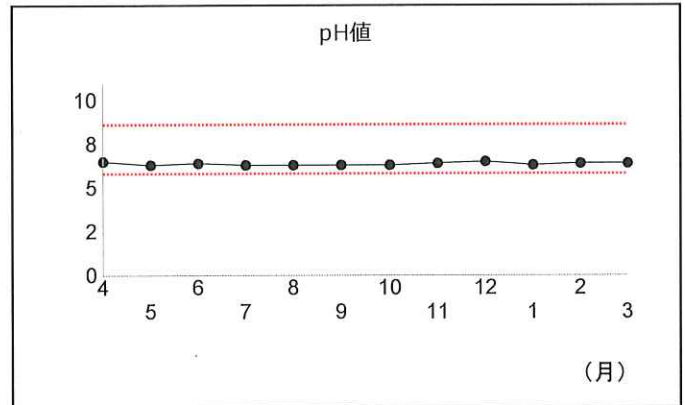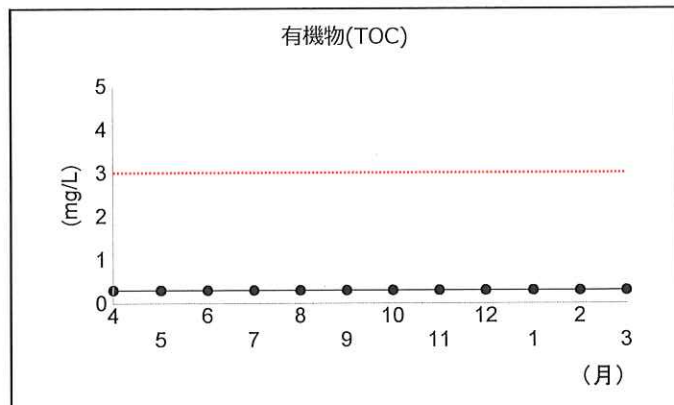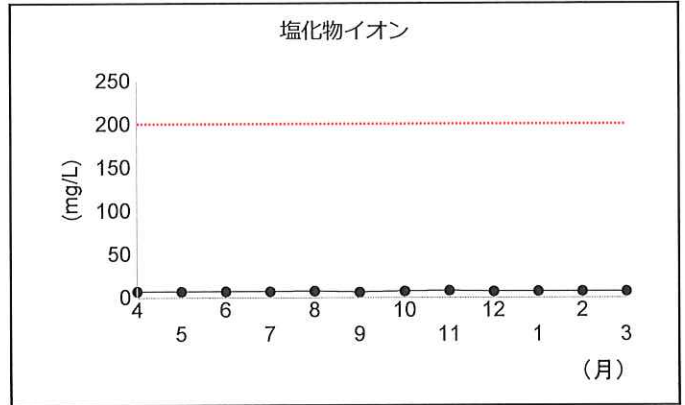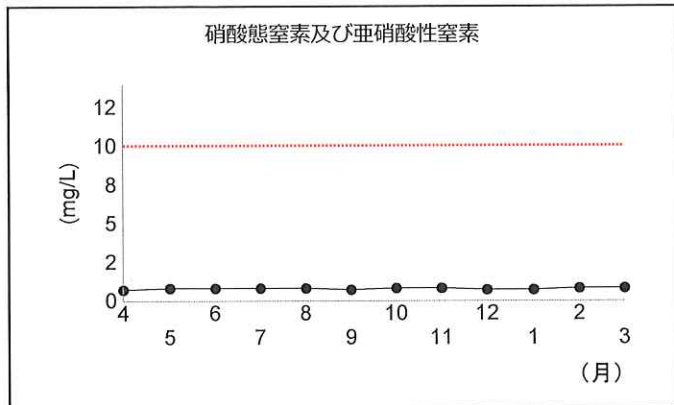

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

熊ヶ谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	4.3	7.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	2.4	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	0	検出されず	2.8	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	5.1	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	5.8	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	3.3	7.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/11	0	検出されず	3.9	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	2.0	9.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	2.0	7.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	3.3	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	3.3	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	3.0	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

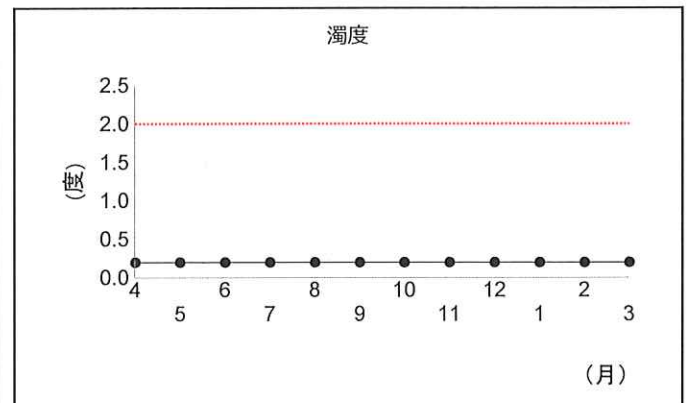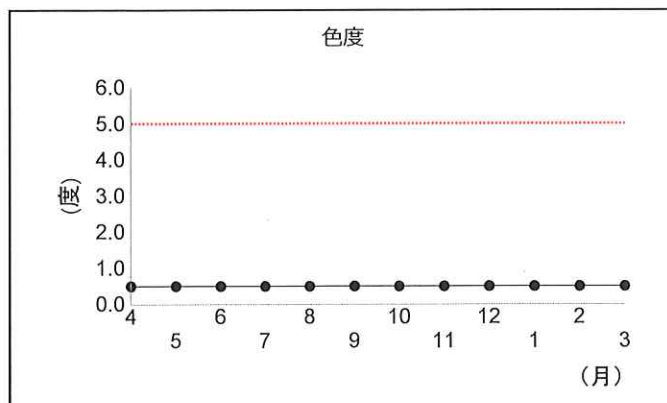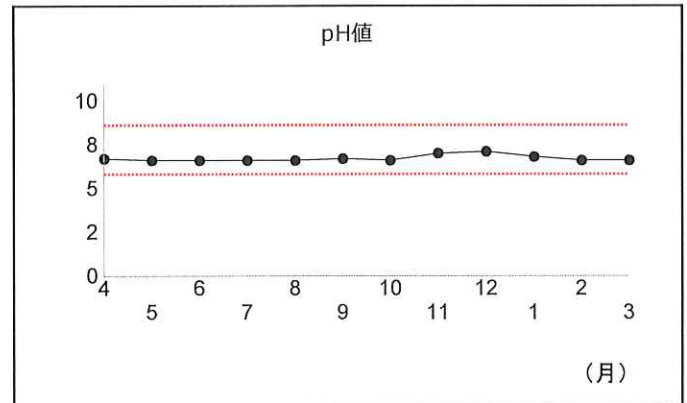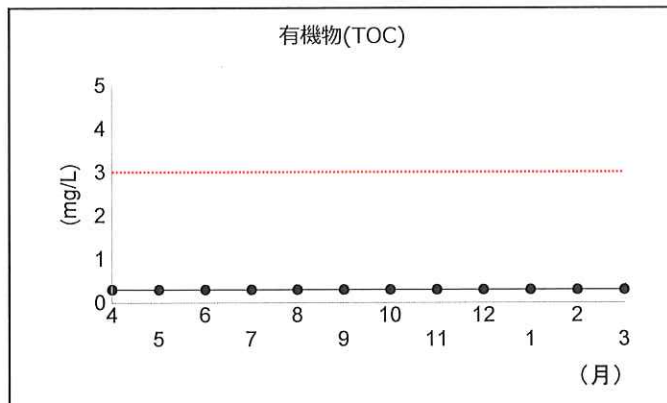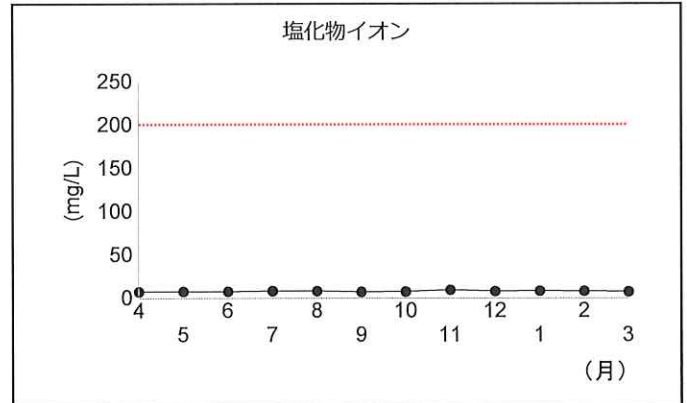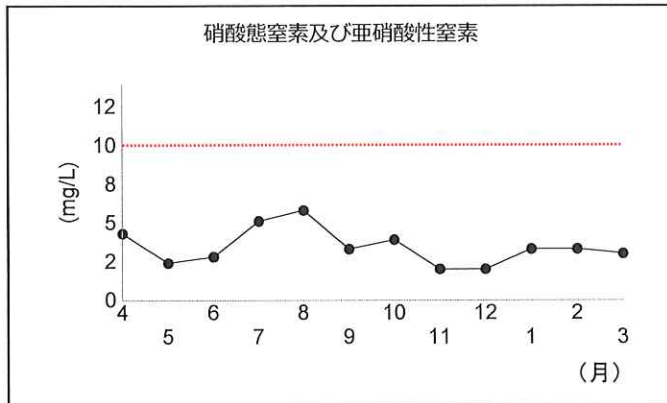

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

曲谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/12	0	検出されず	3.3	7.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/17	0	検出されず	4.7	7.0	< 0.3	6.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/07	2	検出されず	4.2	6.8	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/12	0	検出されず	3.5	7.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/09	0	検出されず	2.9	7.0	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/13	0	検出されず	3.0	6.6	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	1.0	< 0.2
2022/10/11	1	検出されず	3.9	7.5	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/08	0	検出されず	3.6	7.1	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/13	0	検出されず	2.9	6.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/17	0	検出されず	4.0	7.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/07	0	検出されず	3.5	7.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/07	0	検出されず	3.5	7.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

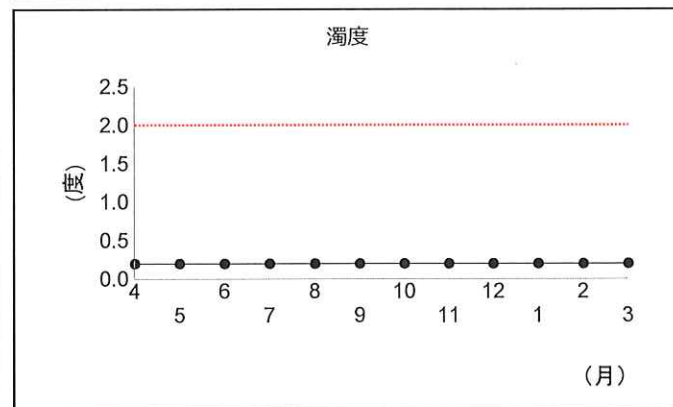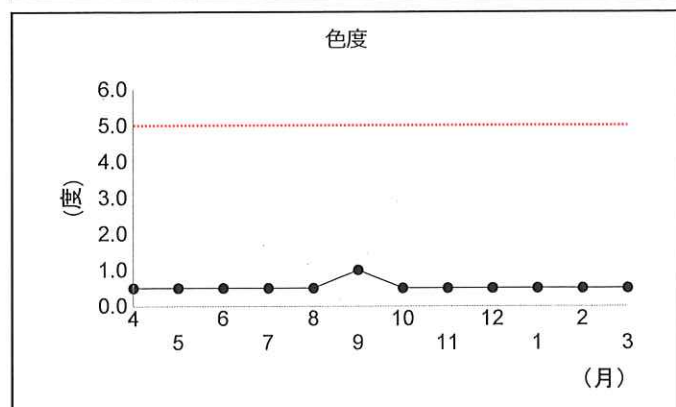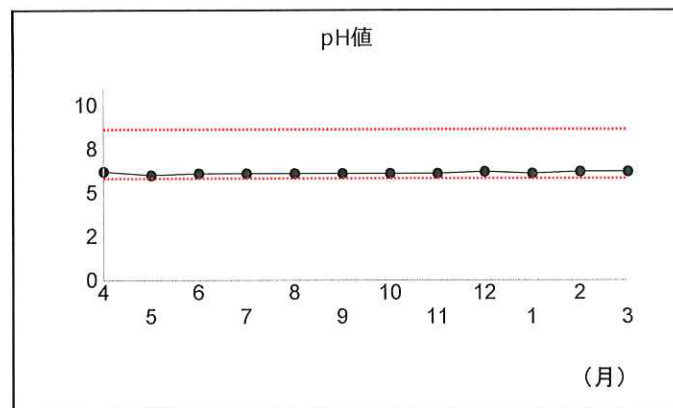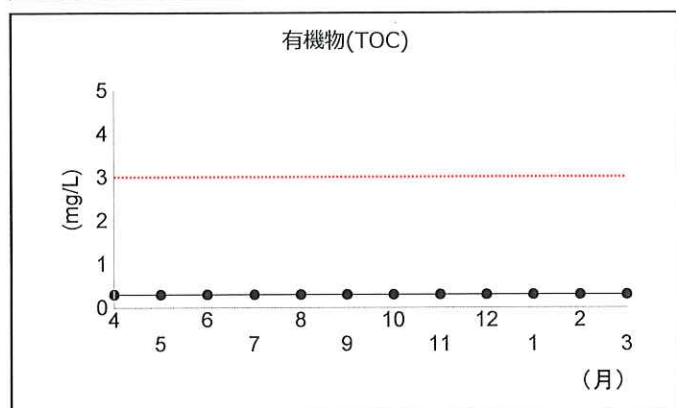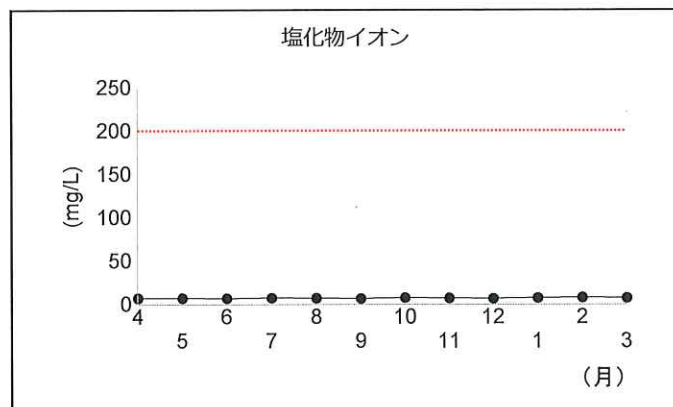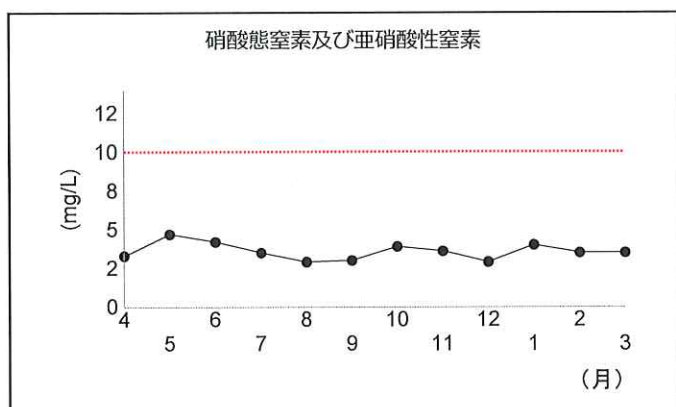

(グラフ内の点線は基準値を示す)