







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

清水 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	3.2	8.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	2	検出されず	2.8	8.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	4	検出されず	2.9	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	2.7	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	2.6	9.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	2.8	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	2.7	9.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	2.7	9.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	3.1	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	3.1	11.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	2.8	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	2.5	8.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

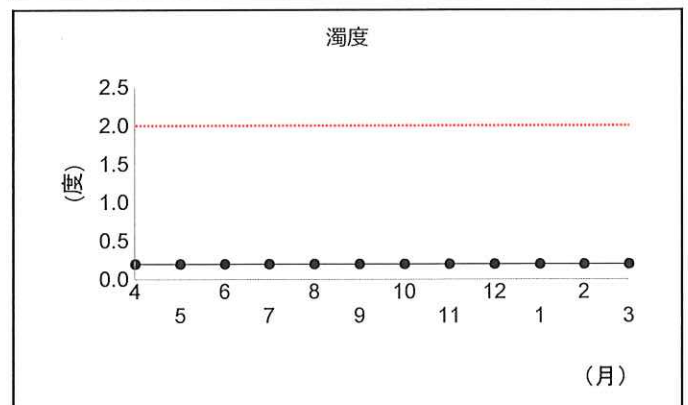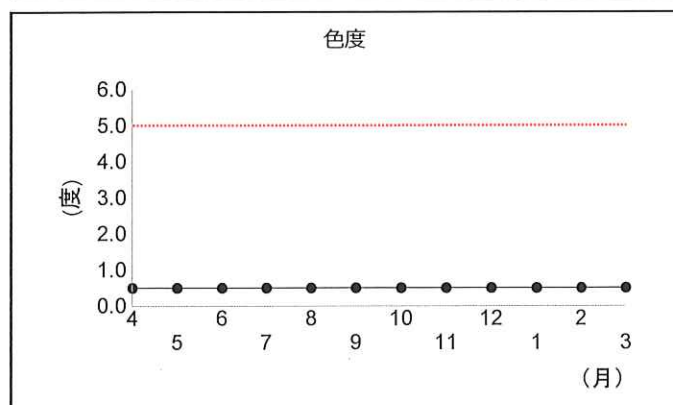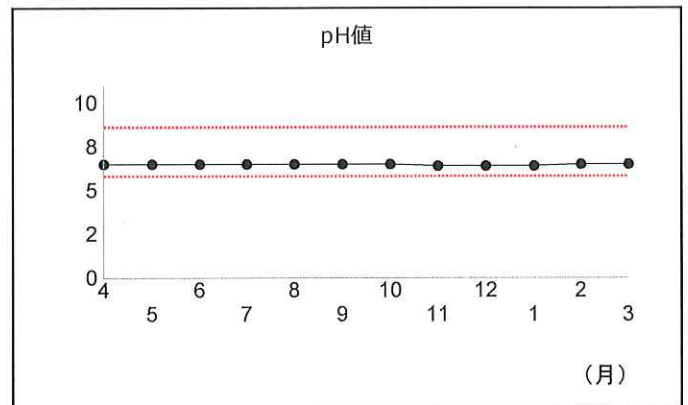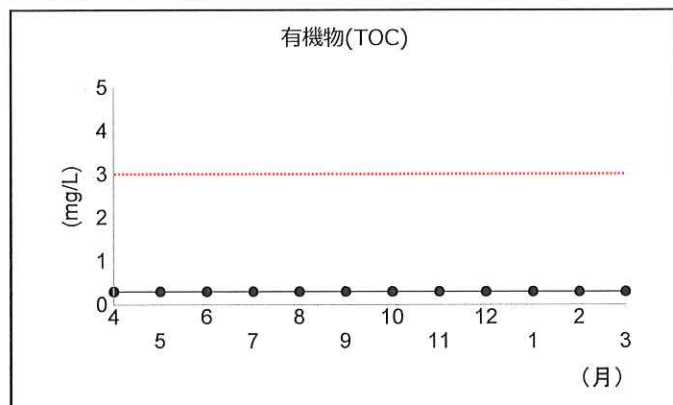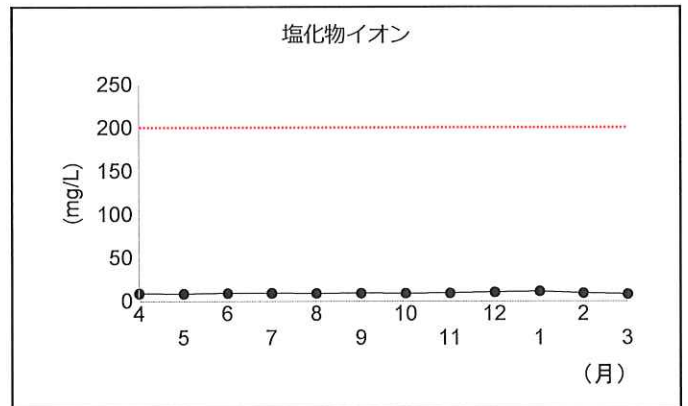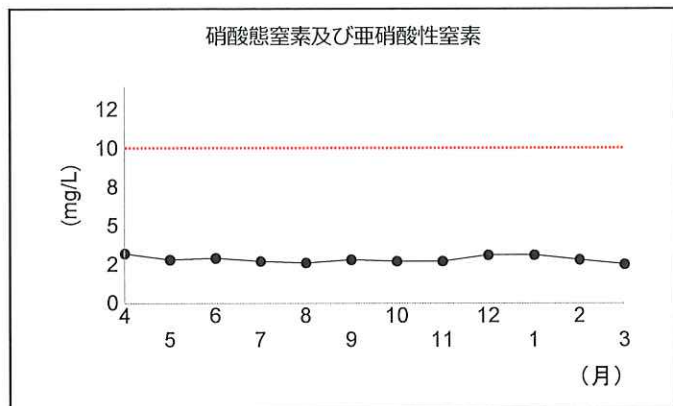

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

高田 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	3.0	11.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	2.8	10.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	1	検出されず	2.9	11.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	3.0	11.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	2.8	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	3.1	11.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	2.6	10.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	2.9	11.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	3.5	13.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	3.1	12.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	2.8	11.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	2.7	10.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

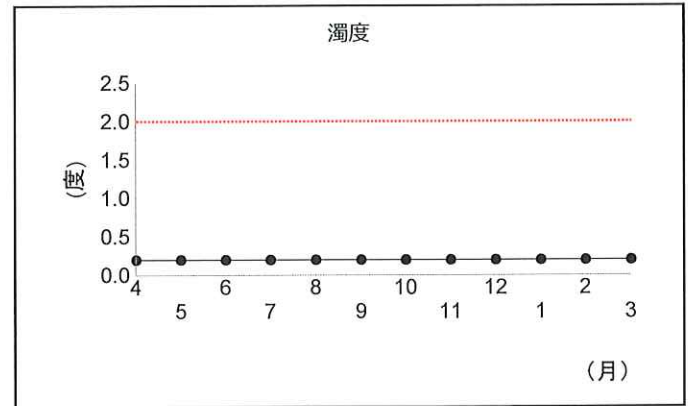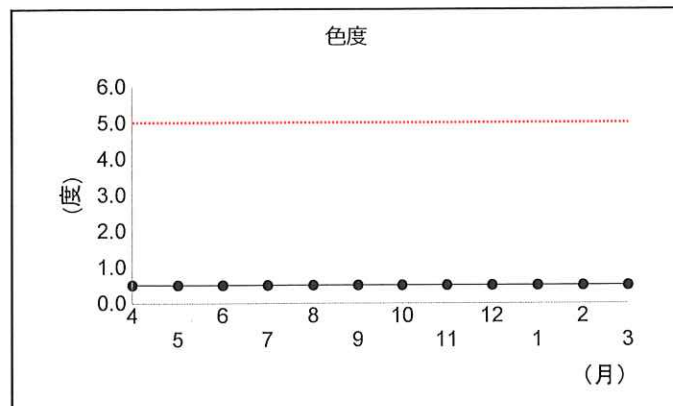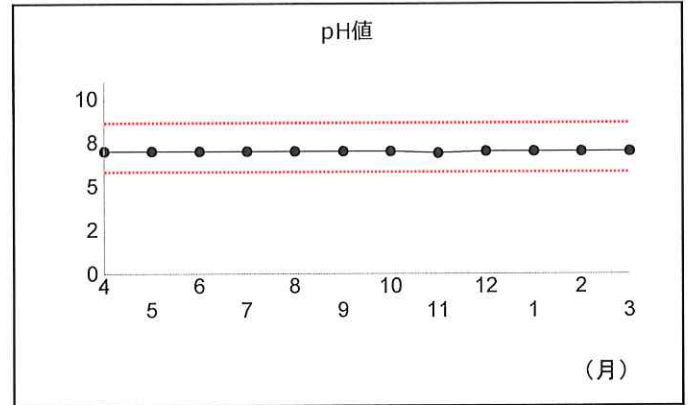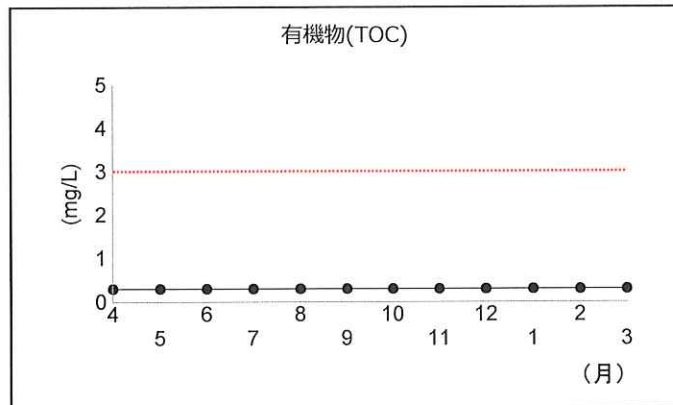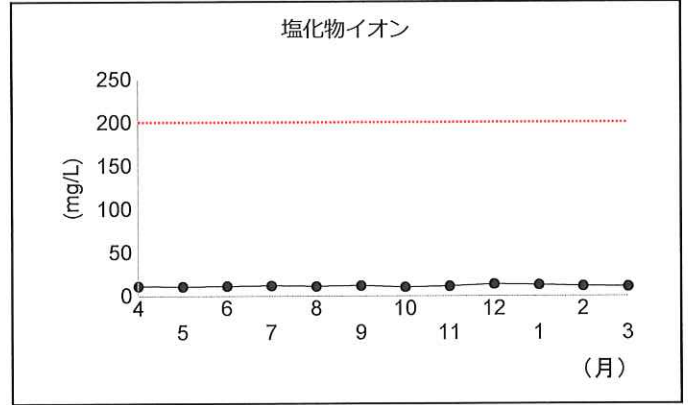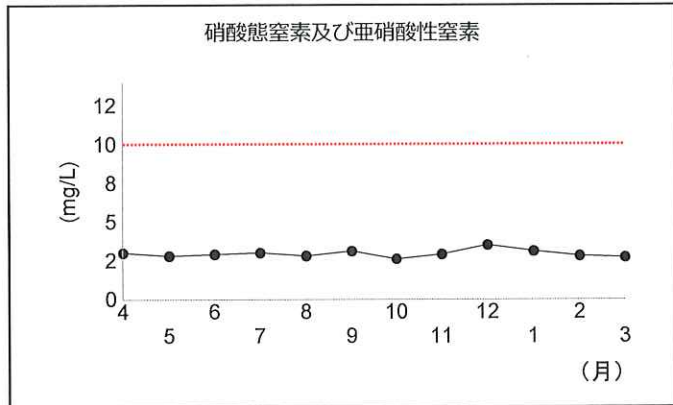

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

柳 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	4.0	11.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	3.7	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	4.0	10.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	4.2	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	4.4	10.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	4.4	11.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	3.8	9.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	4.7	10.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	5.1	12.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	4.4	12.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	4.3	11.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	4.0	10.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

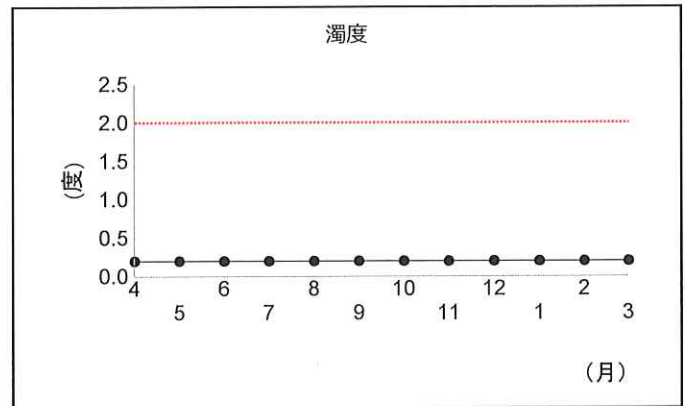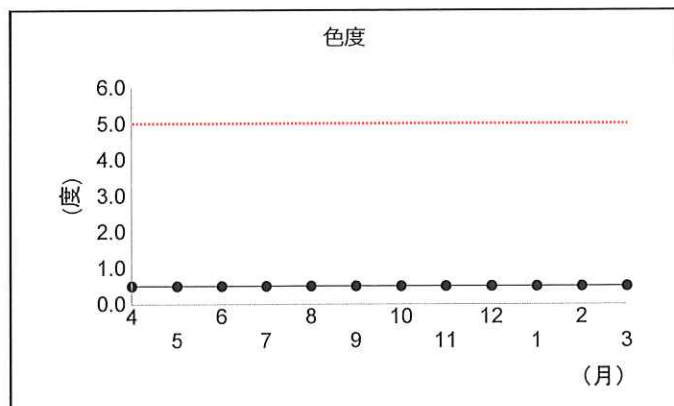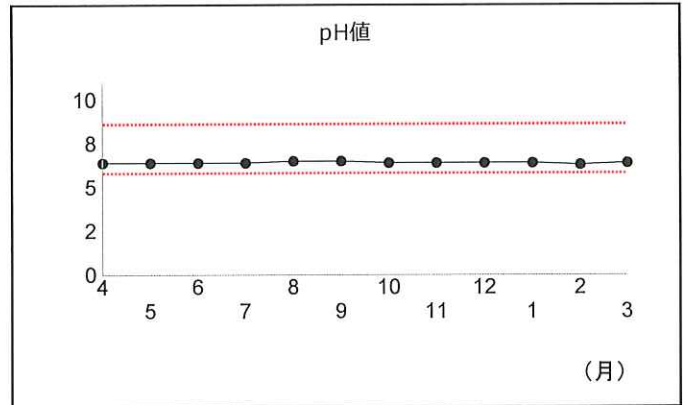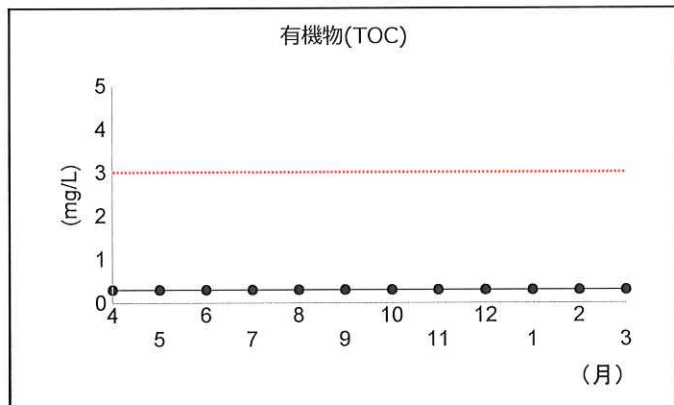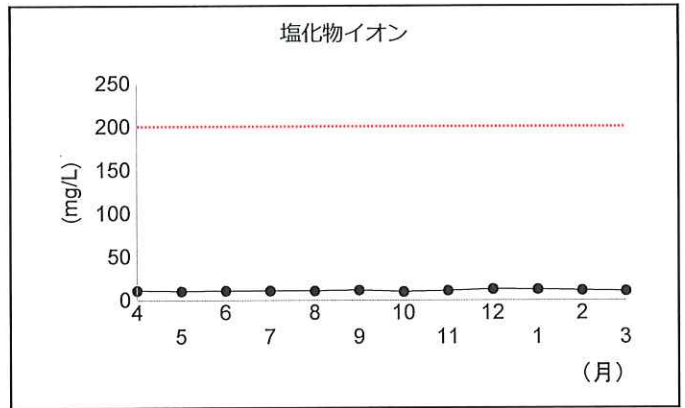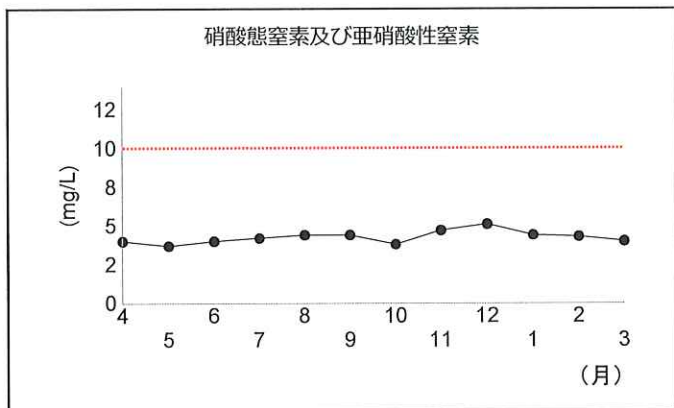

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

大久保 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	5.4	12.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	5.3	11.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	5.3	12.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	5.5	12.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	1	検出されず	5.0	11.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	5.6	13.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	1.2	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	4.8	10.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	5.4	12.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	6.2	14.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	5.5	13.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	5.3	12.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	5.2	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

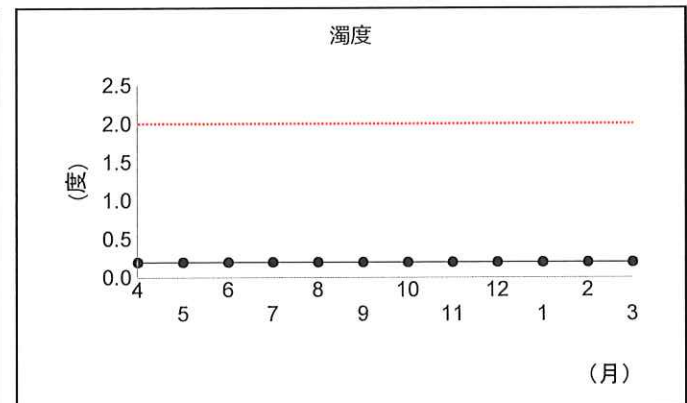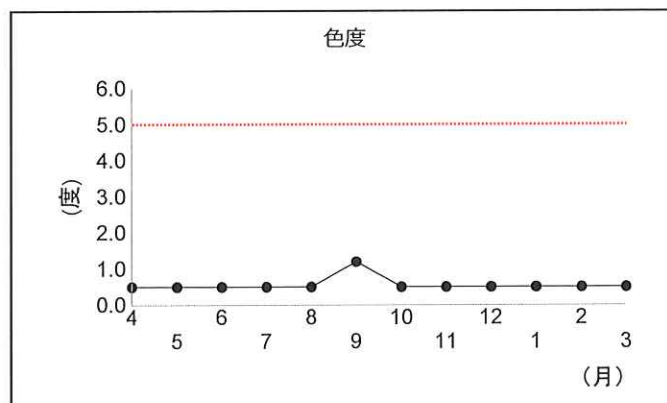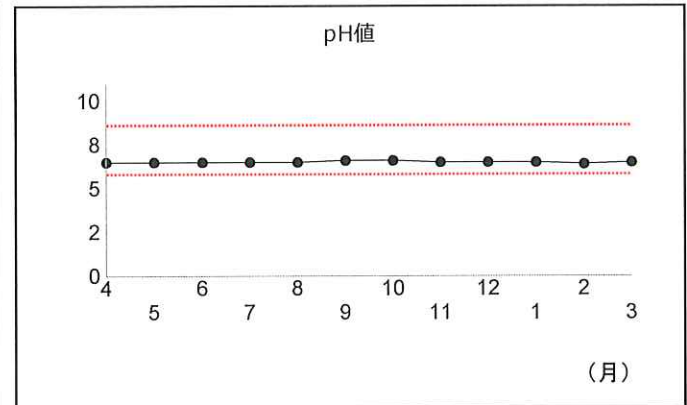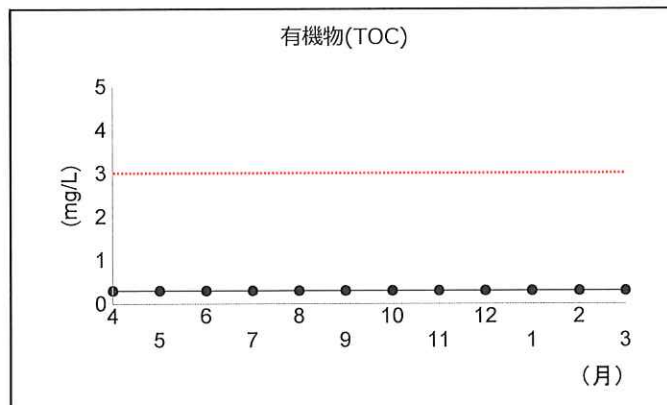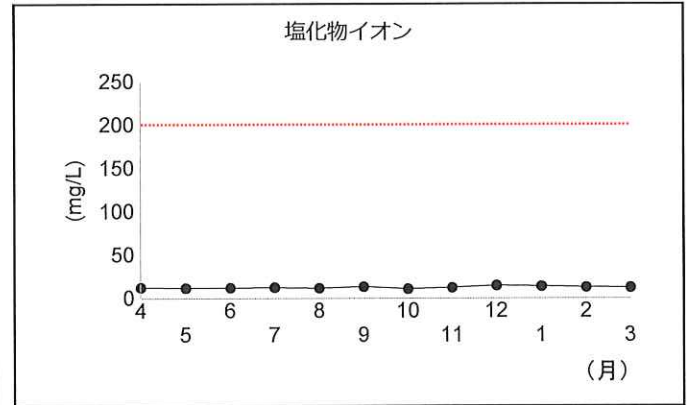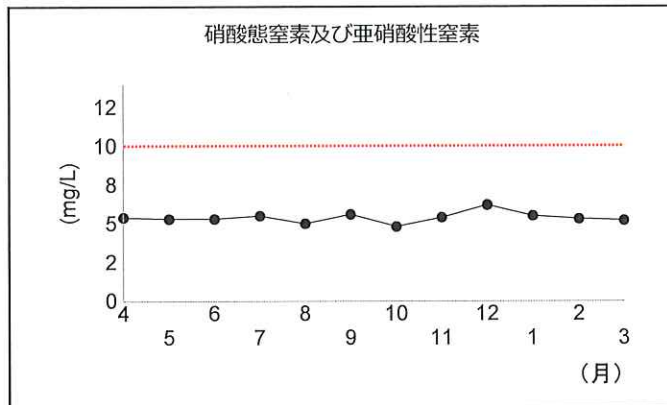

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

西木場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	0.8	12.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	0.7	11.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	0.8	11.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	0.8	11.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	0.9	11.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	1.6	9.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	1.3	12.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	1.4	11.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	1.6	12.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	1.4	11.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	1.3	12.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	1.3	11.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

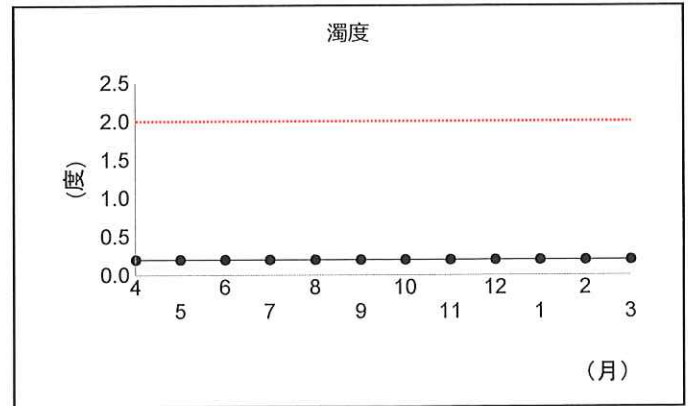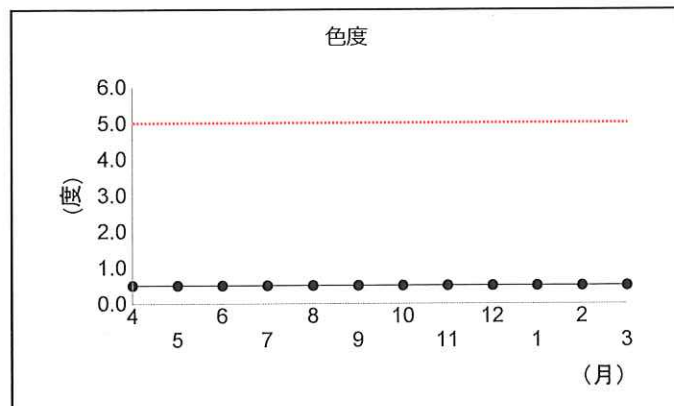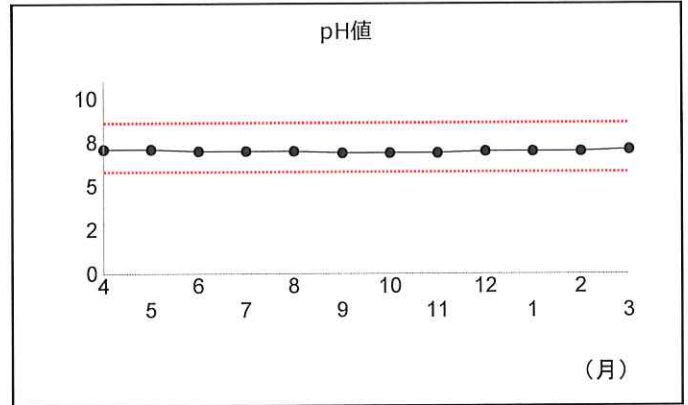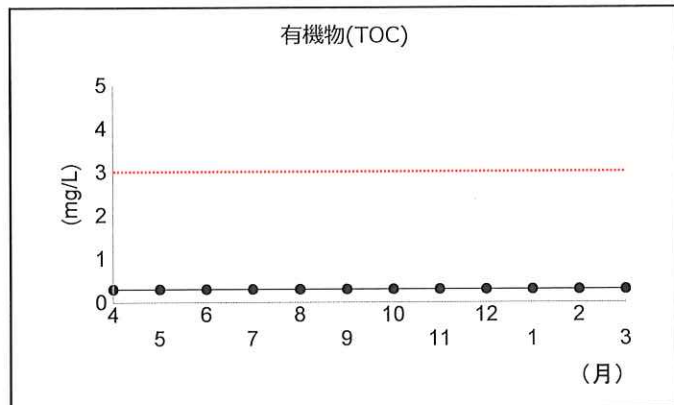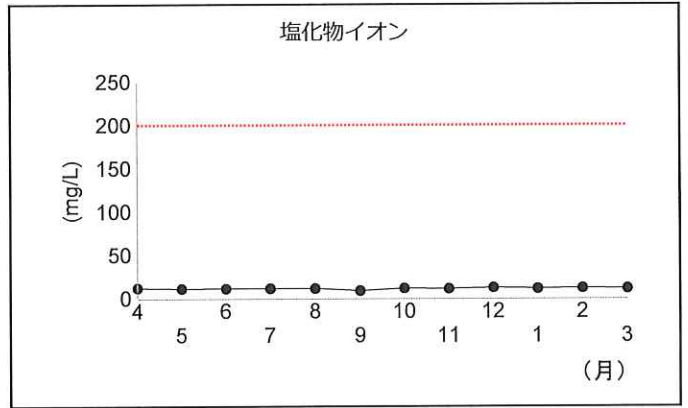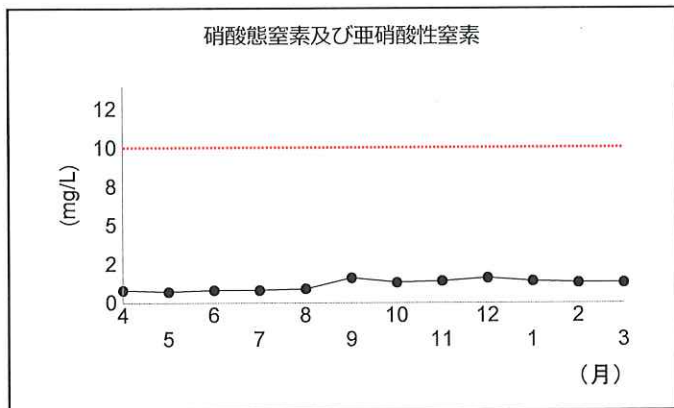

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

勝目 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	1.5	9.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	1.6	8.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	1.5	9.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	1.6	9.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	1.6	9.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	1.5	9.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	1.8	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	1.7	9.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	1.9	10.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	1.7	9.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	1.7	9.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	1.6	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

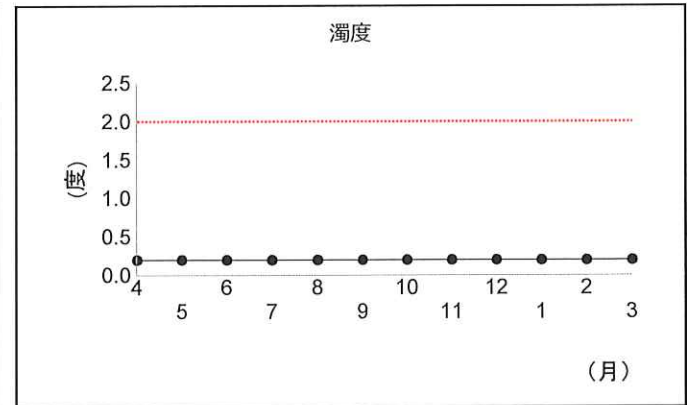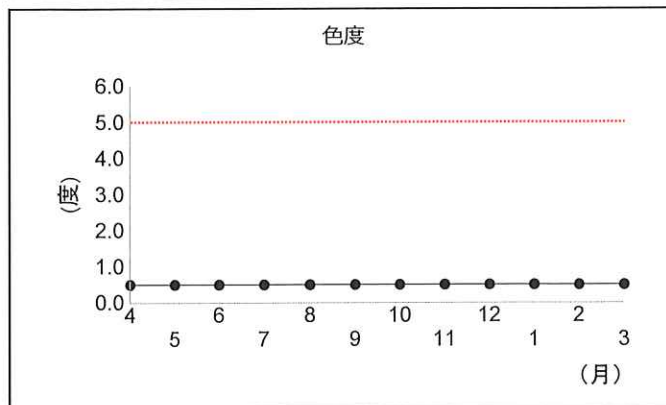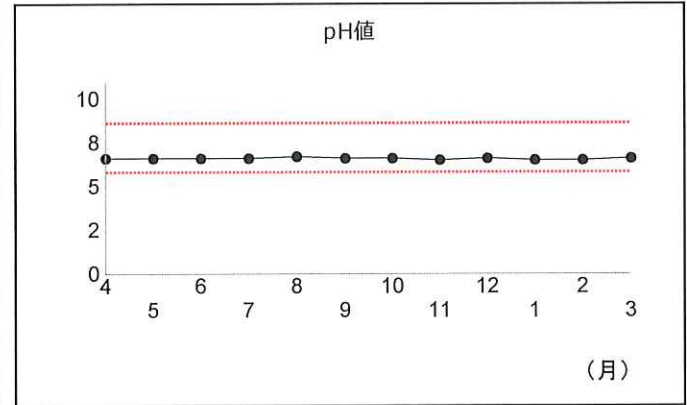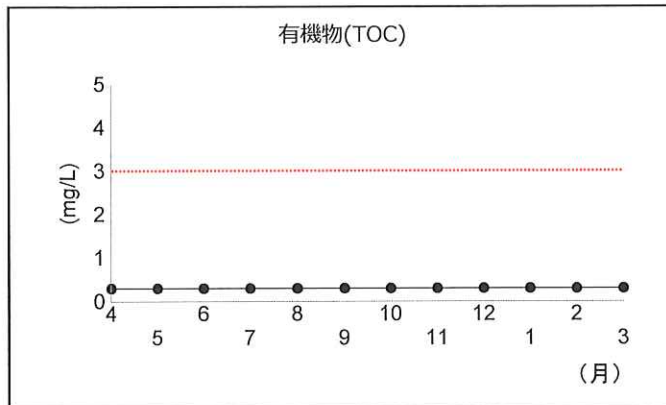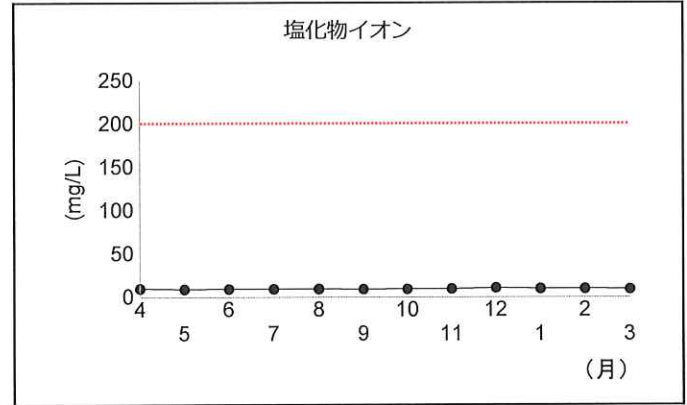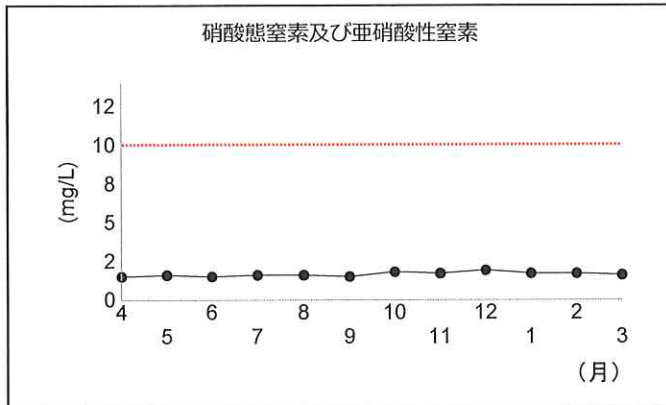

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

滝元 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	3	検出されず	3.1	10.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	2.9	10.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	2.9	10.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	2.9	10.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	2.6	9.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	2.9	10.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	2.9	9.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	2.8	10.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	3.2	12.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	3.3	12.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	2.9	10.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	2.9	10.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

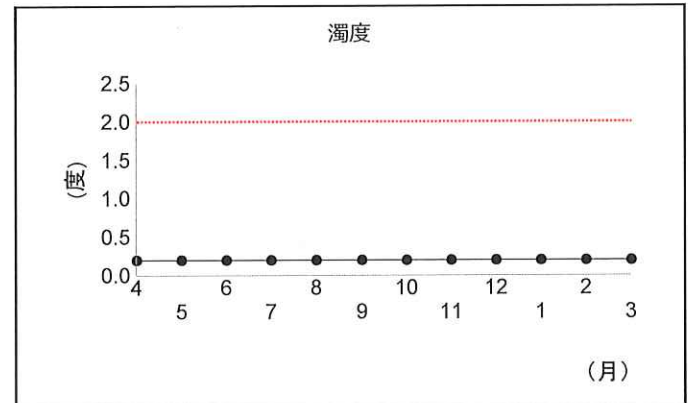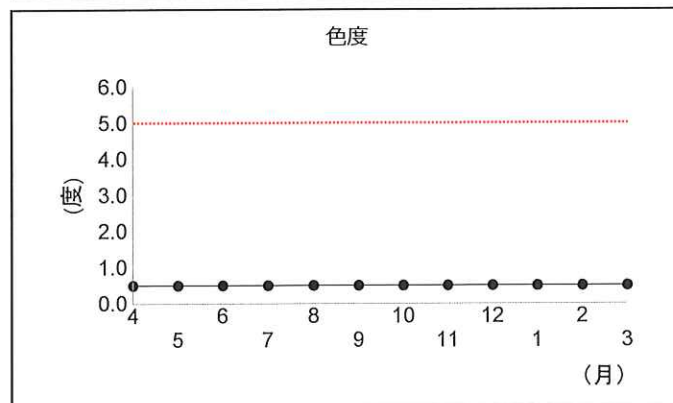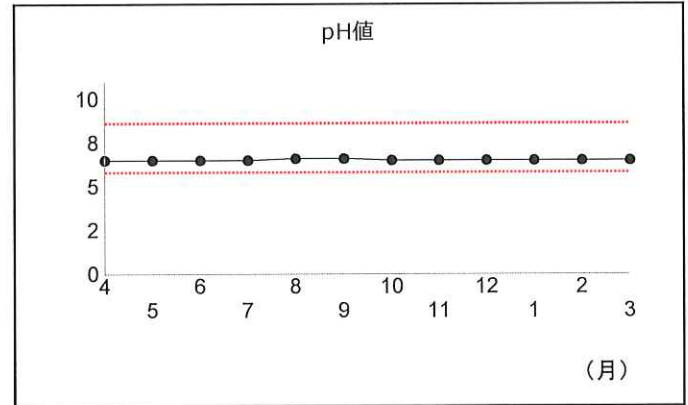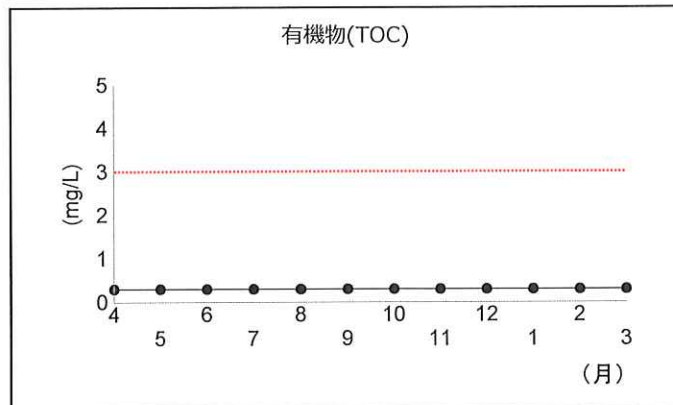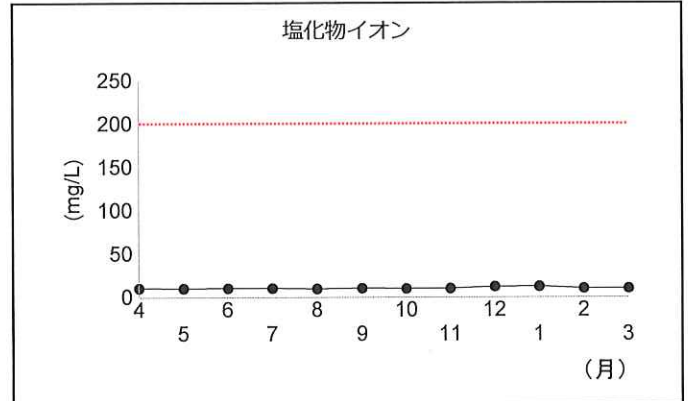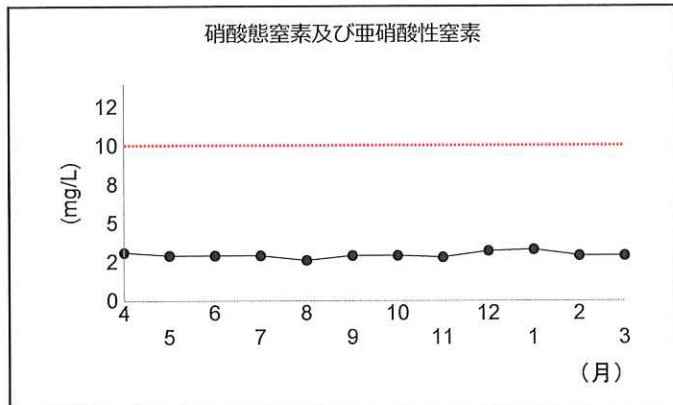

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

神殿 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	2	検出されず	0.6	8.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	0.5	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	0.5	8.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	0.5	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	0	検出されず	0.5	8.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	0.6	9.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	0.6	8.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	0.5	8.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	0.5	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

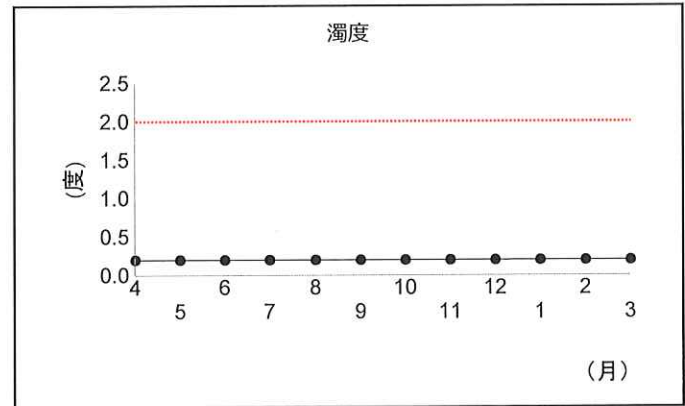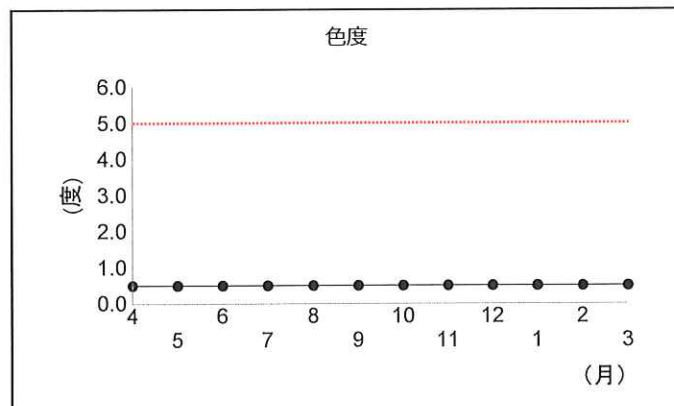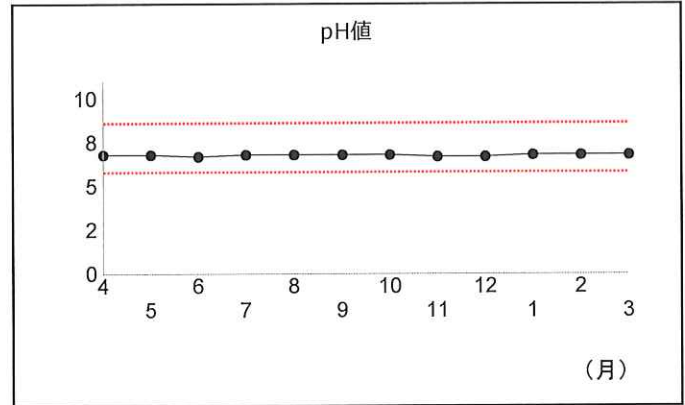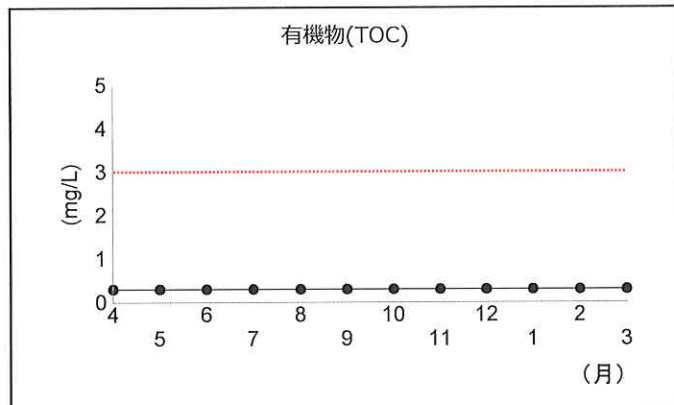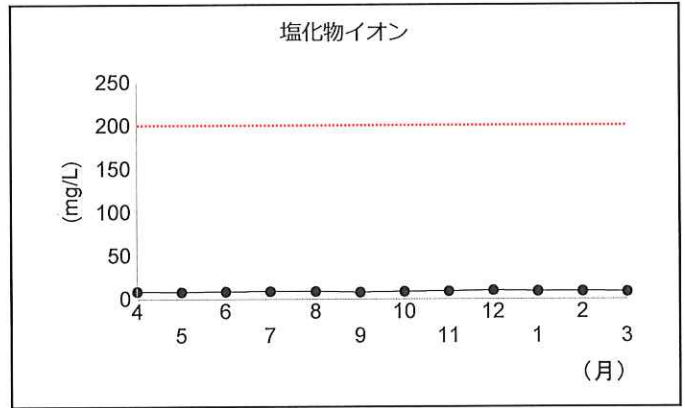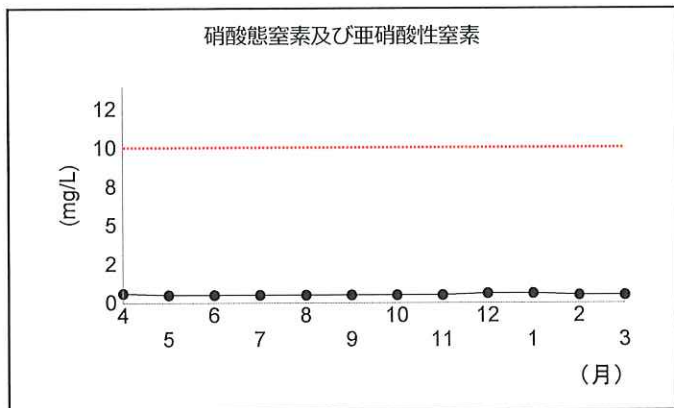

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

仁之野 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	0.7	8.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/05/10	0	検出されず	0.7	7.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/06/01	0	検出されず	0.7	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/07/07	2	検出されず	0.9	7.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/08/02	0	検出されず	0.7	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/09/14	0	検出されず	0.8	8.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/10/04	1	検出されず	0.7	7.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/11/09	0	検出されず	0.8	8.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2022/12/06	0	検出されず	0.8	8.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/01/11	0	検出されず	0.7	8.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/02/01	0	検出されず	0.7	8.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/03/01	0	検出されず	0.7	8.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

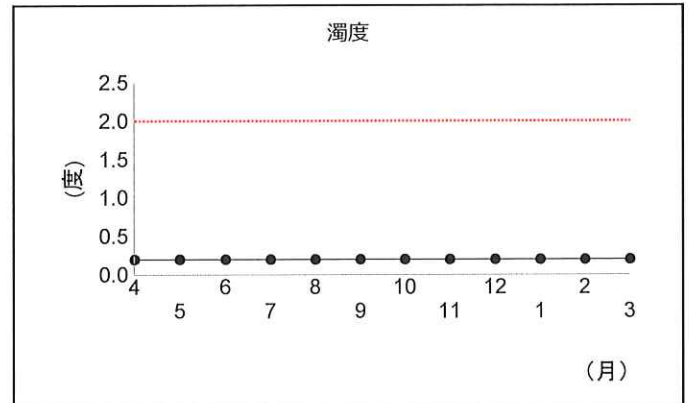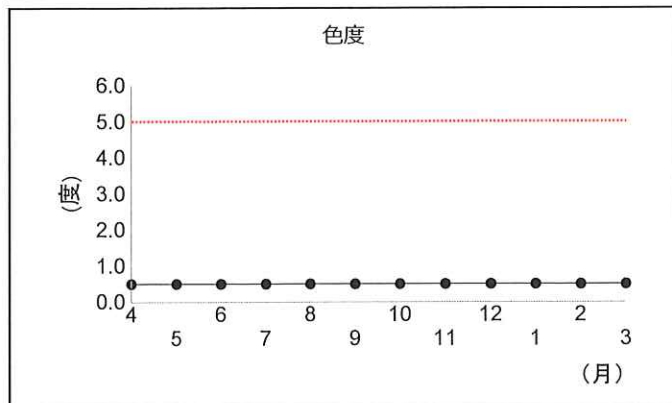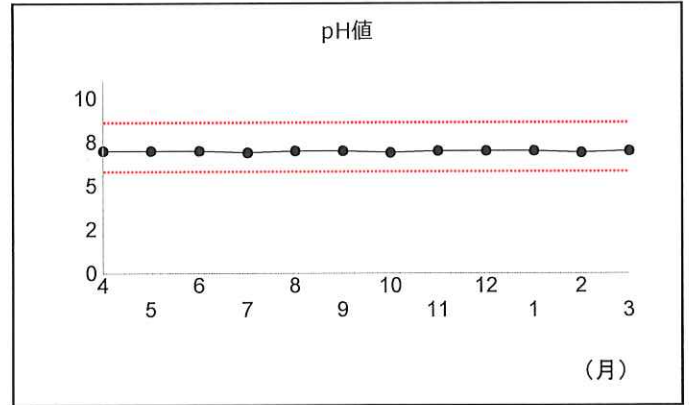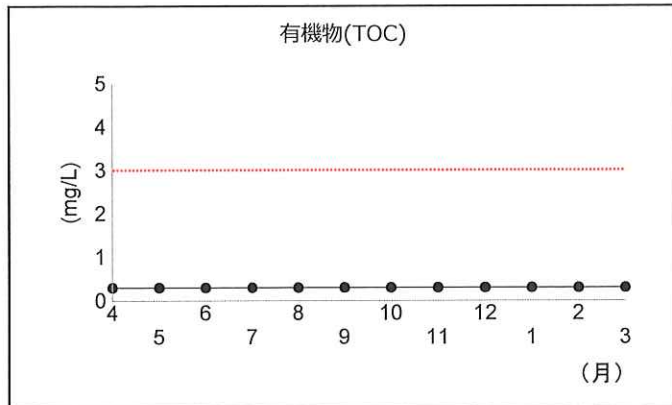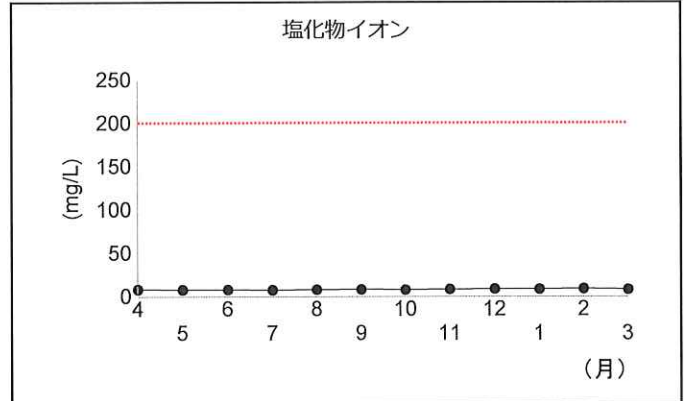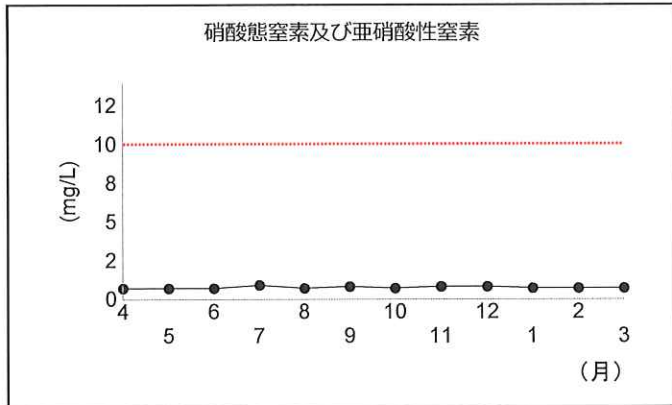

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和4年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

瀬戸山 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2022/04/06	0	検出されず	0.1	6.7	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	1.0	1.8
2022/05/10	0	検出されず	< 0.1	6.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	0.6	0.8
2022/06/01	0	検出されず	0.1	7.0	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	1.6	0.7
2022/07/11	22	検出されず	0.1	6.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	1.2	1.4
2022/08/02	0	検出されず	0.1	6.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.7	1.3
2022/09/14	0	検出されず	0.1	6.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.7	1.0
2022/10/04	0	検出されず	< 0.1	7.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.9	0.5
2022/11/09	0	検出されず	< 0.1	7.0	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	2.0	0.8
2022/12/06	0	検出されず	< 0.1	7.7	0.3	7.3	異常なし	異常なし	2.5	1.0
2023/01/11	0	検出されず	0.2	7.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.3	0.4
2023/02/01	0	検出されず	< 0.1	7.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.2	1.2
2023/03/01	0	検出されず	< 0.1	6.8	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	1.0	0.7

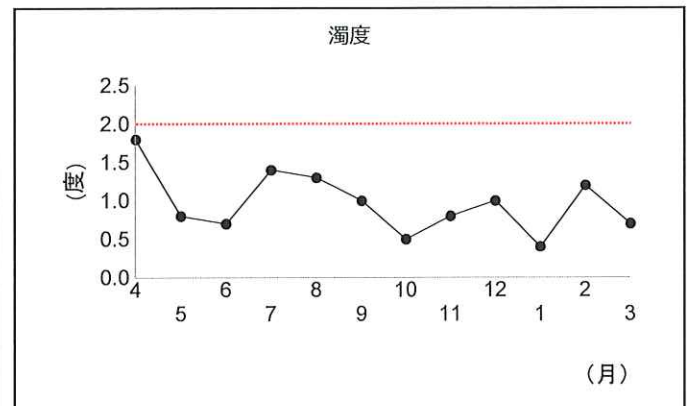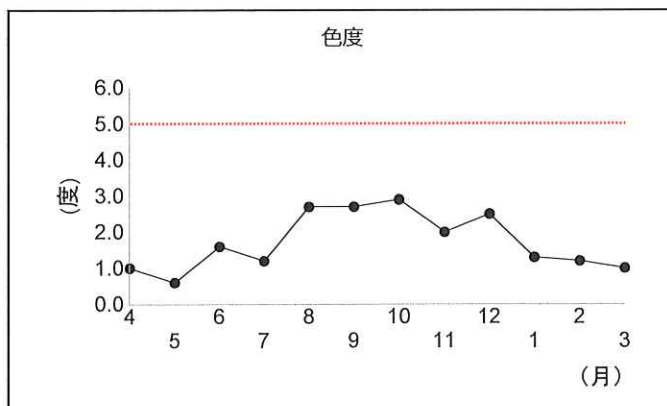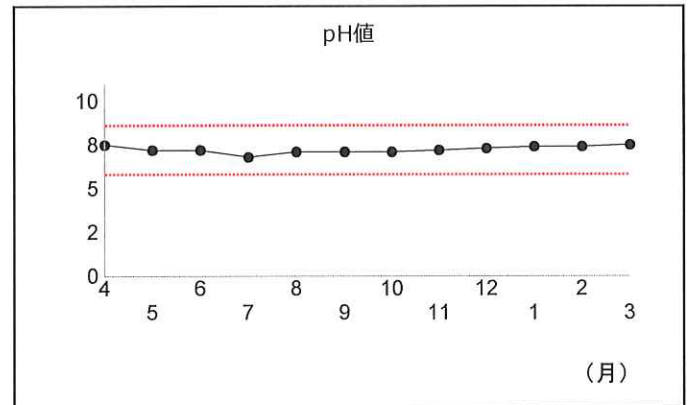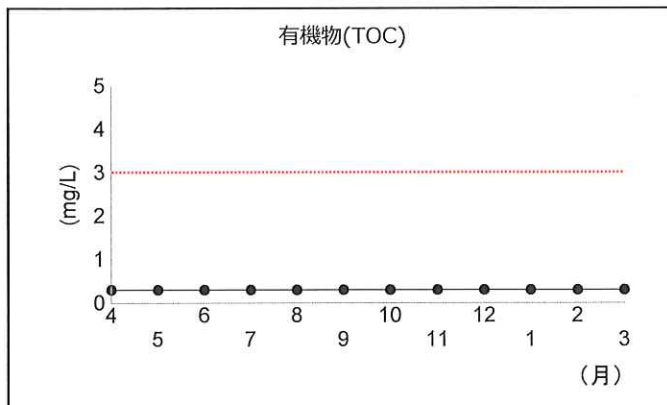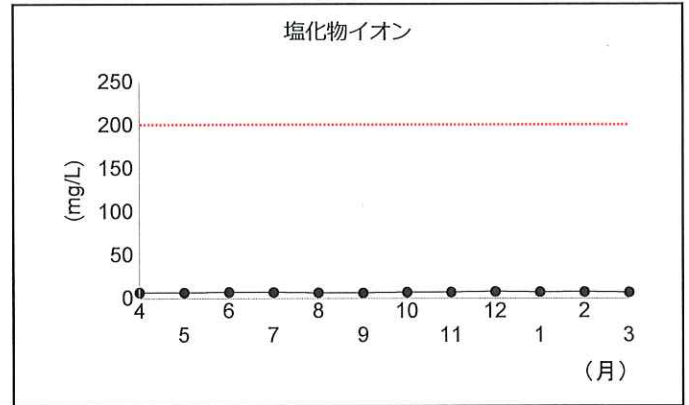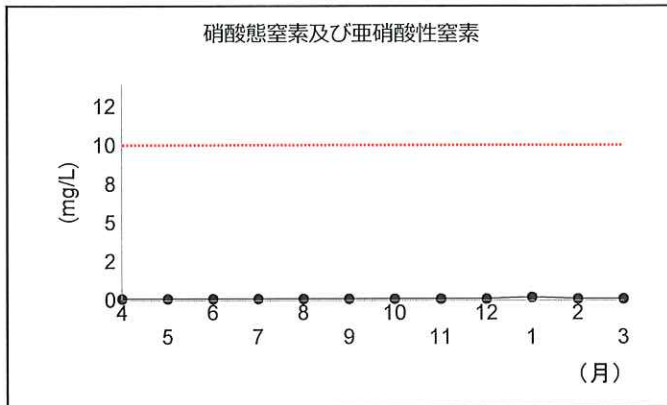

(グラフ内の点線は基準値を示す)