







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

北部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	0.7	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	0.6	6.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	0.7	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	0.6	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	0	検出されず	0.6	6.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	0.6	7.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	0.6	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	0	検出されず	0.6	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	0	検出されず	0.6	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	0.6	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

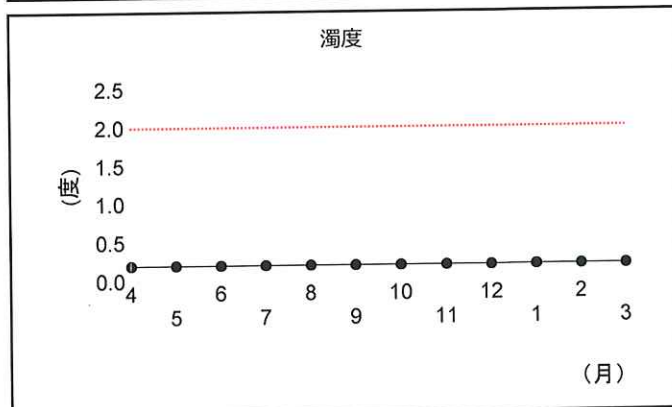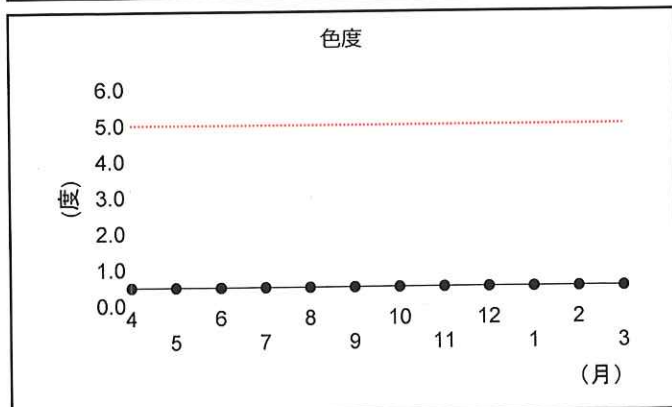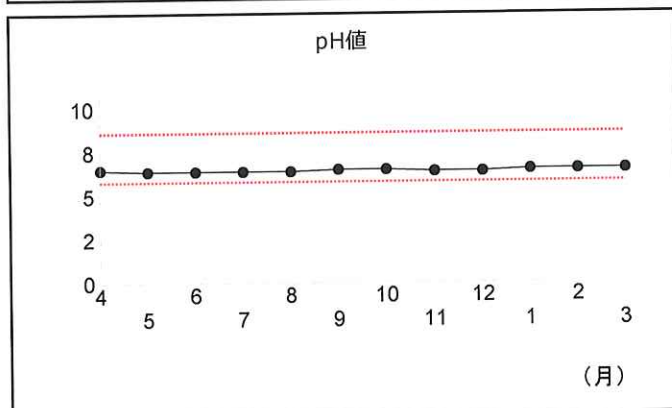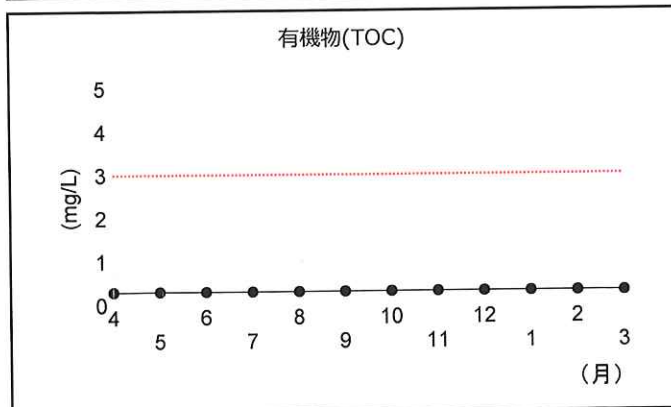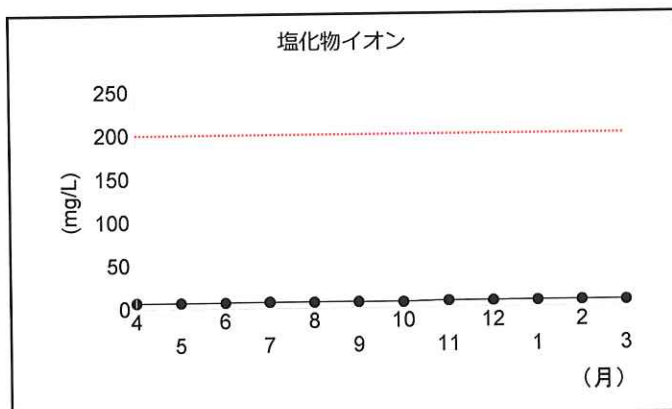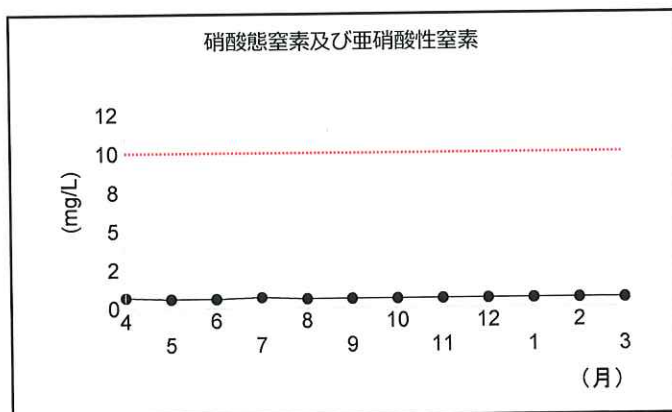

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

郡 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	1.7	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	1.7	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	1.7	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	2.0	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	1.7	6.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	1.9	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	0	検出されず	1.7	6.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	1.7	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	1.7	7.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	0	検出されず	1.6	7.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	0	検出されず	1.7	7.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	1.7	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

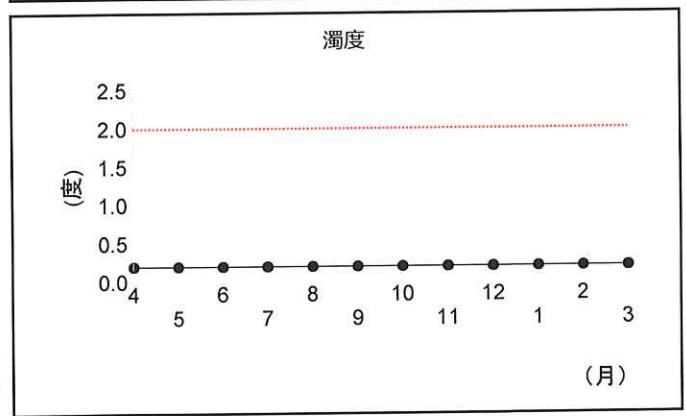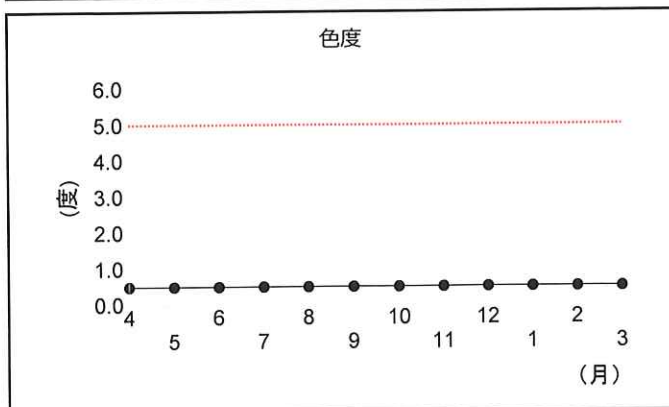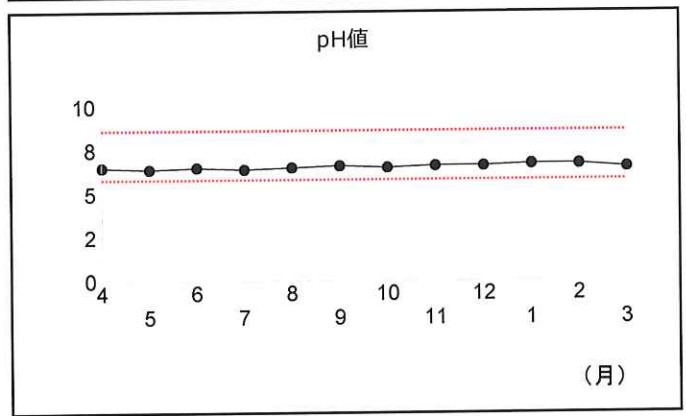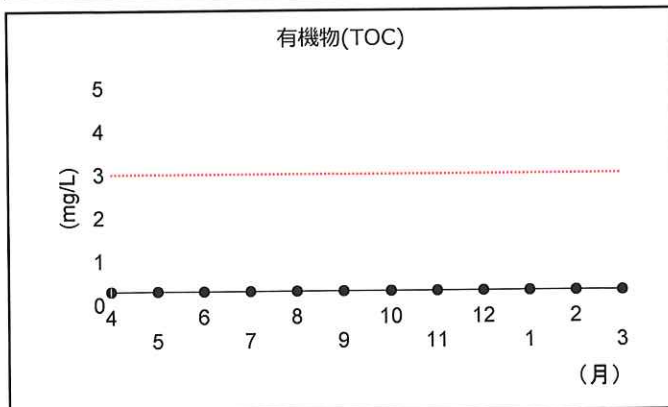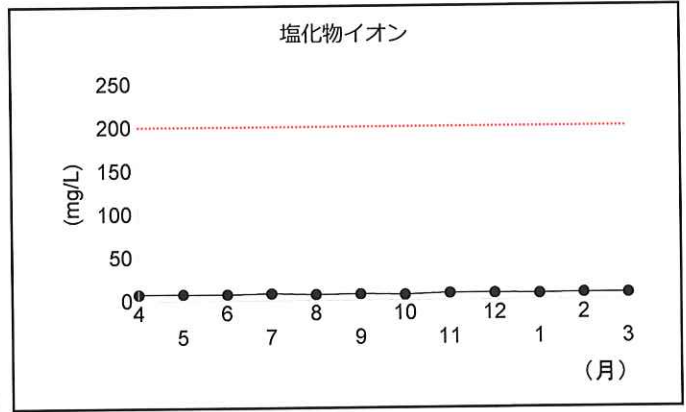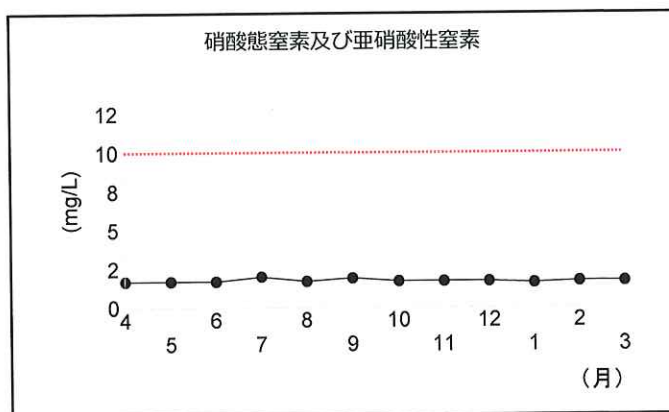

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

厚地 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	1.3	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	1.3	8.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	1.3	8.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	1.3	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	1.3	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	0	検出されず	1.3	7.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	1.3	8.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	1.3	8.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	2	検出されず	1.3	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	0	検出されず	1.3	8.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	1.5	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

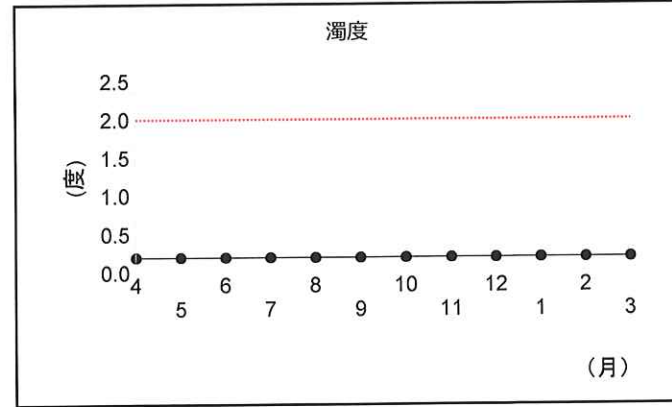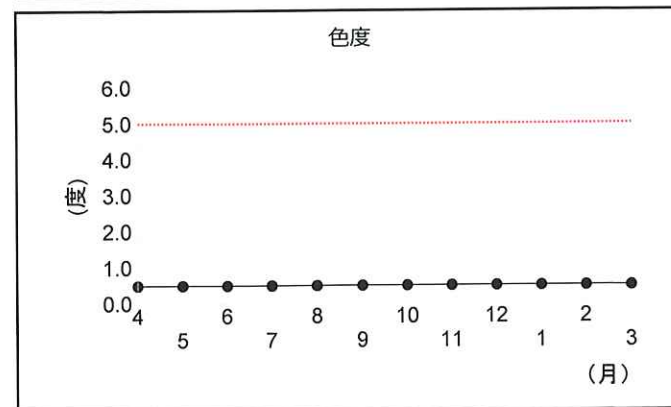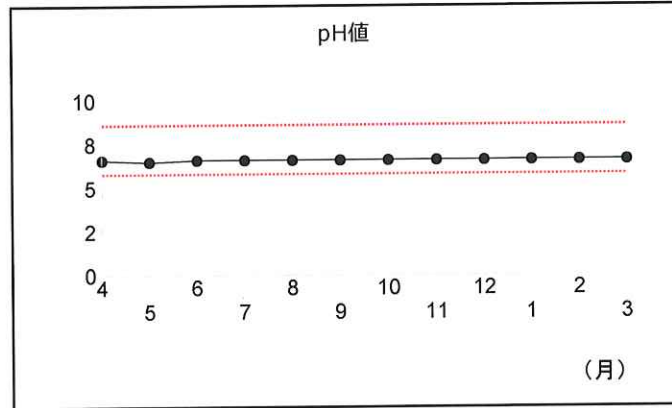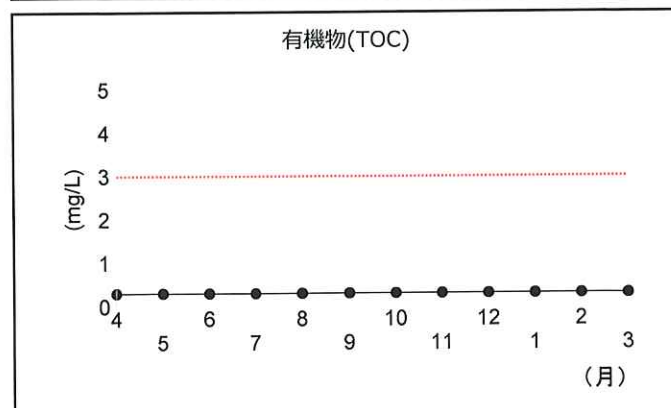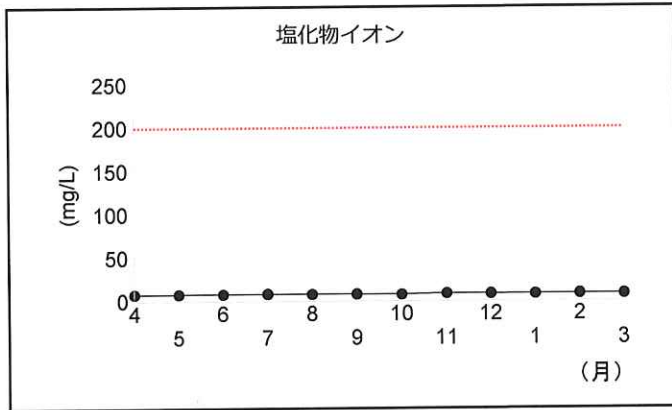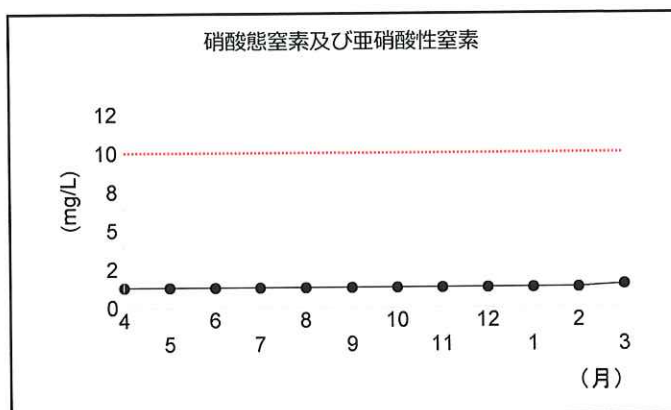

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	5.6	11.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	5.6	11.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	5.6	10.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	5.8	11.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	5.7	10.1	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	5.9	10.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	1	検出されず	6.0	9.9	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	6.7	11.9	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	6.0	11.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	0	検出されず	6.1	10.3	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	2	検出されず	6.1	11.1	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	6.1	11.1	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

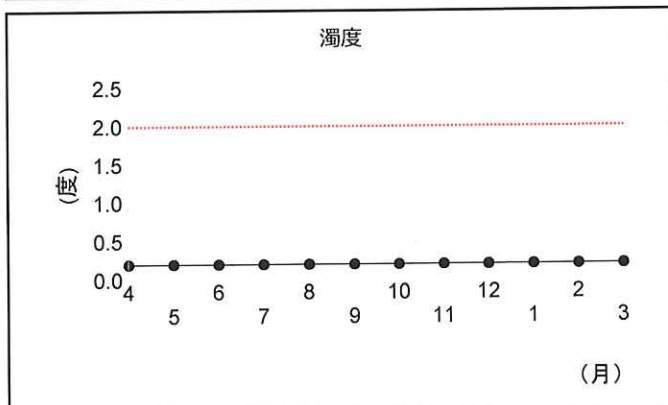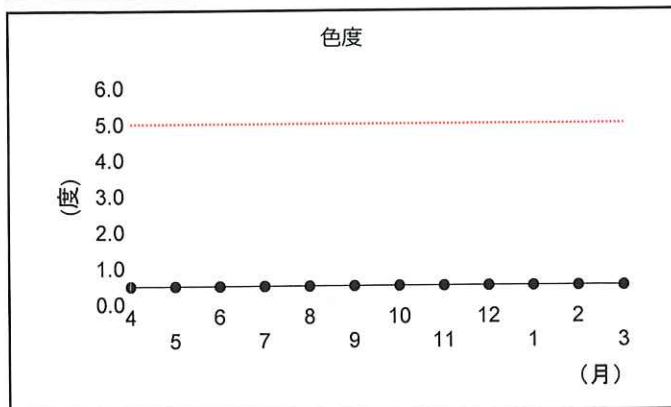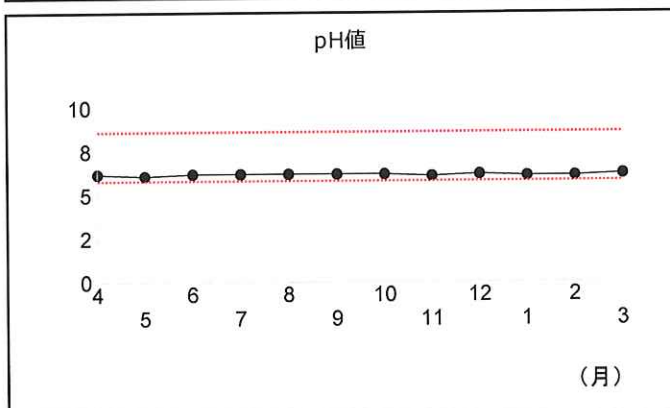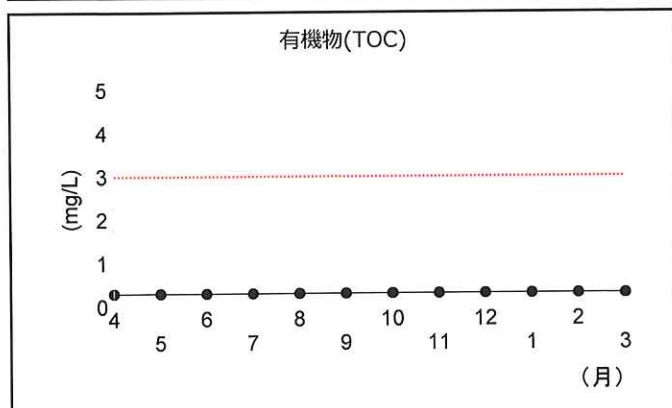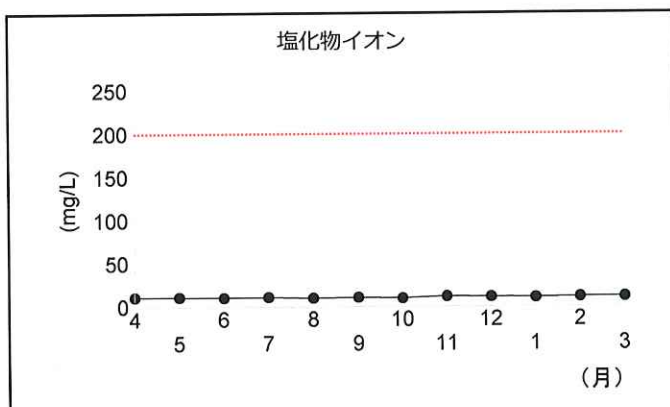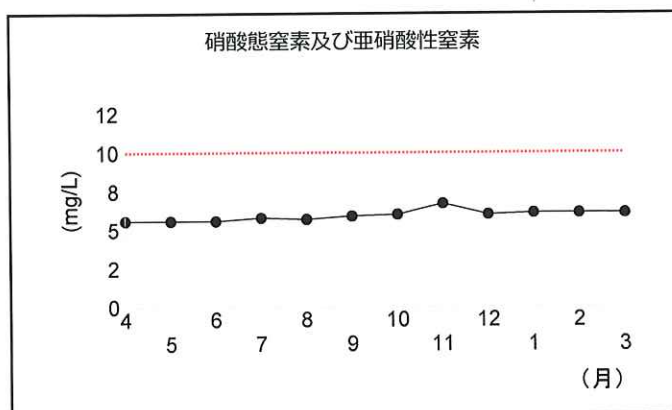

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部(加治佐) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	5.7	11.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	5.7	11.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	5.7	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	5.6	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	5.7	10.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	5.9	10.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	0	検出されず	6.0	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	6.1	11.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	6.0	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	0	検出されず	6.2	10.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	0	検出されず	6.0	11.0	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	1	検出されず	6.1	11.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

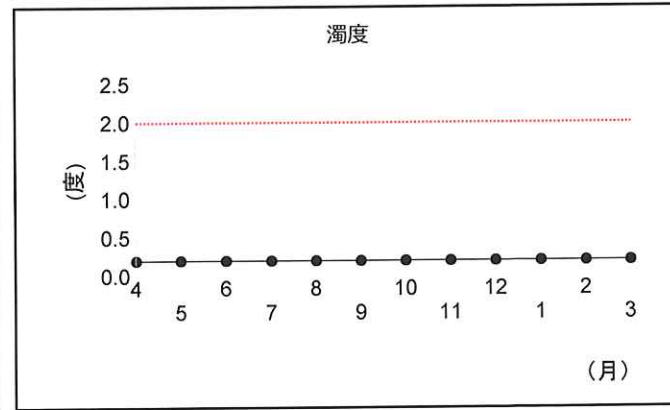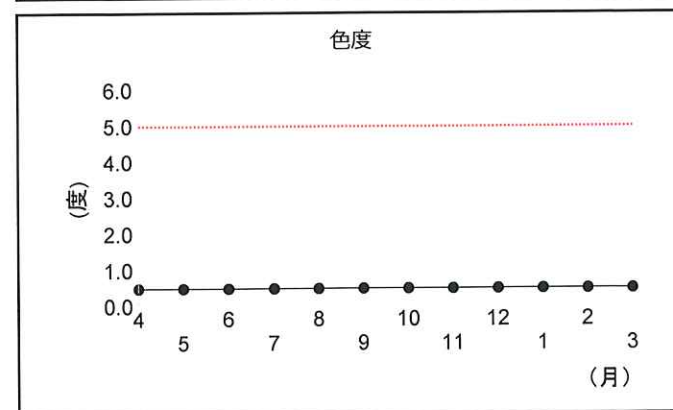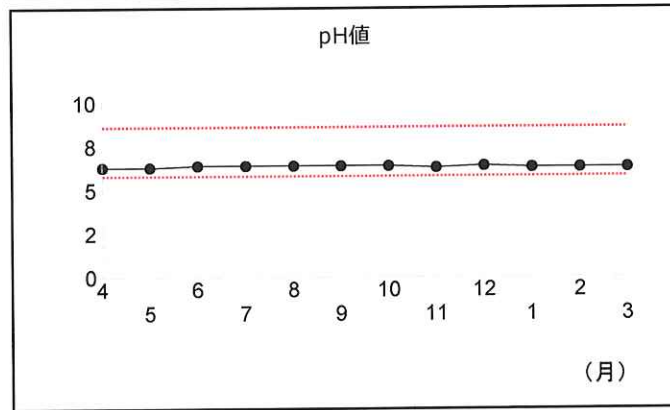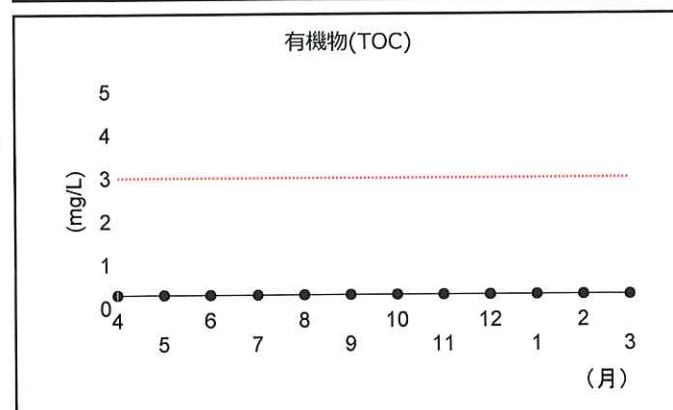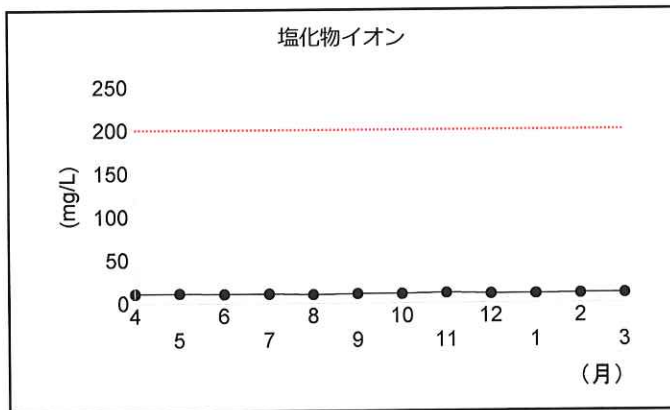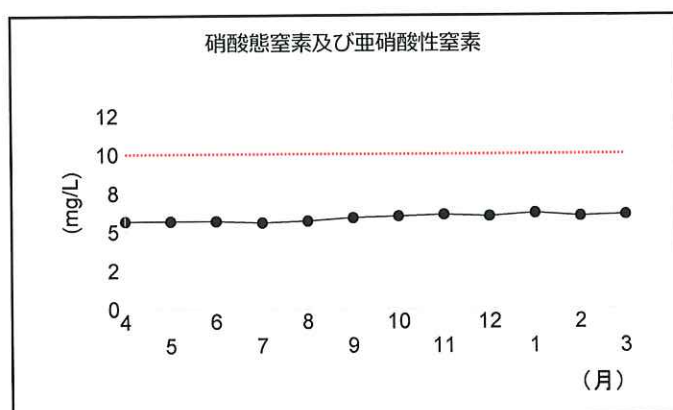

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松山) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	2.7	10.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	2.7	10.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	3.1	10.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	1	検出されず	3.9	10.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	3.4	10.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	3.3	10.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	0	検出されず	2.9	10.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	2.9	11.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	2.7	10.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	0	検出されず	2.5	10.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	0	検出されず	2.4	10.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	2.6	10.0	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

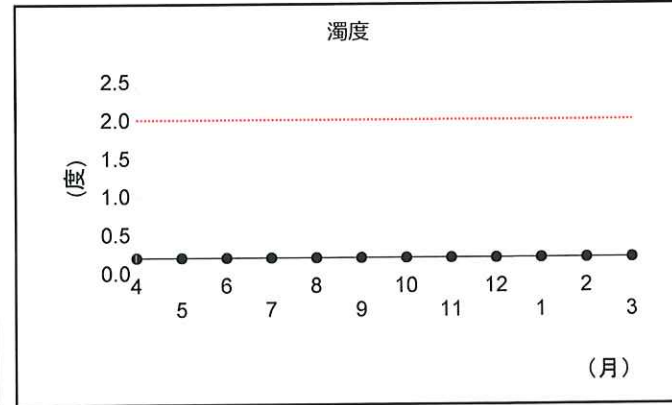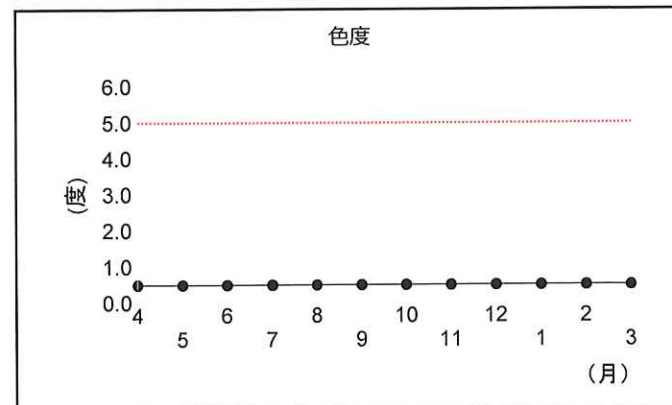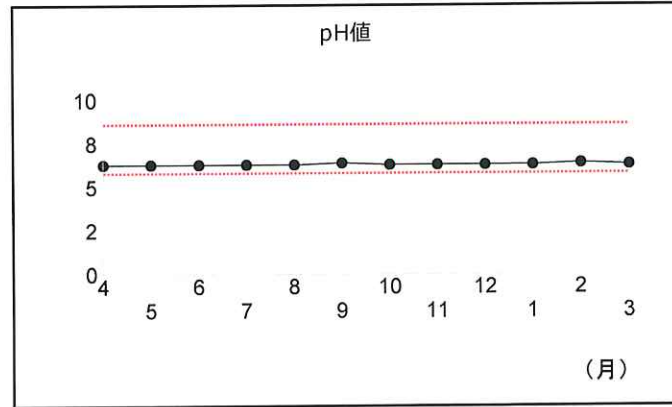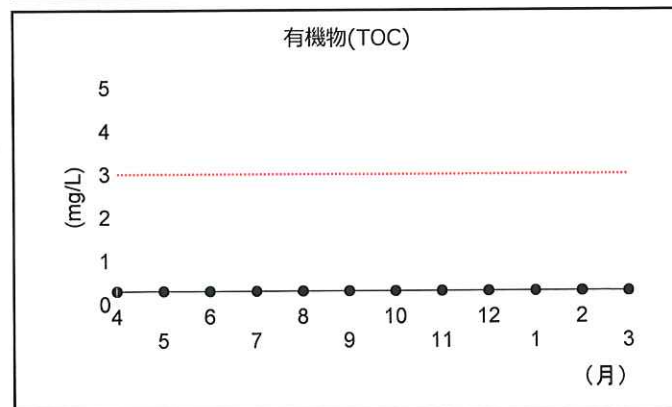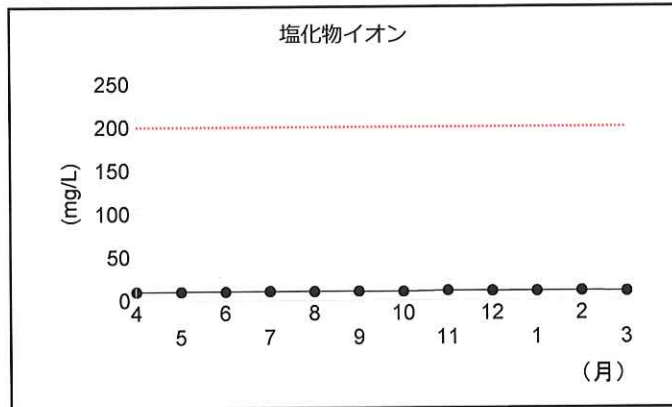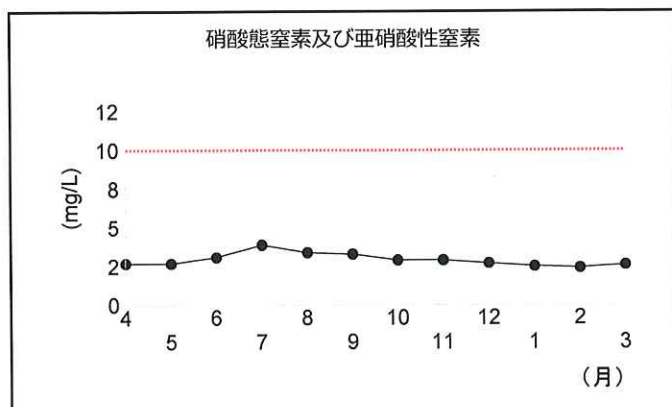

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松ヶ浦) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	1	検出されず	8.0	65.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	7.6	68.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	1	検出されず	7.7	67.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	7.7	66.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	7.8	64.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	8.0	65.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	0	検出されず	7.9	64.0	0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	2	検出されず	8.1	70.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	7.8	65.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	1	検出されず	7.4	71.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	2	検出されず	4.5	113	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	4.9	128	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

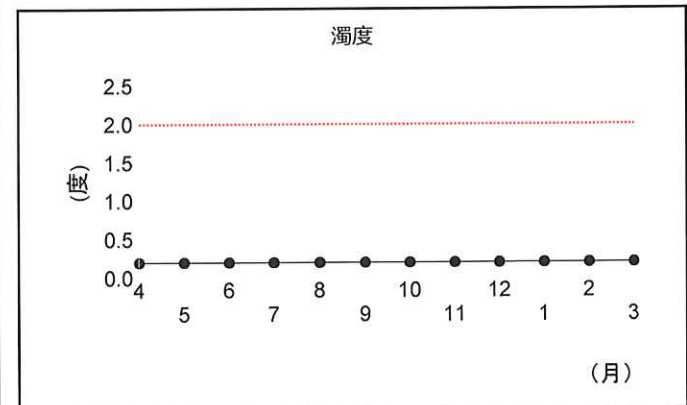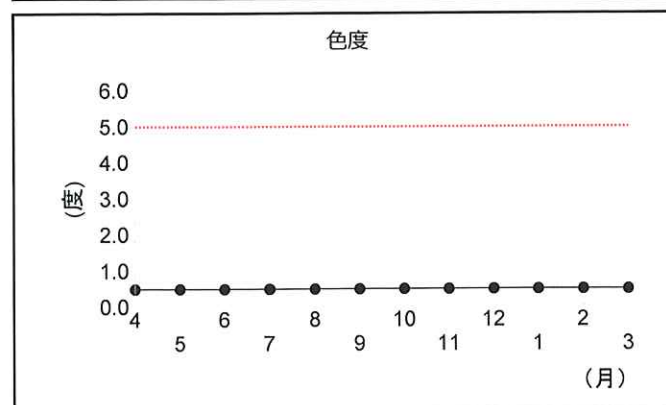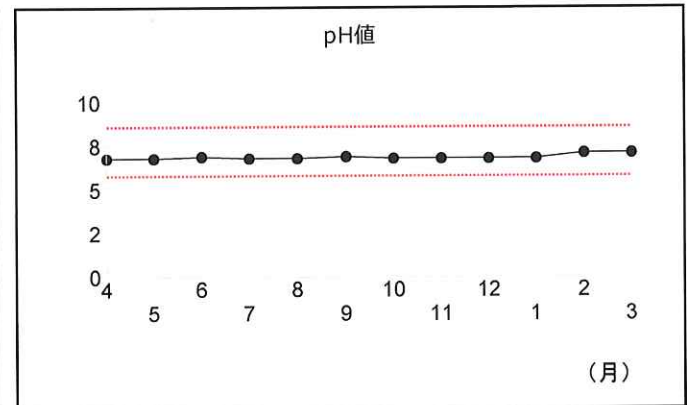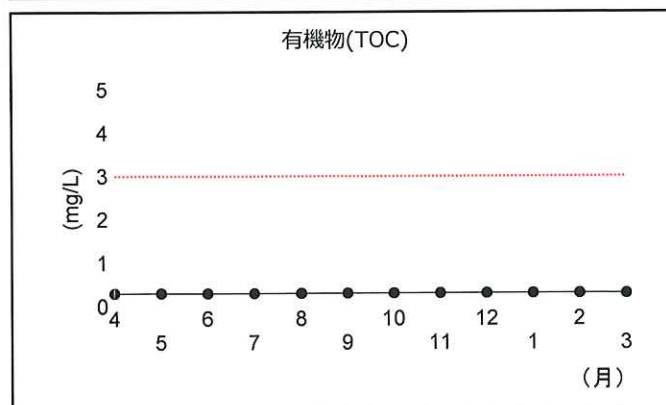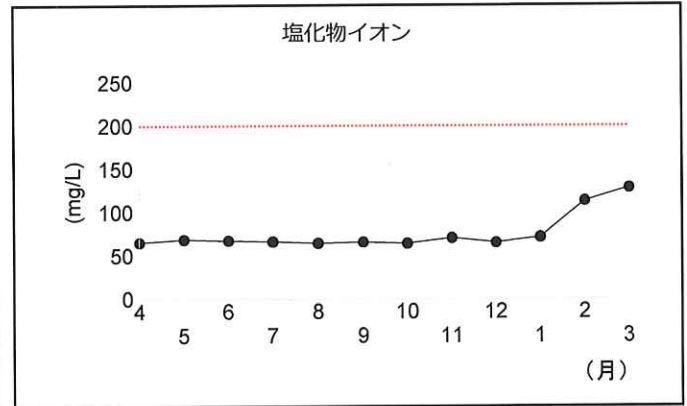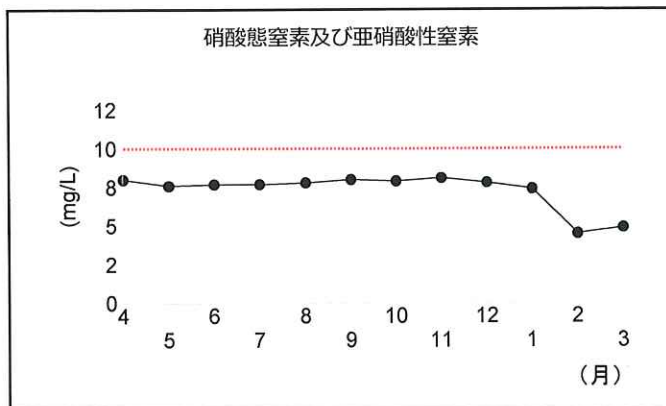

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

永里 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/12	0	検出されず	1.7	7.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/10	0	検出されず	2.1	8.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/07	0	検出されず	1.9	7.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/06	0	検出されず	2.3	8.7	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/02	0	検出されず	1.9	7.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/05	0	検出されず	2.0	7.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/04	1	検出されず	2.0	6.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/08	0	検出されず	2.1	8.0	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/05	0	検出されず	2.2	8.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/10	1	検出されず	2.0	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/07	2	検出されず	1.8	7.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/07	0	検出されず	2.0	8.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	0.5

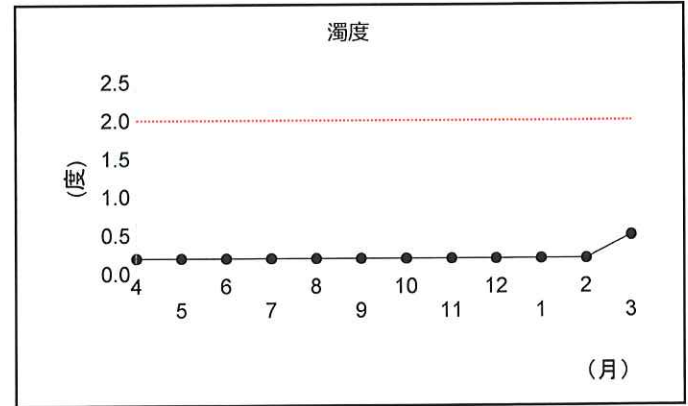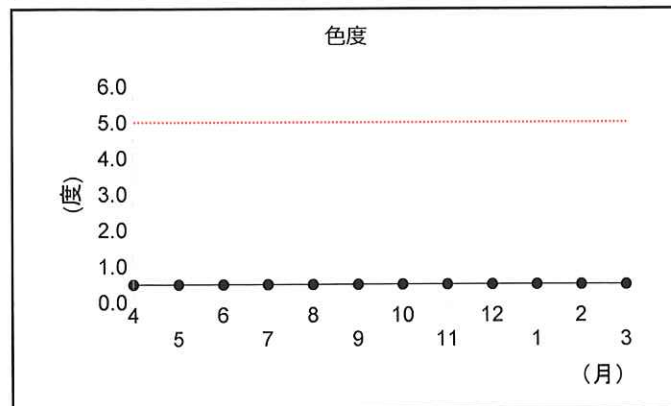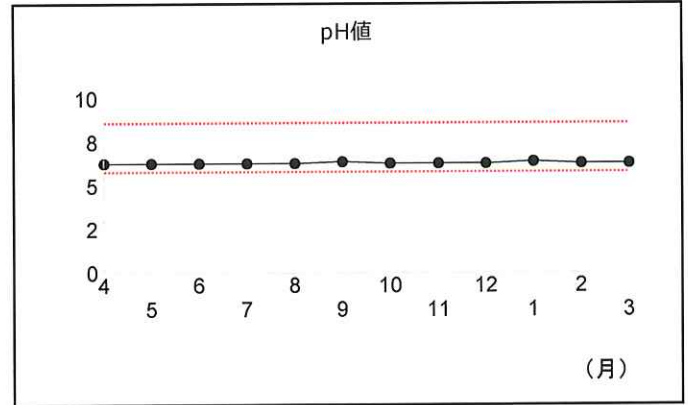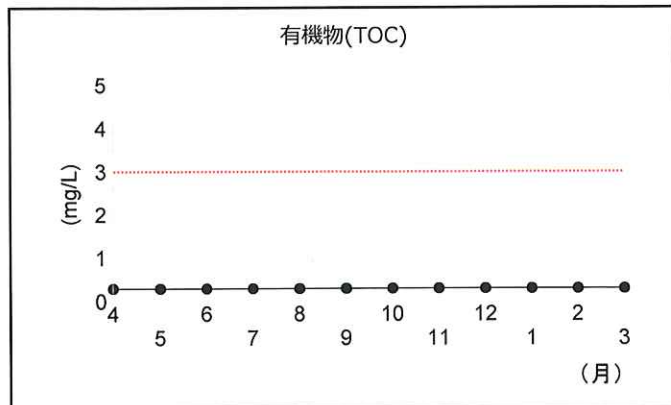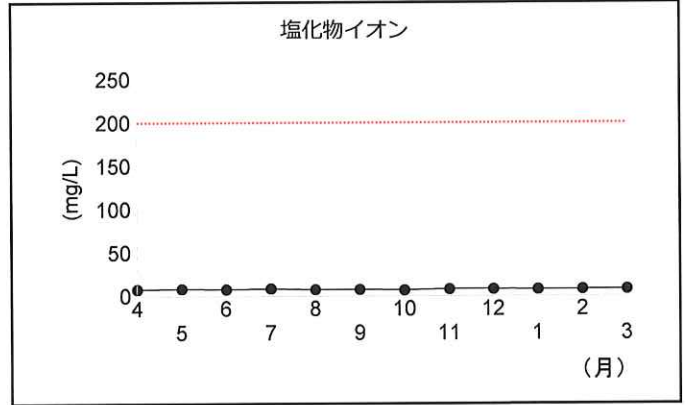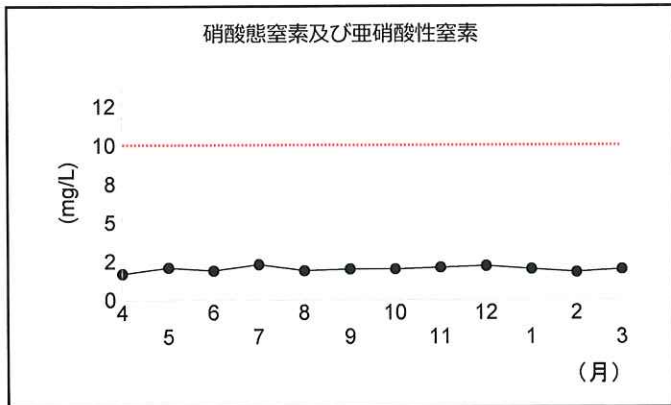

(グラフ内の点線は基準値を示す)