







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

松永 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 7.3          | 17.6             | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 8.0          | 17.7             | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 2              | 検出されず | 8.8          | 15.2             | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 8.8          | 15.0             | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | 0.2       |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 9.5          | 16.3             | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 8.7          | 16.5             | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 7.6          | 16.4             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.7       | 0.4       |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 8.1          | 17.2             | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | 0.4       |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 7.7          | 16.9             | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 7.0          | 17.5             | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 7.6          | 18.0             | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 8.0          | 17.0             | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

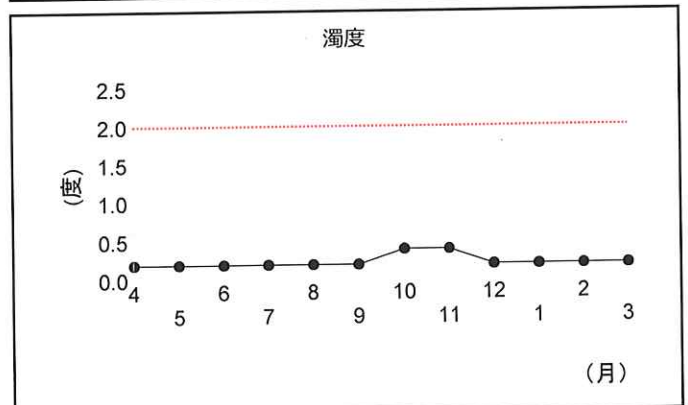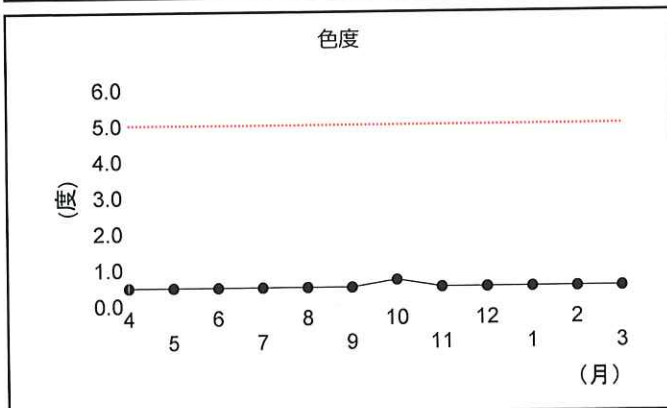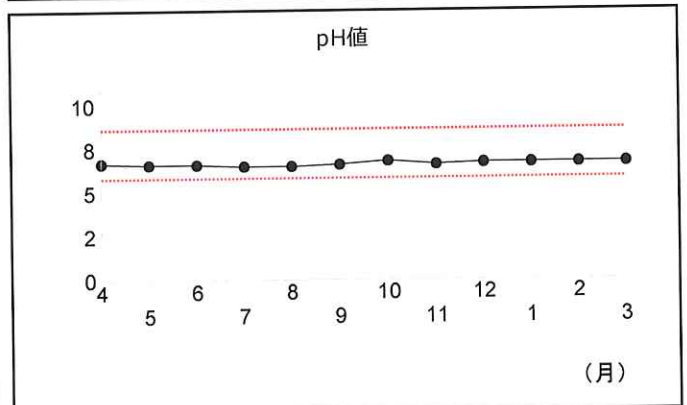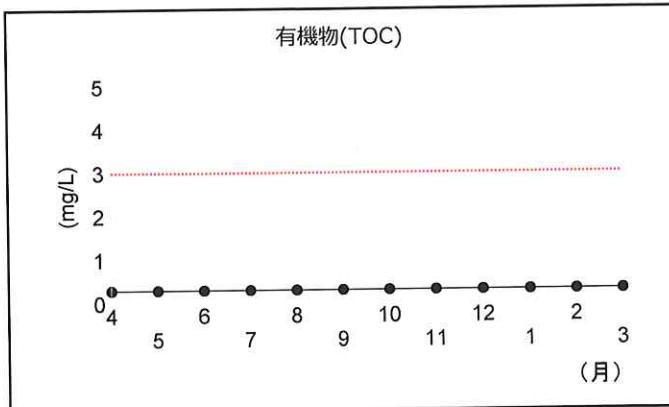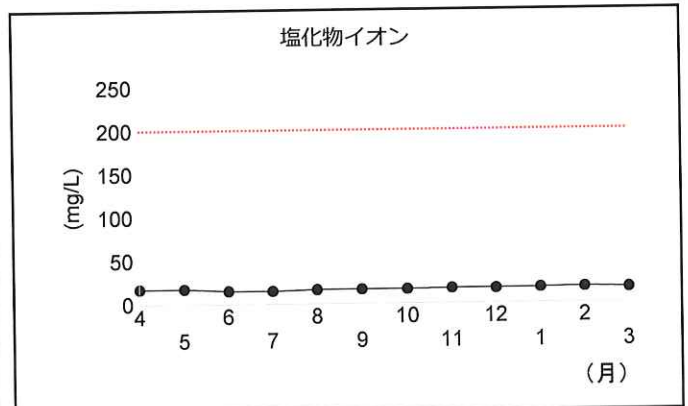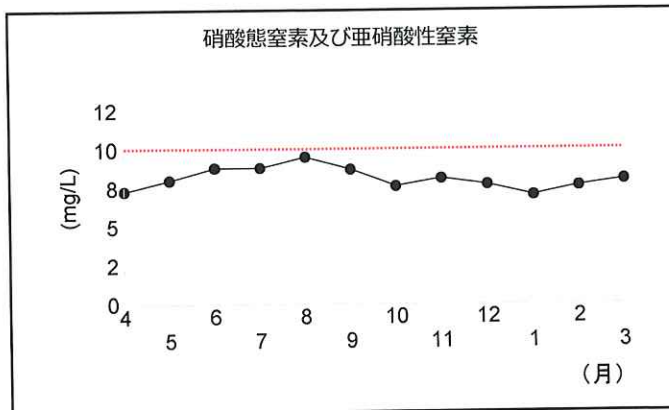

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

御領 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 6.0          | 11.8             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 6.1          | 12.3             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 5.7          | 11.4             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 5.5          | 10.6             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 5.6          | 11.1             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 5.8          | 11.9             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 5.6          | 11.3             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 6.3          | 11.8             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 2              | 検出されず | 6.0          | 11.3             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 5.7          | 11.8             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 5.7          | 11.9             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 5.7          | 11.8             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

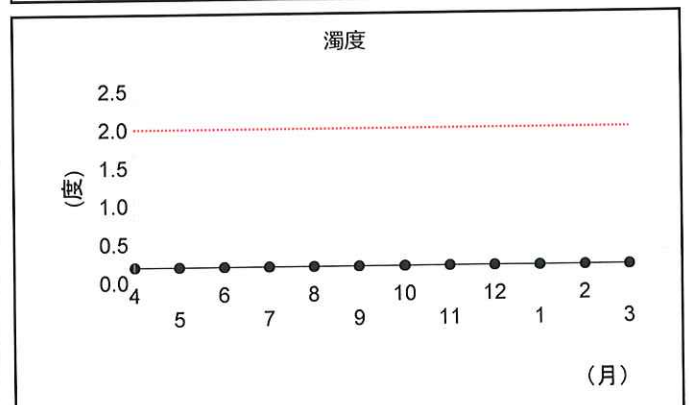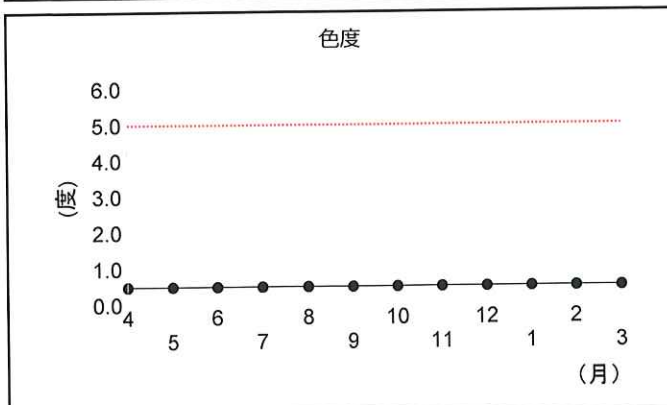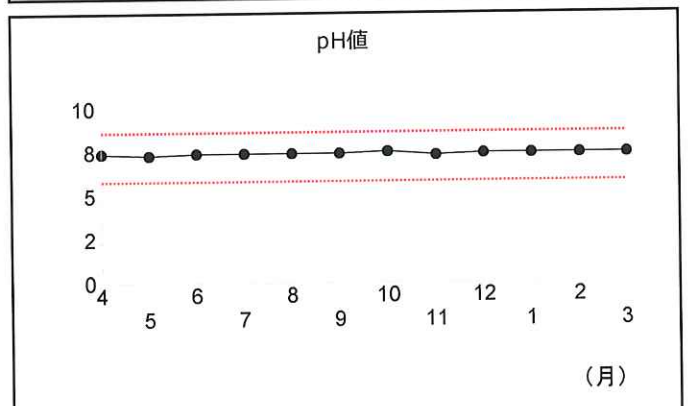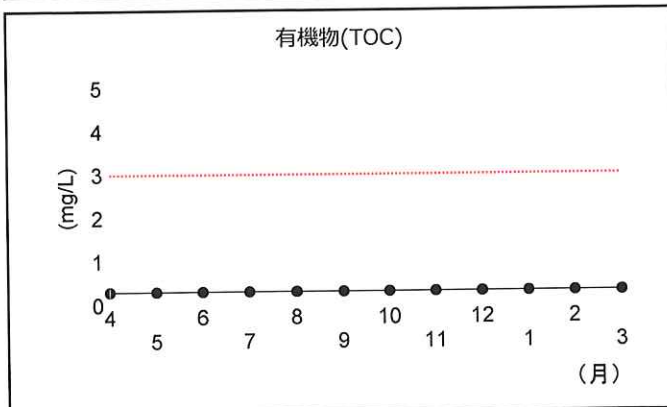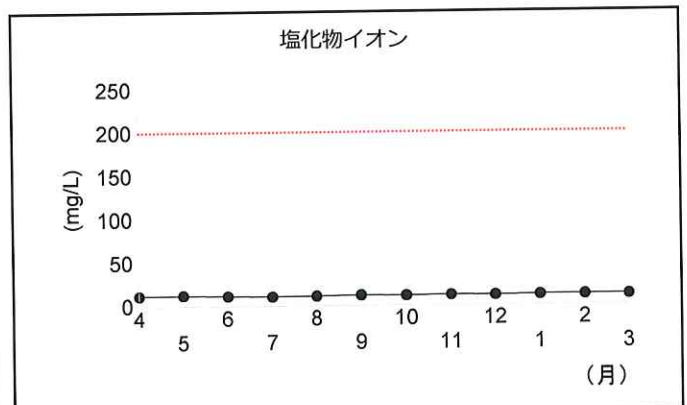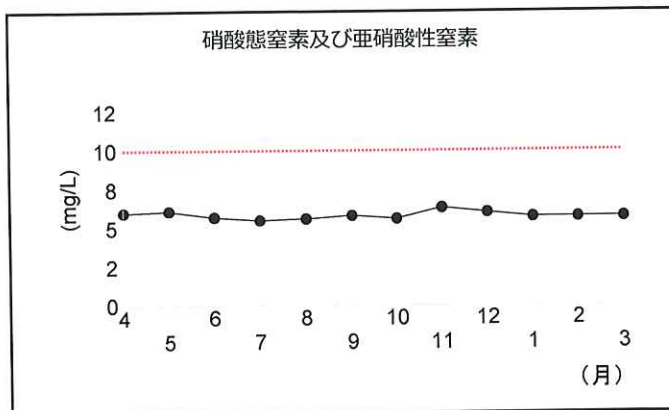

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

中央 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 5.9          | 11.8             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 5.9          | 12.0             | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 5.6          | 11.4             | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 5.5          | 10.5             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 5.8          | 11.4             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 5.8          | 11.8             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 5.6          | 11.3             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 6.1          | 12.3             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 5.9          | 11.1             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 3              | 検出されず | 5.6          | 11.8             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 5.7          | 11.8             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 5.7          | 11.8             | < 0.3                  | 7.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

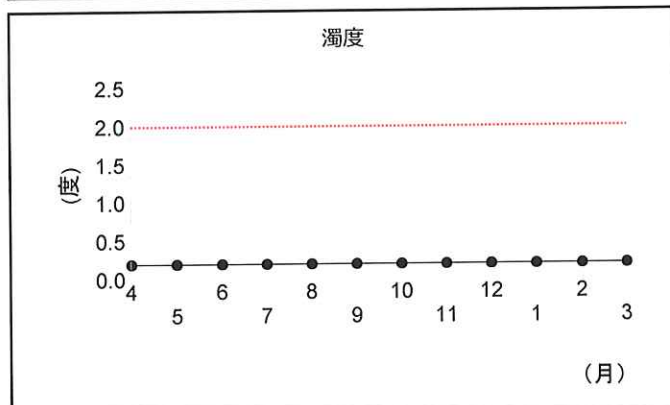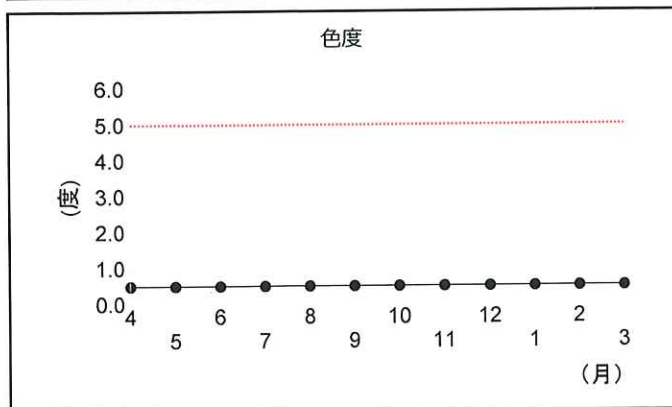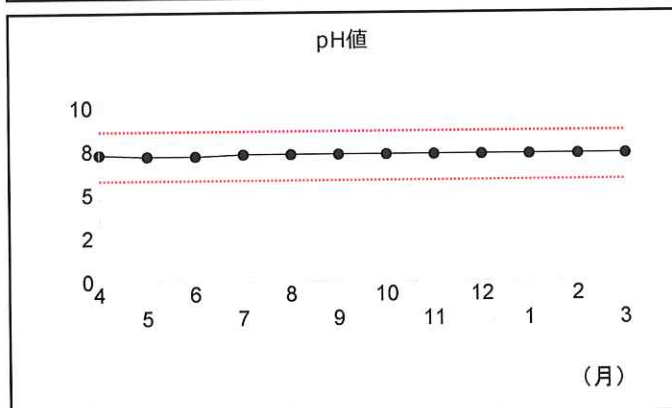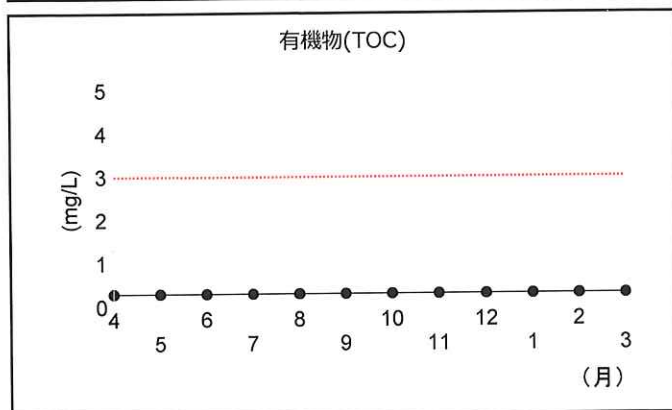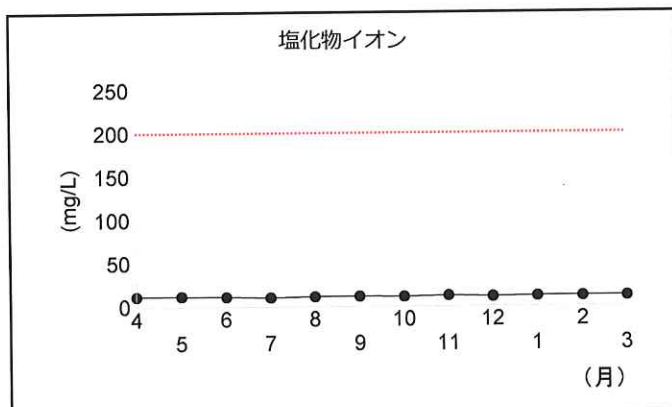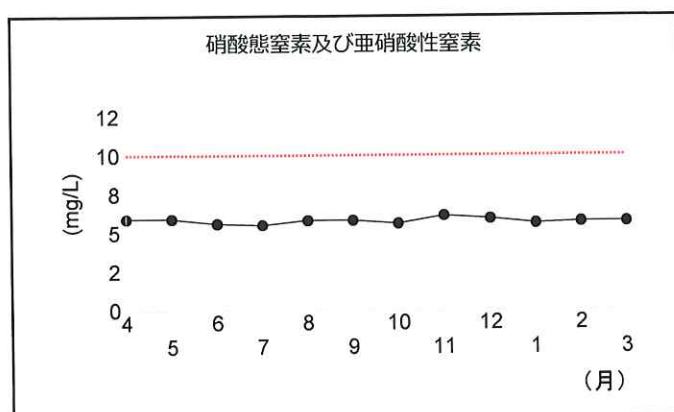

(グラフ内の点線は基準値を示す)









\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

西部 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 0.4          | 11.4             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 0.4          | 11.9             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 0.4          | 11.4             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 0.4          | 10.6             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 0.4          | 12.4             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 0.9          | 11.3             | < 0.3                  | 7.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 0.4          | 11.3             | < 0.3                  | 7.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 0.4          | 12.5             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 2              | 検出されず | 0.4          | 12.0             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 0.5          | 11.7             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 0.4          | 11.8             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 0.4          | 11.8             | < 0.3                  | 7.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

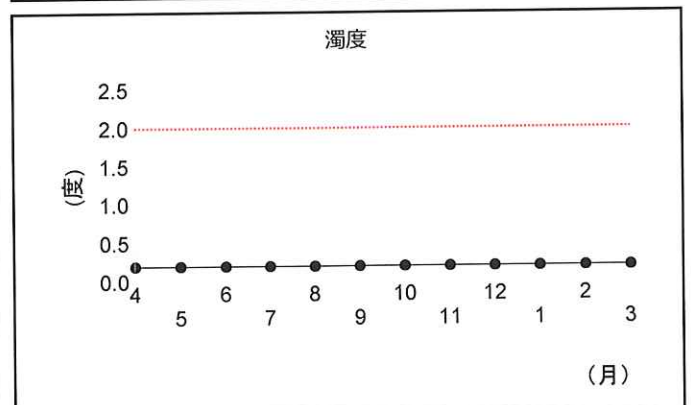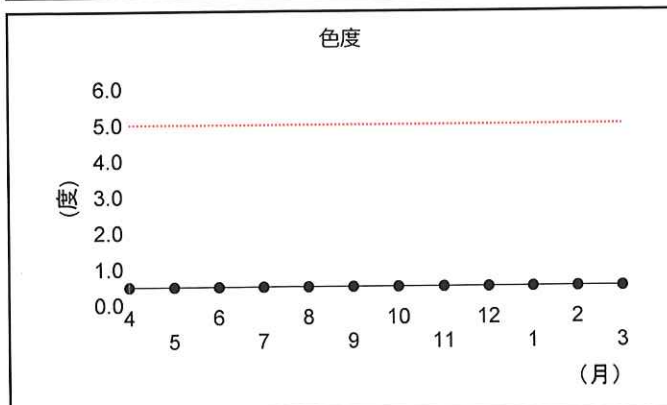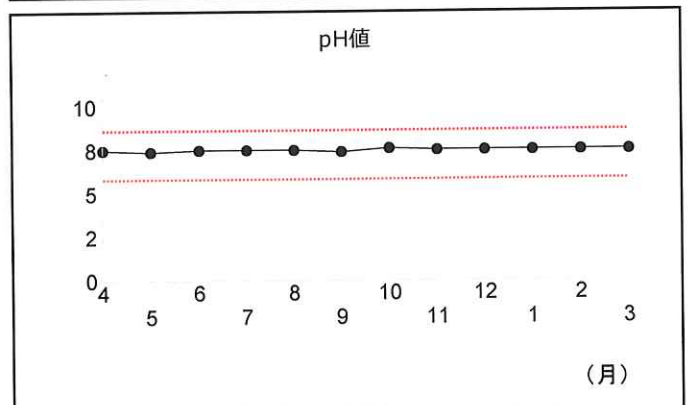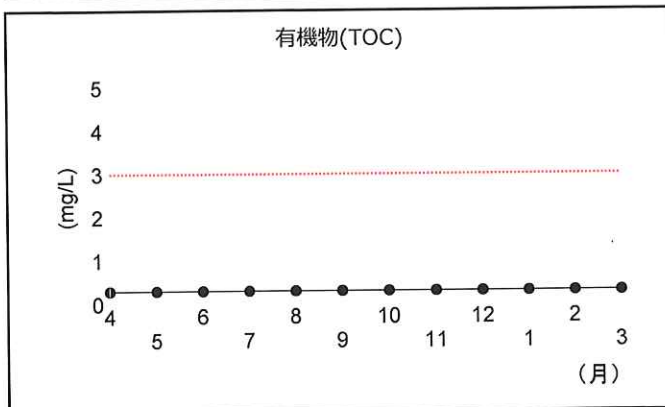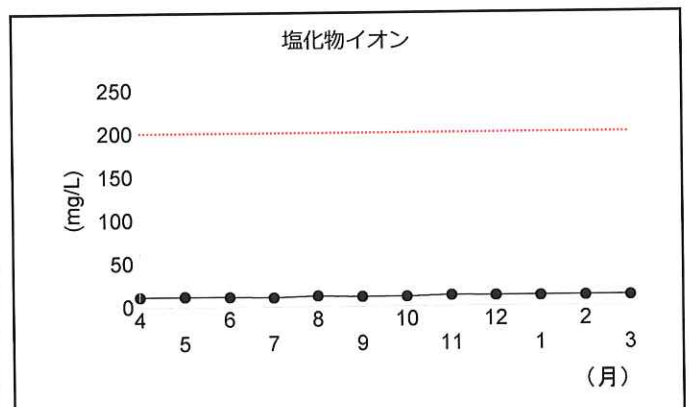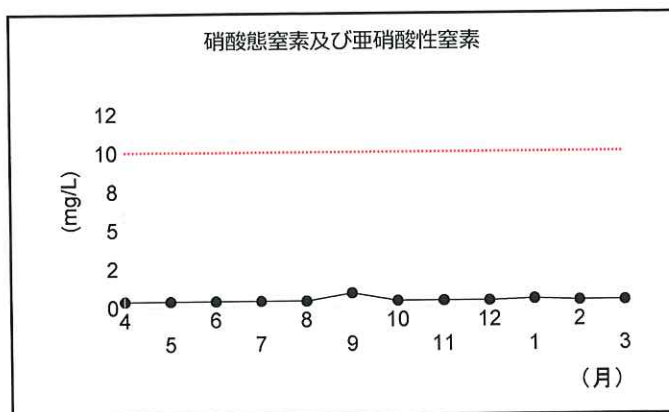

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

石垣 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 1              | 検出されず | 6.5          | 15.0             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 6.6          | 15.8             | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 6.0          | 14.4             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 5.5          | 13.9             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 3.4          | 12.1             | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 5.6          | 14.2             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 5.5          | 13.7             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 6.2          | 14.5             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 1              | 検出されず | 6.0          | 14.6             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 5.4          | 14.2             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 5.4          | 14.3             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 5.7          | 14.5             | < 0.3                  | 6.9 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

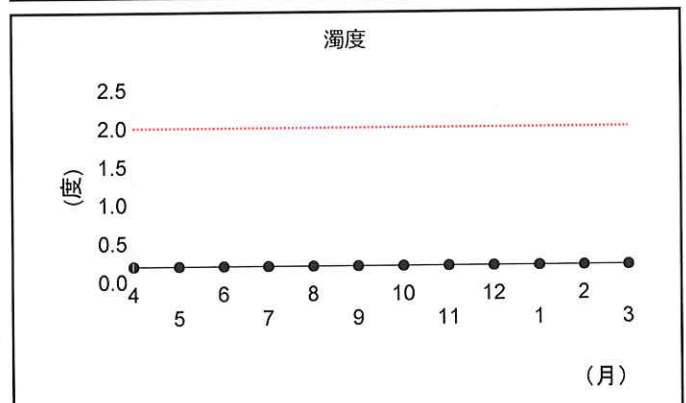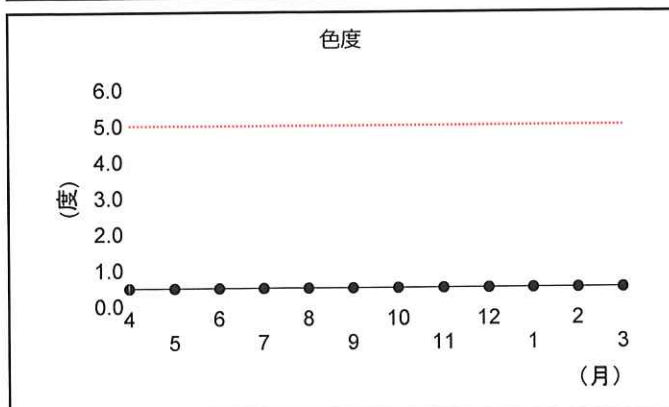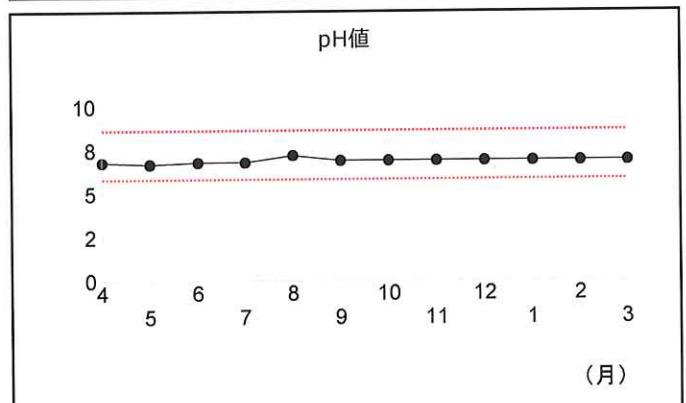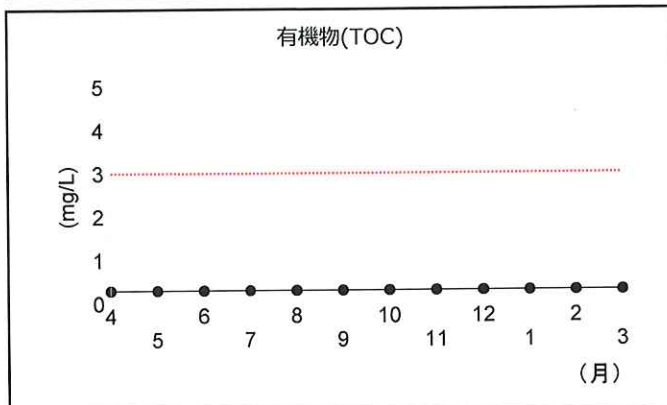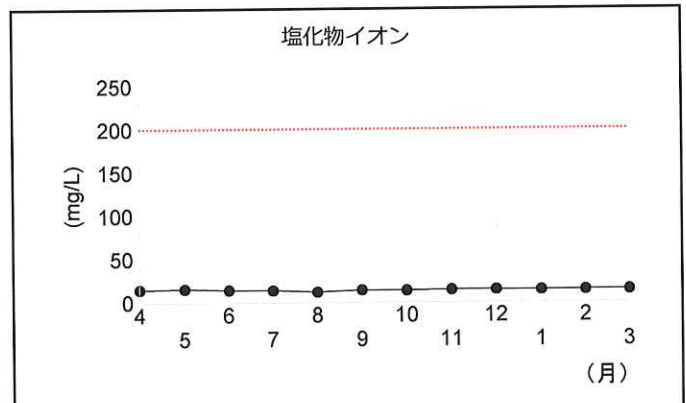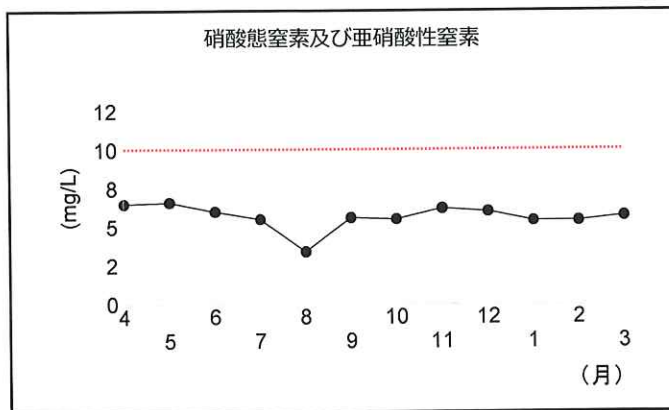

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

青戸 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 6.4          | 10.4             | < 0.3                  | 6.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 7.2          | 10.5             | < 0.3                  | 6.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 7.2          | 9.0              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 6.4          | 9.2              | < 0.3                  | 6.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 7.1          | 9.1              | < 0.3                  | 6.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 7.3          | 10.0             | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 6.5          | 9.6              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 2              | 検出されず | 7.4          | 12.2             | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 2              | 検出されず | 7.7          | 12.6             | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 8.5          | 16.1             | 0.5                    | 6.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5       | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 7.9          | 16.5             | 0.4                    | 6.1 | 異常なし | 異常なし | 0.9       | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 6.4          | 10.5             | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

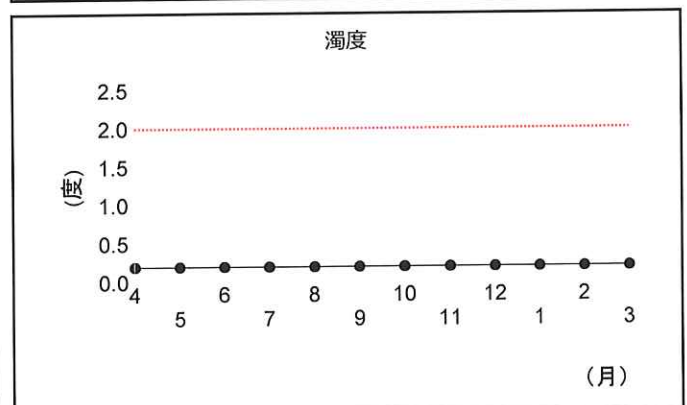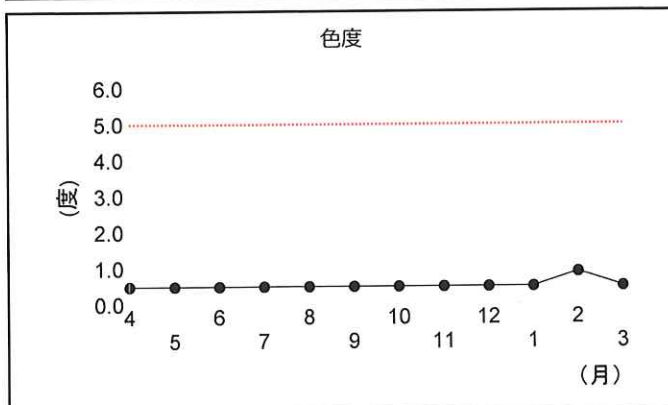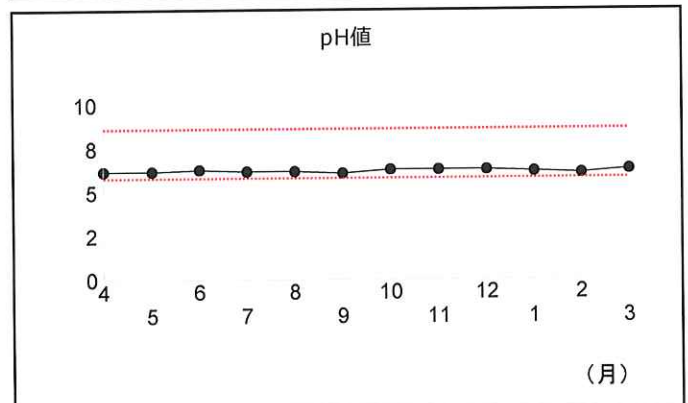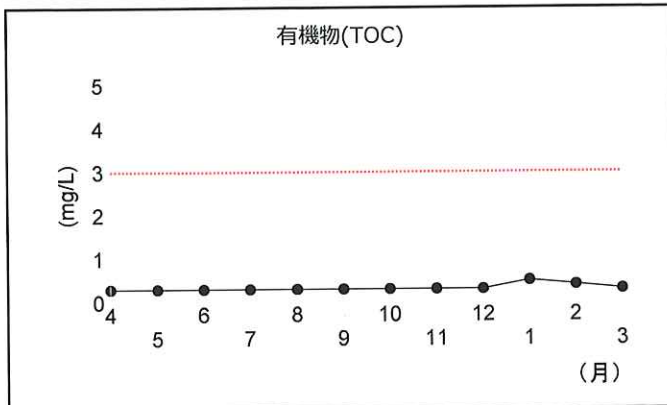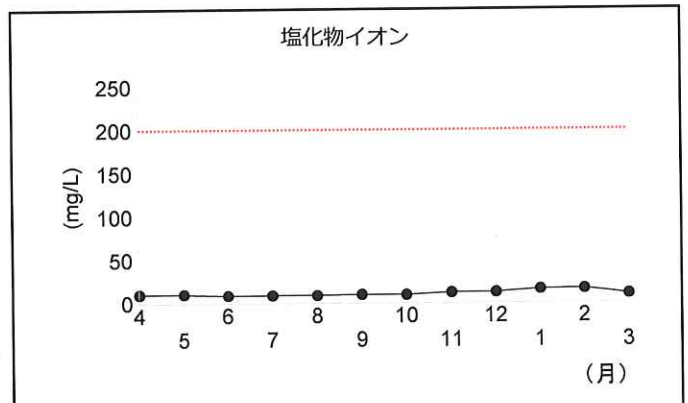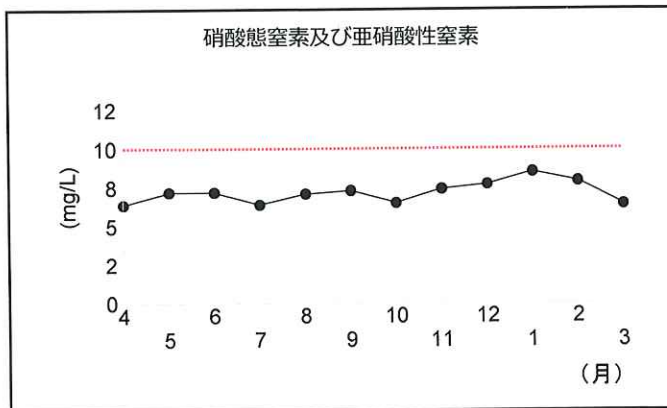

(グラフ内の点線は基準値を示す)









\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

足貝 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 2.5          | 8.3              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 3.0          | 8.7              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 2.9          | 8.1              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 3.1          | 8.1              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 3.6          | 7.8              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 2.6          | 8.1              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.8       | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 2.6          | 7.8              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 1              | 検出されず | 2.4          | 8.2              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 2.5          | 7.3              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 2              | 検出されず | 2.3          | 8.3              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/13 | 0              | 検出されず | 2.3          | 8.3              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 2.6          | 8.2              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

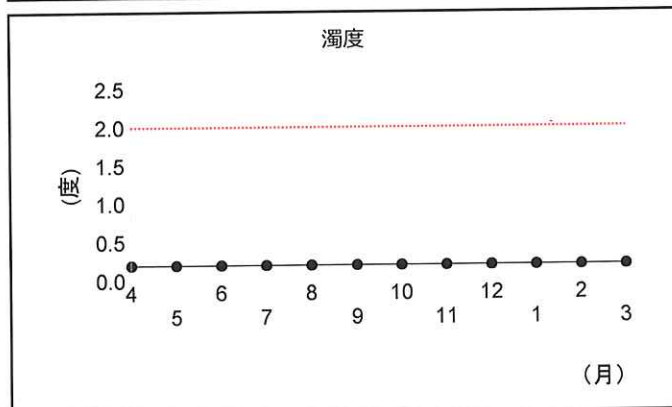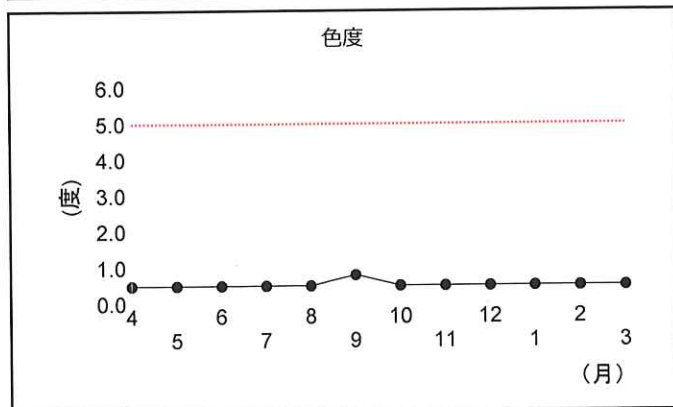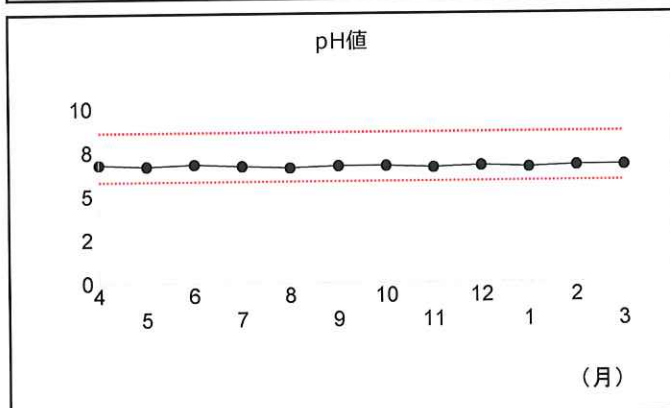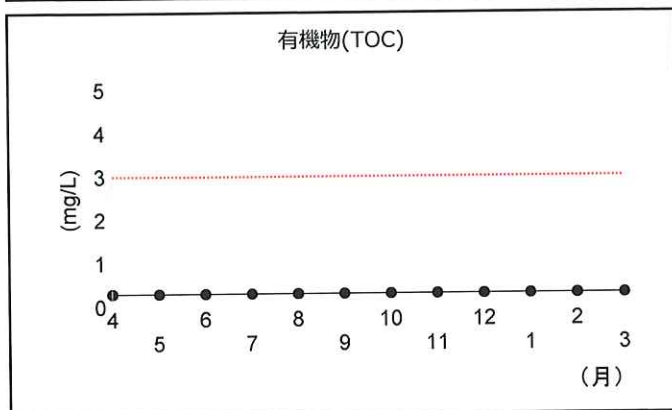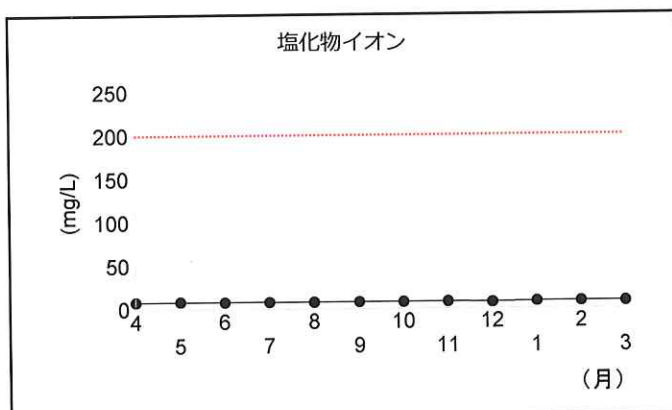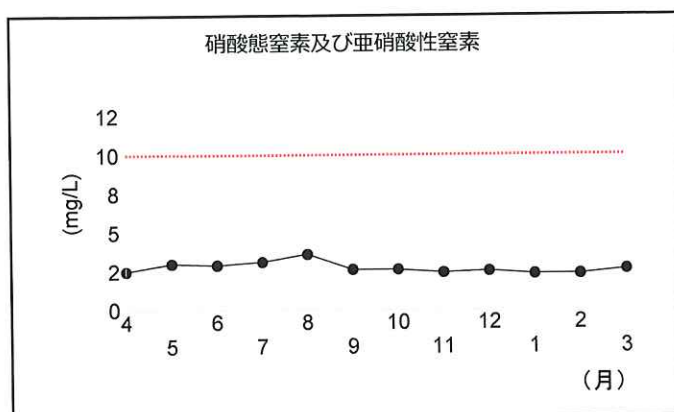

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

長崎 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 1.9          | 23.6             | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 2.0          | 25.1             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 1.9          | 22.7             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 2.1          | 23.6             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 2.1          | 24.0             | < 0.3                  | 7.0 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 2.3          | 23.9             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 2.1          | 21.8             | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 2.0          | 23.3             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 2.2          | 23.8             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 2              | 検出されず | 1.8          | 23.1             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 1.9          | 23.0             | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 1.9          | 23.5             | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

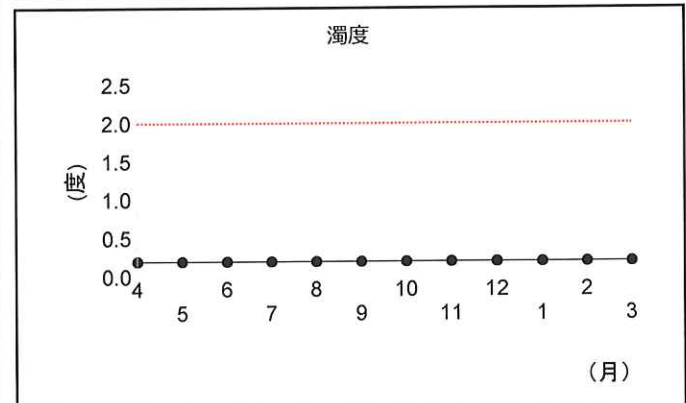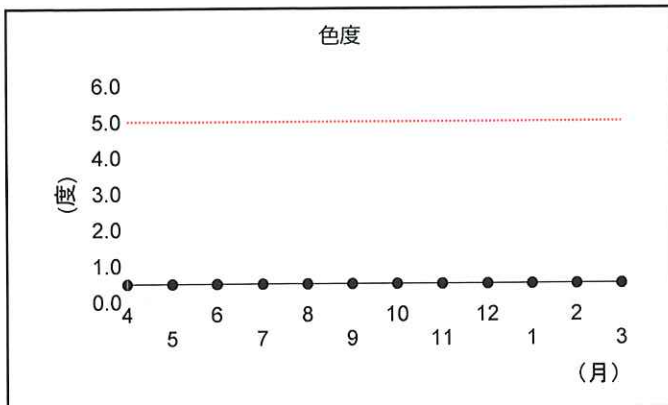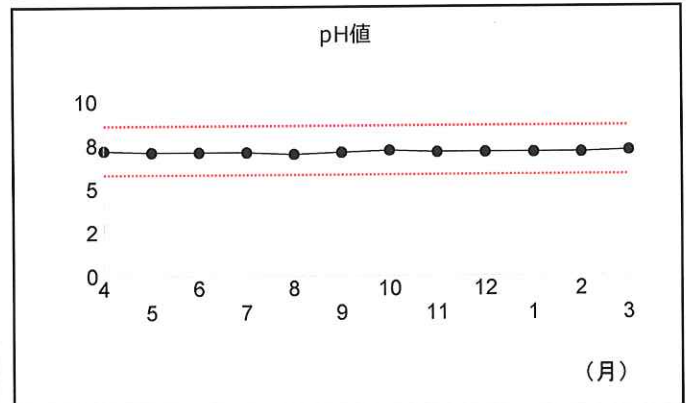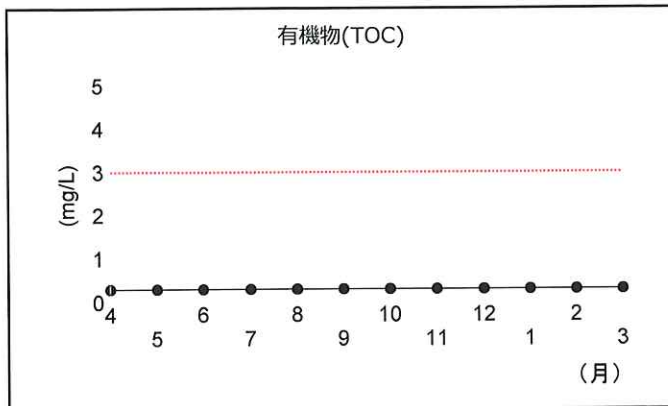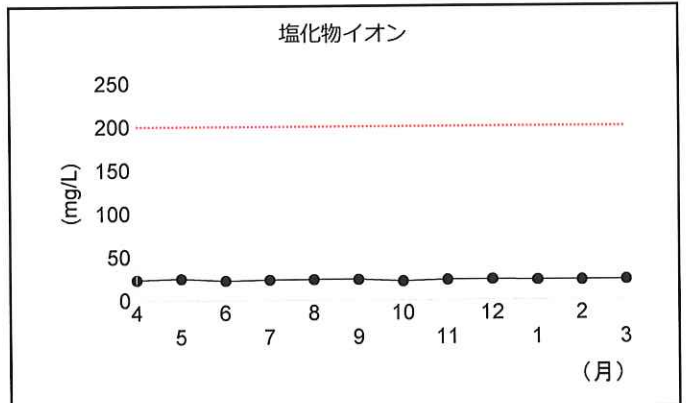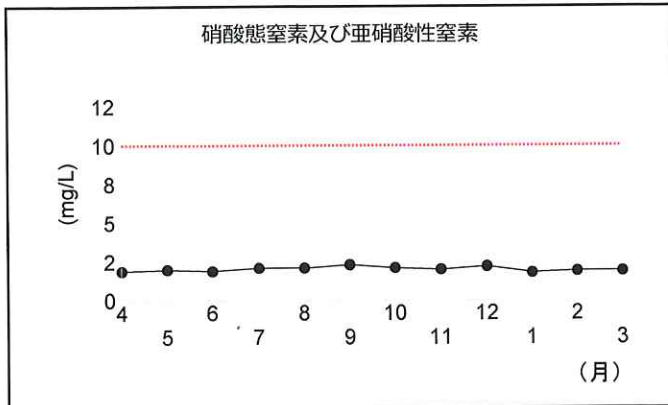

(グラフ内の点線は基準値を示す)









\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

只角 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 3.1          | 8.6              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 17             | 検出されず | 3.3          | 8.9              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 3.7          | 8.0              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 8              | 検出されず | 3.4          | 8.3              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 3.9          | 8.0              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 2.9          | 8.2              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 2.7          | 8.0              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 2              | 検出されず | 2.6          | 8.3              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 2.7          | 7.4              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 2.4          | 8.5              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/13 | 0              | 検出されず | 2.5          | 8.2              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 3.1          | 8.4              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

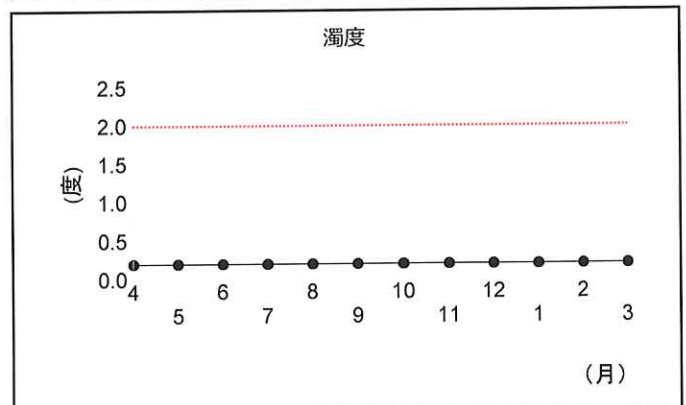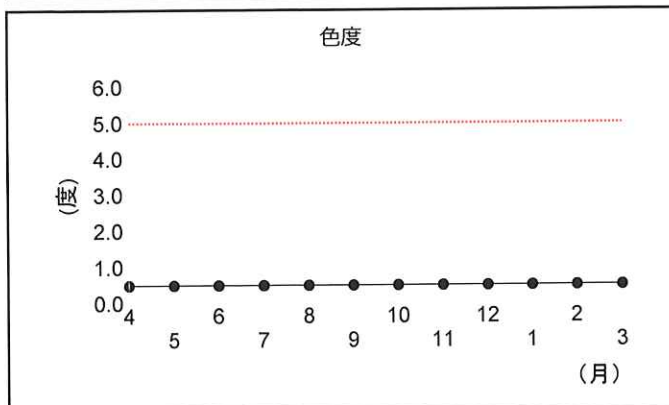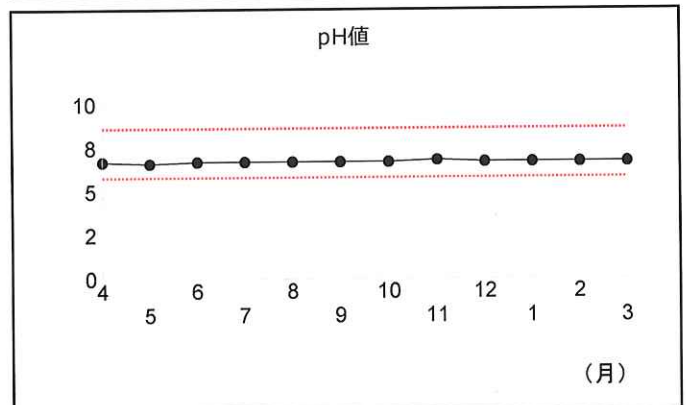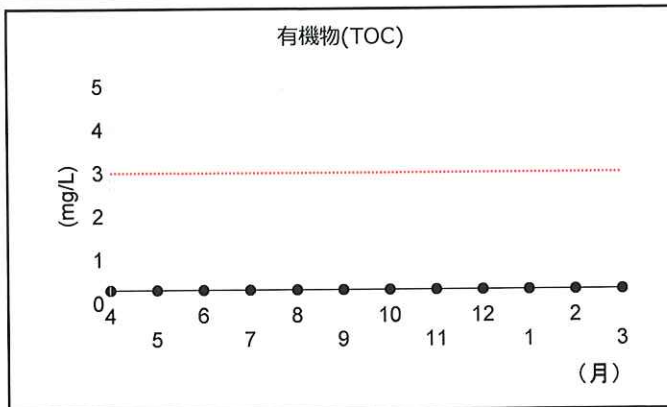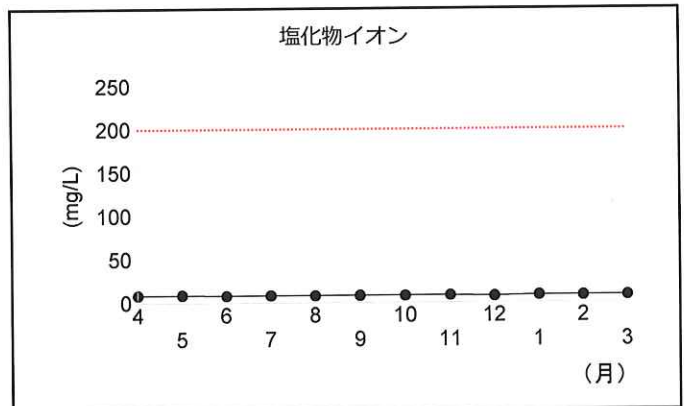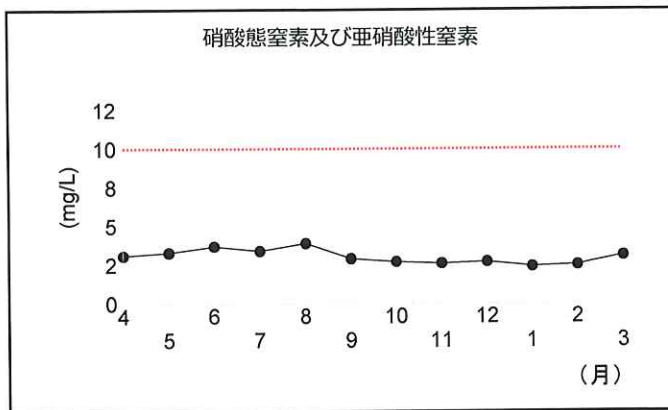

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

谷場 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 2.9          | 7.5              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 3.1          | 7.6              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 3.7          | 7.2              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 2.9          | 7.0              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 3.4          | 6.8              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 3.1          | 7.5              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 2.8          | 7.3              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 2.8          | 7.6              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 2.8          | 7.1              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 2.3          | 8.0              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/13 | 0              | 検出されず | 2.4          | 7.8              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 2.7          | 7.3              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

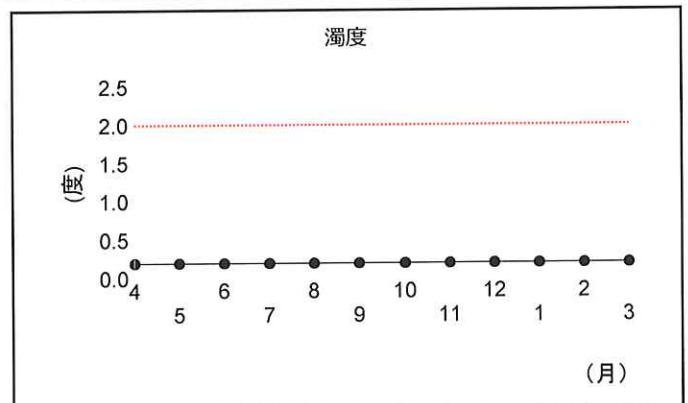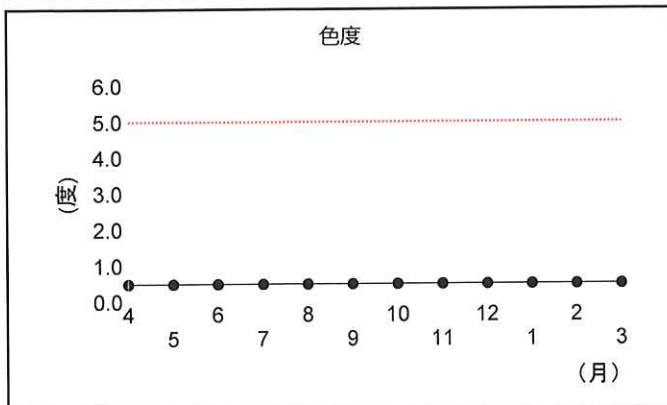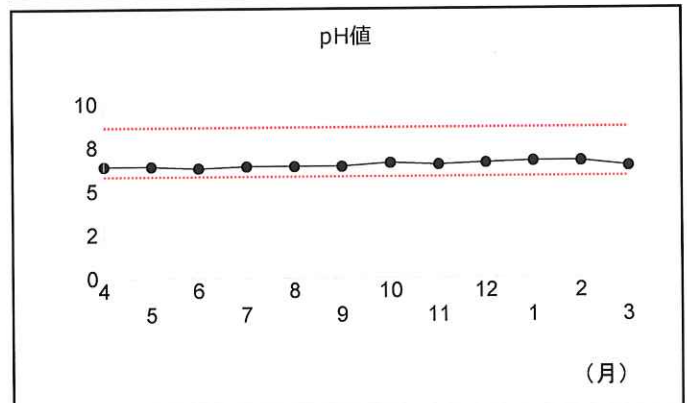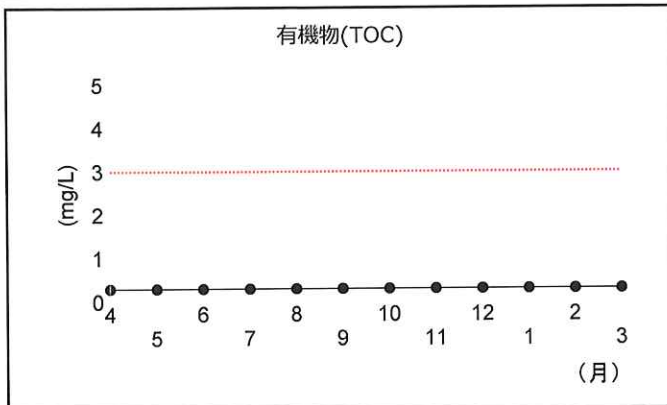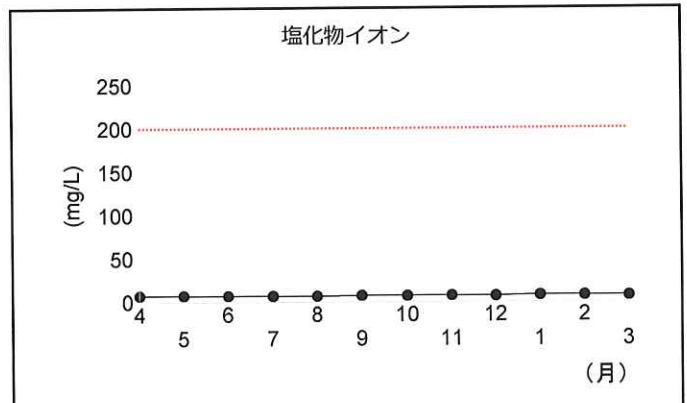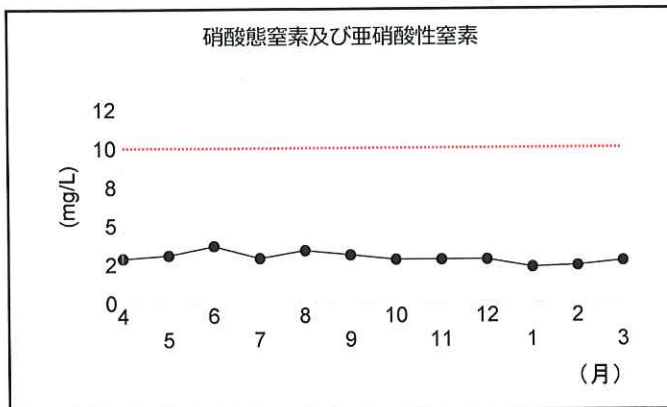

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

谷場(嶽) 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 5.6          | 12.5             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 5.6          | 12.6             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 5.2          | 11.8             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 3.9          | 10.4             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 5.0          | 11.7             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 4.8          | 11.6             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 5.0          | 11.6             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 5.7          | 12.0             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 5.2          | 11.3             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 2              | 検出されず | 5.2          | 12.3             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/13 | 0              | 検出されず | 5.2          | 12.2             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 5.2          | 12.2             | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

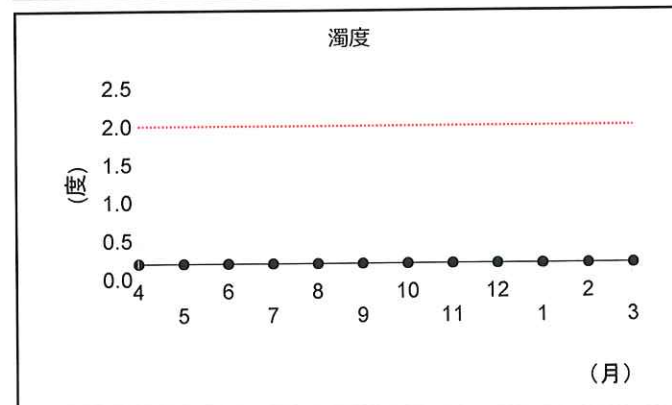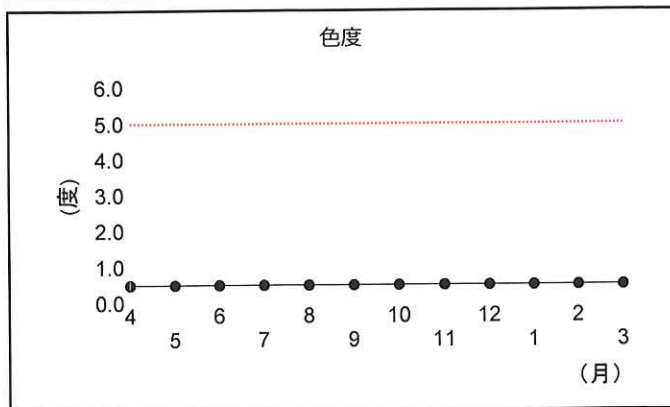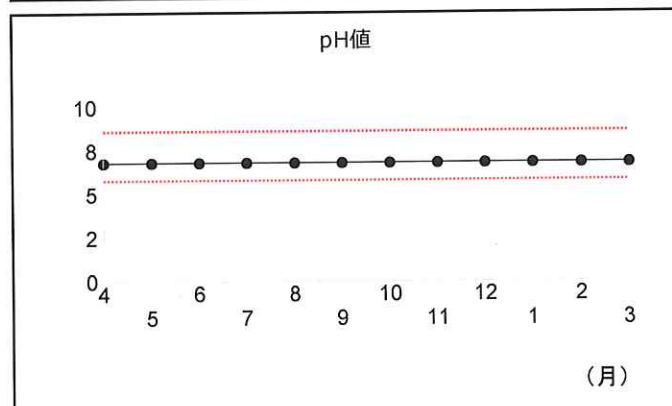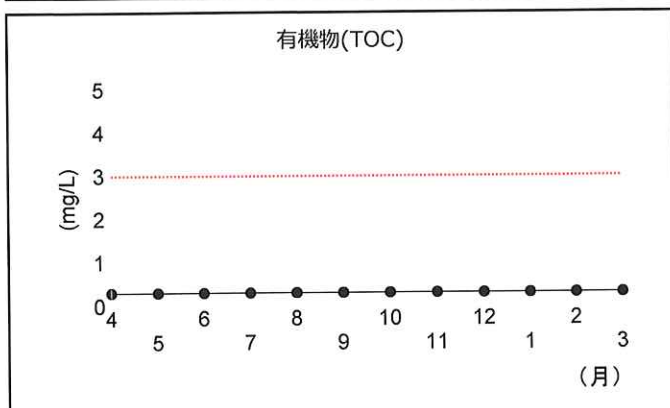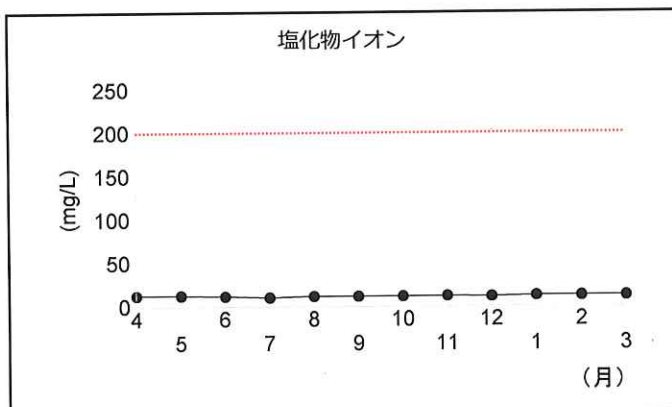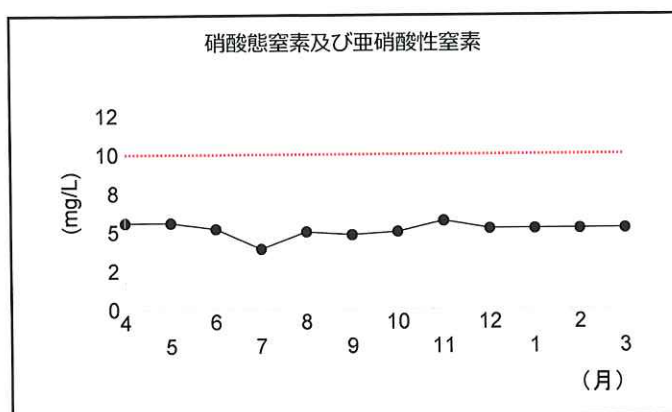

(グラフ内の点線は基準値を示す)









\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道類娃)

栗ヶ窪 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 2.6          | 9.5              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 2.2          | 9.3              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 3.5          | 8.3              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 2.1          | 7.8              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 2.6          | 8.2              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 3.2          | 9.5              | < 0.3                  | 7.0 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 1              | 検出されず | 2.8          | 9.5              | < 0.3                  | 7.0 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 1.8          | 9.6              | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 1.6          | 8.8              | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 4              | 検出されず | 1.4          | 9.6              | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 1.4          | 9.4              | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 2              | 検出されず | 2.1          | 9.5              | < 0.3                  | 7.0 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

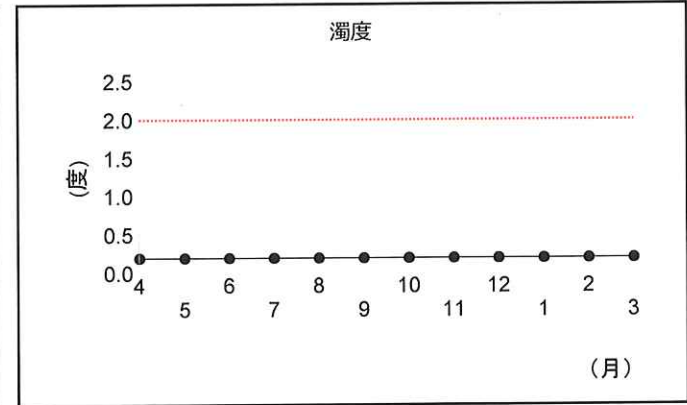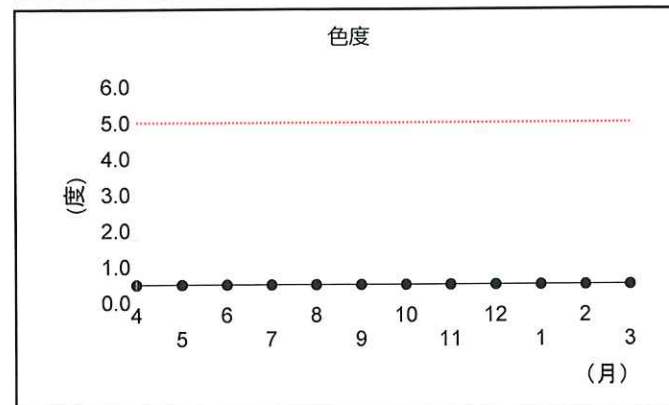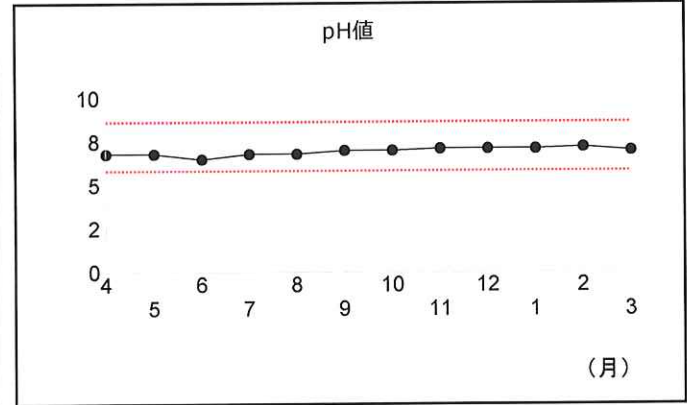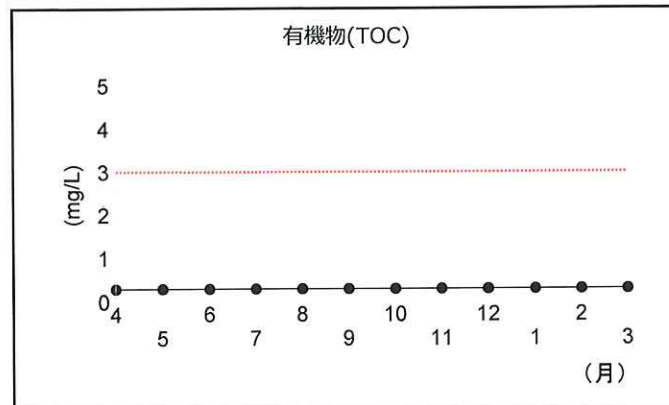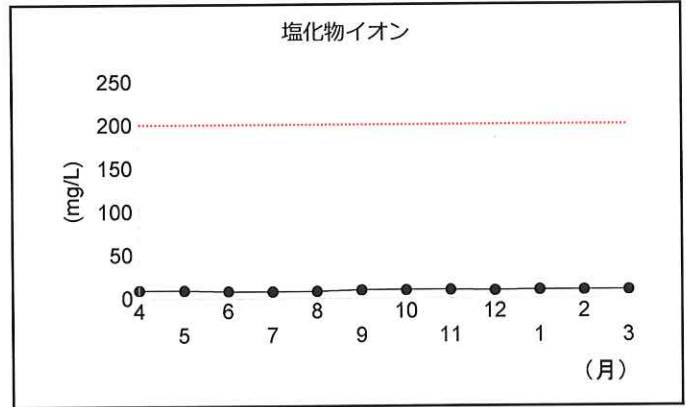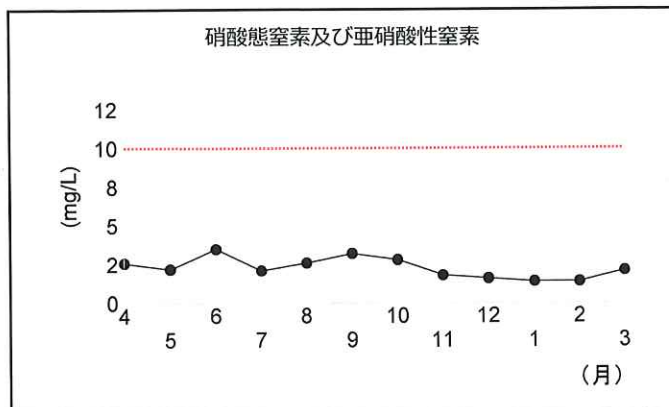

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

ヲヤシ平 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.5             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.1             | < 0.3                  | 7.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 1.1          | 10.8             | < 0.3                  | 7.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 1.1          | 10.6             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.4             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.3             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 1.2          | 10.7             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.4             | < 0.3                  | 7.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 1.3          | 11.3             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.3             | < 0.3                  | 7.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.2             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 1.2          | 11.3             | < 0.3                  | 7.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

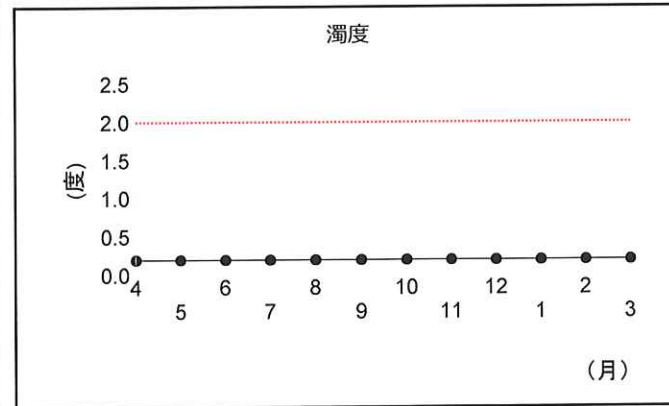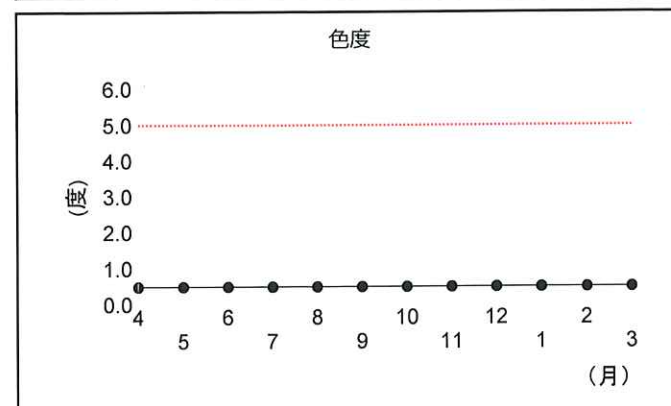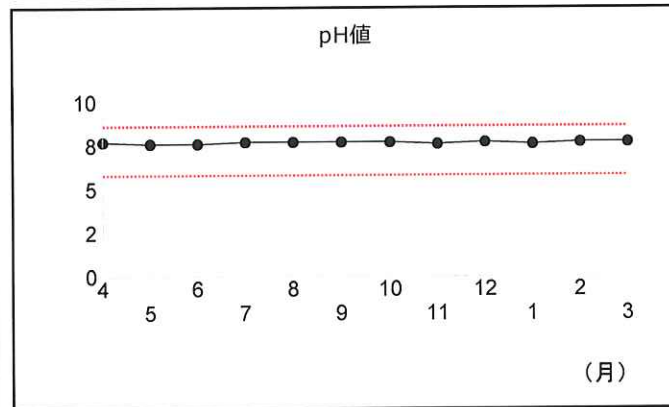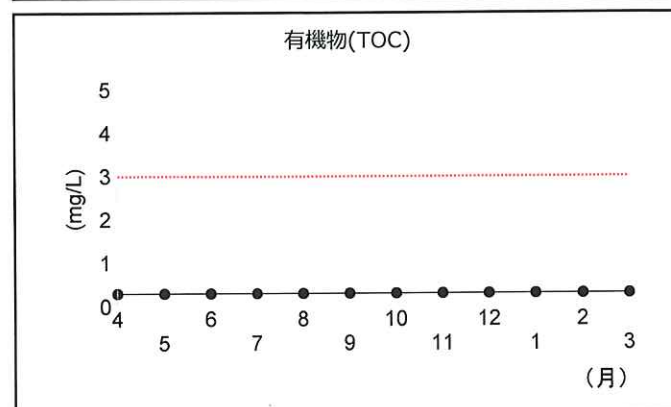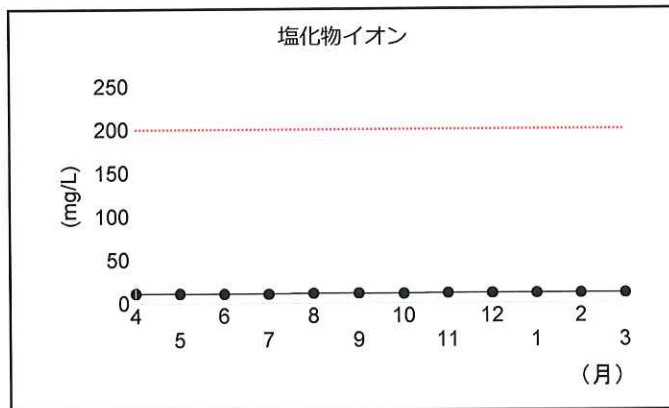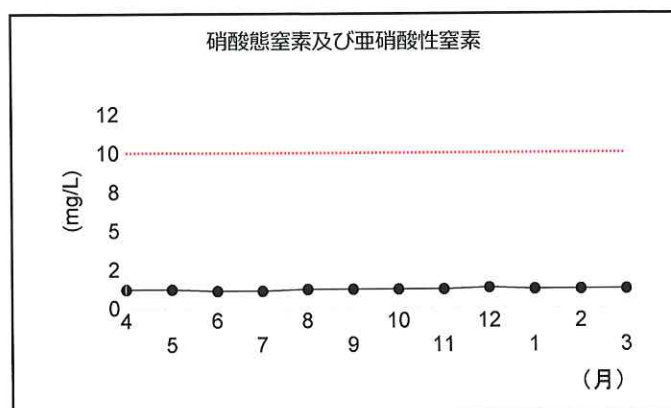

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

新牧 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 0.7          | 7.4              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.5              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 0.7          | 6.9              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 0.7          | 7.1              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.6              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.6              | < 0.3                  | 6.3 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.3              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.9              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.5              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.6              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/13 | 0              | 検出されず | 0.8          | 7.3              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 0.7          | 7.3              | < 0.3                  | 6.4 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

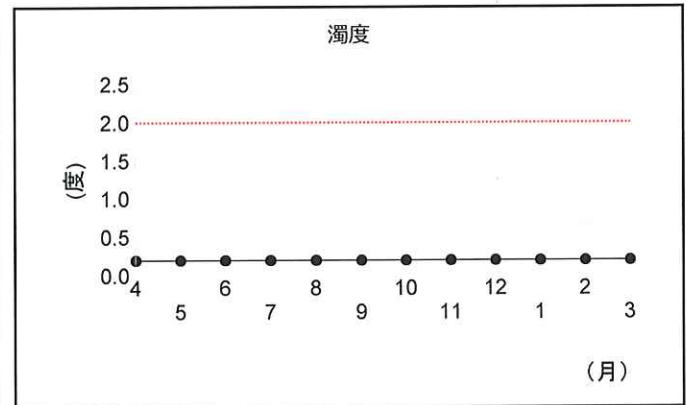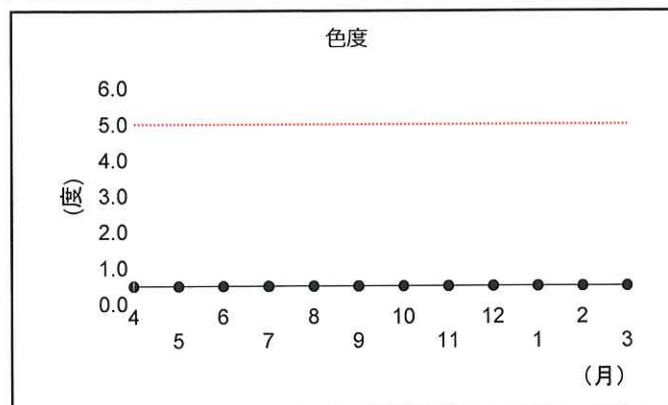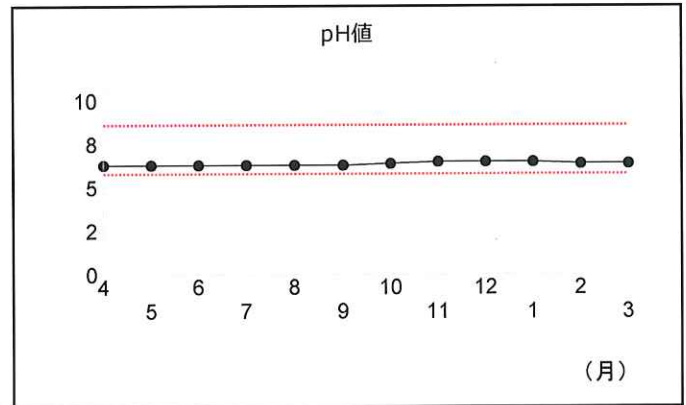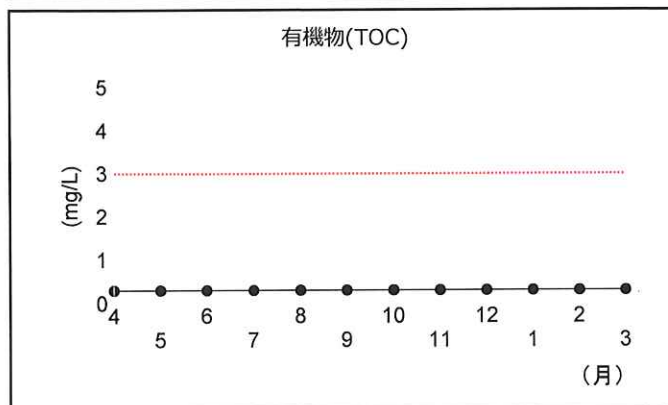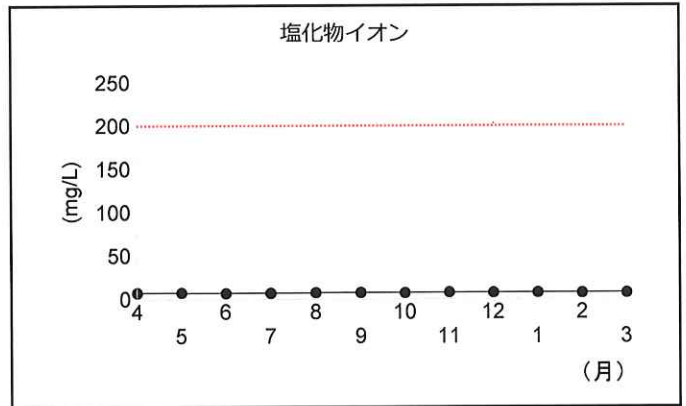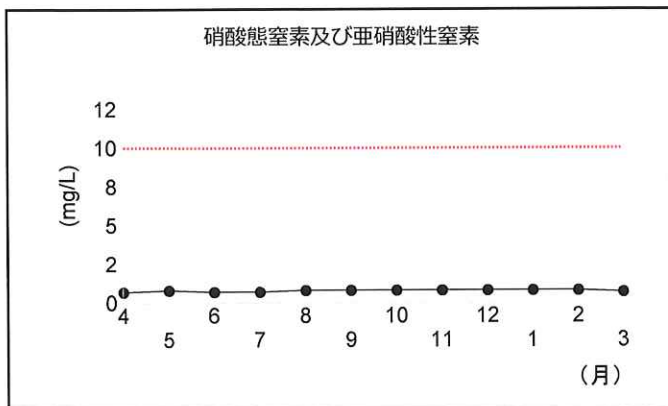

(グラフ内の点線は基準値を示す)









\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

熊ヶ谷 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 3.5          | 8.1              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 4.9          | 8.1              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 5.0          | 7.7              | < 0.3                  | 6.5 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 2.8          | 7.2              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 0              | 検出されず | 3.0          | 7.0              | < 0.3                  | 6.8 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 2.5          | 7.6              | < 0.3                  | 7.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 1.9          | 7.8              | < 0.3                  | 7.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 0              | 検出されず | 1.8          | 7.8              | < 0.3                  | 7.0 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 0              | 検出されず | 2.1          | 7.4              | < 0.3                  | 7.0 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 2              | 検出されず | 3.8          | 8.4              | < 0.3                  | 6.7 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/13 | 0              | 検出されず | 5.2          | 8.4              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 1              | 検出されず | 2.9          | 7.8              | < 0.3                  | 6.6 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

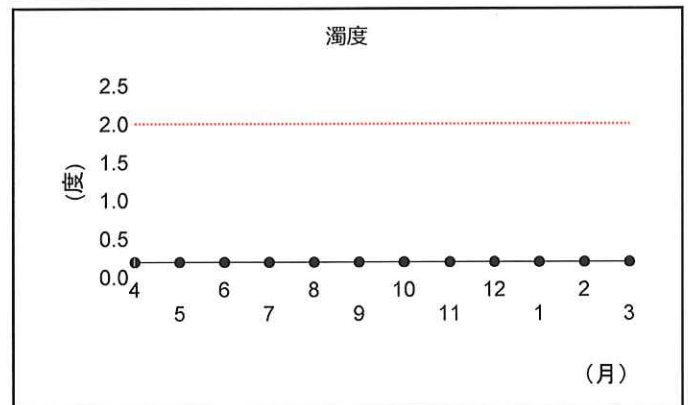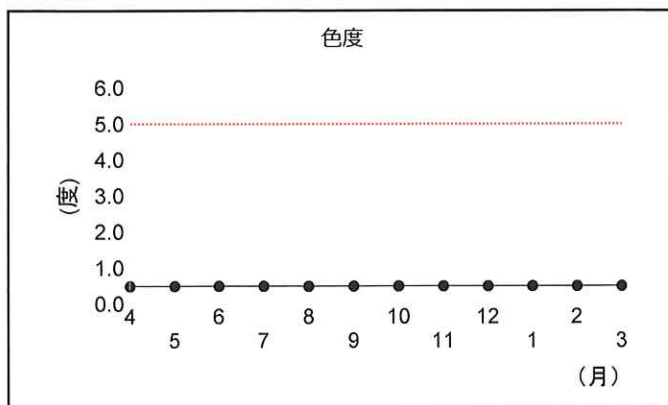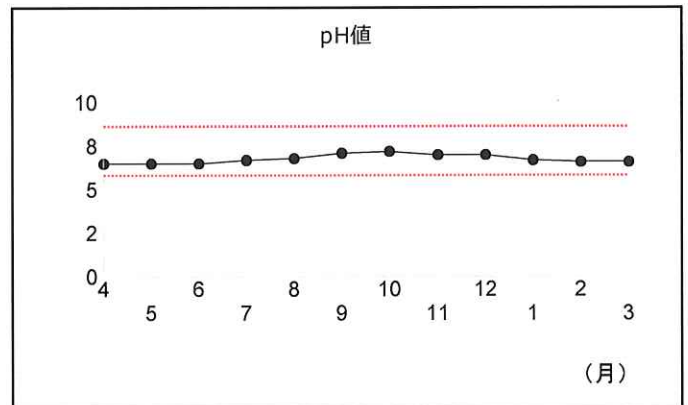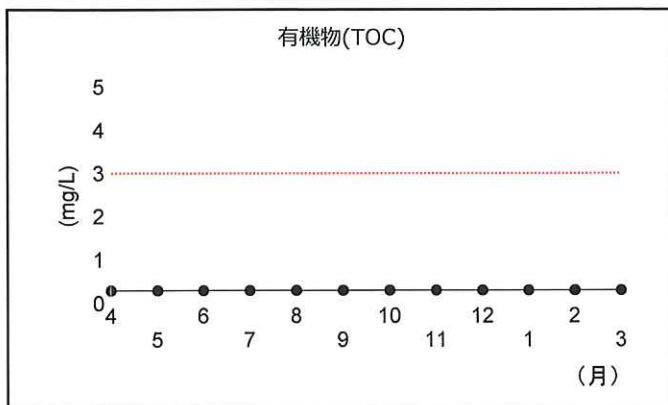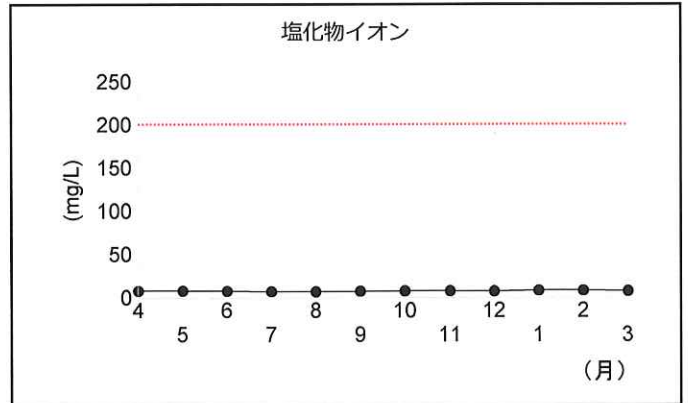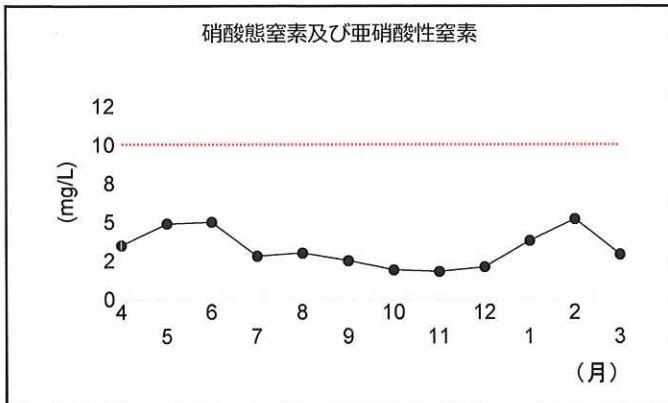

(グラフ内の点線は基準値を示す)







\*\*\* 水源別の毎月検査結果(令和5年度) \*\*\*

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

曲谷 浄水

浄水

| 受付日        | 一般細菌<br>(個/mL) | 大腸菌   | 窒素<br>(mg/L) | 塩化物イオン<br>(mg/L) | 有機物<br>(TOC)<br>(mg/L) | pH値 | 味    | 臭気   | 色度<br>(度) | 濁度<br>(度) |
|------------|----------------|-------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------|-----------|-----------|
| 2023/04/11 | 0              | 検出されず | 4.3          | 7.6              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/05/16 | 0              | 検出されず | 4.2          | 7.8              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/06/13 | 0              | 検出されず | 9.0          | 7.4              | < 0.3                  | 5.8 | 異常なし | 異常なし | 1.4       | < 0.2     |
| 2023/07/11 | 0              | 検出されず | 3.7          | 7.4              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | 0.7       | < 0.2     |
| 2023/08/16 | 1              | 検出されず | 3.7          | 6.7              | < 0.3                  | 6.0 | 異常なし | 異常なし | 0.6       | < 0.2     |
| 2023/09/12 | 0              | 検出されず | 3.8          | 7.3              | < 0.3                  | 6.2 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/10/10 | 0              | 検出されず | 3.7          | 6.9              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | 1.0       | < 0.2     |
| 2023/11/14 | 2              | 検出されず | 3.8          | 7.7              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2023/12/12 | 2              | 検出されず | 3.9          | 7.0              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | 1.0       | < 0.2     |
| 2024/01/16 | 0              | 検出されず | 3.4          | 7.8              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |
| 2024/02/14 | 0              | 検出されず | 3.6          | 7.7              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | 0.9       | < 0.2     |
| 2024/03/12 | 0              | 検出されず | 3.5          | 7.5              | < 0.3                  | 6.1 | 異常なし | 異常なし | < 0.5     | < 0.2     |

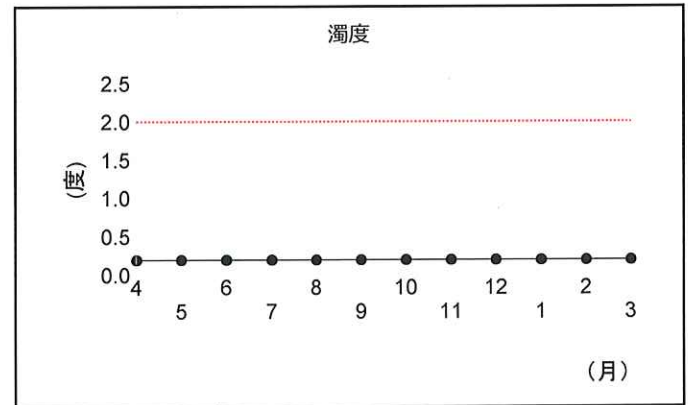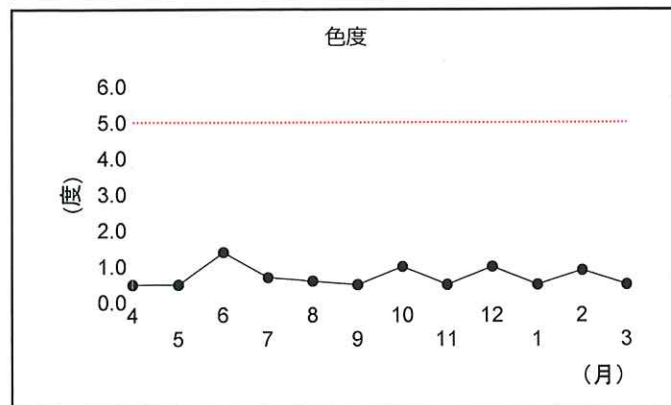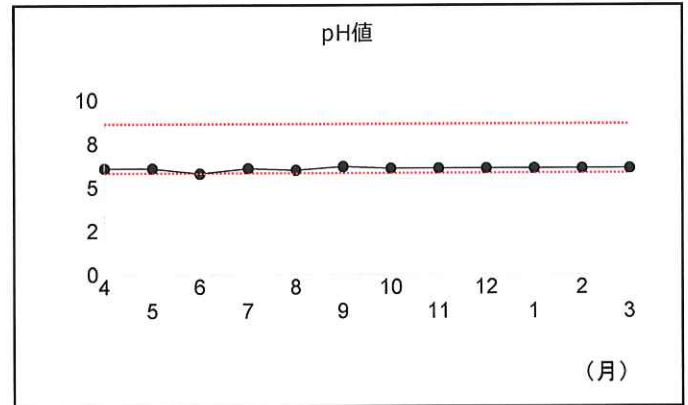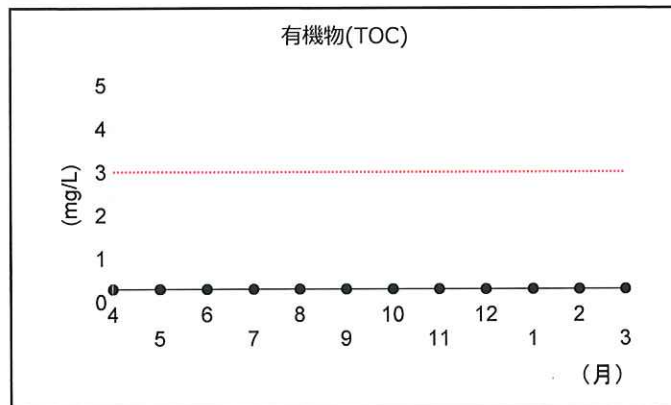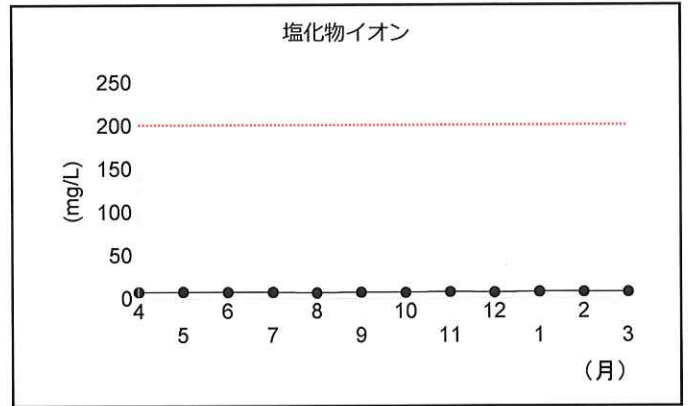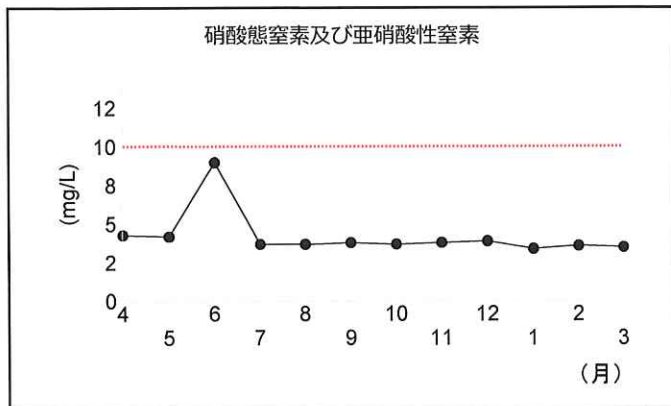

(グラフ内の点線は基準値を示す)