







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

清水 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	2.7	8.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	2.8	9.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	2.8	8.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	2	検出されず	2.6	8.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	2.6	8.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	2.6	8.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	0	検出されず	2.5	7.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	3.1	8.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	2.9	8.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	2.9	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	3.1	8.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	3.2	9.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

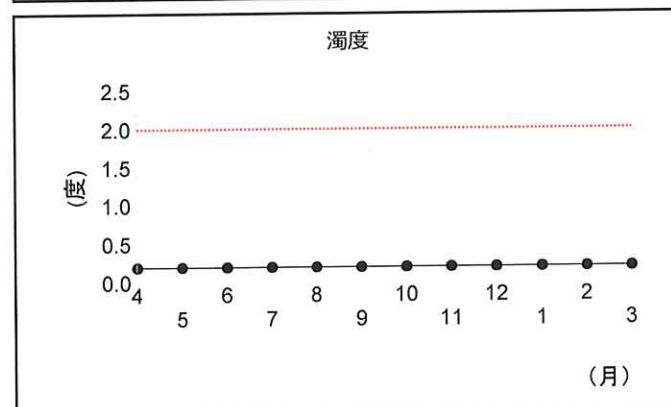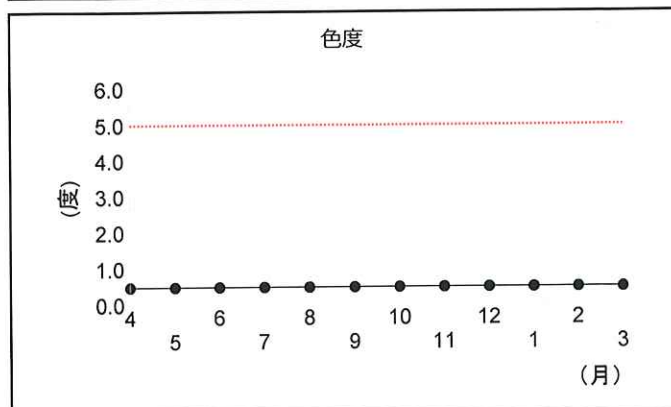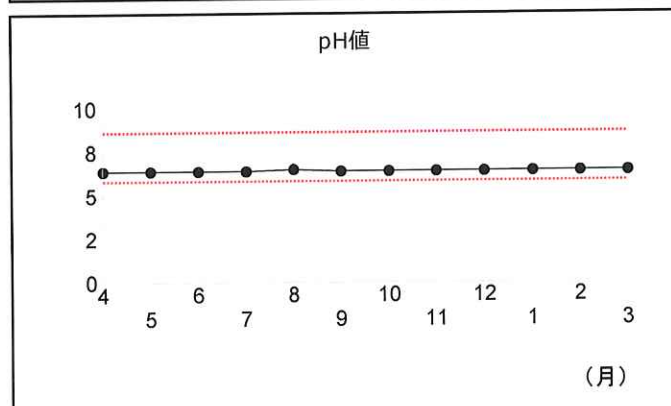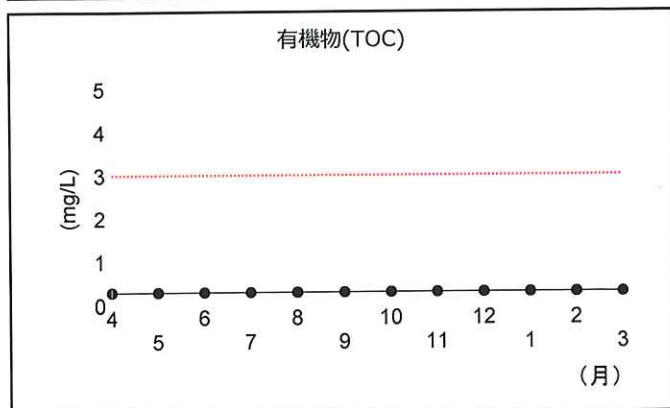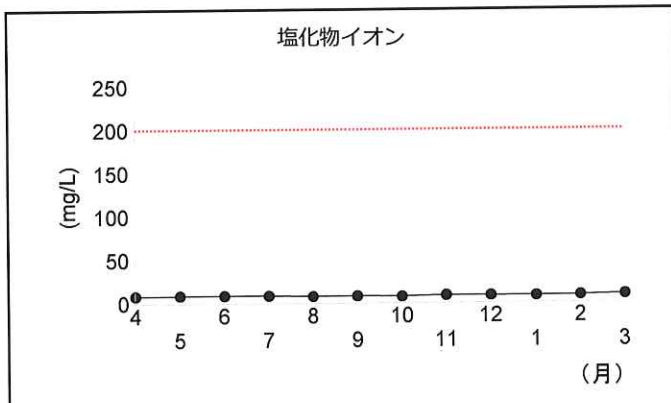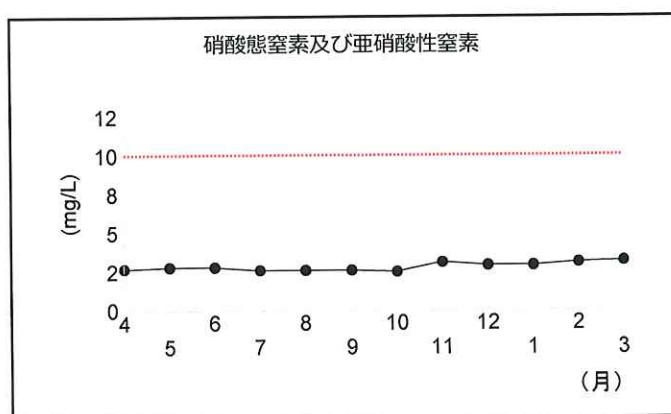

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

高田 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	2.7	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	2.8	11.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	2.9	11.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	0	検出されず	2.8	10.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	2.7	10.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	2.8	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	0	検出されず	2.7	9.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	3.1	11.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	2.7	10.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	6	検出されず	2.6	10.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	2.8	10.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	2.8	11.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

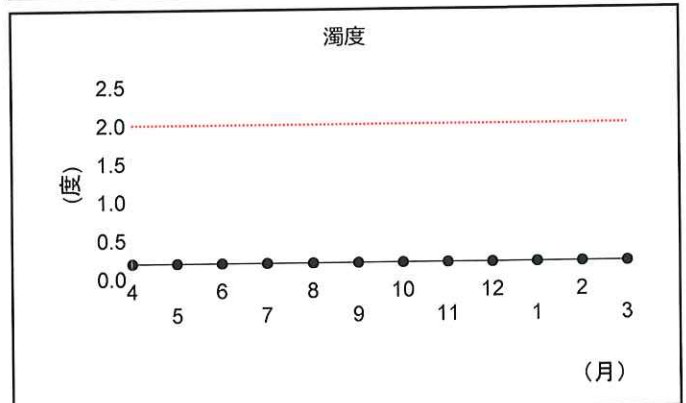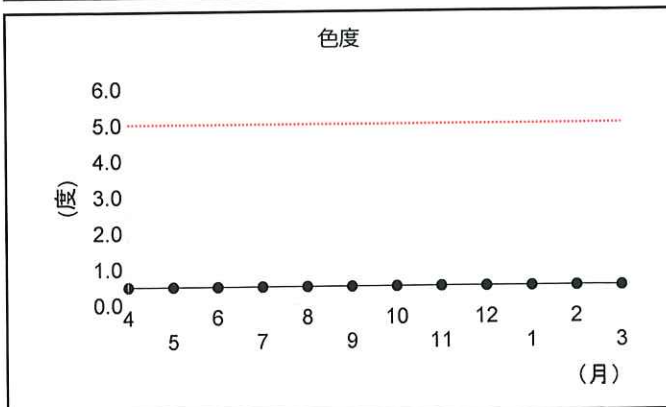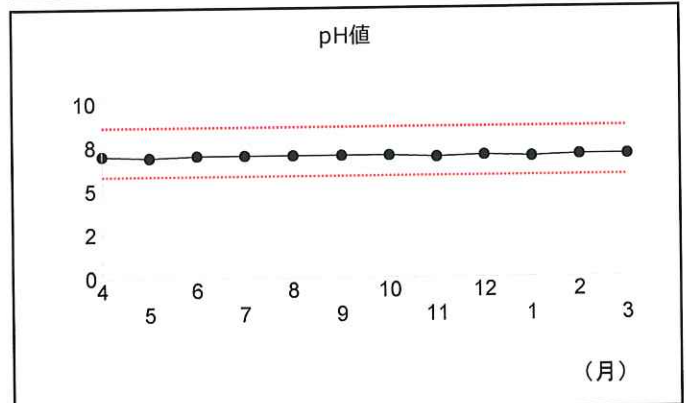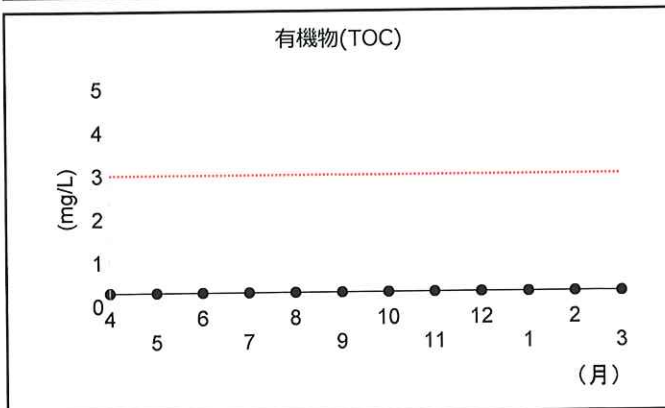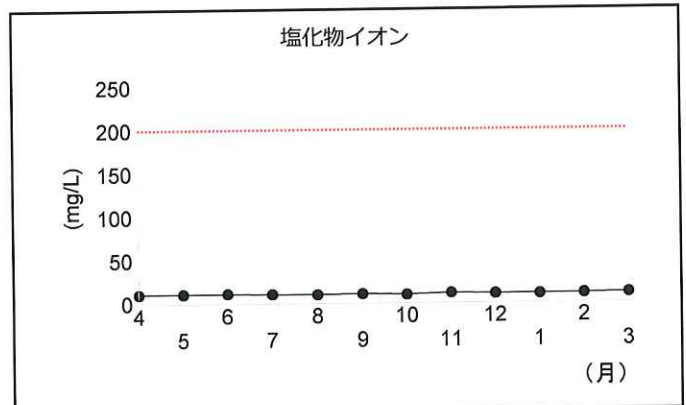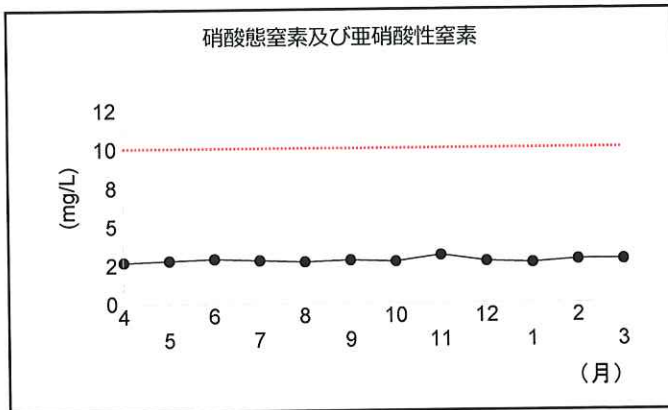

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

柳 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	3.9	10.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	4.3	10.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	4.4	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	2	検出されず	4.5	10.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	4.4	10.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	4.6	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	2	検出されず	4.2	9.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	4.9	11.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	4.4	10.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	2	検出されず	4.0	9.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	4.2	10.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	4.2	11.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

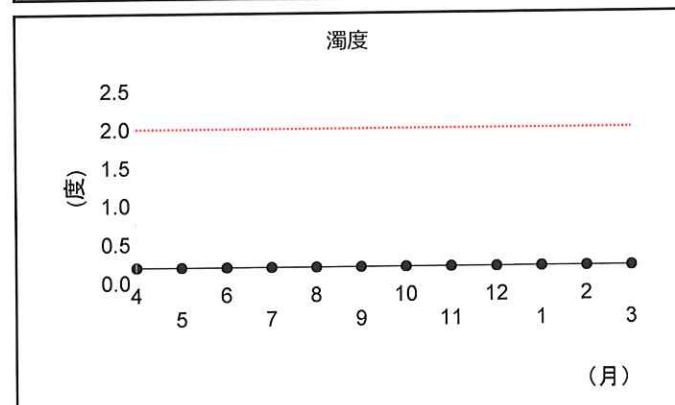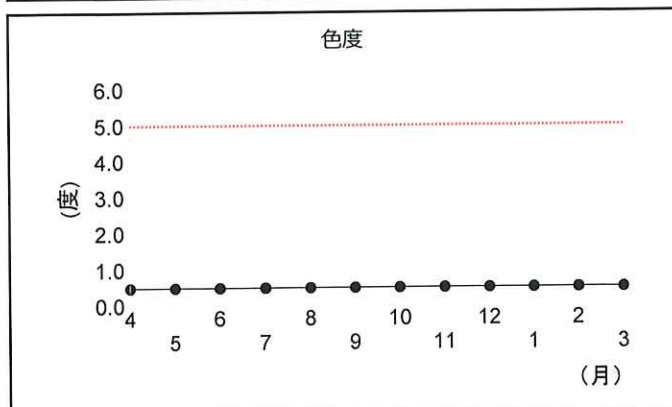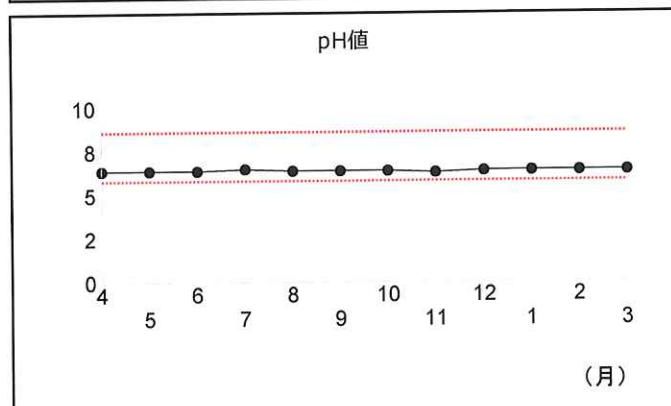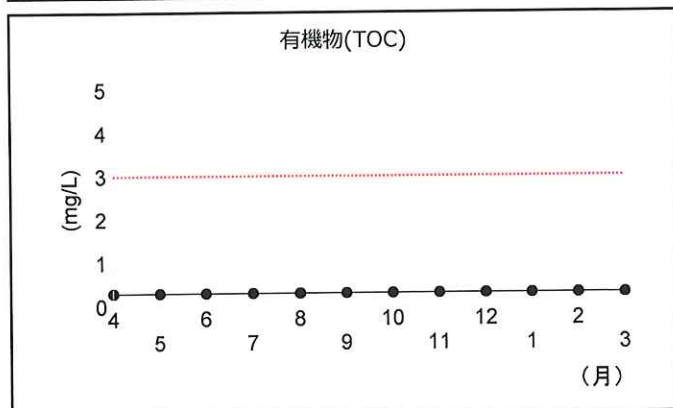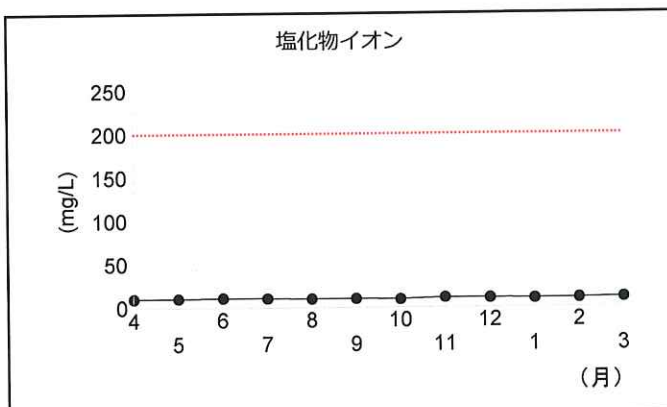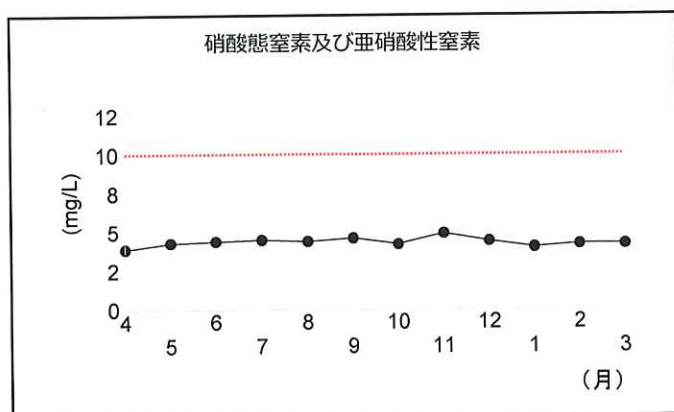

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

大久保 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	5.4	12.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	5.2	12.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	5.5	12.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	0	検出されず	5.1	11.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	5.0	10.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	1.9	8.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	1	検出されず	2.1	8.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	2.6	10.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	4	検出されず	2.2	9.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	0.7	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	2.0	9.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	2.1	9.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	2.7	10.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

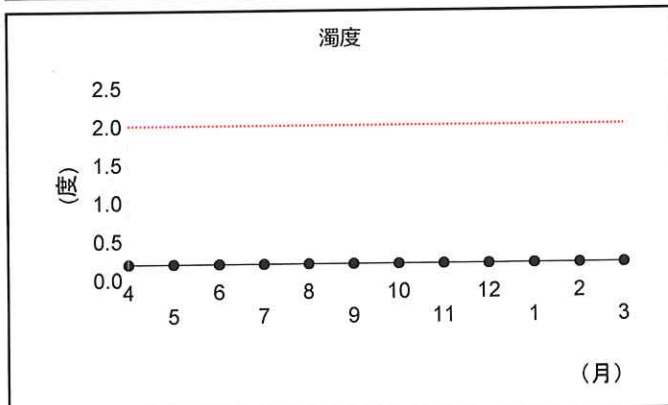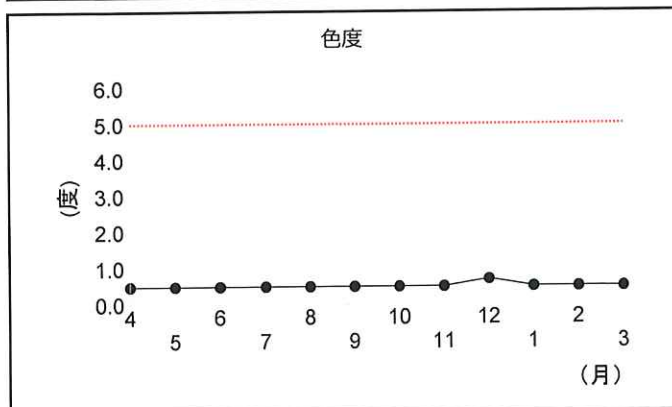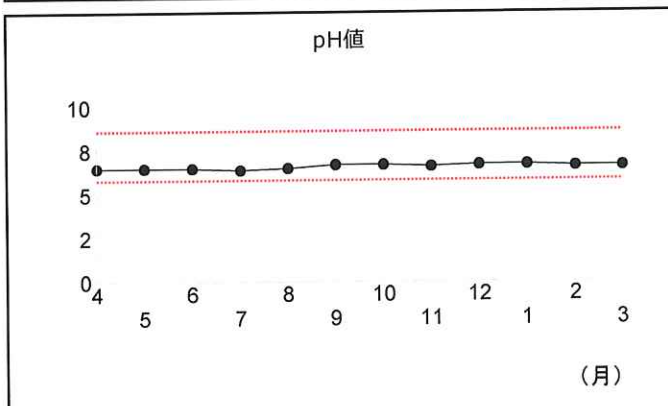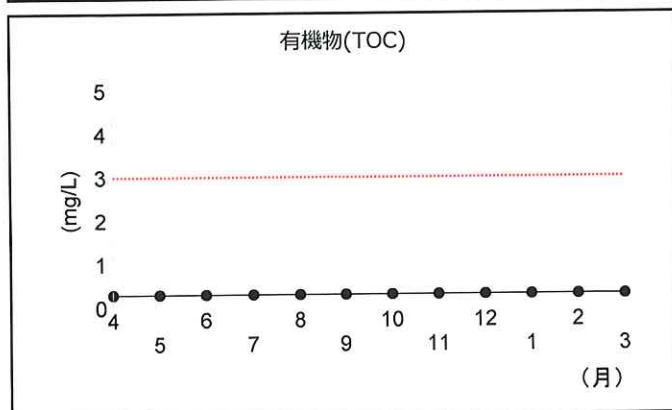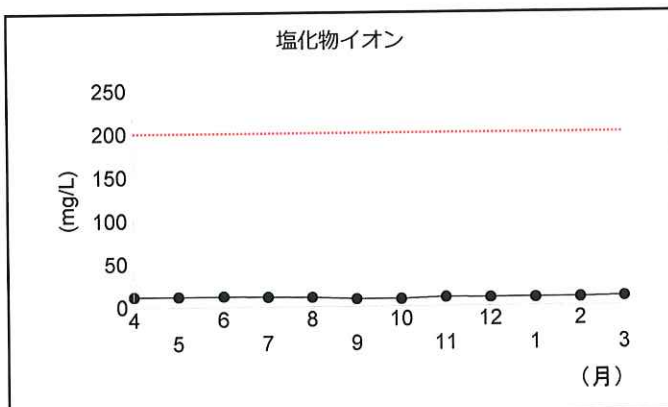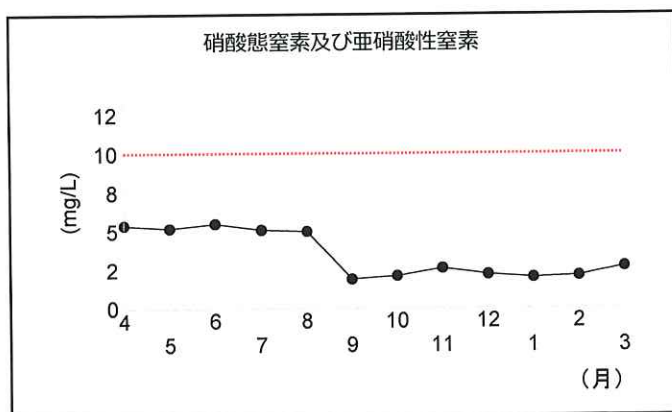

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

西木場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	1.1	11.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	1.2	11.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	1.4	11.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	0	検出されず	1.6	10.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
2023/08/01	0	検出されず	1.7	11.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	1.7	11.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	0	検出されず	1.5	10.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	1.6	13.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	1.1	11.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	0.9	10.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	0.8	11.0	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	1.5	12.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

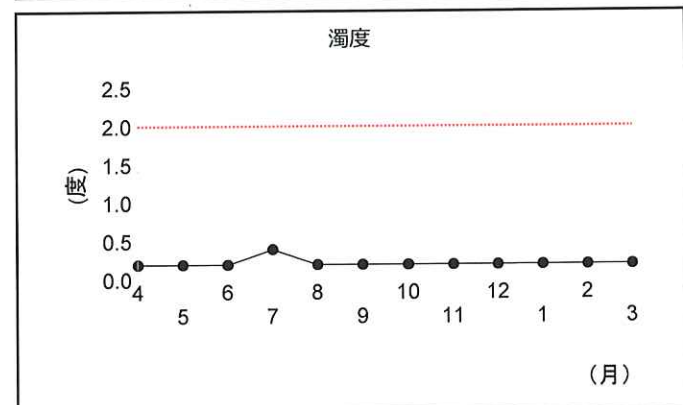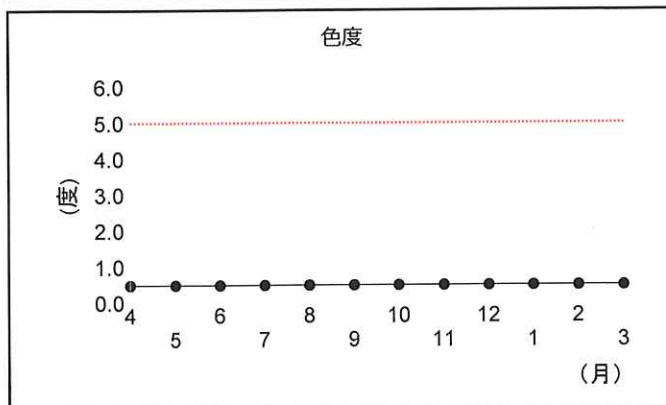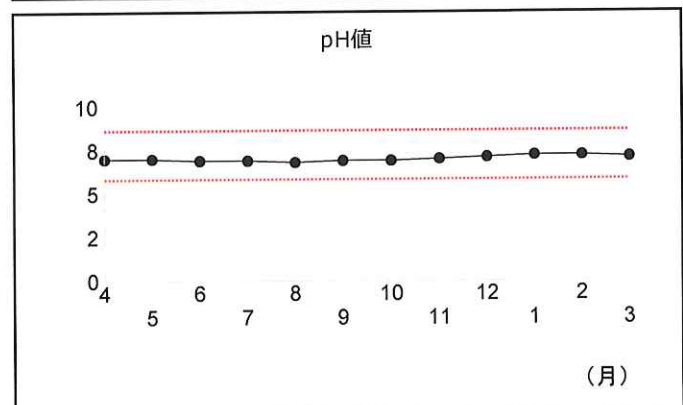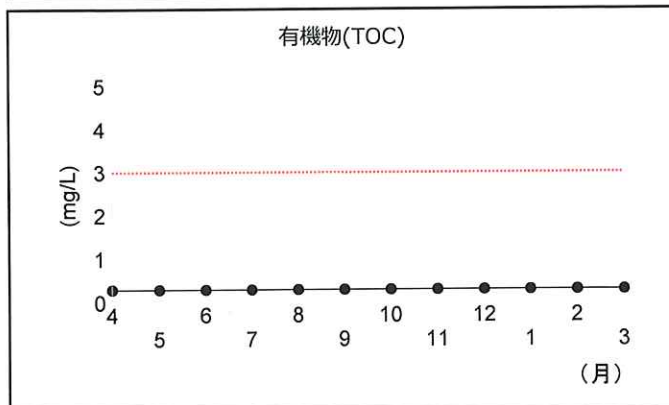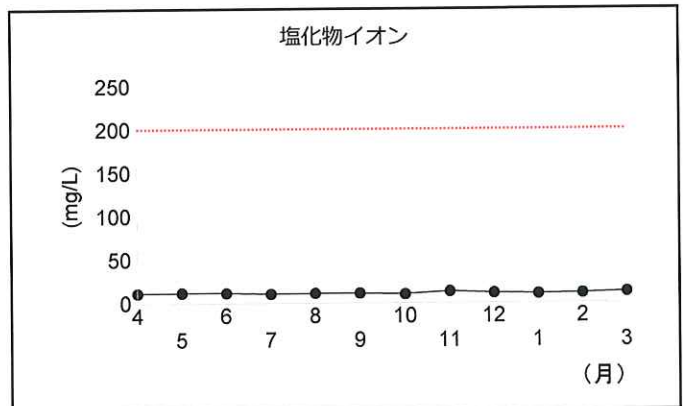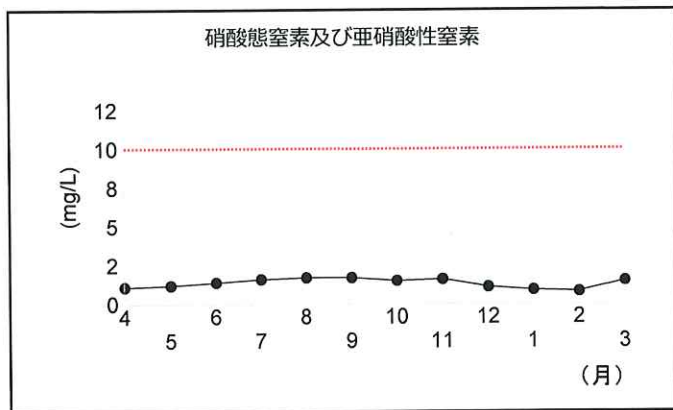

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

勝目 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	1.6	9.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	1.6	9.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	1.5	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	2	検出されず	1.8	8.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	1.7	9.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	1.7	9.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	0	検出されず	1.6	8.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	2.0	11.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	1.6	9.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	1.5	8.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	1.6	9.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	1.6	9.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

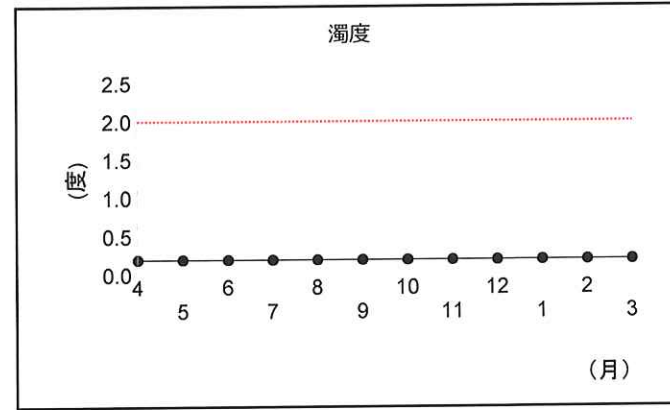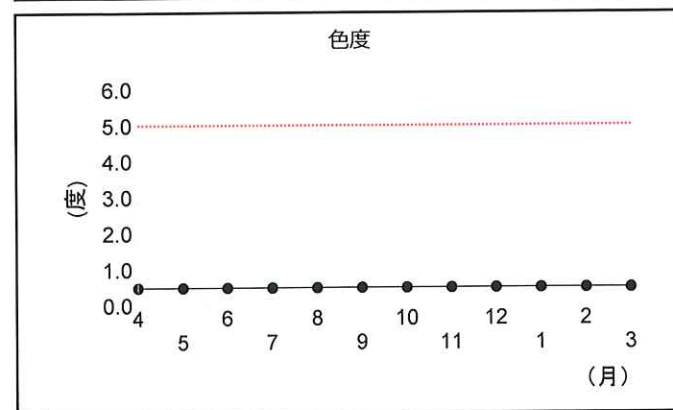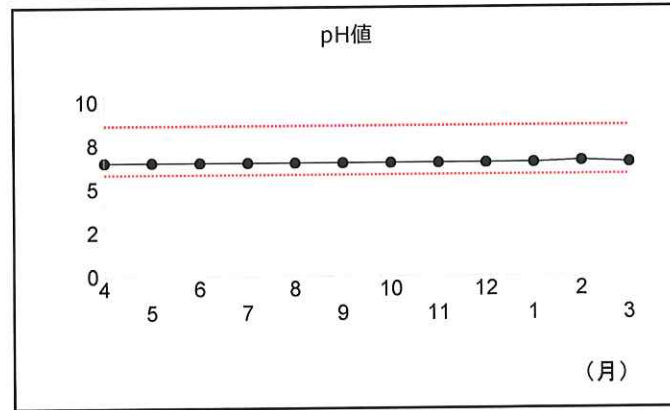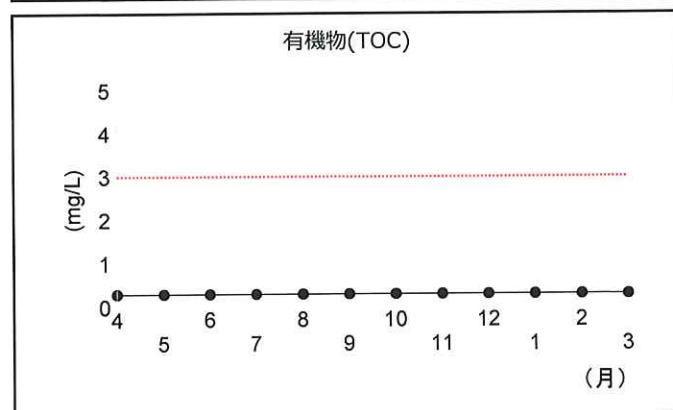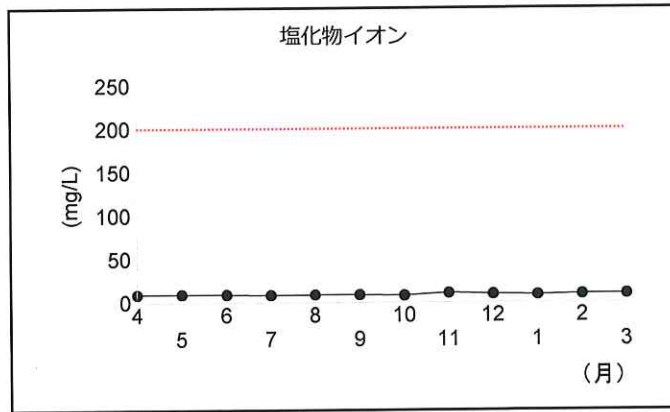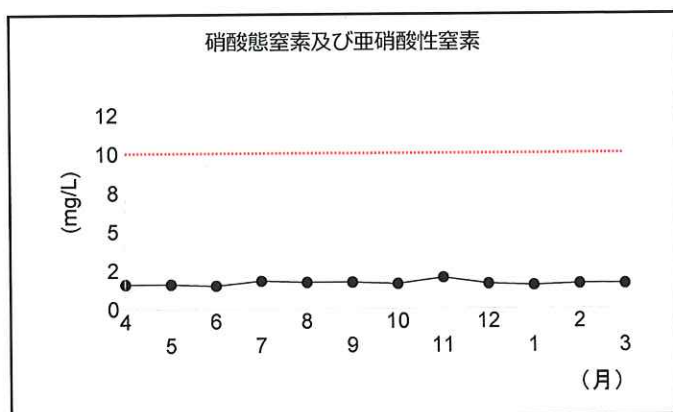

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

滝元 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	2.7	9.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	2.8	10.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	2.8	10.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	0	検出されず	2.7	9.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	2.6	9.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	2.7	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	0	検出されず	2.6	8.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	3.2	11.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	2.8	9.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	2.7	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	2.9	9.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	3.0	10.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

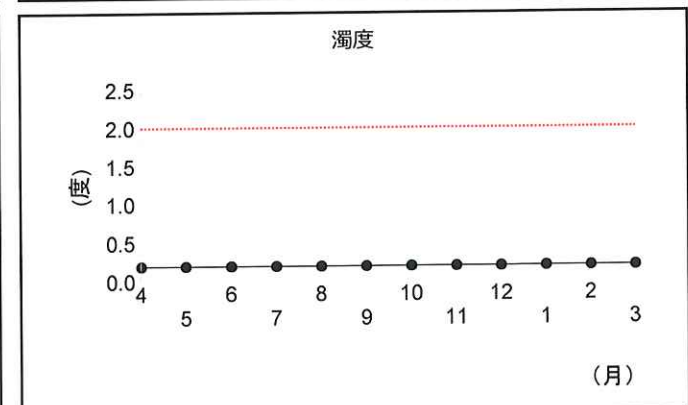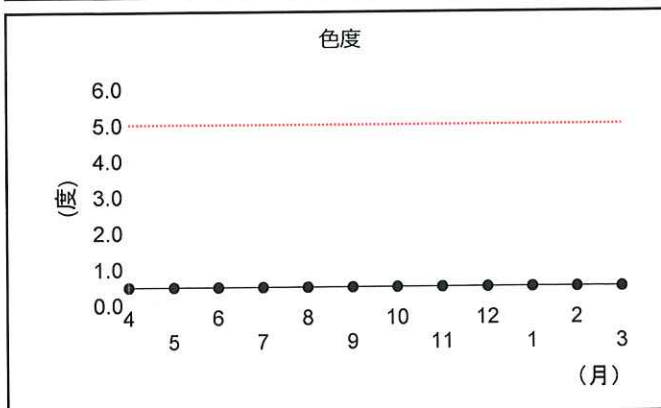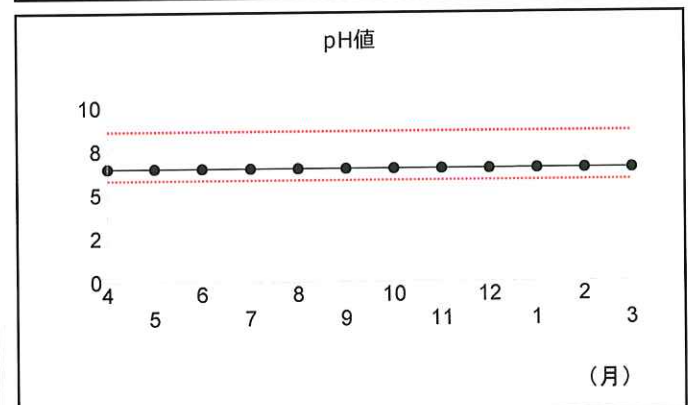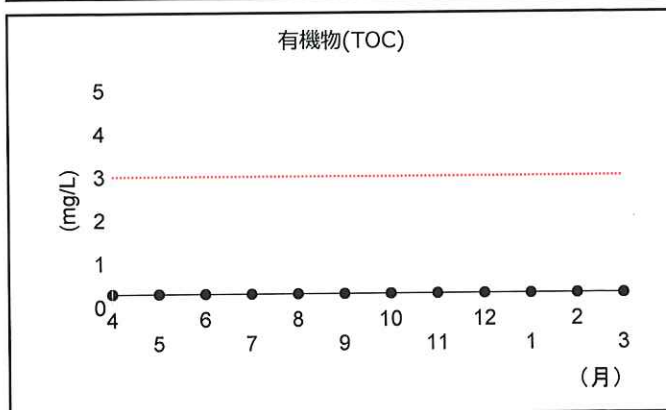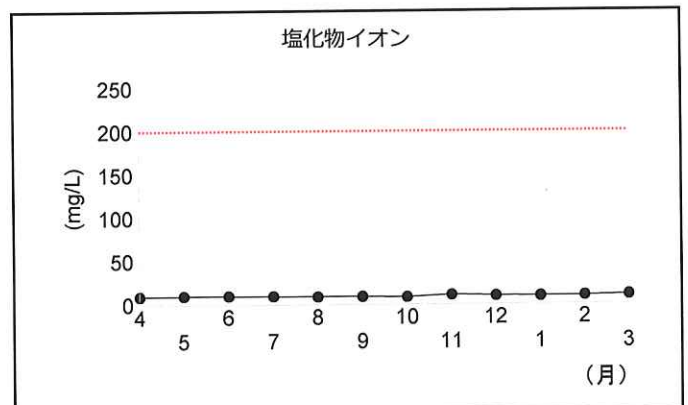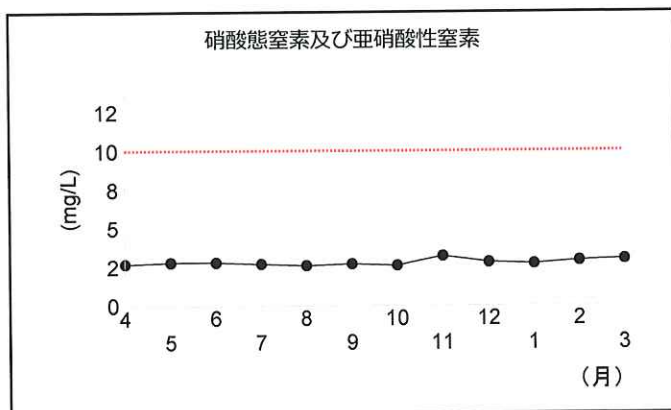

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

神殿 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	0.5	8.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	0.6	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	0.6	9.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	0	検出されず	0.6	9.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	0.5	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	0.5	8.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	2	検出されず	0.5	7.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	0.6	10.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	0.6	8.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	0.5	7.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	0.6	8.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	0.6	8.8	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

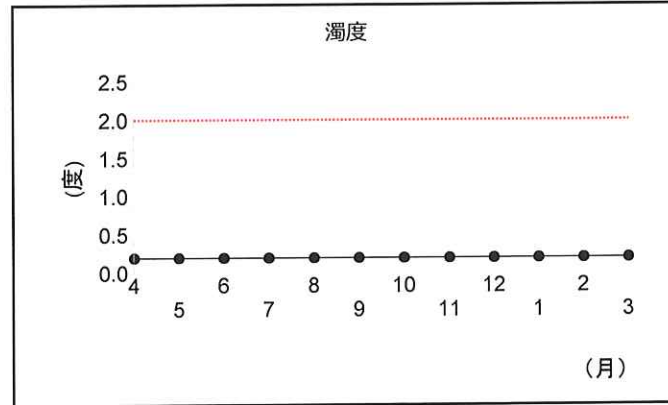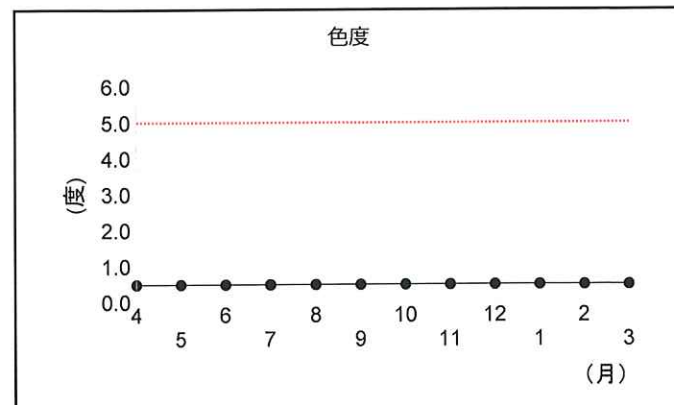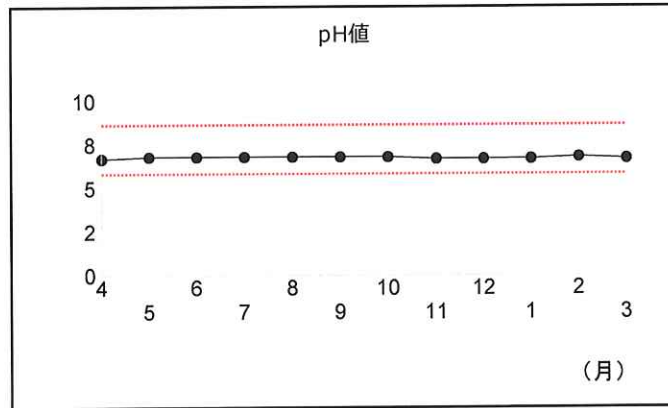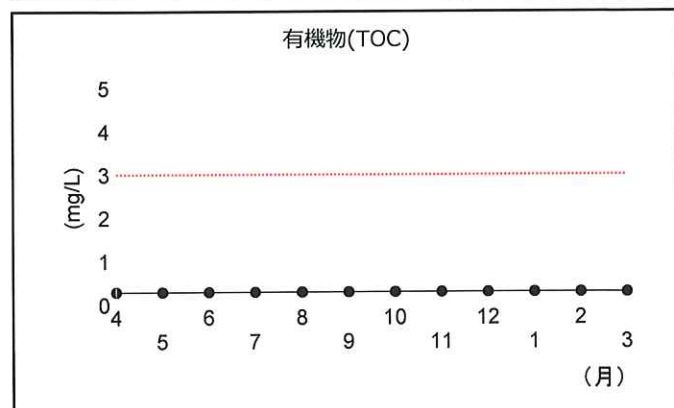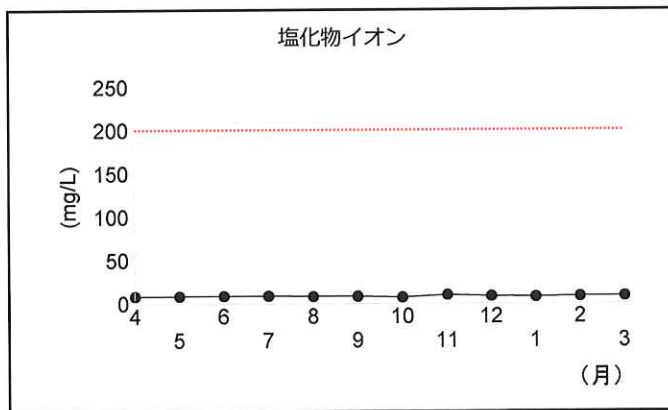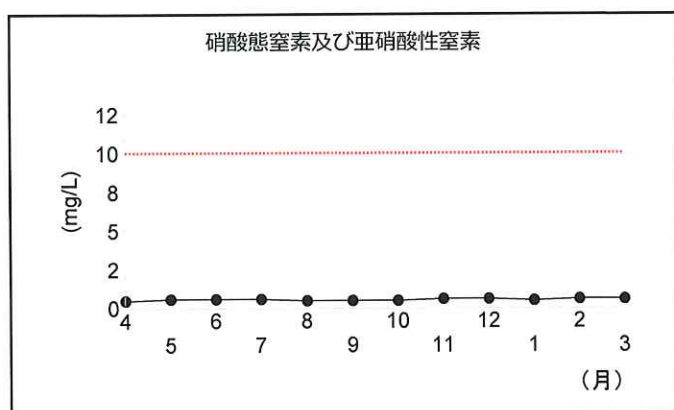

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

仁之野 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	0.7	8.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/05/09	0	検出されず	0.8	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/06/05	0	検出されず	0.7	8.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/07/05	0	検出されず	0.9	7.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2023/08/01	0	検出されず	0.7	7.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/09/06	0	検出されず	0.8	7.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/10/03	2	検出されず	0.7	7.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/11/07	0	検出されず	0.9	9.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2023/12/06	0	検出されず	0.7	8.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/01/09	0	検出されず	0.7	7.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/02/06	0	検出されず	0.7	8.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/03/06	0	検出されず	0.7	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

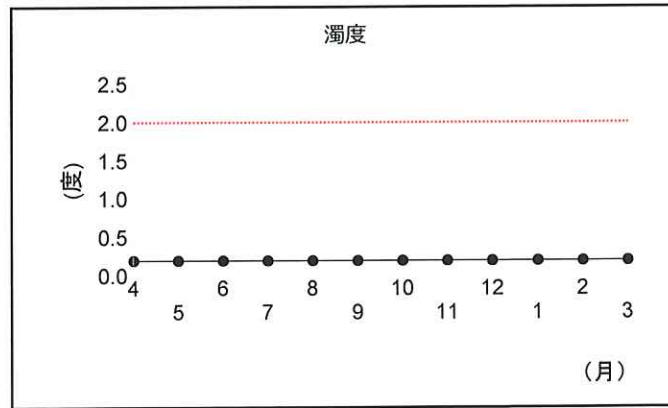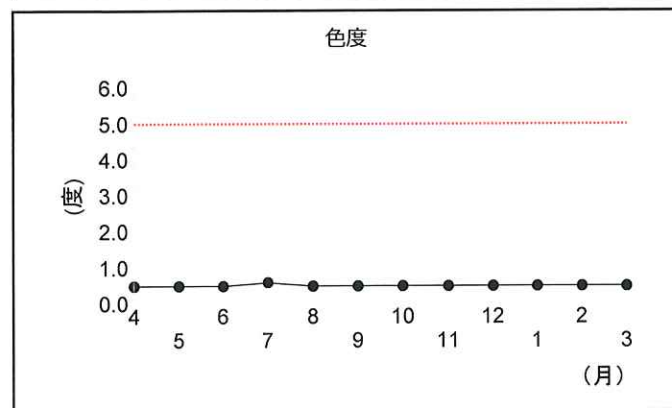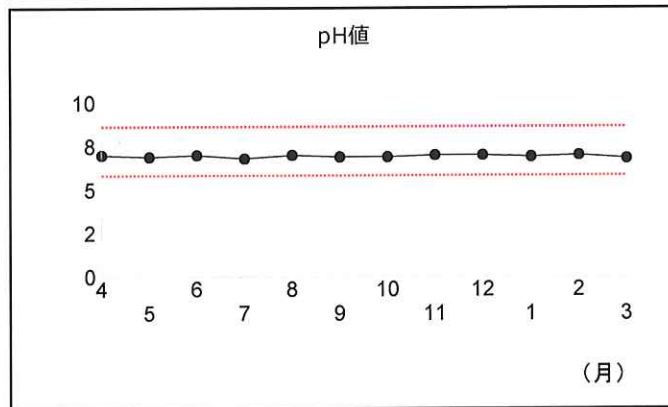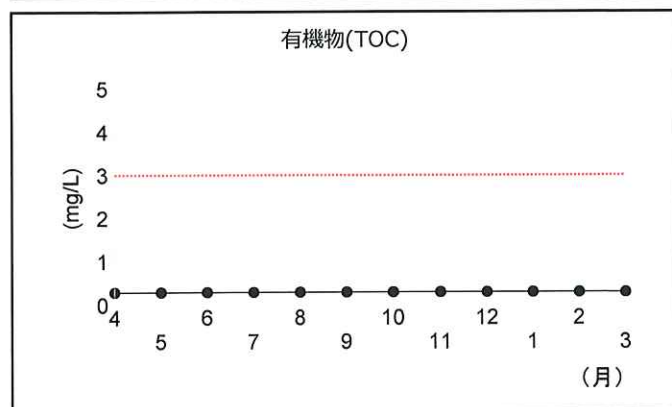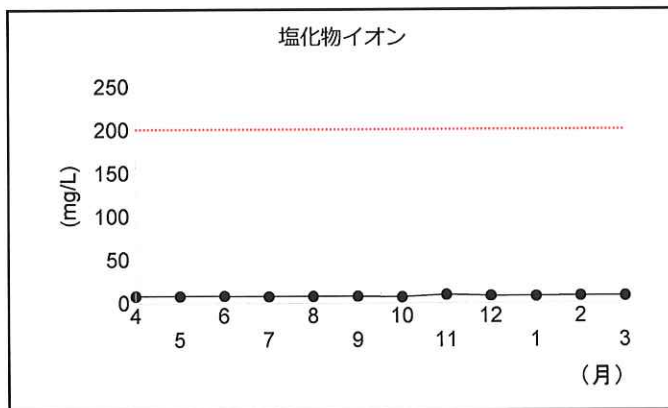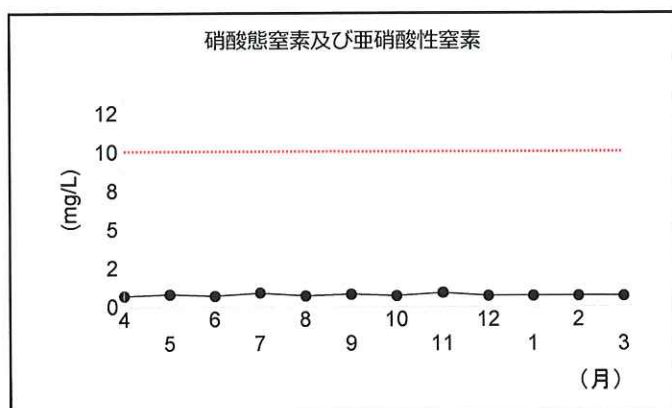

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和5年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

瀬戸山 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2023/04/05	0	検出されず	< 0.1	7.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.4	0.4
2023/05/09	0	検出されず	< 0.1	7.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	2.3	0.4
2023/06/05	0	検出されず	< 0.1	7.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	1.6	0.3
2023/07/05	0	検出されず	0.1	7.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.3	0.7
2023/08/01	0	検出されず	< 0.1	6.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	2.3	0.4
2023/09/06	1	検出されず	< 0.1	6.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	2.3	0.6
2023/10/03	0	検出されず	< 0.1	6.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	2.2	0.7
2023/11/07	0	検出されず	0.1	8.1	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	1.4	1.2
2023/12/06	0	検出されず	0.1	7.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.3	0.9
2024/01/09	0	検出されず	< 0.1	6.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.1	0.5
2024/02/06	0	検出されず	0.1	7.1	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	1.1	0.5
2024/03/06	0	検出されず	0.2	7.4	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	1.3	0.7

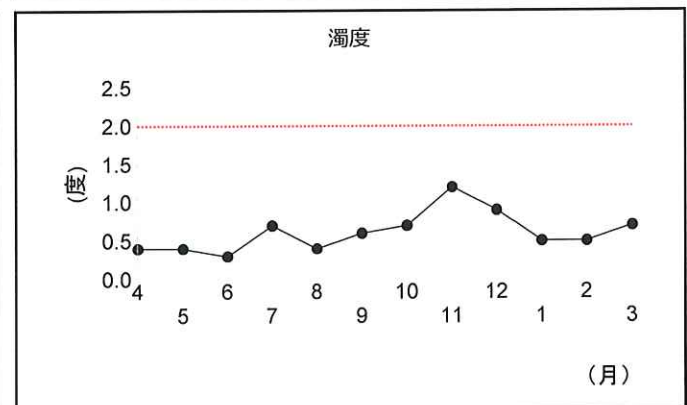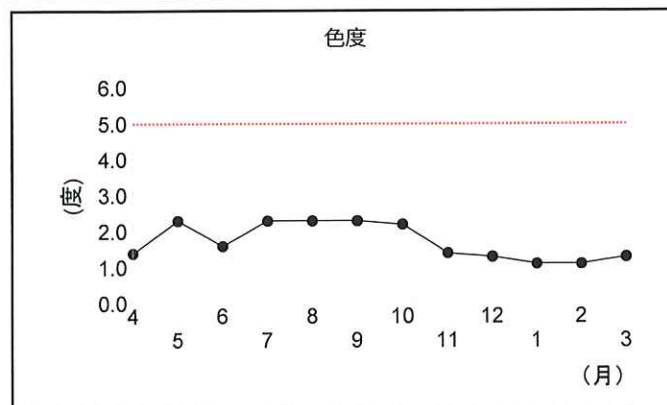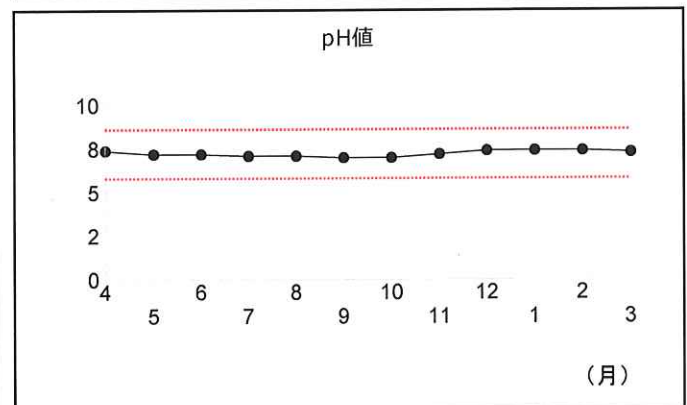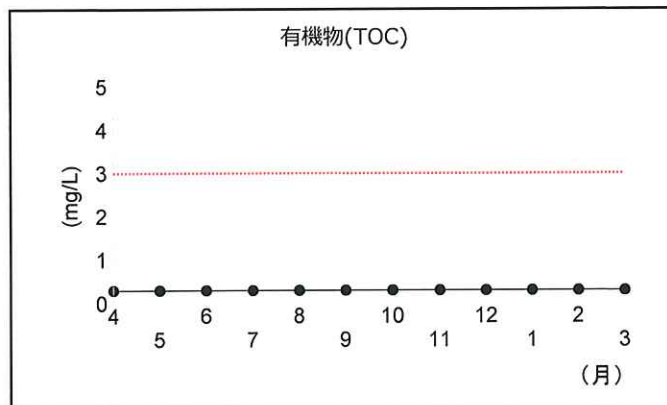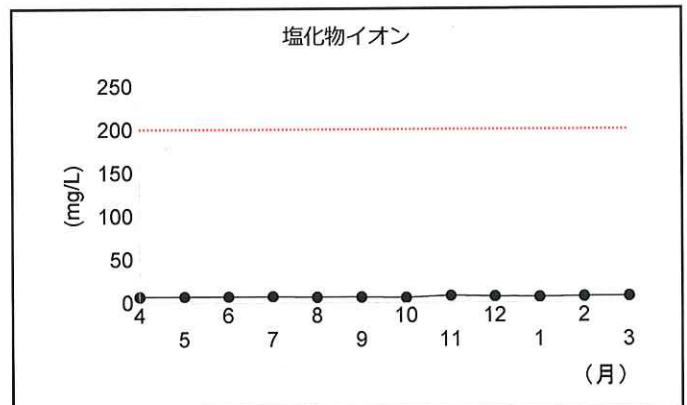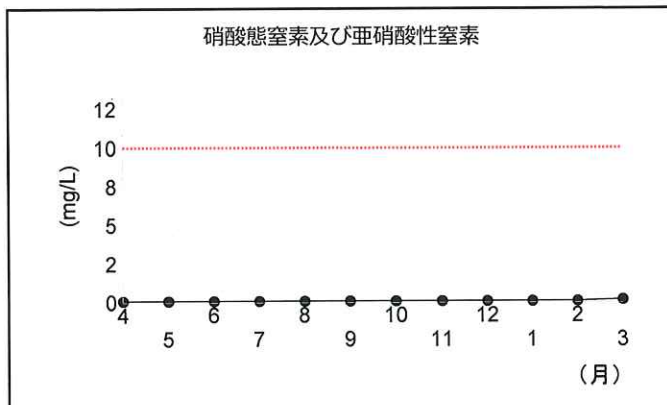

(グラフ内の点線は基準値を示す)