







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

北部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	0.6	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	0.6	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	0	検出されず	0.7	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	1.0	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	0.7	0.2
2024/09/04	0	検出されず	0.8	6.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	0	検出されず	1.7	6.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	0	検出されず	0.5	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	0	検出されず	0.6	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	0	検出されず	0.5	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	0.6	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	0.6	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

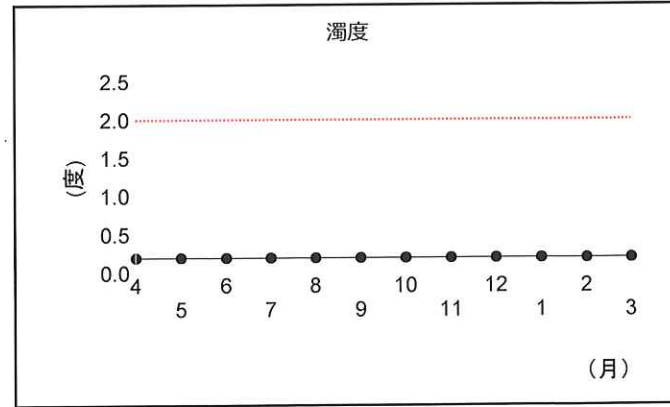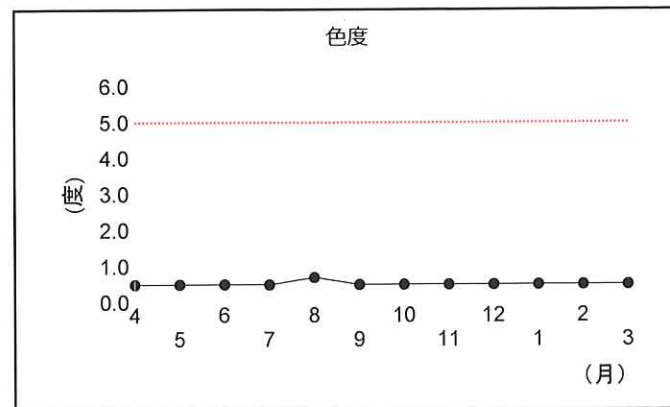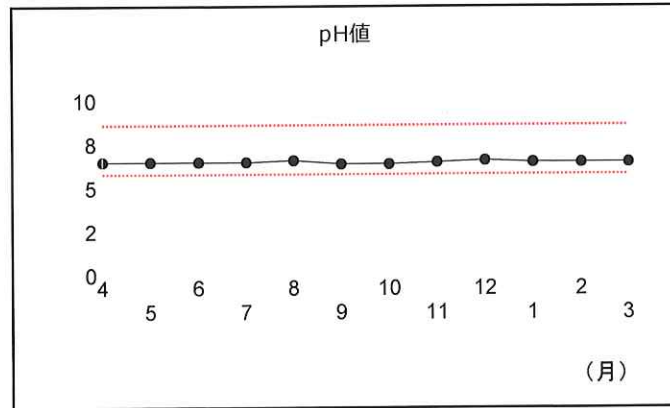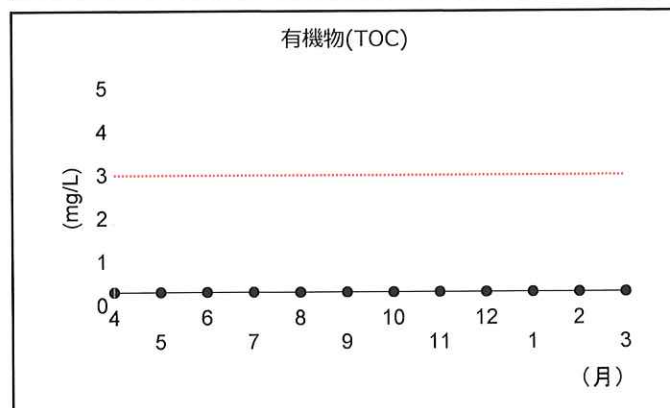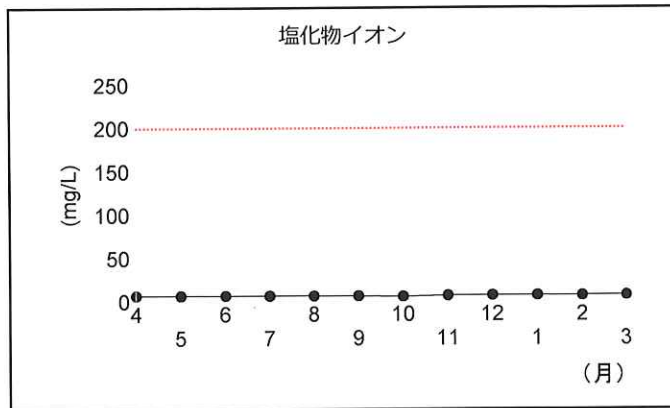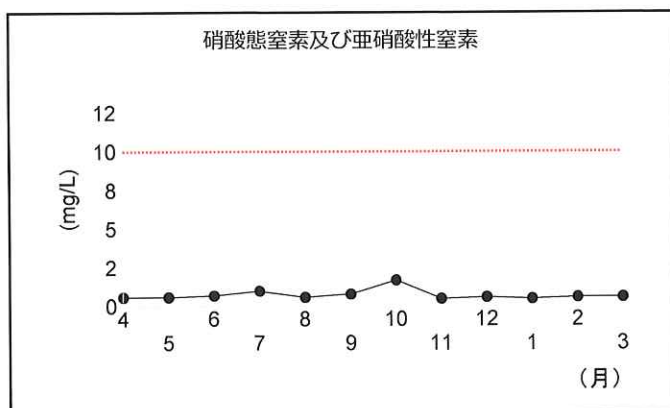

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

郡 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	1.7	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	1.6	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	1	検出されず	1.8	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	2.0	7.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	1.9	6.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	1	検出されず	1.8	6.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	0	検出されず	1.8	6.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	1	検出されず	1.6	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	0	検出されず	1.5	7.2	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	2	検出されず	1.7	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	1.5	6.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	1.6	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

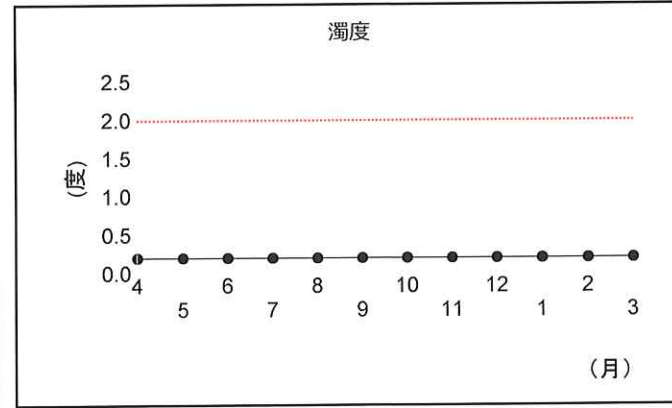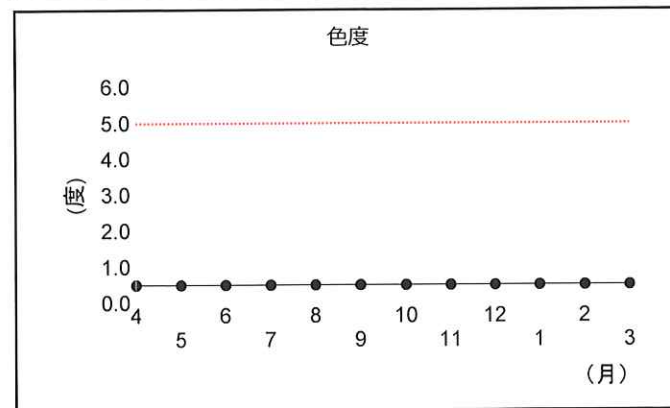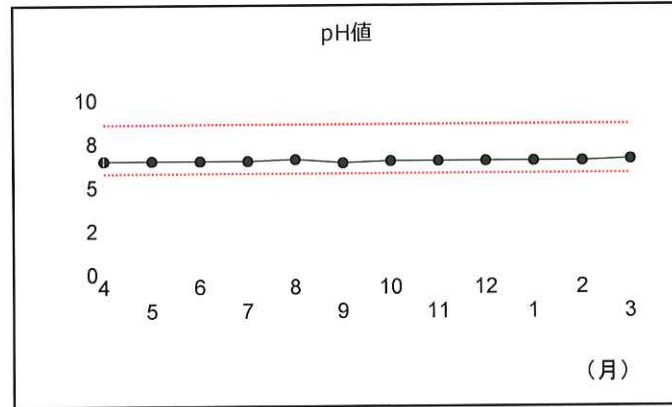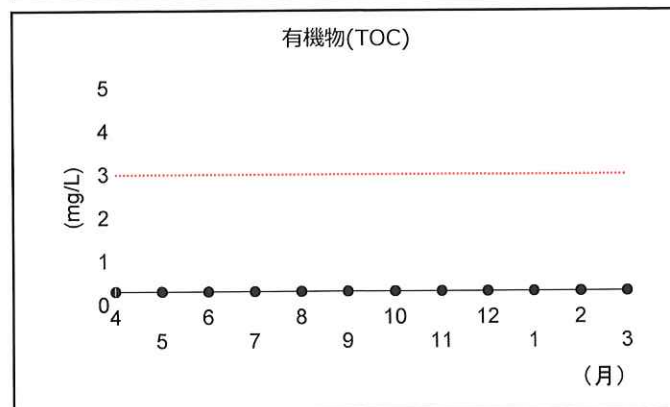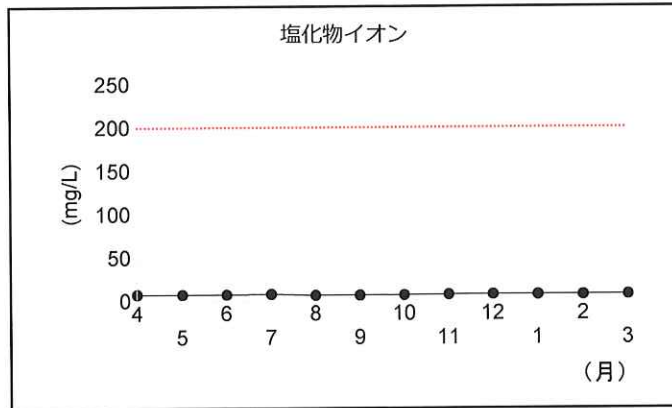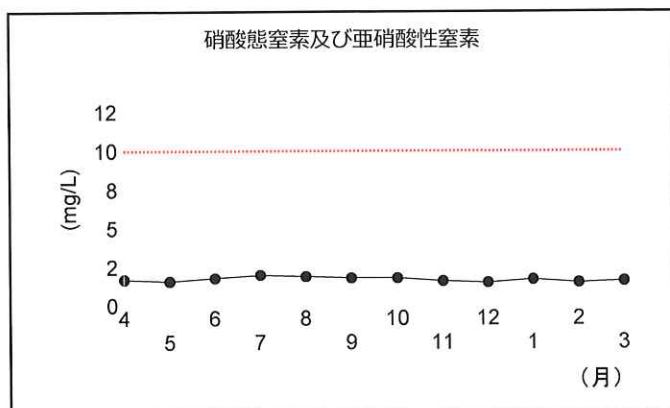

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

厚地 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	1.3	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	1.3	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	0	検出されず	1.4	8.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	1.2	8.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	1.3	8.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	0	検出されず	1.3	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	0	検出されず	1.4	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	0	検出されず	1.4	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	1	検出されず	1.4	8.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	1.5	8.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	1.5	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

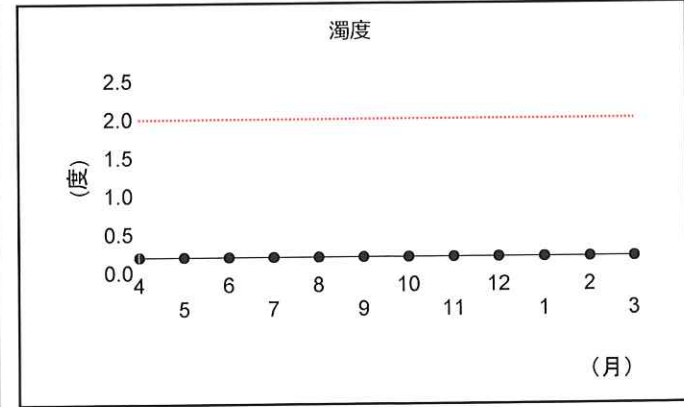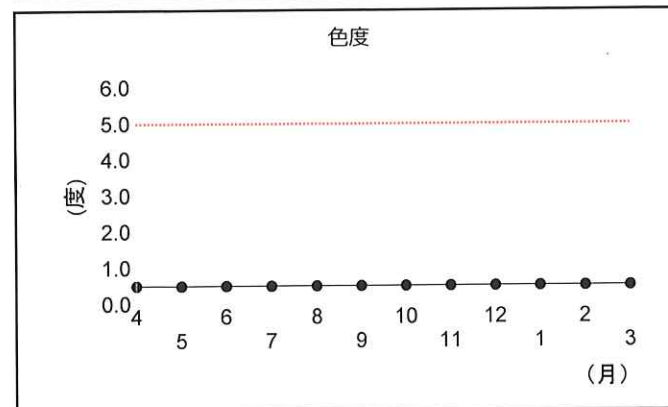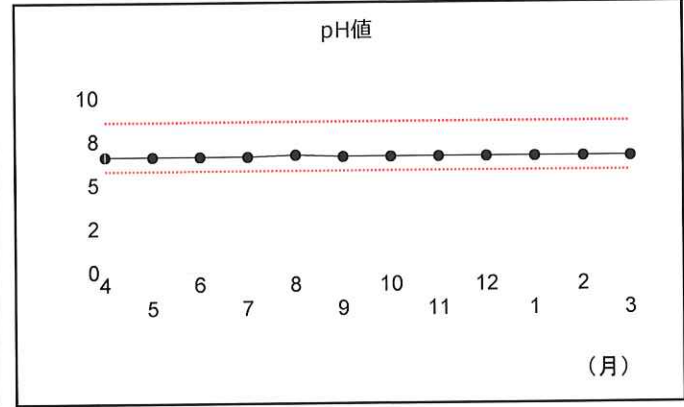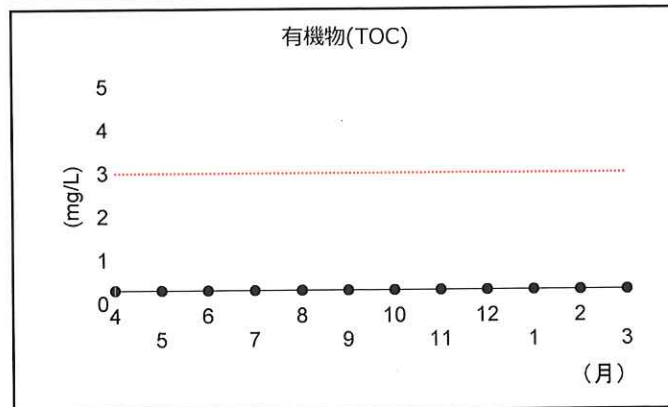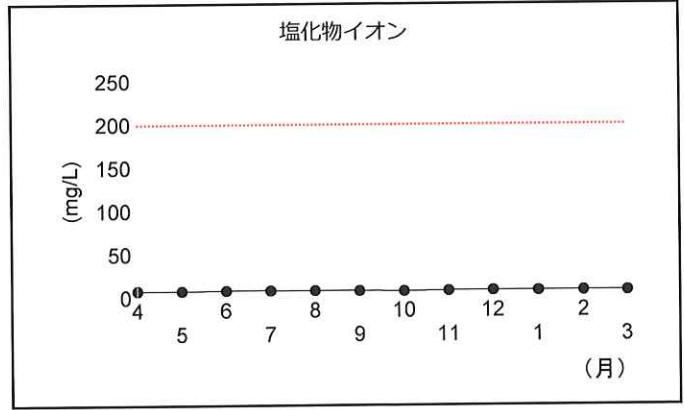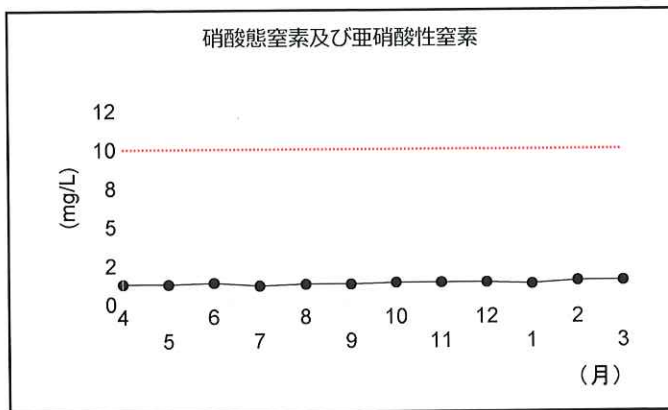

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	5.9	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	5.9	10.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	0	検出されず	6.3	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	6.0	11.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	6.5	10.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	0	検出されず	6.5	10.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	0	検出されず	6.5	10.7	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	0	検出されず	6.6	11.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	1	検出されず	6.8	11.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	0	検出されず	6.4	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	6.7	11.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	6.7	11.1	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

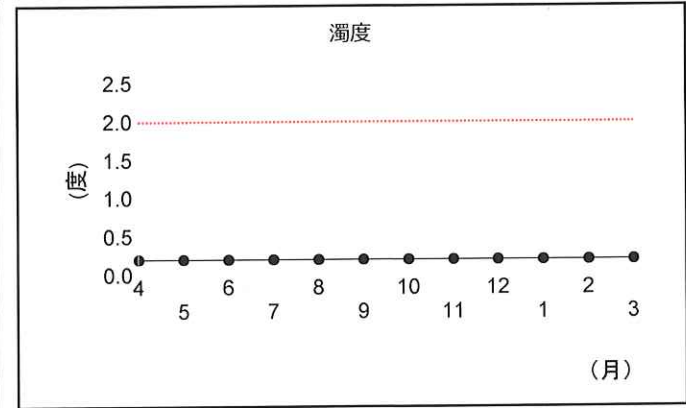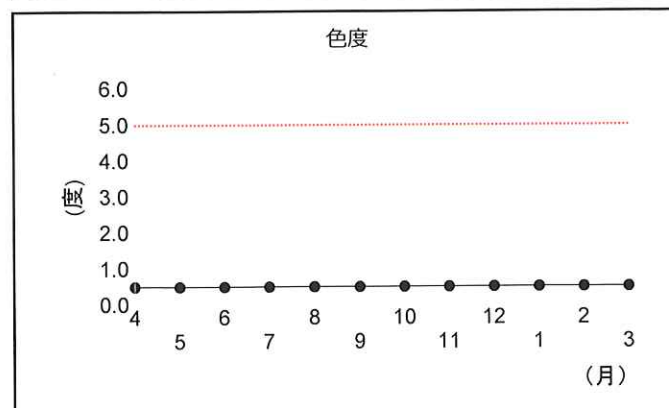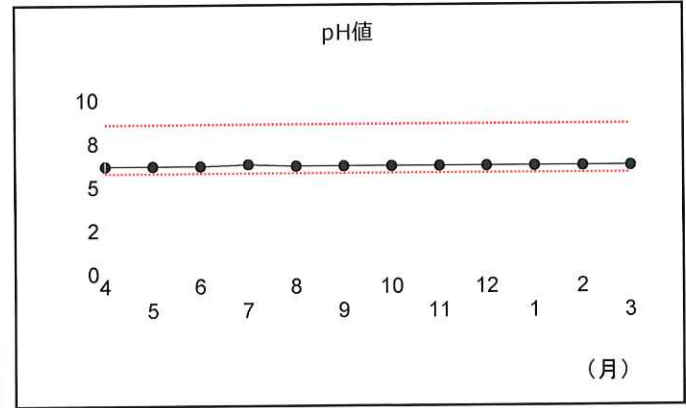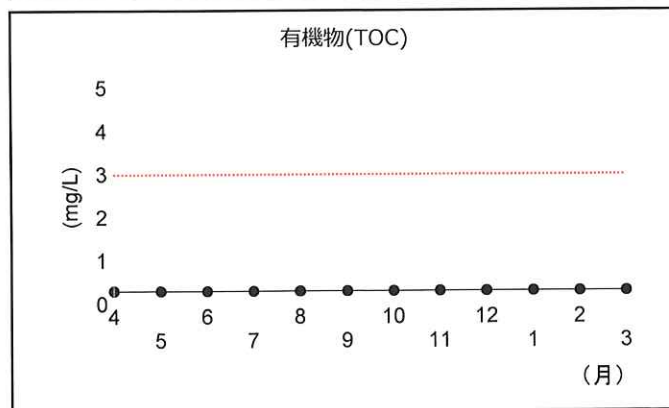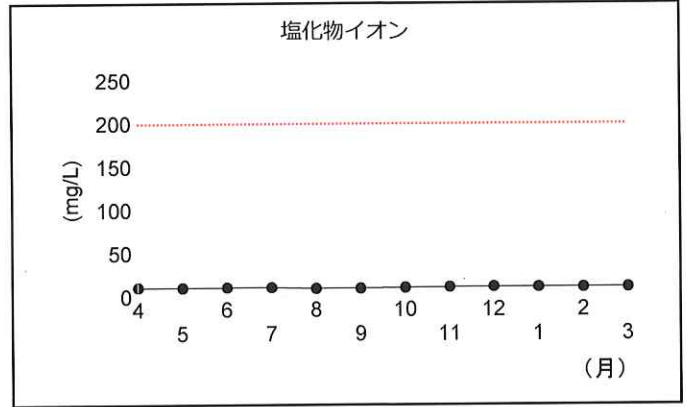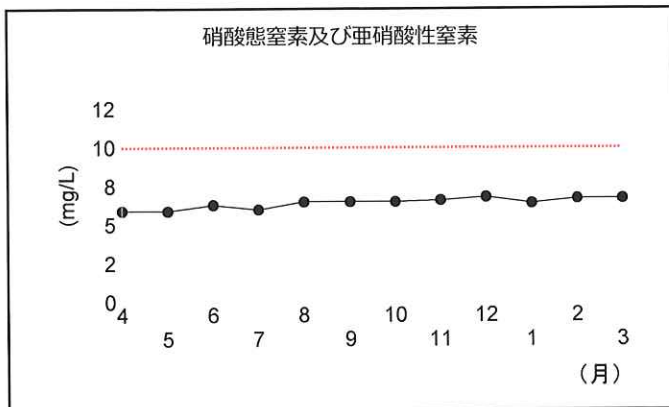

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部(加治佐) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	6.0	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	5.9	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	0	検出されず	6.1	11.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	5.9	11.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	6.4	10.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	0	検出されず	6.5	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	0	検出されず	6.7	10.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	0	検出されず	6.5	11.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	0	検出されず	6.6	11.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	0	検出されず	6.4	11.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	6.9	11.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	6.7	11.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

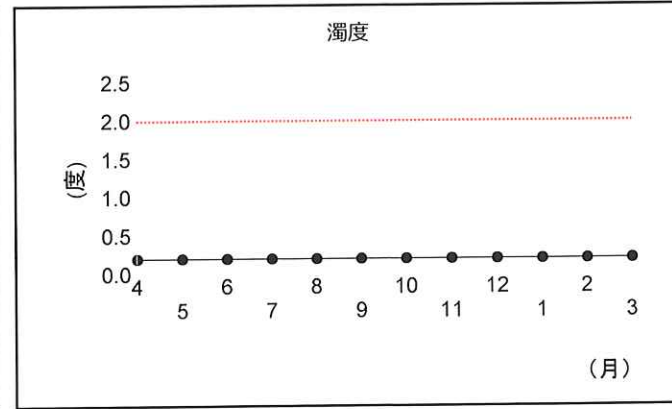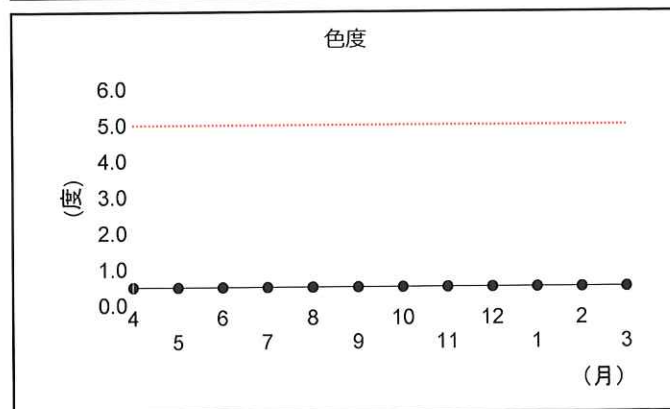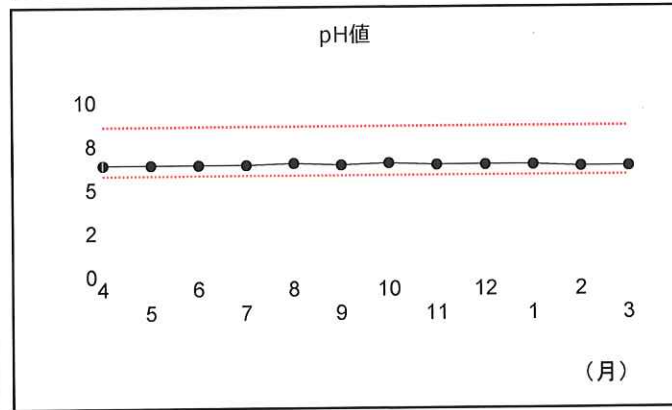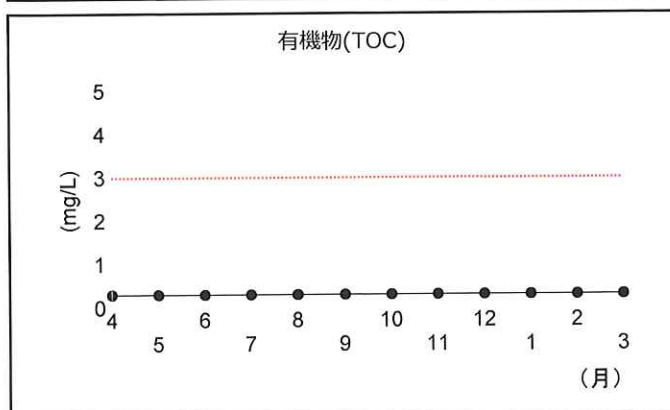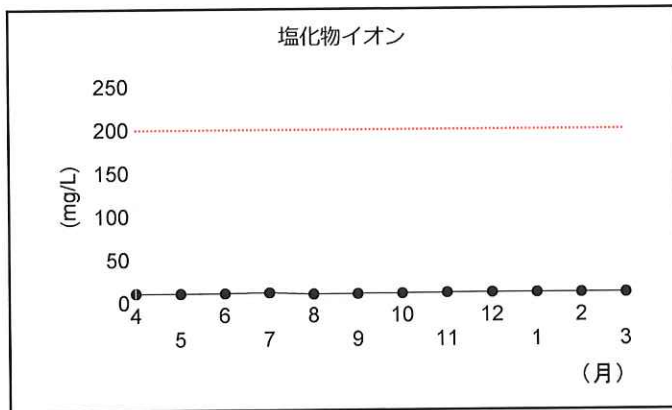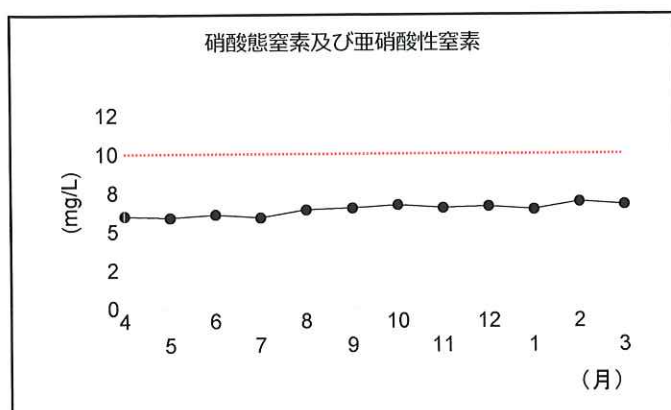

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松山) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	2.5	9.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	2.6	9.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	0	検出されず	2.8	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	3.1	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	3.4	10.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	3	検出されず	2.7	9.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	0	検出されず	3.2	9.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	0	検出されず	2.7	9.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	0	検出されず	2.6	10.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	1	検出されず	2.5	9.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	2.4	9.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	2.7	9.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

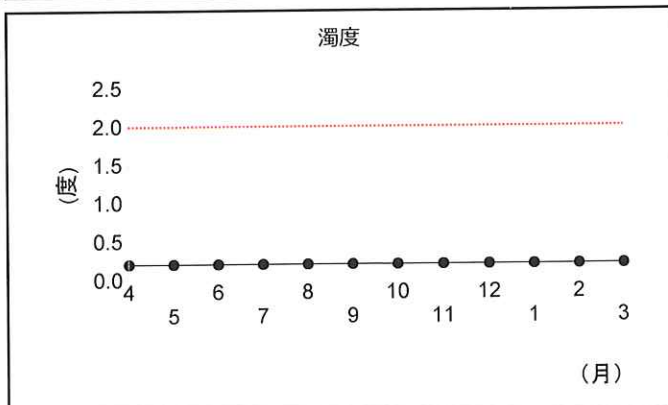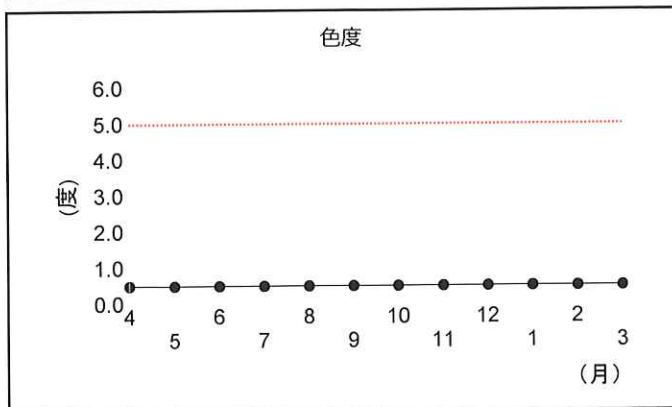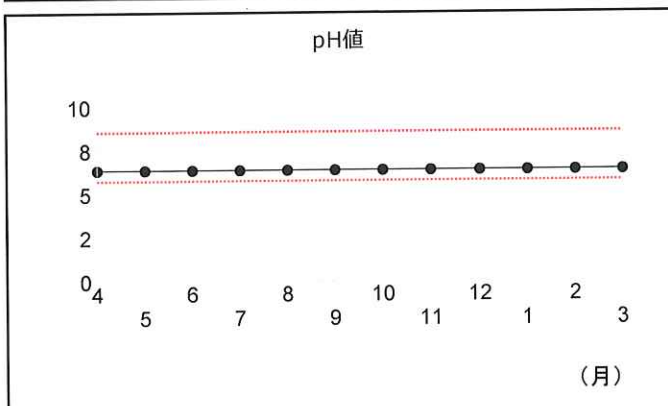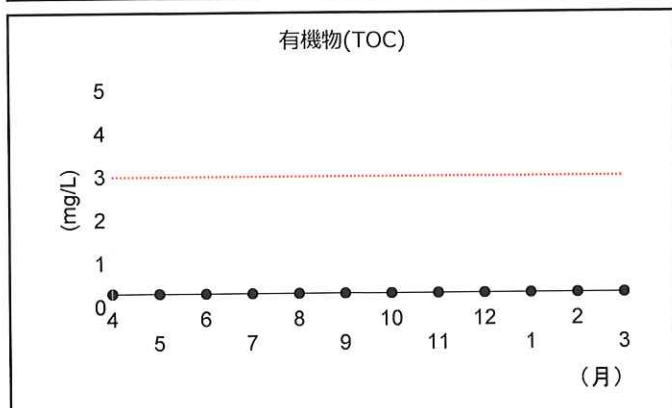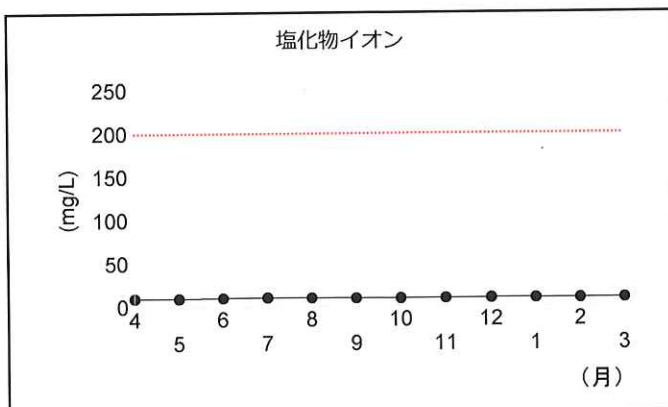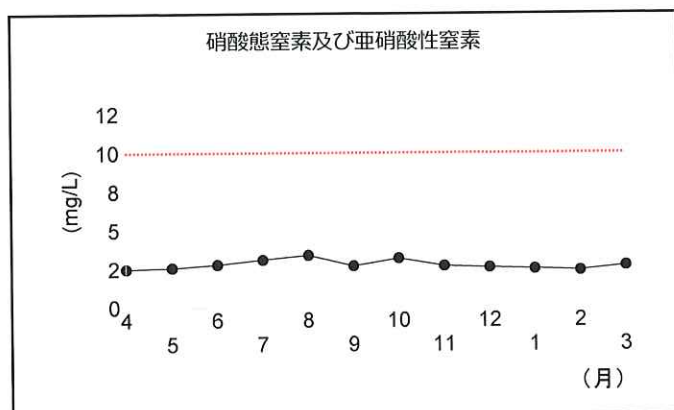

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松ヶ浦) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	4.7	125	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/08	0	検出されず	6.4	98.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/05	0	検出されず	4.9	123	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/03	0	検出されず	9.2	108	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/07	0	検出されず	5.3	115	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	1	検出されず	5.5	111	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/02	1	検出されず	7.9	78.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	2	検出されず	4.7	129	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/18	0	検出されず	6.1	96.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	2	検出されず	6.0	91.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/26	0	検出されず	4.8	140	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	4.6	137	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

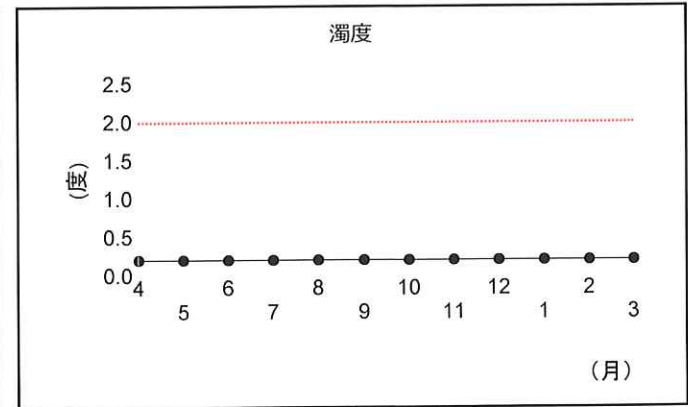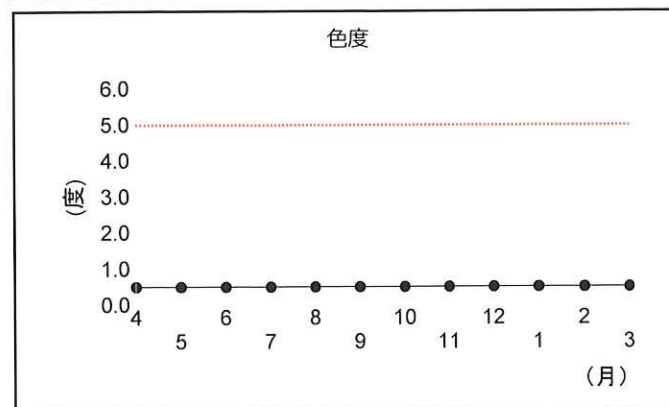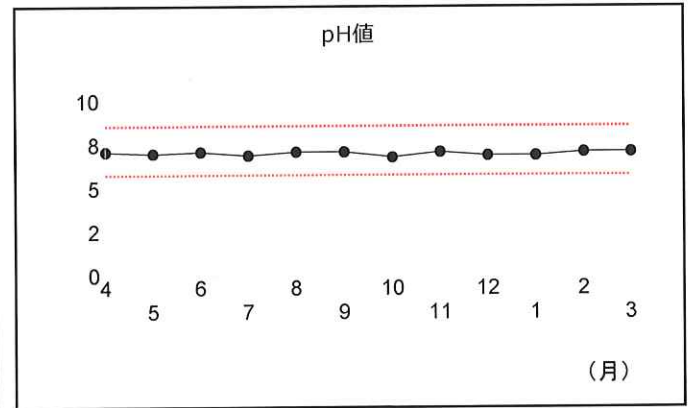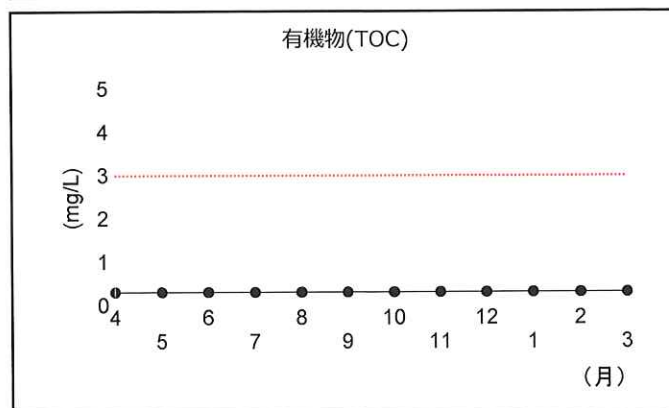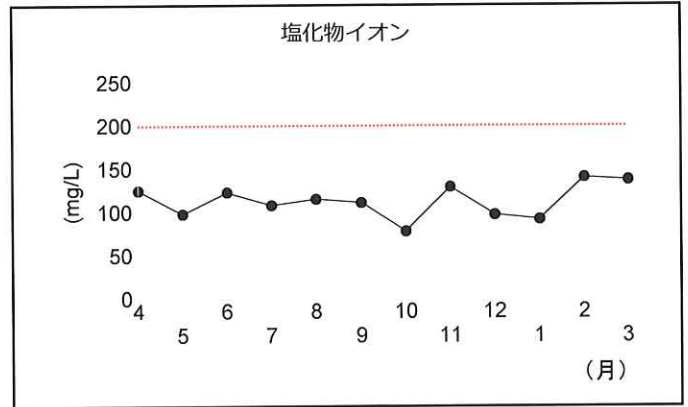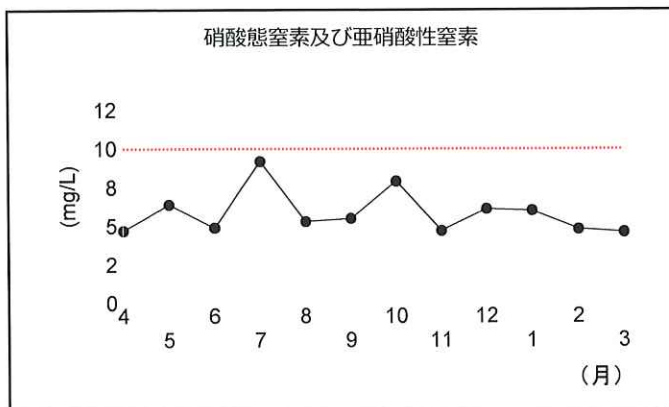

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

永里 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/11	0	検出されず	1.6	7.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	1.4
2024/05/08	0	検出されず	1.8	8.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
2024/06/05	2	検出されず	1.6	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
2024/07/03	0	検出されず	1.1	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.7
2024/08/07	0	検出されず	1.9	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/04	0	検出されず	1.3	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
2024/10/02	0	検出されず	1.7	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/06	0	検出されず	1.9	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/04	0	検出されず	1.9	7.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/08	0	検出されず	1.9	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/17	0	検出されず	1.7	7.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/05	0	検出されず	2.0	7.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

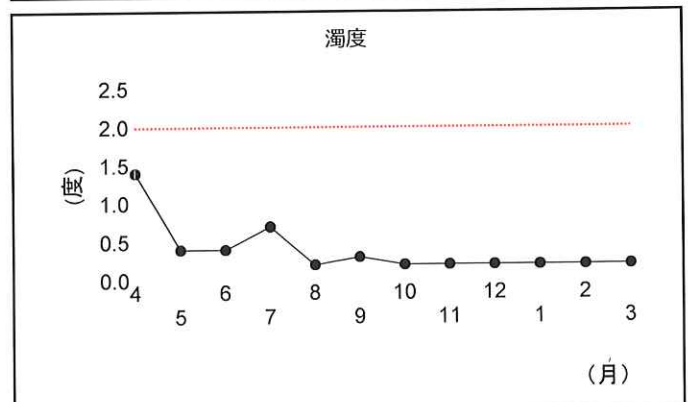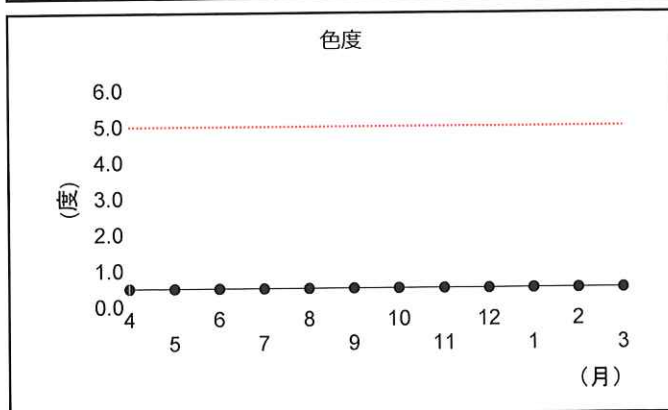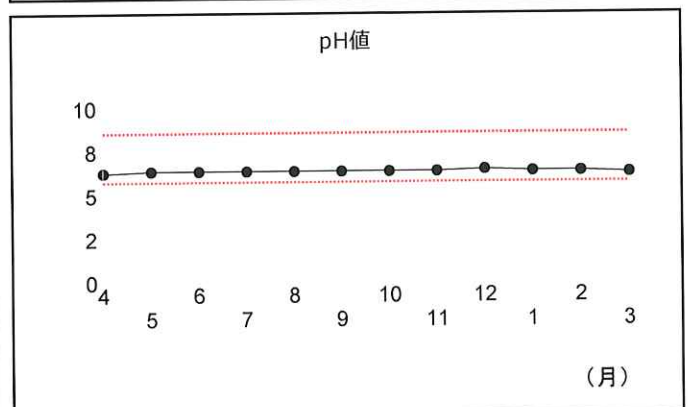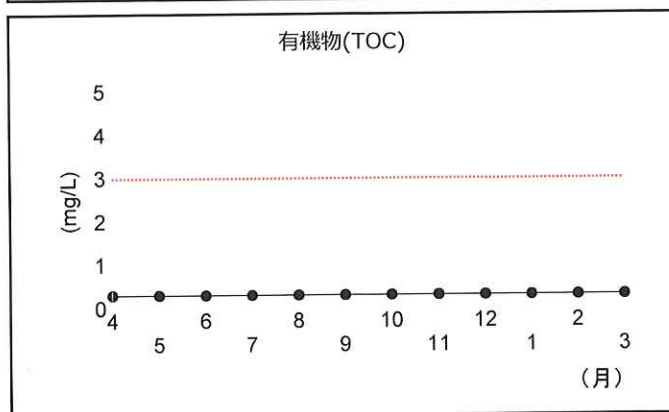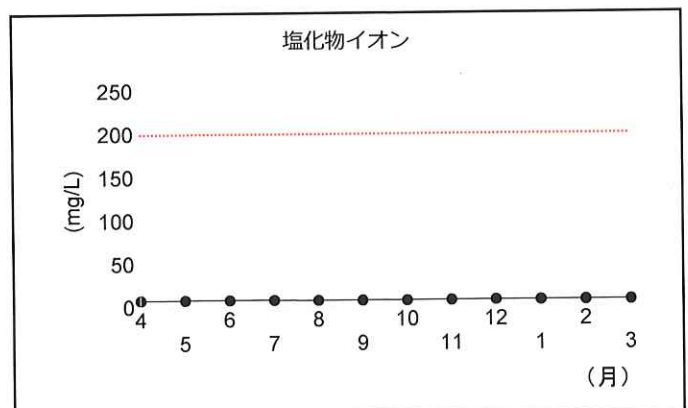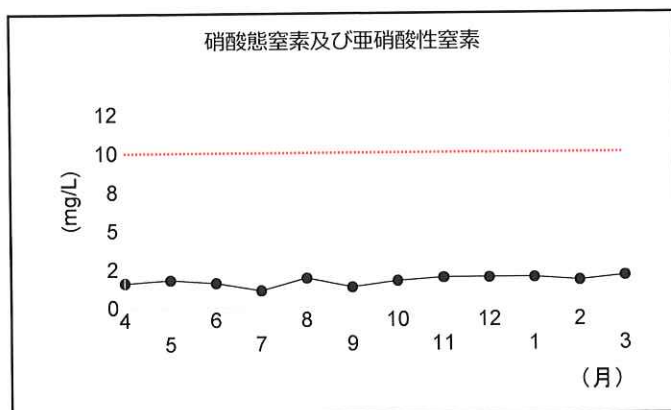

(グラフ内の点線は基準値を示す)