







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

松永 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	7.6	16.0	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	8.7	15.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	9.8	16.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	9.3	14.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	8.1	15.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	9.4	14.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	8.1	13.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	8.0	15.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	1	検出されず	7.5	16.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	7.2	16.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	1	検出されず	7.5	16.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	7.7	16.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

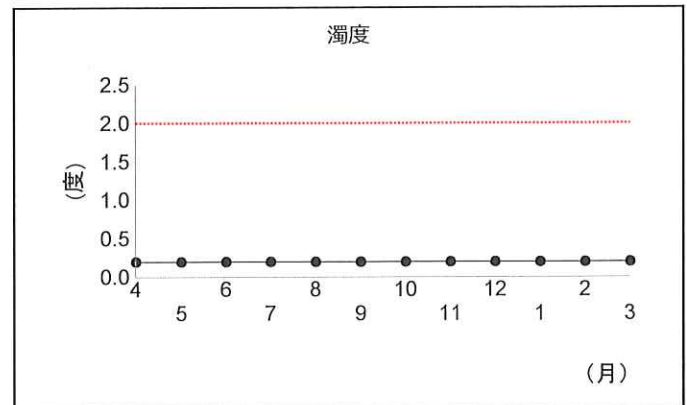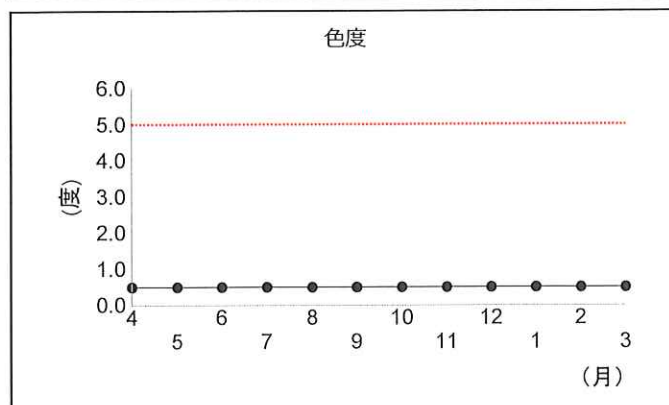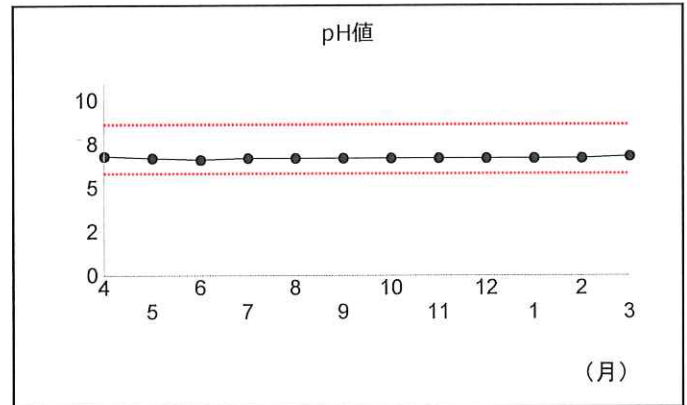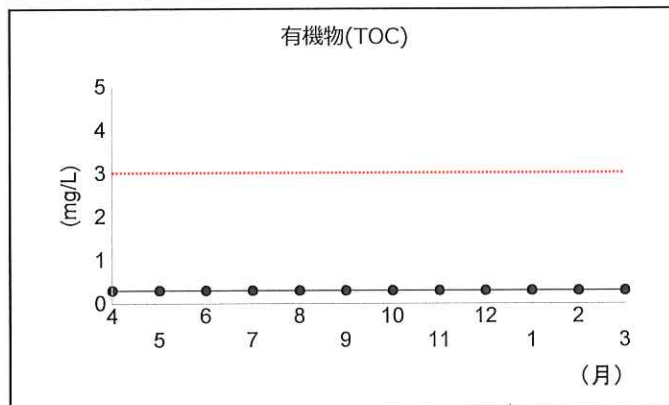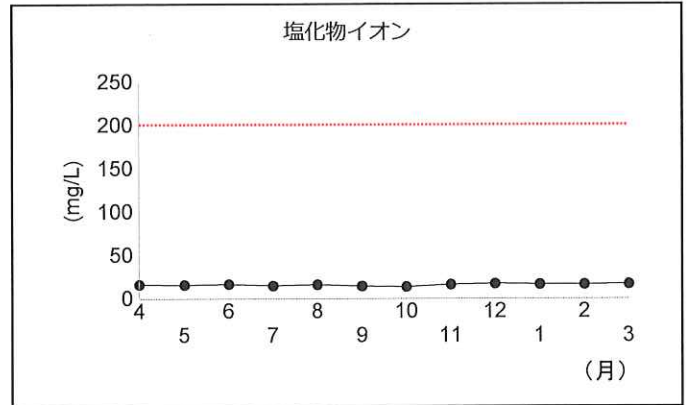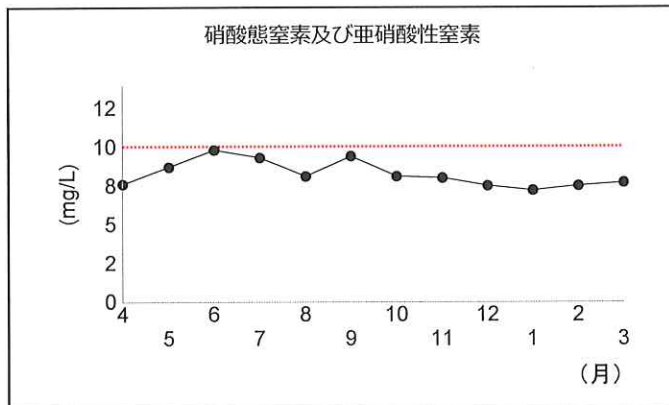

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

御領 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	5.5	11.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	5.7	11.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	6.0	12.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	5.2	10.8	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	5.3	10.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	5.5	10.4	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	5.2	9.7	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	5.2	10.7	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	2	検出されず	5.3	11.5	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	5.2	10.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	5.3	11.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	5.4	11.4	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

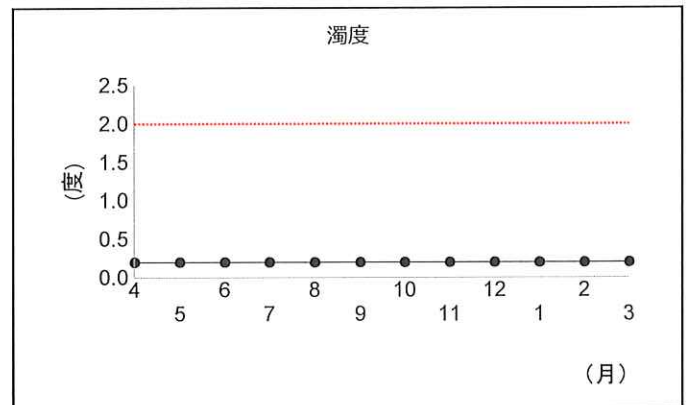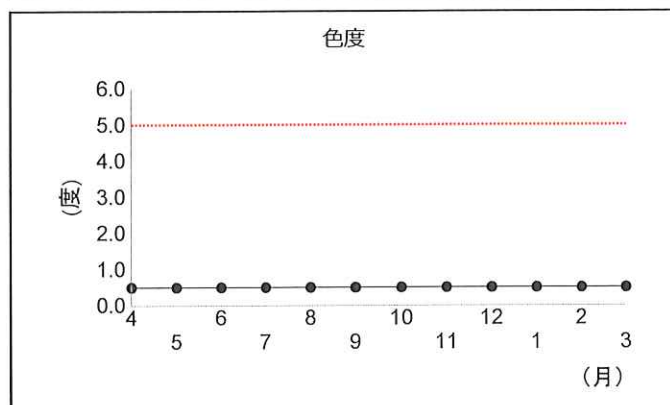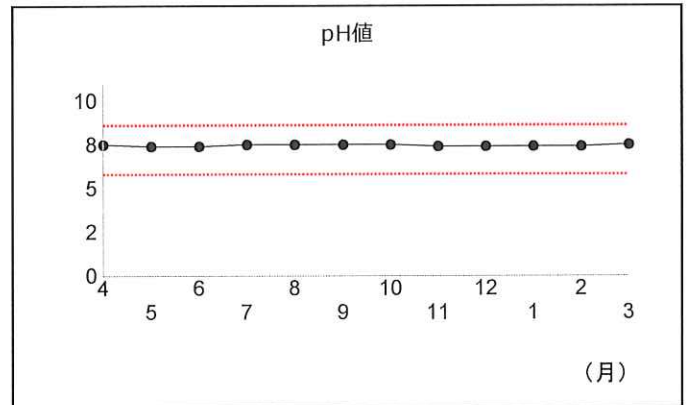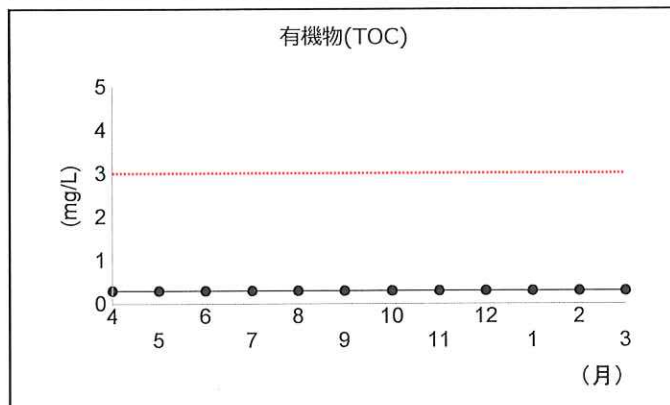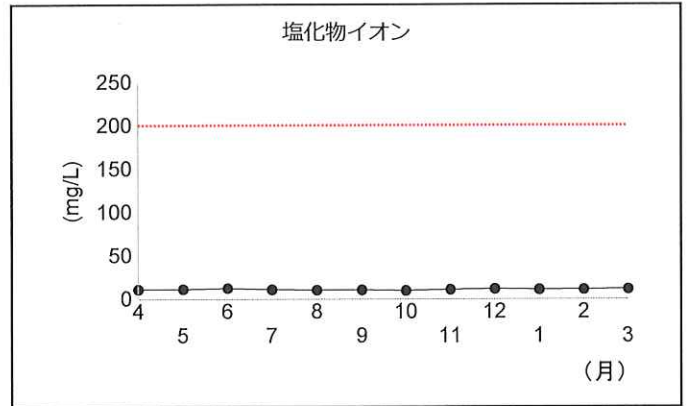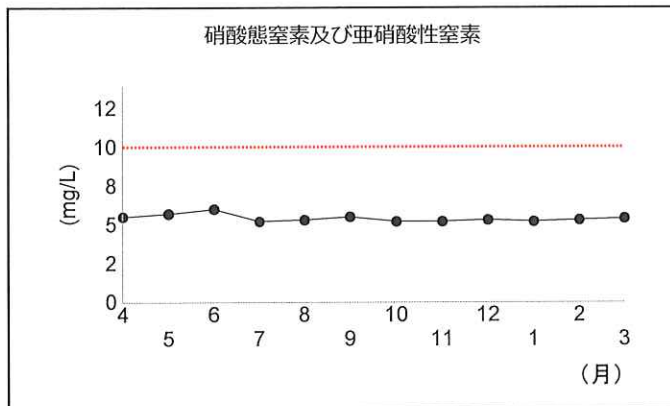

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

中央 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	5.6	11.1	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	5.7	11.3	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	6.0	12.2	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	5.2	10.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	5.3	10.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	5.5	10.4	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	5.2	9.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	5.4	10.5	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	5.4	11.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	5.2	10.8	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	1	検出されず	5.3	11.0	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	5.4	11.4	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

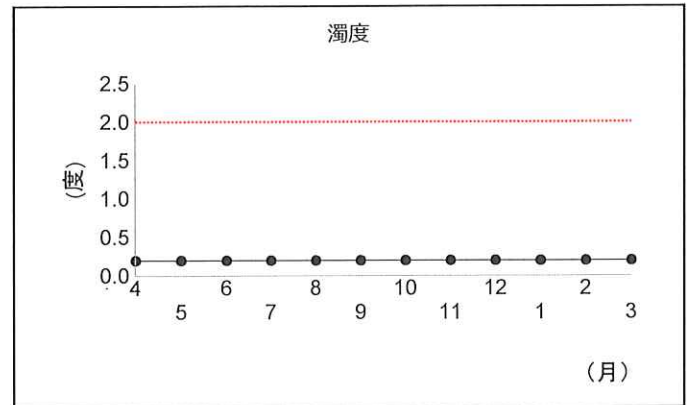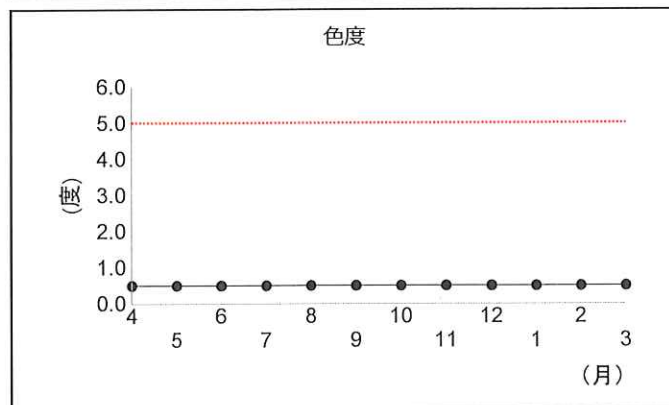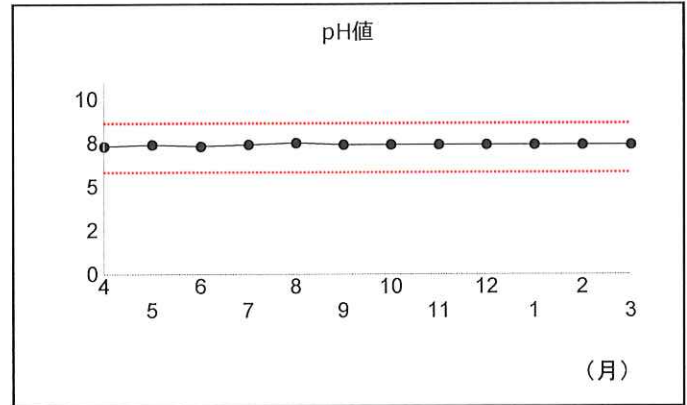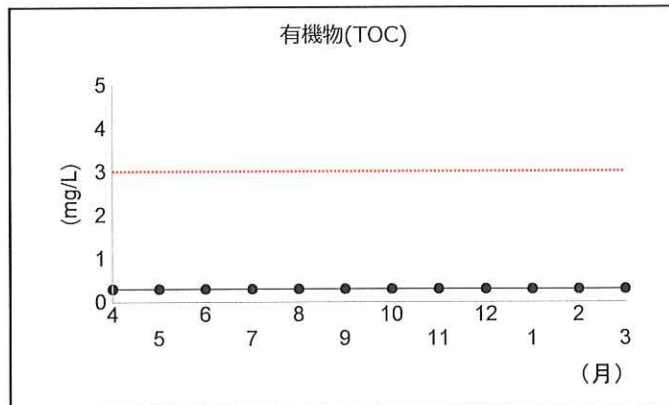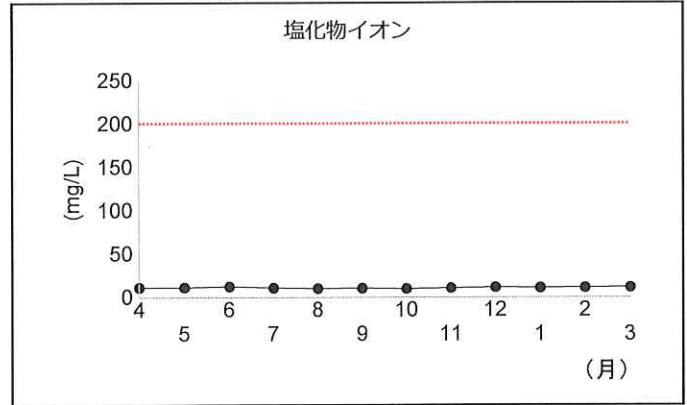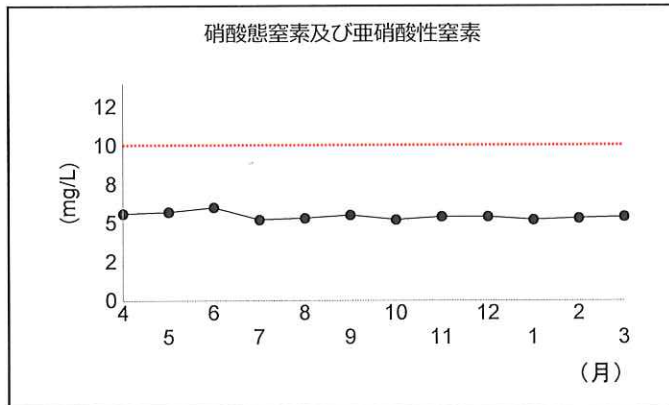

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

西部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	0.4	12.0	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	0.4	12.0	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	0.4	12.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	0.4	11.6	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	0.4	11.7	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	0.4	10.4	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	0.3	10.9	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	0.4	11.3	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	2	検出されず	0.4	11.7	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	0.3	11.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	0.3	11.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	0.4	11.5	< 0.3	7.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

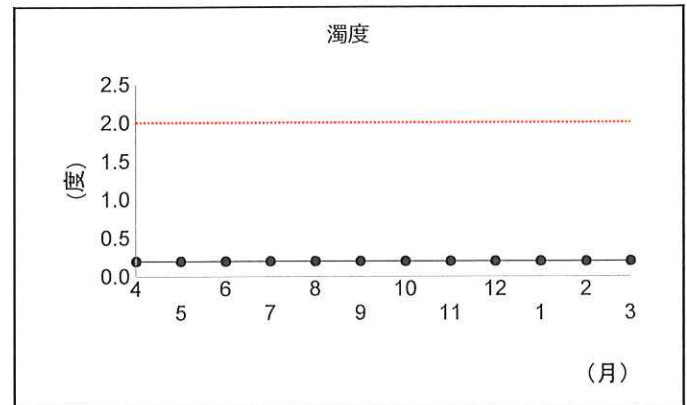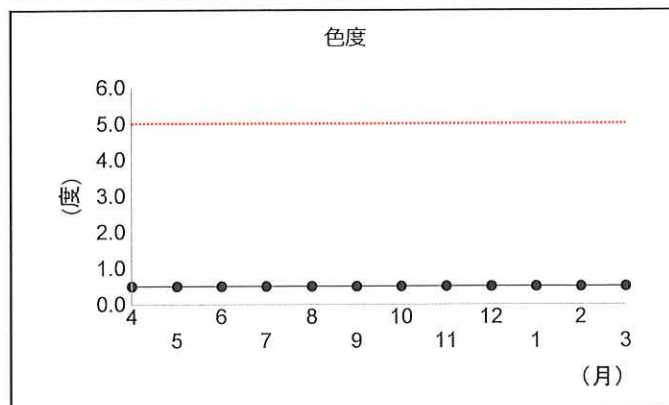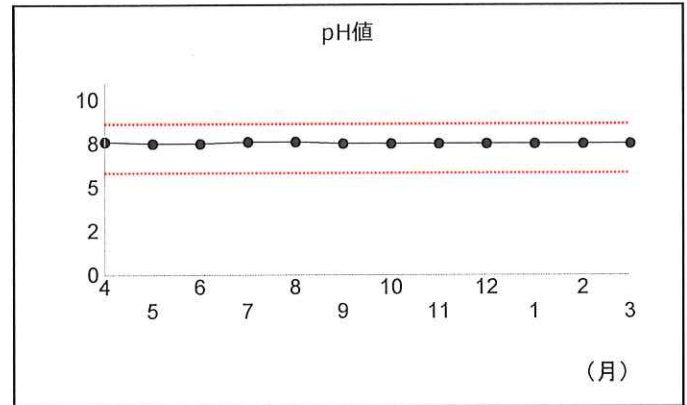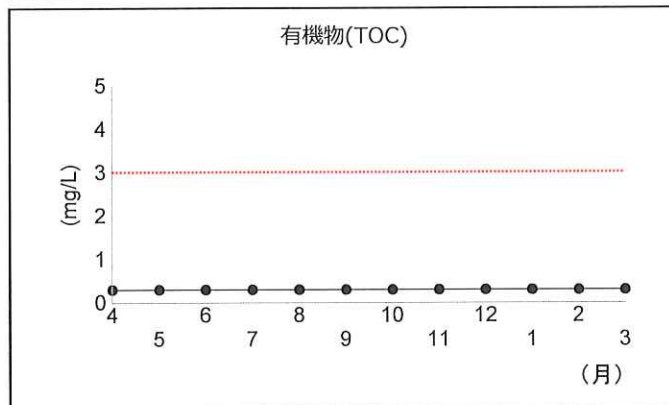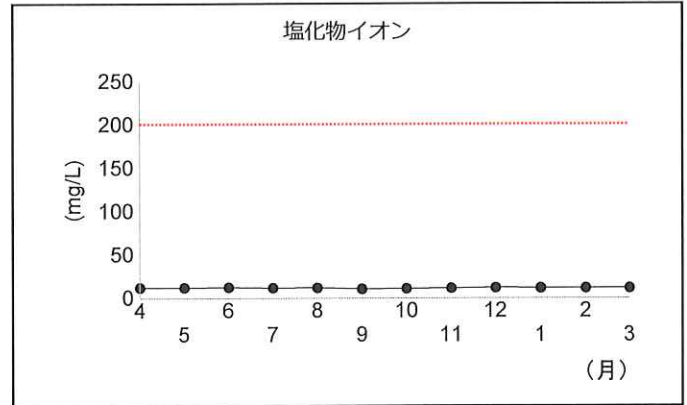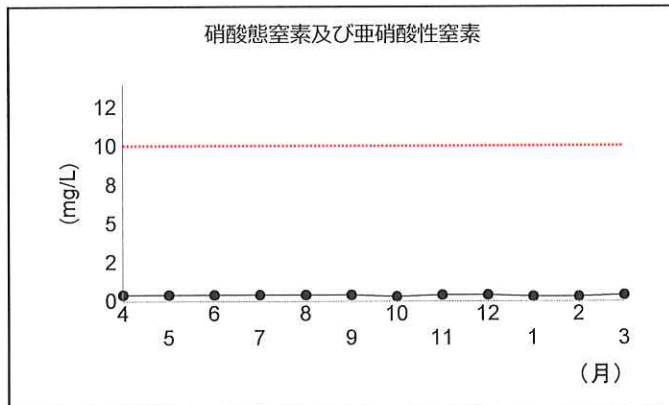

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

石垣 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	5.4	13.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	5.5	14.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	5.6	14.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	5.4	13.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	1	検出されず	5.7	13.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	5.8	13.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	5.3	12.2	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	5.4	13.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	2	検出されず	5.4	14.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	5.3	13.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	5.4	13.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	2.8	11.3	< 0.3	7.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

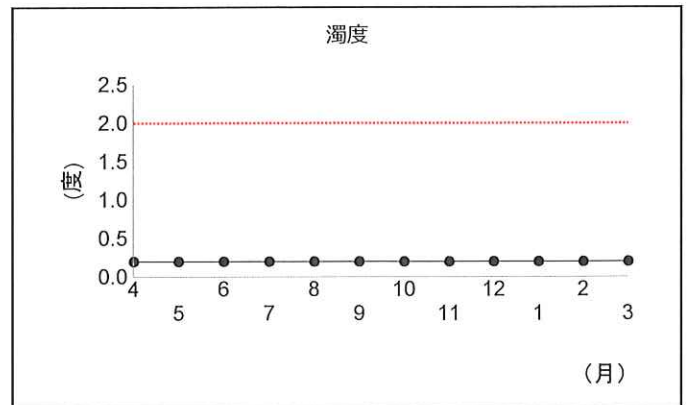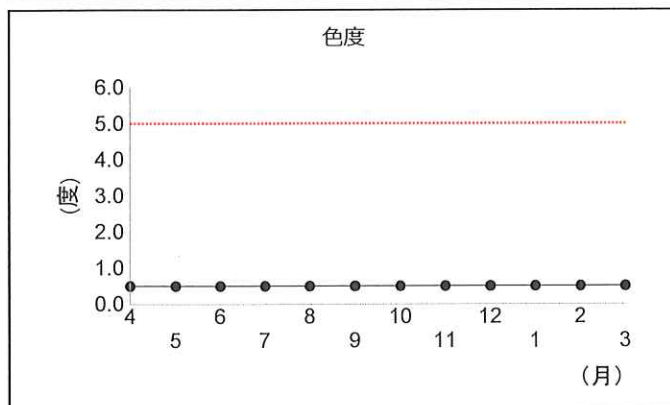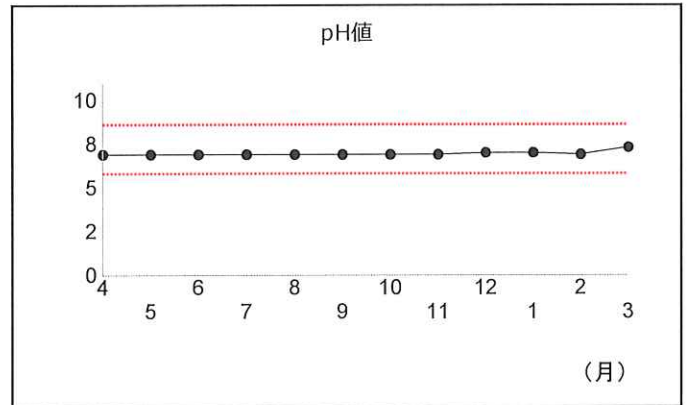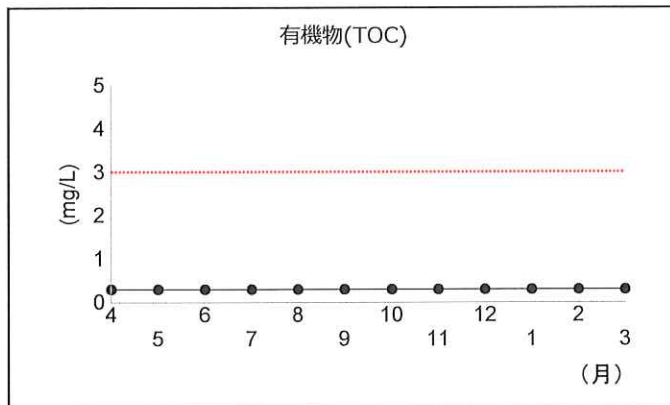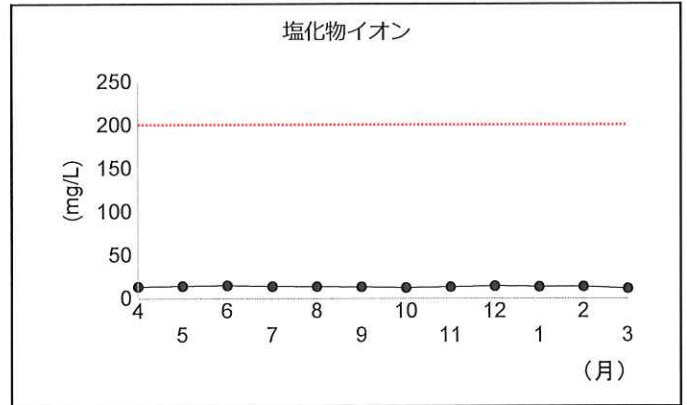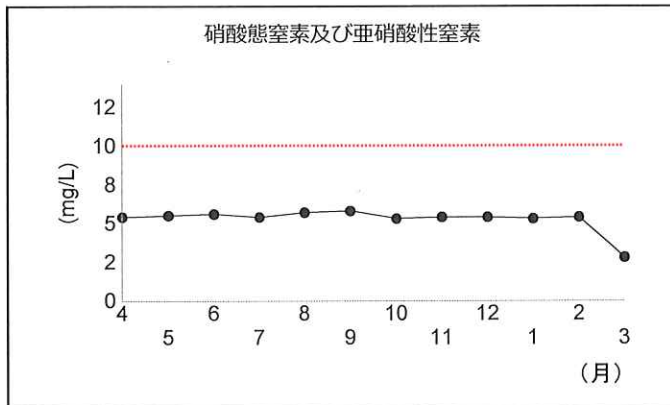

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

青戸 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	6.2	10.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	6	検出されず	6.9	9.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	6.7	9.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	5.9	8.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	6.3	8.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	4	検出されず	6.2	8.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	5.7	8.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	6.0	9.4	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	6.3	10.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	6.8	11.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	7.4	12.3	0.3	6.3	異常なし	異常なし	0.6	0.4
2025/03/11	0	検出されず	6.7	12.0	0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

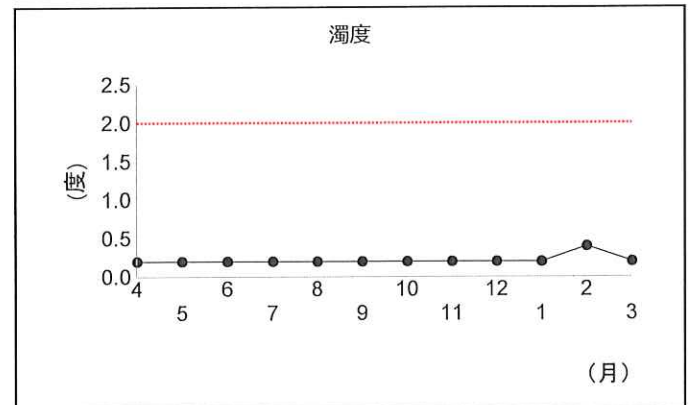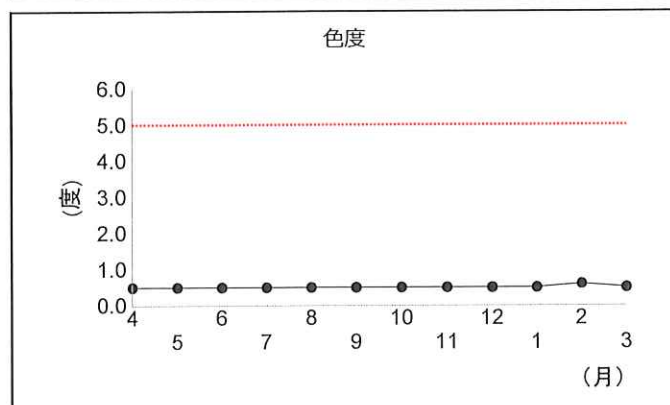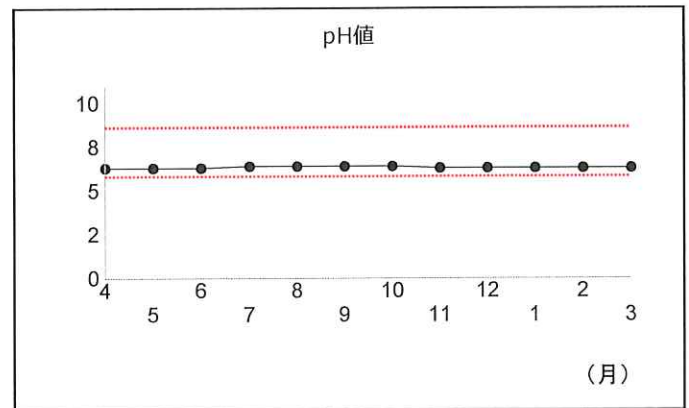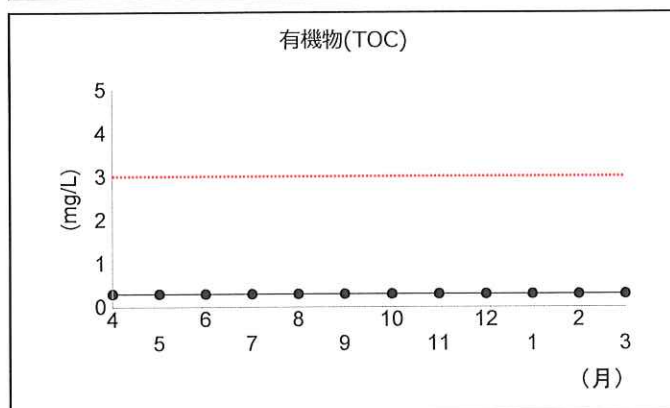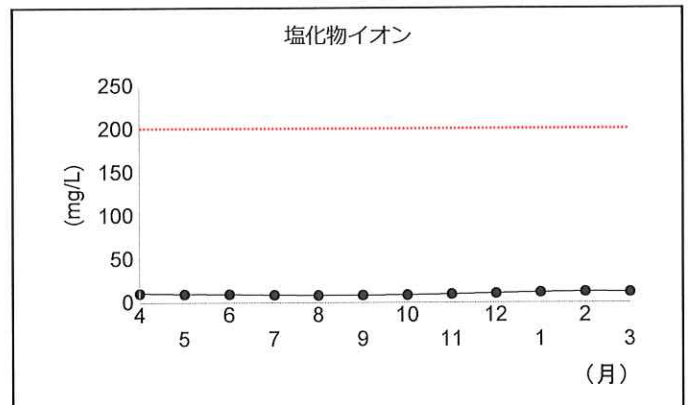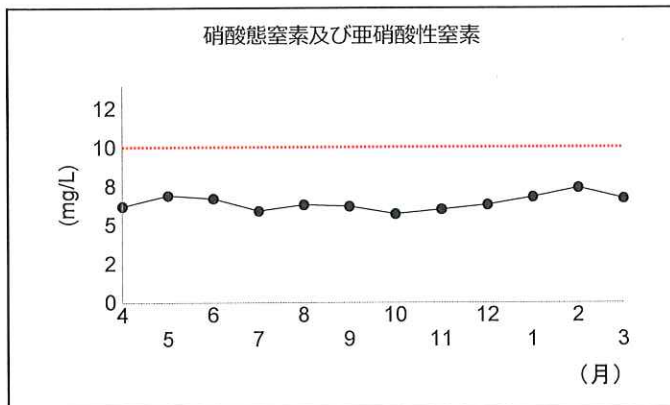

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

足貝 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	2.4	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	2.9	8.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	2.8	8.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	3.3	7.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	2.4	6.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	3.1	7.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	2.4	6.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.7	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	2.3	7.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	2.3	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	1.9	7.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/19	0	検出されず	2.2	8.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	1	検出されず	2.2	8.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

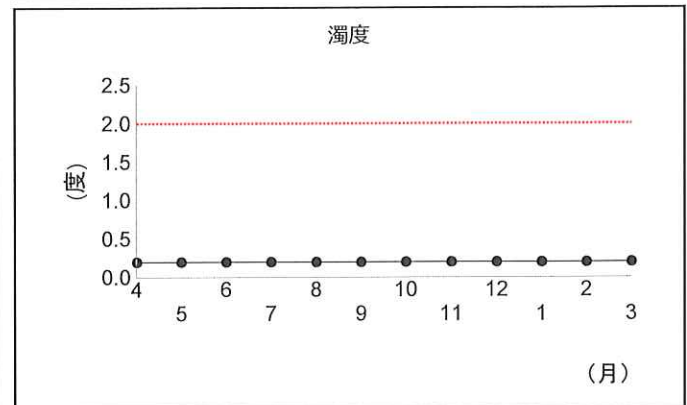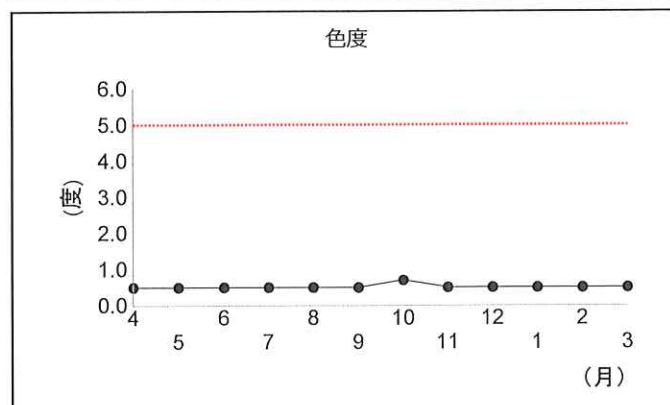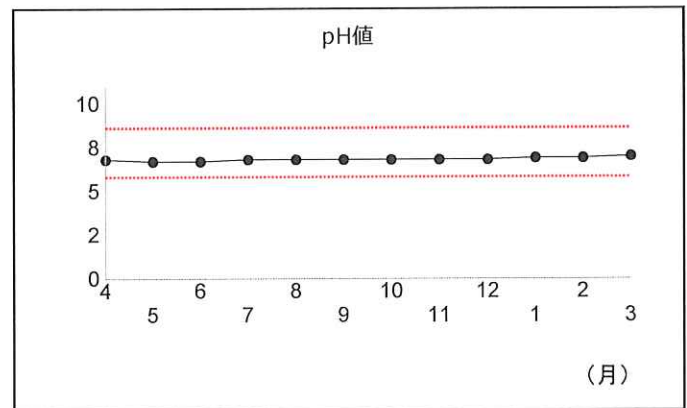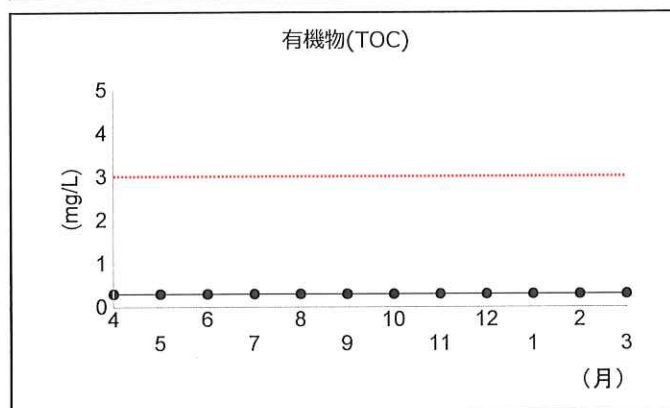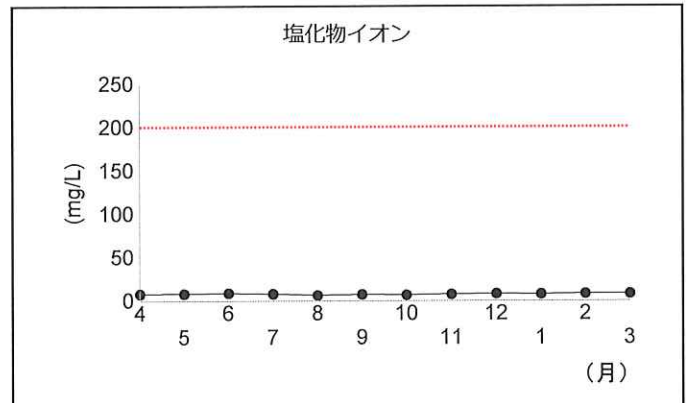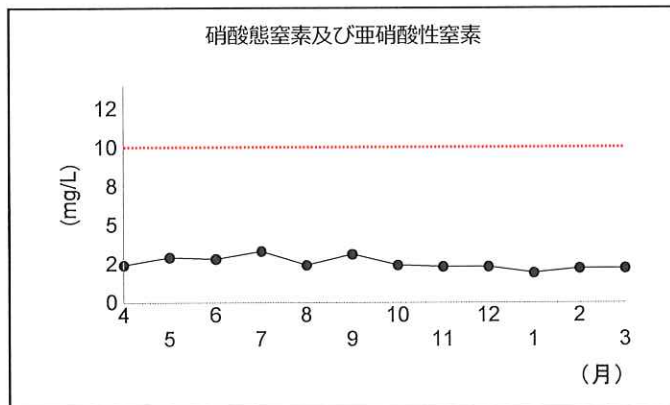

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

長崎 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	1.9	23.3	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	1.9	23.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	2.3	24.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	2.6	24.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	2.1	18.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	2.2	20.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	1.9	21.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	1.9	23.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	1.9	22.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	1.6	21.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	2	検出されず	1.6	22.2	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	1.8	22.7	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

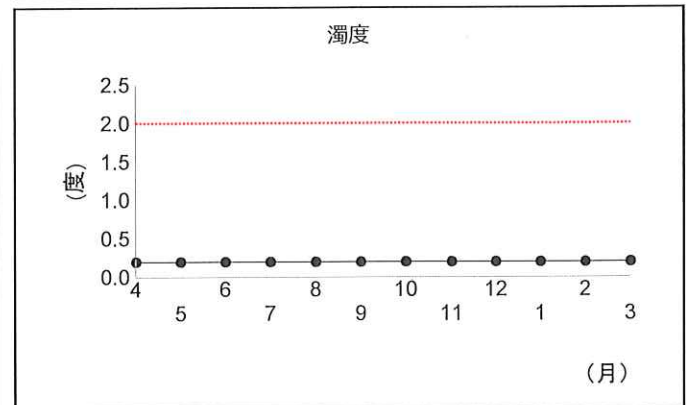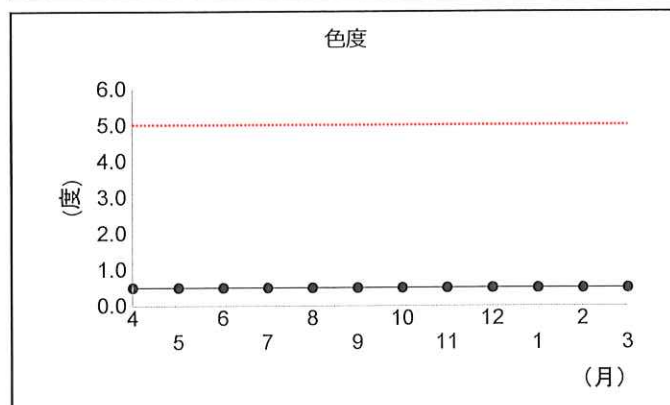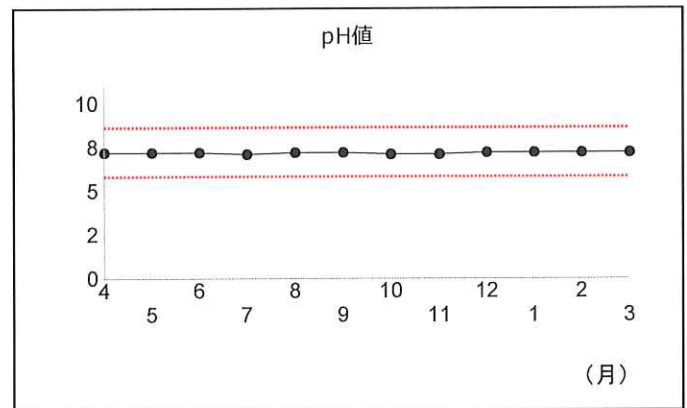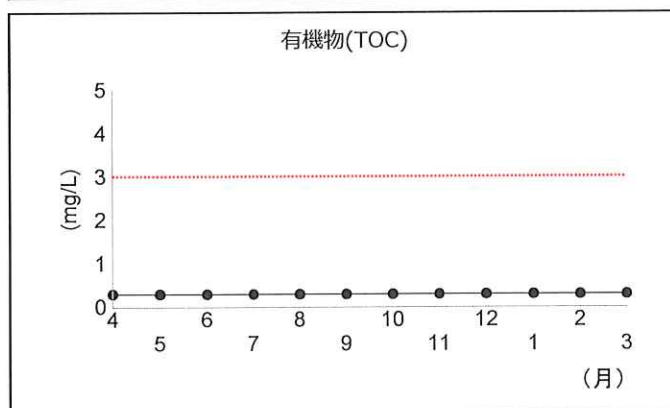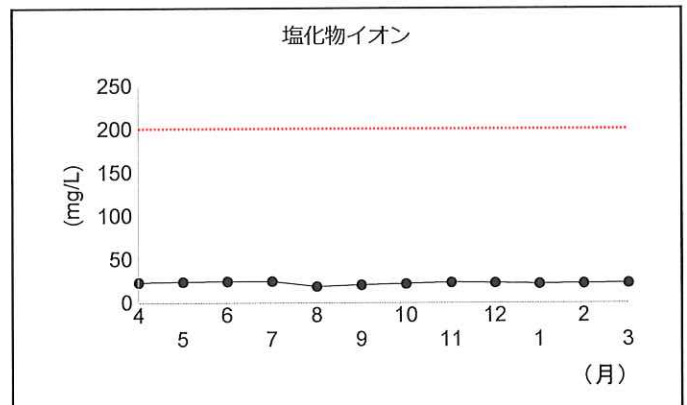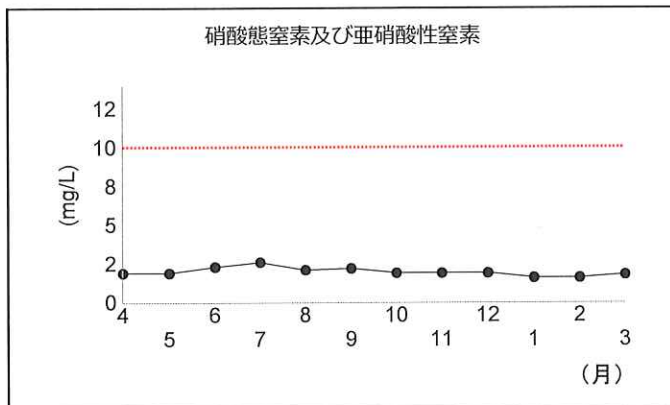

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

只角 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	2.8	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	3.2	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	3.2	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	3.3	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	2	検出されず	2.8	6.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	3.6	7.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.5	0.2
2024/10/15	0	検出されず	2.6	7.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	2.5	7.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	2	検出されず	2.5	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	2	検出されず	2.5	7.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	4	検出されず	2.4	7.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	2.6	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

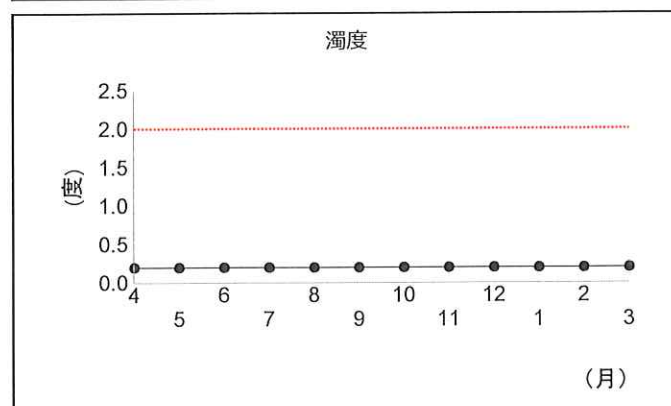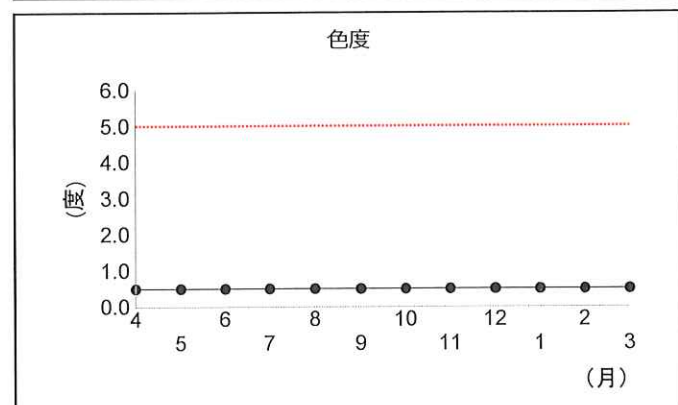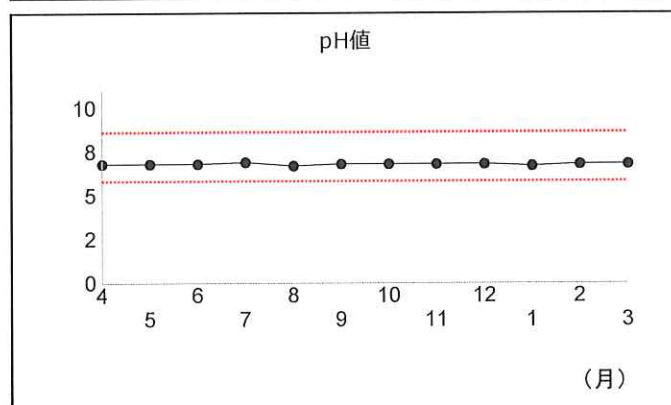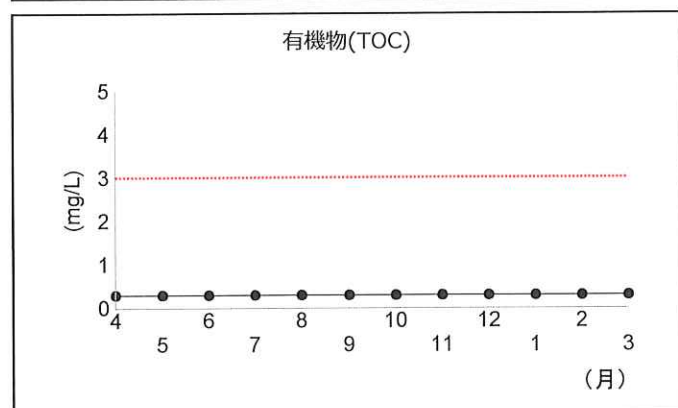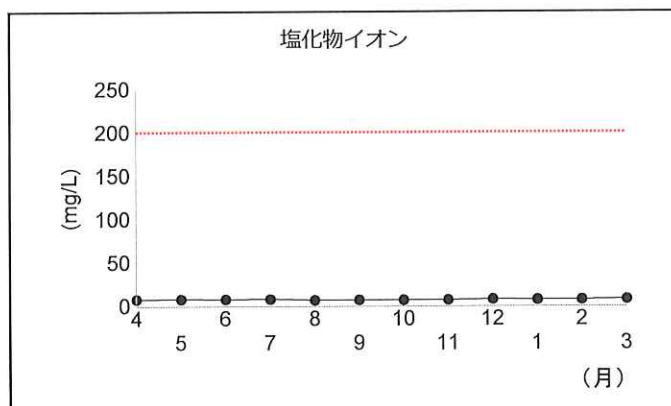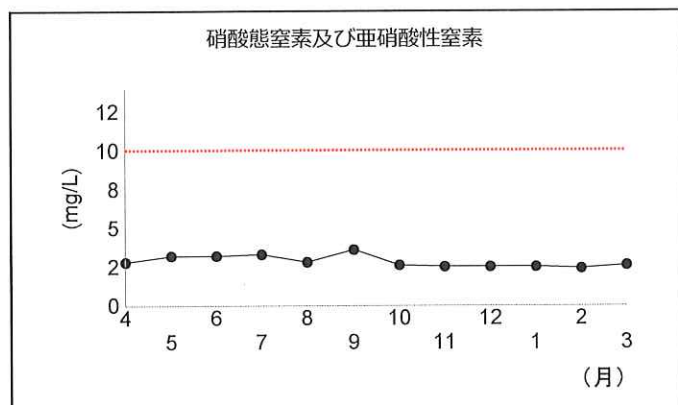

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

谷場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	2.6	6.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	2.9	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	3.3	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	2	検出されず	2.8	6.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	2.8	6.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	2.9	6.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	2.4	5.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	2.5	6.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	2.7	7.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	2.5	7.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	2.5	7.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	2	検出されず	2.8	7.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

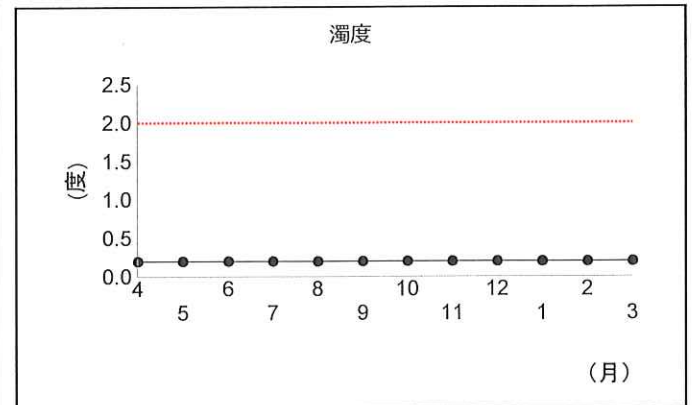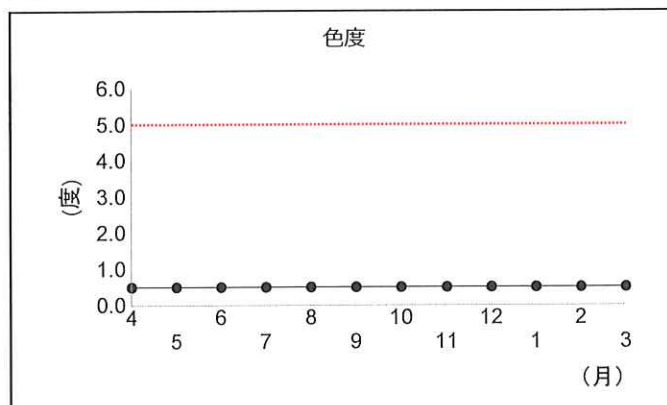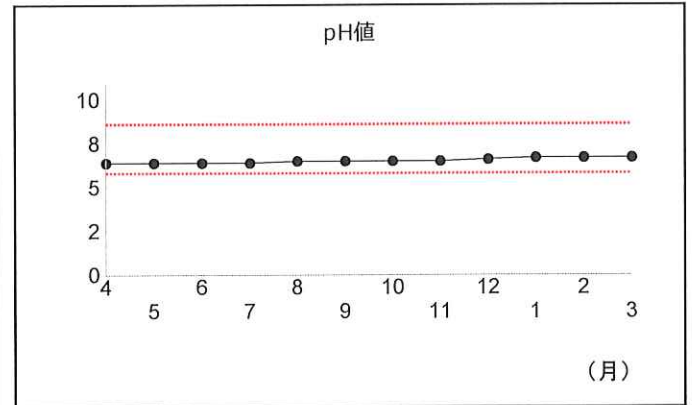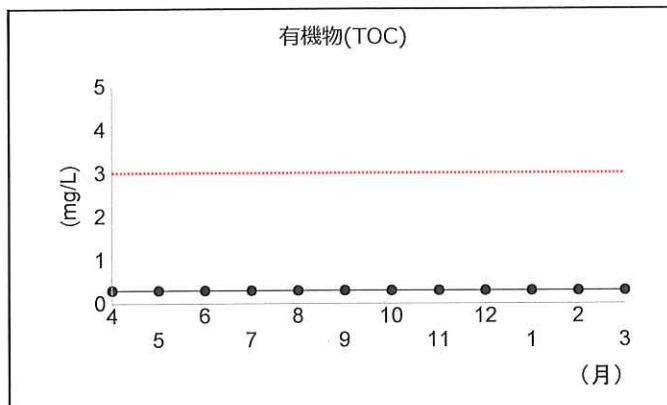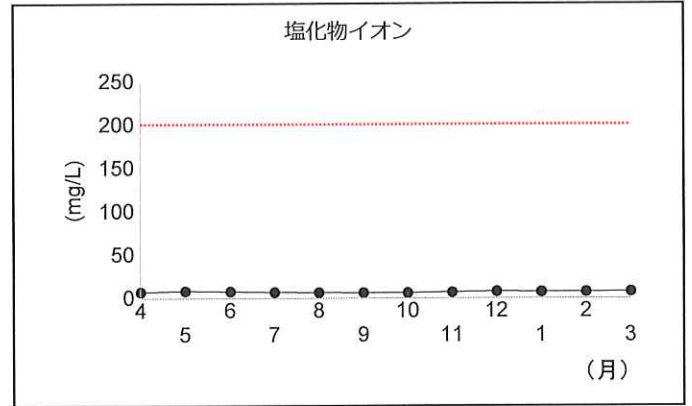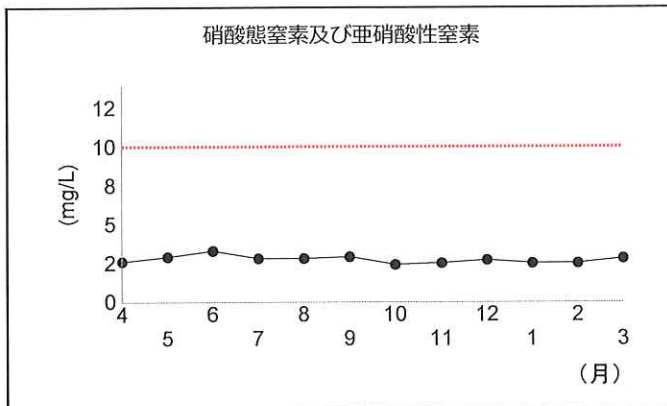

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

谷場(嶽) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	5.1	11.5	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	5.2	11.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	5.7	12.4	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	3.0	9.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	4.1	8.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	1	検出されず	4.5	10.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	4.2	9.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	4.5	10.4	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	1	検出されず	4.6	11.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	4	検出されず	4.6	11.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	4.8	11.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	5.0	11.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

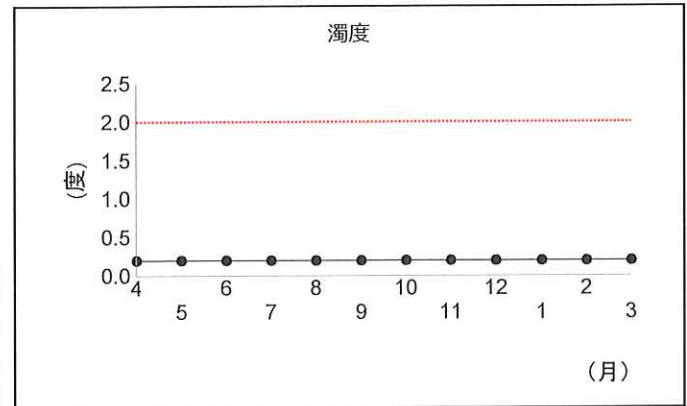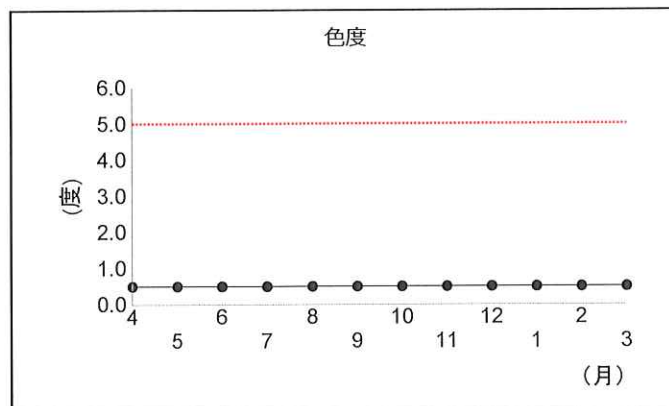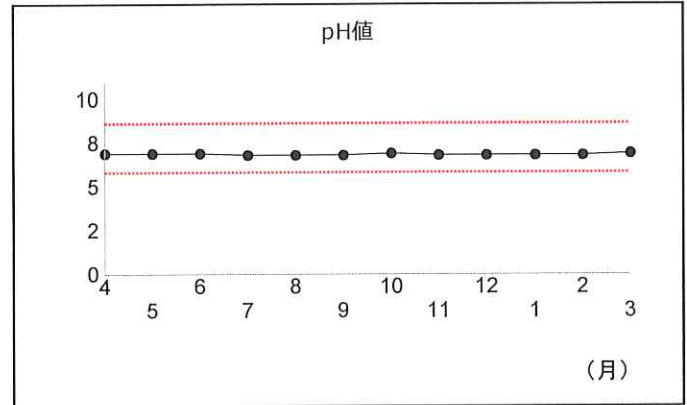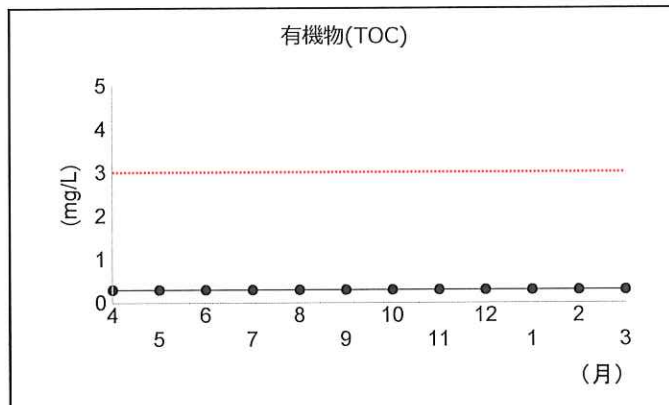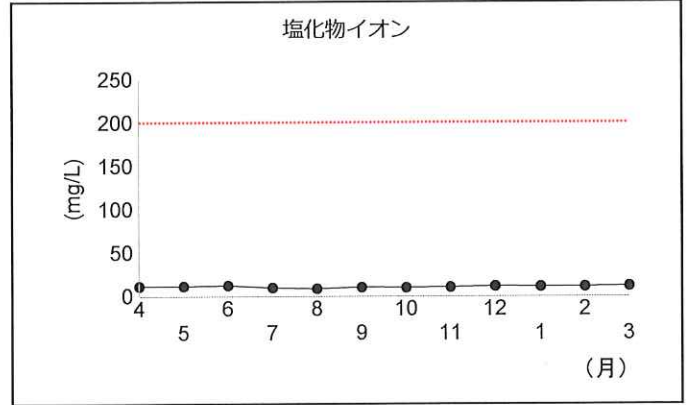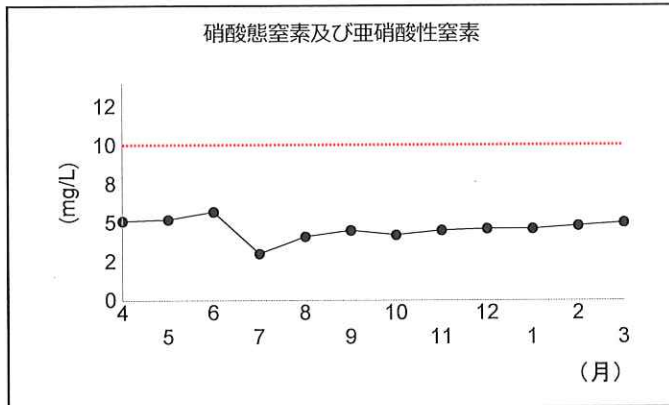

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

粟ヶ窪 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	2.5	9.0	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	2.2	8.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	2.2	9.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	2.0	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	2.7	8.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	2.2	7.7	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	2.4	7.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	2.6	8.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	2.5	9.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	6	検出されず	1.4	8.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	1.5	8.8	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	1.7	9.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

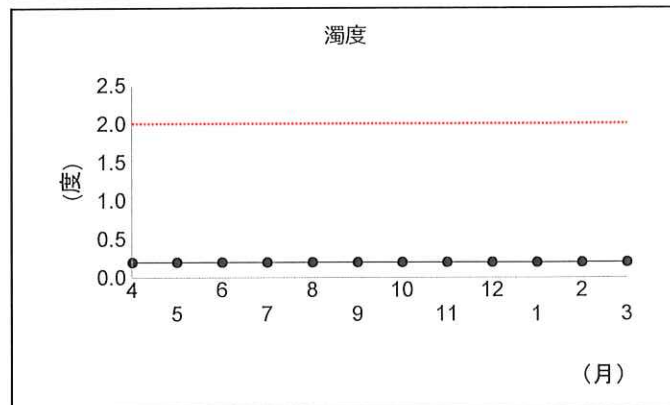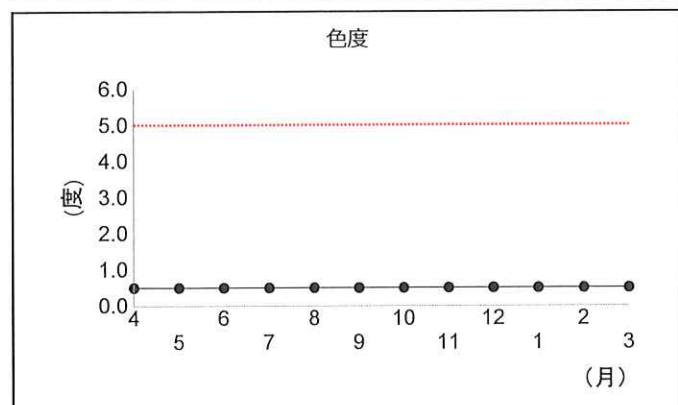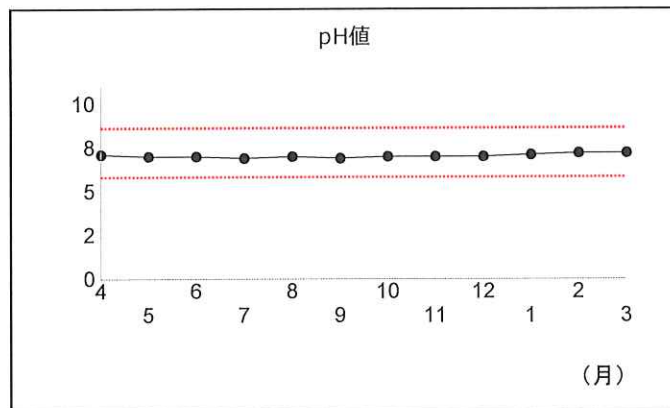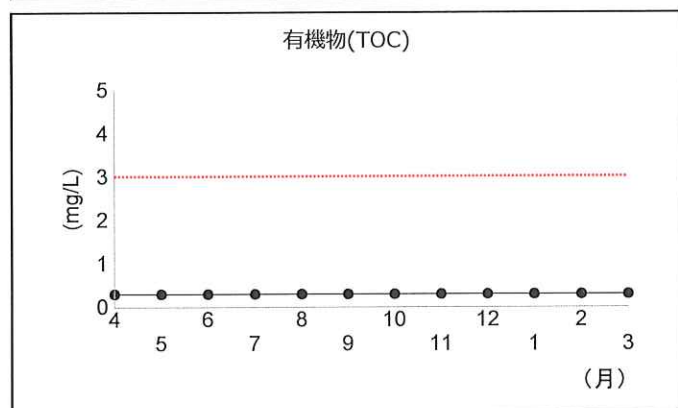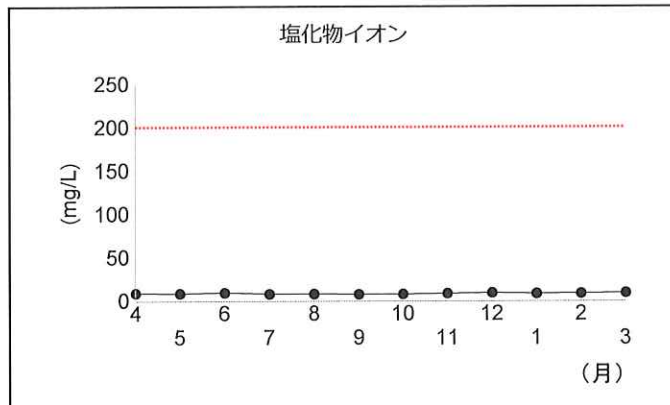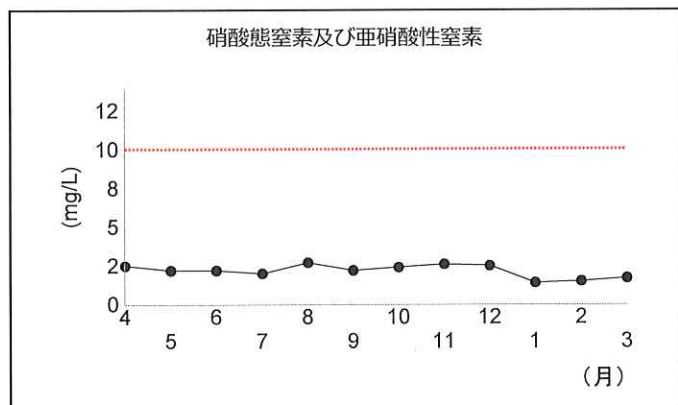

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

ヲヤシ平 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	1.3	11.5	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	1.2	11.5	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	1.3	11.6	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	1.2	10.8	< 0.3	7.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	1.2	10.7	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	1.3	9.9	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	1.2	10.2	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	1.3	10.8	< 0.3	7.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	1	検出されず	1.2	10.8	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	1.2	10.7	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	1.3	10.9	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	1.3	11.1	< 0.3	7.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

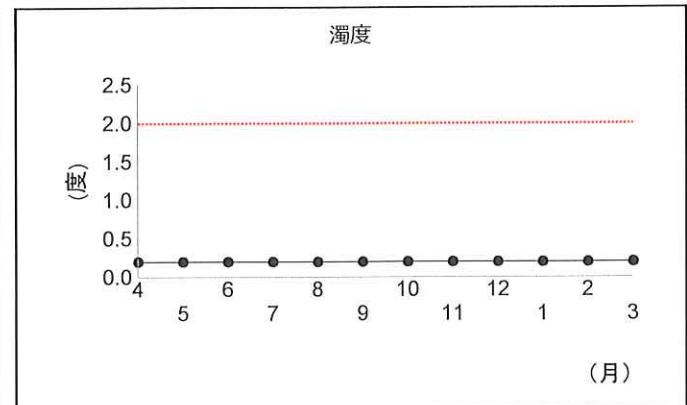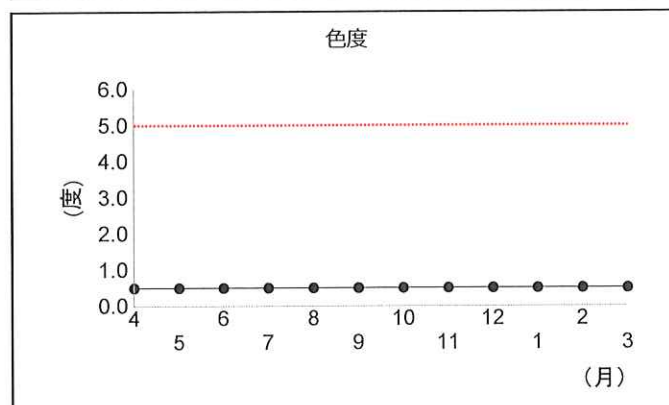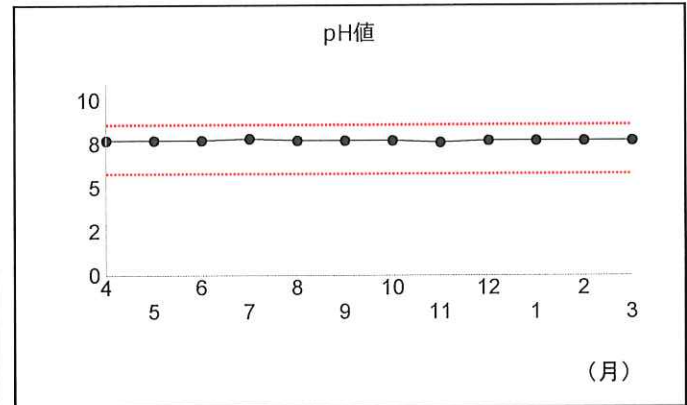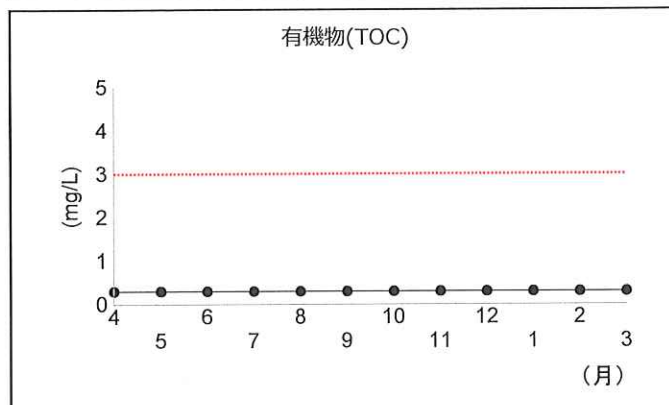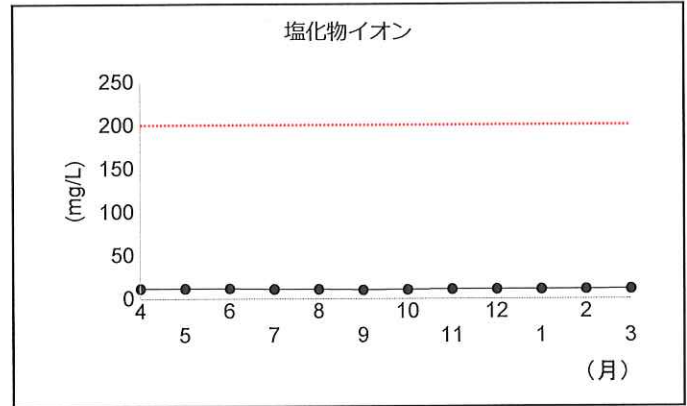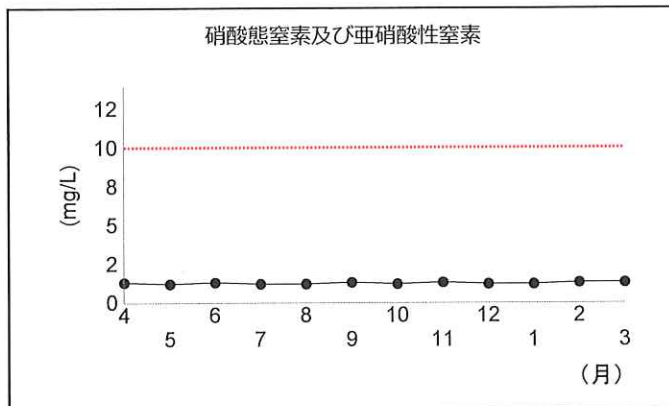

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

新牧 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	0.7	7.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	0.7	7.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	0.7	7.3	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	0.7	6.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	0.7	6.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	0.8	6.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	0.6	6.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	0.7	6.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	0.7	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	0.7	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	0.7	7.1	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	0.7	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

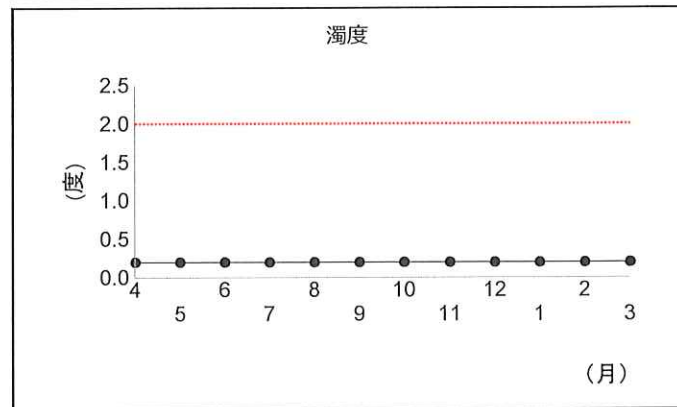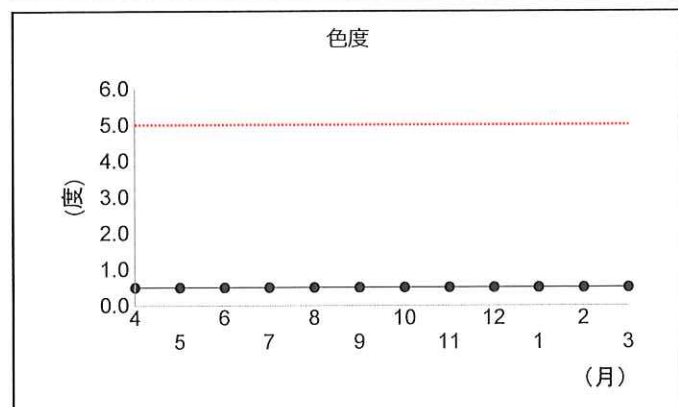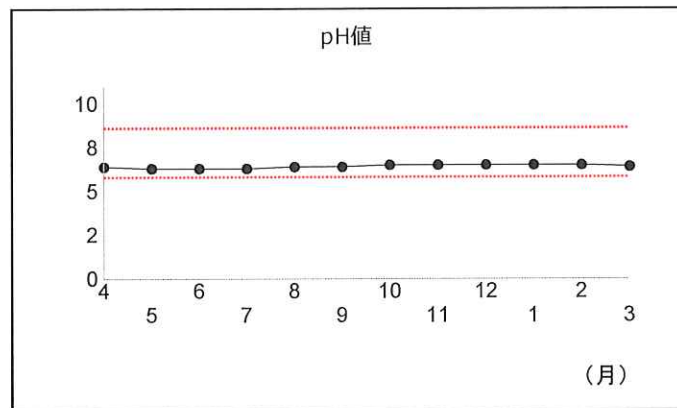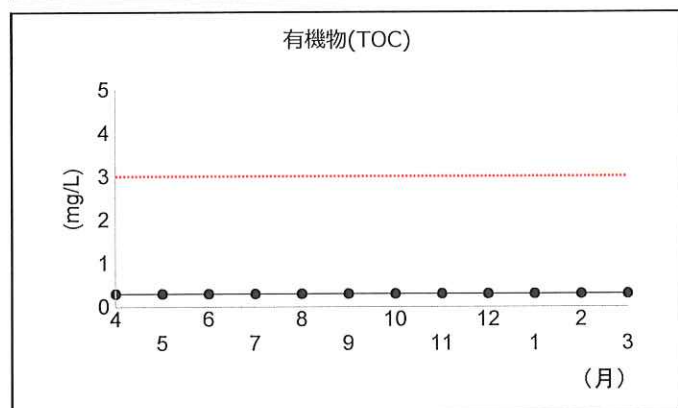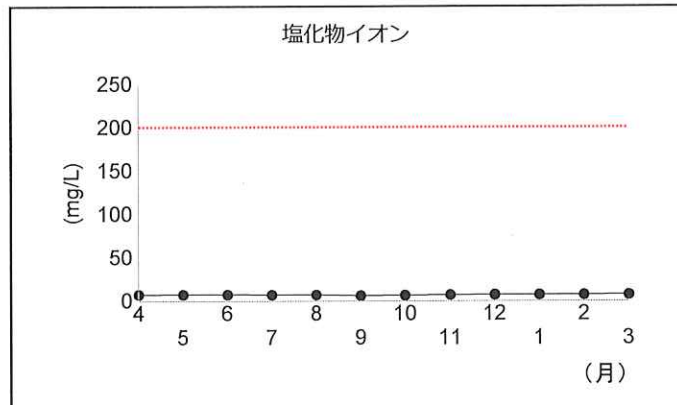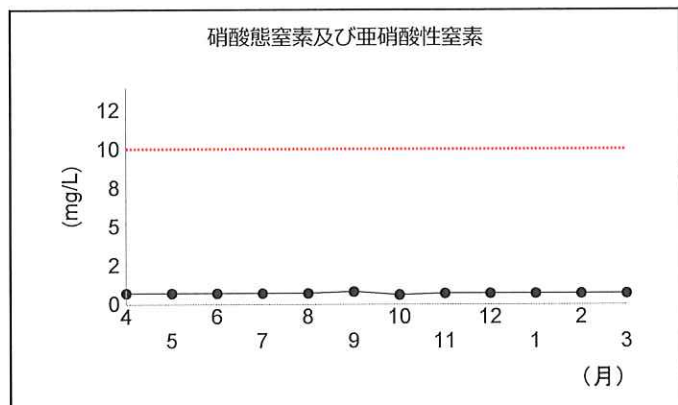

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道願娃)

熊ヶ谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	4.6	7.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	5.0	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	4.5	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	4.8	6.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
2024/08/20	0	検出されず	2.5	6.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	3.6	6.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	1	検出されず	3.5	6.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	2.9	6.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	1.7	7.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	1.9	7.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	3.6	7.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	4.6	7.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

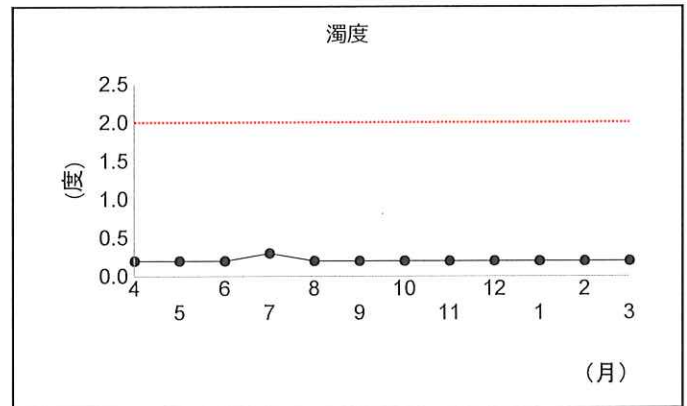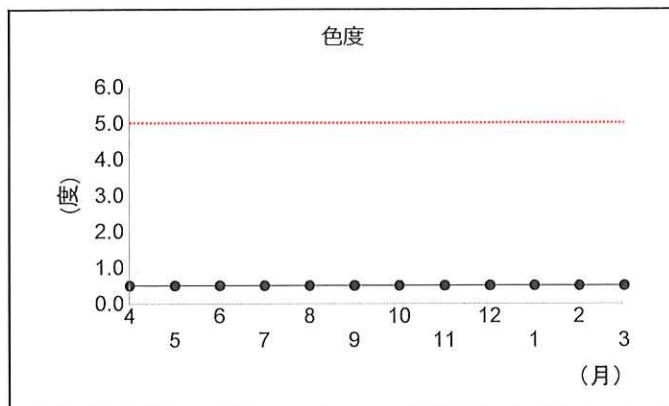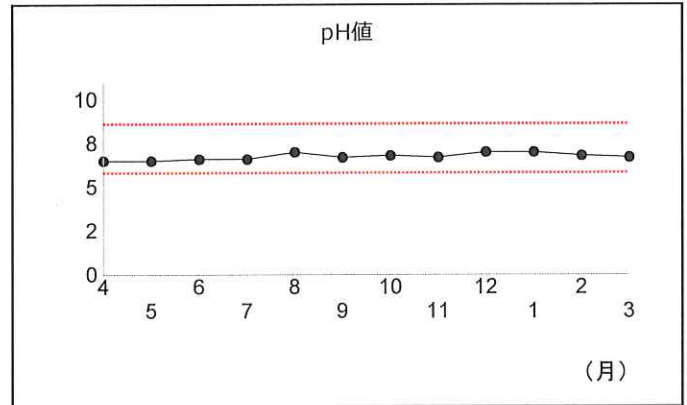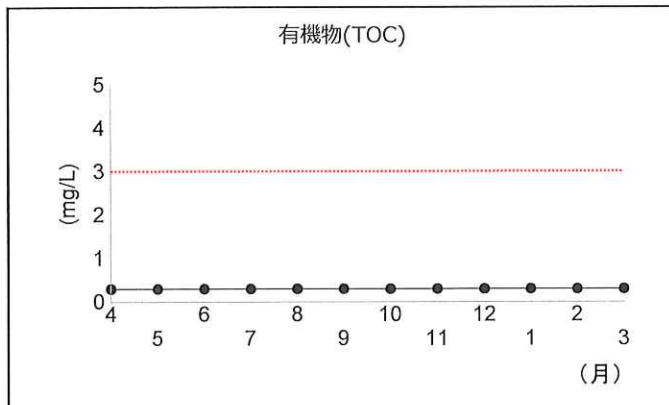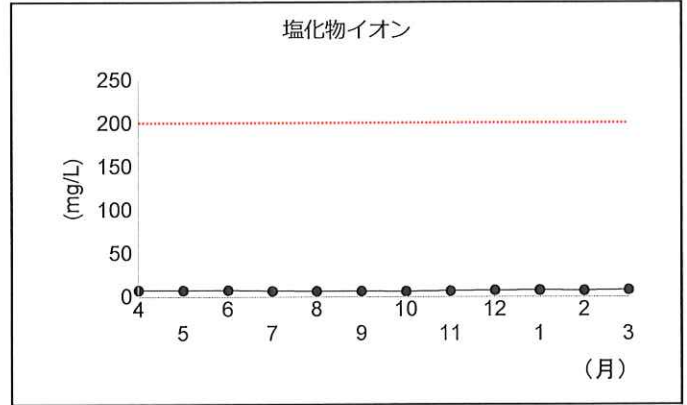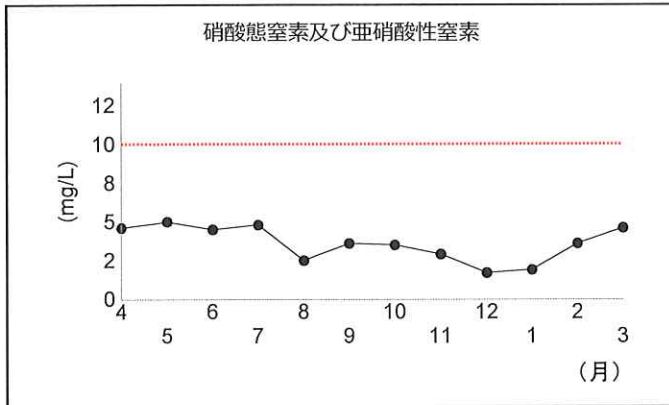

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道颯娃)

曲谷 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/16	0	検出されず	2.9	6.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/14	0	検出されず	6.0	7.4	< 0.3	6.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/11	0	検出されず	3.6	7.8	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	3.3	6.8	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/20	0	検出されず	3.6	6.1	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/10	0	検出されず	3.6	6.2	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/15	0	検出されず	3.1	6.0	< 0.3	6.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/12	0	検出されず	3.2	6.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/10	0	検出されず	3.3	7.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/20	0	検出されず	3.3	6.9	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/12	0	検出されず	3.3	8.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/11	0	検出されず	3.1	7.4	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

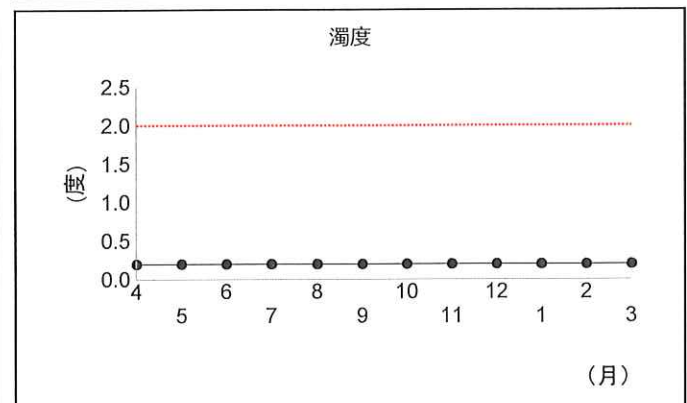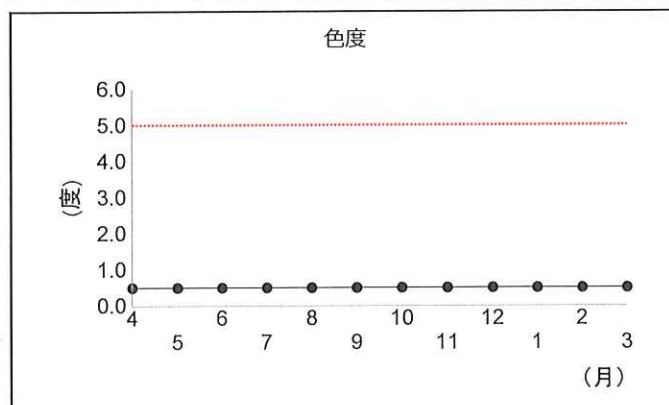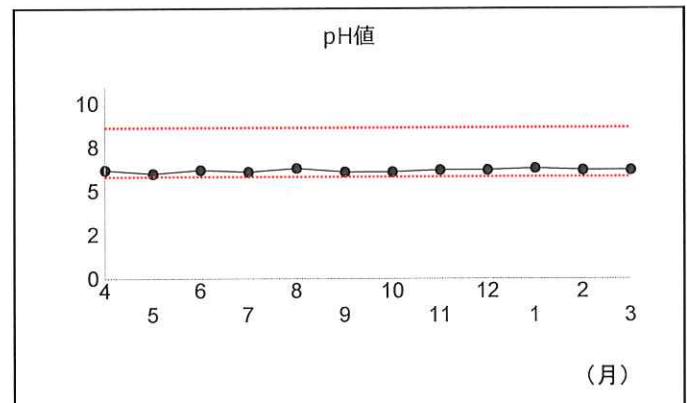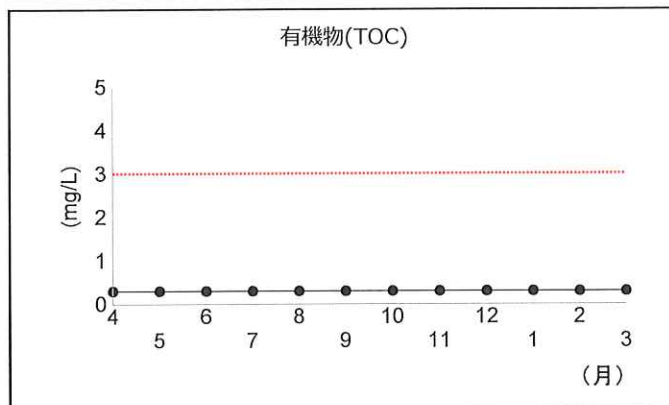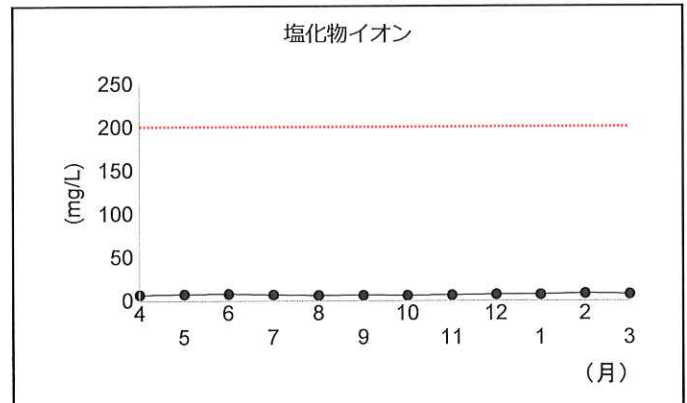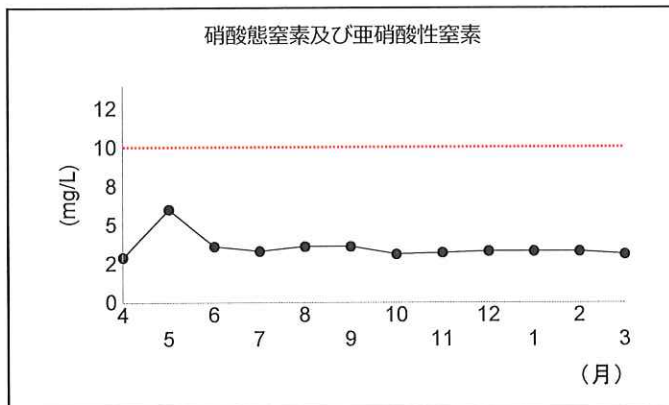

(グラフ内の点線は基準値を示す)