







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

清水 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	3.7	8.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	2.9	8.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	0	検出されず	2.6	7.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	0	検出されず	2.5	8.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	2.8	8.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	2.9	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	3.2	7.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	2	検出されず	3.5	8.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	3.4	8.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	0	検出されず	3.4	8.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	3.5	8.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	3.3	8.6	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

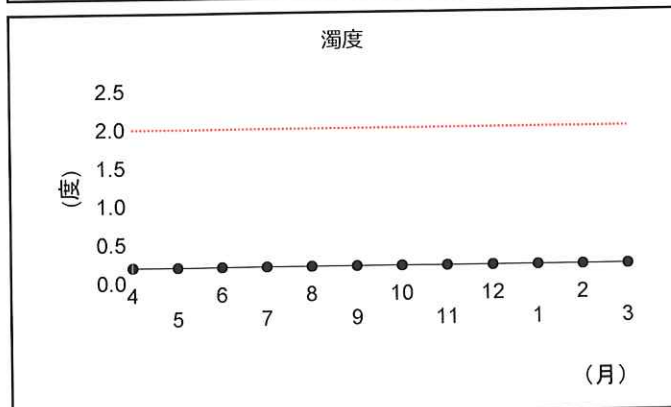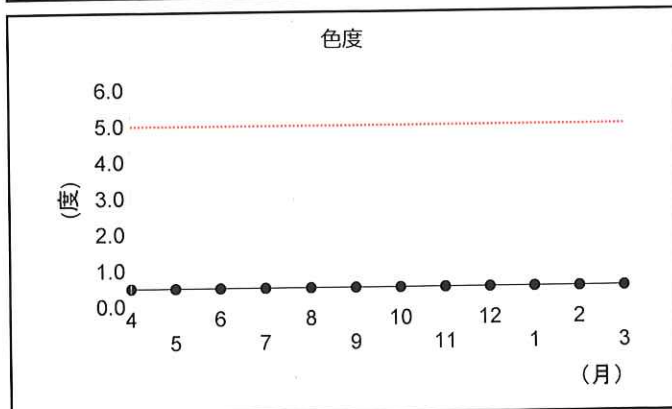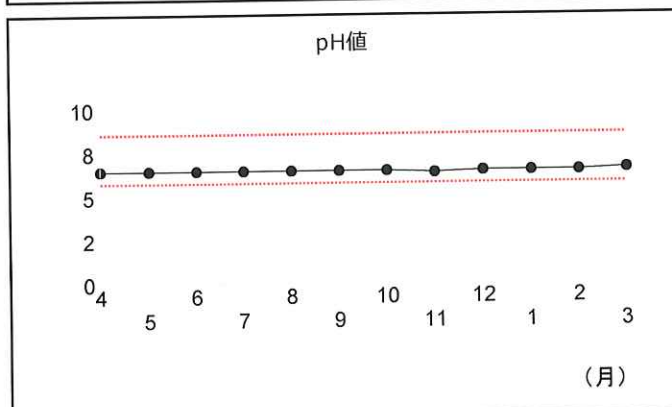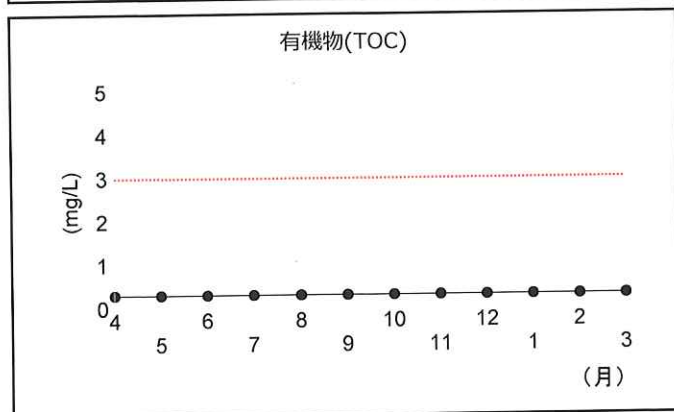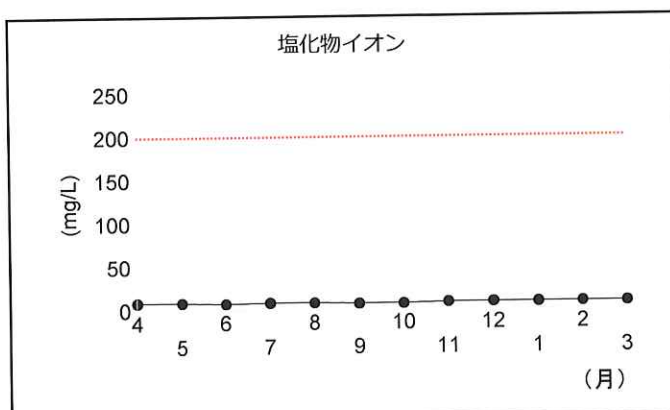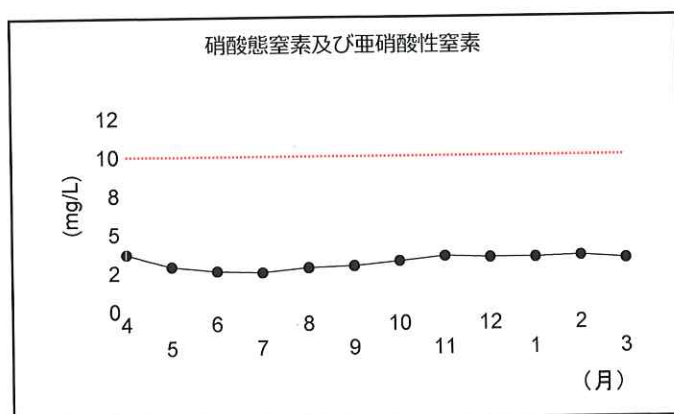

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

高田 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	3.5	11.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	2.8	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	0	検出されず	2.6	9.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	0	検出されず	2.7	10.8	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	2.8	10.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	2.8	9.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	2.8	9.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	2.9	10.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	2.7	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	0	検出されず	2.6	10.6	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	2.8	10.9	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	2.6	10.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

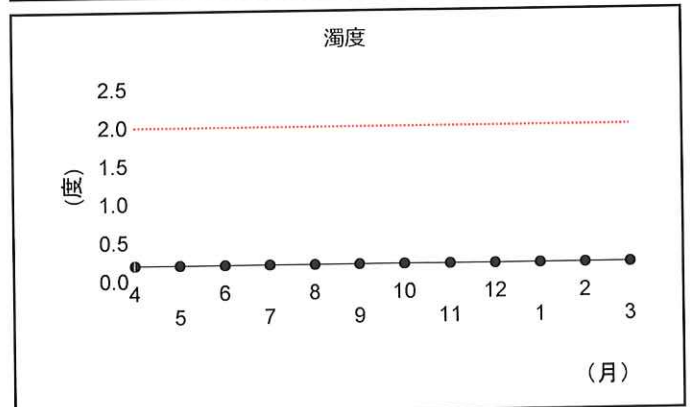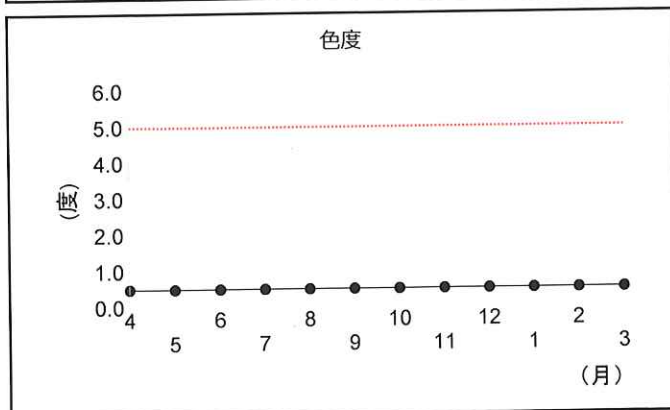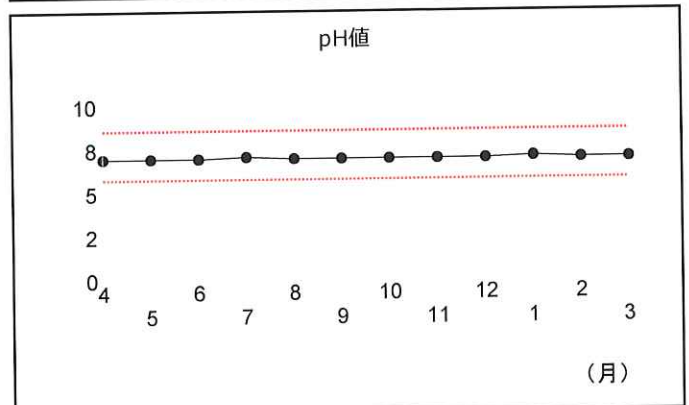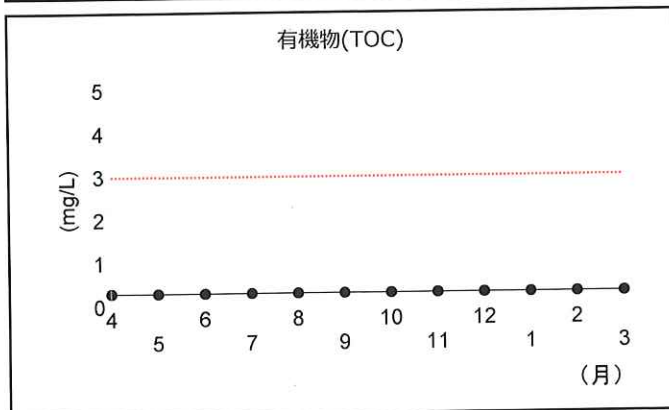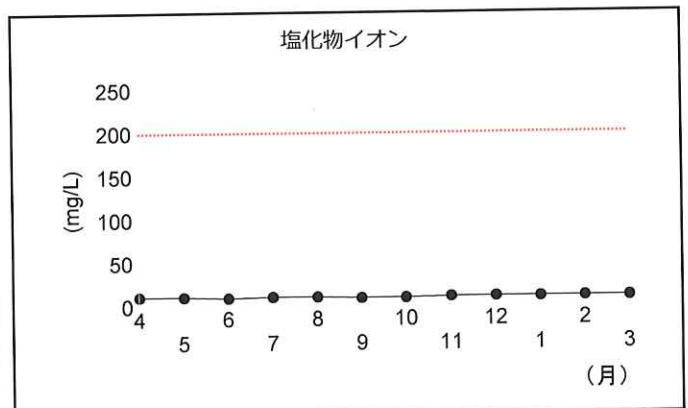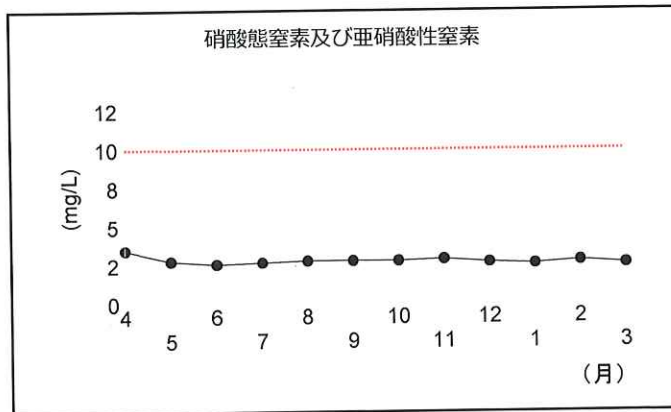

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

柳 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	4.7	10.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	4.4	10.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	2	検出されず	4.5	9.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	0	検出されず	4.4	10.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	4.8	10.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	4.6	8.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	1	検出されず	4.8	9.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	4.8	10.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	4.8	11.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	0	検出されず	4.4	10.4	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	4.5	10.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	4.4	10.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

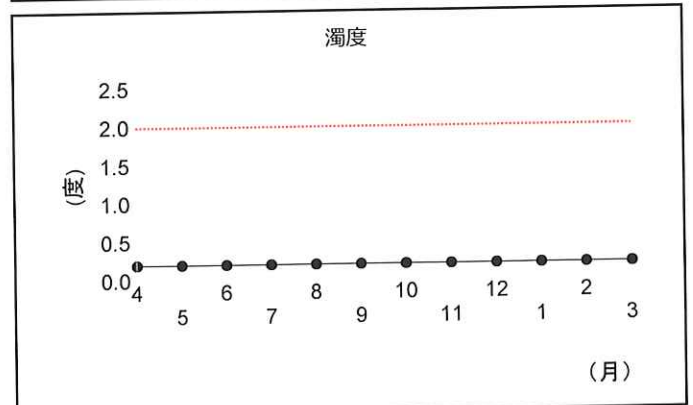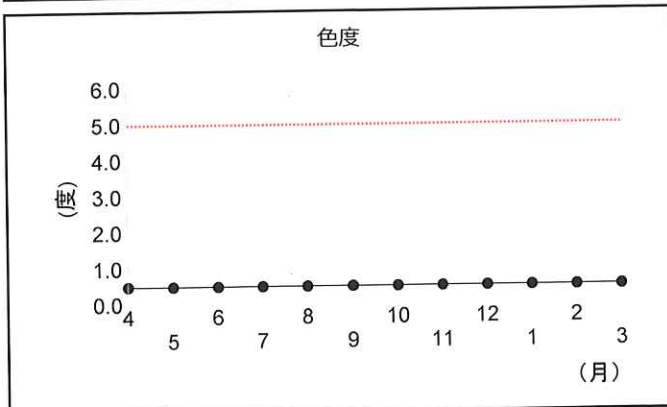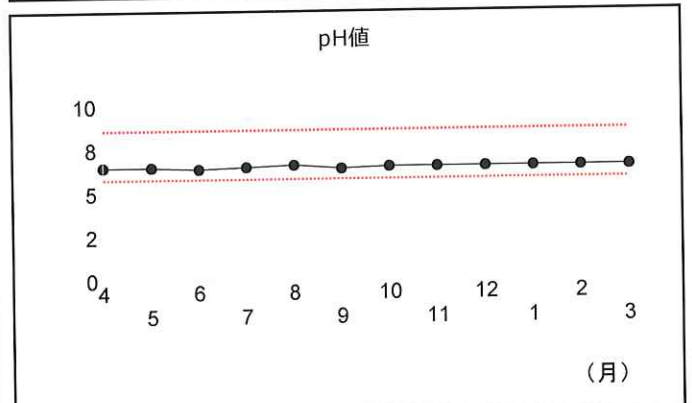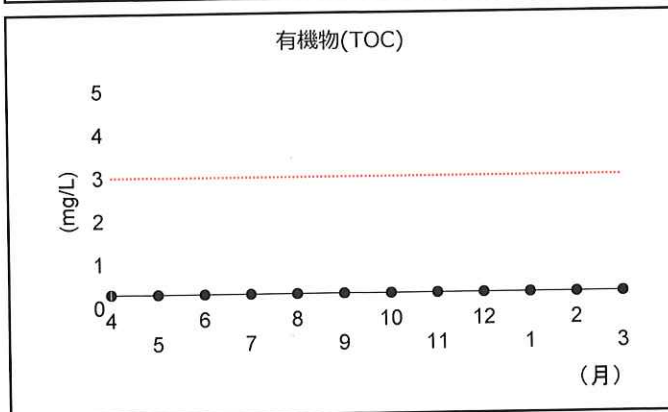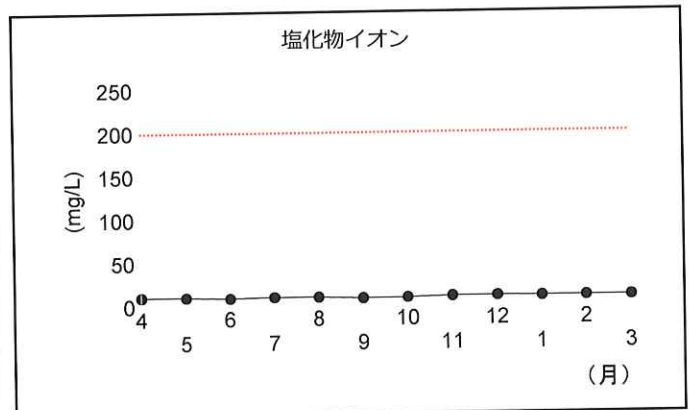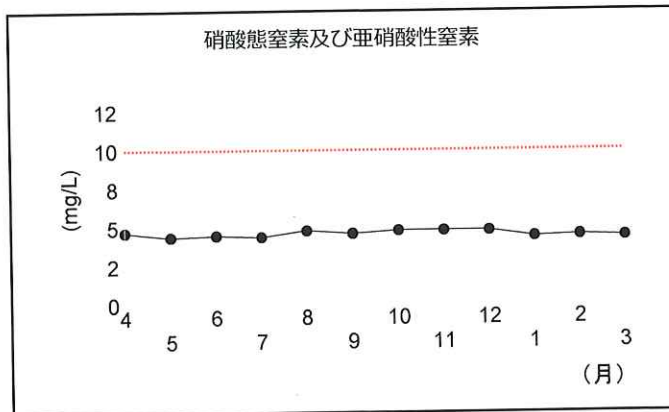

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

大久保 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	3.5	10.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	2.4	9.9	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	0	検出されず	2.2	7.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2024/07/02	0	検出されず	2.6	9.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	2.7	9.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	2.3	8.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	2.1	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	2.3	9.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	2.0	9.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	0	検出されず	1.9	9.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	2.2	9.5	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	2.0	9.3	0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

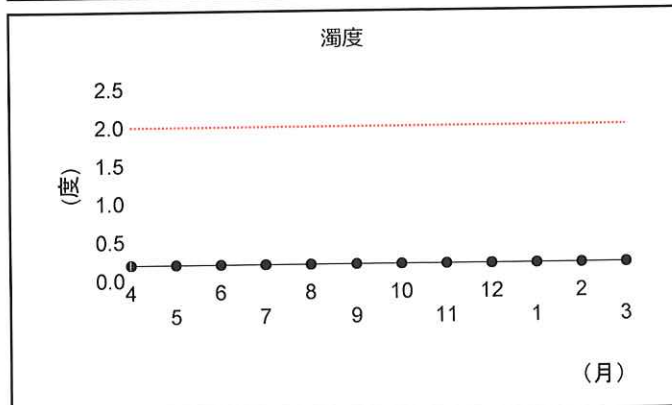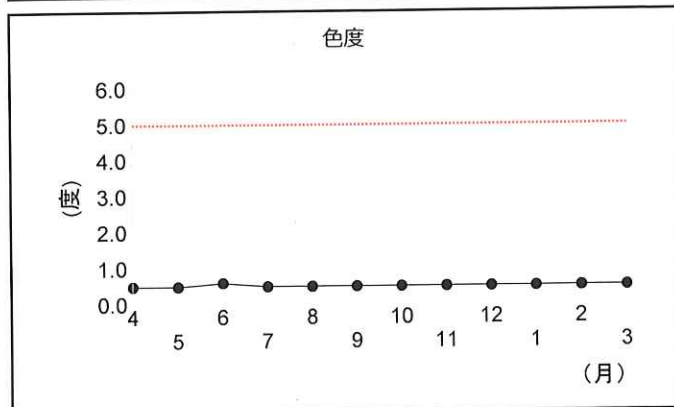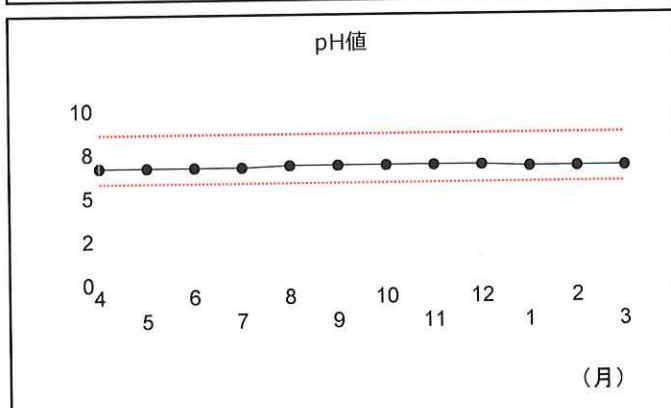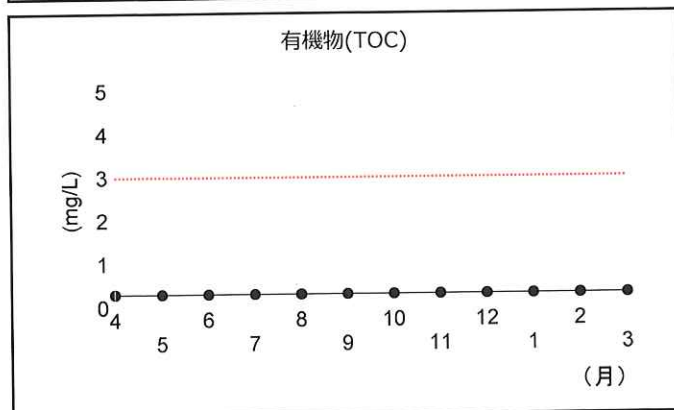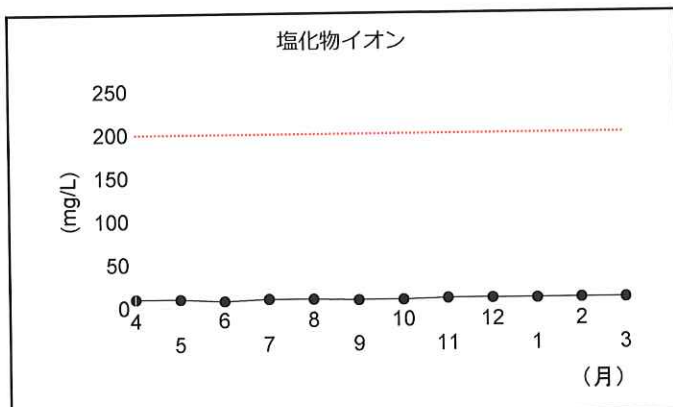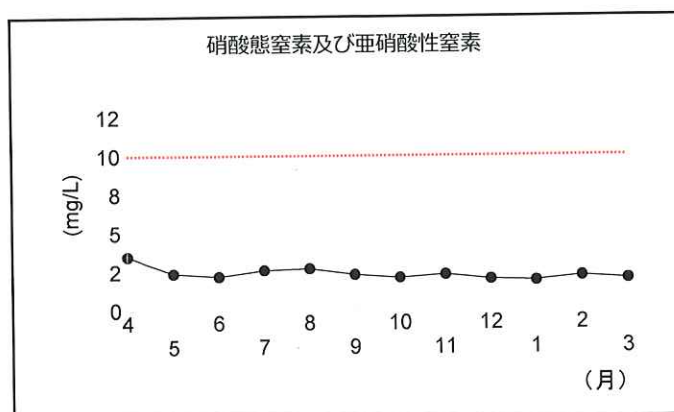

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

西木場 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	1.2	11.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	1.1	11.2	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	4	検出されず	1.4	11.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/09	0	検出されず	1.5	11.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	0.3
2024/08/06	0	検出されず	1.9	10.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	1.8	10.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	1.8	10.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	1.9	11.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	1.8	11.5	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	0	検出されず	1.7	10.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	1.7	11.6	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	1.6	11.3	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

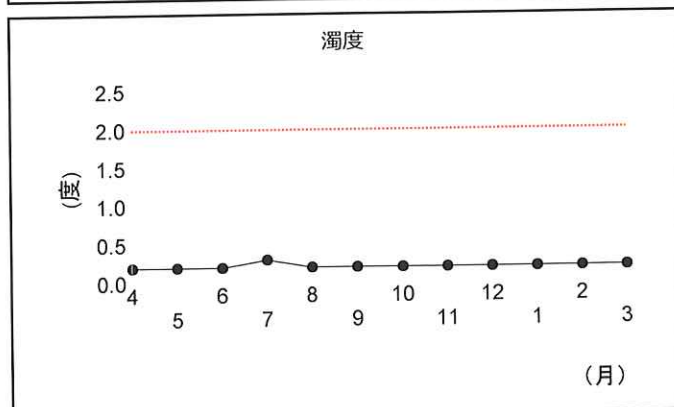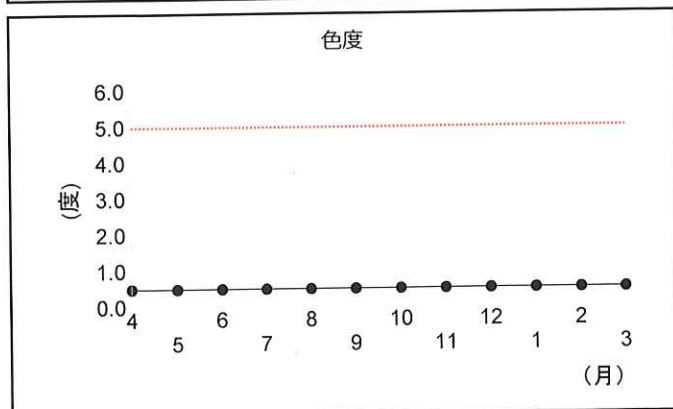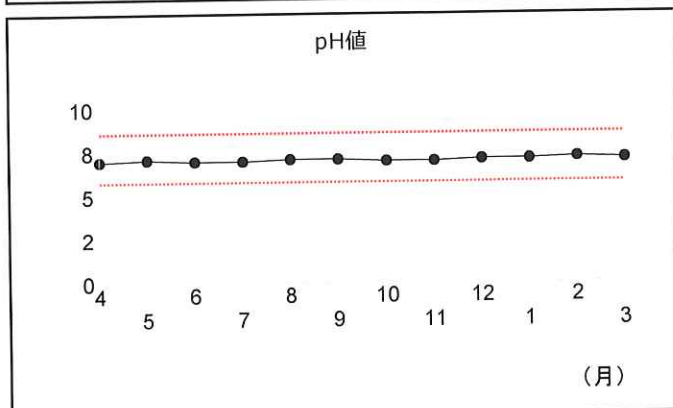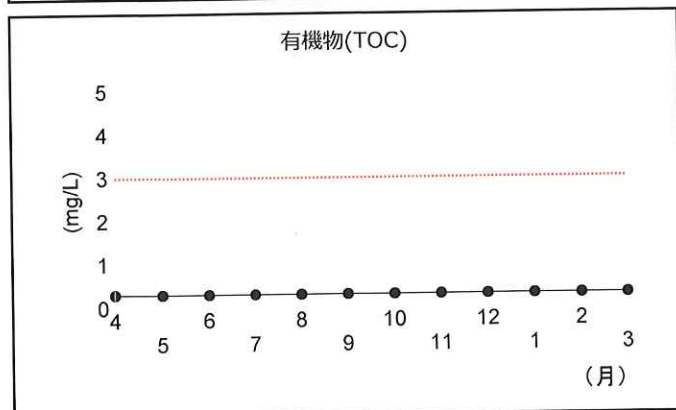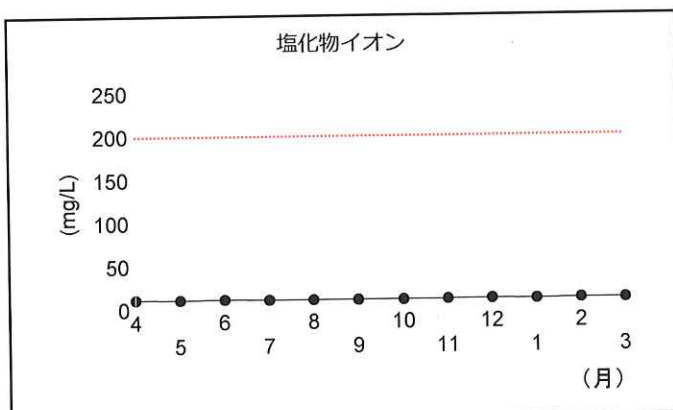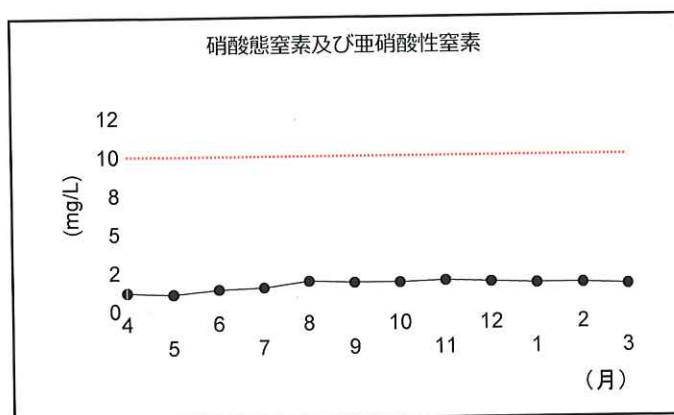

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

勝目 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	1.4	9.4	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	1.6	9.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	6	検出されず	2.0	9.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	2	検出されず	2.2	8.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	2.0	8.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	13	検出されず	2.3	8.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	1.8	8.3	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	1.6	9.0	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	1.5	9.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	1	検出されず	1.5	8.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	1.6	9.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	1	検出されず	1.5	9.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

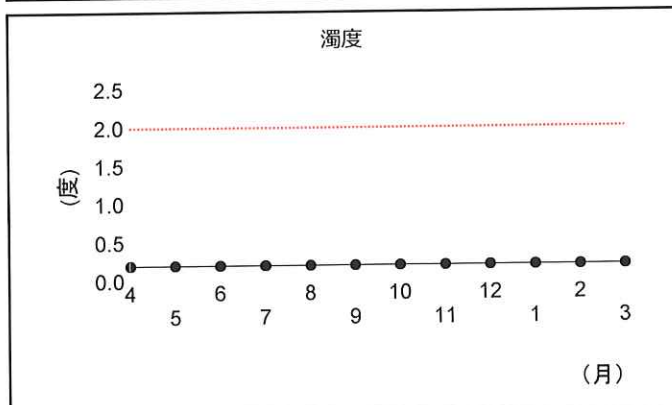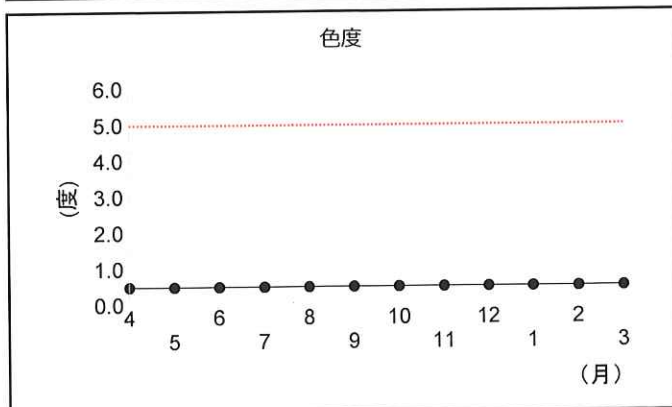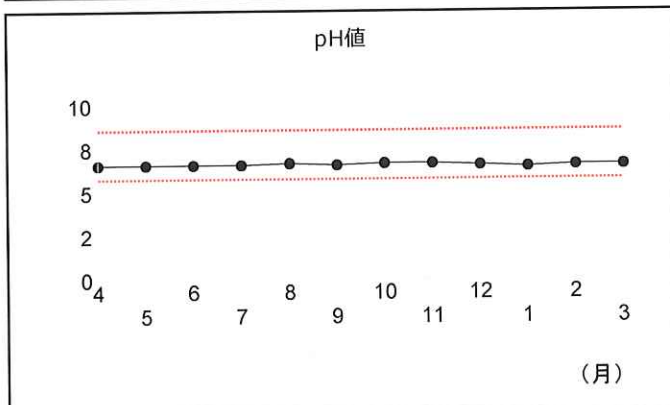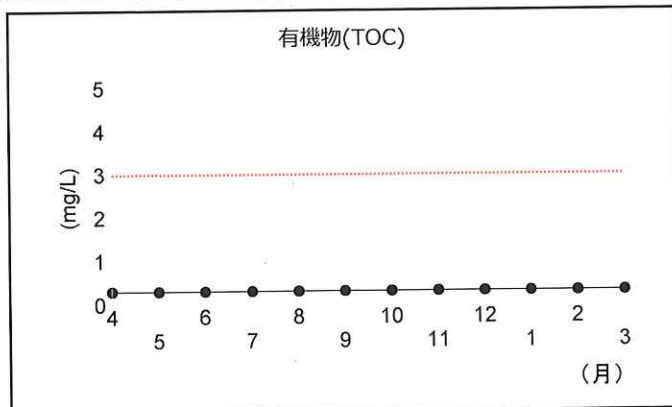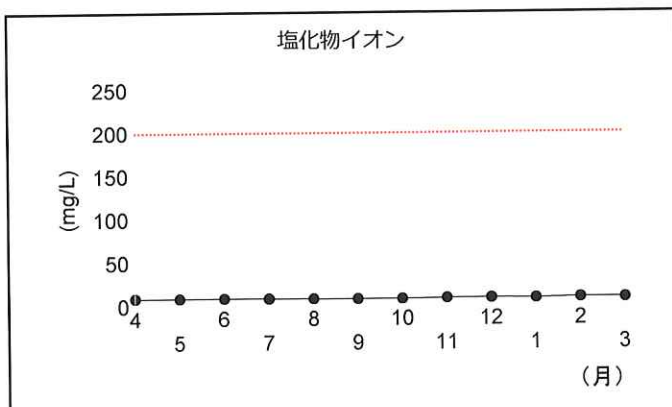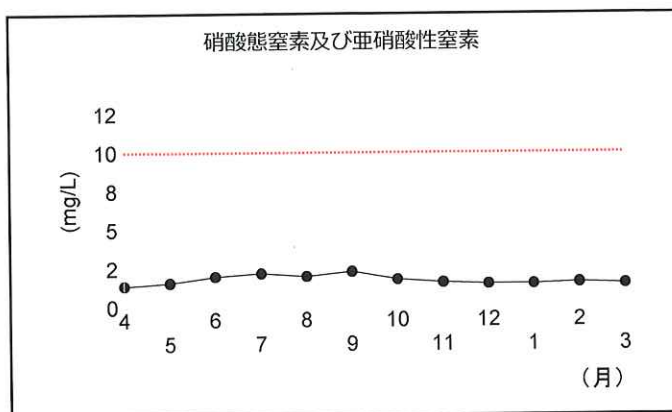

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

滝元 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	3.6	10.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	2.7	9.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	4	検出されず	2.6	7.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	1	検出されず	2.7	9.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	2.6	9.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	2.7	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	2.6	8.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	1	検出されず	2.7	9.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	2.7	9.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	0	検出されず	2.6	9.3	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	2.8	9.7	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	2.6	9.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

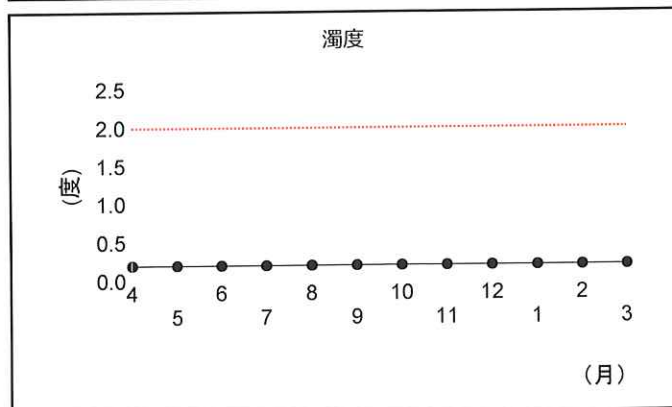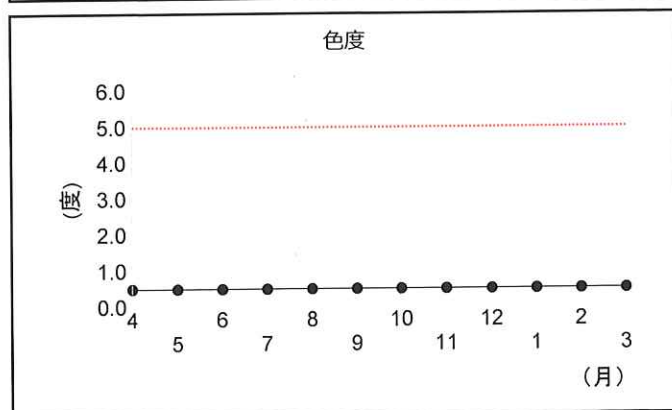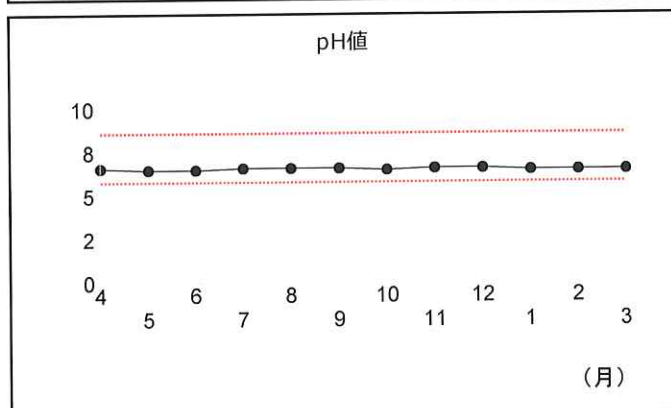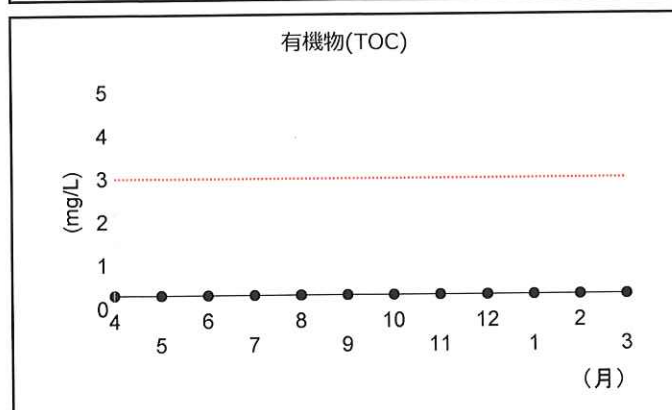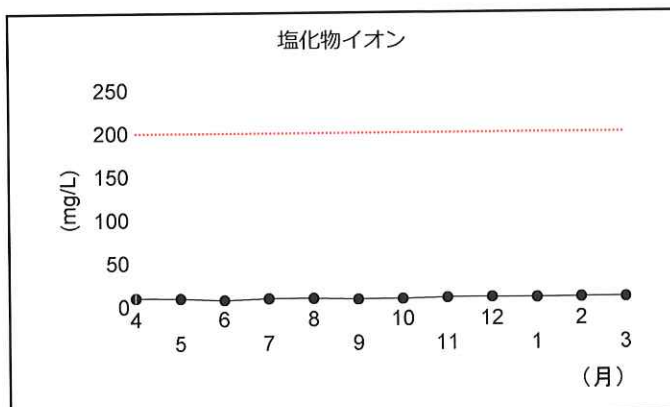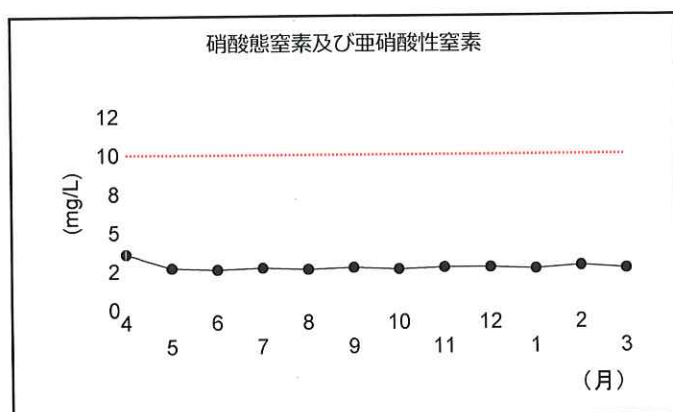

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

神殿 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	0.7	8.7	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	0.5	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	0	検出されず	0.5	8.8	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	0	検出されず	0.5	9.1	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	0.5	8.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	0.5	8.2	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	0.5	7.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	0.5	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/12/03	0	検出されず	0.6	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	1	検出されず	0.5	7.9	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	0.6	8.5	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	0.6	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

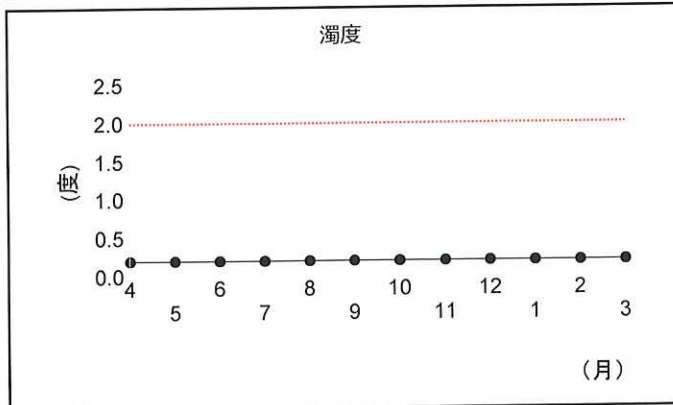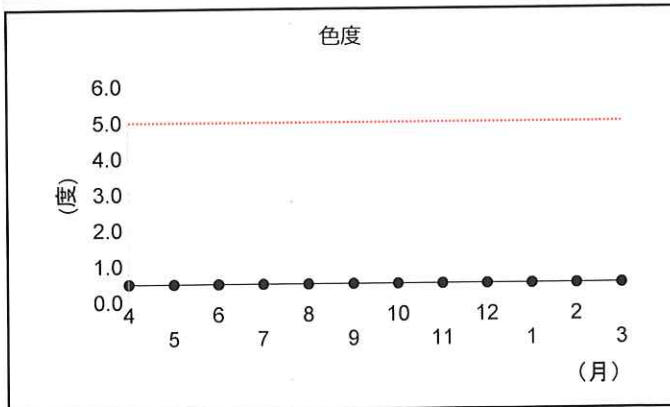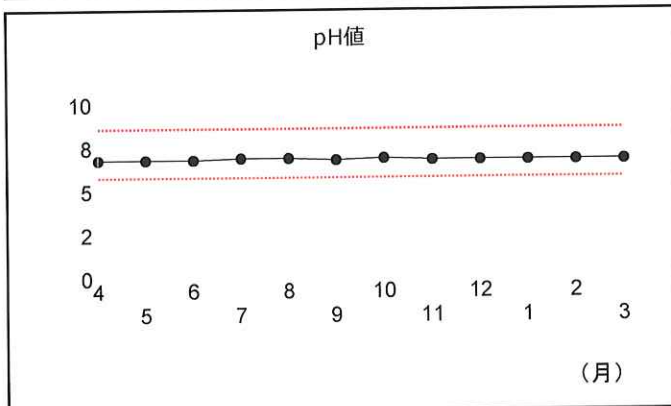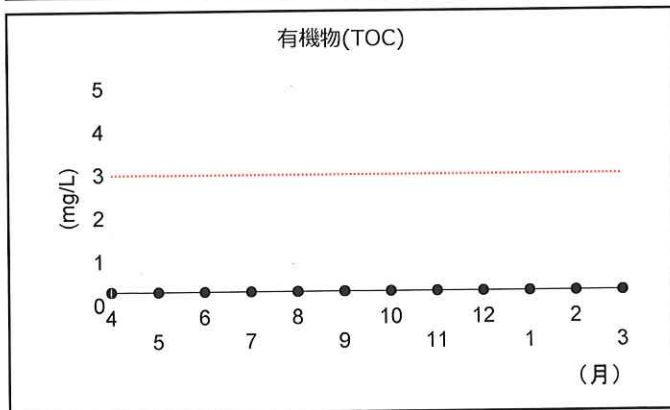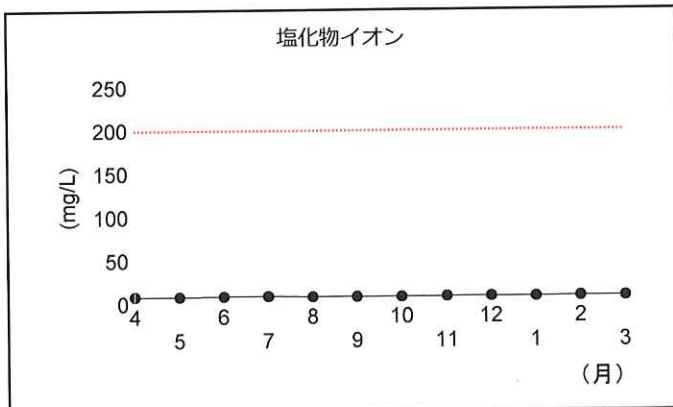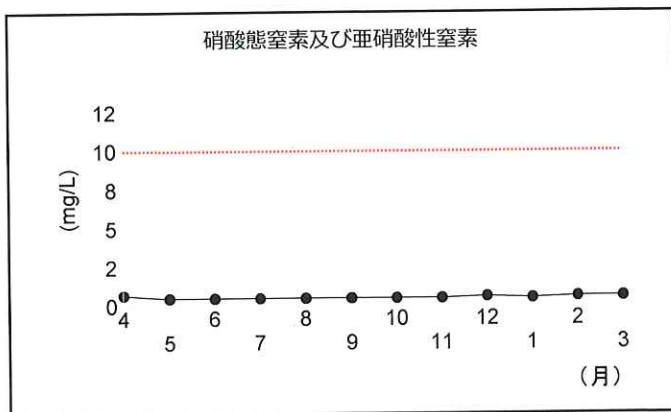

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

仁之野 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	0.8	8.3	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/05/07	0	検出されず	0.7	7.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/06/04	0	検出されず	0.7	8.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/07/02	0	検出されず	0.8	7.6	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.6	< 0.2
2024/08/06	0	検出されず	0.7	8.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/09/03	0	検出されず	1.0	7.1	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	0.7	< 0.2
2024/10/01	0	検出されず	0.7	7.6	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2024/11/05	0	検出されず	0.7	8.0	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
2024/12/03	0	検出されず	0.7	8.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/01/07	2	検出されず	0.7	7.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/02/18	0	検出されず	0.7	8.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2025/03/04	0	検出されず	0.7	8.3	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2

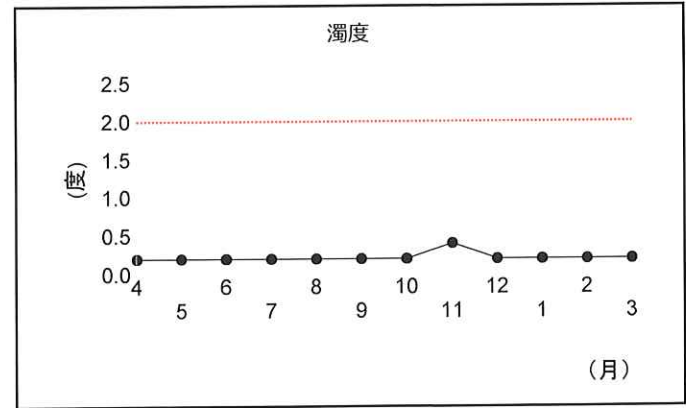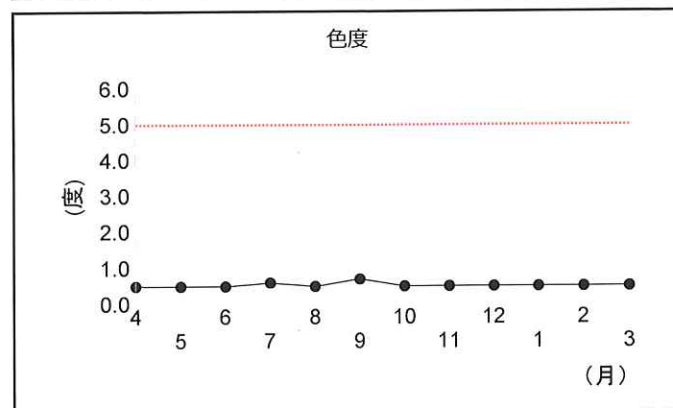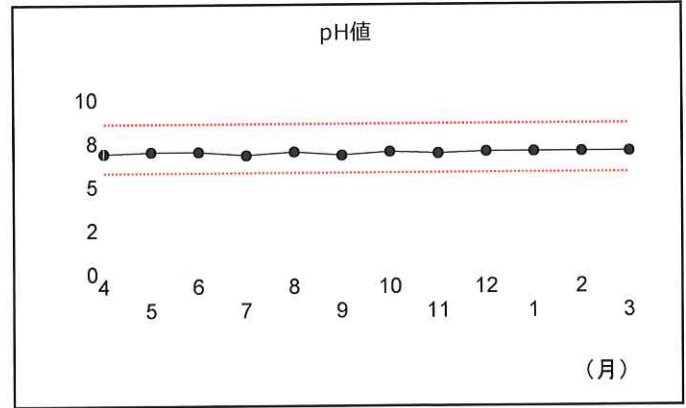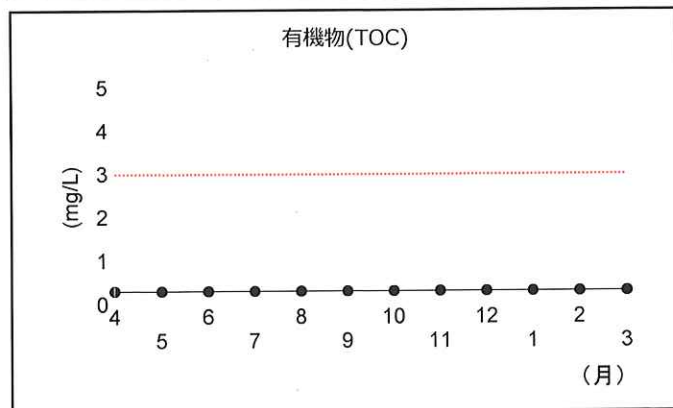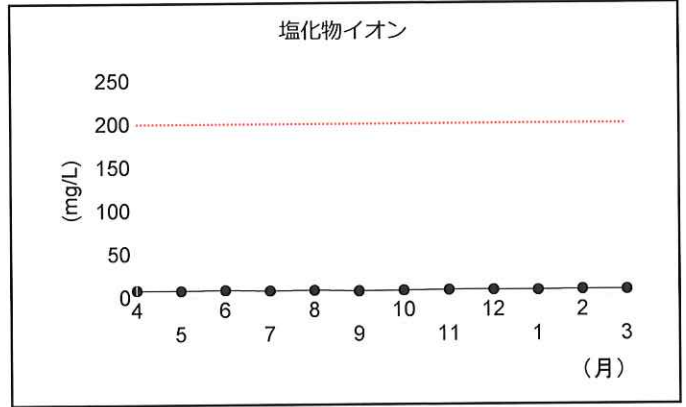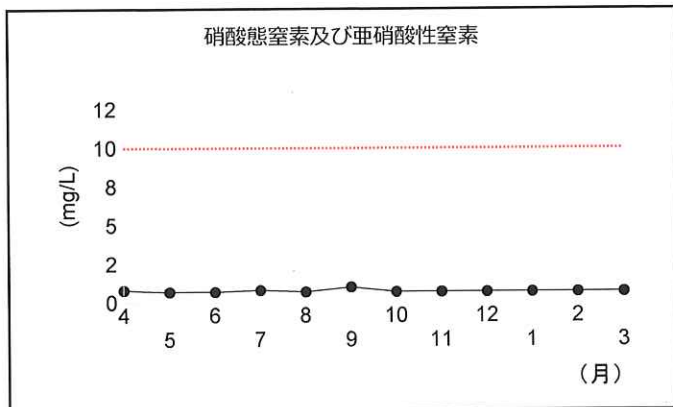

(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和6年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道川辺)

瀬戸山 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2024/04/10	0	検出されず	0.4	7.4	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	1.1	0.7
2024/05/07	0	検出されず	< 0.1	6.9	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.9	< 0.2
2024/06/04	4	検出されず	0.1	7.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	1.4	0.5
2024/07/02	0	検出されず	0.1	6.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	1.8	0.5
2024/08/06	0	検出されず	< 0.1	6.7	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	1.5	0.6
2024/09/03	0	検出されず	< 0.1	6.4	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	2.2	1.3
2024/10/01	1	検出されず	< 0.1	6.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	2.2	0.8
2024/11/05	0	検出されず	< 0.1	6.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	1.3	0.4
2024/12/03	0	検出されず	< 0.1	6.9	< 0.3	7.2	異常なし	異常なし	0.7	0.4
2025/01/07	1	検出されず	< 0.1	6.6	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	0.6	0.2
2025/02/18	2	検出されず	< 0.1	7.2	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4
2025/03/04	1	検出されず	< 0.1	6.9	< 0.3	7.4	異常なし	異常なし	< 0.5	0.4

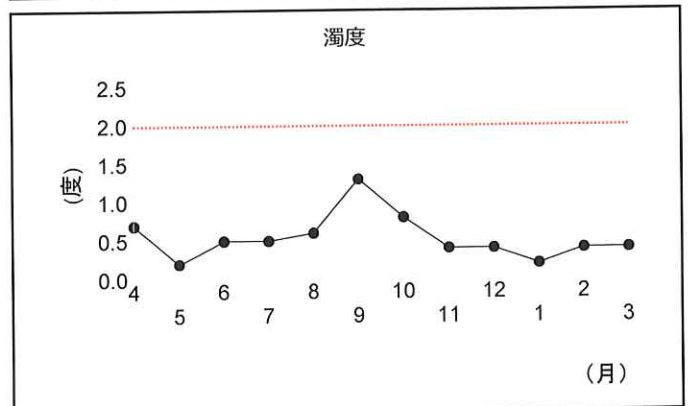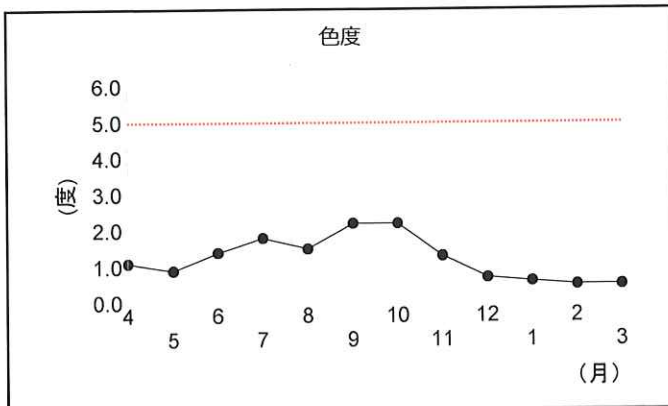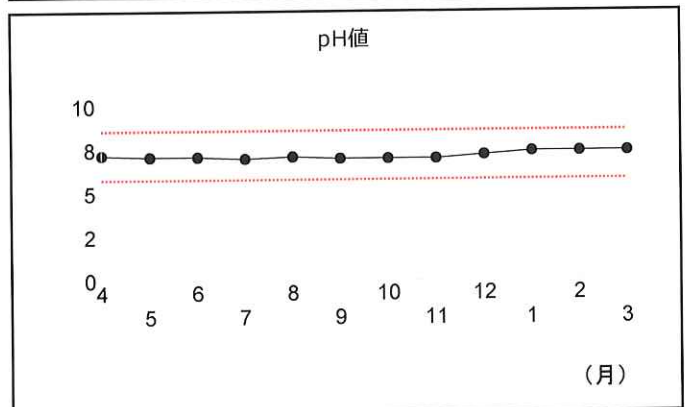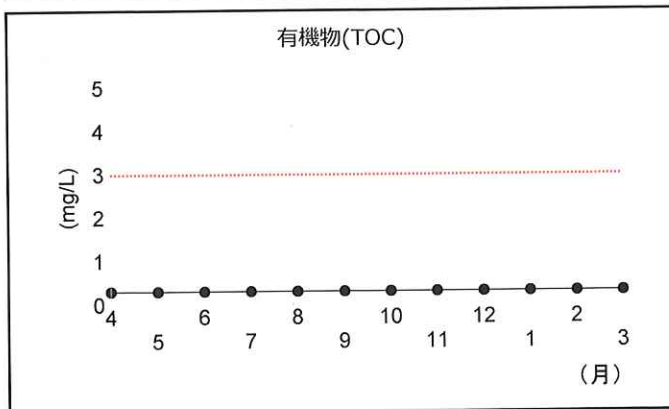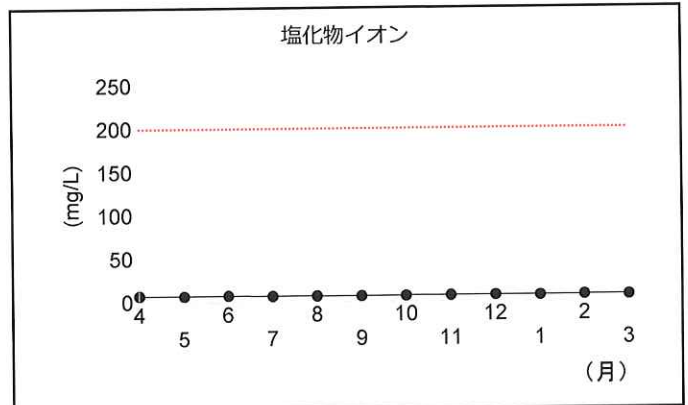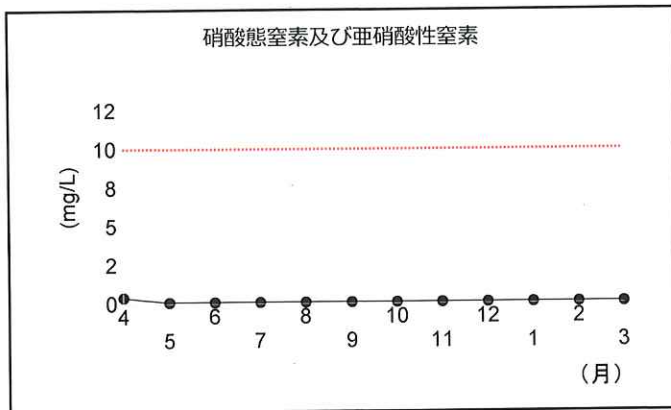

(グラフ内の点線は基準値を示す)