

施設の見学

見学受付の問い合わせ先（予約制）	開館日・時間
運営会社：なんさつ環境テクノロジー株式会社 所在地：南さつま市金峰町高橋4148番地42 （砂丘の杜きんぼう隣接） 電話：0993-76-8170 ホームページ：https://nansatsu.ekankyo21.com	月曜日～金曜日 9：00～12：00 13：00～16：00 ※祝日及び年末年始 （12月30日～1月3日） を除く。

なんさつECOの杜では、令和6年10月1日から（受付：令和6年9月1日から）施設見学を行うことができますので、上記運営会社のホームページから予約をお願いいたします。



管理棟
大会議室




粗大ごみ処理施設
プラットフォーム



粗大ごみ処理施設
中央制御室



焼却施設
プラットフォーム

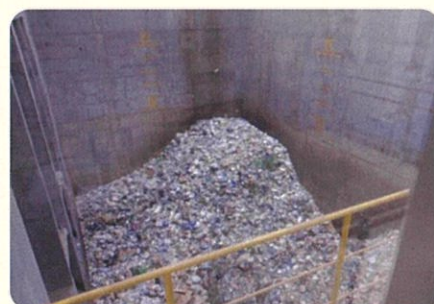

焼却施設
ごみピット



焼却施設
蒸気タービン発電機室

焼却施設では、ごみの燃焼時に発生する熱を利用して、発電を行います。発電した電気は施設内で使用し、余った電気を電力会社に売電します。管理棟は、災害時には避難場所として利用が可能です。

◎問い合わせ先 〒897-8501 南さつま市加世田川畑 2648 番地
 南薩地区衛生管理組合 TEL:0993-53-7730（受付時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15）
 作成：令和6年7月 FAX:0993-52-0191

枕崎市・日置市・南さつま市・南九州市のみなさまへ

令和6年
9月
本稼働

なんさつECOの杜完成！



南薩地区衛生管理組合では、枕崎市・日置市・南さつま市・南九州市（知覧地域・川辺地域）の可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみを処理するための新たなごみ処理施設を10年余りの歳月をかけて南さつま市金峰町高橋へ建設いたしました。地域の皆様や組合構成4市のご理解とご協力に、心より厚くお礼申し上げます。

令和6年9月1日から「なんさつECOの杜」が本稼働いたしますが、今後も安全・安心を最優先に、地域の環境保全に配慮した信頼と期待に応える施設の運転を行ってまいります。

施設概要




焼却施設：145t/日
 （72.5t/日×2炉・24時間運転）



粗大ごみ処理施設：16t/日
 （1日5時間運転）

搬入ルート

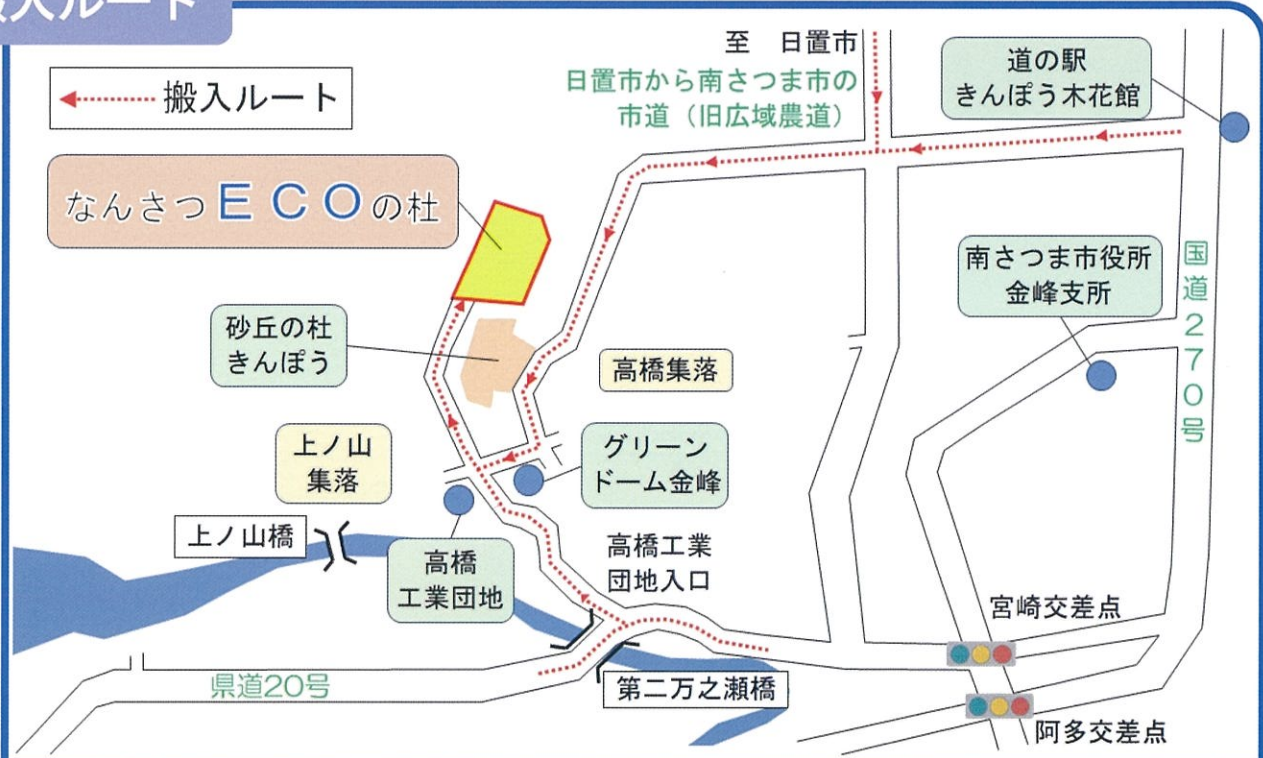

道の駅きんぽう木花館方面・日置市から南さつま市の市道（旧広域農道）または高橋工業団地入口方面から搬入してください。

高橋集落、上ノ山集落内の通行はしないで、**搬入ルートや交通ルール**
を守ってくださるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

搬入できる日時・ごみ処理手数料

搬入できる日時	休業日
月曜日～土曜日 8：30～12：00、13：00～16：00 ※12：00～13：00は搬入できません	日曜日 年末年始（12月31日～1月3日）

※令和6年9月7日（土）8：30～12：00は搬入できません。

ごみ処理手数料	総重量が 10kg 以下	50 円
	総重量が 10kg を超える分 10kg につき	50 円

ごみの種類に関係なく、ごみの重量により料金（消費税及び地方消費税を含む）をいただきます。ただし、10kgに満たないものは10kgとみなします。
例：5kg⇒50 円、10kg⇒50 円、15kg⇒100 円、20kg⇒100 円

受け入れるごみの種類

可燃ごみ、不燃ごみ、可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ、発火性危険物
(乾電池・使用済みスプレー缶等)、有害ごみ(蛍光灯等)

※なんさつECOの杜では資源ごみ・小型家電の受入れは行いません。

資源ごみ・小型家電については、各市へお問い合わせください。

【各市への問い合わせ先】

- | | | | |
|--------|-------|-------|---------------------|
| ・枕崎市 | 市民生活課 | 環境整備係 | 電話：0993-76-1092（直通） |
| ・日置市 | 市民生活課 | 生活環境係 | 電話：099-248-9448（直通） |
| ・南さつま市 | 市民環境課 | 生活環境係 | 電話：0993-76-1521（直通） |
| ・南九州市 | 市民生活課 | 生活衛生係 | 電話：0993-56-1111（代表） |

住民の方のごみ搬入方法

計量棟の一般持込レーンへ



粗大ごみ処理施設の一般持込へ搬入



持込の際は、一般持込レーンを利用して、係員の指示に従ってください。

環境データの表示

施設入口の左側に、環境測定表示盤を設置しており、測定値を表示しています。

この測定値はなんさつ環境テクノロジー株式会社のホームページ (<https://nansatsu.ekankyo21.com>) から確認できます。

