


TORAY		川辺町ごみ処理施設建設工事 鉄骨 詳細図 (4)	
東レエンジニアリング株式会社			
尺度 1:30	三角法	作成日	
作図	照査		
設計	承認		
工事番号	国 番 KN-49		製

00mm 整理番号 参照コード




Technical drawing of a cross-section of a beam-column joint. The drawing shows a central vertical column and a horizontal beam. The column has a width of 65 units. The beam has a width of 150 units and a height of 130 units. The joint is labeled 'P2'. Dimensions for the joint are given as 25 units for the horizontal distance from the column centerline to the beam edge, and 30 units for the vertical distance from the beam top and bottom edges to the joint centerline. The joint is labeled 'BR-12 x 130 x 150' and 'AB 2 M16 L = 500'.

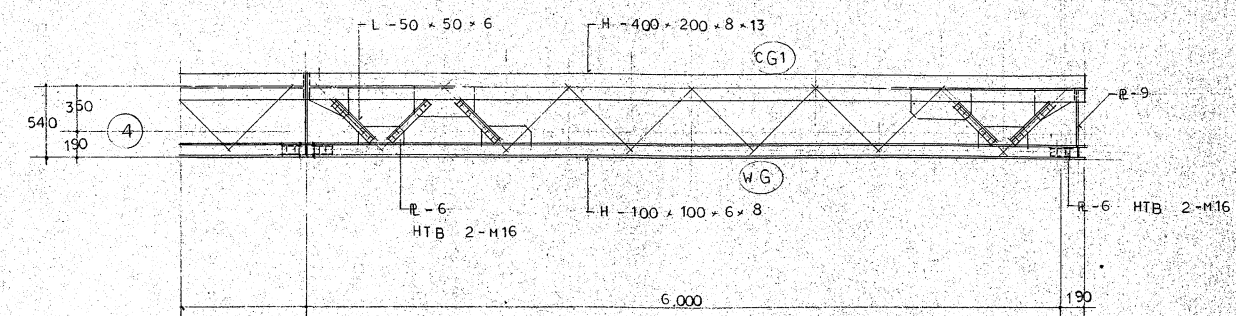


3	通 跌骨 詳細図	1:30
---	----------	------

TORAY 東レエンジニアリング株式会社	部分番号 名 称 材 質 数 量 配 事 加圧町ごみ処理施設建設工事 鉄骨 詳細図 (5)
	尺度 1:30 三角法 作成日 作図 照査 設計 承認 工事番号 図番 KN-50
整理番号 索引コード	変 更

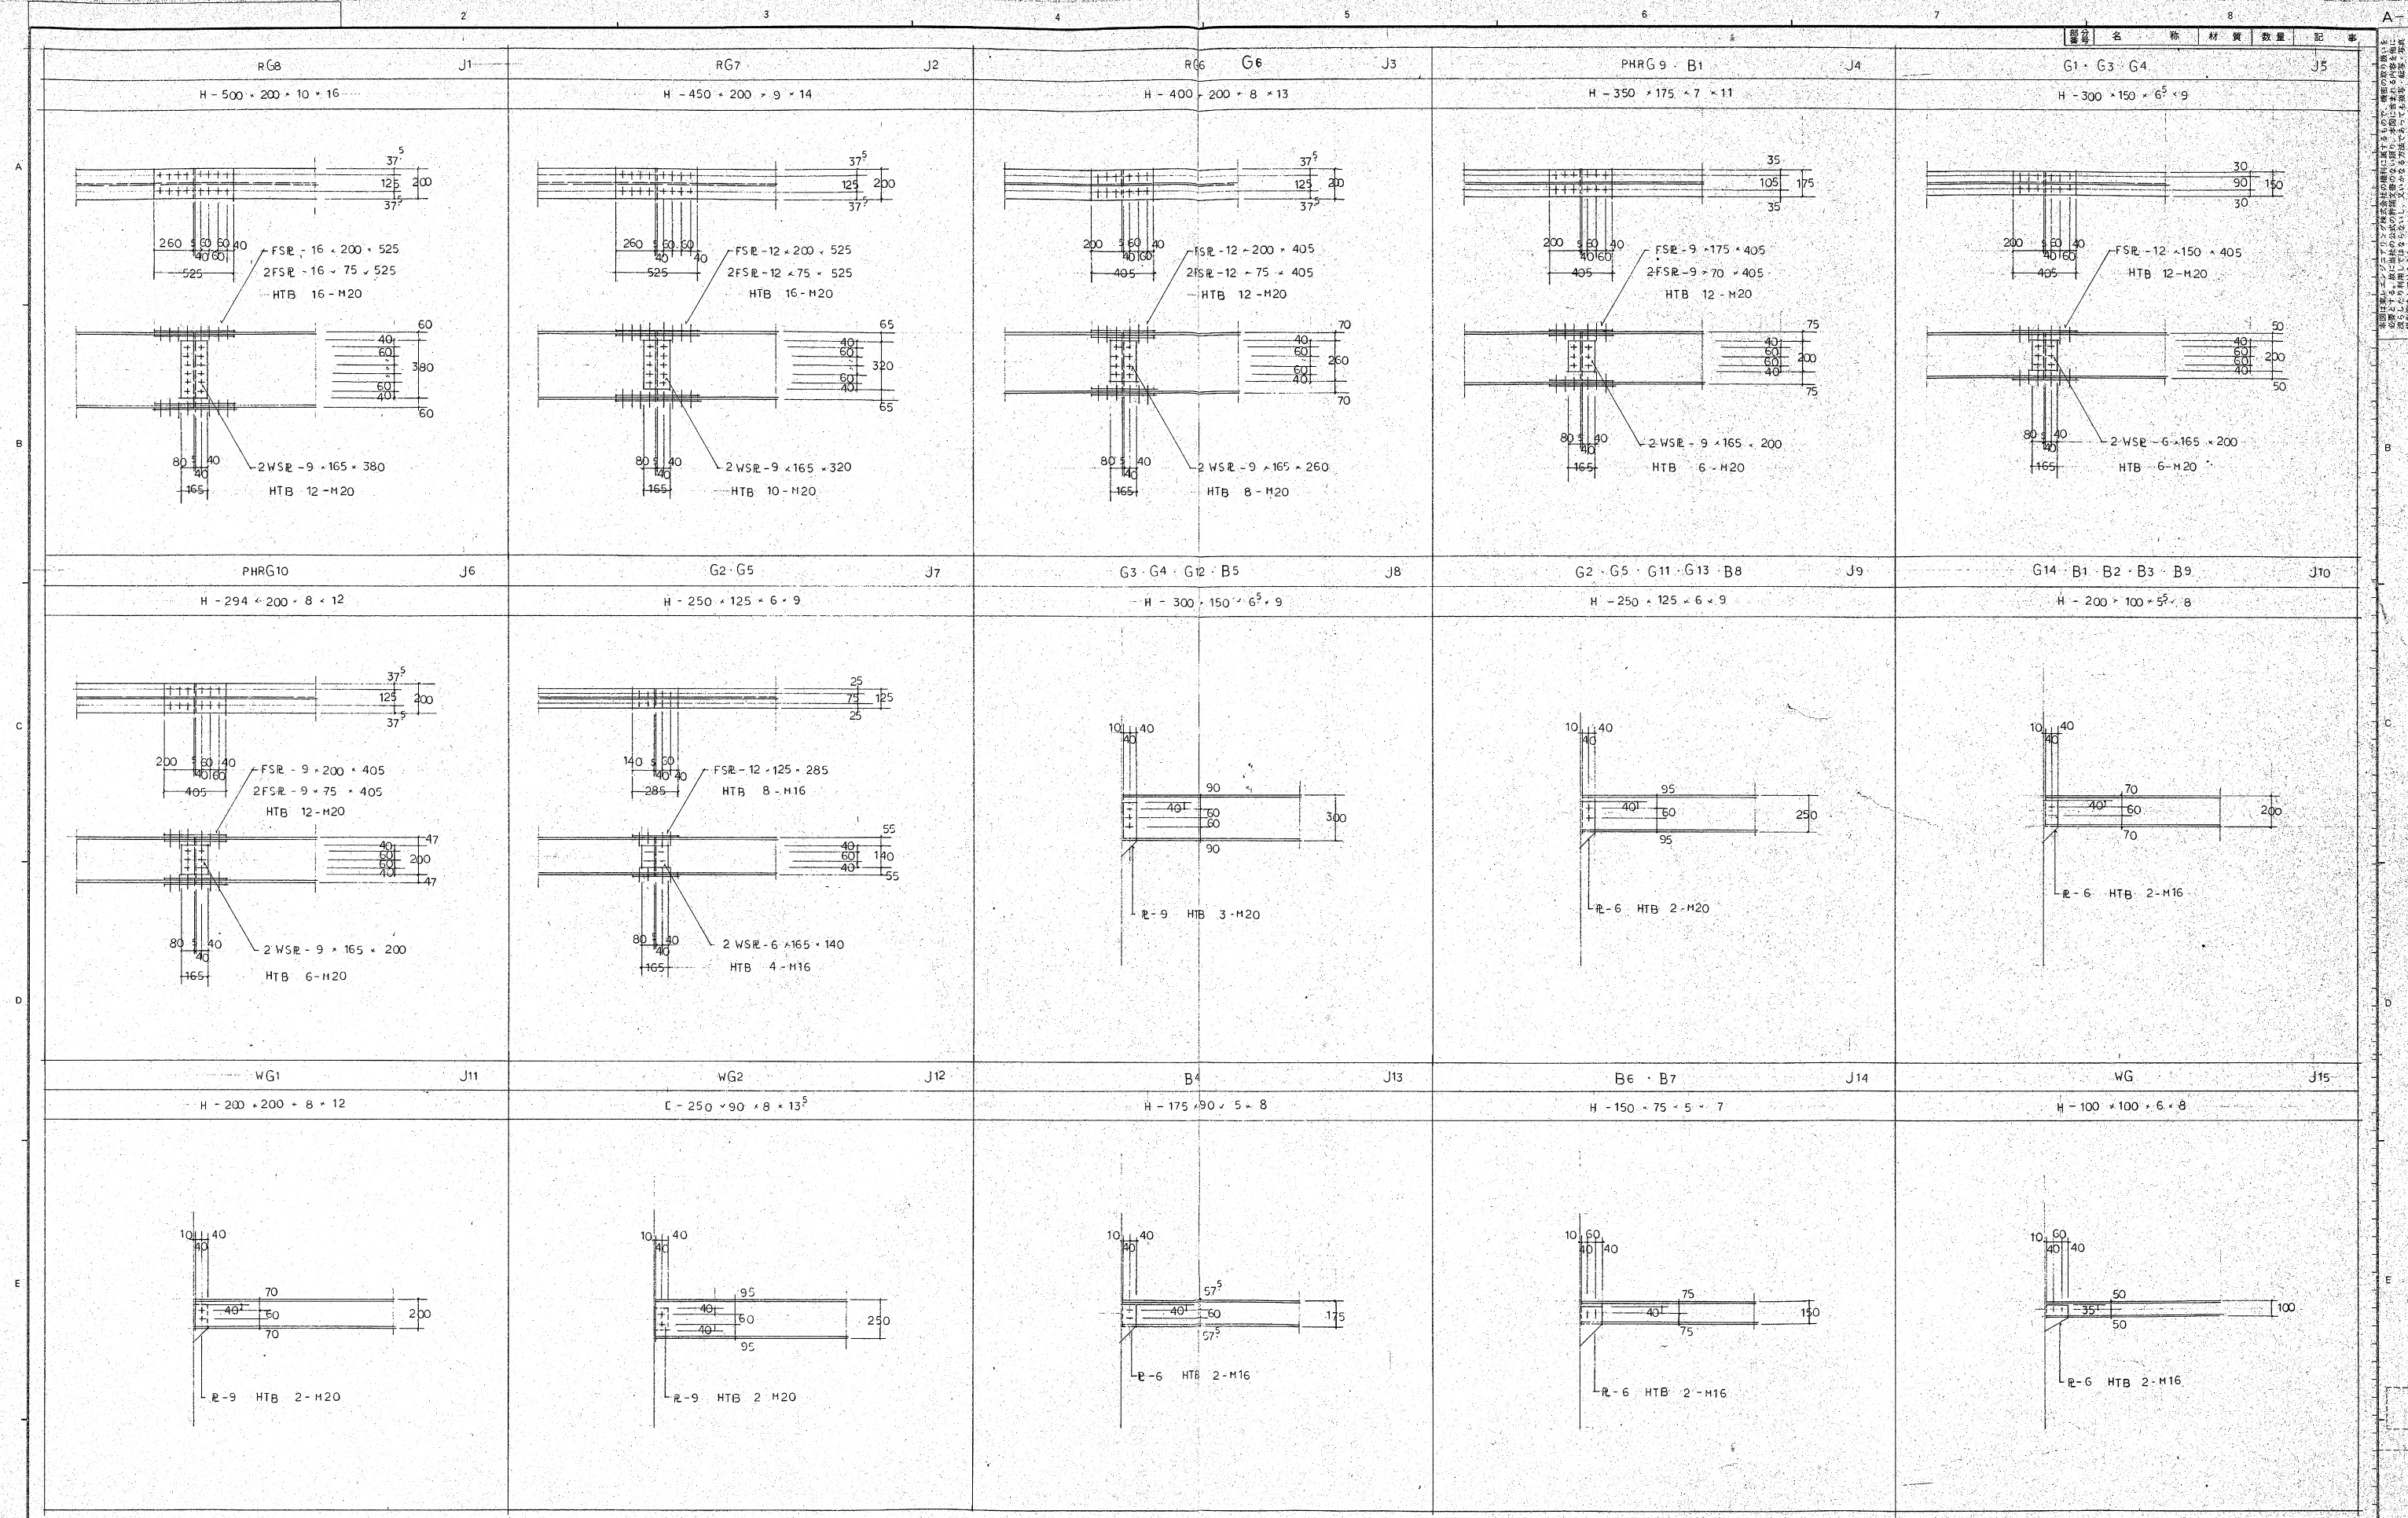


参照(横)図面番号	参照(横)図面名称
1	
2	
3	
4	
5	

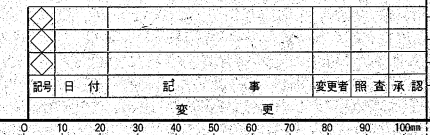

TORAY 東レエンジニアリング株式会社	
尺度 1:20	三角法 作成日
作図	照査
設計	承認
工事番号	図番 KN-52
整理番号	索引コード

番号	名称	材質	数量	記事
川辺町ごみ処理施設建設工事				
JOINT リスト				

本図は、東レエンジニアリング株式会社の「JOINT リスト」に基づき作成されたもので、構造物の設計・施工に用いられる。本図の記載内容は、東レエンジニアリング株式会社の「JOINT リスト」の記載内容と一致するものとする。本図の記載内容は、東レエンジニアリング株式会社の「JOINT リスト」の記載内容と一致するものとする。

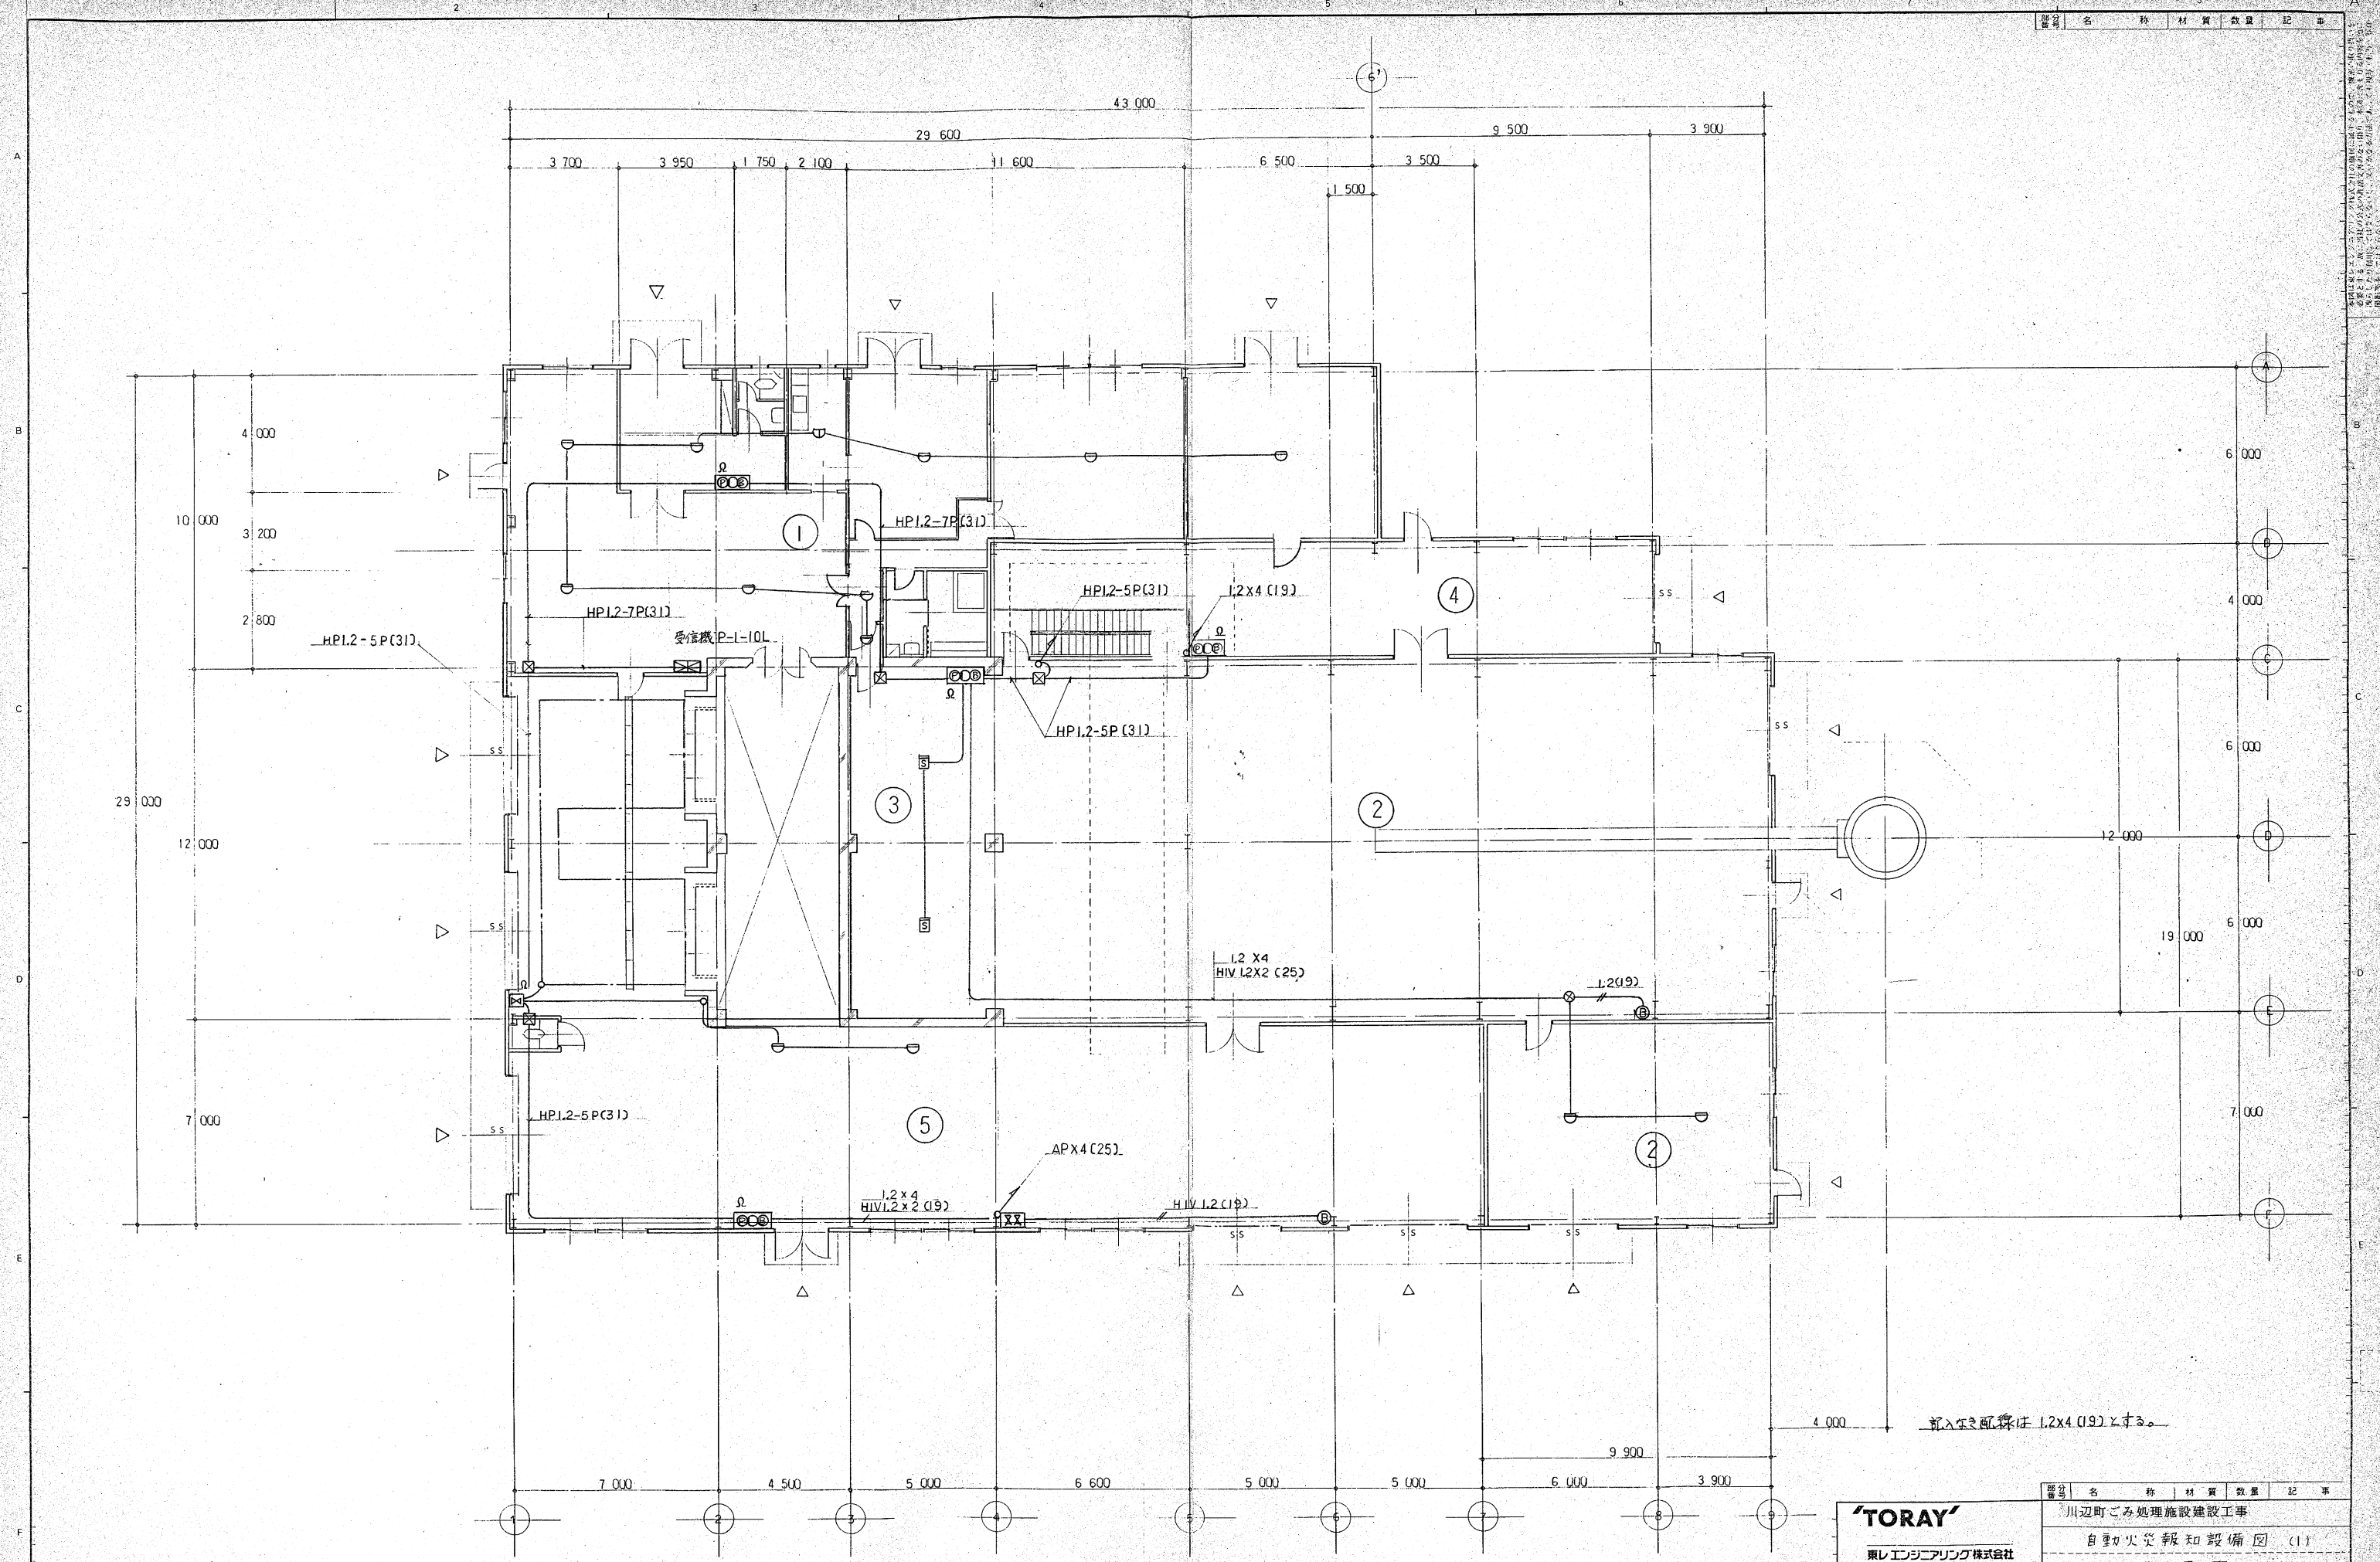

1 階 平 面 図

参照(親)図面番号	参照(親)図面名称
1	
2	
3	
4	
5	


記号	日付	記事	変更者	照査	承認
0	10	20	30	40	50
60	70	80	90	100	mm

TORAY
東レエンジニアリング株式会社

尺度 三角法 作成日
作図 照査
設計 承認
工事番号
整理番号

図号	名称	材質	数量	記事
川辺町ごみ処理施設建設工事				
自動火災報知設備図 (1)				
1 階 平 面 図				
図番	KN-53	変更		

川辺町ごみ処理施設建設工事 自動火災報知設備図 (1) 1 階 平 面 図 図番 KN-53 変更

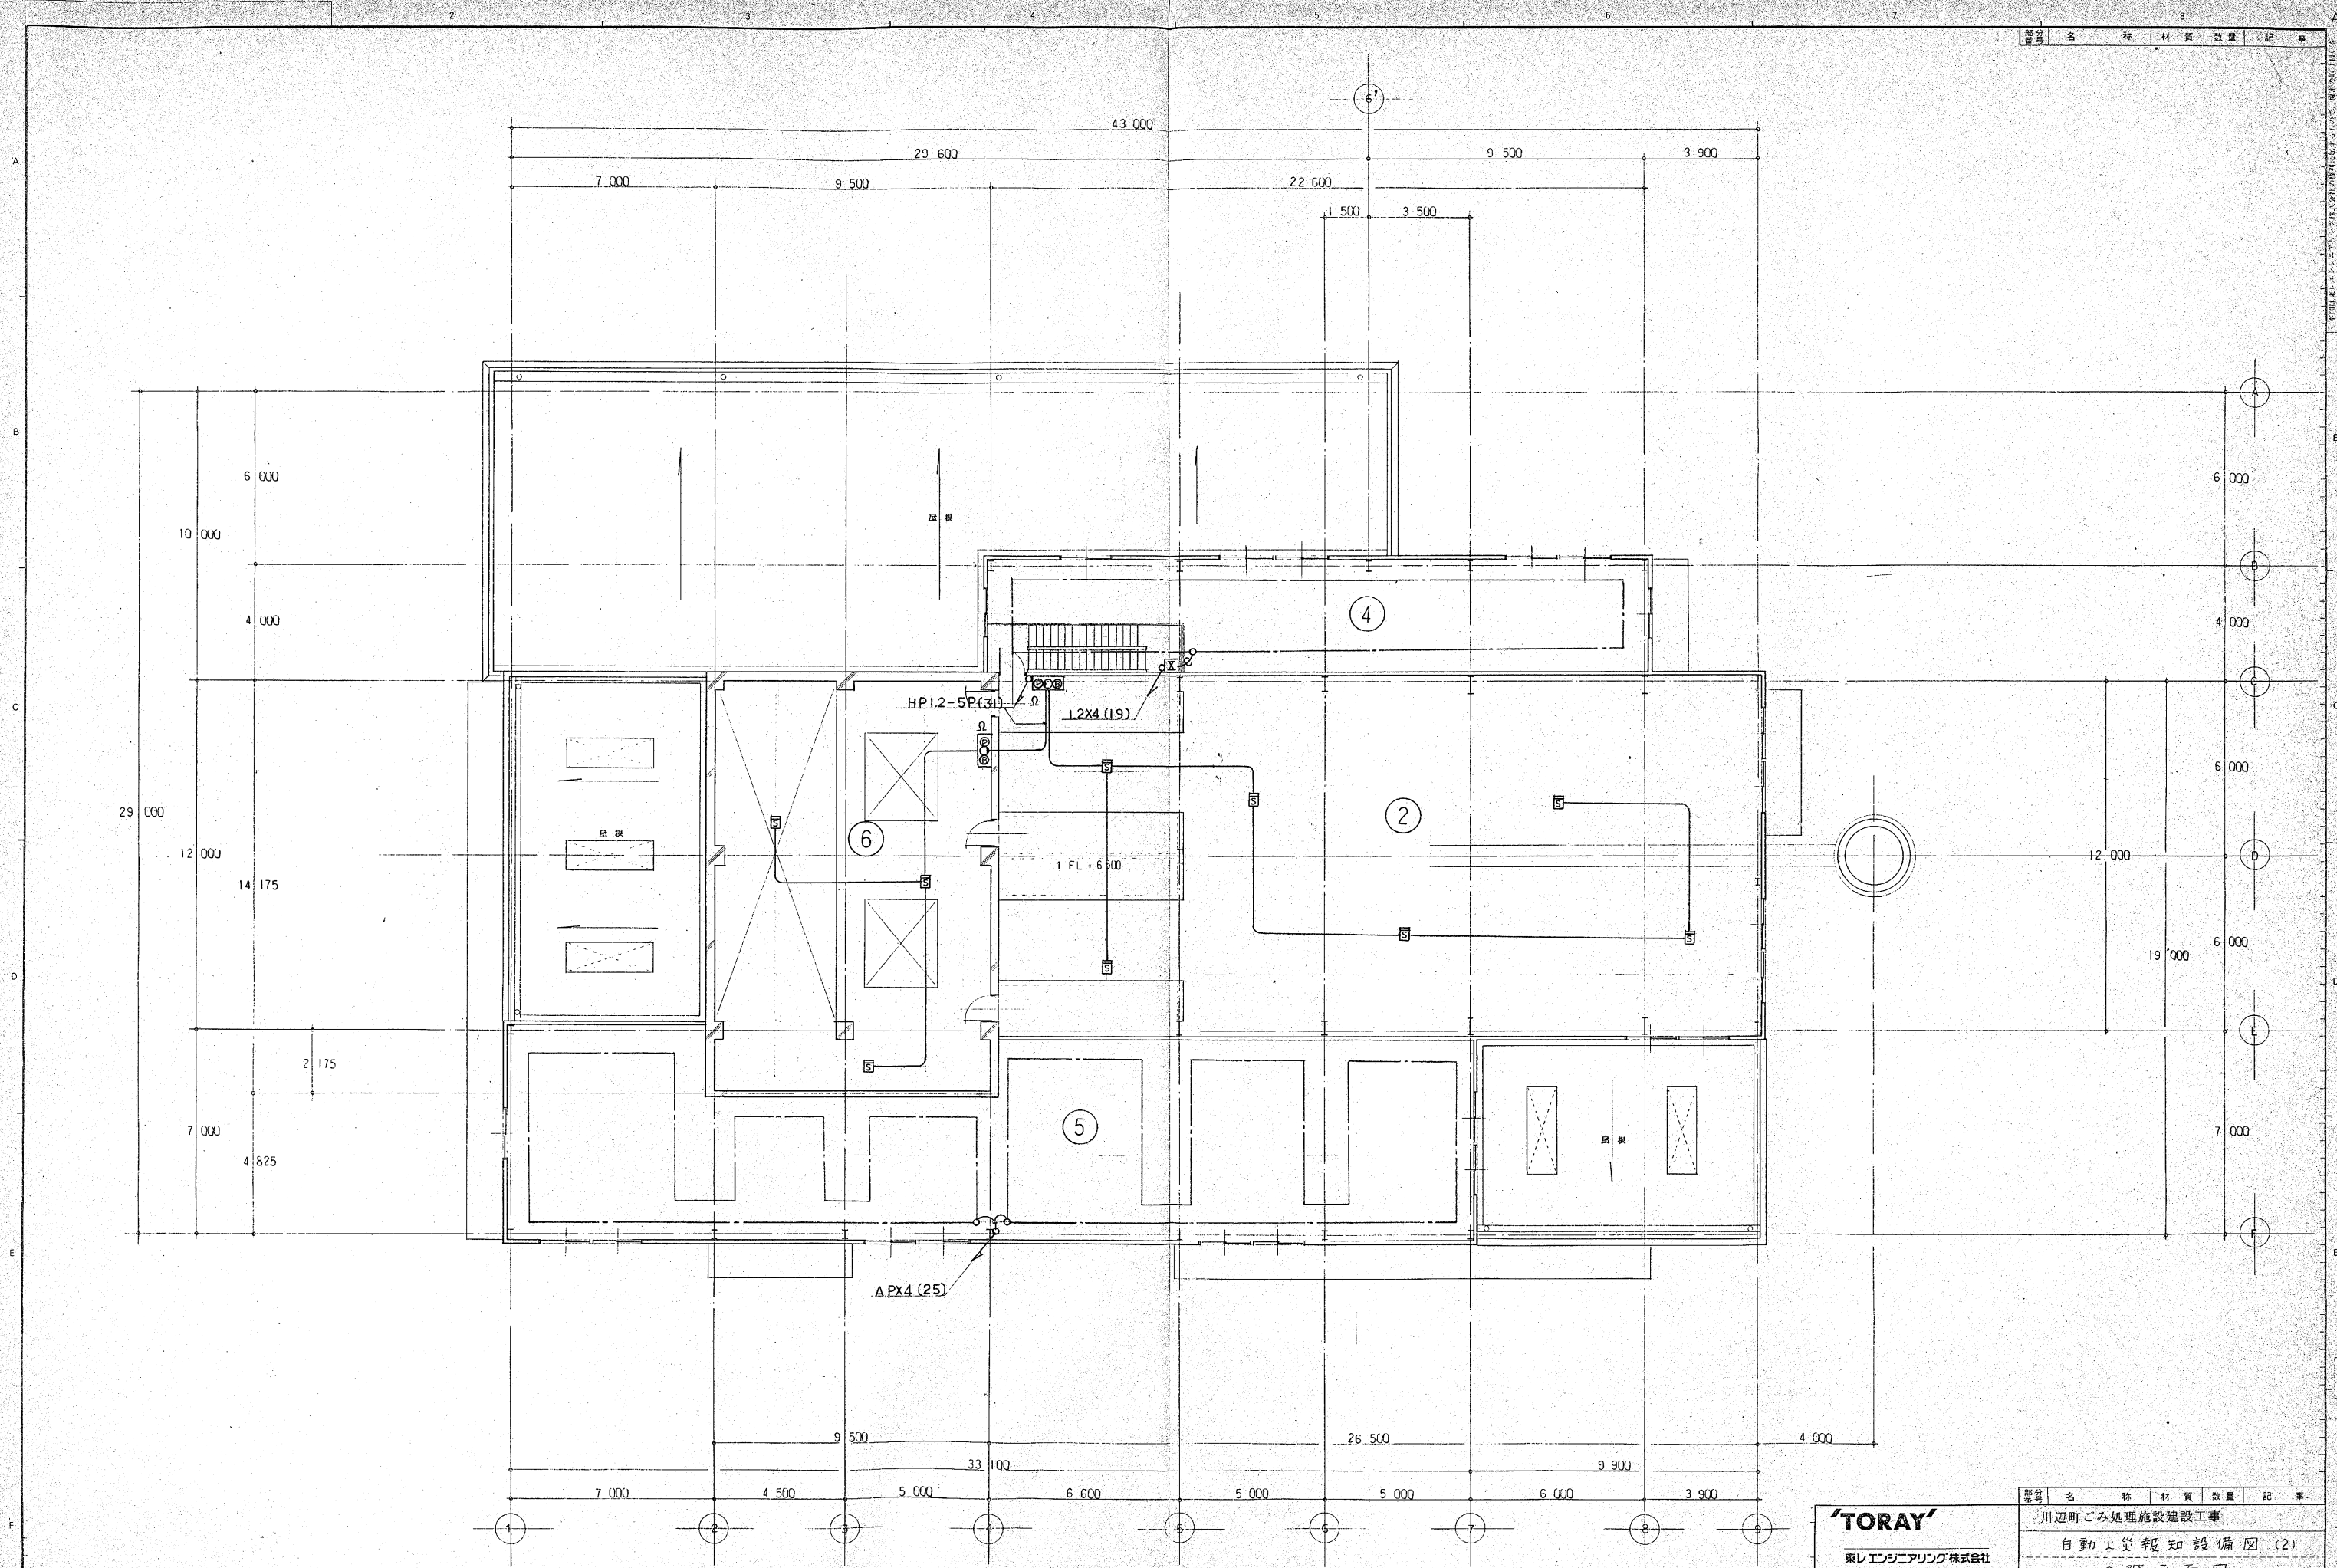

参照(親)図面番号	参照(親)図面名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	

2 階 平 面 図

記号	日付	記 事	変更者	照 査	承認
△					
×					
○					
□					
◇					

TORAY
東レエンジニアリング株式会社


尺度 三角法 作成日
作図 照査
設計 承認
工事番号

整理番号

部分番号	名 称	材 質	数 量	記 事
	川辺町ごみ処理施設建設工事			
	自動火災報知設備図 (2)			
	2 階 平 面 図			
	図 番 KN-54			

この図は、設計者の責任で作成されたものであり、施工に当たっては、設計者の指示に従うこととする。また、この図は、設計者の責任で作成されたものであり、施工に当たっては、設計者の指示に従うこととする。

本図は、川辺町ごみ処理施設建設工事の自動火災報知設備の配線図を示す。図中の記号は、凡例に示す通りである。また、図中の寸法は、メートル単位で示す。なお、図中の寸法は、概算値であり、実際の施工時には、現場の状況に応じて調整する必要がある。また、図中の寸法は、概算値であり、実際の施工時には、現場の状況に応じて調整する必要がある。

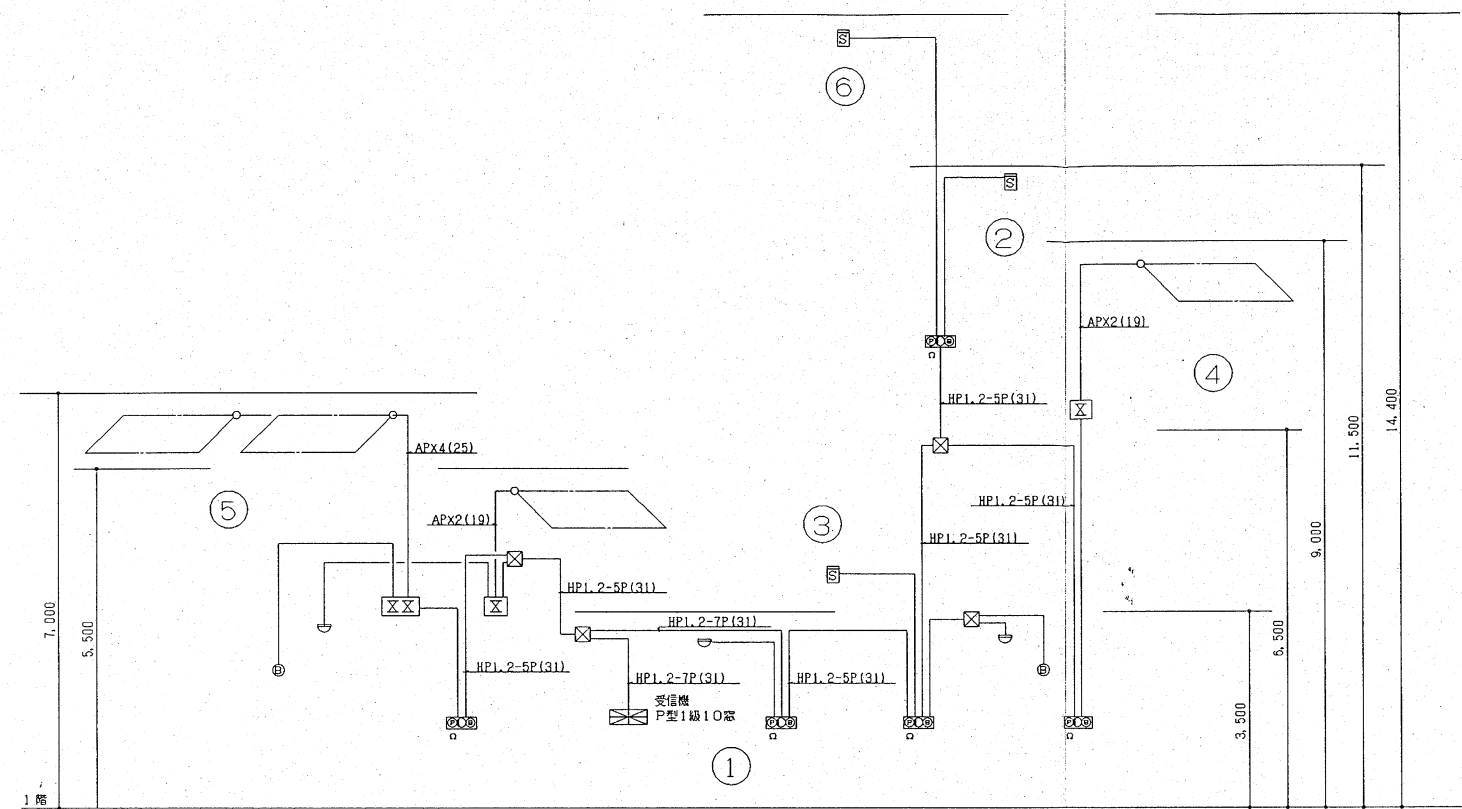

凡 例		
記 号	名 称	備 考
	受信機 P型-1級-10回路	
	組合継	発信機 表示灯 電 鈴
	電 鈴	150φ
	作動式スポット感知器	2 機
	定温式スポット感知器	1 機
	光電式煙感知器	2 機
	分布型感知器	露出型(箱入り)
	終 端 抵 抗	
	空 気 管	塗装 鋼パイプ
	警報区域番号	
図中記入なき配線は、AE1, 2-4C(19)とし、終端抵抗付き感知器配線は、配線方法並びに機器仕様には当たっては、所轄消防署と充分協議し、その指示に従うものとする。		







不燃物処理室 プラットホーム 中央制御室 ごみピット 焼却炉室 コンベアー室

火 災 報 知 設 備 系 統 図

参照(親)図面番号	参照(親)図面名称
1	
2	
3	
4	
5	

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100mm
記号	日付	記	事	変更者	照査	承認	工事番号	整理番号	系列コード	

TORAY 東レエンジニアリング株式会社	川辺町ごみ処理施設建設工事		
	自動火災報知設備図 (3)		
	系 統 図		
	図 番 KN-55		
尺 度	三角法	作成日	
作 図	照 査		
設 計	承 認		
工事番号	図 番 KN-55	整理番号	系列コード



参照(親)図面番号	参照(親)図面名称
-----------	-----------

記号	口	付	記	事	支文目	照	量	序
変 更								

'TORAY'	車庫棟	平面	基礎図
---------	-----	----	-----





[illegible]

東洋工業株式会社	
----------	--

尺度	三角法	作成日	
作図		照査	

[illegible]

工事番号	図番 KN-56	▽
30mm		








									
記号	日	付	記 事				変更者	照 査	
変 更									
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90

尺度	三角法	作成日
作図		照査
設計		承認
工事番号		

[illegible]

C1	D-150×150×4.5
C2	H-175×10×5×8
C3	L-125×6.5×6
G1	H-300×150×6.5×9
G2	H-250×125×6×9
G3	H-200×100×5.5×8
D1	H-200×100×5.5×8
D2	H-175×10×5×8
D3	H-150×7.5×5×7
WG1	H-125×125×6.5×9
W1	H20 9mm 116mm
W2	H16
E1	C-100×50×2.3

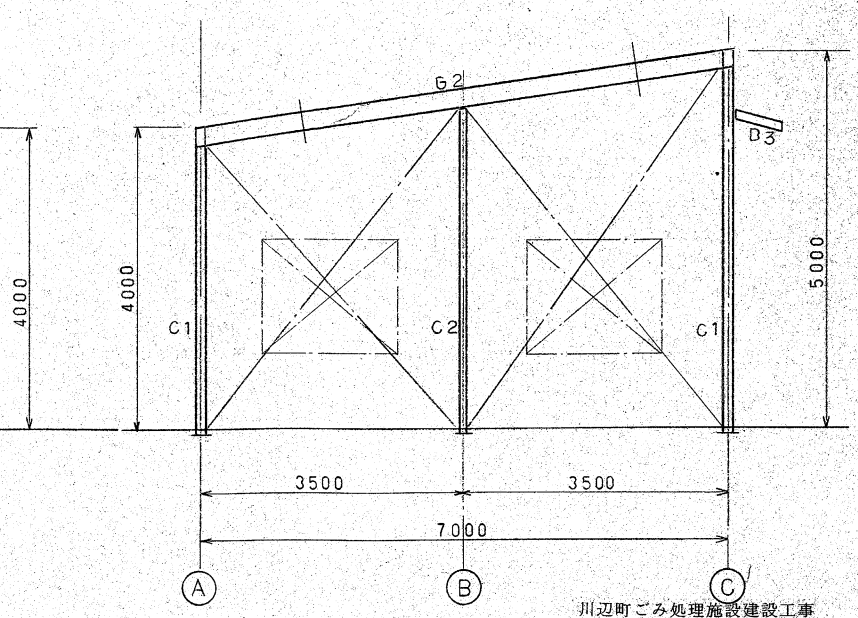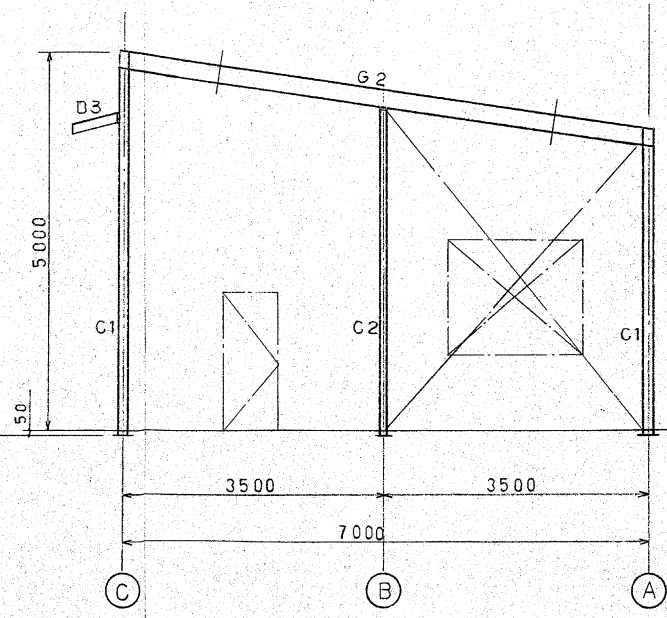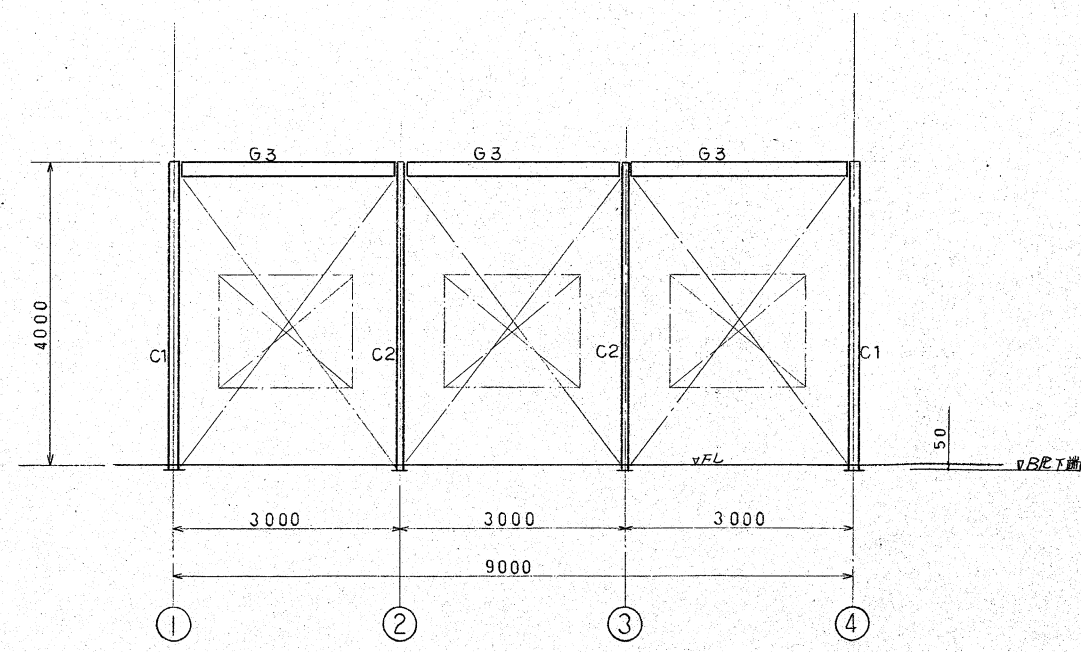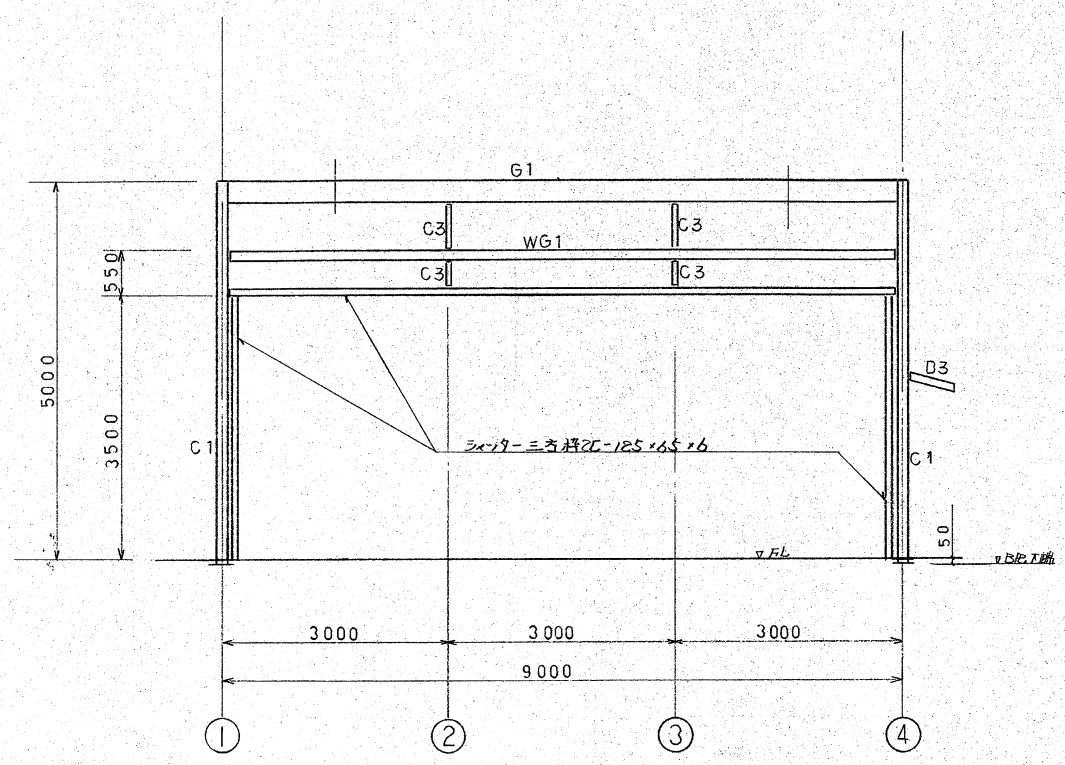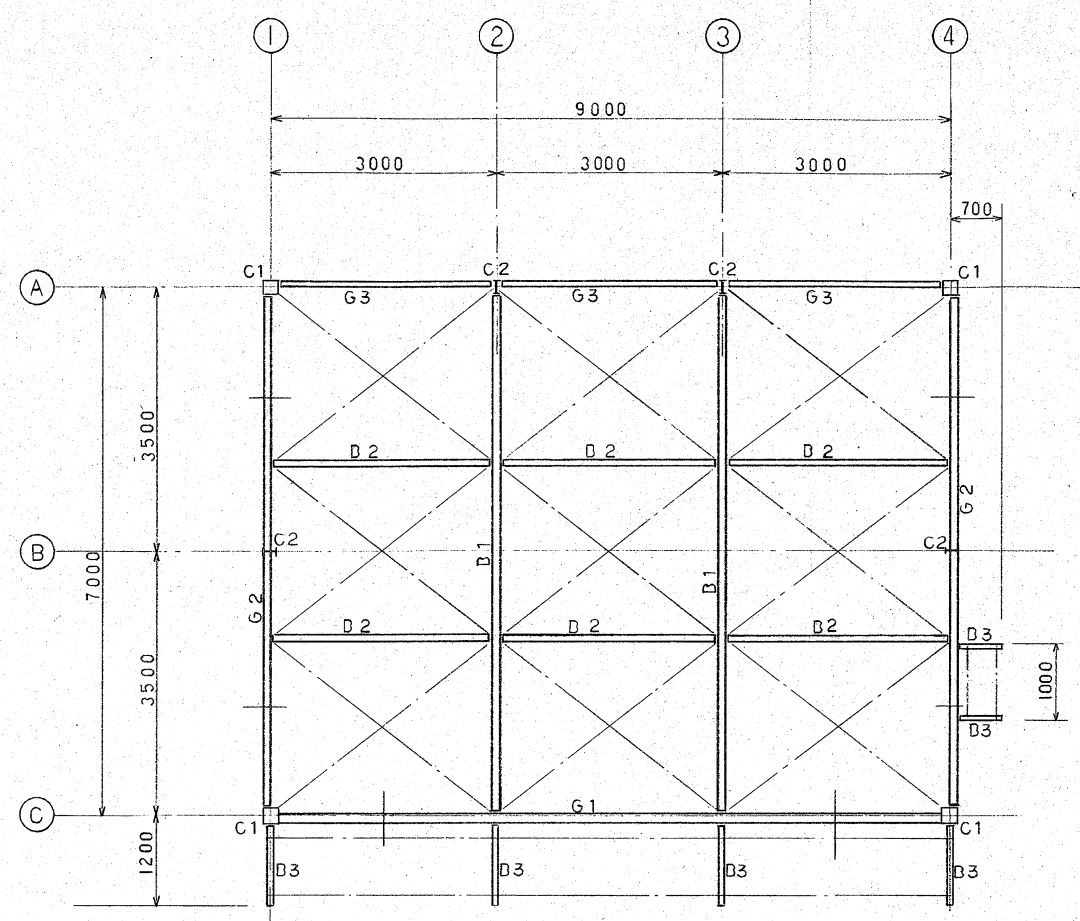

参照(親)図面番号	参照(親)図面名称
1	
2	
3	
4	



記号	日付	記	事	変更者	照査	承認

TORAY
東レエンジニアリング株式会社

尺度 三角法 作成日
作図 照査
設計 承認

工事番号
整理番号




川辺町ごみ処理施設建設工事				
図名	材料	数量	記号	変更
車庫棟 車庫棟 [図]				
図番 KN-518				
索引コード				

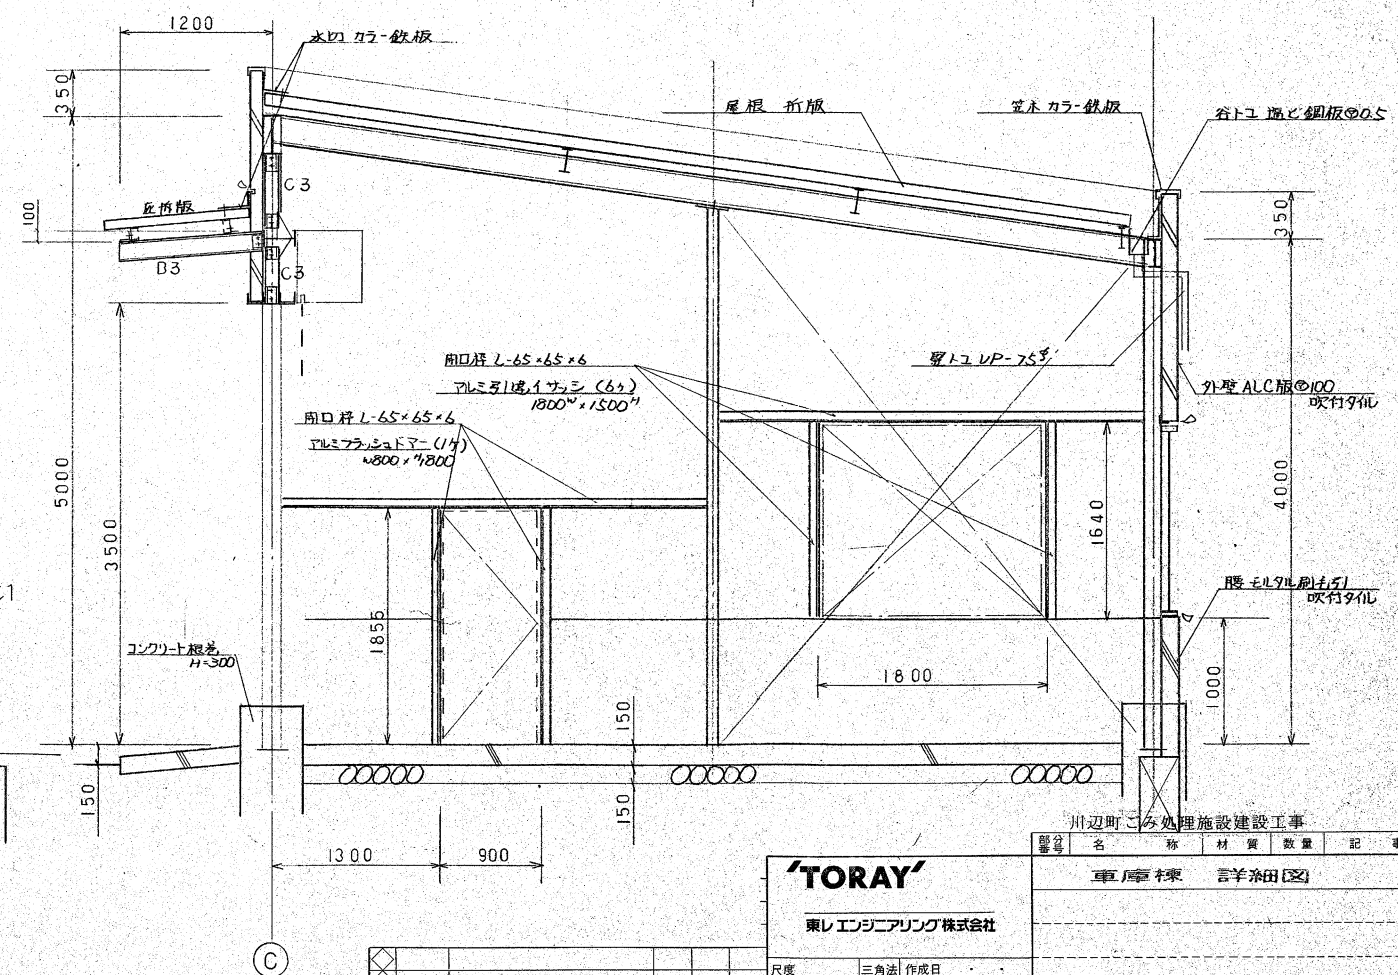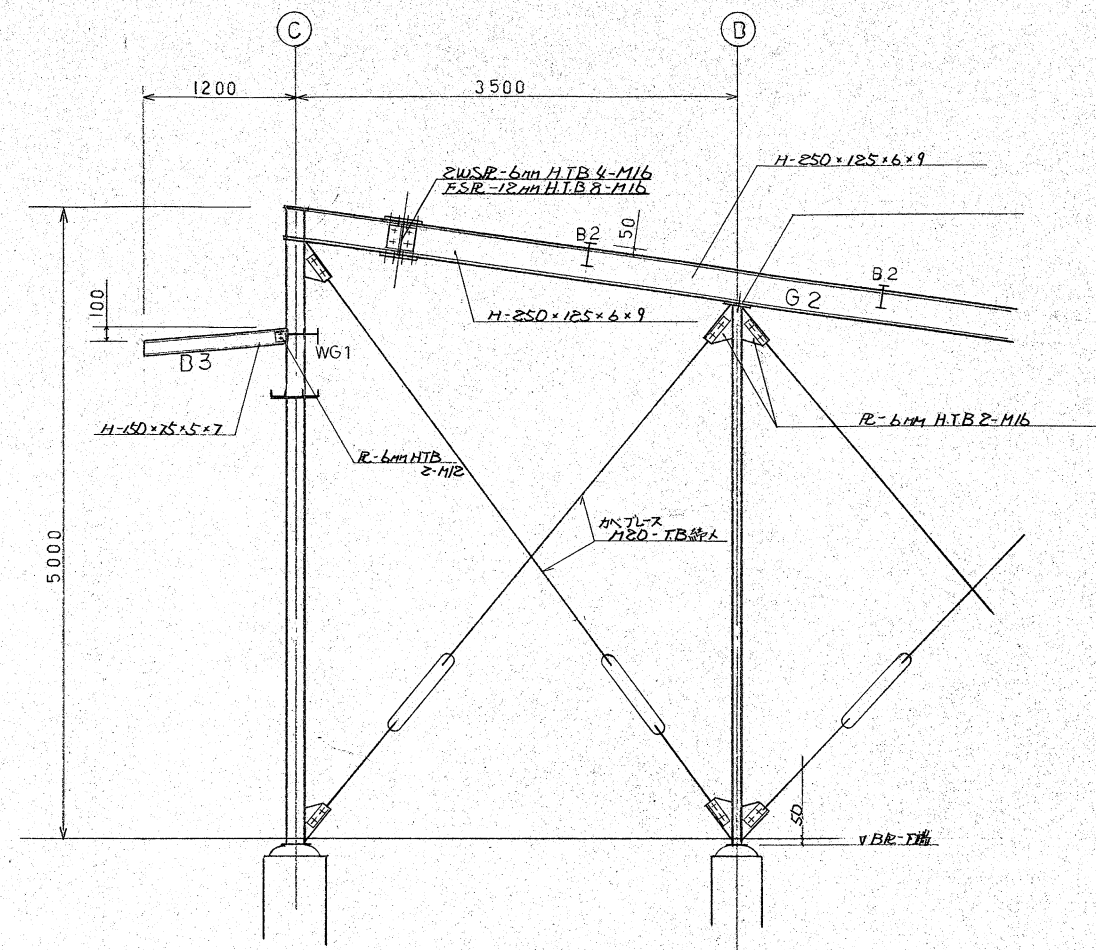


		車庫棟 詳細図	
東レエンジニアリング株式会社			
尺度	三角法	作成日	
作図	照査		
設計	承認		
工事番号	図番	KN-59	変更 
発行番号	索引コード		

A
B
C
D
E
F

図面番号	名称	材質	数量	記号
------	----	----	----	----

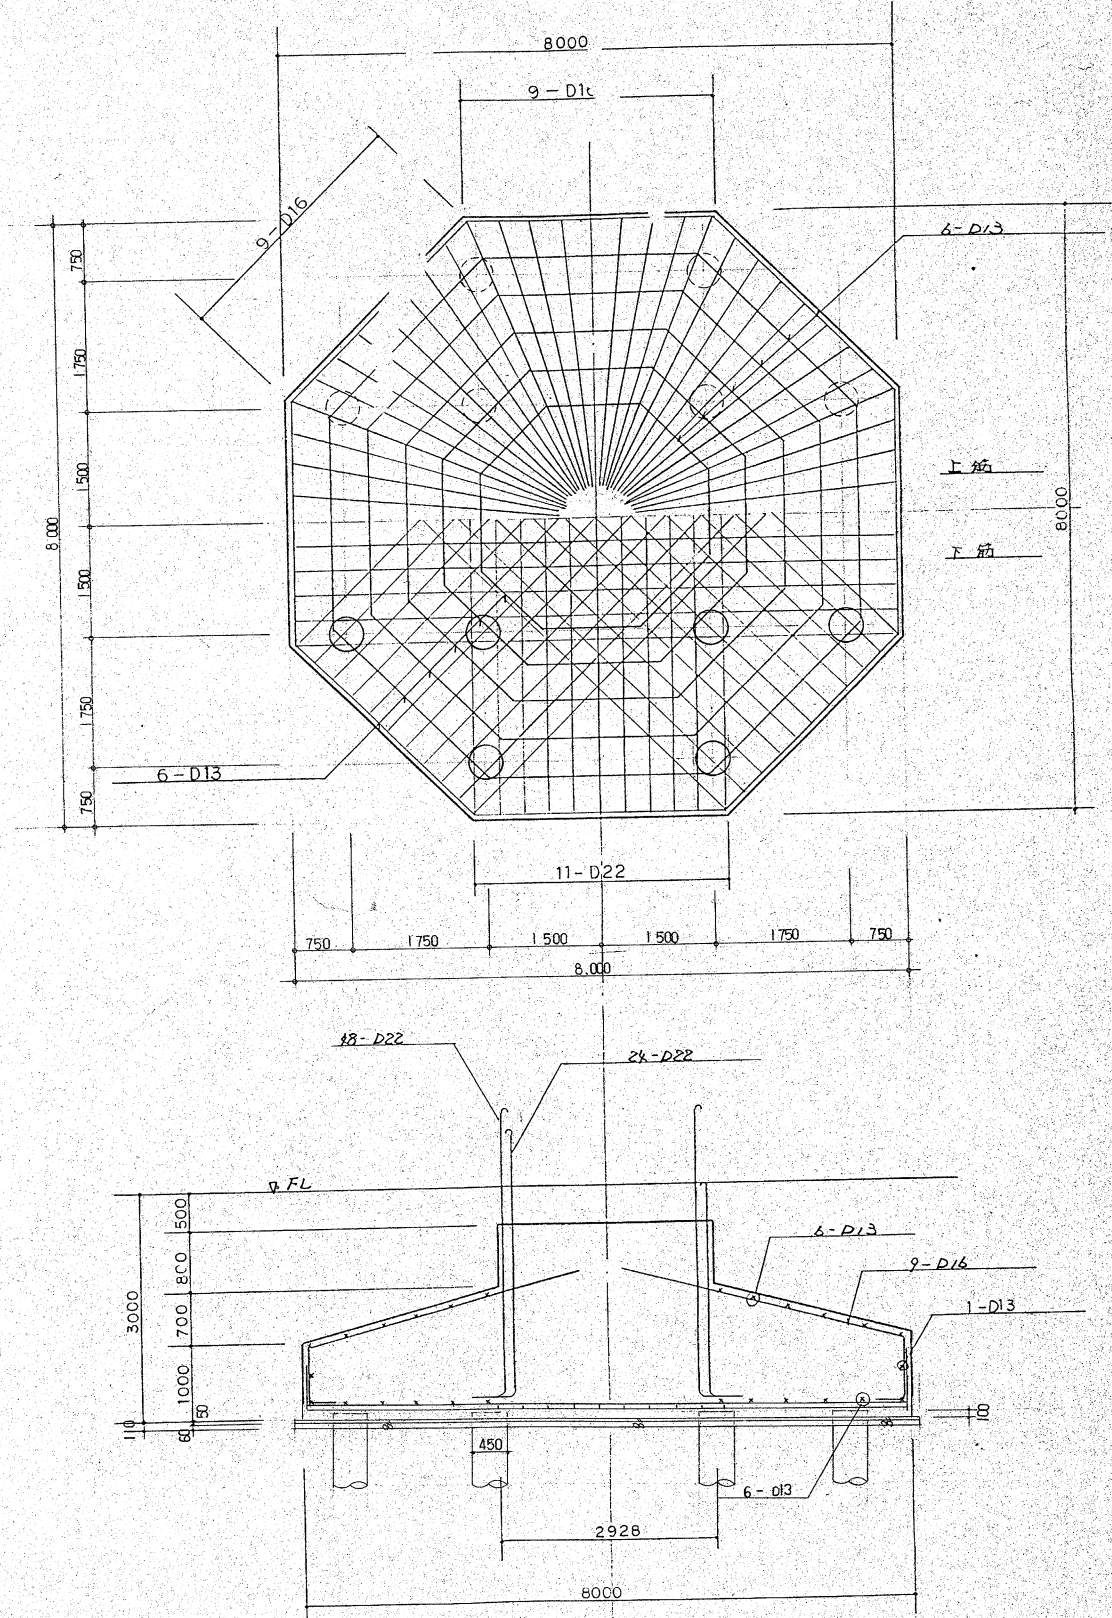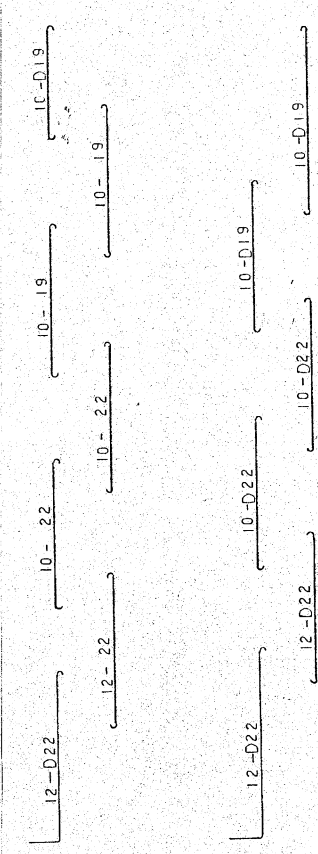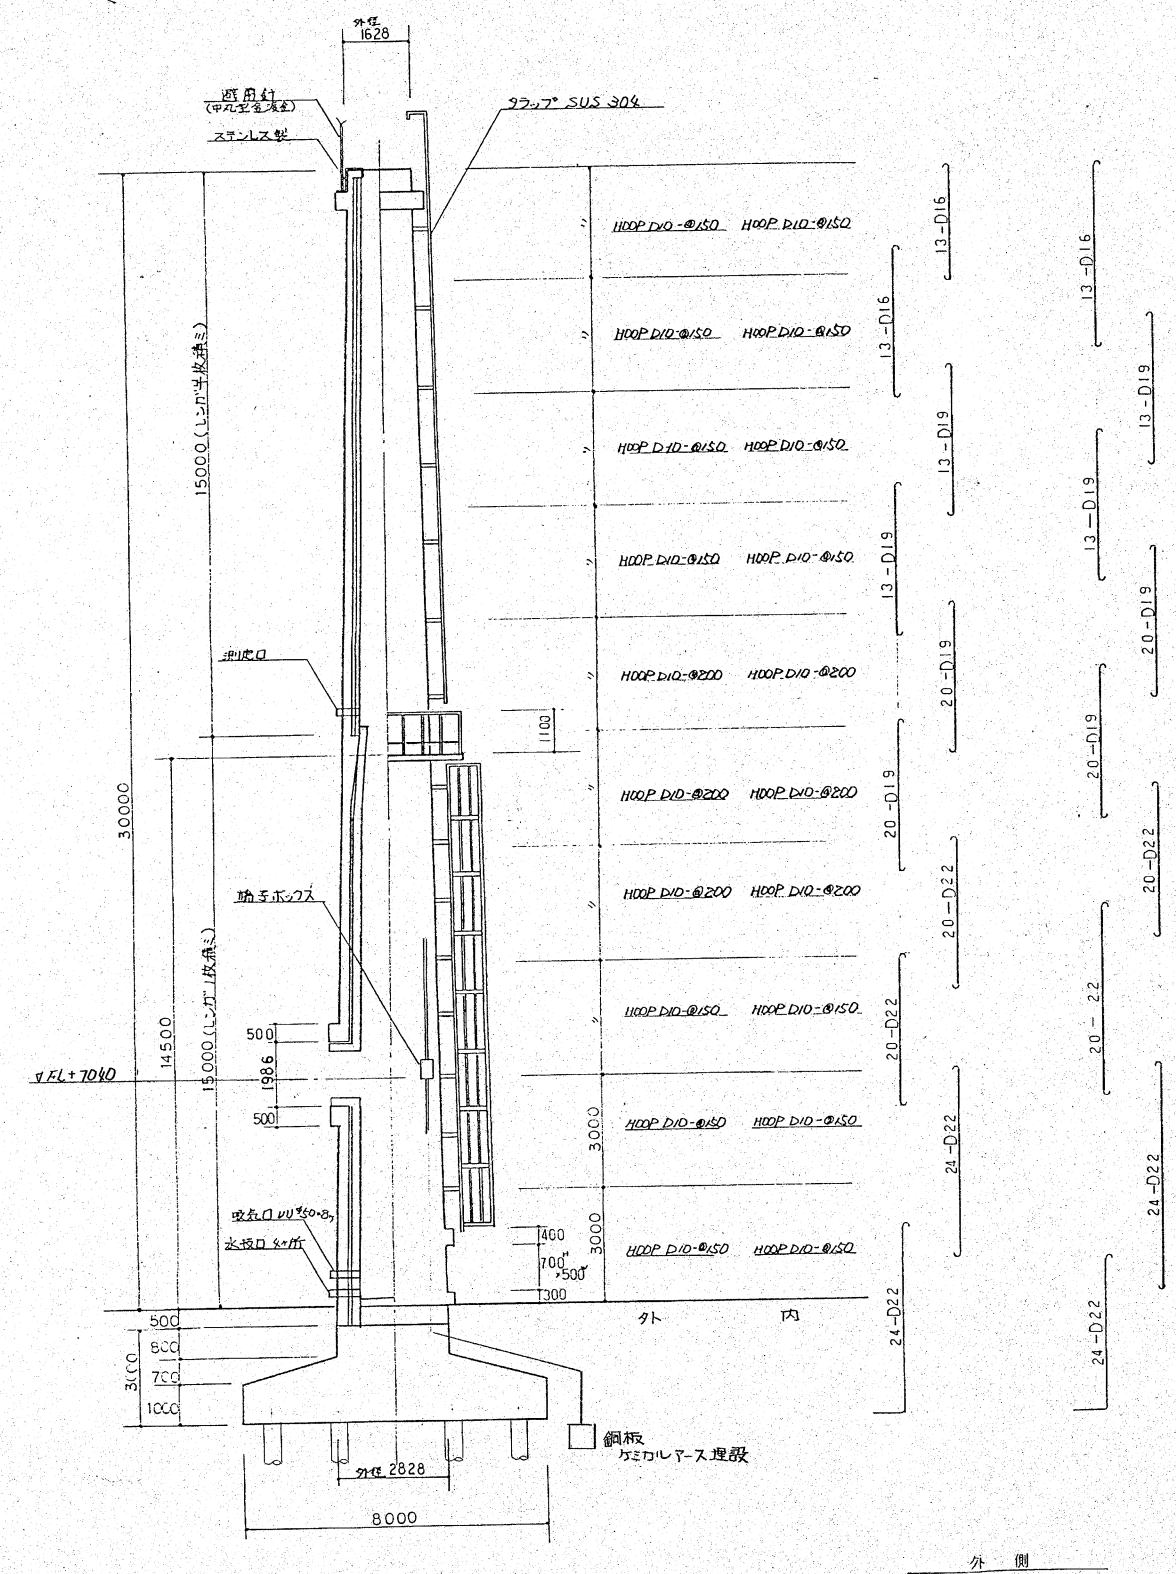

(注) 特記なき限り	
施工法	打込み杭
杭種	A 種
杭径	φ450 (12本)
杭間	φ450 70mm
L杭片端 L'杭片長	L: 12m L': 11m
鉄筋	SD295 = D16, SD345 = D19, 4FC = 210 $\frac{kg}{cm^2}$

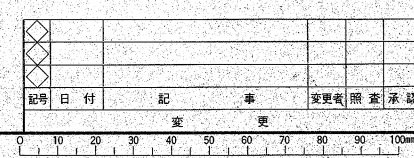


TORAY
東レエンジニアリング株式会社

尺度	三角法	作成日
作図	照査	
設計	承認	
工事番号		
整理番号		


図面番号	名称	材質	数量	記号
煙突図				
図番 KN-60				

参照(縦)図面番号	参照(横)図面名称
1	
2	
3	
4	
5	


図面訂正様式					
記号	日付	担当者	備考	訂正	承認
△-△				改	
△-△				改	
△-△				改	
△-△				改	

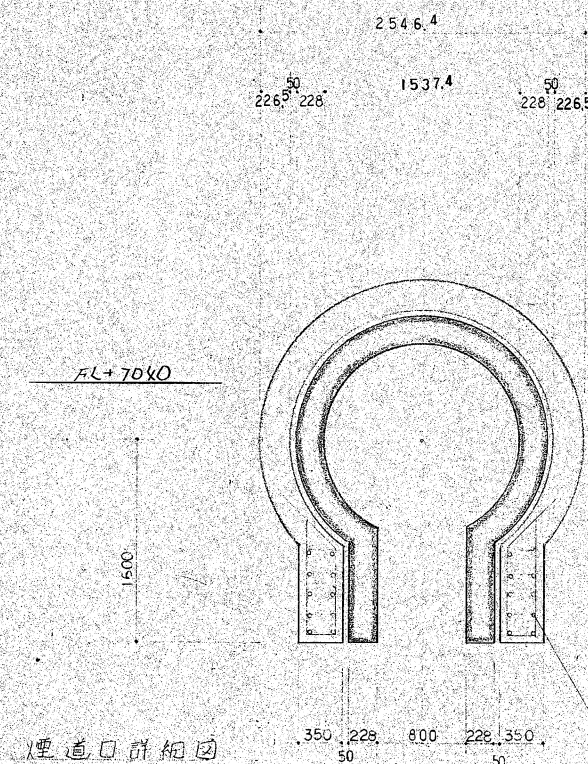


煙道口詳細図

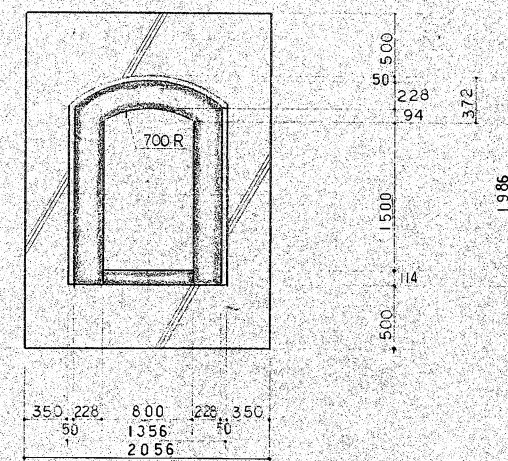


煙道口正面図

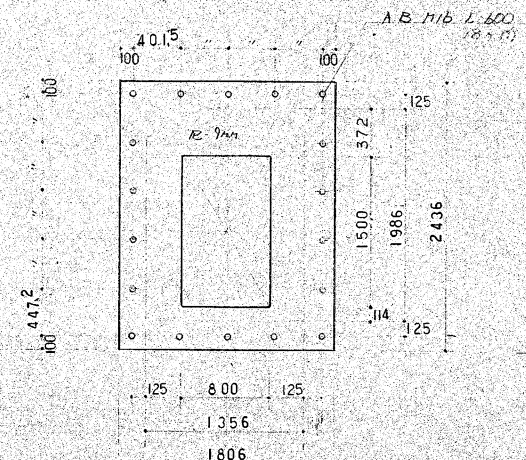


煙道口取付鉄板

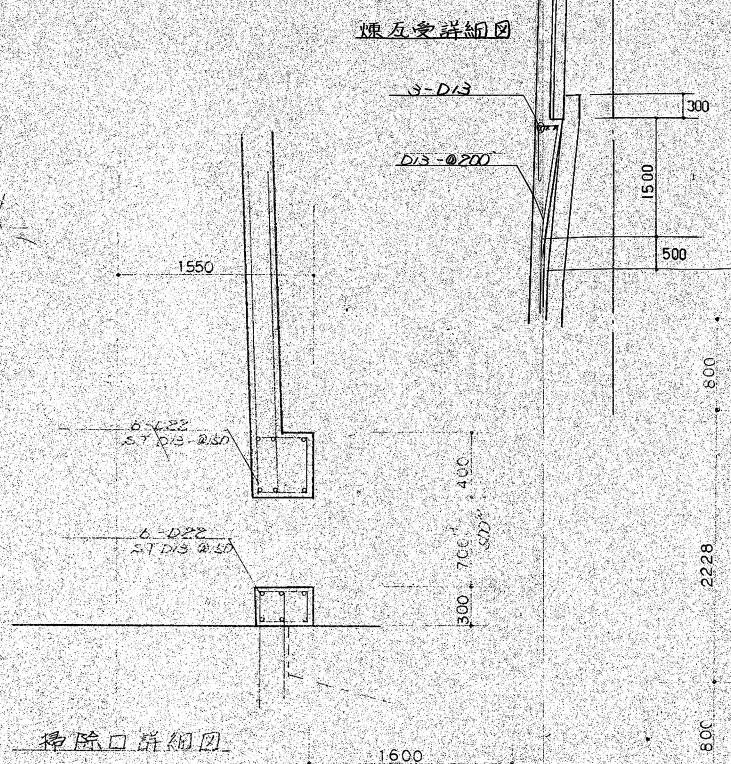


煙灰受詳細図

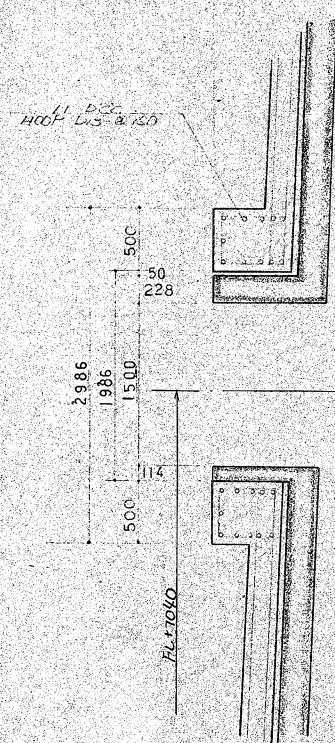


煙道口断面図

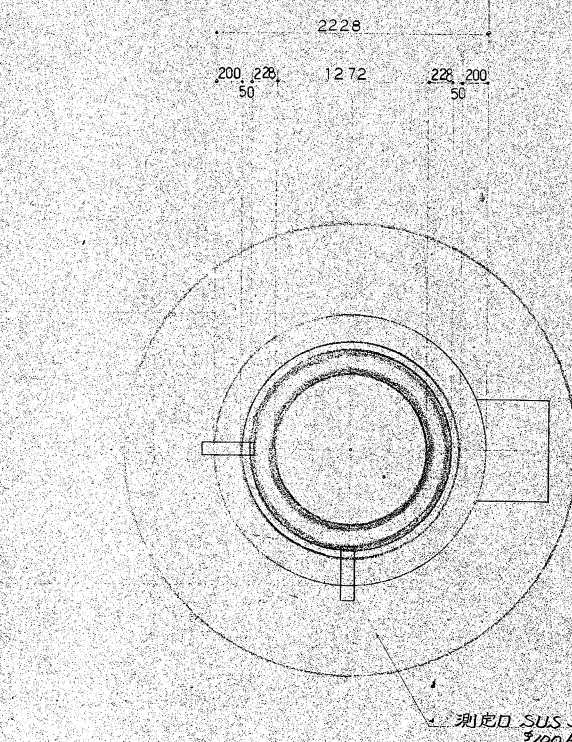


FL+15000断面図

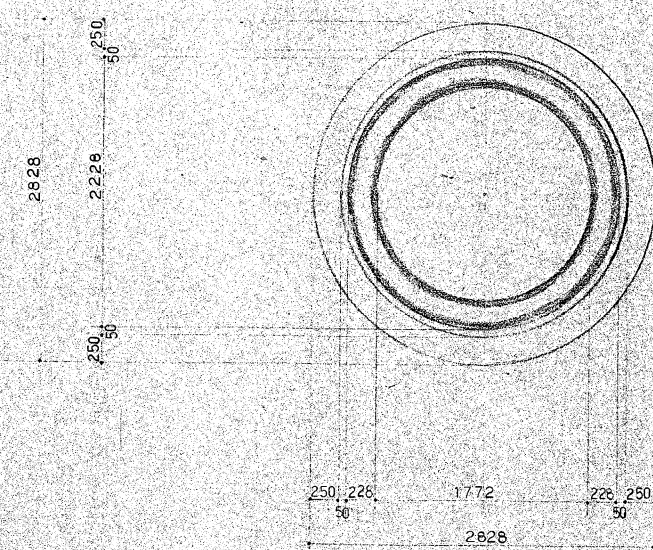

FL断面図

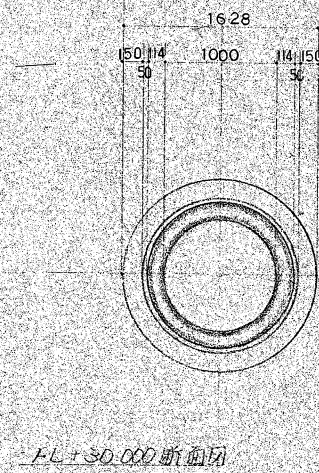

FL+30000断面図

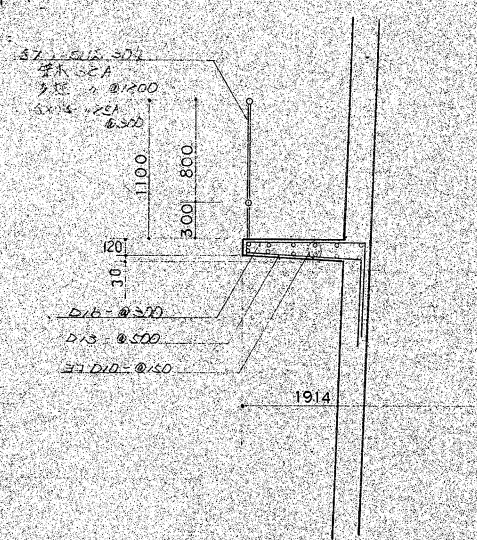

踊場詳細図

TORAY 東レエンジニアリング株式会社		部署		品名		材質		数量		備考	
		川辺町ごみ焼却処理施設建設工事		煙灰受		NO.2					
尺度		2		三角法		作成日					
作図		1		監査							
設計		承認									
工事番号											
監理番号											
										図番 KN-61	